

**REGIONE
PUGLIA**



CUP: E75G19000040005

**PIANO DEGLI INTERVENTI AIP 2020-2023 DI CUI ALLA DELIBERA N.6 DEL 22/02/2021
CON COPERTURA FINANZIARIA " FONDI DERIVANTI DA PROVENTI TARIFFARI"**

**PROGETTO DEFINITIVO
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEL RECAPITO FINALE
A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DEL COMUNE DI SQUINZANO (LE)**

**Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Ingegneria**

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Matteo MORELLO**

**Il Direttore
Ing. Gaetano BARBONE**



Ingegneria Ambientale s.r.l.
www.ingegneriambientale.com
info@ingegneriambientale.com

Ing. Franco NACCI

Ing. Stefano SANSONE



Geotek plus s.r.l.
www.geotek-rilievi.com
info@geotek-rilievi.com

PROGETTAZIONE

**Il Progettista
Prof. Ing. Matteo Ranieri**

**Il Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione
Prof. Ing. Matteo Ranieri**



UNING s.r.l.
info@uning.it



Ingegneria s.r.l.
ingegneria@uning.it

Elaborato

R.37.5

**TABULATI DI CALCOLO STRUTTURALE
- DISINFEZIONE DEDICATA -**

Codice Intervento P1370


**Codice SAP
210000023391**

**Prot. N. 27346
Data 23/04/2021**

Scala:

00	MAG.2021	Emesso per Progetto DEFINITIVO			
N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato



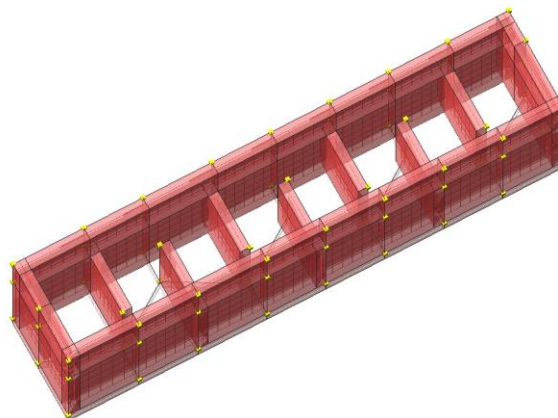

Vita nominale, classi d'uso e periodo di riferimento

La costruzione in oggetto è definita dalla seguente tipologia (p.to 2.4 delle NT):

Vita della struttura	
Tipo	Opere ordinarie (50-100)
Vita nominale VN [anni]	50.0
Classe d'uso	III
Coefficiente d'uso CU	1.500
Periodo di riferimento VR [anni]	75.000
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite di esercizio - SLD	63.0%
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite ultimo - SLV	10.0%
Periodo di ritorno TR SLD [anni]	75.4
Periodo di ritorno TR SLV [anni]	711.8

Per maggiori dettagli riguardo l'azione sismica si veda la definizione degli spettri di risposta

Materiali impiegati e resistenze di calcolo

Per la realizzazione dell'opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali, di cui si riportano nell'ordine le proprietà meccaniche adottate nel calcolo elastico e le resistenze di calcolo per le verifiche di sicurezza:

Materiali		
C35/45		
Peso specifico	kN/m ³	25.00
Modulo di Young E	MPa	34100.00
Modulo di Poisson ν		0.13
Coefficiente di dilatazione termica λ	1/°C	1e-05

Caratteristiche dei materiali delle parti in calcestruzzo armato		
Classe calcestruzzo		Classe C35/45
Resistenza cubica R_{ck}	MPa	45.00
Resistenza di calcolo f_{cd}	MPa	21.16
Resistenza a trazione di calcolo f_{ctd}	MPa	1.56
Resistenza cilindrica f_{ck}	MPa	37.35
Resistenza a trazione media f_{ctm}	MPa	3.35
Classe acciaio barre longitudinali		Acciaio barre B450C
Resistenza allo snervamento f_{yk}	MPa	≥ 450.00
Resistenza alla rottura barre f_{tk}	MPa	≥ 540.00

Classe acciaio staffe		Acciaio barre B450C
Resistenza allo snervamento f_{yk}	MPa	≥ 450.00
Resistenza alla rottura barre f_{tk}	MPa	≥ 540.00


Spettri di risposta

Spettro: **SpettroNT_2018**

Il calcolo degli spettri e del fattore di comportamento sono stati calcolati per la seguente tipologia di terreno e struttura.

Vita della struttura	
Tipo	Opere ordinarie (50-100)
Vita nominale VN [anni]	50.0
Classe d'uso	III
Coefficiente d'uso CU	1.500
Periodo di riferimento VR [anni]	75.000
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite di esercizio - SLD	63.0%
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite ultimo - SLV	10.0%
Periodo di ritorno TR SLD [anni]	75.4
Periodo di ritorno TR SLV [anni]	711.8
Parametri del sito	
Comune	Squinzano (LE)
Longitudine	18.0458
Latitudine	40.4344
Id reticolo del sito	34590-34591-34812-34813
Valori di riferimento del sito	
Accelerazione orizzontale massima del sito A_g/g - SLD (TR=75.4)	0.0225
Fattore di amplificazione dello spettro F_o - SLD (TR=75.4)	2.2984
Periodo di riferimento di inizio del tratto a velocità costante T^c [s] - SLD (TR=75.4)	0.259
Accelerazione orizzontale massima del sito A_g/g - SLV (TR=711.8)	0.0536
Fattore di amplificazione dello spettro F_o - SLV (TR=711.8)	2.4663
Periodo di riferimento di inizio del tratto a velocità costante T^c [s] - SLV (TR=711.8)	0.523
Coefficiente Amplificazione Topografica S_t	1.000
Categoria terreno	B
Stato limite SLV	
Coefficiente di amplificazione stratigrafica S_s	1.20
Periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro TB [s]	0.22
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC [s]	0.65
Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro TD [s]	1.81
Stato limite SLD	
Coefficiente di amplificazione stratigrafica S_s	1.20
Periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro TB [s]	0.12
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC [s]	0.37
Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro TD [s]	1.69
Spettro Elastico	
Smorzamento viscoso %	5.0

T El. [s]	Sd El. [a/g]	T SLD [s]	Sd SLD [a/g]
0.00000	0.06437	0.00000	0.02706
0.21825	0.15877	0.12459	0.06219
0.65475	0.15877	0.37377	0.06219
0.84805	0.12258	0.56183	0.04137
1.04136	0.09982	0.74989	0.03100
1.23466	0.08419	0.93795	0.02478
1.42797	0.07280	1.12601	0.02064
1.62128	0.06412	1.31407	0.01769
1.81458	0.05729	1.50213	0.01547
2.01326	0.04654	1.69019	0.01375
2.21193	0.03855	1.92117	0.01064
2.41061	0.03246	2.15215	0.00848
2.60928	0.02771	2.38313	0.00692
2.80795	0.02392	2.61411	0.00575
3.00663	0.02087	2.84509	0.00485
3.20530	0.01836	3.07608	0.00415
3.40398	0.01628	3.30706	0.00359
3.60265	0.01453	3.53804	0.00314
3.80133	0.01305	3.76902	0.00277
4.00000	0.01179	4.00000	0.00246

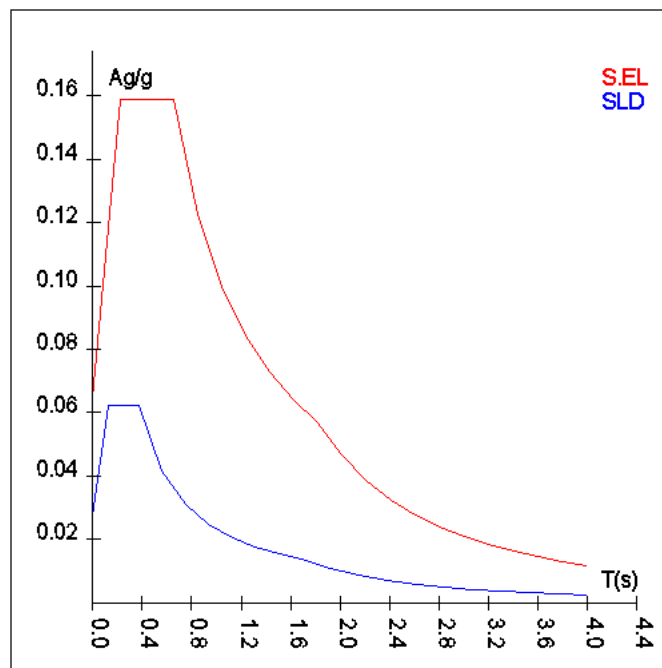

Percentuali Spostamento masse impalcanti

Posizione	% Spostamento direzione X	% Spostamento direzione Y
1	0	-5
2	5	0
3	0	5
4	-5	0

Combinazioni del Sisma in X e Y e Verticale

Comb.	Pos. SismaX	Pos. SismaY	Fx	Fy	Fz
1	1	2	1	0.3	0.3
2	1	2	0.3	1	0.3
3	1	2	0.3	0.3	1
4	1	4	1	0.3	0.3
5	1	4	0.3	1	0.3
6	1	4	0.3	0.3	1
7	3	2	1	0.3	0.3
8	3	2	0.3	1	0.3
9	3	2	0.3	0.3	1
10	3	4	1	0.3	0.3
11	3	4	0.3	1	0.3
12	3	4	0.3	0.3	1

Comb. Numero di combinazione dei sismi
 Pos. SismaX Posizione in cui viene scelto il sisma in direzione X
 Pos. SismaY Posizione in cui viene scelto il sisma in direzione Y
 Fx Fattore con cui il sisma X partecipa
 Fy Fattore con cui il sisma Y partecipa
 Fz Fattore con cui il sisma Verticale partecipa (quando richiesto)

Ogni combinazione genera al massimo 8 sotto-combinazioni in base a tutte le combinazioni possibili dei segni di Fx ed Fy ed Fz.

Si è considerato un numero di modi di vibrazione sufficiente ad eccitare almeno l'85% della massa sismica in ogni posizione delle masse, di seguito si riportano i risultati salienti dell'analisi modale sia per il calcolo allo Stato Limite Ultimo che per quello di Esercizio.

Periodi di vibrazione e Masse modali

Scenario di calcolo: ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO

Posizione masse 1

Numero di Frequenze calcolate =45, filtrate=32

N	T s	Coeff. Partecipazione		Masse Modali kgm*g		Percentuali	
		Dir=0°	Dir=90°	Dir=0°	Dir=90°	Dir=0°	Dir=90°
1 (1)	0.1878	-0.003	68.932	0.0	46597.1	0.00	78.09
2 (2)	0.0729	-8.083	0.070	640.7	0.0	1.07	0.00
3 (3)	0.0658	40.169	0.068	15823.6	0.0	26.52	0.00
4 (4)	0.0499	-0.656	3.272	4.2	105.0	0.01	0.18
5 (12)	0.0147	-8.224	1.274	663.3	15.9	1.11	0.03
6 (13)	0.0146	-2.722	0.619	72.6	3.8	0.12	0.01
7 (14)	0.0145	5.243	0.077	269.5	0.1	0.45	0.00
8 (15)	0.0144	-11.049	-1.065	1197.2	11.1	2.01	0.02
9 (16)	0.0144	-9.811	0.232	944.0	0.5	1.58	0.00
10 (18)	0.0135	8.635	0.580	731.2	3.3	1.23	0.01
11 (20)	0.0112	-0.172	3.946	0.3	152.7	0.00	0.26
12 (21)	0.0111	3.045	-0.042	91.0	0.0	0.15	0.00
13 (22)	0.0103	-0.818	-4.786	6.6	224.6	0.01	0.38
14 (24)	0.0092	10.058	-0.247	992.1	0.6	1.66	0.00
15 (25)	0.0089	-2.562	-3.204	64.4	100.7	0.11	0.17
16 (26)	0.0087	21.956	-1.314	4727.6	16.9	7.92	0.03
17 (27)	0.0083	-9.542	-0.806	892.8	6.4	1.50	0.01
18 (28)	0.0080	2.352	4.659	54.3	212.9	0.09	0.36
19 (29)	0.0078	-14.686	-12.408	2115.0	1509.9	3.54	2.53
20 (30)	0.0077	9.496	-18.664	884.3	3416.2	1.48	5.73
21 (31)	0.0073	0.821	-5.795	6.6	329.3	0.01	0.55
22 (32)	0.0071	15.824	2.057	2455.5	41.5	4.12	0.07
23 (33)	0.0070	3.878	-9.381	147.5	863.1	0.25	1.45
24 (34)	0.0069	-4.908	2.118	236.2	44.0	0.40	0.07
25 (36)	0.0062	3.501	-0.020	120.2	0.0	0.20	0.00
26 (38)	0.0059	1.465	5.928	21.0	344.6	0.04	0.58
27 (39)	0.0057	-36.442	0.558	13023.2	3.0	21.83	0.01
28 (40)	0.0056	-3.130	0.984	96.1	9.5	0.16	0.02
29 (41)	0.0054	1.062	-15.583	11.1	2381.2	0.02	3.99
30 (42)	0.0054	21.416	3.091	4497.9	93.7	7.54	0.16
31 (44)	0.0052	11.803	-1.133	1366.1	12.6	2.29	0.02
32 (45)	0.0051	-3.190	2.448	99.8	58.8	0.17	0.10
Somma delle Masse Modali [kgm*g]				52256.0	56559.1		
Masse strutturali libere [kgm*g]				59667.8	59667.8		
Percentuale				87.58	94.79	87.58	94.79

Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali:

Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali:				
N	T (s)	Coeff. Partecipazione	Masse Modali	Percentuali
			kgm*g	
1 (1)	0.1878	-15.600	2386.6	0.22
2 (2)	0.0729	266.134	694576.5	64.86
3 (3)	0.0658	61.483	37071.2	3.46
4 (4)	0.0499	-1.636	26.3	0.00
5 (12)	0.0147	-16.332	2615.7	0.24
6 (13)	0.0146	-7.568	561.6	0.05
7 (14)	0.0145	-12.908	1633.8	0.15
8 (15)	0.0144	-0.167	0.3	0.00
9 (16)	0.0144	8.441	698.8	0.07
10 (18)	0.0135	-8.318	678.5	0.06
11 (20)	0.0112	6.288	387.8	0.04
12 (21)	0.0111	-8.857	769.3	0.07
13 (22)	0.0103	4.377	187.9	0.02
14 (24)	0.0092	-19.190	3611.5	0.34
15 (25)	0.0089	3.776	139.8	0.01
16 (26)	0.0087	18.774	3456.6	0.32
17 (27)	0.0083	-26.722	7002.6	0.65
18 (28)	0.0080	-0.781	6.0	0.00
19 (29)	0.0078	24.155	5722.0	0.53
20 (30)	0.0077	-13.111	1685.8	0.16
21 (31)	0.0073	-7.913	614.0	0.06
22 (32)	0.0071	120.837	143192.2	13.37
23 (33)	0.0070	63.549	39603.6	3.70
24 (34)	0.0069	14.208	1979.5	0.18
25 (36)	0.0062	-16.732	2745.3	0.26
26 (38)	0.0059	-17.108	2870.2	0.27
27 (39)	0.0057	43.475	18535.6	1.73
28 (40)	0.0056	-6.233	381.0	0.04

N	T(s)	Coeff. Partecipazione	Masse Modali	Percentuali
29 (41)	0.0054	4.395	189.5	0.02
30 (42)	0.0054	13.677	1834.3	0.17
31 (44)	0.0052	-11.745	1352.7	0.13
32 (45)	0.0051	-6.523	417.2	0.04

Posizione masse 2

Numero di Frequenze calcolate =45, filtrate=37

N	T	Coeff. Partecipazione		Masse Modali		Percentuali	
		s		kgm*g			
		Dir=0°	Dir=90°	Dir=0°	Dir=90°	Dir=0°	Dir=90°
1 (1)	0.1882	0.014	68.930	0.0	46595.3	0.00	78.09
2 (3)	0.0669	39.405	0.005	15227.1	0.0	25.52	0.00
3 (4)	0.0489	-12.449	-0.132	1519.8	0.2	2.55	0.00
4 (7)	0.0236	2.506	0.005	61.6	0.0	0.10	0.00
5 (10)	0.0164	-4.233	1.110	175.7	12.1	0.29	0.02
6 (12)	0.0153	8.240	1.311	665.9	16.9	1.12	0.03
7 (13)	0.0151	10.038	-1.060	988.1	11.0	1.66	0.02
8 (14)	0.0147	-5.840	-0.089	334.4	0.1	0.56	0.00
9 (15)	0.0141	7.503	0.513	552.1	2.6	0.93	0.00
10 (16)	0.0139	4.524	1.111	200.7	12.1	0.34	0.02
11 (17)	0.0132	4.255	0.889	177.5	7.8	0.30	0.01
12 (18)	0.0130	8.979	-0.291	790.6	0.8	1.33	0.00
13 (19)	0.0116	-3.389	0.372	112.6	1.4	0.19	0.00
14 (20)	0.0113	7.494	0.420	550.8	1.7	0.92	0.00
15 (21)	0.0111	1.273	-4.027	15.9	159.1	0.03	0.27
16 (23)	0.0097	-4.157	-0.053	169.4	0.0	0.28	0.00
17 (24)	0.0091	4.547	6.158	202.8	371.9	0.34	0.62
18 (25)	0.0089	-19.413	1.633	3695.8	26.2	6.19	0.04
19 (26)	0.0087	5.703	5.039	318.9	249.0	0.53	0.42
20 (27)	0.0086	-10.467	-1.124	1074.5	12.4	1.80	0.02
21 (28)	0.0077	-3.515	20.922	121.2	4292.6	0.20	7.19
22 (29)	0.0077	5.726	-4.843	321.5	230.0	0.54	0.39
23 (30)	0.0075	11.385	-2.624	1271.0	67.5	2.13	0.11
24 (31)	0.0075	-0.162	9.966	0.3	974.1	0.00	1.63
25 (32)	0.0073	3.180	0.357	99.1	1.3	0.17	0.00
26 (33)	0.0070	9.238	-4.571	836.9	204.9	1.40	0.34
27 (34)	0.0069	-18.886	-8.974	3498.0	789.7	5.86	1.32
28 (36)	0.0064	-2.521	-1.129	62.3	12.5	0.10	0.02
29 (37)	0.0059	-3.344	2.321	109.7	52.8	0.18	0.09
30 (38)	0.0058	-25.713	3.172	6483.7	98.7	10.87	0.17
31 (39)	0.0058	22.091	2.643	4785.6	68.5	8.02	0.11
32 (40)	0.0056	21.269	-3.679	4436.4	132.8	7.44	0.22
33 (41)	0.0056	9.404	6.345	867.3	394.8	1.45	0.66
34 (42)	0.0055	-2.927	2.444	84.0	58.6	0.14	0.10
35 (43)	0.0053	4.540	-4.447	202.1	193.9	0.34	0.33
36 (44)	0.0053	-3.403	-12.891	113.6	1629.6	0.19	2.73
37 (45)	0.0049	8.867	-0.822	771.0	6.6	1.29	0.01
Somma delle Masse Modali [kgm*g]				50898.2	56689.3		
Masse strutturali libere [kgm*g]				59667.8	59667.8		
Percentuale				85.30	95.01	85.30	95.01

Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali:

N	T(s)	Coeff. Partecipazione	Masse Modali	Percentuali
			kgm*g	
1 (1)	0.1882	36.309	12928.4	1.23
2 (3)	0.0669	-15.065	2225.5	0.21
3 (4)	0.0489	0.304	0.9	0.00
4 (7)	0.0236	0.488	2.3	0.00
5 (10)	0.0164	9.314	850.7	0.08
6 (12)	0.0153	5.658	313.9	0.03
7 (13)	0.0151	4.019	158.4	0.02
8 (14)	0.0147	15.767	2438.1	0.23
9 (15)	0.0141	4.633	210.5	0.02
10 (16)	0.0139	-11.050	1197.4	0.11
11 (17)	0.0132	4.966	241.8	0.02
12 (18)	0.0130	-6.733	444.6	0.04
13 (19)	0.0116	2.932	84.3	0.01
14 (20)	0.0113	-1.941	36.9	0.00
15 (21)	0.0111	-20.373	4070.2	0.39
16 (23)	0.0097	-11.334	1259.8	0.12
17 (24)	0.0091	4.145	168.5	0.02

N	T(s)	Coeff. Partecipazione	Masse Modali	Percentuali
18 (25)	0.0089	7.983	625.0	0.06
19 (26)	0.0087	30.466	9102.4	0.86
20 (27)	0.0086	2.016	39.9	0.00
21 (28)	0.0077	-31.520	9743.1	0.93
22 (29)	0.0077	-23.981	5639.5	0.54
23 (30)	0.0075	-29.914	8775.2	0.83
24 (31)	0.0075	1.461	20.9	0.00
25 (32)	0.0073	71.106	49583.0	4.71
26 (33)	0.0070	-119.583	140235.3	13.33
27 (34)	0.0069	-75.533	55949.0	5.32
28 (36)	0.0064	0.392	1.5	0.00
29 (37)	0.0059	-22.530	4977.9	0.47
30 (38)	0.0058	21.681	4609.9	0.44
31 (39)	0.0058	8.446	699.5	0.07
32 (40)	0.0056	23.811	5560.1	0.53
33 (41)	0.0056	-10.871	1159.0	0.11
34 (42)	0.0055	-9.025	798.8	0.08
35 (43)	0.0053	-13.365	1751.7	0.17
36 (44)	0.0053	49.908	24426.4	2.32
37 (45)	0.0049	9.752	932.6	0.09

Posizione masse 3

Numero di Frequenze calcolate =45, filtrate=29

N	T	Coeff. Partecipazione		Masse Modali		Percentuali	
	s			kgm*g			
		Dir=0°	Dir=90°	Dir=0°	Dir=90°	Dir=0°	Dir=90°
1 (1)	0.1878	0.001	68.933	0.0	46599.2	0.00	78.10
2 (2)	0.0731	11.121	0.080	1212.9	0.1	2.03	0.00
3 (3)	0.0656	39.420	-0.063	15238.9	0.0	25.54	0.00
4 (4)	0.0499	-0.657	-3.557	4.2	124.1	0.01	0.21
5 (12)	0.0148	-9.808	0.838	943.4	6.9	1.58	0.01
6 (13)	0.0145	-2.574	-0.163	65.0	0.3	0.11	0.00
7 (15)	0.0143	8.517	1.380	711.4	18.7	1.19	0.03
8 (16)	0.0142	-13.447	-0.206	1773.3	0.4	2.97	0.00
9 (18)	0.0132	-7.199	-0.200	508.3	0.4	0.85	0.00
10 (21)	0.0112	1.127	-4.309	12.5	182.1	0.02	0.31
11 (22)	0.0101	0.211	-2.570	0.4	64.8	0.00	0.11
12 (24)	0.0092	-12.030	0.304	1419.3	0.9	2.38	0.00
13 (25)	0.0090	-1.815	-5.845	32.3	335.0	0.05	0.56
14 (26)	0.0087	22.751	-1.135	5076.0	12.6	8.51	0.02
15 (27)	0.0083	2.525	-0.776	62.5	5.9	0.10	0.01
16 (28)	0.0079	-2.397	-3.970	56.3	154.6	0.09	0.26
17 (29)	0.0076	-10.078	-20.085	996.0	3956.0	1.67	6.63
18 (30)	0.0075	-14.595	13.035	2089.1	1666.2	3.50	2.79
19 (31)	0.0073	8.141	4.212	649.9	174.0	1.09	0.29
20 (32)	0.0072	-10.572	1.185	1096.0	13.8	1.84	0.02
21 (33)	0.0071	8.295	-4.773	674.7	223.4	1.13	0.37
22 (36)	0.0061	4.096	-5.487	164.5	295.2	0.28	0.49
23 (38)	0.0058	10.688	4.292	1120.2	180.6	1.88	0.30
24 (39)	0.0058	32.753	-0.964	10520.1	9.1	17.63	0.02
25 (40)	0.0057	1.476	-6.442	21.4	406.9	0.04	0.68
26 (41)	0.0054	-8.634	-12.414	731.1	1511.2	1.23	2.53
27 (42)	0.0053	-2.019	6.964	40.0	475.7	0.07	0.80
28 (43)	0.0053	-27.105	2.333	7204.7	53.4	12.07	0.09
29 (44)	0.0052	5.409	0.415	286.9	1.7	0.48	0.00
Somma delle Masse Modali [kgm*g]				52711.5	56473.1		
Masse strutturali libere [kgm*g]				59667.8	59667.8		
Percentuale				88.34	94.65	88.34	94.65

Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali:

N	T(s)	Coeff. Partecipazione	Masse Modali	Percentuali
			kgm*g	
1 (1)	0.1878	-15.616	2391.6	0.22
2 (2)	0.0731	261.721	671735.2	62.64
3 (3)	0.0656	-81.357	64910.3	6.05
4 (4)	0.0499	1.098	11.8	0.00
5 (12)	0.0148	-11.922	1393.8	0.13
6 (13)	0.0145	-5.386	284.5	0.03
7 (15)	0.0143	-9.550	894.3	0.08
8 (16)	0.0142	14.036	1932.0	0.18
9 (18)	0.0132	-5.243	269.6	0.03

N	T(s)	Coeff. Partecipazione	Masse Modali	Percentuali
10 (21)	0.0112	0.177	0.3	0.00
11 (22)	0.0101	-2.047	41.1	0.00
12 (24)	0.0092	-11.748	1353.5	0.13
13 (25)	0.0090	8.190	657.8	0.06
14 (26)	0.0087	-20.723	4211.2	0.39
15 (27)	0.0083	30.925	9378.4	0.87
16 (28)	0.0079	4.990	244.2	0.02
17 (29)	0.0076	-1.008	10.0	0.00
18 (30)	0.0075	-11.678	1337.5	0.12
19 (31)	0.0073	-52.646	27180.3	2.53
20 (32)	0.0072	68.234	45658.6	4.26
21 (33)	0.0071	-68.684	46263.1	4.31
22 (36)	0.0061	10.241	1028.6	0.10
23 (38)	0.0058	12.372	1501.1	0.14
24 (39)	0.0058	43.077	18197.2	1.70
25 (40)	0.0057	5.899	341.2	0.03
26 (41)	0.0054	4.186	171.8	0.02
27 (42)	0.0053	13.436	1770.5	0.17
28 (43)	0.0053	1.839	33.2	0.00
29 (44)	0.0052	1.844	33.3	0.00

Posizione masse 4

Numero di Frequenze calcolate =45, filtrate=36

N	T	Coeff. Partecipazione		Masse Modali		Percentuali	
	s			kgm*g			
		Dir=0°	Dir=90°	Dir=0°	Dir=90°	Dir=0°	Dir=90°
1 (1)	0.1881	-0.016	68.922	0.0	46583.9	0.00	78.07
2 (3)	0.0667	-39.664	-0.004	15428.5	0.0	25.86	0.00
3 (4)	0.0491	-11.344	0.129	1262.0	0.2	2.12	0.00
4 (10)	0.0164	2.583	1.384	65.4	18.8	0.11	0.03
5 (11)	0.0155	-4.479	1.134	196.7	12.6	0.33	0.02
6 (12)	0.0151	-6.943	-0.016	472.7	0.0	0.79	0.00
7 (13)	0.0150	9.830	-0.259	947.6	0.7	1.59	0.00
8 (14)	0.0145	-6.055	-1.524	359.5	22.8	0.60	0.04
9 (15)	0.0142	-6.810	0.921	454.8	8.3	0.76	0.01
10 (16)	0.0138	7.306	0.033	523.5	0.0	0.88	0.00
11 (17)	0.0132	-3.406	0.376	113.7	1.4	0.19	0.00
12 (18)	0.0130	8.419	0.473	695.1	2.2	1.17	0.00
13 (19)	0.0117	-3.366	0.046	111.1	0.0	0.19	0.00
14 (20)	0.0112	-7.520	0.005	554.5	0.0	0.93	0.00
15 (21)	0.0111	0.703	-3.923	4.9	151.0	0.01	0.25
16 (24)	0.0091	-1.305	6.320	16.7	391.7	0.03	0.66
17 (25)	0.0089	19.858	0.284	3867.1	0.8	6.48	0.00
18 (26)	0.0087	5.971	-5.710	349.6	319.7	0.59	0.54
19 (27)	0.0085	10.947	-1.478	1175.1	21.4	1.97	0.04
20 (28)	0.0078	7.439	18.025	542.6	3186.3	0.91	5.34
21 (29)	0.0077	0.875	8.672	7.5	737.5	0.01	1.24
22 (30)	0.0075	-11.337	-2.547	1260.3	63.6	2.11	0.11
23 (31)	0.0074	-2.557	11.398	64.1	1274.0	0.11	2.14
24 (32)	0.0073	-1.300	3.091	16.6	93.7	0.03	0.16
25 (33)	0.0070	-10.656	-4.382	1113.5	188.3	1.87	0.32
26 (34)	0.0069	18.949	-10.171	3521.2	1014.4	5.90	1.70
27 (36)	0.0064	2.958	-0.971	85.8	9.2	0.14	0.02
28 (37)	0.0059	7.057	0.762	488.4	5.7	0.82	0.01
29 (38)	0.0058	12.724	-3.950	1587.7	153.0	2.66	0.26
30 (39)	0.0058	31.423	3.098	9683.1	94.1	16.23	0.16
31 (40)	0.0056	22.354	1.932	4900.3	36.6	8.21	0.06
32 (41)	0.0056	-3.918	6.984	150.6	478.3	0.25	0.80
33 (42)	0.0055	2.860	2.620	80.2	67.3	0.13	0.11
34 (43)	0.0053	2.680	8.378	70.4	688.3	0.12	1.15
35 (44)	0.0053	1.130	-10.127	12.5	1005.7	0.02	1.69
36 (45)	0.0049	-7.729	1.724	585.9	29.2	0.98	0.05
Somma delle Masse Modali [kgm*g]				50769.5	56660.6		
Masse strutturali libere [kgm*g]				59667.8	59667.8		
Percentuale				85.09	94.96	85.09	94.96

Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali:

N	T(s)	Coeff. Partecipazione	Masse Modali kgm*g	Percentuali
1 (1)	0.1881	-67.546	44742.3	4.10
2 (3)	0.0667	14.106	1951.4	0.18
3 (4)	0.0491	0.898	7.9	0.00
4 (10)	0.0164	-3.036	90.4	0.01
5 (11)	0.0155	7.158	502.4	0.05
6 (12)	0.0151	3.352	110.2	0.01
7 (13)	0.0150	11.467	1289.5	0.12
8 (14)	0.0145	14.195	1976.0	0.18
9 (15)	0.0142	-9.615	906.6	0.08
10 (16)	0.0138	-7.777	593.2	0.05
11 (17)	0.0132	-5.200	265.2	0.02
12 (18)	0.0130	-7.325	526.2	0.05
13 (19)	0.0117	2.327	53.1	0.00
14 (20)	0.0112	-2.045	41.0	0.00
15 (21)	0.0111	13.573	1806.6	0.17
16 (24)	0.0091	-15.283	2290.5	0.21
17 (25)	0.0089	-5.484	294.9	0.03
18 (26)	0.0087	30.206	8947.7	0.82
19 (27)	0.0085	-6.492	413.3	0.04
20 (28)	0.0078	1.269	15.8	0.00
21 (29)	0.0077	31.502	9731.8	0.89
22 (30)	0.0075	35.311	12227.6	1.12
23 (31)	0.0074	21.241	4424.5	0.41
24 (32)	0.0073	-67.177	44254.4	4.06
25 (33)	0.0070	118.085	136744.7	12.53
26 (34)	0.0069	93.778	86242.5	7.91
27 (36)	0.0064	-8.259	669.0	0.06
28 (37)	0.0059	-26.418	6844.4	0.63
29 (38)	0.0058	3.123	95.7	0.01
30 (39)	0.0058	-2.568	64.6	0.01
31 (40)	0.0056	2.268	50.4	0.00
32 (41)	0.0056	4.366	187.0	0.02
33 (42)	0.0055	1.283	16.1	0.00
34 (43)	0.0053	16.365	2626.4	0.24
35 (44)	0.0053	-53.996	28592.1	2.62
36 (45)	0.0049	-0.430	1.8	0.00

Azioni sulla struttura

Descrizione	Tipo
Peso Proprio	Automatica
Spinta Terreno	Utente
spinta sovraccarico	Utente
accidentali	Utente
spinta acqua	Utente
peso acqua	Utente
Spinta sismica terreno SLV	Utente
Spinta sismica terreno SLD	Utente

Scenario di calcolo

Scenario : ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO

Combinazione n° 1: Solo Permanenti
 Tipo: STR+GEO
 Spettro: n.a.
 Fattore sisma: n.a.
 Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
 Kmod: 0.60

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1.3	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1.5	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1.5	No	n.a.	n.a.
accidentali	1	No	n.a.	n.a.
spinta acqua	1	No	n.a.	n.a.
peso acqua	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 2: Vasca vuota
Tipo: STR+GEO
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1.3	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1.5	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1.5	Si	n.a.	n.a.
accidentali	1	No	n.a.	n.a.
spinta acqua	1	No	n.a.	n.a.
peso acqua	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 3: Vasca piena
Tipo: STR+GEO
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1.3	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1.3	No	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1	No	n.a.	n.a.
accidentali	1	No	n.a.	n.a.
spinta acqua	1.5	Si	n.a.	n.a.
peso acqua	1.5	Si	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 4: Vasca piena 1
Tipo: STR+GEO
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1.3	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1.3	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1.5	No	n.a.	n.a.
accidentali	1	No	n.a.	n.a.
spinta acqua	1.5	Si	n.a.	n.a.
peso acqua	1.5	Si	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 5: Vasca piena 1
Tipo: STR+GEO
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1.3	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1.3	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1.5	Si	n.a.	n.a.
accidentali	1	No	n.a.	n.a.
spinta acqua	1.5	Si	n.a.	n.a.
peso acqua	1.5	Si	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 6: Vasca vuota 2
 Tipo: STR+GEO
 Spettro: n.a.
 Fattore sisma: n.a.
 Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
 Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1.3	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1.3	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1.5	Si	n.a.	n.a.
accidentali	1.5	Si	n.a.	n.a.
spinta acqua	1.5	No	n.a.	n.a.
peso acqua	1.5	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 7: SISMAX1_SLV
 Tipo: Modale STR+GEO
 Spettro: SpettroNT_2018
 Fattore sisma: 1.00
 Angolo ingresso sisma [°]: 0
 Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	Si	1
Spinta Terreno	1	Si	Si	1
spinta sovraccarico	1	No	Si	1
accidentali	1	No	Si	1
spinta acqua	1.1	Si	Si	1
peso acqua	1.1	Si	Si	1
Spinta sismica terreno SLV	1	Si	Si	1
Spinta sismica terreno SLD	1	No	Si	1

Combinazione n° 8: SISMAX1_SLV
 Tipo: Modale STR+GEO
 Spettro: SpettroNT_2018
 Fattore sisma: 1.00
 Angolo ingresso sisma [°]: 90
 Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	Si	1
Spinta Terreno	1	Si	Si	1
spinta sovraccarico	1.1	No	Si	1
accidentali	1	No	Si	1
spinta acqua	1.1	Si	Si	1
peso acqua	1.1	Si	Si	1
Spinta sismica terreno SLV	1	Si	Si	1
Spinta sismica terreno SLD	1	No	Si	1

Combinazione n° 9: SISMAX2_SLV
 Tipo: Modale STR+GEO
 Spettro: SpettroNT_2018
 Fattore sisma: 1.00
 Angolo ingresso sisma [°]: 0
 Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	Si	1
Spinta Terreno	1	Si	Si	1
spinta sovraccarico	0.5	Si	Si	1
accidentali	1	No	Si	1
spinta acqua	1.1	Si	Si	1
peso acqua	1.1	Si	Si	1
Spinta sismica terreno SLV	1	No	Si	1
Spinta sismica terreno SLD	1	No	Si	1

Combinazione n° 10: **SISMAY2_SLV**
Tipo: Modale STR+GEO
Spettro: SpettroNT_2018
Fattore sisma: 1.00
Angolo ingresso sisma [°]: 90
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	Si	1
Spinta Terreno	1	Si	Si	1
spinta sovraccarico	0.5	Si	Si	1
accidentali	1	No	Si	1
spinta acqua	1.1	Si	Si	1
peso acqua	1.1	Si	Si	1
Spinta sismica terreno SLV	1	No	Si	1
Spinta sismica terreno SLD	1	No	Si	1

Combinazione n° 11: **vasca vuota**
Tipo: SLE Rara
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1	Si	n.a.	n.a.
accidentali	1	Si	n.a.	n.a.
spinta acqua	1	No	n.a.	n.a.
peso acqua	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 12: **vasca piena**
Tipo: SLE Rara
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1	Si	n.a.	n.a.
accidentali	1	Si	n.a.	n.a.
spinta acqua	1	Si	n.a.	n.a.
peso acqua	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 13: **vasca piena**
Tipo: SLE Rara
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1	Si	n.a.	n.a.
accidentali	1	No	n.a.	n.a.
spinta acqua	1	Si	n.a.	n.a.
peso acqua	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 14: vasca piena
Tipo: SLE Freq.
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1	Si	n.a.	n.a.
accidentali	1	No	n.a.	n.a.
spinta acqua	1	Si	n.a.	n.a.
peso acqua	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 15: vasca piena
Tipo: SLE Freq.
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1	Si	n.a.	n.a.
accidentali	0.5	Si	n.a.	n.a.
spinta acqua	1	Si	n.a.	n.a.
peso acqua	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 16: vasca piena
Tipo: SLE Q.Perm.
Spettro: n.a.
Fattore sisma: n.a.
Angolo ingresso sisma [°]: n.a.
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta Terreno	1	Si	n.a.	n.a.
spinta sovraccarico	1	No	n.a.	n.a.
accidentali	1	No	n.a.	n.a.
spinta acqua	1	Si	n.a.	n.a.
peso acqua	1	Si	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLV	1	No	n.a.	n.a.
Spinta sismica terreno SLD	1	No	n.a.	n.a.

Combinazione n° 17: SISMAX_SLD
Tipo: Modale SLE
Spettro: SpettroNT_2018
Fattore sisma: 1.00
Angolo ingresso sisma [°]: 0
Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	Si	1
Spinta Terreno	1	Si	Si	1
spinta sovraccarico	0.5	Si	Si	1
accidentali	0	Si	Si	1
spinta acqua	1.1	Si	Si	1
peso acqua	1.1	Si	Si	1
Spinta sismica terreno SLV	1	No	Si	1
Spinta sismica terreno SLD	1	Si	Si	1

Combinazione n° 18: **SISMAX_SLD**
 Tipo: Modale SLE
 Spettro: SpettroNT_ 2018
 Fattore sisma: 1.00
 Angolo ingresso sisma [°]: 90
 Kmod: 1.00

Condizione di carico	Fattore di combinazione	Attiva	Massa	Fattore massa
Peso Proprio	1	Si	Si	1
Spinta Terreno	1	Si	Si	1
spinta sovraccarico	0.5	Si	Si	1
accidentali	1	No	Si	1
spinta acqua	1.1	Si	Si	1
peso acqua	1.1	Si	Si	1
Spinta sismica terreno SLV	1	No	Si	1
Spinta sismica terreno SLD	1	Si	Si	1

Criteri di verifica

CLS Platee ND		
Generici		
Resistenza caratteristica Rck	MPa	45.00
Tensione caratteristica snervamento acciaio barre fyk	MPa	450.00
Tensione caratteristica snervamento acciaio staffe fyk	MPa	450.00
Deformazione unitaria ϵ_{c0}		0.002
Deformazione ultima ϵ_{cu}		0.0035
ϵ_{fu} (solo incrudimento)		0.002
Modulo elastico E acciaio	MPa	210000.00
Copriferro di calcolo	mm	46
Copriferro di disegno	mm	30
Coefficiente di sicurezza γ_{Cl}		1.5
Coefficiente di sicurezza γ_{Acc}		1.15
Riduzione fcd calcestruzzo		0.85
Usa staffe minime di normativa in assenza di sisma		Si
Usa staffe minime di normativa in presenza di sisma		No
Generici N.T.		
Inclinazione bielle compresse $\cotg(\theta)$		1.00
Modello acciaio		Incrudente
Incrudimento Ey/E0		0.000
Elemento esistente		No
Generici D.M. 96 T.A.		
Tensione ammissibile σ_c	MPa	13.50
Tensione ammissibile σ_c in trazione	MPa	4.02
Tensione ammissibile σ_c acciaio	MPa	260.00
Tensione tangenziale ammissibile τ_{c0}	MPa	0.80
Tensione tangenziale massima τ_{c1}	MPa	2.26
Coefficiente di omogeneizzazione n		15
Coefficiente di omogeneizzazione n in trazione		0.5
Sezione interamente reagente		No
Fessurazioni		
Verifica a decompressione		No
Verifica formazione fessure		No
Verifica aperture fessure		Si
Classe di esposizione		XA2
Tipo armatura		Poco sensibile
Combinazione Rara		No
Combinazione QP		Si
W ammissibile Combinazione QP	mm	0.200
Combinazione Freq.		Si
W ammissibile Combinazione Freq.	mm	0.300
Valore caratteristico apertura fessure $w_k(*w_m)$		1
Resistenza media a trazione f_{ctm}	MPa	3.35
Coefficiente di breve o lunga durata k_t		0.40
Coefficiente di aderenza k_l		0.80
Tensioni ammissibili di esercizio		
Verifica Combinazione Rara		Si
Tensione ammissibile σ_{Cl}	MPa	22.41
Tensione ammissibile $\sigma_{Acciaio}$	MPa	360.00
Verifica Combinazione QP		Si
Tensione ammissibile σ_{Cl}	MPa	16.81
Tensione ammissibile $\sigma_{Acciaio}$	MPa	360.00
Verifica Combinazione Freq.		No
Coefficienti di omogeneizzazione		

Acciaio - Cls compresso		15
Cls tesoro - Cls compresso		0.5
Armatura muri		
Minima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione X	%	0.1
Minima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione Y	%	0.1
Massima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione X	%	2
Massima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione Y	%	2
Verifica muri		
Step incremento armatura	cmq	0.01
Verifica muri come pareti		No

CLS Muri ND		
Generici		
Resistenza caratteristica Rck	MPa	45.00
Tensione caratteristica snervamento acciaio barre fyk	MPa	450.00
Tensione caratteristica snervamento acciaio staffe fyk	MPa	450.00
Deformazione unitaria ϵ_{c0}		0.002
Deformazione ultima ϵ_{cu}		0.0035
ϵ_{fu} (solo incrudimento)		0.002
Modulo elastico E acciaio	MPa	210000.00
Copriferro di calcolo	mm	46
Copriferro di disegno	mm	30
Coefficiente di sicurezza γ_{Cl}		1.5
Coefficiente di sicurezza γ_{Acc}		1.15
Riduzione fcd calcestruzzo		0.85
Usa staffe minime di normativa in assenza di sisma		Si
Usa staffe minime di normativa in presenza di sisma		No
Generici N.T.		
Inclinazione bielle compresse $\cotg(\theta)$		1.00
Modello acciaio		Incrudente
Incrudimento E_y/E_0		0.000
Elemento esistente		No
Generici D.M. 96 T.A.		
Tensione ammissibile σ_c	MPa	13.50
Tensione ammissibile σ_c in trazione	MPa	4.02
Tensione ammissibile σ_c acciaio	MPa	260.00
Tensione tangenziale ammissibile τ_{c0}	MPa	0.80
Tensione tangenziale massima τ_{c1}	MPa	2.26
Coefficiente di omogeneizzazione n		15
Coefficiente di omogeneizzazione n in trazione		0.5
Sezione interamente reagente		No
Fessurazioni		
Verifica a decompressione		No
Verifica formazione fessure		No
Verifica aperture fessure		Si
Classe di esposizione		XA2
Tipo armatura		Poco sensibile
Combinazione Rara		No
Combinazione QP		Si
W ammissibile Combinazione QP	mm	0.200
Combinazione Freq.		Si
W ammissibile Combinazione Freq.	mm	0.300
Valore caratteristico apertura fessure $w_k(*w_m)$		1
Resistenza media a trazione f_{ctm}	MPa	3.35
Coefficiente di breve o lunga durata k_t		0.40
Coefficiente di aderenza k_l		0.80
Tensioni ammissibili di esercizio		
Verifica Combinazione Rara		Si
Tensione ammissibile σ_{Cl}	MPa	22.41
Tensione ammissibile $\sigma_{Acciaio}$	MPa	360.00
Verifica Combinazione QP		Si
Tensione ammissibile σ_{Cl}	MPa	16.81
Tensione ammissibile $\sigma_{Acciaio}$	MPa	360.00
Verifica Combinazione Freq.		No
Coefficienti di omogeneizzazione		
Acciaio - Cls compresso		15
Cls tesoro - Cls compresso		0.5
Armatura muri		
Minima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione X	%	0.1
Minima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione Y	%	0.1
Massima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione X	%	2
Massima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione Y	%	2
Verifica muri		
Step incremento armatura	cmq	0.01

Verifica muri come pareti

No

Risultati Analisi Dinamica - Statistiche matrice di rigidezza

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Minimo della diagonale	3.094264e+05
Massimo della diagonale	6.436205e+09
Rapporto Max/Min	2.080044e+04
Media della diagonale	9.304376e+08
Densità	2.597948e-01

Tabulati di input

Dati generali

Nome struttura	
Numero di frequenze	45
% Filtro masse libere	0.1
% Coefficiente di smorzamento viscoso	5
Spostamenti modali con segno	Si
Spostamento ammissibile impalcato	0.0050*h

Impalcato

N°	Quota mm	Rigido mm	Incr.Soll.Pil	Inc.Soll.Par.
0	0	No	1.000	1.000
1	2500	Si	1.000	1.000
2	3700	Si	1.000	1.000

Percentuali Spostamento masse impalcato

Posizione	% Spostamento direzione X	% Spostamento direzione Y
1	0	-5
2	5	0
3	0	5
4	-5	0

Combinazioni del Sisma in X e Y e Verticale

Comb.	Pos. SismaX	Pos. SismaY	Fx	Fy	Fz
1	1	2	1	0.3	0.3
2	1	2	0.3	1	0.3
3	1	2	0.3	0.3	1
4	1	4	1	0.3	0.3
5	1	4	0.3	1	0.3
6	1	4	0.3	0.3	1
7	3	2	1	0.3	0.3
8	3	2	0.3	1	0.3
9	3	2	0.3	0.3	1
10	3	4	1	0.3	0.3
11	3	4	0.3	1	0.3
12	3	4	0.3	0.3	1


Comb. Numero di combinazione dei sismi
 Pos. SismaX Posizione in cui viene scelto il sisma in direzione X
 Pos. SismaY Posizione in cui viene scelto il sisma in direzione Y
 Fx Fattore con cui il sisma X partecipa
 Fy Fattore con cui il sisma Y partecipa
 Fz Fattore con cui il sisma Verticale partecipa (quando richiesto)

Ogni combinazione genera al massimo 8 sotto-combinazioni in base a tutte le combinazioni possibili dei segni di Fx ed Fy ed Fz.

Nodi - Geometria e vincoli

Nodo	X	Y	Z	Tx	Ty	Tz	Rx	Ry	Rz	Impalcato
	Coordinate [mm]			Vincoli						
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
2	1800	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	3300	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	5050	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	6550	0	0	0	1	1	0	0	0	0


Nodo	X	Y	Z	Tx	Ty	Tz	Rx	Ry	Rz	Impalcato
6	8050	0	0	1	1	0	0	0	1	0
7	9550	0	0	1	1	0	0	0	1	0
8	11050	0	0	1	1	0	0	0	1	0
9	12600	0	0	1	1	0	0	0	1	0
10	1800	800	0	1	1	0	0	0	1	0
11	5050	800	0	1	1	0	0	0	1	0
12	6550	800	0	1	1	0	0	0	1	0
13	8050	800	0	1	1	0	0	0	1	0
14	9550	800	0	1	1	0	0	0	1	0
15	11050	800	0	1	1	0	0	0	1	0
16	0	1400	0	1	1	0	0	0	1	0
17	3300	1800	0	1	1	0	0	0	1	0
18	6550	1800	0	1	1	0	0	0	1	0
19	9550	1800	0	1	1	0	0	0	1	0
20	12600	1800	0	1	1	0	0	0	1	0
21	0	2600	0	1	1	0	0	0	1	0
22	1800	2600	0	1	1	0	0	0	1	0
23	3300	2600	0	1	1	0	0	0	1	0
24	5050	2600	0	1	1	0	0	0	1	0
25	6550	2600	0	1	1	0	0	0	1	0
26	8050	2600	0	1	1	0	0	0	1	0
27	9550	2600	0	1	1	0	0	0	1	0
28	11050	2600	0	1	1	0	0	0	1	0
29	12600	2600	0	1	1	0	0	0	1	0
101	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	1
102	1800	0	2500	0	0	0	0	0	0	1
103	3300	0	2500	0	0	0	0	0	0	1
104	5050	0	2500	0	0	0	0	0	0	1
105	6550	0	2500	0	0	0	0	0	0	1
106	8050	0	2500	0	0	0	0	0	0	1
107	9550	0	2500	0	0	0	0	0	0	1
108	11050	0	2500	0	0	0	0	0	0	1
109	12600	0	2500	0	0	0	0	0	0	1
110	1800	800	2500	0	0	0	0	0	0	1
111	5050	800	2500	0	0	0	0	0	0	1
113	8050	800	2500	0	0	0	0	0	0	1
115	11050	800	2500	0	0	0	0	0	0	1
116	0	1400	2500	0	0	0	0	0	0	1
117	3300	1800	2500	0	0	0	0	0	0	1
118	6550	1800	2500	0	0	0	0	0	0	1
119	9550	1800	2500	0	0	0	0	0	0	1
120	12600	1800	2500	0	0	0	0	0	0	1
121	0	2600	2500	0	0	0	0	0	0	1
122	1800	2600	2500	0	0	0	0	0	0	1
123	3300	2600	2500	0	0	0	0	0	0	1
124	5050	2600	2500	0	0	0	0	0	0	1
125	6550	2600	2500	0	0	0	0	0	0	1
126	8050	2600	2500	0	0	0	0	0	0	1
127	9550	2600	2500	0	0	0	0	0	0	1
128	11050	2600	2500	0	0	0	0	0	0	1
129	12600	2600	2500	0	0	0	0	0	0	1
201	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	2
202	1800	0	3700	0	0	0	0	0	0	2
203	3300	0	3700	0	0	0	0	0	0	2
204	5050	0	3700	0	0	0	0	0	0	2
205	6550	0	3700	0	0	0	0	0	0	2
206	8050	0	3700	0	0	0	0	0	0	2
207	9550	0	3700	0	0	0	0	0	0	2
208	11050	0	3700	0	0	0	0	0	0	2
209	12600	0	3700	0	0	0	0	0	0	2
216	0	1400	3700	0	0	0	0	0	0	2
220	12600	1800	3700	0	0	0	0	0	0	2
221	0	2600	3700	0	0	0	0	0	0	2
222	1800	2600	3700	0	0	0	0	0	0	2
223	3300	2600	3700	0	0	0	0	0	0	2
224	5050	2600	3700	0	0	0	0	0	0	2
225	6550	2600	3700	0	0	0	0	0	0	2
226	8050	2600	3700	0	0	0	0	0	0	2
227	9550	2600	3700	0	0	0	0	0	0	2
228	11050	2600	3700	0	0	0	0	0	0	2
229	12600	2600	3700	0	0	0	0	0	0	2

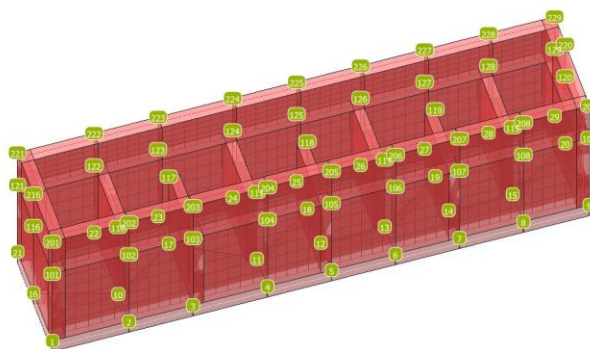

Pareti - geometria e vincoli

Parete	Nodi	Tipo	Materiale	Criterio	N.P.	N.P.X	N.P.Y	Spess.
								mm
1	10-22-122-110	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	60			250
2	24-11-111-124	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	60			250
3	17-11-24-23	Platea	C35/45	CLS Platee ND	60			400
4	10-17-23-22	Platea	C35/45	CLS Platee ND	60			400
5	122-123-223-222	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
6	22-23-123-122	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
7	23-24-124-123	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
8	123-124-224-223	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
9	2-3-103-102	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
10	3-4-104-103	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
11	3-4-11-17	Platea	C35/45	CLS Platee ND	36			400
12	2-3-17-10	Platea	C35/45	CLS Platee ND	36			400
13	3-17-117-103	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	250
14	103-104-204-203	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
15	102-103-203-202	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
16	16-21-121-116	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36			300
17	121-221-216-116	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36			300
18	16-10-22-21	Platea	C35/45	CLS Platee ND	46			400
19	1-16-116-101	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	48			300
20	121-122-222-221	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
21	21-22-122-121	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
22	1-2-10-16	Platea	C35/45	CLS Platee ND	26			400
23	116-216-201-101	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	48			300
24	101-102-202-201	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
25	1-2-102-101	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
26	11-18-25-24	Platea	C35/45	CLS Platee ND	60			400
27	18-12-5-105-118	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	107			250
28	4-5-12-18-11	Platea	C35/45	CLS Platee ND	49			400
29	24-25-125-124	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
30	104-105-205-204	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
31	4-5-105-104	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
32	124-125-225-224	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
33	26-13-113-126	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	60			250
34	12-13-26-25-18	Platea	C35/45	CLS Platee ND	129			400
35	5-6-13-12	Platea	C35/45	CLS Platee ND	24			400
36	5-6-106-105	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
37	25-26-126-125	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
38	105-106-206-205	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
39	125-126-226-225	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
40	19-14-7-107-119	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	107			250

Parete	Nodi	Tipo	Materiale	Criterio	N.P.	N.P.X	N.P.Y	Spess.
41	6-7-14-19-13	Platea	C35/45	CLS Platee ND	39			400
42	13-19-27-26	Platea	C35/45	CLS Platee ND	35			400
43	126-127-227-226	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
44	26-27-127-126	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
45	106-107-207-206	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
46	6-7-107-106	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
47	7-8-15-14	Platea	C35/45	CLS Platee ND	38			400
48	107-108-208-207	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
49	27-28-128-127	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
50	127-128-228-227	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
51	7-8-108-107	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
52	28-15-115-128	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	60			250
53	14-15-28-27-19	Platea	C35/45	CLS Platee ND	59			400
54	29-20-120-129	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	24			300
55	20-9-109-120	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	60			300
56	8-9-20-15	Platea	C35/45	CLS Platee ND	60			400
57	120-109-209-220	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	60			300
58	15-20-29-28	Platea	C35/45	CLS Platee ND	48			400
59	129-120-220-229	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	24			300
60	108-109-209-208	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
61	28-29-129-128	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
62	128-129-229-228	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300
63	8-9-109-108	Discreto	C35/45	CLS Muri ND	36	6	6	300

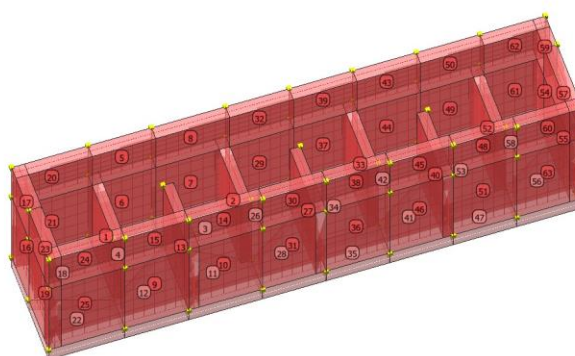

Muri - Carichi

Shell	Indice dello shell
Cond.	Condizione di carico
Tipo	Tipologia di spinta
γ	Peso specifico: terreno o acqua
Ht	Quota del piano di campagna
θ	Angolo di attrito interno
c	Coesione
δ	Angolo di attrito terreno paramento shell
β	Angolo di inclinazione del piano di campagna
k0	Coefficiente di spinta a riposo (quando richiesto)
β_m	Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito (quando richiesto)
Ag	Accelerazione del sito a meno di 'g': quando richiesto, rappresenta il valore della accelerazione dello spettro per T=0, quindi comprensiva dei coefficienti di amplificazione topografica (S_T) e stratigrafica (S_S)
Q	Valore del carico uniforme
Vert.1	Valore del carico nel primo vertice ⁽¹⁾
Vert.2	Valore del carico nel secondo vertice ⁽¹⁾
Vert.3	Valore del carico nel terzo vertice ⁽¹⁾

Vert.4 Valore del carico nel quarto vertice⁽¹⁾

Hw Altezza del pelo libero dell'acqua

⁽¹⁾: Per shell con numero di vertici maggiori 4, per carichi trapezoidali, il valore del carico nei vertici e' stampato a gruppi di 4 secondo l'ordine con cui i vertici sono stati definiti

Shel l	Cond.	Tipo	Ht	γ	\emptyset	c	δ	β	k0	β_m	Ag
			mm	kN/m ³	°	MPa	°	°			
5	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
6	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
6	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
6	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
6	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
7	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
7	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
7	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
7	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
8	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
9	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
9	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
9	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
9	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
10	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
10	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
10	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
10	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
14	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
15	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
16	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
16	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
16	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
16	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
17	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2000	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
19	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
19	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
19	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
19	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
20	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
21	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
21	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
21	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
21	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
23	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2000	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--

Shel l	Cond.	Tipo	Ht	γ	\emptyset	c	δ	β	k0	β_m	Ag
24	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
25	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
25	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
25	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
25	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
29	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
29	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
29	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
29	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
30	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
31	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
31	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
31	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
31	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
32	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
36	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
36	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
36	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
36	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
37	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
37	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
37	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
37	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
38	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
39	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
43	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
44	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
44	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
44	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
44	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
45	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
46	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
46	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
46	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
46	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
48	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	1790	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
49	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.0 0	--	--	--	--	0.50	--	--
49	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.0 0	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06

Shel 1	Cond.	Tipo	Ht	γ	\emptyset	c	δ	β	k0	β_m	Ag
49	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
49	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
50	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	1790	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
51	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2550	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
51	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
51	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
51	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
54	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
54	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
54	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
54	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
55	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
55	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
55	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
55	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
57	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2000	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
59	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2000	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
60	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	1790	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
61	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
61	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
61	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
61	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03
62	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Neg.	1790	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
63	Spinta Terreno	Terreno - Riposo - Dir.Pos.	2550	19.00	--	--	--	--	0.50	--	--
63	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
63	Spinta sismica terreno SLV	Sisma terreno - Riposo - Dir.Neg.	2550	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.06
63	Spinta sismica terreno SLD	Sisma terreno - Riposo - Dir.Pos.	0	20.00	--	--	--	--	0.50	1.00	0.03

She 11	Cond.	Tipo	Q	Vert.1	Vert.2	Vert.3	Vert.4	Hw	γ
			kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	mm	kN/m ³
1	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
2	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
3	Peso Proprio	Peso Proprio kN	22.75						
3	accidentali	Uniforme GLOBZ	4.00						
3	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
4	Peso Proprio	Peso Proprio kN	19.50						
4	accidentali	Uniforme GLOBZ	4.00						
4	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
5	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
6	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.12						
6	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	10.00						
6	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
7	Peso Proprio	Peso Proprio kN	32.81						
7	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	10.00						
7	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
8	Peso Proprio	Peso Proprio kN	15.75						
9	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.12						

She ll	Cond.	Tipo	Q	Vert.1	Vert.2	Vert.3	Vert.4	Hw	γ
9	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	-10.00						
9	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2200	11.00
10	Peso Proprio	Peso Proprio kN	32.81						
10	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	-10.00						
10	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2200	11.00
11	Peso Proprio	Peso Proprio kN	22.75						
11	accidentali	Uniforme_GLOBZ	4.00						
11	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
12	Peso Proprio	Peso Proprio kN	19.50						
12	accidentali	Uniforme_GLOBZ	4.00						
12	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
13	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
14	Peso Proprio	Peso Proprio kN	15.75						
14	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2500	11.00
15	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
15	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2500	11.00
16	Peso Proprio	Peso Proprio kN	22.50						
16	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBX	-10.00						
16	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
17	Peso Proprio	Peso Proprio kN	10.80						
17	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2500	11.00
18	Peso Proprio	Peso Proprio kN	27.00						
18	accidentali	Uniforme_GLOBZ	4.00						
18	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
19	Peso Proprio	Peso Proprio kN	26.25						
19	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBX	-10.00						
19	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
20	Peso Proprio	Peso Proprio kN	16.20						
21	Peso Proprio	Peso Proprio kN	33.75						
21	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	10.00						
21	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
22	Peso Proprio	Peso Proprio kN	19.80						
22	accidentali	Uniforme_GLOBZ	4.00						
22	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
23	Peso Proprio	Peso Proprio kN	12.60						
23	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2500	11.00
24	Peso Proprio	Peso Proprio kN	16.20						
24	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2500	11.00
25	Peso Proprio	Peso Proprio kN	33.75						
25	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	-10.00						
25	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2200	11.00
26	Peso Proprio	Peso Proprio kN	19.50						
26	accidentali	Uniforme_GLOBZ	4.00						
26	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
27	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
28	Peso Proprio	Peso Proprio kN	19.50						
28	accidentali	Uniforme_GLOBZ	4.00						
28	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
29	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
29	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	10.00						
29	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
30	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
30	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2500	11.00
31	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
31	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	-10.00						
31	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2200	11.00
32	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
33	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
34	Peso Proprio	Peso Proprio kN	27.00						
34	accidentali	Uniforme_GLOBZ	4.00						
34	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
35	Peso Proprio	Peso Proprio kN	12.00						
35	accidentali	Uniforme_GLOBZ	4.00						
35	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
36	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
36	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	-10.00						
36	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2200	11.00

She 11	Cond.	Tipo	Q	Vert.1	Vert.2	Vert.3	Vert.4	Hw	γ
37	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
37	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	10.00						
37	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
38	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
38	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2500	11.00
39	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
40	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
41	Peso Proprio	Peso Proprio kN	19.50						
41	accidentali	Uniforme GLOBZ	4.00						
41	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
42	Peso Proprio	Peso Proprio kN	19.50						
42	accidentali	Uniforme GLOBZ	4.00						
42	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
43	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
44	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
44	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	10.00						
44	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
45	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
45	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2500	11.00
46	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
46	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	-10.00						
46	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2200	11.00
47	Peso Proprio	Peso Proprio kN	12.00						
47	accidentali	Uniforme GLOBZ	4.00						
47	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
48	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
48	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2500	11.00
49	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
49	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	10.00						
49	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
50	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.50						
51	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
51	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	-10.00						
51	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2200	11.00
52	Peso Proprio	Peso Proprio kN	28.13						
53	Peso Proprio	Peso Proprio kN	27.00						
53	accidentali	Uniforme GLOBZ	4.00						
53	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
54	Peso Proprio	Peso Proprio kN	15.00						
54	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBX	10.00						
54	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
55	Peso Proprio	Peso Proprio kN	33.75						
55	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBX	10.00						
55	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
56	Peso Proprio	Peso Proprio kN	20.15						
56	accidentali	Uniforme GLOBZ	4.00						
56	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
57	Peso Proprio	Peso Proprio kN	16.20						
57	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2500	11.00
58	Peso Proprio	Peso Proprio kN	20.15						
58	accidentali	Uniforme GLOBZ	4.00						
58	peso acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
59	Peso Proprio	Peso Proprio kN	7.20						
59	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2500	11.00
60	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.95						
60	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2500	11.00
61	Peso Proprio	Peso Proprio kN	29.06						
61	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	10.00						
61	spinta acqua	Idrostatico - Positivo						2200	11.00
62	Peso Proprio	Peso Proprio kN	13.95						
63	Peso Proprio	Peso Proprio kN	29.06						
63	spinta sovraccarico	Uniforme_GLOBY	-10.00						
63	spinta acqua	Idrostatico - Negativo						2200	11.00

Centri di rigidezza e Centri di massa

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Centri rigidezze

Piano	Kx	Ky	Kxy	Kφ	X	Y	r ² /ls ² >=1
	kN/mm	kN/mm	kN/mm	kN*mm/rad	mm	mm	
1	1.964225E03	8.765310E01	3.918748E-02	2.294088E11	6293	1338	8.467
2	9.095039E02	3.996589E01	1.565583E-02	1.288917E11	6286	1330	10.274

Ellissi delle rigidezze

Piano	Kξ	Kη	alfa	rξ	rη
	kN/mm	kN/mm	°	mm	mm
1	1.964225E03	8.765310E01	0.0	51159	10807
2	9.095039E02	3.996588E01	0.0	56789	11904

Baricentri masse per posizione masse

Piano	Pos.Masse	X	Y	Peso Sism.
		mm	mm	kN
0	1	0	0	0.00
0	2	0	0	0.00
0	3	0	0	0.00
0	4	0	0	0.00
1	1	6370	1179	480.65
1	2	7000	1309	480.65
1	3	6370	1439	480.65
1	4	5740	1309	480.65
2	1	6190	1162	116.03
2	2	6820	1292	116.03
2	3	6190	1422	116.03
2	4	5560	1292	116.03

Risultati Analisi Dinamica - Baricentri masse e masse

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Piano	Rigido	Massa	X	Y	Z
		kN	mm	mm	mm
0	No	0.00	0	0	0
1	Si	480.65	6370	1179	2270
2	Si	116.03	6190	1162	3454

Piano	Rigido	Massa	X	Y	Z
		kN	mm	mm	mm
0	No	0.00	0	0	0
1	Si	480.65	7000	1309	2270
2	Si	116.03	6820	1292	3454

Piano	Rigido	Massa	X	Y	Z
		kN	mm	mm	mm
0	No	0.00	0	0	0
1	Si	480.65	6370	1439	2270
2	Si	116.03	6190	1422	3454

Piano	Rigido	Massa	X	Y	Z
		kN	mm	mm	mm
0	No	0.00	0	0	0
1	Si	480.65	5740	1309	2270
2	Si	116.03	5560	1292	3454

Verifica Degli Spostamenti Relativi

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**



Interp.	Comb.	ηXv	ηXh	ηYv	ηYh	Nodo1	Nodo2	η	ηAmm	Cs
		mm	mm	mm	mm			mm	mm	
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.1	0.4	1	101	0.5	12.5	25
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.1	0.4	2	102	0.6	12.5	23
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.1	0.4	3	103	0.5	12.5	23
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.1	0.4	4	104	0.6	12.5	23
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.4	5	105	0.5	12.5	24
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.4	6	106	0.6	12.5	23
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.4	7	107	0.5	12.5	23

Interp	Comb.	η_{Xv}	η_{Xh}	η_{Yv}	η_{Yh}	Nodo1	Nodo2	η	η_{Amm}	Cs
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.4	8	108	0.5	12.5	23
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.4	9	109	0.5	12.5	25
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.4	10	110	0.5	12.5	27
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.4	11	111	0.4	12.5	29
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.4	13	113	0.4	12.5	29
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.4	15	115	0.5	12.5	27
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.1	0.4	16	116	0.5	12.5	25
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.1	0.4	17	117	0.5	12.5	24
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.4	18	118	0.5	12.5	24
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.4	19	119	0.5	12.5	24
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.4	20	120	0.5	12.5	25
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.1	0.4	21	121	0.5	12.5	25
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.4	22	122	0.5	12.5	27
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.4	23	123	0.5	12.5	28
0-1	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.4	24	124	0.4	12.5	29
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.4	25	125	0.4	12.5	28
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.4	26	126	0.4	12.5	29
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.4	27	127	0.5	12.5	28
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.4	28	128	0.5	12.5	27
0-1	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.4	29	129	0.5	12.5	25
1-2	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.2	101	201	0.2	6.0	25
1-2	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.2	102	202	0.2	6.0	25
1-2	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.2	103	203	0.3	6.0	23
1-2	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.2	104	204	0.3	6.0	24
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.2	105	205	0.3	6.0	23
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	106	206	0.3	6.0	24
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	107	207	0.3	6.0	23
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	108	208	0.2	6.0	25
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	109	209	0.2	6.0	25
1-2	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.2	116	216	0.2	6.0	25
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	120	220	0.2	6.0	25
1-2	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.2	121	221	0.2	6.0	25
1-2	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.2	122	222	0.2	6.0	26
1-2	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.2	123	223	0.2	6.0	26
1-2	(17+18)-XI-4	0.0	0.0	0.0	0.2	124	224	0.2	6.0	27
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	125	225	0.2	6.0	28
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	126	226	0.2	6.0	27
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	127	227	0.2	6.0	26
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	128	228	0.2	6.0	26
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.0	0.2	129	229	0.2	6.0	25
Minimo										
1-2	(17+18)-VIII-3	0.0	0.0	0.1	0.2	105	205	0.3	6.0	23

Risultati Analisi Dinamica - Sollecitazioni massime per combinazione - Sigma terreno platea
 Scenario di calcolo: **ScenarioNT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Combinazione	Muro	Nodi	SigmaMax MPa	SigmaMin MPa
1	58	15-20-29-28	0.06	0.05
2	41	6-7-14-19-13	0.06	0.05
3	58	15-20-29-28	0.09	0.09
4	58	15-20-29-28	0.09	0.09
5	58	15-20-29-28	0.09	0.09
6	58	15-20-29-28	0.06	0.06
7-I-1	58	15-20-29-28	0.07	0.07
7-II-1	18	16-10-22-21	0.07	0.07
7-I-2	58	15-20-29-28	0.07	0.07
7-II-2	18	16-10-22-21	0.07	0.07
7-I-3	58	15-20-29-28	0.07	0.07
7-II-3	18	16-10-22-21	0.07	0.07
7-I-4	58	15-20-29-28	0.07	0.07
7-II-4	18	16-10-22-21	0.07	0.07
8-I-1	58	15-20-29-28	0.09	0.05
8-II-1	56	8-9-20-15	0.08	0.05
8-I-2	58	15-20-29-28	0.09	0.05
8-II-2	56	8-9-20-15	0.08	0.05
8-I-3	58	15-20-29-28	0.09	0.05
8-II-3	56	8-9-20-15	0.08	0.05
8-I-4	18	16-10-22-21	0.09	0.05
8-II-4	22	1-2-10-16	0.08	0.05
Assoluti				
3	58	15-20-29-28	0.09	
8-I-4	18	16-10-22-21		0.05

Tipo diagramma: Tensioni medie terreno
Combinazione corrente : Scenario ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO - C 3
Tensioni medie terreno aste
Tensioni medie terreno platee

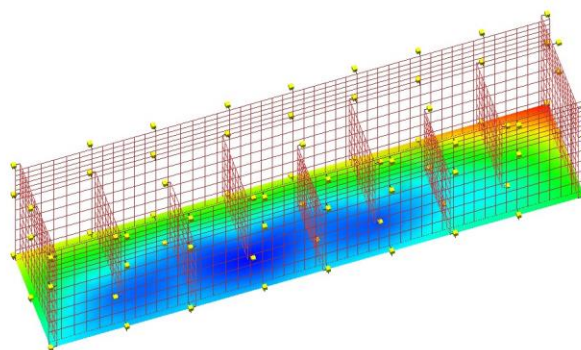



Risultati Analisi Dinamica - Spostamenti massimi - Nodi
Scenario di calcolo: ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO

la tripletta (Cb [-SubC-Cbm]) indica la Combinazione - SottoCombinazione sismica - Posizione Masse, nel caso non sismico mancano SubC-Cbm

Nodo	Trasl. X mm	Trasl. Y mm	Trasl. Z mm	Rotaz. X mrad	Rotaz. Y mrad	Rotaz. Z mrad
1	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (3)	0.0 (1)
2	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (7-II-4)	0.0 (1)
3	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (9-II-3)	0.0 (1)
4	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	0.0 (9-I-3)	0.0 (1)
5	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-3)	0.0 (1)
6	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (7-I-3)	0.0 (1)
7	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-3)	0.0 (1)
8	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (7-I-3)	0.0 (1)
9	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (3)	0.0 (1)
10	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (5)	-0.4 (10-I-4)	0.0 (2)	0.0 (1)
11	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (5)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (9-II-3)	0.0 (1)
12	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (5)	-0.4 (10-I-2)	-0.0 (7-II-3)	0.0 (1)
13	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (5)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (7-I-3)	0.0 (1)
14	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (5)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (7-I-3)	0.0 (1)
15	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (5)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (7-I-2)	0.0 (1)
16	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (3)	0.0 (1)
17	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (5)	-0.4 (8-I-4)	0.0 (2)	0.0 (1)
18	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (5)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (7-I-1)	0.0 (1)
19	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.0 (5)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (7-I-1)	0.0 (1)
20	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (3)	0.0 (1)
21	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	-0.0 (7-II-1)	0.0 (1)
22	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	-0.0 (7-II-1)	0.0 (1)
23	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	0.0 (9-I-1)	0.0 (1)
24	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	0.0 (9-I-1)	0.0 (1)
25	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (7-I-1)	0.0 (1)
26	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (9-I-1)	0.0 (1)
27	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (7-I-1)	0.0 (1)
28	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (7-I-1)	0.0 (1)
29	0.0 (1)	0.0 (1)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (7-I-1)	0.0 (1)
101	0.0 (9-I-3)	1.1 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.4 (8-I-4)	-0.0 (9-II-3)	0.0 (2)
102	0.0 (9-I-3)	1.1 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (9-II-3)	0.0 (2)
103	0.0 (9-I-3)	1.1 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.5 (10-I-4)	-0.0 (9-II-3)	-0.0 (10-I-4)
104	0.0 (9-I-3)	1.1 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	0.0 (7-I-3)	-0.0 (10-I-4)
105	0.0 (9-I-3)	1.1 (10-I-2)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-1)	0.0 (2)	0.0 (2)
106	0.0 (7-I-3)	1.1 (10-I-2)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-3)	-0.0 (2)

Nodo	Trasl. X	Trasl. Y	Trasl. Z	Rotaz. X	Rotaz. Y	Rotaz. Z
107	0.0 (7-I-3)	1.1 (10-I-2)	-3.0 (3)	-0.5 (10-I-2)	0.0 (9-I-3)	0.0 (3)
108	0.0 (7-I-3)	1.1 (10-I-2)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-3)	-0.1 (2)
109	0.0 (7-I-3)	1.1 (8-I-2)	-3.0 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (9-I-3)	-0.0 (2)
110	-0.0 (9-II-1)	1.1 (8-I-4)	-3.0 (5)	-0.4 (8-I-4)	-0.0 (9-II-1)	-0.0 (2)
111	-0.0 (9-II-1)	1.0 (8-I-4)	-3.0 (5)	-0.4 (8-I-4)	0.0 (7-I-1)	-0.0 (2)
113	0.0 (7-I-1)	1.0 (8-I-2)	-3.0 (5)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (7-I-1)	-0.0 (2)
115	0.0 (2)	1.1 (8-I-2)	-3.0 (5)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (2)	0.0 (2)
116	0.0 (9-I-1)	1.1 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (2)	0.0 (10-I-4)
117	0.0 (9-I-3)	1.1 (10-I-4)	-3.1 (5)	-0.4 (10-I-4)	0.0 (9-I-3)	-0.0 (2)
118	0.0 (7-I-3)	1.1 (10-I-1)	-3.1 (5)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (7-I-3)	0.0 (2)
119	0.0 (7-I-3)	1.1 (10-I-2)	-3.1 (5)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-3)	0.0 (9-II-2)
120	0.0 (7-I-1)	1.1 (10-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (2)	-0.0 (10-I-2)
121	0.0 (9-I-1)	1.1 (10-I-4)	-3.1 (3)	-0.4 (10-I-4)	0.0 (7-I-1)	-0.0 (2)
122	0.0 (9-I-1)	1.1 (8-I-4)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	-0.0 (9-II-1)	-0.1 (2)
123	0.0 (9-I-1)	1.1 (8-I-4)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	0.0 (9-I-1)	-0.0 (2)
124	0.0 (9-I-1)	1.0 (8-I-4)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	0.0 (2)	-0.0 (2)
125	0.0 (7-I-1)	1.0 (8-I-3)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-3)	0.0 (9-I-1)	0.0 (10-II-4)
126	0.0 (9-I-1)	1.0 (8-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (2)	-0.0 (2)
127	0.0 (7-I-1)	1.1 (8-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (9-I-1)	0.0 (2)
128	0.0 (7-I-1)	1.1 (8-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (9-I-1)	0.1 (2)
129	0.0 (7-I-1)	1.1 (10-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-1)	0.0 (2)
201	0.0 (9-I-3)	1.6 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.4 (8-I-4)	-0.0 (9-II-3)	0.1 (2)
202	0.0 (9-I-3)	1.6 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (9-II-3)	0.1 (2)
203	0.0 (9-I-3)	1.6 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (9-II-3)	0.0 (2)
204	0.0 (9-I-3)	1.6 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	0.0 (9-I-3)	-0.0 (8-I-4)
205	0.0 (9-I-3)	1.6 (10-I-1)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-1)	0.0 (9-I-3)	0.0 (10-I-2)
206	0.0 (7-I-3)	1.6 (10-I-2)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-3)	-0.0 (2)
207	0.1 (7-I-3)	1.6 (10-I-2)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-3)	-0.0 (2)
208	0.1 (7-I-3)	1.6 (10-I-2)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-3)	-0.1 (2)
209	0.1 (7-I-3)	1.6 (8-I-2)	-3.0 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (9-I-3)	-0.1 (2)
216	-0.0 (9-II-1)	1.6 (10-I-4)	-3.0 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (2)	-0.0 (10-II-4)
220	0.1 (9-I-1)	1.6 (10-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (2)	0.0 (2)
221	0.0 (9-I-1)	1.6 (10-I-4)	-3.1 (3)	-0.4 (10-I-4)	-0.0 (9-II-1)	-0.0 (2)
222	0.0 (9-I-1)	1.6 (8-I-4)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	-0.0 (7-II-1)	-0.1 (2)
223	0.0 (9-I-1)	1.6 (8-I-4)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	0.0 (9-I-1)	-0.0 (2)
224	0.0 (9-I-1)	1.6 (8-I-4)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-4)	0.0 (9-I-1)	-0.0 (10-II-2)
225	0.0 (7-I-1)	1.6 (8-I-3)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-3)	0.0 (9-I-1)	0.0 (10-II-4)
226	0.1 (7-I-1)	1.6 (8-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (9-I-1)	0.0 (10-I-2)
227	0.1 (7-I-1)	1.6 (8-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (9-I-1)	0.0 (2)
228	0.1 (7-I-1)	1.6 (8-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (8-I-2)	0.0 (9-I-1)	0.1 (2)
229	0.1 (7-I-1)	1.6 (10-I-2)	-3.1 (3)	-0.4 (10-I-2)	0.0 (9-I-1)	0.0 (2)

Tipo diagramma: Deformata
Combinazione corrente : Scenario ScenarioNT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO - C 3

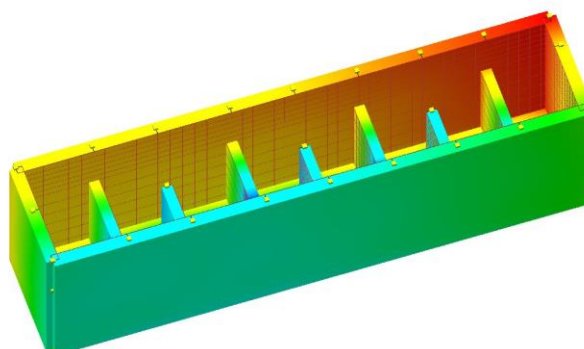

Risultati Analisi Dinamica - Reazioni massime - Nodi

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Nodo	Rx kN	Ry kN	Rz kN	Mx kN*m	My kN*m	Mz kN*m
1	-2.30 (1)	-1.93 (8-I-4)	0	0	0	0.27 (8-II-4)
2	-3.03 (8-II-2)	-37.04 (2)	0	0	0	0.94 (2)
3	4.88 (2)	-36.53 (2)	0	0	0	-1.45 (2)
4	-1.35 (2)	-34.55 (2)	0	0	0	0.50 (2)
5	-5.40 (2)	-33.08 (2)	0	0	0	1.28 (2)
6	1.48 (3)	-32.60 (2)	0	0	0	-0.21 (3)
7	-4.57 (2)	-32.04 (2)	0	0	0	1.06 (2)
8	3.69 (2)	-31.72 (2)	0	0	0	-0.62 (2)
9	2.20 (1)	-1.60 (8-I-2)	0	0	0	-0.26 (8-II-2)
10	-19.13 (2)	6.51 (1)	0	0	0	1.85 (2)
11	23.47 (2)	8.60 (2)	0	0	0	-2.94 (2)
12	1.99 (3)	-22.85 (2)	0	0	0	1.26 (2)
13	33.96 (2)	7.34 (2)	0	0	0	-3.73 (2)
14	2.57 (3)	-22.33 (2)	0	0	0	1.11 (2)
15	12.93 (2)	11.34 (2)	0	0	0	-1.89 (2)
16	-12.28 (2)	-1.74 (10-I-4)	0	0	0	0.21 (8-II-4)
17	-28.61 (2)	-23.38 (2)	0	0	0	-4.04 (2)
18	19.84 (2)	-7.77 (2)	0	0	0	2.09 (2)
19	13.76 (2)	-13.79 (3)	0	0	0	0.87 (2)
20	12.01 (2)	2.44 (3)	0	0	0	-0.35 (3)
21	-4.12 (2)	-2.37 (10-I-4)	0	0	0	-0.63 (2)
22	-4.66 (3)	27.39 (2)	0	0	0	0.63 (2)
23	-1.68 (8-I-2)	34.64 (2)	0	0	0	-0.38 (3)
24	-6.66 (2)	35.09 (2)	0	0	0	-1.63 (2)
25	-1.16 (2)	31.20 (2)	0	0	0	-0.16 (2)
26	-5.40 (2)	33.97 (2)	0	0	0	-1.13 (2)
27	1.90 (8-II-2)	35.45 (2)	0	0	0	0.24 (8-I-4)
28	4.13 (3)	24.86 (2)	0	0	0	-0.73 (2)
29	4.06 (2)	-2.31 (2)	0	0	0	0.67 (2)

Risultati Analisi Dinamica - Spostamenti massimi - Impalcanti

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

la tripletta (Cb [-SubC-Cbm]) indica la Combinazione - SottoCombinazione sismica - Posizione Masse, nel caso non sismico mancano SubC-Cbm

Piano	Trasl. X mm	Trasl. Y mm	Trasl. Z mm	Rotaz. X mrad	Rotaz. Y mrad	Rotaz. Z mrad
1	0.0 (7-II-1)	1.0 (10-II-2)	-3.0 (3-1)	0.0 (1-1)	0.0 (1-1)	-0.0 (8-II-4)
2	0.0 (7-II-1)	1.5 (10-II-2)	-3.1 (3-1)	0.0 (1-1)	0.0 (1-1)	-0.0 (10-I-2)

Risultati Analisi Dinamica - Spostamenti massimi - Impalcanti (SLD)

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

la tripletta (Cb [-SubC-Cbm]) indica la Combinazione - SottoCombinazione sismica - Posizione Masse, nel caso non sismico mancano SubC-Cbm

Piano	Trasl. X mm	Trasl. Y mm	Trasl. Z mm	Rotaz. X mrad	Rotaz. Y mrad	Rotaz. Z mrad
1	0.0 (17-II-1)	0.5 (18-II-2)	-2.3 (12-1)	0.0 (11-1)	0.0 (11-1)	0.0 (18-I-4)
2	0.0 (17-II-1)	0.7 (18-II-3)	-2.3 (12-1)	0.0 (11-1)	0.0 (11-1)	-0.0 (18-I-2)

Risultati Analisi Dinamica - Sollecitazioni Massime - Muri discretizzati

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Muro	Pann.	Sxx MPa	Syy MPa	Sxy MPa	Mxx kN	Myy kN	Mxy kN
1	1	-0.21 (2)	-1.09 (2)	-0.29 (2)	0.15 (2)	1.94 (2)	-0.07 (3)
1	2	-0.03 (2)	-0.53 (2)	-0.05 (2)	0	0.95 (2)	-0.15 (2)
1	3	0.01 (2)	-0.27 (2)	-0.04 (2)	0	0.37 (2)	-0.21 (2)
1	4	0.02 (2)	-0.11 (2)	-0.02 (2)	-0.01 (2)	0.03 (7-II-4)	-0.21 (2)
1	5	0.01 (2)	-0.04 (5)	-0.01 (2)	-0.02 (2)	-0.14 (2)	-0.17 (2)
1	6	0.01 (2)	-0.01 (3)	-0.00 (8-II-4)	-0.04 (2)	-0.09 (2)	-0.08 (2)
1	7	-0.19 (2)	-0.56 (2)	-0.28 (2)	0.21 (2)	1.84 (2)	0.07 (2)
1	8	-0.04 (2)	-0.47 (2)	-0.22 (2)	0.06 (2)	0.92 (2)	-0.19 (2)
1	9	-0.03 (2)	-0.26 (2)	-0.11 (2)	-0.01 (2)	0.35 (2)	-0.28 (2)
1	10	-0.02 (2)	-0.12 (2)	-0.06 (2)	-0.07 (2)	0.03 (7-II-4)	-0.29 (2)
1	11	-0.01 (2)	-0.05 (2)	-0.02 (2)	-0.12 (2)	-0.13 (2)	-0.24 (2)
1	12	-0.00 (5)	-0.01 (5)	-0.00 (8-II-4)	-0.17 (2)	-0.07 (2)	-0.14 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 29 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
1	13	-0.15 (2)	-0.33 (2)	-0.26 (2)	0.20 (2)	1.65 (2)	-0.06 (8-I-2)
1	14	-0.09 (2)	-0.34 (2)	-0.26 (2)	0.07 (2)	0.84 (2)	-0.20 (2)
1	15	-0.06 (2)	-0.23 (2)	-0.17 (2)	-0.05 (2)	0.33 (2)	-0.30 (2)
1	16	-0.04 (2)	-0.12 (2)	-0.10 (2)	-0.16 (2)	0.03 (7-II-4)	-0.31 (2)
1	17	-0.03 (2)	-0.05 (2)	-0.04 (2)	-0.26 (2)	-0.12 (2)	-0.27 (2)
1	18	-0.01 (5)	-0.01 (5)	-0.01 (8-I-4)	-0.34 (2)	-0.06 (2)	-0.18 (2)
1	19	-0.11 (2)	-0.22 (2)	-0.24 (2)	0.18 (2)	1.48 (2)	-0.05 (8-I-2)
1	20	-0.12 (2)	-0.23 (2)	-0.27 (2)	0.04 (8-I-4)	0.76 (2)	-0.23 (2)
1	21	-0.09 (2)	-0.18 (2)	-0.21 (2)	-0.13 (2)	0.29 (2)	-0.34 (2)
1	22	-0.08 (2)	-0.11 (2)	-0.13 (2)	-0.28 (2)	0.04 (7-II-4)	-0.35 (2)
1	23	-0.06 (2)	-0.06 (2)	-0.06 (2)	-0.42 (2)	-0.11 (2)	-0.31 (2)
1	24	-0.02 (5)	-0.01 (2)	-0.01 (5)	-0.53 (2)	-0.06 (2)	-0.22 (2)
1	25	-0.08 (2)	-0.21 (3)	-0.23 (2)	0.14 (2)	1.29 (2)	0.04 (8-II-2)
1	26	-0.12 (2)	-0.16 (5)	-0.27 (2)	0.03 (3)	0.66 (2)	-0.28 (2)
1	27	-0.12 (2)	-0.14 (2)	-0.22 (2)	-0.23 (2)	0.25 (2)	-0.40 (2)
1	28	-0.11 (2)	-0.09 (2)	-0.15 (2)	-0.43 (2)	0.04 (7-II-4)	-0.41 (2)
1	29	-0.08 (2)	-0.05 (2)	-0.07 (2)	-0.62 (2)	-0.10 (2)	-0.37 (2)
1	30	-0.04 (5)	-0.01 (5)	-0.02 (5)	-0.75 (2)	-0.05 (2)	-0.27 (2)
1	31	-0.06 (2)	-0.21 (3)	-0.23 (2)	0.08 (2)	1.06 (2)	0.04 (8-I-4)
1	32	-0.12 (2)	-0.15 (3)	-0.26 (2)	-0.13 (2)	0.54 (2)	-0.34 (2)
1	33	-0.15 (2)	-0.11 (5)	-0.23 (2)	-0.36 (2)	0.21 (2)	-0.46 (2)
1	34	-0.14 (2)	-0.08 (2)	-0.16 (2)	-0.61 (2)	0.04 (7-II-4)	-0.48 (2)
1	35	-0.11 (2)	-0.04 (2)	-0.08 (2)	-0.85 (2)	0.10 (3)	-0.44 (2)
1	36	-0.06 (5)	-0.01 (5)	-0.03 (5)	-1.02 (2)	0.05 (3)	-0.32 (2)
1	37	-0.04 (2)	-0.19 (3)	-0.22 (2)	-0.03 (8-II-4)	0.77 (2)	0.04 (8-I-4)
1	38	-0.12 (2)	-0.15 (3)	-0.26 (2)	-0.24 (2)	0.43 (2)	-0.41 (2)
1	39	-0.17 (2)	-0.10 (3)	-0.23 (2)	-0.50 (2)	0.16 (2)	-0.55 (2)
1	40	-0.17 (2)	-0.07 (5)	-0.16 (2)	-0.80 (2)	0.04 (3)	-0.58 (2)
1	41	-0.14 (2)	-0.05 (2)	-0.09 (2)	-1.11 (2)	0.11 (3)	-0.54 (2)
1	42	-0.08 (5)	-0.01 (5)	-0.03 (5)	-1.35 (2)	0.06 (3)	-0.39 (2)
1	43	0.01 (3)	-0.17 (3)	-0.22 (2)	-0.10 (2)	0.44 (2)	-0.10 (2)
1	44	-0.12 (2)	-0.14 (3)	-0.25 (2)	-0.36 (2)	0.32 (2)	-0.48 (2)
1	45	-0.19 (2)	-0.09 (3)	-0.21 (2)	-0.64 (2)	0.09 (2)	-0.65 (2)
1	46	-0.20 (2)	-0.08 (2)	-0.16 (2)	-1.00 (2)	0.05 (3)	-0.70 (2)
1	47	-0.17 (2)	-0.06 (2)	-0.10 (2)	-1.40 (2)	0.13 (3)	-0.67 (2)
1	48	-0.11 (5)	-0.02 (2)	-0.04 (5)	-1.76 (2)	0.08 (3)	-0.47 (2)
1	49	0.03 (2)	-0.14 (3)	-0.20 (2)	-0.18 (2)	-0.29 (3)	-0.17 (2)
1	50	-0.13 (2)	-0.12 (3)	-0.22 (2)	-0.45 (2)	0.20 (2)	-0.47 (2)
1	51	-0.21 (2)	-0.09 (1)	-0.19 (2)	-0.76 (2)	0.03 (1)	-0.70 (2)
1	52	-0.22 (2)	-0.10 (2)	-0.15 (2)	-1.22 (2)	-0.08 (2)	-0.76 (2)
1	53	-0.19 (2)	-0.09 (2)	-0.11 (2)	-1.68 (2)	0.15 (3)	-0.78 (2)
1	54	-0.15 (2)	-0.03 (2)	-0.05 (2)	-2.27 (2)	0.10 (3)	-0.55 (2)
1	55	0.08 (2)	0.19 (2)	-0.17 (2)	-0.25 (2)	0.42 (2)	0.25 (1)
1	56	-0.14 (2)	-0.09 (3)	-0.16 (2)	-0.63 (2)	0.25 (2)	0.48 (2)
1	57	-0.24 (2)	-0.11 (1)	-0.16 (2)	-0.92 (2)	0.04 (8-II-4)	0.48 (8-II-4)
1	58	-0.25 (2)	-0.14 (2)	-0.14 (2)	-1.42 (2)	-0.15 (2)	0.50 (8-II-4)
1	59	-0.21 (2)	-0.13 (2)	-0.11 (2)	-1.95 (2)	0.21 (3)	0.52 (3)
1	60	-0.16 (2)	-0.10 (2)	-0.09 (2)	-2.44 (2)	0.20 (3)	0.60 (3)
2	1	0.14 (2)	0.30 (2)	0.18 (2)	-0.13 (8-II-4)	0.35 (2)	-0.84 (2)
2	2	-0.13 (2)	-0.11 (3)	0.19 (2)	-0.50 (3)	0.35 (2)	-1.68 (2)
2	3	-0.27 (2)	-0.11 (1)	0.21 (2)	0.96 (2)	0.21 (2)	-1.79 (2)
2	4	-0.30 (2)	-0.13 (2)	0.20 (2)	1.05 (2)	0.12 (2)	-1.71 (2)
2	5	-0.27 (2)	-0.14 (2)	0.17 (2)	0.90 (2)	0.10 (2)	-1.59 (2)
2	6	-0.29 (2)	-0.10 (2)	0.16 (2)	1.14 (2)	0.29 (2)	-1.37 (2)
2	7	0.06 (2)	-0.16 (3)	0.22 (2)	0.08 (1)	0.36 (3)	-0.34 (2)
2	8	-0.13 (2)	-0.14 (3)	0.27 (2)	0.40 (2)	0.09 (2)	-0.62 (2)
2	9	-0.24 (2)	-0.08 (3)	0.26 (2)	0.75 (2)	0.10 (2)	-0.54 (2)
2	10	-0.26 (2)	-0.10 (2)	0.22 (2)	0.83 (2)	0.12 (2)	-0.38 (2)
2	11	-0.24 (2)	-0.11 (2)	0.17 (2)	0.76 (2)	0.16 (2)	-0.23 (2)
2	12	-0.31 (2)	-0.05 (2)	0.11 (2)	0.52 (2)	0.28 (2)	-0.29 (2)
2	13	0.01 (5)	-0.19 (3)	0.24 (2)	0.04 (8-I-4)	0.47 (3)	-0.24 (2)
2	14	-0.13 (2)	-0.15 (3)	0.30 (2)	0.24 (2)	0.06 (8-I-2)	-0.40 (2)
2	15	-0.22 (2)	-0.10 (3)	0.29 (2)	0.51 (2)	0.12 (2)	-0.38 (2)
2	16	-0.24 (2)	-0.08 (2)	0.23 (2)	0.62 (2)	0.15 (2)	-0.27 (2)
2	17	-0.22 (2)	-0.08 (2)	0.17 (2)	0.58 (2)	0.20 (2)	-0.20 (2)
2	18	-0.24 (2)	-0.03 (2)	0.08 (2)	0.48 (2)	0.13 (2)	-0.23 (2)
2	19	-0.04 (2)	-0.22 (3)	0.25 (2)	0.08 (3)	0.53 (3)	-0.21 (2)
2	20	-0.14 (2)	-0.15 (3)	0.32 (2)	0.13 (2)	0.10 (8-I-2)	-0.30 (2)
2	21	-0.20 (2)	-0.10 (3)	0.31 (2)	0.33 (2)	0.14 (2)	-0.31 (2)
2	22	-0.21 (2)	-0.09 (2)	0.24 (2)	0.44 (2)	0.18 (2)	-0.25 (2)
2	23	-0.19 (2)	-0.07 (2)	0.17 (2)	0.45 (2)	0.19 (2)	-0.21 (2)
2	24	-0.18 (2)	-0.02 (2)	0.07 (2)	0.44 (2)	0.08 (2)	-0.22 (2)
2	25	-0.08 (2)	-0.23 (3)	0.27 (2)	0.11 (3)	0.55 (3)	-0.21 (2)
2	26	-0.16 (2)	-0.15 (3)	0.34 (2)	0.07 (1)	0.12 (8-I-2)	-0.24 (2)
2	27	-0.18 (2)	-0.12 (2)	0.32 (2)	0.21 (2)	0.13 (2)	-0.25 (2)
2	28	-0.17 (2)	-0.11 (2)	0.24 (2)	0.31 (2)	0.18 (2)	-0.23 (2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
2	29	-0.16(2)	-0.07(2)	0.15(2)	0.35(2)	0.17(2)	-0.21(2)
2	30	-0.13(2)	-0.02(2)	0.06(2)	0.37(2)	0.06(2)	-0.19(2)
2	31	-0.12(2)	-0.22(3)	0.30(2)	0.11(3)	0.53(3)	-0.22(2)
2	32	-0.17(2)	-0.19(2)	0.36(2)	0.07(3)	0.14(8-I-2)	-0.20(2)
2	33	-0.15(2)	-0.18(2)	0.32(2)	0.12(2)	0.12(2)	-0.21(2)
2	34	-0.14(2)	-0.13(2)	0.23(2)	0.21(2)	0.18(2)	-0.20(2)
2	35	-0.12(2)	-0.07(2)	0.13(2)	0.26(2)	0.16(2)	-0.19(2)
2	36	-0.08(2)	-0.02(2)	0.04(2)	0.30(2)	0.05(2)	-0.17(2)
2	37	-0.16(2)	-0.26(2)	0.33(2)	0.10(3)	-0.46(2)	-0.25(2)
2	38	-0.16(2)	-0.31(2)	0.37(2)	0.07(3)	0.16(8-I-2)	-0.17(2)
2	39	-0.11(2)	-0.26(2)	0.30(2)	0.06(2)	0.11(2)	-0.18(2)
2	40	-0.10(2)	-0.17(2)	0.20(2)	0.13(2)	0.18(2)	-0.18(2)
2	41	-0.08(2)	-0.08(2)	0.11(2)	0.18(2)	0.16(2)	-0.17(2)
2	42	-0.05(2)	-0.02(2)	0.03(2)	0.22(2)	0.05(2)	-0.14(2)
2	43	-0.22(2)	-0.45(2)	0.36(2)	0.06(3)	-0.34(2)	-0.28(2)
2	44	-0.13(2)	-0.47(2)	0.37(2)	0.05(3)	0.17(8-I-2)	-0.15(2)
2	45	-0.07(2)	-0.34(2)	0.25(2)	0.03(2)	0.10(2)	-0.16(2)
2	46	-0.06(2)	-0.19(2)	0.16(2)	0.07(2)	0.18(2)	-0.16(2)
2	47	-0.05(2)	-0.08(2)	0.08(2)	0.11(2)	0.16(2)	-0.15(2)
2	48	-0.03(2)	-0.02(2)	0.02(2)	0.15(2)	0.05(2)	-0.11(2)
2	49	-0.28(2)	-0.80(2)	0.40(2)	-0.04(8-I-4)	-0.34(8-I-4)	-0.30(2)
2	50	-0.06(2)	-0.69(2)	0.31(2)	0.02(8-I-2)	0.18(8-I-2)	-0.14(2)
2	51	-0.04(2)	-0.39(2)	0.17(2)	0.02(7-I-1)	0.10(8-I-2)	-0.15(2)
2	52	-0.02(2)	-0.20(2)	0.10(2)	0.03(2)	0.17(2)	-0.15(2)
2	53	-0.02(2)	-0.08(2)	0.05(2)	0.06(2)	0.16(2)	-0.13(2)
2	54	-0.01(2)	-0.01(2)	0.01(5)	0.08(2)	0.06(2)	-0.09(2)
2	55	-0.30(2)	-1.60(2)	0.42(2)	-0.04(8-I-4)	-0.42(8-I-4)	-0.21(2)
2	56	-0.04(2)	-0.79(2)	0.08(2)	0	0.19(8-I-2)	-0.10(2)
2	57	0.02(2)	-0.42(2)	0.06(2)	0	0.10(8-I-2)	-0.11(2)
2	58	0.03(2)	-0.19(2)	0.03(2)	0	0.17(2)	-0.11(2)
2	59	0.02(2)	-0.06(2)	0.02(2)	0.01(2)	0.17(2)	-0.09(2)
2	60	0.01(2)	-0.01(5)	0.00(5)	0.02(2)	0.07(2)	-0.05(2)
3	1	0.25(2)	0.19(2)	0.08(3)	-10.04(2)	-19.25(2)	-3.48(2)
3	2	0.18(2)	0.26(2)	0.11(3)	-9.90(2)	-15.13(2)	-1.78(8-I-4)
3	3	0.14(2)	0.24(2)	0.11(3)	-8.48(2)	12.26(3)	-1.42(8-I-4)
3	4	-0.13(3)	0.21(2)	0.11(3)	-6.96(2)	10.75(3)	-1.16(8-I-4)
3	5	-0.13(3)	0.19(2)	0.10(3)	-5.68(2)	9.18(3)	-0.92(2)
3	6	-0.12(3)	0.17(2)	0.09(3)	-4.70(2)	7.43(3)	-0.89(2)
3	7	-0.12(3)	0.17(2)	-0.08(2)	-4.01(2)	-5.48(2)	1.36(3)
3	8	-0.11(3)	0.17(2)	-0.07(2)	-3.57(2)	-4.40(2)	1.89(3)
3	9	0.11(2)	0.17(2)	-0.06(2)	-3.32(2)	-3.34(2)	2.45(3)
3	10	0.11(2)	0.18(2)	-0.05(2)	-3.24(2)	-3.91(3)	3.28(3)
3	11	0.13(2)	0.20(2)	-0.14(2)	3.89(3)	14.84(3)	-2.65(3)
3	12	0.15(2)	0.16(2)	-0.09(2)	3.93(3)	13.85(3)	-3.52(3)
3	13	0.14(2)	0.17(2)	0.07(3)	-4.45(2)	12.07(3)	-3.64(3)
3	14	0.12(2)	0.19(2)	0.07(3)	-4.91(2)	9.98(3)	-3.23(3)
3	15	0.10(2)	0.20(2)	-0.08(2)	-4.83(2)	7.69(3)	-2.53(3)
3	16	0.09(2)	0.20(2)	-0.08(2)	-4.46(2)	5.19(3)	1.90(2)
3	17	0.09(2)	0.20(2)	-0.09(2)	-3.99(2)	2.37(3)	1.44(2)
3	18	0.09(2)	0.20(2)	-0.08(2)	-3.56(2)	-1.63(1)	1.30(1)
3	19	0.09(2)	0.20(2)	-0.08(2)	-3.22(2)	-4.58(3)	2.07(3)
3	20	0.08(2)	0.20(2)	-0.07(2)	-3.04(1)	-8.73(3)	3.92(3)
3	21	-0.10(3)	0.20(2)	-0.10(2)	3.85(3)	13.18(3)	-2.51(3)
3	22	-0.10(3)	0.17(2)	-0.09(2)	3.80(3)	13.02(3)	2.51(2)
3	23	0.11(2)	0.17(2)	-0.09(2)	3.71(3)	12.00(3)	3.29(2)
3	24	0.11(2)	0.17(2)	-0.08(2)	3.74(3)	10.30(3)	3.51(2)
3	25	0.10(2)	0.17(2)	-0.08(2)	3.65(3)	8.10(3)	3.26(2)
3	26	0.09(2)	0.18(2)	-0.08(2)	3.26(3)	5.50(3)	2.78(2)
3	27	0.08(2)	0.18(2)	-0.08(2)	2.52(3)	2.54(3)	2.27(2)
3	28	0.08(2)	0.18(2)	-0.08(2)	-1.72(2)	-1.29(8-II-2)	1.90(2)
3	29	0.07(2)	0.19(2)	-0.08(2)	-2.03(2)	-4.66(3)	2.01(1)
3	30	0.06(2)	0.19(2)	-0.08(2)	-2.70(1)	-8.93(3)	3.14(3)
3	31	-0.10(3)	0.21(2)	0.08(3)	3.62(3)	12.65(3)	4.61(2)
3	32	-0.10(3)	0.19(2)	0.08(3)	3.45(3)	12.20(3)	3.50(2)
3	33	0.10(2)	0.18(2)	-0.08(2)	3.41(3)	11.24(3)	3.11(2)
3	34	0.10(2)	0.17(2)	-0.08(2)	3.36(3)	9.73(3)	2.90(2)
3	35	0.09(2)	0.17(2)	-0.08(2)	3.26(3)	7.72(3)	2.61(2)
3	36	0.09(2)	0.17(2)	-0.08(2)	3.00(3)	5.29(3)	2.19(2)
3	37	0.08(2)	0.17(2)	-0.08(2)	2.44(3)	2.50(3)	1.75(2)
3	38	0.06(2)	0.17(2)	-0.08(2)	1.51(3)	-1.31(8-II-2)	1.42(2)
3	39	0.05(2)	0.17(2)	-0.08(2)	-0.68(1)	-4.29(3)	1.53(1)
3	40	-0.03(3)	0.17(2)	-0.08(2)	-2.06(1)	-8.50(3)	2.61(1)
3	41	0.13(2)	0.26(2)	0.09(3)	3.35(3)	11.66(3)	6.78(2)
3	42	0.12(2)	0.24(2)	0.09(3)	2.47(3)	11.56(3)	3.86(2)
3	43	0.11(2)	0.22(2)	0.09(3)	2.09(3)	10.36(3)	-2.92(3)
3	44	0.09(2)	0.21(2)	-0.08(2)	1.94(3)	8.62(3)	-2.82(3)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
3	45	0.08(2)	0.19(2)	-0.07(2)	1.83(3)	6.60(3)	-2.76(3)
3	46	0.07(2)	0.18(2)	-0.07(2)	1.83(8-I-4)	4.39(3)	-2.55(3)
3	47	0.06(2)	0.17(2)	-0.06(2)	1.70(8-I-4)	-2.48(2)	-2.06(3)
3	48	0.05(2)	0.16(2)	-0.06(2)	1.42(2)	-1.34(8-II-2)	-1.16(3)
3	49	0.03(2)	0.15(2)	-0.07(2)	0.64(2)	-3.43(3)	0.68(1)
3	50	-0.01(8-I-4)	0.15(2)	-0.07(2)	-1.42(1)	-7.52(3)	2.04(1)
3	51	0.28(2)	0.36(2)	0.11(3)	-11.12(2)	-10.88(2)	-3.95(3)
3	52	0.18(2)	0.33(2)	0.11(3)	-12.33(2)	-11.11(2)	-4.08(3)
3	53	0.11(2)	0.30(2)	0.10(3)	-10.47(2)	-9.29(2)	-4.77(3)
3	54	0.07(2)	0.27(2)	0.08(3)	-8.07(2)	-6.94(2)	-5.37(3)
3	55	0.05(2)	0.24(2)	0.06(3)	-5.74(2)	-4.73(2)	-5.65(3)
3	56	0.03(2)	0.22(2)	-0.05(2)	-3.61(2)	-2.91(2)	-5.52(3)
3	57	0.03(2)	0.19(2)	-0.04(2)	-1.64(2)	-1.61(1)	-4.96(3)
3	58	0.03(2)	0.17(2)	-0.04(2)	-0.79(8-II-4)	-2.17(3)	-3.97(3)
3	59	0.02(1)	0.15(2)	-0.05(2)	1.56(2)	-3.12(3)	-2.55(3)
3	60	0.01(3)	0.13(2)	-0.07(2)	-1.27(3)	-3.95(3)	2.64(2)
4	1	0.19(2)	0.26(2)	-0.08(3)	-7.25(2)	-7.67(2)	2.84(3)
4	2	0.12(2)	0.22(2)	-0.08(3)	-8.07(2)	-6.97(2)	3.34(3)
4	3	0.09(2)	-0.19(3)	-0.08(3)	-6.96(2)	-5.61(2)	4.22(3)
4	4	0.07(2)	-0.18(3)	-0.07(3)	-5.69(2)	-3.67(2)	4.90(3)
4	5	0.07(2)	-0.16(3)	-0.06(3)	-4.52(2)	-1.95(2)	5.24(3)
4	6	0.07(2)	-0.15(3)	0.05(2)	-3.53(2)	-1.68(8-II-4)	5.17(3)
4	7	0.07(2)	-0.13(3)	0.05(2)	-2.70(2)	-2.69(3)	4.67(3)
4	8	0.07(2)	-0.11(3)	0.05(2)	-1.95(2)	-3.37(3)	3.71(3)
4	9	0.05(2)	-0.08(3)	0.07(2)	-1.25(2)	-3.69(3)	2.25(3)
4	10	0.03(2)	0.06(2)	0.08(2)	-0.66(8-I-4)	-3.51(3)	-2.16(2)
4	11	-0.10(3)	0.19(2)	-0.07(3)	2.93(3)	9.84(3)	-4.29(2)
4	12	-0.10(3)	0.17(2)	-0.07(3)	2.27(3)	9.33(3)	-2.75(2)
4	13	0.09(2)	-0.15(3)	-0.07(3)	2.08(3)	7.92(3)	2.78(3)
4	14	0.09(2)	-0.14(3)	0.07(2)	2.13(3)	6.21(3)	2.93(3)
4	15	0.09(2)	-0.13(3)	0.07(2)	2.29(3)	4.35(3)	3.01(3)
4	16	0.09(2)	-0.12(3)	0.07(2)	2.44(3)	2.42(3)	2.91(3)
4	17	0.08(2)	-0.11(3)	0.07(2)	2.40(3)	1.13(8-I-4)	2.48(3)
4	18	0.08(2)	-0.10(3)	0.07(2)	1.97(3)	-1.53(3)	1.62(3)
4	19	0.07(2)	-0.09(3)	0.08(2)	-1.28(2)	-3.58(3)	-1.39(2)
4	20	0.05(2)	-0.09(3)	0.08(2)	-1.52(1)	-5.91(3)	-1.97(1)
4	21	-0.09(3)	0.16(2)	-0.07(3)	3.37(3)	11.42(3)	-3.73(2)
4	22	-0.09(3)	0.14(2)	0.08(2)	3.38(3)	10.58(3)	-3.26(2)
4	23	-0.09(3)	-0.13(3)	0.09(2)	3.57(3)	9.44(3)	-3.20(2)
4	24	0.09(2)	-0.13(3)	0.09(2)	3.76(3)	7.81(3)	-3.27(2)
4	25	0.10(2)	-0.12(3)	0.09(2)	3.93(3)	5.82(3)	-3.18(2)
4	26	0.10(2)	-0.11(3)	0.09(2)	3.90(3)	3.59(3)	-2.89(2)
4	27	0.10(2)	-0.11(3)	0.09(2)	3.50(3)	1.71(8-I-4)	-2.51(2)
4	28	0.09(2)	-0.10(3)	0.09(2)	2.56(3)	-1.41(3)	-2.18(2)
4	29	0.08(2)	-0.10(3)	0.09(2)	-2.09(2)	-4.14(3)	-2.00(2)
4	30	0.07(2)	-0.10(3)	0.09(2)	-2.05(1)	-6.70(3)	-2.54(3)
4	31	-0.10(3)	0.15(2)	0.12(2)	3.79(3)	12.13(3)	-2.66(2)
4	32	-0.10(3)	-0.13(3)	0.12(2)	4.00(3)	11.73(3)	-3.25(2)
4	33	-0.10(3)	-0.13(3)	0.12(2)	4.14(3)	10.33(3)	-4.18(2)
4	34	0.11(2)	-0.12(3)	0.12(2)	4.49(3)	8.42(3)	-4.36(2)
4	35	0.12(2)	-0.11(3)	0.11(2)	4.63(3)	6.25(3)	-4.01(2)
4	36	0.12(2)	-0.11(3)	0.10(2)	4.39(3)	3.90(3)	-3.44(2)
4	37	0.12(2)	-0.11(3)	0.10(2)	3.69(3)	1.88(8-I-4)	-2.90(2)
4	38	0.11(2)	-0.11(3)	0.10(2)	-3.25(2)	-1.42(3)	-2.48(2)
4	39	0.11(2)	0.11(2)	0.09(2)	-3.05(2)	-4.32(3)	-2.14(2)
4	40	0.09(2)	0.12(2)	0.09(2)	-2.58(1)	-7.04(3)	-3.32(3)
4	41	-0.10(3)	-0.15(3)	0.16(2)	3.64(3)	14.05(3)	3.01(3)
4	42	0.10(2)	-0.13(3)	0.16(2)	3.97(3)	12.00(3)	-4.84(2)
4	43	0.13(2)	-0.12(3)	0.14(2)	4.96(3)	9.92(3)	-5.06(2)
4	44	0.14(2)	-0.11(3)	0.13(2)	-5.47(2)	7.90(3)	-4.31(2)
4	45	0.14(2)	-0.11(3)	0.12(2)	-5.63(2)	5.89(3)	-3.43(2)
4	46	0.14(2)	0.11(2)	0.11(2)	-5.39(2)	3.77(3)	-2.71(2)
4	47	0.14(2)	0.11(2)	0.10(2)	-4.98(2)	1.66(8-I-4)	-2.22(2)
4	48	0.13(2)	0.12(2)	0.10(2)	-4.48(2)	-1.36(8-II-4)	-1.88(2)
4	49	0.13(2)	0.13(2)	0.09(2)	-3.77(2)	-4.02(3)	-2.05(1)
4	50	0.12(2)	0.14(2)	0.08(2)	-2.88(1)	-6.76(3)	-4.13(3)
4	51	0.16(2)	-0.14(3)	0.24(2)	-6.31(2)	12.21(3)	4.23(3)
4	52	0.20(2)	-0.12(3)	0.18(2)	-8.85(2)	11.26(3)	3.41(3)
4	53	0.20(2)	-0.10(3)	0.15(2)	-8.28(2)	10.24(3)	2.40(3)
4	54	0.19(2)	0.09(2)	-0.13(3)	-7.06(2)	9.14(3)	1.53(3)
4	55	0.18(2)	0.09(2)	-0.11(3)	-5.90(2)	7.88(3)	0.81(3)
4	56	0.17(2)	0.10(2)	0.10(2)	-4.95(2)	6.42(3)	-0.67(2)
4	57	0.16(2)	0.10(2)	0.09(2)	-4.19(2)	4.66(3)	-0.99(1)
4	58	0.16(2)	0.11(2)	0.08(2)	-3.58(2)	-2.80(2)	-1.35(1)
4	59	0.15(2)	0.13(2)	0.06(2)	-3.06(2)	-2.54(2)	-1.80(3)
4	60	0.14(2)	0.15(2)	0.05(2)	-2.61(2)	-3.58(1)	-3.23(3)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 32 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
5	1	0.04 (3)	-0.08 (2)	0.03 (3)	-3.27 (2)	1.08 (2)	-0.89 (2)
5	2	0.04 (3)	-0.05 (2)	0.03 (3)	-1.33 (5)	1.07 (2)	-0.77 (2)
5	3	0.04 (3)	-0.03 (2)	0.02 (3)	-1.01 (3)	0.81 (2)	-0.78 (2)
5	4	0.05 (3)	-0.02 (2)	0.02 (3)	-1.01 (3)	0.53 (2)	-0.76 (2)
5	5	0.05 (3)	-0.01 (2)	0.01 (3)	-1.01 (3)	0.28 (2)	-0.75 (2)
5	6	0.05 (3)	-0.00 (2)	0.00 (3)	-1.00 (3)	0.07 (2)	-0.52 (2)
5	7	0.05 (3)	-0.04 (2)	0.03 (3)	-0.90 (3)	-0.99 (3)	0.55 (8-I-2)
5	8	0.05 (3)	-0.03 (2)	0.02 (3)	-1.08 (3)	0.87 (2)	0.53 (8-I-2)
5	9	0.05 (3)	-0.03 (2)	0.02 (3)	-1.18 (3)	0.75 (2)	0.48 (8-I-2)
5	10	0.05 (3)	-0.02 (2)	0.02 (3)	-1.21 (3)	0.51 (2)	0.47 (3)
5	11	0.05 (3)	-0.01 (2)	0.01 (3)	-1.23 (3)	0.27 (2)	-0.48 (2)
5	12	0.06 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (2)	-1.24 (3)	0.06 (2)	-0.38 (2)
5	13	0.05 (3)	-0.04 (3)	0.03 (3)	1.79 (2)	1.03 (2)	0.54 (8-I-2)
5	14	0.05 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	1.79 (2)	0.73 (2)	0.53 (8-I-2)
5	15	0.05 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	1.83 (2)	0.55 (2)	0.50 (8-I-2)
5	16	0.06 (3)	-0.02 (3)	0.01 (3)	1.90 (2)	0.35 (2)	0.46 (8-I-2)
5	17	0.06 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (2)	1.98 (2)	0.17 (2)	0.43 (3)
5	18	0.07 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (2)	2.02 (2)	0.04 (2)	0.30 (3)
5	19	0.05 (3)	-0.04 (3)	0.02 (3)	3.63 (2)	1.22 (2)	0.48 (8-I-2)
5	20	0.06 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	3.34 (2)	0.69 (2)	0.48 (8-I-2)
5	21	0.06 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	3.12 (2)	0.37 (2)	0.46 (8-I-2)
5	22	0.06 (3)	-0.02 (3)	0.01 (3)	2.96 (2)	0.17 (2)	0.44 (8-I-2)
5	23	0.07 (3)	-0.01 (3)	0.01 (3)	2.87 (2)	-0.07 (3)	0.41 (3)
5	24	0.07 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (2)	2.83 (2)	-0.02 (8-II-3)	0.29 (3)
5	25	0.06 (3)	-0.04 (3)	0.02 (3)	4.89 (2)	1.35 (2)	0.39 (8-I-2)
5	26	0.06 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	4.44 (2)	0.66 (2)	0.40 (8-I-2)
5	27	0.06 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	4.07 (2)	0.24 (2)	0.40 (8-I-2)
5	28	0.07 (3)	-0.02 (3)	0.01 (3)	3.78 (2)	-0.17 (8-II-3)	0.39 (3)
5	29	0.07 (3)	-0.01 (3)	0.01 (3)	3.57 (2)	-0.09 (8-II-3)	-0.42 (2)
5	30	0.08 (3)	-0.00 (2)	0.00 (3)	3.47 (2)	-0.03 (2)	-0.33 (2)
5	31	0.06 (3)	-0.04 (3)	0.02 (3)	5.53 (2)	1.40 (2)	-0.43 (2)
5	32	0.06 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	5.02 (2)	0.62 (2)	-0.47 (2)
5	33	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.01 (3)	4.56 (2)	-0.24 (8-II-3)	-0.54 (2)
5	34	0.07 (3)	-0.02 (3)	0.01 (3)	4.19 (2)	-0.19 (8-II-3)	-0.61 (2)
5	35	0.08 (3)	-0.01 (3)	0.01 (3)	3.92 (2)	-0.12 (2)	-0.65 (2)
5	36	0.09 (3)	-0.00 (2)	0.00 (3)	3.78 (2)	-0.05 (2)	-0.46 (2)
6	1	-0.03 (2)	-0.08 (3)	0.03 (3)	-1.95 (2)	-5.32 (2)	-1.45 (2)
6	2	-0.03 (2)	-0.09 (3)	0.03 (3)	-4.83 (2)	-0.88 (5)	-2.18 (2)
6	3	-0.04 (2)	-0.09 (3)	0.03 (3)	-7.99 (2)	-0.46 (3)	-1.97 (2)
6	4	-0.04 (2)	-0.07 (3)	0.04 (3)	-9.09 (2)	0.41 (2)	-1.44 (2)
6	5	0.04 (3)	-0.06 (1)	-0.04 (2)	-8.28 (2)	-0.50 (8-II-4)	-0.92 (2)
6	6	0.04 (3)	-0.06 (2)	-0.04 (2)	-6.29 (2)	-1.60 (8-II-4)	0.63 (3)
6	7	-0.02 (2)	-0.10 (3)	0.04 (3)	-1.35 (2)	-6.53 (2)	-2.62 (2)
6	8	-0.03 (2)	-0.10 (3)	0.04 (3)	-1.65 (2)	-0.89 (5)	-3.82 (2)
6	9	-0.04 (2)	-0.09 (3)	0.04 (3)	-2.31 (2)	1.62 (2)	-3.27 (2)
6	10	-0.04 (2)	-0.08 (3)	0.04 (3)	-2.63 (2)	1.81 (2)	-2.02 (2)
6	11	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.03 (3)	-2.30 (2)	1.43 (2)	-0.91 (5)
6	12	0.04 (3)	-0.05 (3)	0.03 (3)	-1.41 (2)	-1.06 (3)	0.46 (8-I-2)
6	13	-0.02 (2)	-0.12 (3)	0.04 (3)	-0.92 (2)	-8.22 (2)	-2.81 (2)
6	14	-0.03 (2)	-0.12 (3)	0.04 (3)	-0.47 (3)	-1.02 (5)	-3.92 (2)
6	15	-0.10 (3)	-0.10 (3)	0.04 (3)	1.23 (2)	2.81 (2)	-3.32 (2)
6	16	0.04 (3)	-0.09 (3)	0.04 (3)	1.60 (2)	3.24 (2)	-1.97 (2)
6	17	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.03 (3)	1.78 (2)	2.68 (2)	-0.80 (5)
6	18	0.05 (3)	-0.05 (3)	0.03 (3)	1.83 (2)	1.77 (2)	0.46 (8-I-2)
6	19	-0.01 (2)	-0.15 (3)	0.04 (3)	-0.71 (2)	-9.72 (2)	-2.51 (2)
6	20	-0.03 (2)	-0.13 (3)	0.04 (3)	1.69 (2)	-1.14 (5)	-3.40 (2)
6	21	-0.03 (2)	-0.11 (3)	0.04 (3)	3.39 (2)	3.78 (2)	-2.91 (2)
6	22	0.04 (3)	-0.09 (3)	0.03 (3)	4.28 (2)	4.47 (2)	-1.76 (2)
6	23	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.03 (3)	4.46 (2)	3.75 (2)	-0.69 (5)
6	24	0.05 (3)	-0.06 (3)	0.03 (3)	4.10 (2)	2.42 (2)	0.40 (8-I-2)
6	25	-0.02 (2)	-0.17 (3)	0.04 (3)	-0.62 (2)	-10.79 (2)	-1.90 (2)
6	26	-0.03 (2)	-0.15 (3)	0.03 (3)	2.39 (2)	-1.24 (5)	-2.52 (2)
6	27	-0.03 (2)	-0.12 (3)	0.03 (3)	4.62 (2)	4.48 (2)	-2.21 (2)
6	28	0.04 (3)	-0.10 (3)	0.03 (3)	5.84 (2)	5.37 (2)	-1.42 (2)
6	29	0.05 (3)	-0.08 (3)	0.03 (3)	6.09 (2)	4.54 (2)	-0.61 (2)
6	30	0.05 (3)	-0.06 (3)	0.02 (3)	5.56 (2)	2.87 (2)	0.33 (8-I-2)
6	31	-0.02 (2)	-0.20 (3)	0.03 (3)	-0.59 (2)	-11.43 (2)	-1.08 (2)
6	32	-0.03 (2)	-0.16 (3)	0.02 (3)	2.70 (2)	-1.34 (5)	-1.46 (2)
6	33	-0.03 (2)	-0.13 (3)	0.02 (3)	5.19 (2)	4.86 (2)	-1.35 (2)
6	34	0.04 (3)	-0.10 (3)	0.02 (3)	6.59 (2)	5.89 (2)	-0.99 (2)
6	35	0.05 (3)	-0.08 (3)	0.02 (3)	6.89 (2)	4.97 (2)	-0.63 (2)
6	36	0.05 (3)	-0.06 (3)	0.02 (3)	6.29 (2)	3.09 (2)	-0.44 (2)
7	1	-0.02 (2)	-0.20 (3)	0.04 (2)	-0.64 (2)	-11.77 (2)	-0.22 (8-I-4)
7	2	-0.03 (2)	-0.16 (3)	0.04 (2)	2.69 (2)	-1.40 (5)	-0.25 (2)
7	3	0.03 (3)	-0.13 (3)	0.03 (2)	5.21 (2)	4.91 (2)	-0.35 (2)
7	4	0.04 (3)	-0.10 (3)	0.02 (2)	6.64 (2)	5.97 (2)	-0.48 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 33 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
7	5	0.05 (3)	-0.08 (3)	0.02 (3)	6.94 (2)	5.00 (2)	-0.65 (2)
7	6	0.05 (3)	-0.06 (3)	0.02 (3)	6.33 (2)	3.05 (2)	-0.84 (2)
7	7	-0.01 (2)	-0.18 (3)	0.07 (2)	-0.76 (2)	-11.71 (2)	0.78 (2)
7	8	-0.02 (2)	-0.15 (3)	0.06 (2)	2.31 (2)	-1.43 (5)	0.98 (2)
7	9	0.02 (3)	-0.12 (3)	0.04 (2)	4.61 (2)	4.59 (2)	0.68 (2)
7	10	0.04 (3)	-0.10 (3)	0.03 (2)	5.88 (2)	5.53 (2)	0.38 (8-II-4)
7	11	0.05 (3)	-0.08 (3)	0.03 (2)	6.11 (2)	4.55 (2)	-0.67 (2)
7	12	0.06 (3)	-0.06 (3)	0.02 (2)	5.50 (2)	2.70 (2)	-1.28 (2)
7	13	-0.01 (3)	-0.15 (3)	0.08 (2)	-0.93 (2)	-10.98 (2)	1.44 (2)
7	14	-0.01 (2)	-0.13 (3)	0.07 (2)	1.52 (2)	-1.42 (5)	2.01 (2)
7	15	0.02 (3)	-0.11 (3)	0.06 (2)	3.24 (2)	3.88 (2)	1.50 (2)
7	16	0.03 (3)	-0.09 (3)	0.05 (2)	4.11 (2)	4.58 (2)	0.57 (8-II-4)
7	17	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.04 (2)	4.21 (2)	3.59 (2)	-0.71 (2)
7	18	0.06 (3)	-0.05 (3)	0.03 (2)	3.70 (2)	1.99 (2)	-1.69 (2)
7	19	-0.01 (3)	-0.13 (3)	0.08 (2)	-1.17 (2)	-9.64 (2)	1.72 (2)
7	20	-0.01 (2)	-0.12 (3)	0.08 (2)	-0.28 (3)	-1.36 (5)	2.57 (2)
7	21	0.01 (3)	-0.10 (3)	0.07 (2)	0.84 (2)	2.82 (2)	1.93 (2)
7	22	0.03 (3)	-0.09 (3)	0.06 (2)	1.01 (2)	3.20 (2)	0.74 (5)
7	23	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.05 (2)	0.95 (2)	2.21 (2)	-0.73 (2)
7	24	0.06 (3)	-0.05 (3)	0.04 (2)	0.75 (2)	1.06 (8-I-3)	-1.95 (2)
7	25	-0.02 (3)	-0.10 (3)	0.08 (2)	-1.65 (2)	-8.01 (2)	1.39 (2)
7	26	-0.01 (3)	-0.10 (3)	0.08 (2)	-2.10 (2)	-1.27 (5)	2.32 (2)
7	27	0.01 (3)	-0.09 (3)	0.07 (2)	-3.13 (2)	1.45 (2)	1.70 (2)
7	28	0.02 (3)	-0.08 (3)	0.07 (2)	-4.03 (2)	1.58 (2)	0.65 (5)
7	29	0.04 (3)	-0.06 (3)	0.06 (2)	-4.27 (2)	0.83 (8-I-3)	0.65 (3)
7	30	0.05 (3)	-0.05 (2)	0.04 (2)	-3.74 (2)	-1.44 (8-II-3)	-1.77 (2)
7	31	-0.02 (3)	-0.08 (3)	0.08 (2)	-2.14 (2)	-7.05 (2)	-0.28 (8-II-2)
7	32	-0.01 (3)	-0.10 (3)	0.07 (2)	-5.40 (2)	-1.50 (2)	-0.30 (3)
7	33	0.01 (8-I-1)	-0.09 (3)	0.08 (2)	-9.65 (2)	-0.45 (5)	-0.32 (2)
7	34	0.02 (3)	-0.08 (3)	0.08 (2)	-11.90 (2)	-0.33 (8-II-3)	-0.74 (2)
7	35	0.04 (3)	-0.06 (1)	0.08 (2)	-12.17 (2)	-0.81 (8-II-3)	-0.92 (2)
7	36	0.05 (3)	-0.07 (2)	0.06 (2)	-11.30 (2)	-2.27 (8-II-3)	-1.23 (2)
8	1	0.06 (3)	-0.04 (3)	0.01 (3)	5.54 (2)	1.34 (2)	-0.96 (2)
8	2	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.01 (3)	4.99 (2)	0.56 (2)	-1.00 (2)
8	3	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.01 (3)	4.51 (2)	-0.26 (8-II-3)	-1.01 (2)
8	4	0.08 (3)	-0.02 (3)	0.01 (3)	4.11 (2)	-0.21 (8-II-3)	-1.00 (2)
8	5	0.08 (3)	-0.01 (3)	0.01 (3)	3.82 (2)	-0.15 (2)	-0.96 (2)
8	6	0.09 (3)	-0.00 (2)	0.00 (3)	3.67 (2)	-0.05 (2)	-0.64 (2)
8	7	0.06 (3)	-0.04 (3)	0.02 (2)	4.74 (2)	1.12 (2)	-1.54 (2)
8	8	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.01 (2)	4.21 (2)	0.44 (2)	-1.58 (2)
8	9	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.01 (2)	3.76 (2)	-0.30 (8-II-3)	-1.53 (2)
8	10	0.08 (3)	-0.02 (3)	0.01 (2)	3.40 (2)	-0.22 (8-II-3)	-1.42 (2)
8	11	0.09 (3)	-0.01 (3)	0.01 (2)	3.14 (2)	-0.12 (8-II-3)	-1.27 (2)
8	12	0.10 (3)	-0.00 (2)	0.00 (2)	3.01 (2)	-0.04 (2)	-0.82 (2)
8	13	0.06 (3)	-0.04 (3)	0.02 (2)	3.07 (2)	0.75 (2)	-2.09 (2)
8	14	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.02 (2)	2.66 (2)	0.49 (8-I-3)	-2.10 (2)
8	15	0.08 (3)	-0.03 (3)	0.02 (2)	2.32 (2)	-0.35 (8-II-3)	-1.97 (2)
8	16	0.08 (3)	-0.02 (3)	0.01 (2)	2.09 (2)	-0.22 (8-II-3)	-1.75 (2)
8	17	0.09 (3)	-0.01 (3)	0.01 (2)	1.95 (2)	-0.10 (8-II-3)	-1.49 (2)
8	18	0.10 (3)	-0.00 (2)	0.00 (2)	1.89 (2)	-0.03 (8-II-3)	-0.93 (2)
8	19	0.07 (3)	-0.04 (3)	0.03 (2)	0.50 (2)	-0.82 (8-II-3)	-2.46 (2)
8	20	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.02 (2)	0.36 (2)	-0.64 (8-II-3)	-2.43 (2)
8	21	0.08 (3)	-0.02 (3)	0.02 (2)	0.31 (2)	-0.37 (8-II-3)	-2.18 (2)
8	22	0.09 (3)	-0.02 (3)	0.02 (2)	0.36 (2)	0.29 (2)	-1.81 (2)
8	23	0.09 (3)	-0.01 (3)	0.01 (2)	0.47 (2)	0.20 (2)	-1.47 (2)
8	24	0.10 (3)	-0.00 (2)	0.00 (2)	0.53 (2)	0.05 (2)	-0.89 (2)
8	25	0.07 (3)	-0.05 (2)	0.03 (2)	-3.03 (2)	-1.33 (8-II-3)	-2.41 (2)
8	26	0.07 (3)	-0.04 (2)	0.03 (2)	-2.50 (2)	-0.72 (8-II-3)	-2.30 (2)
8	27	0.08 (3)	-0.03 (2)	0.02 (2)	-1.90 (2)	0.67 (2)	-1.81 (2)
8	28	0.09 (3)	-0.02 (2)	0.01 (2)	-1.32 (2)	0.65 (2)	-1.40 (2)
8	29	0.10 (3)	-0.01 (2)	0.01 (2)	-0.87 (2)	0.42 (2)	-1.10 (2)
8	30	0.10 (3)	-0.00 (3)	0.00 (2)	-0.66 (2)	0.12 (2)	-0.67 (2)
8	31	0.07 (3)	-0.09 (2)	0.03 (2)	-7.97 (2)	-1.44 (8-II-3)	-0.86 (2)
8	32	0.07 (3)	-0.06 (2)	0.02 (2)	-4.66 (2)	0.85 (2)	-0.79 (2)
8	33	0.08 (3)	-0.04 (2)	0.01 (2)	-3.18 (2)	1.01 (2)	-0.56 (2)
8	34	0.09 (3)	-0.03 (2)	0.01 (2)	-2.19 (2)	0.86 (2)	-0.48 (2)
8	35	0.10 (3)	-0.01 (2)	0.00 (2)	-1.54 (2)	0.54 (2)	-0.43 (2)
8	36	0.11 (3)	-0.00 (3)	0.00 (2)	-1.24 (2)	0.15 (2)	-0.28 (2)
9	1	-0.02 (2)	-0.18 (3)	0.07 (2)	0.70 (2)	12.02 (2)	-0.32 (3)
9	2	-0.04 (2)	-0.15 (3)	0.06 (2)	-2.75 (2)	1.81 (3)	-0.58 (3)
9	3	-0.05 (2)	-0.12 (3)	0.05 (2)	-5.43 (2)	-5.67 (2)	-0.77 (3)
9	4	-0.06 (2)	-0.10 (3)	0.04 (2)	-6.96 (2)	-6.80 (2)	1.13 (2)
9	5	-0.06 (2)	-0.08 (3)	0.03 (5)	-7.31 (2)	-5.73 (2)	1.48 (2)
9	6	-0.05 (2)	-0.06 (3)	0.03 (3)	-6.70 (2)	-3.53 (2)	1.69 (2)
9	7	-0.01 (2)	-0.17 (3)	0.08 (2)	0.75 (2)	11.77 (2)	-0.47 (2)
9	8	-0.03 (2)	-0.14 (3)	0.07 (2)	-2.47 (2)	1.65 (3)	-0.70 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 34 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
9	9	-0.05 (2)	-0.12 (3)	0.06 (2)	-4.93 (2)	-5.24 (2)	-0.54 (8-I-4)
9	10	-0.05 (2)	-0.10 (3)	0.04 (2)	-6.34 (2)	-6.30 (2)	-0.85 (3)
9	11	-0.05 (2)	-0.08 (3)	0.03 (2)	-6.66 (2)	-5.30 (2)	1.47 (2)
9	12	-0.05 (2)	-0.06 (3)	0.02 (3)	-6.10 (2)	-3.29 (2)	2.03 (2)
9	13	-0.01 (1)	-0.14 (3)	0.09 (2)	0.81 (2)	10.99 (2)	-1.11 (2)
9	14	-0.03 (2)	-0.13 (3)	0.08 (2)	-1.92 (2)	1.42 (3)	-1.67 (2)
9	15	-0.04 (2)	-0.11 (3)	0.07 (2)	-3.94 (2)	-4.51 (2)	-1.00 (2)
9	16	-0.04 (2)	-0.09 (3)	0.05 (2)	-5.05 (2)	-5.41 (2)	-0.78 (3)
9	17	-0.05 (2)	-0.07 (3)	0.04 (2)	-5.30 (2)	-4.50 (2)	1.46 (2)
9	18	0.05 (3)	-0.05 (3)	0.03 (2)	-4.83 (2)	-2.80 (2)	2.36 (2)
9	19	-0.01 (3)	-0.13 (3)	0.09 (2)	0.93 (2)	9.74 (2)	-1.52 (2)
9	20	-0.02 (2)	-0.12 (3)	0.09 (2)	-0.97 (2)	1.31 (5)	-2.34 (2)
9	21	-0.03 (2)	-0.10 (3)	0.07 (2)	-2.24 (2)	-3.52 (2)	-1.55 (2)
9	22	-0.03 (2)	-0.09 (3)	0.06 (2)	-2.89 (2)	-4.18 (2)	-0.77 (8-I-4)
9	23	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.05 (2)	-3.08 (2)	-3.36 (2)	1.42 (2)
9	24	0.05 (3)	-0.05 (3)	0.03 (2)	-2.84 (2)	-2.06 (2)	2.61 (2)
9	25	-0.01 (3)	-0.11 (3)	0.09 (2)	1.27 (2)	8.20 (2)	-1.56 (2)
9	26	-0.01 (2)	-0.10 (3)	0.09 (2)	0.66 (2)	1.26 (5)	-2.54 (2)
9	27	-0.02 (2)	-0.10 (3)	0.08 (2)	0.51 (5)	-2.29 (2)	-1.72 (2)
9	28	-0.03 (2)	-0.08 (3)	0.07 (2)	0.52 (2)	-2.72 (2)	-0.80 (8-I-4)
9	29	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.06 (2)	0.43 (8-I-4)	-1.99 (2)	-1.34 (3)
9	30	0.05 (3)	-0.05 (3)	0.04 (2)	0.35 (3)	-1.00 (2)	2.65 (2)
9	31	-0.01 (3)	-0.09 (1)	0.10 (2)	1.96 (2)	7.12 (2)	-0.63 (2)
9	32	-0.01 (1)	-0.10 (3)	0.09 (2)	3.19 (2)	1.34 (5)	-1.41 (2)
9	33	-0.02 (2)	-0.09 (3)	0.09 (2)	4.67 (2)	-0.90 (2)	-0.49 (2)
9	34	0.03 (3)	-0.08 (3)	0.08 (2)	5.70 (2)	-1.22 (2)	-0.72 (3)
9	35	0.04 (3)	-0.06 (3)	0.07 (2)	5.63 (2)	-0.75 (2)	1.58 (2)
9	36	0.04 (3)	-0.07 (2)	0.05 (2)	3.77 (2)	1.71 (8-I-4)	2.44 (2)
10	1	-0.02 (2)	-0.08 (1)	-0.04 (2)	2.18 (2)	6.94 (2)	-0.35 (8-I-4)
10	2	-0.01 (2)	-0.10 (3)	-0.04 (2)	5.49 (2)	1.45 (2)	-0.54 (3)
10	3	-0.09 (3)	-0.09 (3)	-0.05 (2)	9.72 (2)	0.42 (5)	-0.42 (8-I-4)
10	4	0.02 (3)	-0.07 (3)	-0.06 (2)	11.90 (2)	0.33 (8-I-1)	-0.42 (8-I-4)
10	5	0.03 (3)	-0.06 (1)	-0.06 (2)	11.96 (2)	0.77 (8-I-1)	-0.42 (8-I-2)
10	6	0.05 (3)	-0.07 (2)	-0.05 (2)	10.67 (2)	2.20 (8-I-4)	-0.51 (8-I-2)
10	7	-0.01 (3)	-0.10 (3)	-0.04 (2)	1.63 (2)	7.83 (2)	1.60 (2)
10	8	-0.01 (2)	-0.10 (3)	-0.04 (2)	2.12 (2)	1.27 (5)	2.52 (2)
10	9	-0.01 (2)	-0.09 (3)	-0.04 (2)	3.17 (2)	-1.42 (2)	1.95 (2)
10	10	0.02 (3)	-0.08 (3)	-0.04 (2)	4.03 (2)	-1.58 (2)	0.88 (2)
10	11	0.04 (3)	-0.06 (3)	-0.04 (2)	4.19 (2)	-0.79 (2)	0.54 (8-I-2)
10	12	0.05 (3)	-0.05 (3)	-0.03 (2)	3.57 (2)	1.42 (8-I-4)	-0.97 (2)
10	13	-0.01 (3)	-0.13 (3)	0.04 (3)	1.15 (2)	9.42 (2)	1.94 (2)
10	14	-0.01 (2)	-0.11 (3)	-0.04 (2)	0.33 (3)	1.37 (5)	2.78 (2)
10	15	-0.01 (2)	-0.10 (3)	-0.03 (2)	-0.77 (2)	-2.70 (2)	2.20 (2)
10	16	0.03 (3)	-0.09 (3)	-0.03 (2)	-0.91 (2)	-3.08 (2)	1.03 (2)
10	17	0.04 (3)	-0.07 (3)	-0.03 (2)	-0.82 (2)	-2.18 (2)	0.49 (8-I-2)
10	18	0.05 (3)	-0.05 (3)	-0.02 (2)	-0.61 (2)	-1.05 (2)	-1.16 (2)
10	19	-0.01 (3)	-0.15 (3)	0.04 (3)	0.91 (2)	10.74 (2)	1.67 (2)
10	20	-0.01 (2)	-0.13 (3)	0.03 (3)	-1.44 (2)	1.44 (5)	2.25 (2)
10	21	-0.02 (2)	-0.11 (3)	0.03 (3)	-3.07 (2)	-3.69 (2)	1.81 (2)
10	22	0.03 (3)	-0.09 (3)	0.02 (3)	-3.85 (2)	-4.33 (2)	0.87 (2)
10	23	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.02 (3)	-3.87 (2)	-3.38 (2)	0.40 (8-I-2)
10	24	0.05 (3)	-0.05 (3)	-0.02 (2)	-3.28 (2)	-1.87 (2)	-0.87 (2)
10	25	-0.01 (1)	-0.18 (3)	0.03 (3)	0.78 (2)	11.46 (2)	1.05 (2)
10	26	-0.02 (2)	-0.15 (3)	0.03 (3)	-2.15 (2)	1.49 (5)	1.28 (2)
10	27	0.02 (3)	-0.12 (3)	0.02 (3)	-4.29 (2)	-4.31 (2)	1.05 (2)
10	28	0.03 (3)	-0.10 (3)	0.02 (3)	-5.41 (2)	-5.14 (2)	0.53 (2)
10	29	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.01 (3)	-5.51 (2)	-4.14 (2)	0.30 (8-I-2)
10	30	0.06 (3)	-0.06 (3)	0.01 (3)	-4.79 (2)	-2.35 (2)	-0.40 (2)
10	31	-0.02 (2)	-0.21 (3)	0.02 (3)	0.69 (2)	11.54 (2)	0.22 (2)
10	32	-0.02 (2)	-0.16 (3)	0.01 (7-I-1)	-2.41 (2)	1.50 (5)	0.21 (8-II-4)
10	33	0.02 (3)	-0.13 (3)	0.01 (7-I-1)	-4.69 (2)	-4.54 (2)	0.21 (8-II-4)
10	34	0.03 (3)	-0.10 (3)	0.01 (7-I-1)	-5.92 (2)	-5.43 (2)	0.20 (8-I-2)
10	35	0.04 (3)	-0.08 (3)	0.01 (7-I-1)	-6.05 (2)	-4.39 (2)	-0.20 (8-II-2)
10	36	0.06 (3)	-0.06 (3)	0.01 (3)	-5.29 (2)	-2.49 (2)	-0.23 (8-II-2)
11	1	-0.02 (2)	0.15 (2)	-0.03 (3)	-2.54 (3)	-2.64 (1)	-1.72 (3)
11	2	0.03 (2)	0.16 (2)	-0.05 (3)	-4.19 (3)	-2.21 (2)	-2.82 (3)
11	3	0.05 (2)	0.19 (2)	-0.05 (3)	-4.71 (3)	4.19 (3)	-2.78 (3)
11	4	0.06 (2)	0.24 (2)	-0.05 (3)	-5.01 (2)	-6.75 (2)	-1.93 (3)
11	5	0.10 (2)	0.29 (2)	0.04 (2)	-9.44 (2)	-9.78 (2)	-0.68 (3)
11	6	0.23 (2)	0.34 (2)	0.04 (2)	-8.59 (2)	-12.30 (2)	1.00 (2)
11	7	-0.01 (2)	0.17 (2)	-0.02 (3)	-1.38 (3)	-5.76 (3)	-1.80 (3)
11	8	0.02 (2)	0.18 (2)	-0.02 (8-II-4)	0.91 (2)	-1.21 (2)	-1.67 (3)
11	9	0.04 (2)	0.20 (2)	-0.02 (8-II-4)	1.05 (2)	5.07 (3)	-1.43 (8-I-4)
11	10	0.05 (2)	0.23 (2)	-0.02 (8-II-4)	0.95 (8-II-4)	8.14 (3)	-1.89 (2)
11	11	0.08 (2)	0.25 (2)	0.02 (8-I-4)	1.63 (3)	10.53 (3)	-2.53 (2)
11	12	0.12 (2)	-0.25 (3)	0.04 (2)	2.44 (3)	12.26 (3)	2.08 (3)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 35 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
11	13	-0.01(3)	0.20(2)	-0.01(8-II-4)	-0.96(3)	-7.27(3)	-1.75(3)
11	14	0.03(2)	0.20(2)	-0.02(8-II-4)	1.17(2)	-1.78(2)	-1.69(3)
11	15	0.04(2)	0.21(2)	-0.02(8-II-4)	1.89(2)	5.68(3)	-1.13(8-I-4)
11	16	0.05(2)	0.22(2)	-0.02(8-II-4)	2.35(3)	9.32(3)	-1.29(2)
11	17	0.05(2)	0.23(2)	0.02(8-I-4)	3.17(3)	11.41(3)	-2.48(2)
11	18	0.05(2)	0.22(2)	0.03(8-I-4)	3.78(3)	12.40(3)	2.63(3)
11	19	0.03(2)	0.23(2)	-0.01(8-II-4)	-0.69(3)	-8.41(3)	1.99(2)
11	20	0.03(2)	0.23(2)	-0.01(8-II-4)	0.72(3)	-2.34(1)	2.19(2)
11	21	0.05(2)	0.23(2)	-0.01(2)	1.71(3)	5.76(3)	1.64(2)
11	22	0.06(2)	0.23(2)	-0.02(2)	2.45(3)	10.17(3)	0.97(8-II-4)
11	23	-0.04(3)	0.24(2)	-0.03(2)	3.46(3)	12.62(3)	-1.96(2)
11	24	-0.04(3)	0.25(2)	0.03(8-I-4)	4.13(3)	13.15(3)	-3.13(2)
11	25	0.05(2)	0.24(2)	0.01(8-I-4)	-1.21(2)	-9.11(3)	1.79(2)
11	26	0.04(2)	0.24(2)	0.01(8-I-4)	-1.79(2)	-2.74(1)	2.36(2)
11	27	0.05(2)	0.25(2)	0.02(3)	2.33(3)	5.10(3)	2.40(2)
11	28	0.06(2)	0.25(2)	0.02(3)	2.91(3)	10.06(3)	1.97(2)
11	29	0.09(2)	0.24(2)	-0.03(2)	3.04(3)	13.80(3)	1.09(3)
11	30	-0.04(3)	0.29(2)	-0.05(2)	-6.22(2)	15.19(3)	-4.20(2)
11	31	0.09(2)	0.21(2)	0.02(3)	-2.55(2)	-5.13(3)	0.68(3)
11	32	0.06(2)	0.22(2)	0.05(3)	-3.52(2)	-3.47(2)	1.95(3)
11	33	0.05(2)	0.24(2)	0.06(3)	-5.12(2)	-5.12(2)	2.70(3)
11	34	0.05(2)	0.27(2)	0.06(3)	-7.19(2)	8.09(3)	2.86(3)
11	35	0.07(2)	0.30(2)	0.05(3)	-9.78(2)	11.68(3)	2.65(3)
11	36	0.19(2)	0.29(2)	-0.05(2)	-13.62(2)	14.45(3)	-4.34(2)
12	1	-0.06(3)	0.19(2)	0.06(3)	-1.68(3)	4.55(3)	1.74(3)
12	2	-0.06(3)	0.23(2)	-0.07(2)	-2.74(2)	7.44(3)	0.84(8-I-2)
12	3	-0.04(3)	0.29(2)	-0.07(2)	-5.59(2)	8.11(3)	0.79(2)
12	4	0.05(2)	0.34(2)	-0.04(2)	-3.49(2)	-11.75(2)	-0.93(8-I-4)
12	5	-0.05(3)	0.26(2)	-0.04(2)	2.17(2)	10.97(3)	-1.97(3)
12	6	-0.06(3)	0.22(2)	-0.03(2)	2.85(3)	10.26(3)	-2.38(3)
12	7	-0.06(3)	0.21(2)	-0.02(8-I-2)	3.48(3)	10.50(3)	2.55(2)
12	8	-0.06(3)	0.21(2)	-0.02(8-I-2)	3.56(3)	11.37(3)	2.69(2)
12	9	0.11(2)	0.21(2)	-0.02(8-I-2)	-7.32(2)	12.33(3)	-2.43(3)
12	10	-0.06(3)	0.21(2)	-0.04(2)	-7.58(2)	6.63(3)	-2.90(3)
12	11	-0.05(3)	0.20(2)	-0.02(2)	-3.45(2)	-4.86(2)	-1.57(3)
12	12	-0.05(3)	0.21(2)	-0.03(2)	-2.09(2)	-5.71(1)	-1.08(2)
12	13	0.04(2)	0.20(2)	-0.03(2)	-0.91(2)	-7.06(3)	-1.35(2)
12	14	0.04(2)	0.18(2)	-0.03(2)	-6.42(1)	-6.42(3)	1.16(3)
12	15	0.04(2)	0.16(2)	-0.03(2)	-0.59(8-I-4)	-4.98(3)	1.23(3)
12	16	0.05(2)	0.15(2)	-0.05(2)	-1.05(3)	-3.25(2)	1.39(3)
12	17	-0.06(3)	0.16(2)	0.06(3)	-1.83(3)	-2.69(2)	2.10(3)
12	18	-0.05(3)	0.20(2)	-0.03(2)	2.38(3)	6.07(3)	-0.71(8-II-2)
12	19	-0.07(3)	0.20(2)	-0.02(2)	3.12(3)	9.12(3)	-1.29(3)
12	20	0.05(2)	0.21(2)	-0.03(2)	2.46(3)	6.07(3)	-0.88(8-II-2)
12	21	-0.05(3)	0.20(2)	-0.03(2)	1.82(3)	-3.80(2)	-0.61(8-II-2)
12	22	-0.04(3)	0.21(2)	-0.03(2)	-1.52(2)	-4.11(2)	-0.55(8-II-2)
12	23	0.04(2)	0.20(2)	-0.03(2)	0.74(3)	-3.60(2)	0.45(8-I-2)
12	24	-0.07(3)	0.20(2)	-0.02(2)	2.91(3)	9.92(3)	-1.65(3)
12	25	-0.06(3)	0.20(2)	-0.02(2)	2.47(3)	7.21(3)	0.81(2)
12	26	-0.06(3)	0.22(2)	-0.03(2)	2.13(3)	8.38(3)	2.98(2)
12	27	-0.06(3)	0.20(2)	-0.03(2)	2.63(3)	8.54(3)	2.35(2)
12	28	-0.06(3)	0.20(2)	-0.02(2)	3.04(3)	9.64(3)	2.23(2)
12	29	-0.06(3)	0.19(2)	-0.02(2)	2.46(3)	7.80(3)	1.54(2)
12	30	0.04(2)	0.19(2)	-0.03(2)	0.84(3)	-2.97(2)	0.79(8-I-2)
12	31	-0.05(3)	0.19(2)	-0.03(2)	1.71(3)	4.20(3)	0.70(8-I-2)
12	32	-0.04(3)	0.18(2)	-0.04(2)	0.85(8-II-4)	-2.08(2)	1.37(2)
12	33	-0.06(3)	0.20(2)	-0.03(2)	1.99(3)	6.65(3)	2.21(2)
12	34	-0.05(3)	0.19(2)	-0.03(2)	1.37(8-II-4)	4.50(3)	1.85(2)
12	35	-0.05(3)	0.19(2)	-0.03(2)	1.90(3)	5.56(3)	1.47(2)
12	36	-0.06(3)	0.19(2)	-0.04(2)	1.27(8-II-4)	6.11(3)	2.26(2)
13	1	0.10(2)	0.21(2)	0.20(2)	0.10(1)	0.23(2)	-0.51(2)
13	2	-0.14(2)	-0.11(3)	0.22(2)	0.40(2)	0.33(2)	-0.98(2)
13	3	-0.26(2)	-0.10(1)	0.22(2)	0.85(2)	0.22(2)	-0.87(2)
13	4	-0.29(2)	-0.13(2)	0.20(2)	0.85(2)	0.13(2)	-0.65(2)
13	5	-0.27(2)	-0.13(2)	0.17(2)	0.51(2)	0.10(8-I-4)	-0.47(5)
13	6	-0.28(2)	-0.11(2)	0.14(2)	0.75(8-I-4)	0.20(2)	-0.47(8-I-4)
13	7	0.01(5)	-0.18(3)	0.24(2)	-0.04(5)	-0.32(2)	-0.21(2)
13	8	-0.13(2)	-0.14(3)	0.31(2)	0.20(2)	0.11(2)	-0.27(2)
13	9	-0.22(2)	-0.09(3)	0.29(2)	0.43(2)	0.17(2)	-0.20(2)
13	10	-0.25(2)	-0.09(2)	0.23(2)	0.46(2)	0.17(2)	-0.19(8-I-4)
13	11	-0.22(2)	-0.09(2)	0.16(2)	0.35(8-I-4)	0.14(2)	-0.18(8-I-4)
13	12	-0.22(2)	-0.02(2)	0.07(2)	0.41(8-I-4)	0.13(2)	-0.20(8-I-4)
13	13	-0.06(2)	-0.22(3)	0.27(2)	0.04(3)	-0.25(8-I-4)	-0.21(2)
13	14	-0.15(2)	-0.15(3)	0.33(2)	0.08(1)	-0.10(8-I-4)	-0.17(2)
13	15	-0.19(2)	-0.11(5)	0.31(2)	0.18(2)	0.20(2)	-0.16(2)
13	16	-0.19(2)	-0.10(2)	0.24(2)	0.23(2)	0.20(2)	-0.16(8-I-4)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 36 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
13	17	-0.17 (2)	-0.06 (2)	0.14 (2)	0.23 (8-I-4)	0.15 (2)	-0.16 (8-I-4)
13	18	-0.13 (2)	-0.01 (2)	0.05 (2)	0.27 (8-I-4)	0.03 (8-I-4)	-0.15 (8-I-4)
13	19	-0.12 (2)	-0.21 (5)	0.30 (2)	0.04 (8-II-4)	-0.31 (8-I-4)	-0.22 (2)
13	20	-0.16 (2)	-0.23 (2)	0.36 (2)	0.04 (7-II-4)	-0.16 (8-I-4)	-0.12 (2)
13	21	-0.14 (2)	-0.21 (2)	0.31 (2)	0.08 (2)	0.20 (2)	-0.13 (7-I-4)
13	22	-0.12 (2)	-0.14 (2)	0.21 (2)	0.11 (2)	0.20 (2)	-0.13 (8-I-4)
13	23	-0.11 (2)	-0.07 (2)	0.11 (2)	0.13 (8-I-4)	0.14 (2)	-0.12 (7-I-4)
13	24	-0.06 (2)	-0.01 (2)	0.03 (2)	0.17 (8-I-4)	0.04 (2)	-0.11 (7-I-4)
13	25	-0.19 (2)	-0.44 (2)	0.35 (2)	-0.04 (8-I-4)	-0.39 (8-I-4)	-0.23 (2)
13	26	-0.14 (2)	-0.47 (2)	0.36 (2)	0.03 (8-II-4)	-0.20 (8-I-4)	-0.11 (2)
13	27	-0.07 (2)	-0.31 (2)	0.24 (2)	0.03 (7-II-4)	0.19 (2)	-0.12 (7-I-4)
13	28	-0.05 (2)	-0.18 (2)	0.15 (2)	0.04 (2)	0.19 (2)	-0.12 (7-I-4)
13	29	-0.04 (2)	-0.08 (2)	0.07 (2)	0.07 (8-II-2)	0.14 (2)	-0.11 (7-I-4)
13	30	-0.02 (2)	-0.01 (2)	0.01 (5)	0.09 (2)	0.04 (2)	-0.08 (7-I-4)
13	31	-0.32 (2)	-1.23 (2)	0.40 (2)	-0.06 (3)	-0.53 (8-I-4)	-0.21 (2)
13	32	-0.01 (2)	-0.72 (2)	0.15 (2)	0	-0.22 (8-I-4)	-0.10 (2)
13	33	0.01 (2)	-0.40 (2)	0.09 (2)	0	0.18 (2)	-0.11 (7-I-4)
13	34	0.00 (2)	-0.19 (2)	0.06 (2)	0	0.19 (2)	-0.11 (7-I-4)
13	35	0.00 (2)	-0.06 (2)	0.02 (2)	0.02 (8-II-2)	0.14 (2)	-0.09 (7-I-4)
13	36	0.00 (2)	-0.01 (5)	0.00 (5)	0.03 (2)	0.05 (2)	-0.05 (7-I-4)
14	1	0.05 (3)	-0.09 (2)	-0.02 (2)	7.16 (2)	1.35 (8-I-4)	-0.48 (3)
14	2	0.06 (3)	-0.06 (2)	0.01 (3)	3.94 (2)	-1.21 (2)	-0.48 (3)
14	3	0.06 (3)	-0.04 (2)	0.01 (3)	2.50 (2)	-1.23 (2)	0.62 (2)
14	4	0.07 (3)	-0.03 (2)	0.01 (3)	1.53 (2)	-0.99 (2)	0.70 (2)
14	5	0.08 (3)	-0.01 (2)	0.01 (3)	0.90 (5)	-0.60 (2)	0.71 (2)
14	6	0.08 (3)	-0.00 (3)	0.00 (3)	0.69 (5)	-0.16 (2)	0.49 (2)
14	7	0.06 (3)	-0.05 (2)	-0.02 (2)	2.81 (2)	1.30 (8-I-4)	-1.36 (2)
14	8	0.06 (3)	-0.04 (2)	-0.02 (2)	2.23 (2)	0.68 (8-I-4)	-1.15 (2)
14	9	0.07 (3)	-0.03 (2)	-0.02 (2)	1.61 (2)	-0.83 (2)	-0.64 (2)
14	10	0.07 (3)	-0.02 (2)	-0.01 (2)	1.02 (2)	-0.73 (2)	-0.45 (8-I-4)
14	11	0.08 (3)	-0.01 (2)	-0.01 (2)	0.65 (5)	-0.46 (2)	-0.36 (8-II-2)
14	12	0.09 (3)	-0.00 (3)	-0.00 (2)	0.59 (3)	-0.12 (2)	-0.23 (8-II-2)
14	13	0.06 (3)	-0.04 (3)	-0.02 (2)	0.44 (3)	0.84 (8-I-1)	-1.47 (2)
14	14	0.07 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (2)	0.49 (3)	0.65 (8-I-4)	-1.34 (2)
14	15	0.07 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (2)	0.55 (3)	0.37 (8-I-1)	-1.03 (2)
14	16	0.08 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (2)	0.61 (3)	-0.33 (2)	-0.65 (2)
14	17	0.08 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (2)	0.67 (3)	-0.21 (2)	-0.45 (8-I-4)
14	18	0.09 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (2)	0.70 (3)	-0.05 (2)	-0.27 (8-I-4)
14	19	0.06 (3)	-0.04 (3)	-0.01 (2)	-2.61 (2)	-0.69 (8-II-1)	-1.09 (2)
14	20	0.07 (3)	-0.03 (3)	-0.01 (2)	-2.18 (2)	0.52 (8-I-1)	-1.02 (2)
14	21	0.07 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (2)	-1.84 (2)	0.39 (8-I-1)	-0.83 (2)
14	22	0.08 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (2)	-1.60 (2)	0.25 (8-I-1)	-0.59 (2)
14	23	0.09 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (2)	-1.45 (2)	0.12 (8-I-1)	-0.43 (8-I-4)
14	24	0.10 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (2)	-1.38 (2)	0.03 (8-I-1)	-0.27 (8-I-4)
14	25	0.06 (3)	-0.04 (3)	0.01 (3)	-3.95 (2)	-0.86 (2)	-0.50 (2)
14	26	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.01 (3)	-3.39 (2)	-0.45 (8-II-1)	-0.46 (2)
14	27	0.08 (3)	-0.03 (3)	0.01 (3)	-2.90 (2)	0.38 (8-I-1)	-0.39 (8-I-4)
14	28	0.08 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (2)	-2.51 (2)	0.28 (8-I-1)	-0.37 (8-I-4)
14	29	0.09 (3)	-0.01 (3)	-0.00 (2)	-2.22 (2)	0.17 (2)	-0.33 (8-I-4)
14	30	0.10 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (2)	-2.08 (2)	0.06 (2)	-0.22 (8-II-2)
14	31	0.07 (3)	-0.04 (3)	0.01 (3)	-4.40 (2)	-0.89 (2)	-0.25 (8-II-2)
14	32	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.01 (3)	-3.79 (2)	-0.45 (8-II-1)	-0.26 (8-II-2)
14	33	0.08 (3)	-0.03 (3)	0.00 (3)	-3.25 (2)	0.38 (8-I-1)	-0.27 (8-II-2)
14	34	0.09 (3)	-0.02 (3)	0.00 (3)	-2.81 (2)	0.29 (8-I-1)	-0.27 (8-II-2)
14	35	0.09 (3)	-0.01 (3)	0.00 (3)	-2.47 (2)	0.23 (2)	-0.27 (8-II-2)
14	36	0.10 (3)	-0.00 (2)	0.00 (3)	-2.31 (2)	0.08 (2)	-0.18 (8-II-2)
15	1	-0.04 (2)	-0.04 (3)	0.02 (3)	-5.90 (2)	-1.59 (2)	1.73 (2)
15	2	0.04 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	-5.34 (2)	-0.67 (5)	1.68 (2)
15	3	0.04 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	-4.83 (2)	-0.22 (5)	1.61 (2)
15	4	0.04 (3)	-0.02 (3)	0.01 (3)	-4.40 (2)	0.16 (2)	1.52 (2)
15	5	0.04 (3)	-0.01 (3)	0.01 (3)	-4.06 (2)	0.20 (2)	1.41 (2)
15	6	0.04 (3)	-0.00 (2)	0.00 (3)	-3.89 (2)	0.08 (2)	0.94 (2)
15	7	0.05 (3)	-0.04 (3)	0.02 (3)	-5.35 (2)	-1.53 (2)	2.21 (2)
15	8	0.05 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	-4.83 (2)	-0.70 (2)	2.17 (2)
15	9	0.05 (3)	-0.03 (3)	0.02 (3)	-4.37 (2)	-0.24 (5)	2.05 (2)
15	10	0.05 (3)	-0.02 (3)	0.01 (3)	-4.00 (2)	0.10 (1)	1.90 (2)
15	11	0.05 (3)	-0.01 (3)	0.01 (3)	-3.71 (2)	0.12 (2)	1.72 (2)
15	12	0.05 (3)	-0.00 (3)	0.00 (3)	-3.58 (2)	0.05 (2)	1.12 (2)
15	13	0.05 (3)	-0.04 (3)	0.02 (5)	-4.18 (2)	-1.35 (2)	2.65 (2)
15	14	0.05 (3)	-0.03 (3)	0.02 (5)	-3.75 (2)	-0.71 (2)	2.60 (2)
15	15	0.05 (3)	-0.03 (3)	0.02 (5)	-3.38 (2)	-0.33 (2)	2.42 (2)
15	16	0.05 (3)	-0.02 (3)	0.01 (5)	-3.11 (2)	-0.11 (8-II-2)	2.19 (2)
15	17	0.06 (3)	-0.01 (3)	0.01 (5)	-2.94 (2)	0.05 (8-I-2)	1.93 (2)
15	18	0.06 (3)	-0.00 (3)	0.00 (5)	-2.85 (2)	0.02 (8-I-2)	1.23 (2)
15	19	0.05 (3)	-0.04 (3)	0.03 (2)	-2.42 (2)	-1.10 (2)	3.02 (2)
15	20	0.05 (3)	-0.03 (3)	0.02 (2)	-2.13 (2)	-0.71 (2)	2.92 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 37 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
15	21	0.05 (3)	-0.02 (3)	0.02 (2)	-1.94 (2)	-0.52 (2)	2.66 (2)
15	22	0.06 (3)	-0.02 (3)	0.01 (5)	-1.85 (2)	-0.34 (2)	2.32 (2)
15	23	0.06 (3)	-0.01 (3)	0.01 (5)	-1.84 (2)	-0.17 (2)	1.99 (2)
15	24	0.07 (3)	-0.00 (3)	0.00 (5)	-1.84 (2)	-0.04 (2)	1.25 (2)
15	25	0.05 (3)	-0.04 (2)	0.03 (2)	0.44 (3)	0.87 (8-I-4)	3.27 (2)
15	26	0.05 (3)	-0.04 (2)	0.03 (2)	0.54 (3)	-0.94 (2)	3.12 (2)
15	27	0.06 (3)	-0.03 (2)	0.02 (2)	0.64 (3)	-0.84 (2)	2.60 (2)
15	28	0.06 (3)	-0.02 (2)	0.01 (5)	0.72 (3)	-0.64 (2)	2.18 (2)
15	29	0.07 (3)	-0.01 (2)	0.01 (5)	0.79 (3)	-0.37 (2)	1.82 (2)
15	30	0.07 (3)	-0.00 (3)	0.00 (5)	0.82 (3)	-0.09 (2)	1.13 (2)
15	31	0.05 (3)	-0.07 (2)	0.04 (2)	2.75 (2)	-1.21 (2)	3.98 (2)
15	32	0.06 (3)	-0.06 (2)	0.02 (5)	2.80 (2)	-1.36 (2)	2.46 (2)
15	33	0.06 (3)	-0.04 (2)	0.01 (3)	1.65 (2)	-1.20 (2)	1.96 (2)
15	34	0.07 (3)	-0.03 (2)	0.01 (3)	0.92 (5)	-0.93 (2)	1.64 (2)
15	35	0.07 (3)	-0.01 (2)	0.01 (3)	0.61 (3)	-0.55 (2)	1.39 (2)
15	36	0.08 (3)	-0.00 (3)	0.00 (3)	0.67 (3)	-0.15 (2)	0.87 (2)
16	1	-0.04 (2)	-0.15 (3)	0.02 (2)	-0.51 (3)	-4.53 (2)	0.56 (2)
16	2	-0.08 (2)	-0.12 (3)	0.03 (2)	2.69 (2)	-2.88 (3)	0.65 (2)
16	3	-0.11 (2)	-0.10 (3)	0.03 (2)	4.18 (2)	4.39 (2)	0.30 (2)
16	4	-0.11 (2)	-0.07 (3)	0.03 (2)	4.42 (2)	3.81 (2)	0.23 (8-II-2)
16	5	-0.10 (2)	-0.05 (3)	0.02 (8-I-4)	3.63 (2)	2.49 (2)	-0.44 (2)
16	6	-0.08 (2)	-0.04 (3)	0.02 (8-I-4)	2.21 (2)	1.25 (5)	-0.58 (2)
16	7	-0.04 (2)	-0.13 (3)	-0.03 (3)	-0.41 (3)	-4.05 (2)	1.09 (2)
16	8	-0.08 (2)	-0.11 (3)	0.02 (2)	2.32 (2)	-2.66 (3)	1.32 (2)
16	9	-0.11 (2)	-0.09 (3)	0.03 (2)	3.50 (2)	3.95 (2)	0.62 (2)
16	10	-0.11 (2)	-0.07 (3)	0.03 (2)	3.59 (2)	3.40 (2)	0.43 (3)
16	11	-0.10 (2)	-0.05 (3)	0.02 (2)	2.83 (2)	2.20 (2)	-0.86 (2)
16	12	-0.08 (2)	-0.04 (3)	0.02 (8-I-4)	1.53 (2)	1.13 (5)	-1.16 (2)
16	13	-0.04 (2)	-0.10 (3)	-0.02 (3)	-0.26 (3)	-3.35 (2)	1.56 (2)
16	14	-0.08 (2)	-0.09 (3)	0.02 (2)	1.53 (2)	-2.30 (3)	1.79 (2)
16	15	-0.11 (2)	-0.08 (3)	0.03 (2)	2.15 (2)	3.23 (2)	0.80 (2)
16	16	-0.11 (2)	-0.06 (3)	0.03 (2)	1.99 (2)	2.70 (2)	0.64 (3)
16	17	-0.10 (2)	-0.05 (3)	0.03 (2)	1.28 (2)	1.70 (2)	-1.24 (2)
16	18	-0.07 (2)	-0.04 (1)	0.02 (2)	0.71 (3)	0.90 (5)	-1.65 (2)
16	19	-0.04 (2)	-0.09 (2)	0.02 (2)	-0.29 (2)	-2.57 (2)	1.75 (2)
16	20	-0.09 (2)	-0.08 (2)	0.02 (2)	0.26 (1)	-1.78 (3)	1.94 (2)
16	21	-0.11 (2)	-0.07 (2)	0.03 (2)	0.24 (8-II-4)	2.25 (2)	0.77 (2)
16	22	-0.11 (2)	-0.06 (2)	0.03 (2)	0.63 (3)	1.78 (2)	0.83 (3)
16	23	-0.10 (2)	-0.05 (2)	0.03 (2)	-1.09 (2)	1.04 (2)	-1.52 (2)
16	24	-0.07 (2)	-0.04 (2)	0.02 (2)	-1.66 (2)	0.59 (5)	-1.98 (2)
16	25	-0.10 (2)	-0.10 (2)	0.02 (2)	-0.90 (2)	-1.80 (2)	1.50 (2)
16	26	-0.09 (2)	-0.09 (2)	0.03 (2)	-2.09 (2)	-1.13 (3)	1.56 (2)
16	27	-0.11 (2)	-0.08 (2)	0.03 (2)	-3.44 (2)	1.12 (2)	0.48 (5)
16	28	-0.11 (2)	-0.07 (2)	0.03 (2)	-4.25 (2)	0.73 (2)	0.93 (3)
16	29	-0.09 (2)	-0.06 (2)	0.03 (2)	-4.44 (2)	0.42 (5)	-1.62 (2)
16	30	-0.07 (2)	-0.04 (2)	0.02 (2)	-4.25 (2)	0.55 (3)	-2.02 (2)
16	31	-0.04 (2)	-0.11 (2)	0.02 (2)	-1.99 (2)	-1.41 (2)	-0.44 (3)
16	32	-0.09 (2)	-0.11 (2)	0.03 (2)	-5.59 (2)	-0.49 (3)	0.20 (2)
16	33	-0.12 (2)	-0.10 (2)	0.03 (2)	-8.48 (2)	-0.14 (3)	-0.43 (2)
16	34	-0.11 (2)	-0.09 (2)	0.03 (2)	-9.51 (2)	-0.27 (2)	-1.01 (2)
16	35	-0.09 (2)	-0.07 (2)	0.03 (2)	-8.99 (2)	-0.49 (2)	-1.38 (2)
16	36	-0.06 (2)	-0.04 (5)	0.02 (2)	-7.58 (2)	-0.65 (2)	-1.52 (2)
17	1	-0.03 (3)	-0.04 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.83 (2)	-6.34 (2)	1.39 (2)
17	2	-0.03 (2)	-0.04 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.69 (2)	-4.02 (2)	1.99 (2)
17	3	-0.03 (2)	-0.05 (2)	-0.02 (8-I-4)	0.61 (3)	-2.09 (2)	1.98 (2)
17	4	-0.03 (1)	-0.05 (2)	-0.02 (8-I-4)	0.66 (3)	1.06 (3)	1.67 (2)
17	5	-0.03 (1)	-0.06 (2)	-0.02 (8-I-4)	0.70 (3)	0.68 (3)	1.18 (2)
17	6	-0.03 (1)	-0.06 (2)	-0.02 (8-I-4)	0.72 (3)	0.98 (2)	0.59 (2)
17	7	-0.03 (3)	-0.03 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.78 (2)	-5.55 (2)	1.25 (2)
17	8	-0.02 (5)	-0.03 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.77 (2)	-3.83 (2)	1.84 (2)
17	9	-0.03 (2)	-0.04 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.78 (2)	-2.30 (2)	1.85 (2)
17	10	-0.03 (2)	-0.04 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.80 (2)	1.24 (3)	1.57 (2)
17	11	-0.03 (1)	-0.05 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.82 (2)	0.93 (3)	1.11 (2)
17	12	-0.03 (1)	-0.05 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.85 (2)	0.75 (3)	0.55 (2)
17	13	-0.02 (3)	-0.02 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.60 (2)	-4.85 (2)	1.09 (2)
17	14	-0.02 (5)	-0.02 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.64 (2)	-3.62 (2)	1.63 (2)
17	15	-0.02 (2)	-0.03 (2)	-0.02 (8-I-4)	-0.73 (2)	-2.45 (2)	1.65 (2)
17	16	-0.02 (2)	-0.03 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.82 (2)	-1.47 (2)	1.41 (2)
17	17	-0.02 (1)	-0.04 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.90 (2)	1.14 (3)	1.00 (2)
17	18	-0.02 (1)	-0.04 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.96 (2)	1.00 (3)	0.49 (2)
17	19	-0.01 (3)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.35 (2)	-4.22 (2)	0.95 (2)
17	20	-0.01 (3)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.40 (2)	-3.41 (2)	1.42 (2)
17	21	-0.01 (2)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.52 (2)	-2.56 (2)	1.43 (2)
17	22	-0.01 (2)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.65 (2)	-1.80 (2)	1.22 (2)
17	23	-0.01 (2)	-0.03 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.76 (2)	1.32 (3)	0.87 (2)
17	24	-0.02 (1)	-0.03 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.83 (2)	1.20 (3)	0.43 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 38 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
17	25	-0.01 (1)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	0.14 (8-I-2)	-3.56 (2)	0.80 (2)
17	26	-0.01 (3)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.13 (2)	-3.22 (2)	1.20 (2)
17	27	-0.01 (2)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.26 (2)	-2.65 (2)	1.21 (2)
17	28	-0.01 (2)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.38 (2)	-2.06 (2)	1.03 (2)
17	29	-0.01 (2)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.46 (2)	-1.61 (2)	0.74 (2)
17	30	-0.01 (1)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.52 (2)	-1.38 (2)	0.37 (2)
17	31	0.00 (8-I-4)	0.02 (8-I-3)	-0.01 (8-I-4)	0.04 (2)	-3.07 (2)	0.52 (2)
17	32	-0.00 (2)	-0.02 (8-II-3)	-0.00 (8-I-4)	-0.03 (8-I-4)	-3.12 (2)	0.73 (2)
17	33	-0.00 (3)	-0.01 (8-II-3)	-0.00 (8-I-4)	-0.05 (2)	-2.69 (2)	0.74 (2)
17	34	-0.00 (2)	-0.01 (8-II-3)	-0.00 (8-I-4)	-0.10 (2)	-2.19 (2)	0.63 (2)
17	35	-0.00 (2)	-0.01 (5)	-0.00 (8-I-4)	-0.12 (2)	-1.80 (2)	0.45 (2)
17	36	-0.00 (1)	-0.02 (5)	-0.00 (8-I-4)	-0.14 (2)	-1.60 (2)	0.23 (2)
18	1	-0.04 (5)	-0.23 (3)	-0.02 (8-II-4)	-7.59 (2)	-4.80 (2)	-3.17 (3)
18	2	-0.04 (5)	-0.22 (3)	-0.02 (3)	-5.67 (2)	-3.53 (2)	-3.34 (3)
18	3	-0.04 (5)	-0.20 (3)	-0.04 (3)	-3.58 (2)	-2.90 (2)	-3.25 (3)
18	4	-0.03 (5)	-0.17 (3)	-0.04 (3)	-1.41 (2)	-2.55 (2)	-2.89 (3)
18	5	-0.02 (5)	-0.15 (3)	-0.04 (3)	0.91 (8-I-4)	-2.43 (2)	-2.15 (3)
18	6	-0.03 (3)	0.13 (2)	-0.04 (3)	1.90 (2)	-2.93 (2)	-1.23 (3)
18	7	-0.03 (3)	0.14 (2)	-0.03 (3)	-0.30 (8-II-4)	-4.05 (2)	-0.17 (5)
18	8	-0.03 (3)	-0.12 (3)	0.02 (2)	-0.80 (2)	-4.80 (3)	1.38 (3)
18	9	-0.03 (3)	-0.12 (3)	0.02 (2)	-0.77 (1)	-4.60 (1)	2.07 (3)
18	10	-0.03 (3)	-0.10 (3)	0.02 (2)	-1.12 (1)	-3.70 (1)	2.54 (3)
18	11	-0.02 (3)	-0.06 (3)	0.03 (2)	-1.65 (1)	-2.34 (1)	2.34 (3)
18	12	0.02 (2)	0.02 (2)	0.03 (2)	-3.03 (2)	-0.89 (2)	1.04 (3)
18	13	-0.02 (3)	0.03 (2)	0.02 (2)	-4.12 (2)	-1.46 (2)	1.25 (3)
18	14	-0.04 (3)	-0.05 (3)	0.02 (2)	-4.96 (2)	-1.78 (2)	-1.31 (2)
18	15	-0.05 (3)	-0.07 (3)	0.02 (2)	-5.34 (1)	-1.86 (2)	-1.62 (2)
18	16	-0.06 (3)	-0.08 (3)	-0.02 (3)	-4.22 (1)	-1.89 (2)	-1.78 (2)
18	17	0.06 (2)	-0.09 (3)	-0.02 (3)	-2.44 (2)	2.66 (3)	-1.54 (1)
18	18	-0.08 (3)	-0.11 (3)	-0.03 (3)	3.68 (3)	5.26 (3)	-0.88 (8-I-4)
18	19	-0.09 (3)	-0.14 (3)	-0.02 (8-II-4)	3.61 (3)	7.32 (3)	1.97 (2)
18	20	-0.07 (3)	-0.22 (3)	-0.04 (2)	2.40 (3)	8.35 (3)	2.98 (2)
18	21	-0.05 (3)	-0.25 (3)	-0.02 (2)	-6.14 (2)	8.45 (3)	-1.79 (3)
18	22	-0.04 (3)	-0.25 (3)	-0.02 (8-II-4)	-8.63 (2)	-6.01 (2)	-2.67 (3)
18	23	-0.02 (3)	-0.07 (3)	0.02 (2)	-1.05 (1)	2.56 (3)	2.98 (3)
18	24	-0.03 (3)	-0.10 (3)	0.02 (2)	1.24 (2)	2.63 (3)	2.93 (3)
18	25	-0.05 (3)	-0.10 (3)	-0.02 (3)	2.10 (5)	5.37 (3)	1.74 (3)
18	26	-0.06 (3)	-0.10 (3)	-0.02 (3)	3.11 (3)	5.94 (3)	1.01 (3)
18	27	-0.05 (3)	-0.08 (3)	-0.02 (3)	-0.56 (1)	4.22 (3)	1.41 (3)
18	28	-0.05 (3)	-0.11 (3)	-0.01 (3)	3.38 (5)	6.23 (3)	1.41 (3)
18	29	-0.05 (3)	-0.08 (3)	0.02 (2)	-1.86 (1)	3.58 (3)	1.67 (3)
18	30	-0.04 (3)	-0.09 (3)	0.02 (2)	1.17 (5)	4.74 (3)	2.31 (3)
18	31	-0.04 (3)	-0.07 (3)	0.03 (2)	-1.50 (1)	3.61 (3)	2.40 (3)
18	32	-0.04 (3)	-0.11 (3)	0.02 (2)	2.48 (5)	5.03 (3)	2.29 (3)
18	33	-0.04 (3)	-0.13 (3)	-0.01 (8-II-4)	3.08 (5)	4.83 (3)	1.53 (3)
18	34	-0.03 (3)	-0.12 (3)	0.02 (2)	2.02 (2)	-2.16 (2)	2.03 (3)
18	35	-0.03 (3)	-0.12 (3)	0.02 (2)	1.76 (2)	-2.84 (2)	-1.88 (2)
18	36	-0.03 (3)	-0.16 (3)	-0.03 (3)	1.60 (8-I-4)	3.45 (3)	-1.85 (2)
18	37	-0.03 (3)	-0.14 (3)	-0.02 (3)	1.98 (2)	2.51 (3)	-2.16 (2)
18	38	-0.03 (3)	-0.14 (3)	-0.02 (3)	2.57 (5)	4.40 (3)	-1.99 (2)
18	39	-0.05 (3)	-0.14 (3)	-0.02 (8-II-4)	3.66 (5)	6.59 (3)	1.01 (3)
18	40	-0.07 (3)	-0.16 (3)	-0.02 (8-II-4)	3.81 (3)	7.62 (3)	0.45 (8-II-4)
18	41	-0.05 (3)	-0.18 (3)	-0.02 (8-II-4)	2.88 (3)	6.76 (3)	-1.02 (2)
18	42	-0.04 (3)	-0.16 (3)	-0.02 (8-II-4)	2.93 (3)	5.93 (3)	-1.49 (2)
18	43	-0.03 (5)	-0.18 (3)	-0.02 (3)	1.84 (3)	4.43 (3)	-1.50 (2)
18	44	-0.03 (5)	-0.19 (3)	-0.02 (8-II-4)	2.01 (3)	5.13 (3)	-1.07 (5)
18	45	-0.05 (3)	-0.20 (3)	-0.02 (2)	2.72 (3)	7.28 (3)	-0.74 (3)
18	46	-0.04 (3)	-0.20 (3)	-0.02 (8-II-4)	2.56 (3)	6.24 (3)	-0.89 (8-II-2)
19	1	0.03 (3)	-0.07 (2)	0.01 (8-I-2)	-2.55 (2)	-1.07 (1)	0.25 (3)
19	2	-0.09 (2)	-0.10 (2)	-0.01 (8-II-4)	-7.29 (2)	-0.48 (3)	0.20 (8-II-2)
19	3	-0.14 (2)	-0.12 (2)	-0.01 (8-II-4)	-11.18 (2)	-0.32 (5)	0.53 (2)
19	4	-0.14 (2)	-0.12 (2)	-0.02 (8-II-4)	-12.92 (2)	-0.70 (2)	0.88 (2)
19	5	-0.13 (2)	-0.10 (2)	-0.02 (8-II-4)	-12.63 (2)	-0.95 (2)	1.03 (2)
19	6	-0.09 (2)	-0.08 (2)	-0.02 (8-II-4)	-10.96 (2)	-1.09 (2)	1.02 (2)
19	7	-0.03 (2)	-0.08 (2)	0.02 (8-I-3)	-1.41 (2)	-1.45 (2)	-0.92 (2)
19	8	-0.09 (2)	-0.08 (2)	0.02 (8-I-4)	-3.75 (2)	-1.03 (3)	-0.92 (2)
19	9	-0.13 (2)	-0.09 (2)	0.02 (8-I-4)	-6.10 (2)	0.67 (2)	-0.41 (3)
19	10	-0.14 (2)	-0.09 (2)	0.02 (8-I-4)	-7.54 (2)	0.23 (2)	1.06 (2)
19	11	-0.13 (2)	-0.08 (2)	-0.02 (8-II-4)	-7.88 (2)	0.41 (3)	1.66 (2)
19	12	-0.09 (2)	-0.06 (2)	-0.02 (8-II-4)	-7.42 (2)	-0.64 (2)	1.88 (2)
19	13	-0.03 (2)	-0.08 (2)	0.02 (8-I-2)	-0.68 (2)	-2.00 (2)	-1.42 (2)
19	14	-0.08 (2)	-0.08 (2)	0.03 (8-I-4)	-1.29 (2)	-1.62 (3)	-1.55 (2)
19	15	-0.12 (2)	-0.07 (2)	0.02 (8-I-4)	-2.41 (2)	1.70 (2)	-0.43 (5)
19	16	-0.14 (2)	-0.07 (2)	0.02 (8-I-4)	-3.45 (2)	1.17 (2)	-0.88 (3)
19	17	-0.12 (2)	-0.07 (2)	-0.01 (8-II-4)	-4.13 (2)	0.60 (5)	1.66 (2)
19	18	-0.09 (2)	-0.05 (2)	-0.02 (8-II-4)	-4.47 (2)	0.60 (3)	2.02 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 39 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
19	19	-0.03 (2)	-0.10 (3)	0.03 (2)	-0.24 (5)	-2.67 (2)	-1.51 (2)
19	20	-0.08 (2)	-0.08 (3)	0.03 (8-I-4)	-0.50 (3)	-2.12 (3)	-1.75 (2)
19	21	-0.12 (2)	-0.07 (3)	0.03 (8-I-4)	0.36 (1)	2.64 (2)	-0.69 (2)
19	22	-0.13 (2)	-0.06 (2)	0.02 (8-I-4)	-0.40 (2)	2.06 (2)	-0.72 (3)
19	23	-0.12 (2)	-0.05 (2)	0.02 (8-I-4)	-1.23 (2)	1.15 (2)	1.44 (2)
19	24	-0.09 (2)	-0.05 (2)	-0.02 (8-II-4)	-2.09 (2)	0.60 (5)	1.86 (2)
19	25	-0.04 (2)	-0.12 (3)	0.03 (2)	-0.34 (3)	-3.32 (2)	-1.34 (2)
19	26	-0.08 (2)	-0.10 (3)	0.03 (2)	1.51 (2)	-2.51 (3)	-1.61 (2)
19	27	-0.12 (2)	-0.08 (3)	0.03 (8-I-4)	2.08 (2)	3.43 (2)	-0.75 (2)
19	28	-0.13 (2)	-0.06 (3)	0.02 (8-I-4)	1.79 (2)	2.83 (2)	-0.53 (3)
19	29	-0.12 (2)	-0.05 (1)	0.02 (8-I-4)	0.92 (2)	1.72 (2)	1.12 (2)
19	30	-0.09 (2)	-0.04 (1)	-0.02 (8-II-4)	0.69 (3)	0.88 (5)	1.51 (2)
19	31	-0.04 (2)	-0.14 (3)	0.03 (2)	-0.45 (3)	-3.88 (2)	-0.96 (2)
19	32	-0.08 (2)	-0.12 (3)	0.03 (2)	-2.22 (2)	-2.78 (3)	-1.23 (2)
19	33	-0.11 (2)	-0.09 (3)	0.03 (8-I-4)	3.30 (2)	4.02 (2)	-0.62 (2)
19	34	-0.12 (2)	-0.07 (3)	0.03 (8-I-4)	3.29 (2)	3.42 (2)	-0.33 (3)
19	35	-0.11 (2)	-0.05 (3)	0.02 (8-I-4)	2.43 (2)	2.16 (2)	0.75 (2)
19	36	-0.09 (2)	-0.04 (1)	0.02 (8-I-4)	1.07 (2)	1.08 (5)	1.06 (2)
19	37	-0.04 (2)	-0.16 (3)	0.03 (2)	-0.51 (3)	-4.34 (2)	-0.46 (2)
19	38	-0.08 (2)	-0.13 (3)	0.03 (2)	2.62 (2)	-2.93 (3)	-0.68 (2)
19	39	-0.11 (2)	-0.10 (3)	0.03 (2)	4.02 (2)	4.39 (2)	-0.37 (2)
19	40	-0.12 (2)	-0.07 (3)	0.02 (8-I-4)	4.20 (2)	3.79 (2)	-0.24 (8-II-4)
19	41	-0.11 (2)	-0.05 (3)	0.02 (8-I-4)	3.37 (2)	2.45 (2)	0.36 (2)
19	42	-0.09 (2)	-0.04 (3)	0.02 (8-I-4)	1.92 (2)	1.22 (5)	0.54 (2)
19	43	-0.03 (2)	-0.16 (3)	0.03 (2)	-0.54 (3)	-4.61 (2)	0.20 (8-I-4)
19	44	-0.08 (2)	-0.13 (3)	0.03 (2)	2.78 (2)	-2.96 (3)	-0.21 (8-II-4)
19	45	-0.11 (2)	-0.10 (3)	0.03 (2)	4.32 (2)	4.53 (2)	-0.20 (8-II-4)
19	46	-0.12 (2)	-0.08 (3)	0.02 (8-I-4)	4.58 (2)	3.93 (2)	-0.19 (8-II-4)
19	47	-0.11 (2)	-0.05 (3)	0.02 (8-I-4)	3.77 (2)	2.56 (2)	0.18 (8-I-4)
19	48	-0.08 (2)	-0.04 (3)	0.02 (8-I-4)	2.30 (2)	1.28 (5)	0.19 (8-I-4)
20	1	-0.04 (2)	-0.05 (2)	0.02 (8-I-1)	-5.75 (2)	-1.05 (2)	-0.49 (2)
20	2	-0.03 (2)	-0.04 (2)	0.02 (8-I-1)	-5.19 (2)	-1.05 (2)	-0.50 (2)
20	3	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.02 (8-I-4)	-4.68 (2)	-0.93 (2)	-0.50 (2)
20	4	-0.01 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-I-4)	-4.29 (2)	-0.75 (2)	-0.47 (2)
20	5	0.01 (2)	-0.01 (5)	0.01 (8-I-4)	-4.04 (2)	-0.49 (2)	-0.35 (2)
20	6	0.03 (2)	-0.01 (3)	0.01 (3)	-3.97 (2)	-0.15 (2)	-0.16 (8-II-3)
20	7	-0.04 (2)	-0.04 (2)	0.02 (3)	-2.84 (2)	-0.68 (2)	0.42 (8-I-3)
20	8	-0.03 (2)	-0.04 (2)	0.02 (3)	-2.95 (2)	-0.81 (2)	0.45 (8-I-3)
20	9	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.02 (3)	-3.00 (2)	-0.76 (2)	0.46 (8-I-3)
20	10	0.01 (8-I-2)	-0.02 (2)	0.01 (3)	-3.03 (2)	-0.59 (2)	0.46 (8-I-3)
20	11	0.01 (2)	-0.01 (3)	0.01 (3)	-3.08 (2)	-0.35 (2)	0.44 (8-I-3)
20	12	0.03 (2)	-0.00 (3)	0.00 (3)	-3.10 (2)	-0.07 (2)	-0.31 (2)
20	13	-0.04 (2)	-0.04 (2)	0.03 (3)	-0.79 (2)	-0.38 (2)	-0.72 (2)
20	14	-0.03 (2)	-0.03 (2)	0.02 (3)	-1.22 (2)	-0.59 (2)	-0.66 (2)
20	15	0.01 (3)	-0.02 (2)	0.02 (3)	-1.56 (2)	-0.59 (2)	-0.63 (2)
20	16	0.01 (8-I-2)	-0.02 (2)	0.01 (3)	-1.82 (2)	-0.47 (2)	-0.62 (2)
20	17	0.02 (8-I-2)	-0.01 (1)	0.01 (3)	-2.01 (2)	-0.27 (2)	-0.62 (2)
20	18	0.03 (2)	-0.00 (2)	0.00 (3)	-2.10 (2)	-0.07 (2)	-0.45 (2)
20	19	-0.04 (2)	-0.03 (1)	0.03 (3)	0.49 (8-II-4)	-0.34 (8-II-3)	-1.39 (2)
20	20	-0.03 (2)	-0.03 (1)	0.03 (3)	-0.39 (8-I-4)	-0.34 (8-II-3)	-1.23 (2)
20	21	0.02 (3)	-0.02 (2)	0.02 (3)	-0.65 (2)	-0.34 (2)	-1.08 (2)
20	22	0.02 (3)	-0.02 (1)	0.02 (3)	-0.94 (2)	-0.29 (2)	-0.96 (2)
20	23	0.02 (8-I-2)	-0.01 (1)	0.01 (3)	-1.14 (2)	-0.18 (2)	-0.88 (2)
20	24	0.03 (2)	-0.00 (3)	0.00 (3)	-1.23 (2)	-0.05 (2)	-0.61 (2)
20	25	-0.03 (2)	-0.04 (2)	0.03 (3)	-0.34 (3)	-0.60 (8-II-4)	-2.02 (2)
20	26	0.03 (3)	-0.03 (2)	0.03 (3)	-0.38 (8-I-4)	-0.35 (8-II-3)	-1.79 (2)
20	27	0.03 (3)	-0.03 (2)	0.02 (3)	-0.46 (8-I-4)	-0.20 (8-II-2)	-1.45 (2)
20	28	0.03 (3)	-0.02 (2)	0.02 (3)	-0.53 (8-I-4)	-0.11 (8-II-2)	-1.21 (2)
20	29	0.03 (8-I-2)	-0.01 (2)	0.01 (3)	-0.59 (8-I-4)	-0.05 (8-II-2)	-1.05 (2)
20	30	0.04 (8-I-2)	-0.00 (3)	0.00 (3)	-0.62 (8-I-4)	-0.01 (8-II-2)	-0.70 (2)
20	31	0.04 (3)	-0.05 (2)	0.03 (3)	-0.71 (3)	1.17 (2)	-2.88 (2)
20	32	0.04 (3)	-0.04 (2)	0.03 (3)	-1.02 (5)	0.80 (2)	-1.77 (2)
20	33	0.04 (3)	-0.03 (2)	0.02 (3)	-0.75 (8-II-2)	0.53 (2)	-1.37 (2)
20	34	0.04 (3)	-0.02 (2)	0.02 (3)	-0.70 (3)	0.33 (2)	-1.13 (2)
20	35	0.04 (3)	-0.01 (2)	0.01 (3)	-0.68 (3)	0.17 (2)	-0.99 (2)
20	36	0.04 (8-I-2)	-0.00 (5)	0.00 (3)	-0.66 (3)	0.04 (2)	-0.66 (2)
21	1	0.03 (3)	-0.04 (2)	0.06 (2)	-1.65 (2)	-0.61 (8-II-4)	-1.65 (2)
21	2	-0.09 (2)	-0.09 (2)	0.05 (2)	-4.65 (2)	-0.39 (3)	-1.85 (2)
21	3	-0.12 (2)	-0.11 (2)	0.04 (2)	-6.93 (2)	-0.23 (5)	-1.36 (2)
21	4	-0.12 (2)	-0.11 (2)	0.03 (2)	-7.88 (2)	-0.53 (2)	-0.96 (2)
21	5	-0.10 (2)	-0.09 (2)	0.02 (8-I-2)	-7.64 (2)	-0.73 (2)	-0.68 (2)
21	6	-0.07 (2)	-0.07 (2)	0.02 (8-I-1)	-6.65 (2)	-0.85 (2)	-0.50 (2)
21	7	0.02 (3)	-0.07 (2)	0.09 (2)	-0.28 (2)	-1.63 (2)	-2.29 (2)
21	8	-0.07 (2)	-0.07 (2)	0.08 (2)	-0.28 (2)	-1.05 (3)	-2.70 (2)
21	9	-0.11 (2)	-0.08 (2)	0.06 (2)	-0.86 (2)	1.16 (2)	-1.94 (2)
21	10	-0.11 (2)	-0.08 (2)	0.04 (5)	-1.54 (2)	0.71 (2)	-1.18 (2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
21	11	-0.09 (2)	-0.07 (2)	0.03 (3)	-2.12 (2)	0.40 (5)	-0.65 (2)
21	12	-0.06 (2)	-0.05 (2)	0.03 (3)	-2.57 (2)	0.33 (3)	0.38 (3)
21	13	-0.02 (2)	-0.09 (3)	0.10 (2)	-0.15 (3)	-3.02 (2)	-1.97 (2)
21	14	-0.06 (2)	-0.08 (3)	0.09 (2)	1.62 (2)	1.49 (2)	-2.51 (2)
21	15	-0.09 (2)	-0.06 (8-I-4)	0.07 (2)	2.17 (2)	2.09 (2)	-2.11 (2)
21	16	-0.09 (2)	-0.06 (2)	0.04 (5)	1.88 (2)	1.59 (2)	-1.56 (2)
21	17	-0.08 (2)	-0.05 (2)	0.04 (3)	1.07 (2)	0.98 (2)	-1.14 (2)
21	18	-0.06 (2)	-0.05 (2)	0.03 (3)	0.62 (8-II-4)	0.52 (5)	-0.85 (2)
21	19	-0.01 (2)	-0.11 (3)	0.10 (2)	-0.17 (3)	-3.93 (2)	-1.29 (2)
21	20	-0.04 (2)	-0.09 (3)	0.09 (2)	2.05 (2)	-1.49 (3)	-1.77 (2)
21	21	-0.07 (2)	-0.07 (3)	0.07 (2)	3.01 (2)	2.41 (2)	-1.90 (2)
21	22	-0.08 (2)	-0.06 (3)	0.05 (5)	2.99 (2)	1.96 (2)	-1.85 (2)
21	23	-0.07 (2)	-0.05 (1)	0.04 (3)	2.27 (2)	1.32 (2)	-1.76 (2)
21	24	-0.05 (2)	-0.04 (3)	0.04 (3)	1.16 (2)	0.65 (5)	-1.59 (2)
21	25	-0.01 (2)	-0.11 (3)	0.10 (2)	-0.19 (5)	-4.18 (2)	-0.67 (2)
21	26	-0.03 (2)	-0.09 (3)	0.09 (2)	1.24 (2)	-1.25 (3)	-1.04 (2)
21	27	-0.05 (2)	-0.08 (3)	0.08 (2)	1.94 (2)	2.07 (2)	-1.60 (2)
21	28	-0.06 (2)	-0.07 (3)	0.06 (2)	1.97 (2)	1.75 (2)	-2.02 (2)
21	29	-0.06 (2)	-0.05 (3)	0.04 (3)	1.61 (2)	1.23 (2)	-2.22 (2)
21	30	-0.05 (2)	-0.04 (1)	0.04 (3)	0.94 (2)	0.74 (2)	-2.26 (2)
21	31	-0.00 (3)	-0.09 (1)	0.10 (2)	-1.01 (2)	-4.51 (2)	-0.94 (2)
21	32	-0.03 (2)	-0.09 (3)	0.09 (2)	-1.05 (2)	-0.72 (3)	-1.31 (2)
21	33	-0.04 (2)	-0.08 (3)	0.08 (2)	-1.30 (2)	1.24 (2)	-2.12 (2)
21	34	-0.05 (2)	-0.07 (3)	0.07 (2)	-1.49 (2)	1.20 (2)	-2.55 (2)
21	35	-0.04 (2)	-0.06 (3)	0.05 (5)	-1.25 (2)	0.93 (2)	-2.61 (2)
21	36	0.04 (3)	-0.06 (2)	0.04 (3)	-0.74 (3)	-1.12 (8-II-4)	-2.59 (2)
22	1	0.06 (2)	-0.08 (3)	-0.02 (2)	-6.51 (1)	-1.92 (2)	-0.73 (3)
22	2	-0.05 (3)	-0.06 (3)	-0.02 (2)	-5.33 (1)	-1.75 (2)	-1.36 (3)
22	3	-0.04 (3)	0.04 (2)	-0.03 (2)	-4.18 (1)	-1.66 (2)	-1.74 (3)
22	4	0.02 (2)	0.04 (2)	-0.02 (2)	-3.48 (2)	-1.69 (2)	-1.79 (3)
22	5	0.02 (2)	0.03 (2)	-0.02 (2)	-1.92 (2)	-2.14 (2)	-0.99 (3)
22	6	0.02 (2)	0.06 (2)	-0.04 (2)	-0.64 (2)	-4.18 (2)	-2.01 (3)
22	7	-0.04 (3)	0.10 (2)	-0.05 (2)	0.81 (3)	-5.79 (2)	-1.75 (3)
22	8	-0.05 (3)	0.14 (2)	-0.04 (2)	-0.61 (2)	-7.24 (1)	-0.97 (3)
22	9	-0.06 (3)	0.17 (2)	-0.05 (2)	0.42 (8-II-4)	-5.92 (2)	2.23 (2)
22	10	-0.06 (3)	0.17 (2)	0.05 (3)	-2.15 (2)	-5.39 (2)	2.01 (2)
22	11	-0.05 (3)	0.20 (2)	-0.07 (2)	1.53 (3)	7.65 (3)	3.44 (2)
22	12	-0.06 (3)	0.15 (2)	0.05 (3)	3.99 (3)	8.08 (3)	1.18 (2)
22	13	-0.06 (3)	-0.10 (3)	0.05 (3)	4.30 (3)	5.30 (3)	0.83 (8-II-4)
22	14	0.09 (2)	-0.10 (3)	0.02 (8-I-4)	-2.41 (2)	2.70 (3)	1.03 (3)
22	15	0.07 (2)	-0.09 (3)	0.02 (3)	-4.90 (1)	2.20 (3)	0.29 (8-II-4)
22	16	0.07 (2)	-0.09 (3)	0.02 (3)	-6.44 (1)	-1.64 (2)	-0.30 (8-I-2)
22	17	-0.05 (3)	0.14 (2)	-0.05 (2)	1.69 (3)	-3.96 (2)	-2.96 (3)
22	18	-0.05 (3)	0.11 (2)	0.05 (3)	2.67 (3)	4.40 (3)	-3.04 (3)
22	19	-0.04 (3)	0.10 (2)	-0.05 (2)	1.68 (3)	-3.09 (2)	-3.51 (3)
22	20	-0.04 (3)	0.06 (2)	-0.03 (2)	-1.54 (2)	1.59 (3)	-3.37 (3)
22	21	-0.03 (3)	0.06 (2)	-0.04 (2)	-1.32 (2)	-2.13 (2)	-3.55 (3)
22	22	-0.04 (3)	0.07 (2)	-0.04 (2)	1.43 (3)	-1.88 (2)	-3.78 (3)
22	23	-0.05 (3)	0.08 (2)	0.04 (3)	2.22 (3)	4.14 (3)	-3.04 (3)
22	24	-0.06 (3)	-0.08 (3)	0.04 (3)	1.68 (3)	3.85 (3)	-1.76 (3)
22	25	0.06 (2)	-0.07 (3)	0.03 (3)	-2.94 (1)	2.40 (3)	-1.99 (3)
22	26	-0.05 (3)	-0.06 (3)	0.03 (3)	-1.84 (1)	2.04 (3)	-2.93 (3)
23	1	-0.03 (1)	-0.07 (2)	-0.02 (8-I-4)	0.74 (3)	1.04 (2)	-0.19 (8-I-4)
23	2	-0.03 (1)	-0.07 (2)	-0.01 (8-I-4)	0.74 (3)	0.77 (5)	-0.57 (2)
23	3	-0.03 (1)	-0.07 (2)	0.01 (8-II-4)	0.73 (3)	0.72 (3)	-1.10 (2)
23	4	-0.03 (2)	-0.07 (2)	0.02 (8-II-4)	0.70 (3)	-1.19 (2)	-1.55 (2)
23	5	-0.04 (2)	-0.07 (2)	0.02 (8-II-4)	-0.74 (2)	-2.70 (2)	-1.87 (2)
23	6	-0.04 (2)	-0.07 (2)	0.02 (8-II-4)	-0.87 (2)	-4.59 (2)	-1.98 (2)
23	7	-0.05 (2)	-0.07 (2)	0.02 (8-II-4)	-1.03 (2)	-6.83 (2)	-1.77 (2)
23	8	-0.05 (2)	-0.06 (2)	0.02 (8-II-4)	-1.25 (2)	-9.34 (2)	-0.86 (2)
23	9	-0.03 (1)	-0.05 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.87 (2)	0.71 (3)	-0.19 (8-I-4)
23	10	-0.03 (1)	-0.05 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.90 (2)	0.79 (3)	-0.55 (2)
23	11	-0.03 (1)	-0.06 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.92 (2)	0.97 (3)	-1.05 (2)
23	12	-0.03 (2)	-0.06 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.95 (2)	-1.71 (2)	-1.46 (2)
23	13	-0.03 (2)	-0.05 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.98 (2)	-3.00 (2)	-1.75 (2)
23	14	-0.04 (2)	-0.05 (2)	0.02 (8-II-4)	-1.02 (2)	-4.57 (2)	-1.84 (2)
23	15	-0.04 (2)	-0.05 (2)	0.01 (8-II-4)	-1.07 (2)	-6.35 (2)	-1.61 (2)
23	16	-0.04 (2)	-0.05 (2)	0.01 (8-II-4)	-1.17 (2)	-8.25 (2)	-0.75 (2)
23	17	-0.02 (1)	-0.04 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.99 (2)	0.97 (3)	-0.19 (8-I-4)
23	18	-0.02 (1)	-0.04 (2)	0.01 (8-II-4)	-1.00 (2)	1.03 (3)	-0.50 (2)
23	19	-0.02 (2)	-0.04 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.99 (2)	-1.29 (2)	-0.95 (2)
23	20	-0.02 (2)	-0.04 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.96 (2)	-2.15 (2)	-1.32 (2)
23	21	-0.03 (2)	-0.04 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.93 (2)	-3.23 (2)	-1.58 (2)
23	22	-0.03 (2)	-0.04 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.90 (2)	-4.49 (2)	-1.65 (2)
23	23	-0.03 (2)	-0.04 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.89 (2)	-5.86 (2)	-1.42 (2)
23	24	-0.03 (2)	-0.04 (2)	0.01 (3)	-0.96 (2)	-7.24 (2)	-0.63 (2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
23	25	-0.02 (1)	-0.03 (2)	-0.01 (8-I-4)	-0.86 (2)	1.18 (3)	-0.20 (8-I-4)
23	26	-0.02 (1)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.86 (2)	-1.25 (2)	-0.43 (2)
23	27	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.82 (2)	-1.77 (2)	-0.82 (2)
23	28	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.77 (2)	-2.51 (2)	-1.15 (2)
23	29	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.69 (2)	-3.42 (2)	-1.38 (2)
23	30	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.62 (2)	-4.41 (2)	-1.45 (2)
23	31	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.59 (2)	-5.39 (2)	-1.27 (2)
23	32	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.01 (3)	-0.65 (2)	-6.30 (2)	-0.56 (2)
23	33	-0.01 (1)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.54 (2)	-1.42 (2)	-0.19 (8-I-4)
23	34	-0.01 (1)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.53 (2)	-1.69 (2)	-0.36 (2)
23	35	-0.01 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.50 (2)	-2.16 (2)	-0.69 (2)
23	36	-0.01 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.44 (2)	-2.81 (2)	-0.96 (2)
23	37	-0.01 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.37 (2)	-3.57 (2)	-1.16 (2)
23	38	-0.01 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.28 (2)	-4.34 (2)	-1.24 (2)
23	39	-0.01 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-4)	-0.23 (2)	-4.99 (2)	-1.13 (2)
23	40	-0.02 (2)	-0.02 (2)	0.01 (3)	-0.30 (2)	-5.34 (2)	-0.53 (2)
23	41	-0.00 (1)	-0.02 (5)	0.00 (8-II-4)	-0.15 (2)	-1.65 (2)	-0.13 (8-I-4)
23	42	-0.00 (1)	-0.01 (5)	0.00 (8-II-4)	-0.14 (2)	-1.90 (2)	-0.21 (2)
23	43	-0.00 (1)	-0.01 (8-I-1)	0.00 (8-II-4)	-0.13 (2)	-2.35 (2)	-0.40 (2)
23	44	-0.00 (2)	-0.01 (8-I-1)	0.00 (8-II-4)	-0.11 (2)	-2.96 (2)	-0.57 (2)
23	45	-0.00 (2)	-0.01 (8-I-1)	0.00 (8-II-4)	-0.08 (2)	-3.65 (2)	-0.69 (2)
23	46	-0.00 (3)	-0.02 (8-I-1)	0.00 (8-II-4)	-0.05 (2)	-4.32 (2)	-0.75 (2)
23	47	-0.00 (2)	0.02 (8-II-1)	0.00 (8-II-4)	-0.03 (8-II-4)	-4.79 (2)	-0.70 (2)
23	48	-0.01 (2)	0.02 (8-II-1)	0.01 (8-II-4)	-0.05 (8-II-4)	-4.58 (2)	-0.39 (2)
24	1	-0.05 (2)	-0.06 (2)	0.02 (3)	8.60 (2)	1.13 (2)	-0.27 (2)
24	2	-0.03 (2)	-0.04 (2)	0.02 (3)	7.71 (2)	1.14 (2)	-0.28 (2)
24	3	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.01 (3)	6.86 (2)	1.00 (2)	-0.26 (8-II-1)
24	4	-0.01 (2)	-0.02 (5)	0.01 (3)	6.11 (2)	0.77 (2)	-0.27 (8-II-1)
24	5	-0.01 (8-I-2)	-0.01 (3)	0.01 (3)	5.51 (2)	0.47 (2)	-0.26 (2)
24	6	0.03 (2)	-0.01 (3)	0.01 (3)	5.25 (2)	0.15 (2)	-0.30 (2)
24	7	-0.05 (2)	-0.04 (2)	0.02 (3)	3.78 (2)	0.44 (2)	-0.68 (2)
24	8	-0.04 (2)	-0.04 (2)	0.02 (3)	3.69 (2)	0.70 (2)	-0.73 (2)
24	9	-0.03 (2)	-0.03 (2)	0.02 (3)	3.56 (2)	0.72 (2)	-0.66 (2)
24	10	-0.01 (2)	-0.02 (5)	0.01 (3)	3.45 (2)	0.57 (2)	-0.61 (8-II-1)
24	11	0.01 (8-II-2)	-0.01 (3)	-0.01 (2)	3.39 (2)	0.33 (2)	-0.56 (8-II-1)
24	12	0.02 (2)	-0.00 (1)	-0.00 (2)	3.36 (2)	0.06 (2)	-0.37 (8-II-1)
24	13	-0.05 (2)	-0.03 (1)	0.03 (3)	-0.74 (8-I-4)	-0.46 (5)	-0.58 (1)
24	14	-0.04 (2)	-0.03 (1)	0.02 (3)	-0.70 (8-I-4)	-0.30 (3)	-0.61 (2)
24	15	-0.03 (2)	-0.02 (1)	0.02 (3)	-0.67 (8-I-4)	0.49 (2)	-0.62 (8-II-1)
24	16	-0.02 (2)	-0.02 (1)	0.01 (3)	0.76 (2)	0.47 (2)	-0.60 (8-II-1)
24	17	0.01 (8-II-2)	-0.01 (3)	-0.01 (2)	0.95 (2)	0.29 (2)	-0.56 (8-II-1)
24	18	0.02 (8-II-2)	-0.00 (2)	-0.00 (2)	1.05 (2)	0.08 (2)	-0.38 (8-II-1)
24	19	-0.05 (2)	-0.03 (3)	0.03 (3)	-2.94 (2)	-0.90 (5)	-0.47 (8-II-1)
24	20	-0.04 (2)	-0.03 (3)	0.03 (3)	-2.42 (2)	-0.30 (5)	-0.51 (8-II-1)
24	21	-0.03 (2)	-0.02 (3)	0.02 (3)	-1.96 (2)	0.30 (2)	-0.53 (8-II-1)
24	22	0.02 (3)	-0.02 (3)	0.02 (3)	-1.57 (2)	0.41 (2)	-0.53 (8-II-1)
24	23	0.02 (3)	-0.01 (3)	0.01 (3)	-1.25 (2)	0.31 (2)	-0.50 (8-II-1)
24	24	0.02 (8-II-2)	-0.00 (2)	0.00 (3)	-1.18 (8-I-4)	0.09 (2)	-0.33 (8-II-1)
24	25	-0.05 (2)	-0.04 (3)	0.03 (3)	-4.83 (2)	-1.25 (2)	0.55 (2)
24	26	-0.04 (2)	-0.03 (3)	0.03 (3)	-4.25 (2)	-0.52 (5)	0.47 (2)
24	27	-0.03 (2)	-0.02 (3)	0.02 (3)	-3.72 (2)	-0.21 (3)	0.46 (2)
24	28	0.03 (3)	-0.02 (3)	0.02 (3)	-3.27 (2)	0.34 (2)	0.49 (2)
24	29	0.03 (3)	-0.01 (3)	0.01 (3)	-2.90 (2)	0.30 (2)	0.54 (2)
24	30	0.03 (3)	-0.00 (2)	0.00 (3)	-2.72 (2)	0.09 (2)	0.42 (2)
24	31	-0.05 (2)	-0.04 (3)	0.03 (3)	-5.79 (2)	-1.51 (2)	1.17 (2)
24	32	-0.04 (2)	-0.03 (3)	0.02 (3)	-5.21 (2)	-0.64 (5)	1.11 (2)
24	33	0.04 (3)	-0.02 (3)	0.02 (3)	-4.68 (2)	-0.18 (5)	1.07 (2)
24	34	0.04 (3)	-0.02 (3)	0.02 (3)	-4.22 (2)	0.26 (2)	1.04 (2)
24	35	0.04 (3)	-0.01 (3)	0.01 (3)	-3.85 (2)	0.26 (2)	1.01 (2)
24	36	0.04 (3)	-0.00 (2)	0.00 (3)	-3.66 (2)	0.09 (2)	0.71 (2)
25	1	0.04 (3)	-0.07 (2)	0.03 (2)	1.97 (2)	1.50 (2)	2.44 (2)
25	2	-0.10 (2)	-0.11 (2)	0.03 (8-II-2)	5.78 (2)	0.53 (5)	3.06 (2)
25	3	-0.13 (2)	-0.12 (2)	0.02 (8-II-2)	9.34 (2)	0.28 (5)	2.43 (2)
25	4	-0.13 (2)	-0.12 (2)	0.02 (3)	11.17 (2)	0.40 (2)	1.47 (2)
25	5	-0.11 (2)	-0.10 (2)	0.02 (3)	11.17 (2)	0.64 (2)	0.63 (5)
25	6	-0.08 (2)	-0.07 (2)	0.02 (3)	9.89 (2)	0.86 (2)	-0.23 (1)
25	7	-0.03 (2)	-0.08 (2)	0.06 (2)	0.79 (2)	3.58 (2)	3.70 (2)
25	8	-0.08 (2)	-0.08 (2)	0.05 (2)	1.24 (2)	1.08 (3)	4.94 (2)
25	9	-0.12 (2)	-0.08 (2)	0.04 (3)	2.26 (2)	-1.69 (2)	3.92 (2)
25	10	-0.12 (2)	-0.08 (2)	0.04 (3)	3.17 (2)	-1.65 (2)	2.25 (2)
25	11	-0.10 (2)	-0.07 (2)	0.04 (3)	3.66 (2)	-1.12 (2)	0.84 (5)
25	12	-0.08 (2)	-0.06 (2)	0.03 (3)	3.81 (2)	-0.57 (5)	-0.55 (1)
25	13	-0.03 (2)	-0.10 (3)	0.06 (2)	0.46 (2)	6.38 (2)	3.66 (2)
25	14	-0.07 (2)	-0.09 (3)	0.05 (2)	-1.09 (2)	1.62 (3)	5.05 (2)
25	15	-0.10 (2)	-0.07 (3)	0.04 (3)	-1.78 (2)	-3.39 (2)	4.20 (2)
25	16	-0.11 (2)	-0.06 (3)	0.04 (3)	-1.77 (2)	-3.64 (2)	2.54 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 42 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
25	17	-0.10 (2)	-0.05 (1)	0.04 (3)	-1.33 (2)	-2.85 (2)	0.95 (5)
25	18	-0.07 (2)	-0.04 (1)	0.03 (3)	-0.79 (8-I-4)	-1.48 (2)	-0.49 (1)
25	19	-0.02 (2)	-0.12 (3)	0.06 (2)	0.44 (2)	8.79 (2)	3.06 (2)
25	20	-0.06 (2)	-0.12 (3)	0.05 (2)	-2.22 (2)	1.90 (3)	4.30 (2)
25	21	-0.08 (2)	-0.10 (3)	0.04 (3)	-3.99 (2)	-4.67 (2)	3.79 (2)
25	22	-0.09 (2)	-0.08 (3)	0.04 (3)	-4.72 (2)	-5.26 (2)	2.51 (2)
25	23	-0.09 (2)	-0.06 (3)	0.04 (3)	-4.54 (2)	-4.28 (2)	1.22 (2)
25	24	-0.07 (2)	-0.04 (3)	0.04 (3)	-3.74 (2)	-2.44 (2)	0.42 (5)
25	25	-0.03 (2)	-0.16 (3)	0.05 (2)	0.54 (2)	10.63 (2)	2.15 (2)
25	26	-0.05 (2)	-0.14 (3)	0.05 (2)	-2.71 (2)	1.98 (3)	3.12 (2)
25	27	-0.07 (2)	-0.11 (3)	0.04 (2)	-5.11 (2)	-5.46 (2)	2.93 (2)
25	28	-0.08 (2)	-0.09 (3)	0.04 (3)	-6.33 (2)	-6.35 (2)	2.20 (2)
25	29	-0.08 (2)	-0.07 (3)	0.04 (3)	-6.43 (2)	-5.27 (2)	1.40 (2)
25	30	-0.06 (2)	-0.05 (3)	0.03 (3)	-5.68 (2)	-3.13 (2)	0.81 (2)
25	31	-0.02 (2)	-0.19 (3)	0.06 (2)	0.64 (2)	11.72 (2)	1.22 (2)
25	32	-0.05 (2)	-0.15 (3)	0.06 (2)	-2.84 (2)	1.93 (3)	1.74 (2)
25	33	-0.06 (2)	-0.12 (3)	0.04 (2)	-5.52 (2)	-5.77 (2)	1.83 (2)
25	34	-0.07 (2)	-0.10 (3)	0.03 (5)	-7.01 (2)	-6.85 (2)	1.68 (2)
25	35	-0.07 (2)	-0.07 (3)	0.03 (3)	-7.29 (2)	-5.75 (2)	1.47 (2)
25	36	-0.06 (2)	-0.05 (3)	0.03 (3)	-6.63 (2)	-3.50 (2)	1.29 (2)
26	1	0.09 (2)	0.32 (2)	0.14 (2)	-4.85 (2)	-9.14 (2)	-5.24 (2)
26	2	-0.07 (3)	0.31 (2)	0.12 (2)	-6.16 (2)	-10.12 (2)	3.93 (3)
26	3	-0.06 (3)	0.30 (2)	0.11 (2)	-5.71 (2)	-8.40 (2)	4.19 (3)
26	4	-0.06 (3)	0.27 (2)	0.09 (2)	-4.61 (2)	-6.06 (2)	4.60 (3)
26	5	-0.05 (3)	0.24 (2)	0.07 (2)	-3.41 (2)	-3.85 (2)	4.84 (3)
26	6	-0.04 (3)	-0.22 (3)	0.05 (2)	-2.30 (2)	-2.06 (2)	4.77 (3)
26	7	0.04 (2)	0.19 (2)	0.04 (2)	2.18 (3)	-1.51 (8-II-4)	4.31 (3)
26	8	0.04 (2)	0.17 (2)	0.04 (2)	1.91 (3)	-2.36 (3)	3.40 (3)
26	9	0.04 (2)	0.16 (2)	0.04 (2)	1.13 (3)	-3.15 (3)	1.99 (3)
26	10	0.04 (2)	0.17 (2)	0.04 (2)	-0.90 (2)	-3.41 (3)	-1.25 (2)
26	11	-0.09 (3)	0.26 (2)	0.11 (2)	2.62 (3)	10.86 (3)	-6.28 (2)
26	12	-0.09 (3)	0.25 (2)	0.11 (2)	2.16 (3)	11.04 (3)	-4.54 (2)
26	13	-0.09 (3)	0.23 (2)	0.10 (2)	2.14 (3)	10.09 (3)	-3.88 (2)
26	14	-0.08 (3)	0.21 (2)	0.09 (2)	2.34 (3)	8.53 (3)	-3.46 (2)
26	15	-0.08 (3)	0.20 (2)	0.08 (2)	2.55 (3)	6.56 (3)	3.08 (3)
26	16	-0.07 (3)	0.19 (2)	0.07 (2)	2.66 (3)	4.34 (3)	2.82 (3)
26	17	-0.07 (3)	0.18 (2)	0.07 (2)	2.49 (3)	-2.00 (2)	2.23 (3)
26	18	0.06 (2)	0.17 (2)	0.06 (2)	1.86 (3)	-1.44 (8-II-4)	-1.35 (2)
26	19	0.06 (2)	0.17 (2)	0.06 (2)	0.58 (3)	-3.12 (3)	-0.98 (1)
26	20	0.05 (2)	0.15 (2)	0.06 (2)	-1.79 (1)	-6.54 (3)	-2.37 (3)
26	21	-0.10 (3)	0.22 (2)	0.12 (2)	3.26 (3)	11.90 (3)	-4.11 (2)
26	22	-0.10 (3)	0.21 (2)	0.12 (2)	3.29 (3)	11.77 (3)	-4.12 (2)
26	23	-0.10 (3)	0.19 (2)	0.11 (2)	3.50 (3)	11.03 (3)	-4.18 (2)
26	24	-0.10 (3)	0.18 (2)	0.10 (2)	3.71 (3)	9.55 (3)	-4.19 (2)
26	25	-0.10 (3)	0.18 (2)	0.09 (2)	3.87 (3)	7.50 (3)	-3.86 (2)
26	26	-0.09 (3)	0.18 (2)	0.08 (2)	3.77 (3)	5.06 (3)	-3.24 (2)
26	27	0.09 (2)	0.18 (2)	0.08 (2)	3.23 (3)	2.32 (3)	-2.51 (2)
26	28	0.08 (2)	0.17 (2)	0.07 (2)	2.13 (3)	-1.34 (8-II-4)	-1.84 (2)
26	29	0.07 (2)	0.17 (2)	0.07 (2)	-1.51 (2)	-4.02 (3)	-1.63 (1)
26	30	0.07 (2)	0.17 (2)	0.07 (2)	-2.39 (1)	-7.69 (3)	-3.18 (3)
26	31	-0.11 (3)	0.20 (2)	0.14 (2)	4.04 (3)	12.93 (3)	2.84 (3)
26	32	-0.12 (3)	0.17 (2)	0.12 (2)	4.18 (3)	12.96 (3)	-3.26 (2)
26	33	-0.12 (3)	0.18 (2)	0.11 (2)	4.37 (3)	11.82 (3)	-4.46 (2)
26	34	0.12 (2)	0.18 (2)	0.09 (2)	4.70 (3)	9.93 (3)	-4.61 (2)
26	35	0.11 (2)	0.18 (2)	0.09 (2)	4.74 (3)	7.62 (3)	-4.06 (2)
26	36	0.10 (2)	0.18 (2)	0.09 (2)	4.31 (3)	5.03 (3)	-3.22 (2)
26	37	0.10 (2)	0.18 (2)	0.09 (2)	3.39 (3)	2.18 (3)	-2.40 (2)
26	38	0.10 (2)	0.18 (2)	0.09 (2)	-2.85 (2)	-1.33 (8-II-4)	-1.71 (2)
26	39	0.09 (2)	0.18 (2)	0.08 (2)	-2.57 (2)	-4.48 (3)	-1.87 (1)
26	40	0.08 (2)	0.18 (2)	0.08 (2)	-2.87 (1)	-8.26 (3)	-3.97 (3)
26	41	0.16 (2)	0.19 (2)	0.16 (2)	-5.06 (2)	-17.32 (2)	3.26 (3)
26	42	0.18 (2)	0.15 (2)	0.11 (2)	-5.57 (2)	-14.14 (2)	4.31 (3)
26	43	0.15 (2)	0.18 (2)	0.09 (2)	-6.83 (2)	11.83 (3)	4.29 (3)
26	44	0.13 (2)	0.19 (2)	0.09 (2)	-7.04 (2)	9.53 (3)	3.65 (3)
26	45	-0.12 (3)	0.20 (2)	0.10 (2)	-6.52 (2)	7.22 (3)	2.73 (3)
26	46	-0.12 (3)	0.19 (2)	0.10 (2)	-5.69 (2)	4.80 (3)	-1.69 (2)
26	47	0.11 (2)	0.18 (2)	0.10 (2)	-4.81 (2)	2.16 (3)	-1.05 (2)
26	48	0.11 (2)	0.18 (2)	0.09 (2)	-4.00 (2)	-1.38 (8-II-4)	-1.13 (1)
26	49	0.11 (2)	0.18 (2)	0.09 (2)	-3.24 (2)	-4.26 (3)	-2.61 (3)
26	50	0.11 (2)	0.19 (2)	0.07 (2)	-3.04 (1)	-7.97 (3)	-4.80 (3)
26	51	0.28 (2)	0.18 (2)	-0.09 (3)	-11.13 (2)	-21.54 (2)	2.94 (2)
26	52	0.20 (2)	0.25 (2)	-0.12 (3)	-10.40 (2)	-16.62 (2)	1.98 (3)
26	53	0.17 (2)	0.22 (2)	0.12 (2)	-8.50 (2)	-13.29 (2)	1.40 (3)
26	54	-0.16 (3)	0.18 (2)	0.12 (2)	-6.65 (2)	11.25 (3)	1.12 (8-I-2)
26	55	-0.16 (3)	0.16 (2)	0.11 (2)	-5.15 (2)	9.66 (3)	0.87 (8-I-2)
26	56	-0.16 (3)	0.15 (2)	0.10 (2)	-4.03 (2)	7.90 (3)	0.84 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 43 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
26	57	-0.15 (3)	0.15 (2)	0.09 (2)	-3.24 (2)	5.86 (3)	-1.23 (3)
26	58	-0.14 (3)	0.15 (2)	0.08 (2)	-2.74 (2)	-4.36 (2)	-1.82 (3)
26	59	0.13 (2)	0.15 (2)	0.06 (2)	-2.53 (2)	-3.16 (2)	-2.50 (3)
26	60	0.13 (2)	0.16 (2)	0.05 (2)	-2.61 (1)	-3.28 (3)	-3.72 (3)
27	1	-0.26 (2)	-0.09 (1)	-0.22 (2)	0.92 (2)	0.15 (2)	1.01 (2)
27	2	-0.28 (2)	-0.11 (2)	-0.20 (2)	0.83 (2)	0.18 (2)	0.84 (2)
27	3	-0.26 (2)	-0.12 (2)	-0.17 (2)	0.52 (2)	0.06 (8-I-2)	0.70 (2)
27	4	-0.32 (2)	-0.09 (2)	-0.16 (2)	0.69 (8-I-2)	-0.19 (2)	0.78 (2)
27	5	-0.31 (2)	-0.03 (2)	-0.08 (2)	0.41 (8-I-2)	0.29 (2)	0.27 (2)
27	6	-0.22 (2)	-0.00 (5)	-0.03 (2)	0.36 (2)	0	0.16 (2)
27	7	-0.16 (2)	-0.00 (2)	-0.02 (2)	0.39 (2)	0.02 (2)	0.14 (2)
27	8	-0.10 (2)	-0.00 (3)	-0.02 (2)	0.35 (2)	0.01 (2)	0.12 (2)
27	9	-0.06 (2)	-0.00 (3)	-0.01 (2)	0.29 (2)	0.01 (2)	0.10 (2)
27	10	-0.03 (5)	-0.00 (3)	-0.01 (2)	0.23 (2)	0	0.08 (2)
27	11	-0.01 (5)	-0.00 (5)	-0.01 (5)	0.16 (2)	0.01 (2)	0.07 (2)
27	12	0.00 (1)	-0.01 (2)	-0.00 (8-I-1)	0.09 (2)	0.02 (2)	0.06 (2)
27	13	0.00 (2)	-0.00 (3)	0.00 (2)	0.03 (2)	0.03 (2)	0.03 (2)
27	14	-0.00 (2)	-0.01 (5)	-0.00 (5)	0.02 (2)	0.10 (2)	0.06 (2)
27	15	-0.00 (2)	-0.04 (5)	-0.01 (2)	0	0.15 (2)	0.07 (2)
27	16	0.00 (2)	-0.08 (2)	-0.02 (2)	0	0.18 (2)	0.08 (2)
27	17	0.00 (2)	-0.14 (2)	-0.02 (2)	0	0.18 (2)	0.09 (2)
27	18	0.00 (2)	-0.23 (2)	-0.04 (2)	0	0.17 (2)	0.10 (2)
27	19	-0.00 (2)	-0.36 (2)	-0.05 (2)	0	0.14 (2)	0.11 (2)
27	20	0.00 (2)	-0.51 (2)	-0.07 (2)	0	0.13 (8-II-2)	0.11 (2)
27	21	0.00 (3)	-0.71 (2)	-0.10 (2)	0	0.19 (8-II-2)	0.11 (2)
27	22	-0.00 (2)	-0.97 (2)	-0.14 (2)	0	0.25 (8-II-2)	0.12 (2)
27	23	-0.02 (2)	-1.33 (2)	-0.21 (2)	-0.01 (8-I-2)	-0.33 (8-I-2)	0.15 (2)
27	24	-0.38 (2)	-1.84 (2)	-0.48 (2)	-0.05 (8-I-2)	-0.55 (8-I-2)	0.20 (2)
27	25	-0.22 (2)	-0.83 (2)	-0.39 (2)	-0.05 (8-I-2)	-0.45 (8-I-2)	0.39 (2)
27	26	-0.16 (2)	-0.47 (2)	-0.36 (2)	0.05 (8-II-2)	0.42 (8-II-2)	0.29 (2)
27	27	-0.10 (2)	-0.27 (2)	-0.32 (2)	0.07 (3)	0.48 (3)	0.29 (2)
27	28	-0.06 (2)	-0.24 (3)	-0.29 (2)	0.09 (3)	0.62 (3)	0.28 (2)
27	29	-0.04 (2)	-0.26 (3)	-0.27 (2)	0.11 (3)	0.73 (3)	0.27 (2)
27	30	-0.02 (2)	-0.26 (3)	-0.24 (2)	0.11 (3)	0.79 (3)	0.25 (2)
27	31	-0.01 (3)	-0.23 (3)	-0.21 (2)	0.10 (3)	0.76 (3)	0.23 (2)
27	32	0.04 (2)	-0.18 (3)	-0.20 (2)	0.03 (1)	-0.52 (2)	0.30 (2)
27	33	0.11 (2)	0.24 (2)	-0.18 (2)	0.16 (2)	0.44 (2)	0.59 (2)
27	34	-0.13 (2)	-0.12 (3)	-0.22 (2)	0.50 (2)	0.29 (2)	1.01 (2)
27	35	-0.24 (2)	-0.08 (2)	-0.23 (2)	0.58 (2)	0.14 (2)	0.21 (2)
27	36	-0.19 (2)	-0.09 (2)	-0.25 (2)	0.34 (2)	0.19 (2)	0.23 (2)
27	37	-0.21 (2)	-0.06 (2)	-0.16 (2)	0.47 (2)	0.18 (2)	0.15 (8-I-2)
27	38	-0.22 (2)	-0.10 (2)	-0.16 (2)	0.57 (2)	0.17 (2)	0.14 (8-I-2)
27	39	-0.23 (2)	-0.07 (2)	-0.18 (2)	0.54 (2)	0.23 (2)	0.14 (8-I-2)
27	40	-0.23 (2)	-0.07 (2)	-0.15 (2)	0.46 (2)	0.14 (2)	0.15 (8-I-2)
27	41	-0.24 (2)	-0.03 (2)	-0.11 (2)	0.46 (2)	0.31 (2)	0.17 (8-I-2)
27	42	-0.18 (2)	-0.04 (2)	-0.11 (2)	0.40 (2)	0.17 (2)	0.21 (2)
27	43	-0.19 (2)	-0.01 (2)	-0.07 (2)	0.40 (2)	0.07 (2)	0.23 (2)
27	44	-0.14 (2)	-0.03 (2)	-0.09 (2)	0.33 (2)	0.10 (2)	0.20 (2)
27	45	-0.13 (2)	-0.01 (2)	-0.05 (2)	0.35 (2)	0.06 (2)	0.19 (2)
27	46	-0.18 (2)	-0.08 (2)	-0.20 (2)	0.33 (2)	0.17 (2)	0.20 (2)
27	47	-0.19 (2)	-0.08 (2)	-0.18 (2)	0.40 (2)	0.15 (2)	0.20 (2)
27	48	-0.16 (2)	-0.07 (2)	-0.16 (2)	0.31 (2)	0.16 (2)	0.19 (2)
27	49	-0.15 (2)	-0.05 (2)	-0.13 (2)	0.32 (2)	0.14 (2)	0.19 (2)
27	50	-0.19 (2)	-0.06 (2)	-0.15 (2)	0.41 (2)	0.16 (2)	0.18 (2)
27	51	-0.11 (2)	-0.05 (2)	-0.10 (2)	0.25 (2)	0.13 (2)	0.18 (2)
27	52	-0.10 (2)	-0.03 (2)	-0.07 (2)	0.27 (2)	0.09 (2)	0.18 (2)
27	53	-0.09 (2)	-0.01 (2)	-0.04 (2)	0.29 (2)	0.04 (2)	0.17 (2)
27	54	-0.03 (2)	-0.04 (2)	-0.04 (2)	0.11 (2)	0.11 (2)	0.13 (2)
27	55	-0.02 (2)	-0.02 (2)	-0.02 (2)	0.10 (2)	0.07 (2)	0.11 (2)
27	56	-0.01 (2)	-0.03 (2)	-0.02 (2)	0.06 (2)	0.10 (2)	0.11 (2)
27	57	-0.03 (2)	-0.02 (2)	-0.02 (2)	0.16 (2)	0.05 (2)	0.12 (2)
27	58	-0.05 (2)	-0.01 (2)	-0.03 (2)	0.22 (2)	0.04 (2)	0.14 (2)
27	59	-0.07 (2)	-0.03 (2)	-0.06 (2)	0.22 (2)	0.08 (2)	0.16 (2)
27	60	-0.05 (2)	-0.04 (2)	-0.05 (2)	0.16 (2)	0.09 (2)	0.14 (2)
27	61	-0.07 (2)	-0.05 (2)	-0.08 (2)	0.19 (2)	0.11 (2)	0.16 (2)
27	62	-0.13 (2)	-0.14 (2)	-0.24 (2)	0.18 (2)	0.18 (2)	0.20 (2)
27	63	-0.13 (2)	-0.11 (2)	-0.18 (2)	0.21 (2)	0.18 (2)	0.19 (2)
27	64	-0.12 (2)	-0.08 (2)	-0.14 (2)	0.23 (2)	0.16 (2)	0.18 (2)
27	65	-0.08 (2)	-0.08 (2)	-0.10 (2)	0.16 (2)	0.15 (2)	0.16 (2)
27	66	-0.04 (2)	-0.08 (2)	-0.07 (2)	0.10 (2)	0.15 (2)	0.14 (2)
27	67	-0.01 (2)	-0.06 (2)	-0.04 (2)	0.05 (2)	0.15 (2)	0.12 (2)
27	68	-0.08 (2)	-0.12 (2)	-0.15 (2)	0.13 (2)	0.17 (2)	0.17 (2)
27	69	-0.04 (2)	-0.12 (2)	-0.10 (2)	0.07 (2)	0.17 (2)	0.15 (2)
27	70	-0.01 (2)	-0.11 (2)	-0.05 (2)	0.03 (2)	0.17 (2)	0.13 (2)
27	71	-0.01 (2)	-0.16 (2)	-0.07 (2)	0.02 (2)	0.18 (2)	0.14 (2)
27	72	-0.02 (2)	-0.23 (2)	-0.11 (2)	0.02 (2)	0.18 (2)	0.15 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 44 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
27	73	-0.04(2)	-0.19(2)	-0.13(2)	0.05(2)	0.18(2)	0.15(2)
27	74	-0.07(2)	-0.18(2)	-0.19(2)	0.09(2)	0.18(2)	0.17(2)
27	75	-0.22(2)	-0.09(3)	-0.29(2)	0.52(2)	0.15(2)	0.32(2)
27	76	0.03(3)	-0.19(3)	-0.26(2)	0.05(1)	0.39(3)	0.24(2)
27	77	-0.12(2)	-0.16(3)	-0.32(2)	0.16(2)	0.10(8-II-2)	0.33(2)
27	78	-0.10(2)	-0.15(3)	-0.29(2)	0.28(2)	0.06(8-II-2)	0.35(2)
27	79	-0.08(2)	-0.18(3)	-0.29(2)	0.10(1)	0.17(3)	0.30(2)
27	80	-0.18(2)	-0.13(3)	-0.32(2)	0.32(2)	0.07(2)	0.35(2)
27	81	-0.06(2)	-0.23(3)	-0.27(2)	0.09(3)	0.48(3)	0.24(2)
27	82	-0.11(2)	-0.20(3)	-0.30(2)	0.07(3)	0.26(3)	0.25(2)
27	83	-0.13(2)	-0.20(3)	-0.32(2)	0.10(3)	0.42(3)	0.24(2)
27	84	-0.10(2)	-0.23(3)	-0.29(2)	0.11(3)	0.48(3)	0.24(2)
27	85	-0.17(2)	-0.22(2)	-0.36(2)	0.09(3)	0.27(8-II-2)	0.21(2)
27	86	-0.14(2)	-0.19(3)	-0.33(2)	0.09(3)	0.27(3)	0.22(2)
27	87	-0.22(2)	-0.82(2)	-0.44(2)	-0.03(8-I-2)	0.32(8-II-2)	0.22(2)
27	88	-0.17(2)	-0.30(2)	-0.35(2)	0.08(3)	0.36(8-II-2)	0.25(2)
27	89	-0.19(2)	-0.37(2)	-0.39(2)	0.07(3)	0.29(8-II-2)	0.21(2)
27	90	-0.21(2)	-0.47(2)	-0.40(2)	0.05(8-II-2)	0.34(8-II-2)	0.24(2)
27	91	-0.17(2)	-0.26(2)	-0.37(2)	0.07(3)	0.21(8-II-2)	0.19(2)
27	92	-0.16(2)	-0.16(5)	-0.35(2)	0.06(7-I-1)	0.17(8-II-2)	0.21(2)
27	93	-0.14(2)	-0.16(3)	-0.34(2)	0.09(1)	0.13(8-II-2)	0.27(2)
27	94	-0.19(2)	-0.10(5)	-0.31(2)	0.26(2)	0.16(2)	0.25(2)
27	95	-0.17(2)	-0.12(3)	-0.34(2)	0.17(2)	0.09(2)	0.27(2)
27	96	-0.15(2)	-0.28(2)	-0.37(2)	0.05(7-I-3)	0.15(8-II-2)	0.18(2)
27	97	-0.16(2)	-0.17(2)	-0.35(2)	0.07(2)	0.12(8-II-2)	0.21(2)
27	98	-0.14(2)	-0.24(2)	-0.34(2)	0.07(2)	0.11(2)	0.19(2)
27	99	-0.13(2)	-0.18(2)	-0.30(2)	0.13(2)	0.16(2)	0.20(2)
27	100	-0.08(2)	-0.26(2)	-0.24(2)	0.06(2)	0.16(2)	0.17(2)
27	101	-0.03(2)	-0.32(2)	-0.15(2)	0.02(2)	0.15(2)	0.16(2)
27	102	-0.08(2)	-0.34(2)	-0.29(2)	0.04(7-I-3)	0.11(8-II-2)	0.17(2)
27	103	-0.03(2)	-0.45(2)	-0.20(2)	0.02(8-II-2)	0.13(8-II-2)	0.16(2)
27	104	-0.12(2)	-0.41(2)	-0.34(2)	0.04(7-I-3)	0.17(8-II-2)	0.16(2)
27	105	-0.05(2)	-0.58(2)	-0.25(2)	0.02(8-II-2)	0.18(8-II-2)	0.16(2)
27	106	-0.16(2)	-0.44(2)	-0.39(2)	0.05(8-II-2)	0.23(8-II-2)	0.18(2)
27	107	-0.10(2)	-0.70(2)	-0.34(2)	0.03(8-II-2)	0.25(8-II-2)	0.17(2)
28	1	0.01(8-I-2)	0.18(2)	0.08(3)	-6.37(3)	-3.10(2)	3.16(3)
28	2	0.02(2)	0.21(2)	0.08(3)	-6.94(3)	-4.60(2)	3.51(3)
28	3	0.02(2)	0.25(2)	0.07(3)	-7.24(3)	-5.53(2)	3.82(3)
28	4	0.04(2)	0.27(2)	-0.07(2)	-6.61(5)	-8.27(2)	-4.49(2)
28	5	0.06(2)	0.30(2)	-0.07(2)	-8.48(2)	-10.38(2)	-3.25(2)
28	6	0.09(2)	0.33(2)	-0.05(2)	-8.81(2)	-12.35(2)	-1.41(2)
28	7	0.15(2)	0.39(2)	-0.04(2)	-12.16(2)	-12.04(2)	-0.63(8-I-4)
28	8	0.31(2)	0.41(2)	-0.02(8-I-2)	-8.68(2)	-14.50(2)	-1.67(2)
28	9	0.16(2)	0.29(2)	-0.03(2)	1.56(3)	-13.20(2)	-1.80(3)
28	10	0.06(2)	0.25(2)	-0.04(2)	2.93(3)	12.26(3)	-2.79(3)
28	11	-0.03(3)	0.25(2)	-0.02(8-I-2)	3.69(3)	12.99(3)	-3.20(3)
28	12	-0.04(2)	0.28(2)	0.02(2)	3.32(3)	14.64(3)	-3.29(3)
28	13	-0.06(2)	0.32(2)	0.08(2)	-3.73(2)	-17.54(2)	-3.26(3)
28	14	0.01(3)	0.32(2)	0.13(2)	-8.91(2)	-13.25(2)	-2.02(3)
28	15	0.05(2)	0.28(2)	0.10(2)	-8.59(2)	9.00(3)	-3.96(3)
28	16	0.05(2)	0.24(2)	-0.10(3)	-6.36(2)	6.16(3)	-4.42(3)
28	17	0.05(2)	0.22(2)	-0.09(3)	-4.66(2)	-4.13(2)	-3.72(3)
28	18	0.06(2)	0.21(2)	-0.06(3)	-3.34(2)	-3.12(2)	-2.45(3)
28	19	0.08(2)	0.20(2)	-0.03(3)	-2.48(2)	-4.92(3)	-0.75(3)
28	20	0.04(2)	0.22(2)	-0.01(8-I-2)	-0.98(2)	-8.17(3)	-1.58(2)
28	21	-0.01(3)	0.22(2)	0.01(8-II-2)	-0.78(3)	-7.33(3)	-1.74(2)
28	22	-0.02(2)	0.20(2)	0.02(8-II-2)	-1.21(3)	-5.98(3)	1.80(3)
28	23	-0.04(2)	0.17(2)	0.03(3)	-1.65(3)	-5.05(3)	1.62(3)
28	24	-0.05(2)	0.16(2)	0.04(3)	2.95(2)	-2.90(1)	1.34(3)
28	25	-0.01(8-II-2)	0.16(2)	0.07(3)	-5.11(3)	-1.96(2)	2.40(3)
28	26	-0.01(3)	0.26(2)	0.06(2)	2.57(3)	12.14(3)	-1.68(2)
28	27	-0.01(2)	0.29(2)	0.08(2)	-3.58(2)	13.99(3)	-1.44(8-II-2)
28	28	0.03(2)	0.26(2)	0.08(2)	-4.67(2)	10.45(3)	-2.10(2)
28	29	0.03(2)	0.23(2)	0.03(2)	-1.81(2)	-2.61(2)	-2.00(2)
28	30	0.04(2)	0.25(2)	0.06(2)	-4.56(2)	7.82(3)	-1.59(2)
28	31	0.03(2)	0.24(2)	0.05(2)	-2.88(2)	4.75(3)	-1.86(2)
28	32	0.02(2)	0.24(2)	0.05(2)	2.23(3)	7.96(3)	-2.24(2)
28	33	0.01(2)	0.23(2)	0.02(2)	0.86(3)	-2.61(2)	-1.88(2)
28	34	-0.01(8-II-2)	0.20(2)	0.02(3)	1.64(2)	2.63(3)	1.27(8-I-2)
28	35	-0.01(2)	0.18(2)	0.04(3)	-2.12(3)	-1.12(2)	1.40(3)
28	36	0.01(8-I-2)	0.19(2)	0.05(3)	-3.05(3)	3.19(3)	1.43(3)
28	37	-0.00(8-II-2)	0.21(2)	0.02(8-II-2)	1.40(2)	-2.07(2)	1.30(3)
28	38	-0.01(3)	0.24(2)	0.04(2)	1.81(3)	7.63(3)	-1.26(2)
28	39	-0.01(8-II-2)	0.26(2)	0.04(2)	2.27(3)	12.25(3)	-1.27(3)
28	40	-0.01(3)	0.23(2)	0.02(8-II-2)	2.22(2)	7.53(3)	0.94(8-I-2)
28	41	-0.02(3)	0.25(2)	0.02(8-II-2)	2.55(3)	11.18(3)	2.15(2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 45 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
28	42	0.01(2)	0.22(2)	0.05(3)	-3.02(3)	5.26(3)	1.15(8-I-2)
28	43	0.01(2)	0.23(2)	0.02(8-II-2)	1.50(2)	6.61(3)	1.28(2)
28	44	0.04(2)	0.28(2)	-0.05(2)	-4.08(2)	-7.99(2)	0.77(8-I-2)
28	45	0.02(2)	0.26(2)	0.04(3)	-2.53(3)	6.79(3)	0.93(8-I-2)
28	46	0.03(2)	0.26(2)	0.06(3)	-4.60(3)	-6.91(2)	1.99(3)
28	47	0.05(2)	0.30(2)	-0.03(2)	-2.59(2)	9.49(3)	1.83(2)
28	48	0.04(2)	0.26(2)	0.02(8-II-2)	1.63(3)	10.47(3)	2.92(2)
28	49	0.03(2)	0.25(2)	0.02(3)	0.70(8-II-4)	8.51(3)	1.80(2)
29	1	0.01(2)	-0.09(3)	-0.06(2)	-1.99(2)	-7.17(2)	-0.79(2)
29	2	-0.01(3)	-0.10(3)	-0.05(2)	-3.26(2)	-1.38(5)	-1.58(2)
29	3	0.01(3)	-0.09(3)	-0.06(2)	-4.81(2)	0.79(1)	-0.76(2)
29	4	0.03(3)	-0.08(3)	-0.06(2)	-6.03(2)	0.88(2)	0.35(1)
29	5	0.04(3)	-0.06(3)	-0.05(2)	-6.31(2)	0.68(8-I-3)	0.77(2)
29	6	0.06(3)	-0.08(2)	-0.04(2)	-4.70(2)	-1.82(8-II-3)	1.37(2)
29	7	-0.01(3)	-0.12(3)	-0.05(2)	-1.32(2)	-8.18(2)	-1.77(2)
29	8	0.01(2)	-0.11(3)	-0.05(2)	-0.80(2)	-1.30(5)	-2.74(2)
29	9	0.01(3)	-0.10(3)	-0.05(2)	-0.73(2)	1.91(2)	-2.09(2)
29	10	0.03(3)	-0.08(3)	-0.04(2)	-0.96(2)	2.15(2)	-0.93(5)
29	11	0.04(3)	-0.06(3)	-0.04(2)	-1.00(2)	1.24(2)	-0.63(8-II-2)
29	12	0.06(3)	-0.05(1)	-0.03(2)	-0.81(2)	-1.14(8-II-3)	1.49(2)
29	13	-0.01(3)	-0.14(3)	-0.05(2)	-0.96(2)	-9.59(2)	-1.80(2)
29	14	0.00(8-I-2)	-0.12(3)	-0.05(2)	0.81(2)	-1.38(5)	-2.58(2)
29	15	0.02(3)	-0.10(3)	-0.04(2)	1.93(2)	2.96(2)	-2.00(2)
29	16	0.03(3)	-0.09(3)	-0.03(2)	2.37(2)	3.38(2)	-0.87(2)
29	17	0.05(3)	-0.07(3)	-0.03(2)	2.36(2)	2.41(2)	-0.51(8-II-2)
29	18	0.06(3)	-0.05(3)	-0.02(2)	1.94(2)	1.13(2)	1.36(2)
29	19	-0.01(3)	-0.16(3)	-0.05(2)	-0.80(2)	-10.67(2)	-1.43(2)
29	20	0.01(3)	-0.14(3)	-0.04(2)	1.76(2)	-1.42(5)	-1.95(2)
29	21	0.02(3)	-0.11(3)	-0.03(2)	3.56(2)	3.73(2)	-1.53(2)
29	22	0.03(3)	-0.09(3)	-0.02(2)	4.44(2)	4.36(2)	-0.67(2)
29	23	0.05(3)	-0.07(3)	-0.02(2)	4.48(2)	3.37(2)	-0.40(8-II-2)
29	24	0.06(3)	-0.05(3)	-0.01(2)	3.80(2)	1.80(2)	0.99(2)
29	25	-0.01(3)	-0.19(3)	-0.03(2)	-0.71(2)	-11.23(2)	-0.84(2)
29	26	0.01(3)	-0.15(3)	-0.02(2)	2.27(2)	-1.46(5)	-1.07(2)
29	27	0.02(3)	-0.12(3)	-0.02(2)	4.43(2)	4.22(2)	-0.84(2)
29	28	0.04(3)	-0.10(3)	-0.01(2)	5.56(2)	5.00(2)	-0.38(8-II-2)
29	29	0.05(3)	-0.07(3)	-0.01(2)	5.65(2)	3.98(2)	-0.30(8-II-2)
29	30	0.06(3)	-0.05(3)	-0.01(2)	4.88(2)	2.20(2)	0.54(2)
29	31	-0.01(2)	-0.21(3)	-0.01(2)	-0.65(2)	-11.34(2)	-0.19(8-I-4)
29	32	-0.02(2)	-0.16(3)	-0.01(7-II-3)	2.44(2)	-1.48(5)	-0.21(8-II-2)
29	33	0.03(3)	-0.13(3)	0.01(7-I-3)	4.71(2)	4.41(2)	-0.21(8-II-2)
29	34	0.04(3)	-0.10(3)	-0.01(7-II-3)	5.92(2)	5.24(2)	-0.21(8-II-2)
29	35	0.05(3)	-0.08(3)	-0.00(7-II-3)	6.03(2)	4.20(2)	-0.20(8-II-2)
29	36	0.06(3)	-0.06(3)	-0.00(7-II-3)	5.24(2)	2.33(2)	0.21(8-I-2)
30	1	0.07(3)	-0.04(3)	0.01(2)	-4.04(2)	-0.77(2)	0.80(2)
30	2	0.07(3)	-0.03(3)	0.01(2)	-3.44(2)	-0.46(8-II-1)	0.82(2)
30	3	0.08(3)	-0.03(3)	0.01(2)	-2.92(2)	0.39(8-I-1)	0.79(2)
30	4	0.09(3)	-0.02(3)	0.01(2)	-2.49(2)	0.29(8-I-1)	0.71(2)
30	5	0.10(3)	-0.01(3)	0.00(2)	-2.18(2)	0.22(2)	0.61(2)
30	6	0.11(3)	-0.00(2)	0.00(2)	-2.02(2)	0.07(2)	0.38(2)
30	7	0.07(3)	-0.04(3)	0.01(2)	-3.01(2)	-0.74(8-II-1)	1.36(2)
30	8	0.07(3)	-0.03(3)	0.01(2)	-2.48(2)	0.52(8-I-1)	1.37(2)
30	9	0.08(3)	-0.03(3)	0.01(2)	-2.04(2)	0.42(8-I-1)	1.26(2)
30	10	0.09(3)	-0.02(3)	0.01(2)	-1.70(2)	0.28(8-I-1)	1.08(2)
30	11	0.10(3)	-0.01(3)	0.01(2)	-1.46(2)	0.15(8-I-1)	0.89(2)
30	12	0.11(3)	-0.00(2)	0.00(2)	-1.35(2)	0.04(2)	0.53(2)
30	13	0.07(3)	-0.04(3)	0.02(2)	-1.31(2)	-0.76(8-II-1)	1.84(2)
30	14	0.07(3)	-0.03(3)	0.02(2)	-0.95(2)	0.63(8-I-1)	1.81(2)
30	15	0.08(3)	-0.02(3)	0.02(2)	-0.68(2)	0.44(8-I-1)	1.61(2)
30	16	0.09(3)	-0.02(3)	0.01(2)	-0.52(2)	0.25(8-I-1)	1.32(2)
30	17	0.10(3)	-0.01(3)	0.01(2)	-0.45(2)	0.11(8-I-1)	1.03(2)
30	18	0.11(3)	-0.00(2)	0.00(2)	-0.42(2)	0.03(8-I-1)	0.60(2)
30	19	0.07(3)	-0.04(3)	0.03(2)	1.10(2)	1.06(8-I-1)	2.11(2)
30	20	0.07(3)	-0.03(2)	0.02(2)	1.11(2)	0.76(8-I-1)	2.02(2)
30	21	0.08(3)	-0.02(2)	0.02(2)	1.02(2)	0.42(8-I-1)	1.68(2)
30	22	0.09(3)	-0.02(2)	0.01(2)	0.85(2)	-0.30(2)	1.28(2)
30	23	0.10(3)	-0.01(2)	0.01(2)	0.66(2)	-0.21(2)	0.94(2)
30	24	0.11(3)	-0.00(2)	0.00(2)	0.56(2)	-0.06(2)	0.54(2)
30	25	0.07(3)	-0.05(2)	0.03(2)	4.28(2)	1.50(8-I-1)	1.93(2)
30	26	0.07(3)	-0.04(2)	0.02(2)	3.50(2)	0.78(8-I-1)	1.73(2)
30	27	0.08(3)	-0.03(2)	0.02(2)	2.71(2)	-0.63(2)	1.21(2)
30	28	0.09(3)	-0.02(2)	0.01(2)	2.04(2)	-0.62(2)	0.83(2)
30	29	0.10(3)	-0.01(2)	0.01(2)	1.55(2)	-0.41(2)	0.58(2)
30	30	0.10(3)	-0.00(2)	0.00(2)	1.32(2)	-0.12(2)	0.32(2)
30	31	0.06(3)	-0.10(2)	0.02(2)	8.63(2)	1.52(8-I-1)	0.36(8-II-4)
30	32	0.07(3)	-0.06(2)	0.01(2)	4.96(2)	-0.78(8-II-1)	0.38(8-I-2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
30	33	0.08(3)	-0.04(2)	0.01(2)	3.50(2)	-0.93(2)	0.29(8-I-2)
30	34	0.09(3)	-0.03(2)	0.00(2)	2.51(2)	-0.80(2)	0.26(8-I-2)
30	35	0.10(3)	-0.01(2)	0.00(2)	1.87(2)	-0.51(2)	0.24(8-I-2)
30	36	0.10(3)	-0.00(2)	0.00(2)	1.58(2)	-0.14(2)	0.16(8-I-2)
31	1	-0.02(2)	-0.20(3)	0.04(2)	0.69(2)	11.27(2)	-0.64(2)
31	2	-0.02(2)	-0.16(3)	0.03(2)	-2.28(2)	1.47(5)	-0.90(2)
31	3	0.02(3)	-0.12(3)	0.02(2)	-4.44(2)	-4.40(2)	-0.73(2)
31	4	0.03(3)	-0.10(3)	0.02(2)	-5.57(2)	-5.23(2)	-0.37(8-I-4)
31	5	0.04(3)	-0.08(3)	0.01(2)	-5.67(2)	-4.18(2)	-0.30(8-I-4)
31	6	0.06(3)	-0.06(3)	0.01(2)	-4.91(2)	-2.31(2)	0.62(2)
31	7	-0.01(1)	-0.17(3)	0.06(2)	0.79(2)	10.77(2)	-1.31(2)
31	8	-0.02(2)	-0.14(3)	0.05(2)	-1.79(2)	1.43(5)	-1.77(2)
31	9	0.02(3)	-0.12(3)	0.04(2)	-3.60(2)	-3.97(2)	-1.42(2)
31	10	0.03(3)	-0.09(3)	0.03(2)	-4.48(2)	-4.62(2)	-0.61(2)
31	11	0.04(3)	-0.07(3)	0.02(2)	-4.49(2)	-3.57(2)	-0.39(8-I-4)
31	12	0.06(3)	-0.05(3)	0.02(2)	-3.80(2)	-1.87(2)	1.06(2)
31	13	-0.01(3)	-0.14(3)	0.07(2)	0.97(2)	9.91(2)	-1.71(2)
31	14	-0.01(2)	-0.13(3)	0.06(2)	-0.90(2)	1.37(5)	-2.40(2)
31	15	0.01(3)	-0.11(3)	0.05(2)	-2.05(2)	-3.25(2)	-1.89(2)
31	16	0.03(3)	-0.09(3)	0.04(2)	-2.48(2)	-3.67(2)	-0.80(2)
31	17	0.04(3)	-0.07(3)	0.03(2)	-2.38(2)	-2.62(2)	-0.50(3)
31	18	0.06(3)	-0.05(3)	0.03(2)	-1.87(2)	-1.17(2)	1.42(2)
31	19	-0.02(3)	-0.12(3)	0.07(2)	1.27(2)	8.72(2)	-1.75(2)
31	20	-0.01(8-I-4)	-0.11(3)	0.06(2)	0.54(2)	1.30(5)	-2.59(2)
31	21	0.01(3)	-0.10(3)	0.06(2)	0.45(5)	-2.28(2)	-1.99(2)
31	22	0.02(3)	-0.08(3)	0.05(2)	0.70(2)	-2.46(2)	-0.85(5)
31	23	0.04(3)	-0.07(3)	0.04(2)	0.93(2)	-1.40(2)	-0.58(3)
31	24	0.05(3)	-0.05(3)	0.03(2)	1.03(2)	-1.06(8-II-1)	1.59(2)
31	25	-0.02(3)	-0.10(3)	0.07(2)	1.76(2)	7.44(2)	-1.24(2)
31	26	-0.01(3)	-0.10(3)	0.07(2)	2.74(2)	1.23(5)	-2.07(2)
31	27	0.01(3)	-0.09(3)	0.06(2)	4.30(2)	-1.11(2)	-1.51(2)
31	28	0.02(3)	-0.08(3)	0.06(2)	5.52(2)	-1.13(2)	-0.63(5)
31	29	0.04(3)	-0.06(3)	0.05(2)	5.89(2)	-0.78(8-II-1)	-0.55(8-I-4)
31	30	0.05(3)	-0.05(2)	0.04(2)	5.26(2)	1.68(8-I-1)	1.33(2)
31	31	-0.02(3)	-0.08(1)	0.06(2)	2.19(2)	6.79(2)	0.31(8-I-2)
31	32	-0.01(3)	-0.10(3)	0.06(2)	5.72(2)	1.49(2)	0.37(8-I-2)
31	33	0.01(8-II-4)	-0.09(3)	0.07(2)	10.21(2)	0.49(5)	0.58(2)
31	34	0.02(3)	-0.08(3)	0.07(2)	12.55(2)	0.35(8-I-1)	0.85(2)
31	35	0.03(3)	-0.06(1)	0.07(2)	12.90(2)	0.84(8-I-1)	0.86(2)
31	36	0.05(3)	-0.08(2)	0.06(2)	12.23(2)	2.46(2)	1.00(2)
32	1	0.07(3)	-0.07(2)	-0.03(2)	-3.71(2)	1.19(8-I-3)	2.99(2)
32	2	0.07(3)	-0.06(2)	-0.01(2)	-3.77(2)	0.92(2)	1.35(2)
32	3	0.08(3)	-0.04(2)	-0.01(2)	-2.58(2)	0.91(2)	0.79(2)
32	4	0.09(3)	-0.03(2)	0.00(3)	-1.84(2)	0.75(2)	0.46(2)
32	5	0.10(3)	-0.01(2)	0.00(3)	-1.31(2)	0.47(2)	0.34(8-II-4)
32	6	0.11(3)	-0.00(3)	0.00(3)	-1.07(2)	0.13(2)	0.21(8-II-4)
32	7	0.07(3)	-0.04(2)	-0.02(2)	-0.79(2)	-1.09(8-II-3)	2.12(2)
32	8	0.08(3)	-0.04(2)	-0.02(2)	-0.95(2)	0.67(8-I-3)	1.97(2)
32	9	0.08(3)	-0.03(2)	-0.01(2)	-0.95(2)	0.49(2)	1.40(2)
32	10	0.09(3)	-0.02(2)	-0.01(2)	-0.72(2)	0.43(2)	0.96(2)
32	11	0.10(3)	-0.01(2)	-0.01(2)	-0.50(2)	0.27(2)	0.63(2)
32	12	0.11(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	-0.38(2)	0.07(2)	0.33(2)
32	13	0.07(3)	-0.04(3)	-0.02(2)	1.40(2)	0.82(8-I-3)	1.74(2)
32	14	0.08(3)	-0.03(3)	-0.02(2)	1.02(2)	-0.59(8-II-3)	1.64(2)
32	15	0.09(3)	-0.02(3)	-0.02(2)	0.75(2)	-0.39(8-II-3)	1.38(2)
32	16	0.09(3)	-0.02(3)	-0.01(2)	0.60(2)	-0.21(8-II-3)	1.04(2)
32	17	0.10(3)	-0.01(3)	-0.01(2)	0.54(2)	-0.09(8-II-3)	0.75(2)
32	18	0.11(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	0.52(2)	-0.02(8-II-3)	0.41(2)
32	19	0.07(3)	-0.04(3)	-0.01(2)	3.01(2)	0.78(8-I-3)	1.25(2)
32	20	0.08(3)	-0.03(3)	-0.01(2)	2.48(2)	0.54(8-I-3)	1.20(2)
32	21	0.09(3)	-0.02(3)	-0.01(2)	2.04(2)	-0.39(8-II-3)	1.04(2)
32	22	0.09(3)	-0.02(3)	-0.01(2)	1.71(2)	-0.26(8-II-3)	0.83(2)
32	23	0.10(3)	-0.01(3)	-0.01(2)	1.48(2)	-0.14(8-II-3)	0.63(2)
32	24	0.11(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	1.38(2)	-0.04(2)	0.35(2)
32	25	0.07(3)	-0.04(3)	-0.01(2)	3.99(2)	0.76(8-I-3)	0.67(2)
32	26	0.08(3)	-0.03(3)	-0.01(2)	3.38(2)	0.51(8-I-3)	0.65(2)
32	27	0.09(3)	-0.03(3)	-0.01(2)	2.86(2)	-0.38(8-II-3)	0.57(2)
32	28	0.10(3)	-0.02(3)	-0.01(2)	2.43(2)	-0.28(8-II-3)	0.46(2)
32	29	0.10(3)	-0.01(3)	-0.00(2)	2.11(2)	-0.21(2)	0.36(2)
32	30	0.11(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	1.96(2)	-0.07(2)	0.21(8-II-4)
32	31	0.07(3)	-0.04(3)	-0.00(7-II-3)	4.32(2)	0.77(2)	0.22(8-I-2)
32	32	0.08(3)	-0.03(3)	-0.00(7-II-3)	3.69(2)	0.50(8-I-3)	0.22(8-I-2)
32	33	0.09(3)	-0.03(3)	-0.00(7-II-3)	3.14(2)	-0.37(8-II-3)	-0.23(8-II-2)
32	34	0.10(3)	-0.02(3)	-0.00(7-II-3)	2.68(2)	-0.32(2)	-0.23(8-II-2)
32	35	0.10(3)	-0.01(3)	-0.00(2)	2.34(2)	-0.25(2)	-0.23(8-II-2)
32	36	0.11(3)	-0.00(2)	-0.00(2)	2.17(2)	-0.08(2)	-0.16(8-II-2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
33	1	0.14 (2)	0.30 (2)	0.18 (2)	-0.11 (8-II-4)	0.34 (2)	-0.84 (2)
33	2	-0.13 (2)	-0.11 (3)	0.19 (2)	-0.45 (3)	0.38 (2)	-1.69 (2)
33	3	-0.27 (2)	-0.11 (1)	0.21 (2)	0.96 (2)	0.23 (2)	-1.78 (2)
33	4	-0.30 (2)	-0.14 (2)	0.20 (2)	1.03 (2)	0.13 (2)	-1.66 (2)
33	5	-0.27 (2)	-0.14 (2)	0.17 (2)	0.77 (2)	0.10 (2)	-1.52 (2)
33	6	-0.29 (2)	-0.10 (2)	0.16 (2)	0.82 (8-II-2)	0.28 (2)	-1.28 (2)
33	7	0.06 (2)	-0.16 (3)	0.22 (2)	0.06 (1)	-0.26 (2)	-0.34 (2)
33	8	-0.13 (2)	-0.14 (3)	0.27 (2)	0.38 (2)	0.13 (2)	-0.59 (2)
33	9	-0.24 (2)	-0.08 (3)	0.26 (2)	0.73 (2)	0.13 (2)	-0.48 (2)
33	10	-0.26 (2)	-0.10 (2)	0.22 (2)	0.78 (2)	0.14 (2)	-0.30 (2)
33	11	-0.24 (2)	-0.11 (2)	0.17 (2)	0.62 (2)	0.16 (2)	-0.23 (8-II-2)
33	12	-0.31 (2)	-0.05 (2)	0.11 (2)	0.45 (8-II-2)	0.27 (2)	-0.25 (8-II-2)
33	13	0.02 (5)	-0.19 (3)	0.24 (2)	-0.04 (5)	-0.37 (2)	-0.25 (2)
33	14	-0.13 (2)	-0.15 (3)	0.30 (2)	0.22 (2)	0.08 (2)	-0.36 (2)
33	15	-0.22 (2)	-0.10 (3)	0.29 (2)	0.48 (2)	0.16 (2)	-0.33 (2)
33	16	-0.24 (2)	-0.08 (2)	0.23 (2)	0.56 (2)	0.18 (2)	-0.21 (2)
33	17	-0.22 (2)	-0.08 (2)	0.17 (2)	0.46 (2)	0.20 (2)	-0.17 (8-II-2)
33	18	-0.23 (2)	-0.03 (2)	0.08 (2)	0.34 (8-II-2)	0.12 (2)	-0.18 (2)
33	19	-0.04 (2)	-0.21 (3)	0.25 (2)	0.05 (3)	-0.39 (2)	-0.22 (2)
33	20	-0.14 (2)	-0.15 (3)	0.32 (2)	0.12 (2)	0.10 (8-I-2)	-0.27 (2)
33	21	-0.20 (2)	-0.09 (3)	0.31 (2)	0.31 (2)	0.18 (2)	-0.26 (2)
33	22	-0.21 (2)	-0.09 (2)	0.24 (2)	0.39 (2)	0.20 (2)	-0.20 (2)
33	23	-0.19 (2)	-0.07 (2)	0.16 (2)	0.36 (2)	0.19 (2)	-0.16 (2)
33	24	-0.18 (2)	-0.02 (2)	0.07 (2)	0.30 (2)	0.07 (2)	-0.18 (2)
33	25	-0.08 (2)	-0.23 (3)	0.27 (2)	0.08 (3)	0.43 (3)	-0.22 (2)
33	26	-0.16 (2)	-0.14 (3)	0.34 (2)	0.06 (1)	0.13 (8-I-2)	-0.21 (2)
33	27	-0.18 (2)	-0.12 (2)	0.32 (2)	0.18 (2)	0.18 (2)	-0.21 (2)
33	28	-0.17 (2)	-0.11 (2)	0.24 (2)	0.26 (2)	0.21 (2)	-0.19 (2)
33	29	-0.16 (2)	-0.07 (2)	0.15 (2)	0.27 (2)	0.17 (2)	-0.18 (2)
33	30	-0.13 (2)	-0.02 (2)	0.05 (2)	0.27 (2)	0.05 (2)	-0.17 (2)
33	31	-0.12 (2)	-0.21 (3)	0.29 (2)	0.10 (3)	0.43 (3)	-0.23 (2)
33	32	-0.17 (2)	-0.19 (2)	0.36 (2)	0.06 (3)	0.16 (8-I-2)	-0.17 (2)
33	33	-0.15 (2)	-0.18 (2)	0.32 (2)	0.11 (2)	0.17 (2)	-0.17 (2)
33	34	-0.14 (2)	-0.13 (2)	0.23 (2)	0.17 (2)	0.21 (2)	-0.17 (2)
33	35	-0.12 (2)	-0.07 (2)	0.13 (2)	0.20 (2)	0.16 (2)	-0.17 (2)
33	36	-0.08 (2)	-0.02 (2)	0.04 (2)	0.23 (2)	0.05 (2)	-0.15 (2)
33	37	-0.17 (2)	-0.25 (2)	0.32 (2)	0.09 (3)	0.37 (3)	-0.25 (2)
33	38	-0.16 (2)	-0.30 (2)	0.37 (2)	0.06 (3)	0.18 (8-I-2)	-0.15 (2)
33	39	-0.11 (2)	-0.26 (2)	0.30 (2)	0.06 (2)	0.16 (2)	-0.15 (2)
33	40	-0.10 (2)	-0.17 (2)	0.20 (2)	0.11 (2)	0.20 (2)	-0.15 (2)
33	41	-0.08 (2)	-0.08 (2)	0.11 (2)	0.14 (2)	0.16 (2)	-0.15 (2)
33	42	-0.05 (2)	-0.02 (2)	0.03 (2)	0.18 (2)	0.05 (2)	-0.12 (2)
33	43	-0.22 (2)	-0.45 (2)	0.37 (2)	0.05 (3)	0.36 (8-I-2)	-0.31 (2)
33	44	-0.13 (2)	-0.47 (2)	0.37 (2)	0.04 (3)	0.20 (8-I-2)	-0.13 (2)
33	45	-0.07 (2)	-0.34 (2)	0.25 (2)	0.03 (7-I-2)	0.15 (2)	-0.14 (2)
33	46	-0.06 (2)	-0.19 (2)	0.16 (2)	0.06 (2)	0.20 (2)	-0.14 (2)
33	47	-0.05 (2)	-0.08 (2)	0.08 (2)	0.09 (2)	0.16 (2)	-0.13 (2)
33	48	-0.03 (2)	-0.02 (2)	0.02 (2)	0.12 (2)	0.05 (2)	-0.10 (2)
33	49	-0.29 (2)	-0.80 (2)	0.39 (2)	0.04 (8-I-2)	0.38 (8-I-2)	-0.28 (2)
33	50	-0.07 (2)	-0.69 (2)	0.31 (2)	0.02 (8-I-2)	0.22 (8-I-2)	-0.13 (2)
33	51	-0.04 (2)	-0.39 (2)	0.17 (2)	0.01 (7-I-2)	0.15 (2)	-0.13 (2)
33	52	-0.02 (2)	-0.20 (2)	0.10 (2)	0.02 (2)	0.20 (2)	-0.13 (2)
33	53	-0.02 (2)	-0.08 (2)	0.05 (2)	0.04 (2)	0.17 (2)	-0.11 (2)
33	54	-0.01 (2)	-0.01 (2)	0.01 (5)	0.07 (2)	0.06 (2)	-0.08 (2)
33	55	-0.31 (2)	-1.60 (2)	0.43 (2)	-0.04 (8-II-2)	-0.44 (8-II-2)	-0.21 (2)
33	56	-0.04 (2)	-0.79 (2)	0.08 (2)	0	0.23 (8-I-2)	-0.10 (2)
33	57	0.02 (2)	-0.42 (2)	0.06 (2)	0	0.14 (2)	-0.09 (2)
33	58	0.03 (2)	-0.19 (2)	0.03 (2)	0	0.19 (2)	-0.09 (2)
33	59	0.02 (2)	-0.06 (2)	0.02 (2)	0	0.17 (2)	-0.08 (2)
33	60	0.01 (2)	-0.01 (5)	0.00 (5)	0.02 (2)	0.06 (2)	-0.04 (2)
34	1	0.07 (2)	0.32 (2)	-0.05 (3)	-12.65 (2)	-11.76 (2)	2.27 (2)
34	2	0.03 (2)	0.29 (2)	-0.07 (3)	-8.84 (2)	-9.58 (2)	3.14 (2)
34	3	0.03 (2)	0.25 (2)	-0.08 (3)	-5.77 (5)	-7.41 (2)	-3.56 (3)
34	4	0.03 (2)	0.22 (2)	-0.09 (3)	-6.46 (3)	-5.47 (2)	-3.97 (3)
34	5	0.02 (2)	0.19 (2)	-0.09 (3)	-6.50 (3)	-3.86 (2)	-4.04 (3)
34	6	-0.02 (3)	0.17 (2)	-0.08 (3)	-5.78 (3)	-2.47 (2)	-3.65 (3)
34	7	-0.01 (8-I-2)	0.16 (2)	-0.06 (3)	-4.49 (3)	-1.60 (1)	-2.71 (3)
34	8	-0.05 (2)	0.16 (2)	-0.04 (3)	2.66 (2)	-3.03 (1)	-1.53 (3)
34	9	-0.04 (2)	0.17 (2)	-0.03 (3)	-1.87 (3)	-6.54 (3)	-1.73 (3)
34	10	-0.02 (2)	0.20 (2)	-0.02 (8-I-2)	-1.39 (3)	-7.77 (3)	-1.80 (3)
34	11	-0.01 (3)	0.22 (2)	-0.01 (8-I-2)	-0.95 (3)	-8.48 (3)	1.76 (2)
34	12	0.04 (2)	0.23 (2)	-0.01 (2)	-0.98 (2)	-9.36 (3)	1.49 (2)
34	13	0.09 (2)	0.20 (2)	0.02 (3)	-2.33 (2)	-6.88 (3)	0.68 (3)
34	14	0.08 (2)	0.19 (2)	0.06 (3)	-2.54 (2)	-3.69 (1)	2.37 (3)
34	15	0.07 (2)	0.19 (2)	0.09 (3)	-3.26 (2)	-3.79 (2)	4.53 (3)
34	16	0.07 (2)	0.20 (2)	0.10 (3)	-4.07 (2)	-4.34 (2)	5.55 (3)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 48 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
34	17	0.06(2)	0.21(2)	0.12(3)	-5.15(2)	-5.00(2)	6.22(3)
34	18	0.05(2)	0.23(2)	0.12(3)	-6.48(2)	-5.78(2)	6.53(3)
34	19	0.04(2)	0.25(2)	0.13(3)	-8.10(2)	7.04(3)	6.53(3)
34	20	0.04(2)	0.28(2)	-0.13(2)	-10.13(2)	8.38(3)	6.19(3)
34	21	0.02(2)	0.32(2)	-0.16(2)	-13.05(2)	10.05(3)	5.21(3)
34	22	-0.10(2)	0.39(2)	-0.19(2)	-12.84(2)	-14.82(2)	3.23(3)
34	23	-0.12(2)	0.41(2)	-0.04(2)	-13.56(2)	-16.00(2)	3.56(3)
34	24	-0.06(2)	0.38(2)	0.03(2)	-11.96(2)	-14.28(2)	1.98(3)
34	25	-0.02(8-I-2)	0.35(2)	0.04(2)	-9.46(2)	-11.22(2)	0.76(8-II-4)
34	26	-0.03(3)	0.31(2)	0.05(2)	-5.01(2)	-8.32(2)	-0.64(8-I-4)
34	27	-0.04(3)	0.28(2)	0.05(2)	-2.42(2)	-7.01(2)	-0.74(8-I-4)
34	28	-0.02(3)	0.27(2)	0.04(2)	-0.87(8-I-4)	4.37(3)	-0.98(8-I-4)
34	29	-0.05(3)	0.28(2)	0.04(2)	1.29(3)	4.49(3)	-2.08(2)
34	30	-0.06(3)	0.27(2)	0.05(2)	1.96(3)	6.83(3)	0.92(8-II-4)
34	31	-0.08(3)	0.27(2)	0.07(2)	2.13(3)	-9.14(2)	1.54(8-II-4)
34	32	0.13(2)	0.29(2)	0.08(2)	-2.37(2)	-11.74(2)	2.92(2)
34	33	0.25(2)	0.38(2)	0.05(2)	-12.42(2)	-13.62(2)	2.44(2)
34	34	0.13(2)	0.37(2)	0.04(2)	-15.47(2)	-14.02(2)	0.91(2)
34	35	-0.01(8-I-2)	0.17(2)	-0.04(3)	-2.21(3)	-1.04(1)	-1.61(3)
34	36	-0.02(2)	0.19(2)	-0.03(3)	-1.15(3)	-2.71(3)	-1.55(3)
34	37	-0.01(8-I-2)	0.19(2)	-0.03(3)	1.44(2)	-0.99(1)	-1.48(3)
34	38	-0.01(8-I-2)	0.21(2)	-0.02(8-I-2)	1.60(2)	-1.14(2)	-1.50(3)
34	39	-0.01(2)	0.20(2)	-0.02(8-I-2)	1.19(2)	-2.95(3)	-1.64(3)
34	40	-0.00(8-I-2)	0.22(2)	-0.02(8-I-2)	1.46(2)	-1.72(1)	-1.50(3)
34	41	-0.01(3)	0.23(2)	-0.02(2)	1.16(2)	-1.97(1)	1.84(2)
34	42	-0.01(3)	0.23(2)	-0.02(2)	0.47(2)	-3.29(3)	2.28(2)
34	43	-0.01(3)	0.24(2)	-0.03(2)	0.76(3)	-2.35(2)	2.33(2)
34	44	0.03(2)	0.23(2)	-0.04(2)	-1.79(2)	-2.66(1)	2.32(2)
34	45	0.04(2)	0.23(2)	-0.03(2)	-1.37(2)	-5.07(3)	2.21(2)
34	46	0.02(2)	0.24(2)	-0.03(2)	0.86(3)	-2.96(1)	2.45(2)
34	47	0.04(2)	0.22(2)	0.04(3)	-2.15(2)	-3.12(1)	1.59(2)
34	48	0.06(2)	0.21(2)	0.05(3)	-2.93(2)	-3.11(1)	1.27(3)
34	49	0.05(2)	0.22(2)	0.09(3)	-4.83(2)	-3.95(2)	2.76(3)
34	50	0.05(2)	0.21(2)	0.07(3)	-3.83(2)	-3.14(2)	2.08(3)
34	51	0.04(2)	0.23(2)	0.05(3)	-3.12(2)	-2.57(2)	1.45(2)
34	52	0.04(2)	0.24(2)	0.07(3)	-4.02(2)	-3.52(2)	1.30(8-I-2)
34	53	-0.02(3)	0.24(2)	-0.04(2)	1.32(3)	-2.50(2)	2.65(2)
34	54	0.03(2)	0.24(2)	-0.05(2)	-2.97(2)	-3.35(2)	2.21(2)
34	55	0.02(2)	0.24(2)	-0.05(2)	1.92(3)	-2.94(2)	2.62(2)
34	56	0.03(2)	0.24(2)	-0.04(2)	-2.25(2)	-2.36(2)	2.30(2)
34	57	0.02(2)	0.26(2)	-0.08(2)	-5.71(2)	7.85(3)	1.62(2)
34	58	0.03(2)	0.26(2)	0.10(3)	-7.35(2)	7.30(3)	3.10(3)
34	59	0.03(2)	0.25(2)	0.08(3)	-4.82(2)	5.57(3)	1.42(8-I-2)
34	60	0.04(2)	0.24(2)	0.10(3)	-6.02(2)	5.62(3)	3.08(3)
34	61	-0.02(3)	0.26(2)	-0.07(2)	-3.43(2)	7.97(3)	2.74(2)
34	62	0.02(2)	0.25(2)	-0.06(2)	-3.28(2)	5.44(3)	2.41(2)
34	63	-0.02(3)	0.25(2)	-0.05(2)	2.26(3)	4.90(3)	2.78(2)
34	64	-0.01(3)	0.25(2)	-0.04(2)	1.64(3)	4.28(3)	2.63(2)
34	65	-0.01(3)	0.26(2)	-0.04(2)	1.86(3)	7.12(3)	2.43(2)
34	66	-0.02(3)	0.26(2)	-0.06(2)	2.43(3)	7.58(3)	2.86(2)
34	67	-0.04(3)	0.28(2)	0.03(2)	1.78(3)	8.25(3)	-3.51(2)
34	68	-0.03(3)	0.30(2)	0.02(2)	2.17(3)	11.42(3)	-3.75(2)
34	69	-0.04(3)	0.30(2)	0.02(2)	1.92(3)	10.06(3)	-3.90(2)
34	70	-0.03(3)	0.30(2)	0.03(2)	1.71(3)	-10.93(2)	-2.78(2)
34	71	-0.04(3)	0.28(2)	0.02(2)	2.49(5)	11.45(3)	-3.87(2)
34	72	-0.02(3)	0.32(2)	0.03(2)	-3.91(2)	-12.53(2)	-2.87(2)
34	73	-0.04(2)	0.35(2)	0.02(8-II-2)	-4.63(2)	-15.23(2)	3.01(3)
34	74	-0.02(2)	0.32(2)	0.02(8-II-2)	2.12(3)	13.99(3)	2.79(3)
34	75	-0.02(3)	0.29(2)	0.01(8-II-2)	2.73(2)	13.24(3)	2.41(3)
34	76	-0.03(3)	0.29(2)	0.02(8-II-2)	2.82(2)	12.68(3)	-3.24(2)
34	77	-0.02(3)	0.31(2)	0.02(8-II-2)	2.19(3)	12.70(3)	-3.36(2)
34	78	-0.01(3)	0.27(2)	-0.06(2)	2.41(3)	9.77(3)	2.69(2)
34	79	-0.01(8-I-4)	0.29(2)	-0.05(2)	2.27(3)	11.47(3)	2.01(2)
34	80	-0.01(3)	0.27(2)	-0.05(2)	1.95(3)	9.56(3)	2.05(2)
34	81	-0.01(8-I-2)	0.29(2)	-0.03(2)	1.98(5)	12.73(3)	1.31(8-I-2)
34	82	-0.09(2)	0.38(2)	-0.07(2)	-6.80(2)	-17.02(2)	2.29(3)
34	83	-0.06(2)	0.35(2)	-0.03(2)	-3.41(2)	-16.57(2)	2.20(3)
34	84	-0.06(2)	0.34(2)	-0.08(2)	-4.03(2)	-14.96(2)	1.53(8-I-2)
34	85	-0.06(2)	0.36(2)	-0.12(2)	-8.87(2)	-14.03(2)	1.60(1)
34	86	-0.04(2)	0.33(2)	-0.10(2)	-5.80(2)	13.22(3)	2.27(2)
34	87	-0.03(2)	0.32(2)	-0.06(2)	2.67(3)	13.63(3)	1.77(2)
34	88	-0.01(8-I-4)	0.30(2)	-0.07(2)	2.56(3)	12.14(3)	2.40(2)
34	89	-0.02(2)	0.31(2)	-0.08(2)	-3.78(2)	12.62(3)	2.60(2)
34	90	-0.03(2)	0.32(2)	-0.04(2)	1.97(3)	14.28(3)	1.64(3)
34	91	-0.01(3)	0.28(2)	-0.07(2)	3.06(3)	10.21(3)	2.84(2)
34	92	0.01(2)	0.30(2)	-0.13(2)	-9.80(2)	10.71(3)	2.06(3)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 49 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
34	93	0.02 (2)	0.28 (2)	-0.11 (2)	-8.89 (2)	8.91 (3)	2.92 (3)
34	94	-0.01 (8-I-4)	0.29 (2)	-0.09 (2)	-4.82 (2)	10.95 (3)	2.83 (2)
34	95	0.02 (2)	0.28 (2)	-0.10 (2)	-6.51 (2)	9.40 (3)	1.99 (2)
34	96	-0.01 (8-I-4)	0.30 (2)	-0.11 (2)	-7.02 (2)	11.35 (3)	2.23 (2)
34	97	0.10 (2)	0.30 (2)	0.02 (2)	-2.07 (2)	-12.30 (2)	2.24 (3)
34	98	0.03 (2)	0.26 (2)	-0.03 (3)	1.18 (8-I-2)	9.09 (3)	-2.41 (2)
34	99	0.03 (2)	0.26 (2)	-0.05 (3)	-2.31 (8-II-3)	7.54 (3)	-1.01 (2)
34	100	0.04 (2)	0.29 (2)	-0.04 (3)	-3.89 (2)	-9.18 (2)	-1.30 (2)
34	101	0.05 (2)	0.28 (2)	-0.02 (3)	1.21 (8-I-2)	10.45 (3)	-2.83 (2)
34	102	0.06 (2)	0.30 (2)	-0.03 (3)	-3.55 (2)	-11.11 (2)	1.91 (3)
34	103	0.07 (2)	0.27 (2)	0.03 (2)	2.44 (2)	11.04 (3)	2.48 (3)
34	104	-0.05 (3)	0.27 (2)	0.03 (2)	3.34 (2)	9.68 (3)	-3.02 (2)
34	105	0.05 (2)	0.27 (2)	-0.02 (8-I-2)	3.23 (2)	11.38 (3)	-3.23 (2)
34	106	-0.03 (3)	0.26 (2)	-0.02 (8-I-2)	4.00 (2)	10.93 (3)	-2.07 (2)
34	107	-0.04 (3)	0.27 (2)	-0.02 (8-I-2)	3.77 (2)	11.30 (3)	-2.85 (2)
34	108	-0.03 (3)	0.26 (2)	-0.02 (8-I-2)	3.11 (2)	9.95 (3)	-2.43 (2)
34	109	-0.04 (3)	0.27 (2)	0.02 (8-II-2)	3.93 (2)	11.47 (3)	-3.58 (2)
34	110	-0.04 (3)	0.28 (2)	-0.01 (8-I-2)	4.11 (2)	12.22 (3)	-3.08 (2)
34	111	-0.03 (3)	0.28 (2)	-0.02 (8-I-2)	3.90 (2)	12.13 (3)	2.05 (3)
34	112	-0.01 (3)	0.20 (2)	-0.03 (3)	1.58 (2)	2.58 (3)	-1.36 (8-II-2)
34	113	-0.01 (3)	0.19 (2)	-0.05 (3)	-2.77 (3)	2.11 (3)	-1.59 (3)
34	114	-0.02 (3)	0.21 (2)	-0.06 (3)	-2.98 (3)	4.12 (3)	-1.34 (3)
34	115	0.02 (2)	0.23 (2)	-0.06 (3)	-2.70 (3)	5.88 (3)	-1.09 (8-II-2)
34	116	-0.02 (3)	0.24 (2)	-0.03 (3)	1.32 (2)	7.12 (3)	-1.64 (2)
34	117	-0.02 (3)	0.22 (2)	-0.03 (3)	1.54 (2)	4.96 (3)	-1.32 (8-II-2)
34	118	-0.01 (3)	0.22 (2)	-0.02 (8-I-2)	2.06 (2)	3.08 (3)	-1.28 (8-II-2)
34	119	-0.02 (3)	0.25 (2)	-0.02 (8-I-2)	2.83 (2)	8.17 (3)	-1.66 (2)
34	120	-0.02 (3)	0.23 (2)	-0.02 (8-I-2)	2.51 (2)	5.90 (3)	-1.23 (8-II-2)
34	121	-0.02 (3)	0.26 (2)	-0.02 (8-I-2)	3.52 (2)	9.39 (3)	-0.93 (2)
34	122	-0.02 (3)	0.27 (2)	-0.03 (2)	3.23 (2)	10.88 (3)	1.09 (8-I-2)
34	123	-0.01 (3)	0.24 (2)	-0.02 (8-I-2)	2.92 (2)	6.84 (3)	-0.98 (8-II-2)
34	124	-0.01 (3)	0.25 (2)	-0.04 (2)	1.53 (5)	6.66 (3)	1.93 (2)
34	125	-0.01 (3)	0.26 (2)	-0.03 (2)	2.21 (2)	9.07 (3)	1.26 (2)
34	126	-0.01 (3)	0.25 (2)	-0.03 (2)	2.47 (2)	6.88 (3)	1.10 (2)
34	127	-0.01 (3)	0.25 (2)	-0.03 (2)	1.16 (5)	3.84 (3)	2.22 (2)
34	128	-0.01 (3)	0.23 (2)	-0.02 (8-I-2)	2.14 (2)	3.40 (3)	-1.20 (3)
34	129	-0.01 (3)	0.24 (2)	-0.02 (2)	1.85 (2)	3.53 (3)	1.44 (2)
35	1	0.04 (2)	0.16 (2)	0.04 (2)	-0.96 (3)	-3.31 (2)	-1.52 (3)
35	2	-0.03 (3)	0.16 (2)	0.03 (2)	-1.71 (3)	-2.84 (2)	-2.67 (3)
35	3	-0.04 (3)	0.17 (2)	0.03 (2)	-1.74 (3)	4.28 (3)	-2.28 (3)
35	4	-0.02 (3)	0.18 (2)	0.03 (2)	-0.47 (8-I-2)	7.63 (3)	-0.72 (2)
35	5	-0.03 (3)	0.16 (2)	0.02 (2)	-0.41 (8-I-2)	-5.22 (3)	-1.34 (3)
35	6	-0.04 (3)	0.17 (2)	0.02 (2)	0.76 (8-II-2)	-2.64 (2)	-1.42 (3)
35	7	-0.04 (3)	0.17 (2)	0.02 (8-I-4)	1.26 (8-II-2)	6.16 (3)	-1.20 (8-I-4)
35	8	-0.04 (3)	0.18 (2)	0.03 (8-I-4)	1.91 (3)	11.13 (3)	-2.05 (2)
35	9	-0.04 (3)	0.19 (2)	0.02 (2)	-0.34 (1)	-6.21 (3)	1.29 (2)
35	10	-0.04 (3)	0.19 (2)	0.02 (8-I-4)	1.06 (3)	-3.34 (2)	-1.21 (3)
35	11	-0.05 (3)	0.20 (2)	0.02 (8-I-4)	2.01 (3)	7.43 (3)	-0.89 (8-I-4)
35	12	-0.05 (3)	0.21 (2)	0.02 (8-I-4)	2.62 (3)	12.46 (3)	-2.03 (2)
35	13	-0.05 (3)	0.21 (2)	0.02 (2)	-0.64 (2)	-6.82 (3)	1.66 (2)
35	14	-0.05 (3)	0.22 (2)	0.01 (8-I-4)	1.22 (3)	-3.72 (2)	1.67 (2)
35	15	-0.05 (3)	0.22 (2)	0.02 (8-I-4)	2.18 (3)	8.46 (3)	0.93 (2)
35	16	-0.06 (3)	0.22 (2)	-0.03 (2)	2.86 (3)	13.60 (3)	-1.95 (2)
35	17	0.06 (2)	0.23 (2)	0.01 (8-I-4)	-1.65 (2)	-7.05 (3)	1.44 (2)
35	18	0.05 (2)	0.23 (2)	0.01 (8-I-4)	-2.48 (2)	-3.62 (2)	1.75 (2)
35	19	0.07 (2)	0.24 (2)	0.02 (8-I-4)	-2.66 (2)	8.90 (3)	1.98 (2)
35	20	0.09 (2)	0.23 (2)	-0.03 (2)	-3.26 (2)	14.94 (3)	-1.74 (2)
35	21	0.08 (2)	0.20 (2)	0.02 (3)	-2.87 (2)	-4.00 (1)	1.11 (3)
35	22	0.06 (2)	0.22 (2)	0.05 (3)	-4.47 (2)	-4.52 (2)	2.55 (3)
35	23	0.05 (2)	0.25 (2)	0.04 (3)	-6.98 (2)	7.82 (3)	2.39 (3)
35	24	0.19 (2)	0.29 (2)	0.02 (8-II-2)	-9.11 (2)	12.89 (3)	-2.16 (2)
36	1	0.01 (2)	-0.09 (3)	-0.07 (2)	1.96 (2)	6.97 (2)	0.80 (2)
36	2	-0.01 (3)	-0.10 (3)	-0.07 (2)	3.23 (2)	1.36 (5)	1.54 (2)
36	3	0.01 (3)	-0.09 (3)	-0.07 (2)	4.78 (2)	-0.81 (1)	0.70 (2)
36	4	0.02 (3)	-0.08 (3)	-0.07 (2)	6.02 (2)	-0.89 (2)	-0.37 (1)
36	5	0.04 (3)	-0.06 (3)	-0.06 (2)	6.30 (2)	-0.68 (8-II-1)	-0.91 (2)
36	6	0.06 (3)	-0.08 (2)	-0.04 (2)	4.64 (2)	1.85 (8-I-1)	-1.59 (2)
36	7	-0.01 (3)	-0.12 (3)	-0.07 (2)	1.26 (2)	7.95 (2)	1.77 (2)
36	8	-0.00 (3)	-0.11 (3)	-0.07 (2)	0.73 (2)	1.28 (5)	2.72 (2)
36	9	0.01 (3)	-0.10 (3)	-0.06 (2)	0.67 (2)	-1.97 (2)	2.05 (2)
36	10	0.03 (3)	-0.08 (3)	-0.05 (2)	0.91 (2)	-2.20 (2)	0.88 (5)
36	11	0.04 (3)	-0.06 (3)	-0.04 (2)	0.94 (2)	-1.27 (2)	0.65 (3)
36	12	0.06 (3)	-0.05 (1)	-0.03 (2)	0.76 (2)	1.15 (8-I-1)	-1.72 (2)
36	13	-0.01 (3)	-0.14 (3)	-0.06 (2)	0.91 (2)	9.40 (2)	1.75 (2)
36	14	-0.00 (2)	-0.12 (3)	-0.06 (2)	-0.89 (2)	1.35 (5)	2.56 (2)
36	15	0.01 (3)	-0.11 (3)	-0.05 (2)	-2.01 (2)	-3.04 (2)	1.96 (2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
36	16	0.03 (3)	-0.09 (3)	-0.04 (2)	-2.47 (2)	-3.47 (2)	0.81 (5)
36	17	0.04 (3)	-0.07 (3)	-0.03 (2)	-2.46 (2)	-2.50 (2)	0.58 (3)
36	18	0.06 (3)	-0.05 (3)	-0.03 (2)	-2.05 (2)	-1.20 (2)	-1.58 (2)
36	19	-0.01 (3)	-0.16 (3)	-0.06 (2)	0.77 (2)	10.55 (2)	1.35 (2)
36	20	-0.01 (2)	-0.14 (3)	-0.05 (2)	-1.83 (2)	1.39 (5)	1.92 (2)
36	21	0.02 (3)	-0.11 (3)	-0.04 (2)	-3.66 (2)	-3.84 (2)	1.48 (2)
36	22	0.03 (3)	-0.09 (3)	-0.03 (2)	-4.57 (2)	-4.49 (2)	0.58 (5)
36	23	0.04 (3)	-0.07 (3)	-0.02 (2)	-4.63 (2)	-3.51 (2)	0.45 (3)
36	24	0.06 (3)	-0.05 (3)	-0.02 (2)	-3.97 (2)	-1.93 (2)	-1.22 (2)
36	25	-0.01 (3)	-0.18 (3)	-0.04 (2)	0.69 (2)	11.22 (2)	0.73 (2)
36	26	-0.02 (2)	-0.15 (3)	-0.03 (2)	-2.33 (2)	1.43 (5)	1.01 (2)
36	27	0.02 (3)	-0.12 (3)	-0.02 (2)	-4.56 (2)	-4.35 (2)	0.77 (2)
36	28	0.03 (3)	-0.10 (3)	-0.02 (2)	-5.73 (2)	-5.16 (2)	0.39 (8-I-2)
36	29	0.05 (3)	-0.07 (3)	-0.01 (2)	-5.85 (2)	-4.16 (2)	-0.32 (2)
36	30	0.06 (3)	-0.06 (3)	-0.01 (2)	-5.11 (2)	-2.39 (2)	-0.78 (2)
36	31	-0.01 (2)	-0.20 (3)	-0.02 (2)	0.65 (2)	11.40 (2)	0.20 (8-I-2)
36	32	-0.02 (2)	-0.16 (3)	-0.01 (2)	-2.52 (2)	1.44 (5)	0.21 (8-I-2)
36	33	0.03 (3)	-0.12 (3)	-0.01 (7-II-1)	-4.87 (2)	-4.56 (2)	0.21 (8-I-2)
36	34	0.03 (3)	-0.10 (3)	-0.01 (7-II-1)	-6.14 (2)	-5.44 (2)	-0.21 (8-II-2)
36	35	0.05 (3)	-0.08 (3)	-0.01 (7-II-1)	-6.29 (2)	-4.44 (2)	-0.23 (2)
36	36	0.06 (3)	-0.06 (3)	-0.01 (7-II-1)	-5.54 (2)	-2.59 (2)	-0.33 (2)
37	1	-0.01 (2)	-0.21 (3)	0.03 (2)	-0.68 (2)	-11.19 (2)	0.73 (2)
37	2	-0.02 (2)	-0.16 (3)	0.02 (2)	2.29 (2)	-1.47 (5)	0.90 (2)
37	3	0.03 (3)	-0.12 (3)	0.01 (2)	4.45 (2)	4.29 (2)	0.74 (2)
37	4	0.04 (3)	-0.10 (3)	0.01 (2)	5.58 (2)	5.08 (2)	0.37 (2)
37	5	0.05 (3)	-0.08 (3)	0.01 (2)	5.67 (2)	4.03 (2)	0.28 (8-II-4)
37	6	0.06 (3)	-0.06 (3)	0.01 (2)	4.89 (2)	2.20 (2)	-0.41 (2)
37	7	-0.01 (3)	-0.18 (3)	0.05 (2)	-0.80 (2)	-10.82 (2)	1.39 (2)
37	8	-0.01 (2)	-0.15 (3)	0.04 (2)	1.79 (2)	-1.44 (5)	1.77 (2)
37	9	0.02 (3)	-0.12 (3)	0.03 (2)	3.61 (2)	3.88 (2)	1.43 (2)
37	10	0.03 (3)	-0.09 (3)	0.02 (2)	4.50 (2)	4.51 (2)	0.67 (2)
37	11	0.05 (3)	-0.07 (3)	0.02 (2)	4.51 (2)	3.47 (2)	0.37 (8-II-4)
37	12	0.06 (3)	-0.05 (3)	0.01 (2)	3.82 (2)	1.81 (2)	-0.85 (2)
37	13	-0.01 (3)	-0.15 (3)	0.05 (2)	-1.00 (2)	-10.06 (2)	1.77 (2)
37	14	-0.01 (2)	-0.13 (3)	0.05 (2)	0.89 (2)	-1.39 (5)	2.41 (2)
37	15	0.02 (3)	-0.11 (3)	0.04 (2)	2.06 (2)	3.18 (2)	1.91 (2)
37	16	0.03 (3)	-0.09 (3)	0.03 (2)	2.52 (2)	3.60 (2)	0.87 (2)
37	17	0.05 (3)	-0.07 (3)	0.03 (2)	2.43 (2)	2.57 (2)	0.46 (8-II-4)
37	18	0.06 (3)	-0.05 (3)	0.02 (2)	1.93 (2)	1.16 (2)	-1.22 (2)
37	19	-0.02 (3)	-0.12 (3)	0.05 (2)	-1.31 (2)	-8.92 (2)	1.79 (2)
37	20	-0.00 (8-II-4)	-0.11 (3)	0.05 (2)	-0.56 (2)	-1.32 (5)	2.62 (2)
37	21	0.01 (3)	-0.10 (3)	0.05 (2)	-0.44 (5)	2.24 (2)	2.03 (2)
37	22	0.03 (3)	-0.08 (3)	0.04 (2)	-0.66 (2)	2.43 (2)	0.90 (5)
37	23	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.03 (2)	-0.86 (2)	1.40 (2)	0.53 (8-II-4)
37	24	0.06 (3)	-0.05 (3)	0.03 (2)	-0.93 (2)	1.06 (8-I-3)	-1.38 (2)
37	25	-0.02 (3)	-0.10 (3)	0.05 (2)	-1.79 (2)	-7.67 (2)	1.28 (2)
37	26	-0.01 (3)	-0.10 (3)	0.05 (2)	-2.74 (2)	-1.25 (5)	2.11 (2)
37	27	0.01 (3)	-0.09 (3)	0.05 (2)	-4.28 (2)	1.09 (2)	1.57 (2)
37	28	0.02 (3)	-0.08 (3)	0.05 (2)	-5.47 (2)	1.13 (2)	0.69 (5)
37	29	0.04 (3)	-0.06 (3)	0.05 (2)	-5.80 (2)	0.77 (8-I-3)	0.54 (8-II-4)
37	30	0.05 (3)	-0.05 (2)	0.04 (2)	-5.11 (2)	-1.63 (8-II-3)	-1.10 (2)
37	31	-0.02 (3)	-0.08 (1)	0.05 (2)	-2.17 (2)	-7.04 (2)	-0.33 (8-II-2)
37	32	-0.01 (3)	-0.10 (3)	0.05 (2)	-5.65 (2)	-1.53 (2)	-0.38 (8-II-2)
37	33	0.01 (8-I-4)	-0.09 (3)	0.06 (2)	-10.18 (2)	-0.48 (5)	-0.53 (2)
37	34	0.02 (3)	-0.08 (3)	0.06 (2)	-12.53 (2)	-0.34 (8-II-3)	-0.74 (2)
37	35	0.04 (3)	-0.06 (1)	0.06 (2)	-12.81 (2)	-0.82 (8-II-3)	-0.69 (2)
37	36	0.05 (3)	-0.08 (2)	0.05 (2)	-12.03 (2)	-2.33 (8-II-3)	-0.75 (2)
38	1	0.06 (3)	-0.07 (2)	-0.03 (2)	3.75 (2)	-1.19 (8-II-1)	-3.34 (2)
38	2	0.07 (3)	-0.06 (2)	-0.01 (2)	3.91 (2)	-0.83 (2)	-1.65 (2)
38	3	0.08 (3)	-0.04 (2)	-0.01 (2)	2.72 (2)	-0.84 (2)	-1.14 (2)
38	4	0.09 (3)	-0.03 (2)	-0.00 (2)	1.99 (2)	-0.71 (2)	-0.82 (2)
38	5	0.10 (3)	-0.01 (2)	-0.00 (2)	1.48 (2)	-0.45 (2)	-0.59 (2)
38	6	0.10 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (2)	1.24 (2)	-0.13 (2)	-0.33 (2)
38	7	0.07 (3)	-0.04 (2)	-0.03 (2)	0.76 (2)	1.10 (8-I-1)	-2.41 (2)
38	8	0.07 (3)	-0.04 (2)	-0.02 (2)	0.95 (2)	-0.66 (8-II-1)	-2.29 (2)
38	9	0.08 (3)	-0.03 (2)	-0.02 (2)	0.97 (2)	-0.46 (2)	-1.74 (2)
38	10	0.09 (3)	-0.02 (2)	-0.01 (2)	0.74 (2)	-0.41 (2)	-1.31 (2)
38	11	0.10 (3)	-0.01 (2)	-0.01 (2)	0.53 (2)	-0.26 (2)	-0.97 (2)
38	12	0.10 (3)	-0.00 (3)	-0.00 (2)	0.42 (2)	-0.07 (2)	-0.56 (2)
38	13	0.07 (3)	-0.04 (3)	-0.02 (2)	-1.50 (2)	-0.80 (8-II-1)	-2.01 (2)
38	14	0.07 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (2)	-1.11 (2)	0.60 (8-I-1)	-1.95 (2)
38	15	0.08 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (2)	-0.84 (2)	0.39 (8-I-1)	-1.71 (2)
38	16	0.09 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (2)	-0.69 (2)	0.22 (8-I-1)	-1.38 (2)
38	17	0.10 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (2)	-0.63 (2)	0.10 (8-I-1)	-1.09 (2)
38	18	0.10 (3)	-0.00 (3)	-0.00 (2)	-0.61 (2)	0.02 (8-I-1)	-0.64 (2)
38	19	0.07 (3)	-0.04 (3)	-0.02 (2)	-3.19 (2)	-0.76 (8-II-1)	-1.52 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 51 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
38	20	0.07(3)	-0.03(3)	-0.02(2)	-2.67(2)	-0.52(8-II-1)	-1.51(2)
38	21	0.08(3)	-0.02(3)	-0.01(2)	-2.23(2)	0.39(8-I-1)	-1.37(2)
38	22	0.09(3)	-0.02(3)	-0.01(2)	-1.91(2)	0.26(8-I-1)	-1.18(2)
38	23	0.10(3)	-0.01(3)	-0.01(2)	-1.69(2)	0.14(8-I-1)	-0.97(2)
38	24	0.10(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	-1.59(2)	0.04(8-I-1)	-0.59(2)
38	25	0.07(3)	-0.04(3)	-0.01(2)	-4.24(2)	-0.89(2)	-0.97(2)
38	26	0.07(3)	-0.03(3)	-0.01(2)	-3.66(2)	-0.48(8-II-1)	-0.97(2)
38	27	0.08(3)	-0.03(3)	-0.01(2)	-3.15(2)	0.36(8-I-1)	-0.92(2)
38	28	0.09(3)	-0.02(3)	-0.01(2)	-2.74(2)	0.27(8-I-1)	-0.83(2)
38	29	0.09(3)	-0.01(3)	-0.01(2)	-2.44(2)	0.18(2)	-0.72(2)
38	30	0.10(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	-2.30(2)	0.06(2)	-0.45(2)
38	31	0.07(3)	-0.04(3)	-0.01(7-II-1)	-4.66(2)	-1.00(2)	-0.39(2)
38	32	0.07(3)	-0.03(3)	-0.01(7-II-1)	-4.06(2)	-0.46(8-II-1)	-0.41(2)
38	33	0.08(3)	-0.03(3)	-0.00(7-II-1)	-3.54(2)	0.35(8-I-1)	-0.42(2)
38	34	0.09(3)	-0.02(3)	-0.00(7-II-1)	-3.11(2)	0.26(8-I-1)	-0.43(2)
38	35	0.09(3)	-0.01(3)	-0.00(7-II-1)	-2.79(2)	0.20(2)	-0.42(2)
38	36	0.10(3)	-0.00(2)	-0.00(7-II-1)	-2.63(2)	0.07(2)	-0.28(2)
39	1	0.07(3)	-0.04(3)	0.00(2)	4.00(2)	0.76(8-I-3)	-0.54(2)
39	2	0.08(3)	-0.03(3)	0.00(2)	3.39(2)	0.50(8-I-3)	-0.54(2)
39	3	0.09(3)	-0.03(3)	0.00(2)	2.86(2)	-0.38(8-II-3)	-0.49(2)
39	4	0.10(3)	-0.02(3)	0.00(2)	2.43(2)	-0.29(2)	-0.41(2)
39	5	0.10(3)	-0.01(3)	0.00(2)	2.11(2)	-0.23(2)	-0.34(8-II-2)
39	6	0.11(3)	-0.00(2)	0.00(2)	1.96(2)	-0.07(2)	-0.22(8-II-2)
39	7	0.07(3)	-0.04(3)	0.01(2)	3.02(2)	0.76(8-I-3)	-1.11(2)
39	8	0.08(3)	-0.03(3)	0.01(2)	2.50(2)	0.51(8-I-3)	-1.10(2)
39	9	0.09(3)	-0.03(3)	0.01(2)	2.05(2)	-0.40(8-II-3)	-0.97(2)
39	10	0.09(3)	-0.02(3)	0.01(2)	1.71(2)	-0.27(8-II-3)	-0.79(2)
39	11	0.10(3)	-0.01(3)	0.00(2)	1.48(2)	-0.14(8-II-3)	-0.59(2)
39	12	0.11(3)	-0.00(2)	0.00(2)	1.37(2)	-0.04(2)	-0.34(2)
39	13	0.07(3)	-0.04(3)	0.02(2)	1.38(2)	0.78(8-I-3)	-1.59(2)
39	14	0.08(3)	-0.03(3)	0.01(2)	1.02(2)	-0.60(8-II-3)	-1.54(2)
39	15	0.09(3)	-0.02(3)	0.01(2)	0.76(2)	-0.42(8-II-3)	-1.31(2)
39	16	0.09(3)	-0.02(3)	0.01(2)	0.61(2)	-0.23(8-II-3)	-1.01(2)
39	17	0.10(3)	-0.01(3)	0.01(2)	0.55(2)	-0.10(8-II-3)	-0.73(2)
39	18	0.11(3)	-0.00(2)	0.00(2)	0.52(2)	-0.02(8-II-3)	-0.40(2)
39	19	0.07(3)	-0.04(3)	0.02(2)	-0.97(2)	-1.01(8-II-3)	-1.85(2)
39	20	0.08(3)	-0.03(3)	0.02(2)	-0.97(2)	-0.72(8-II-3)	-1.73(2)
39	21	0.08(3)	-0.02(2)	0.01(2)	-0.87(2)	0.41(8-I-3)	-1.38(2)
39	22	0.09(3)	-0.02(2)	0.01(2)	-0.68(2)	0.34(2)	-0.96(2)
39	23	0.10(3)	-0.01(2)	0.01(2)	-0.48(2)	0.24(2)	-0.63(2)
39	24	0.11(3)	-0.00(2)	0.00(2)	-0.37(2)	0.07(2)	-0.32(2)
39	25	0.07(3)	-0.05(2)	0.02(2)	-4.09(2)	-1.44(8-II-3)	-1.65(2)
39	26	0.07(3)	-0.04(2)	0.02(2)	-3.28(2)	-0.73(8-II-3)	-1.42(2)
39	27	0.08(3)	-0.03(2)	0.01(2)	-2.47(2)	0.72(2)	-0.88(2)
39	28	0.09(3)	-0.02(2)	0.01(2)	-1.78(2)	0.68(2)	-0.49(2)
39	29	0.10(3)	-0.01(2)	0.01(2)	-1.27(2)	0.45(2)	-0.36(8-II-2)
39	30	0.11(3)	-0.00(2)	0.00(2)	-1.03(2)	0.13(2)	-0.22(8-II-2)
39	31	0.06(3)	-0.10(2)	0.02(2)	-8.36(2)	-1.43(8-II-3)	-0.35(8-I-4)
39	32	0.07(3)	-0.06(2)	-0.01(3)	-4.64(2)	0.92(2)	-0.32(8-II-2)
39	33	0.08(3)	-0.04(2)	-0.01(3)	-3.16(2)	1.05(2)	0.28(2)
39	34	0.09(3)	-0.03(2)	-0.00(3)	-2.15(2)	0.88(2)	0.35(2)
39	35	0.10(3)	-0.01(2)	-0.00(3)	-1.49(2)	0.56(2)	0.36(2)
39	36	0.10(3)	-0.00(2)	-0.00(3)	-1.18(2)	0.16(2)	0.24(2)
40	1	-0.26(2)	-0.10(1)	-0.22(2)	0.67(2)	0.15(2)	0.69(2)
40	2	-0.29(2)	-0.13(2)	-0.19(2)	0.42(2)	0.14(2)	0.48(2)
40	3	-0.26(2)	-0.13(2)	-0.15(2)	0.37(8-II-4)	0.11(3)	0.44(8-I-2)
40	4	-0.28(2)	-0.10(2)	-0.14(2)	0.96(3)	-0.25(2)	0.50(8-I-2)
40	5	-0.24(2)	-0.03(2)	-0.06(2)	0.66(3)	0.24(2)	0.21(8-I-2)
40	6	-0.16(2)	-0.00(8-I-2)	-0.02(2)	0.47(3)	0.01(3)	0.12(8-I-2)
40	7	-0.12(5)	-0.00(2)	-0.02(2)	0.32(3)	0.01(5)	0.10(8-I-2)
40	8	-0.08(5)	-0.00(3)	-0.01(2)	0.23(8-I-2)	0	0.08(8-I-2)
40	9	-0.05(5)	-0.00(3)	-0.01(2)	0.17(8-I-2)	0	0.07(7-II-2)
40	10	-0.02(5)	-0.00(3)	-0.01(5)	0.12(8-I-2)	0	0.06(7-II-2)
40	11	-0.01(8-I-1)	-0.00(5)	-0.00(5)	0.08(8-II-4)	0	0.05(7-II-2)
40	12	0.00(1)	-0.01(2)	-0.00(8-I-2)	0.05(8-II-4)	0.01(8-I-2)	0.05(7-II-2)
40	13	0.00(2)	-0.00(3)	0.00(2)	0.02(8-II-4)	0.02(8-I-2)	0.02(7-II-2)
40	14	-0.00(2)	-0.01(5)	-0.00(8-I-2)	0.01(8-II-4)	0.06(7-II-2)	0.05(7-II-2)
40	15	-0.00(2)	-0.03(5)	-0.01(2)	0	0.09(2)	0.06(7-II-2)
40	16	0.00(2)	-0.06(2)	-0.01(2)	0	0.12(2)	0.06(7-II-2)
40	17	0.00(2)	-0.12(2)	-0.02(2)	0	0.16(2)	0.07(7-II-2)
40	18	0.00(2)	-0.20(2)	-0.04(2)	0	0.18(2)	0.08(7-II-2)
40	19	-0.00(2)	-0.32(2)	-0.05(2)	0	0.21(2)	0.09(7-II-2)
40	20	0.00(2)	-0.46(2)	-0.07(2)	0	0.23(2)	0.09(7-II-2)
40	21	0.00(3)	-0.65(2)	-0.09(2)	0	0.25(2)	0.08(7-II-2)
40	22	-0.00(2)	-0.89(2)	-0.13(2)	0.01(2)	0.29(2)	0.07(7-II-2)
40	23	-0.02(2)	-1.23(2)	-0.20(2)	-0.02(8-I-2)	-0.43(8-I-2)	0.08(2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 52 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
40	24	-0.36(2)	-1.71(2)	-0.46(2)	-0.07(3)	-0.77(3)	-0.13(3)
40	25	-0.20(2)	-0.77(2)	-0.36(2)	-0.07(8-I-2)	-0.57(8-I-2)	0.23(2)
40	26	-0.15(2)	-0.44(2)	-0.34(2)	-0.05(8-I-2)	-0.47(8-I-2)	-0.16(3)
40	27	-0.09(2)	-0.26(2)	-0.30(2)	0.06(8-II-2)	0.41(8-II-2)	0.20(2)
40	28	-0.06(2)	-0.24(3)	-0.27(2)	0.06(8-II-2)	0.40(8-II-2)	0.21(2)
40	29	-0.04(2)	-0.25(3)	-0.26(2)	0.05(8-II-2)	0.38(8-II-2)	0.22(2)
40	30	-0.02(2)	-0.25(3)	-0.24(2)	0.04(8-II-2)	0.33(8-II-2)	0.23(2)
40	31	-0.01(3)	-0.22(3)	-0.22(2)	-0.04(2)	-0.31(2)	0.23(2)
40	32	0.03(2)	-0.18(3)	-0.20(2)	-0.04(5)	-0.35(2)	0.24(2)
40	33	0.10(2)	0.22(2)	-0.18(2)	0.12(1)	0.51(2)	0.46(2)
40	34	-0.14(2)	-0.11(3)	-0.22(2)	0.36(2)	0.34(2)	0.76(2)
40	35	-0.24(2)	-0.09(2)	-0.21(2)	0.25(8-II-4)	0.12(2)	0.16(8-I-2)
40	36	-0.19(2)	-0.09(2)	-0.23(2)	0.16(8-II-4)	0.18(2)	0.14(8-I-2)
40	37	-0.21(2)	-0.06(2)	-0.14(2)	0.29(8-I-2)	0.12(2)	0.16(3)
40	38	-0.22(2)	-0.09(2)	-0.14(2)	0.35(8-I-2)	0.10(2)	-0.26(2)
40	39	-0.23(2)	-0.07(2)	-0.17(2)	0.27(8-II-4)	0.19(2)	0.16(3)
40	40	-0.21(2)	-0.06(2)	-0.12(2)	0.38(3)	0.09(8-I-2)	0.20(3)
40	41	-0.20(2)	-0.02(2)	-0.08(2)	0.45(3)	0.27(2)	0.18(3)
40	42	-0.16(2)	-0.04(2)	-0.09(2)	0.27(3)	0.11(2)	0.16(8-I-2)
40	43	-0.15(2)	-0.01(5)	-0.06(2)	0.31(3)	0.04(8-I-2)	0.16(8-I-2)
40	44	-0.12(2)	-0.02(2)	-0.07(2)	0.21(8-I-2)	0.05(8-I-2)	0.13(8-I-2)
40	45	-0.10(2)	-0.01(5)	-0.04(2)	0.22(8-I-2)	0.03(8-I-2)	0.13(8-I-2)
40	46	-0.18(2)	-0.08(2)	-0.18(2)	0.17(8-II-4)	0.14(2)	0.13(8-I-2)
40	47	-0.19(2)	-0.07(2)	-0.16(2)	0.21(8-I-2)	0.10(2)	0.14(8-I-2)
40	48	-0.15(2)	-0.06(2)	-0.14(2)	0.16(8-II-4)	0.11(2)	0.13(8-I-2)
40	49	-0.14(2)	-0.04(2)	-0.11(2)	0.18(8-I-2)	0.09(2)	0.13(8-I-2)
40	50	-0.18(2)	-0.05(2)	-0.13(2)	0.24(8-I-2)	0.11(2)	0.14(8-I-2)
40	51	-0.10(2)	-0.04(2)	-0.09(2)	0.14(8-I-2)	0.08(2)	0.12(7-II-2)
40	52	-0.09(2)	-0.02(2)	-0.06(2)	0.16(8-I-2)	0.05(2)	0.12(7-II-2)
40	53	-0.07(2)	-0.01(2)	-0.03(2)	0.17(8-I-2)	0.02(8-I-2)	0.11(7-II-2)
40	54	-0.03(2)	-0.04(2)	-0.03(2)	0.06(8-II-4)	0.06(2)	0.09(7-II-2)
40	55	-0.02(2)	-0.02(2)	-0.01(5)	0.06(8-II-4)	0.04(8-I-2)	0.08(7-II-2)
40	56	-0.01(2)	-0.03(2)	-0.01(5)	0.04(8-II-4)	0.05(7-II-2)	0.08(7-II-2)
40	57	-0.03(2)	-0.01(2)	-0.02(5)	0.09(8-II-4)	0.03(8-I-2)	0.09(7-II-2)
40	58	-0.04(2)	-0.01(2)	-0.02(2)	0.12(8-I-2)	0.02(8-I-2)	0.10(7-II-2)
40	59	-0.06(2)	-0.03(2)	-0.05(2)	0.12(8-I-2)	0.04(2)	0.11(7-II-2)
40	60	-0.05(2)	-0.03(2)	-0.04(2)	0.09(8-II-4)	0.05(2)	0.10(7-II-2)
40	61	-0.07(2)	-0.04(2)	-0.06(2)	0.10(8-II-4)	0.07(2)	0.11(7-II-2)
40	62	-0.13(2)	-0.13(2)	-0.22(2)	0.10(8-II-4)	0.19(2)	0.13(7-II-2)
40	63	-0.13(2)	-0.10(2)	-0.16(2)	0.11(8-II-4)	0.15(2)	0.12(7-II-2)
40	64	-0.11(2)	-0.07(2)	-0.12(2)	0.13(8-II-4)	0.11(2)	0.12(7-II-2)
40	65	-0.07(2)	-0.07(2)	-0.09(2)	0.09(8-II-4)	0.10(2)	0.11(7-II-2)
40	66	-0.04(2)	-0.07(2)	-0.06(2)	0.05(8-II-4)	0.09(2)	0.10(7-II-2)
40	67	-0.01(2)	-0.05(2)	-0.03(2)	0.03(8-II-4)	0.09(2)	0.09(7-II-2)
40	68	-0.08(2)	-0.11(2)	-0.13(2)	0.07(8-II-4)	0.14(2)	0.12(7-II-2)
40	69	-0.04(2)	-0.11(2)	-0.09(2)	0.04(8-II-4)	0.13(2)	0.11(7-II-2)
40	70	-0.01(2)	-0.09(2)	-0.05(2)	0.02(8-II-4)	0.13(2)	0.10(7-II-2)
40	71	-0.01(2)	-0.14(2)	-0.06(2)	0.02(8-II-4)	0.16(2)	0.11(7-II-2)
40	72	-0.02(2)	-0.21(2)	-0.10(2)	0.02(8-II-4)	0.18(2)	0.12(7-II-2)
40	73	-0.04(2)	-0.17(2)	-0.11(2)	0.03(8-II-4)	0.17(2)	0.12(7-II-2)
40	74	-0.07(2)	-0.16(2)	-0.17(2)	0.06(8-II-4)	0.18(2)	0.12(7-II-2)
40	75	-0.22(2)	-0.09(3)	-0.28(2)	0.32(2)	0.18(2)	0.16(8-I-2)
40	76	0.03(3)	-0.19(3)	-0.26(2)	-0.04(5)	-0.16(8-I-2)	0.13(2)
40	77	-0.12(2)	-0.16(3)	-0.31(2)	0.12(1)	0.16(2)	0.13(2)
40	78	-0.10(2)	-0.14(3)	-0.29(2)	0.18(1)	0.15(2)	0.12(2)
40	79	-0.08(2)	-0.18(3)	-0.29(2)	0.08(1)	0.13(2)	0.13(2)
40	80	-0.18(2)	-0.13(3)	-0.32(2)	0.22(2)	0.16(2)	0.13(8-I-2)
40	81	-0.05(2)	-0.22(3)	-0.26(2)	0.04(3)	0.24(8-II-2)	0.16(2)
40	82	-0.10(2)	-0.19(3)	-0.30(2)	0.05(1)	0.17(8-II-2)	0.12(2)
40	83	-0.13(2)	-0.20(3)	-0.30(2)	0.06(8-II-2)	0.32(8-II-2)	0.16(2)
40	84	-0.09(2)	-0.23(3)	-0.28(2)	0.05(8-II-2)	0.29(8-II-2)	0.16(2)
40	85	-0.16(2)	-0.22(2)	-0.34(2)	0.06(8-II-2)	0.24(8-II-2)	0.11(2)
40	86	-0.13(2)	-0.19(3)	-0.32(2)	0.05(8-II-2)	0.21(8-II-2)	0.10(2)
40	87	-0.21(2)	-0.76(2)	-0.41(2)	-0.04(8-I-2)	-0.40(8-I-2)	0.12(2)
40	88	-0.16(2)	-0.29(2)	-0.33(2)	0.06(8-II-2)	0.33(8-II-2)	0.15(2)
40	89	-0.18(2)	-0.35(2)	-0.36(2)	0.05(8-II-2)	-0.29(8-I-2)	0.11(2)
40	90	-0.19(2)	-0.44(2)	-0.37(2)	0.05(2)	-0.36(8-I-2)	0.14(2)
40	91	-0.16(2)	-0.25(2)	-0.35(2)	0.05(8-II-2)	0.21(2)	0.10(7-II-2)
40	92	-0.15(2)	-0.16(5)	-0.34(2)	0.06(7-I-2)	0.18(2)	0.10(7-II-2)
40	93	-0.14(2)	-0.16(3)	-0.33(2)	0.08(1)	0.17(2)	0.10(7-II-2)
40	94	-0.19(2)	-0.10(5)	-0.29(2)	0.13(2)	0.21(2)	0.14(8-I-2)
40	95	-0.17(2)	-0.12(3)	-0.33(2)	0.11(1)	0.21(2)	0.12(7-II-2)
40	96	-0.14(2)	-0.26(2)	-0.35(2)	0.05(7-I-2)	0.22(2)	0.12(7-II-2)
40	97	-0.16(2)	-0.17(2)	-0.34(2)	0.06(7-I-2)	0.21(2)	0.12(7-II-2)
40	98	-0.13(2)	-0.23(2)	-0.32(2)	0.06(7-I-2)	0.22(2)	0.12(7-II-2)
40	99	-0.13(2)	-0.17(2)	-0.28(2)	0.08(8-II-4)	0.21(2)	0.13(7-II-2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
40	100	-0.07 (2)	-0.24 (2)	-0.22 (2)	0.04 (8-II-4)	0.21 (2)	0.13 (7-II-2)
40	101	-0.02 (2)	-0.29 (2)	-0.14 (2)	0.01 (8-II-4)	0.21 (2)	0.13 (7-II-2)
40	102	-0.08 (2)	-0.32 (2)	-0.27 (2)	0.03 (7-I-2)	0.22 (2)	0.13 (7-II-2)
40	103	-0.03 (2)	-0.41 (2)	-0.19 (2)	0.02 (8-II-2)	0.23 (2)	0.12 (7-II-2)
40	104	-0.11 (2)	-0.38 (2)	-0.32 (2)	0.04 (8-II-2)	0.23 (2)	0.12 (7-II-2)
40	105	-0.05 (2)	-0.53 (2)	-0.24 (2)	0.02 (8-II-2)	0.25 (2)	0.12 (7-II-2)
40	106	-0.15 (2)	-0.41 (2)	-0.37 (2)	0.04 (8-II-2)	0.24 (2)	0.10 (7-II-2)
40	107	-0.09 (2)	-0.65 (2)	-0.32 (2)	0.03 (2)	0.27 (2)	0.10 (7-II-2)
41	1	0.02 (2)	0.15 (2)	0.07 (3)	-6.06 (3)	-2.68 (2)	3.41 (3)
41	2	0.03 (2)	0.18 (2)	0.07 (3)	-7.04 (3)	-3.82 (2)	3.70 (3)
41	3	0.05 (2)	0.21 (2)	0.06 (3)	-6.95 (3)	-5.30 (2)	3.67 (3)
41	4	0.06 (2)	0.24 (2)	-0.06 (2)	-5.99 (5)	-6.98 (2)	-3.34 (2)
41	5	0.07 (2)	0.27 (2)	-0.06 (2)	-7.33 (2)	-9.06 (2)	-2.93 (2)
41	6	0.09 (2)	0.28 (2)	-0.05 (2)	-5.48 (2)	-11.51 (2)	-1.13 (2)
41	7	0.12 (2)	0.33 (2)	-0.05 (2)	-9.06 (2)	-10.38 (2)	-0.67 (3)
41	8	0.23 (2)	0.34 (2)	-0.02 (2)	-5.65 (2)	-12.66 (2)	-0.83 (8-I-4)
41	9	0.09 (2)	0.24 (2)	-0.04 (2)	2.82 (3)	11.40 (3)	-2.51 (3)
41	10	-0.03 (3)	0.24 (2)	-0.03 (8-I-2)	3.51 (3)	11.98 (3)	-2.68 (3)
41	11	-0.04 (2)	0.29 (2)	0.06 (2)	2.97 (3)	14.83 (3)	-2.57 (3)
41	12	0.02 (2)	0.27 (2)	0.12 (2)	-6.59 (2)	11.63 (3)	-1.81 (2)
41	13	0.06 (2)	0.24 (2)	-0.08 (3)	-6.11 (2)	7.08 (3)	-2.52 (3)
41	14	0.06 (2)	0.21 (2)	-0.07 (3)	-3.57 (2)	-4.09 (2)	-2.26 (3)
41	15	0.08 (2)	0.20 (2)	-0.04 (3)	-2.37 (2)	-4.06 (1)	-0.80 (3)
41	16	0.04 (2)	0.22 (2)	0.02 (2)	-1.12 (2)	-7.13 (3)	-1.62 (2)
41	17	0.02 (2)	0.21 (2)	0.02 (8-II-2)	-0.62 (3)	-6.67 (3)	-1.74 (2)
41	18	-0.01 (2)	0.19 (2)	0.02 (8-II-2)	-0.98 (3)	-5.50 (3)	1.83 (3)
41	19	-0.03 (2)	0.16 (2)	0.02 (8-II-2)	-1.48 (3)	-4.69 (3)	1.65 (3)
41	20	-0.04 (2)	0.15 (2)	0.03 (3)	-2.46 (3)	-2.99 (1)	1.44 (3)
41	21	-0.01 (8-II-2)	0.15 (2)	0.05 (3)	-4.52 (3)	-1.96 (2)	2.67 (3)
41	22	0.04 (2)	0.22 (2)	0.04 (2)	1.72 (3)	-3.01 (2)	-2.62 (2)
41	23	0.02 (2)	0.21 (2)	0.03 (2)	0.94 (3)	-2.80 (2)	-2.23 (2)
41	24	-0.02 (3)	0.23 (2)	0.04 (2)	2.13 (3)	8.16 (3)	-1.60 (2)
41	25	-0.01 (3)	0.26 (2)	0.05 (2)	2.63 (3)	11.03 (3)	-1.36 (2)
41	26	0.03 (2)	0.23 (2)	0.06 (2)	2.28 (3)	7.03 (3)	-3.02 (2)
41	27	0.01 (2)	0.19 (2)	0.03 (8-II-2)	1.21 (2)	2.94 (3)	1.36 (3)
41	28	-0.01 (8-II-2)	0.17 (2)	0.03 (8-II-2)	-1.84 (3)	-1.20 (2)	1.72 (3)
41	29	0.01 (2)	0.18 (2)	0.04 (3)	-2.83 (3)	3.23 (3)	1.78 (3)
41	30	0.01 (2)	0.20 (2)	0.02 (2)	1.26 (2)	-2.26 (2)	1.59 (3)
41	31	0.02 (2)	0.21 (2)	0.02 (8-II-2)	1.32 (2)	6.15 (3)	1.22 (8-I-2)
41	32	-0.02 (3)	0.23 (2)	0.02 (8-II-2)	1.93 (3)	9.25 (3)	1.74 (2)
41	33	-0.01 (3)	0.22 (2)	0.03 (2)	2.07 (5)	7.62 (3)	0.92 (8-I-2)
41	34	0.06 (2)	0.25 (2)	-0.03 (2)	-3.93 (2)	8.87 (3)	0.68 (2)
41	35	0.04 (2)	0.24 (2)	0.02 (8-II-2)	-1.08 (2)	8.24 (3)	1.69 (2)
41	36	0.05 (2)	0.23 (2)	0.04 (3)	-3.24 (2)	6.74 (3)	0.94 (8-I-2)
41	37	0.04 (2)	0.21 (2)	0.05 (3)	-3.73 (3)	5.66 (3)	1.42 (3)
41	38	0.03 (2)	0.21 (2)	0.03 (3)	-1.45 (3)	6.15 (3)	1.19 (8-I-2)
41	39	0.03 (2)	0.19 (2)	0.04 (3)	-3.57 (3)	4.58 (3)	1.64 (3)
42	1	-0.14 (3)	0.20 (2)	0.09 (2)	-7.70 (2)	9.51 (3)	1.16 (8-I-2)
42	2	-0.11 (3)	0.16 (2)	0.07 (2)	-3.32 (2)	-4.40 (2)	-2.14 (3)
42	3	0.10 (2)	0.20 (2)	0.08 (2)	-3.40 (2)	-5.04 (3)	-2.96 (3)
42	4	-0.08 (3)	0.19 (2)	0.07 (2)	-2.53 (2)	-2.57 (3)	-2.67 (3)
42	5	-0.07 (3)	0.17 (2)	0.07 (2)	-1.73 (1)	-5.64 (3)	-2.14 (1)
42	6	-0.05 (3)	0.16 (2)	0.05 (2)	-1.38 (1)	-5.12 (3)	-1.74 (3)
42	7	0.04 (2)	0.18 (2)	0.04 (2)	-0.63 (2)	-3.40 (3)	-1.33 (2)
42	8	0.03 (2)	0.16 (2)	0.04 (2)	1.47 (8-I-2)	-3.60 (3)	2.40 (3)
42	9	-0.03 (3)	0.18 (2)	0.04 (2)	2.27 (3)	-3.33 (3)	4.15 (3)
42	10	-0.03 (3)	-0.20 (3)	0.04 (2)	2.61 (3)	-2.90 (3)	5.17 (3)
42	11	-0.05 (3)	-0.23 (3)	0.05 (2)	-4.27 (2)	-1.74 (3)	5.80 (3)
42	12	-0.05 (3)	0.26 (2)	0.07 (2)	-6.12 (2)	-2.61 (2)	5.78 (3)
42	13	-0.07 (3)	0.28 (2)	0.08 (2)	-7.19 (2)	-5.38 (2)	5.41 (3)
42	14	-0.07 (3)	0.29 (2)	0.09 (2)	-4.87 (2)	-9.12 (2)	4.62 (3)
42	15	-0.08 (3)	0.29 (2)	0.13 (2)	-4.84 (2)	-9.58 (2)	3.26 (3)
42	16	0.10 (2)	0.30 (2)	0.14 (2)	-4.25 (2)	9.13 (3)	-5.57 (2)
42	17	-0.10 (3)	0.23 (2)	0.10 (2)	2.69 (3)	11.06 (3)	-5.03 (2)
42	18	-0.11 (3)	0.18 (2)	0.11 (2)	3.70 (3)	11.57 (3)	-3.49 (2)
42	19	0.16 (2)	0.19 (2)	0.09 (2)	-5.92 (2)	-12.98 (2)	3.65 (3)
42	20	-0.10 (3)	0.18 (2)	0.08 (2)	4.35 (3)	6.64 (3)	-2.84 (2)
42	21	-0.10 (3)	0.20 (2)	0.09 (2)	-4.17 (2)	3.11 (3)	-1.74 (2)
42	22	-0.09 (3)	0.18 (2)	0.08 (2)	2.12 (3)	-1.03 (2)	-1.81 (2)
42	23	-0.07 (3)	0.18 (2)	0.06 (2)	2.17 (3)	-1.78 (2)	1.50 (3)
42	24	-0.05 (3)	0.18 (2)	0.05 (2)	1.36 (8-I-2)	-1.73 (8-II-4)	-1.00 (2)
42	25	-0.05 (3)	0.18 (2)	0.05 (2)	2.06 (3)	-1.65 (2)	2.51 (3)
42	26	-0.08 (3)	0.18 (2)	0.07 (2)	2.32 (3)	-1.18 (2)	-1.66 (2)
42	27	-0.08 (3)	0.19 (2)	0.07 (2)	3.05 (3)	4.33 (3)	2.40 (3)
42	28	-0.10 (3)	0.19 (2)	0.08 (2)	3.33 (3)	8.15 (3)	-3.28 (2)
42	29	-0.10 (3)	0.18 (2)	0.08 (2)	3.81 (3)	5.89 (3)	-2.97 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 54 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
42	30	-0.08(3)	0.23(2)	0.10(2)	2.56(3)	-7.36(2)	3.79(3)
42	31	-0.08(3)	0.21(2)	0.08(2)	2.58(3)	6.83(3)	3.07(3)
42	32	-0.07(3)	0.23(2)	0.08(2)	2.31(3)	-5.16(2)	3.81(3)
42	33	-0.07(3)	0.20(2)	0.07(2)	2.44(3)	3.96(3)	3.01(3)
42	34	-0.06(3)	0.20(2)	0.06(2)	2.04(3)	-2.21(2)	3.38(3)
42	35	-0.06(3)	0.22(2)	0.06(2)	2.23(3)	-3.52(2)	3.93(3)
43	1	0.06(3)	-0.07(2)	-0.04(2)	-3.35(2)	1.17(8-I-3)	3.73(2)
43	2	0.07(3)	-0.06(2)	-0.02(2)	-3.50(2)	1.01(2)	2.04(2)
43	3	0.08(3)	-0.04(2)	-0.01(2)	-2.27(2)	0.98(2)	1.54(2)
43	4	0.09(3)	-0.03(2)	-0.01(2)	-1.52(2)	0.81(2)	1.22(2)
43	5	0.09(3)	-0.01(2)	-0.00(2)	-0.98(2)	0.50(2)	0.98(2)
43	6	0.10(3)	-0.00(2)	-0.00(2)	-0.73(2)	0.14(2)	0.59(2)
43	7	0.06(3)	-0.04(2)	-0.03(2)	-0.28(2)	-1.01(8-II-3)	2.82(2)
43	8	0.07(3)	-0.04(2)	-0.03(2)	-0.42(2)	0.65(8-I-3)	2.72(2)
43	9	0.08(3)	-0.03(2)	-0.02(2)	-0.41(2)	0.63(2)	2.18(2)
43	10	0.08(3)	-0.02(2)	-0.01(2)	-0.26(8-II-3)	0.53(2)	1.75(2)
43	11	0.09(3)	-0.01(2)	-0.01(2)	-0.28(3)	0.33(2)	1.40(2)
43	12	0.10(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	-0.32(3)	0.09(2)	0.84(2)
43	13	0.06(3)	-0.04(3)	-0.03(2)	2.09(2)	0.78(8-I-3)	2.48(2)
43	14	0.07(3)	-0.03(3)	-0.03(2)	1.75(2)	0.55(8-I-3)	2.43(2)
43	15	0.08(3)	-0.02(3)	-0.02(2)	1.52(2)	0.35(8-I-3)	2.19(2)
43	16	0.08(3)	-0.02(3)	-0.02(2)	1.41(2)	0.24(2)	1.87(2)
43	17	0.09(3)	-0.01(3)	-0.01(2)	1.39(2)	0.13(2)	1.56(2)
43	18	0.10(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	1.39(2)	0.03(2)	0.95(2)
43	19	0.06(3)	-0.04(3)	-0.02(2)	3.91(2)	1.01(2)	2.06(2)
43	20	0.07(3)	-0.03(3)	-0.02(2)	3.44(2)	0.48(8-I-3)	2.05(2)
43	21	0.07(3)	-0.03(3)	-0.02(2)	3.06(2)	-0.30(8-II-3)	1.92(2)
43	22	0.08(3)	-0.02(3)	-0.01(2)	2.77(2)	-0.19(8-II-3)	1.72(2)
43	23	0.09(3)	-0.01(3)	-0.01(2)	2.59(2)	-0.10(8-II-3)	1.49(2)
43	24	0.09(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	2.51(2)	-0.03(8-II-3)	0.93(2)
43	25	0.06(3)	-0.04(3)	-0.02(2)	5.12(2)	1.26(2)	1.57(2)
43	26	0.07(3)	-0.03(3)	-0.01(2)	4.59(2)	0.55(2)	1.58(2)
43	27	0.07(3)	-0.03(3)	-0.01(2)	4.13(2)	-0.26(8-II-3)	1.53(2)
43	28	0.08(3)	-0.02(3)	-0.01(2)	3.77(2)	-0.19(8-II-3)	1.42(2)
43	29	0.08(3)	-0.01(3)	-0.01(2)	3.50(2)	-0.11(8-II-3)	1.28(2)
43	30	0.09(3)	-0.00(3)	-0.00(2)	3.38(2)	-0.04(2)	0.82(2)
43	31	0.06(3)	-0.04(3)	-0.02(3)	5.72(2)	1.41(2)	1.07(2)
43	32	0.06(3)	-0.03(3)	-0.01(3)	5.17(2)	0.62(2)	1.09(2)
43	33	0.07(3)	-0.03(3)	-0.01(3)	4.69(2)	-0.23(8-II-3)	1.09(2)
43	34	0.07(3)	-0.02(3)	-0.01(3)	4.30(2)	-0.18(8-II-3)	1.07(2)
43	35	0.08(3)	-0.01(3)	-0.01(3)	4.01(2)	-0.13(2)	1.02(2)
43	36	0.09(3)	-0.00(2)	-0.00(3)	3.87(2)	-0.05(2)	0.67(2)
44	1	0.01(2)	-0.09(1)	-0.08(2)	-2.00(2)	-7.29(2)	-0.69(2)
44	2	-0.01(3)	-0.10(3)	-0.08(2)	-3.22(2)	-1.37(5)	-1.51(2)
44	3	0.01(3)	-0.09(3)	-0.08(2)	-4.72(2)	0.82(1)	-0.63(2)
44	4	0.03(3)	-0.08(3)	-0.08(2)	-5.87(2)	1.00(2)	0.46(2)
44	5	0.04(3)	-0.06(3)	-0.07(2)	-6.07(2)	0.67(8-I-3)	1.17(2)
44	6	0.06(3)	-0.08(2)	-0.05(2)	-4.31(2)	-1.76(8-II-3)	1.93(2)
44	7	-0.01(3)	-0.12(3)	-0.08(2)	-1.31(2)	-8.32(2)	-1.69(2)
44	8	-0.00(3)	-0.11(3)	-0.08(2)	-0.72(2)	-1.28(5)	-2.67(2)
44	9	0.01(3)	-0.10(3)	-0.07(2)	-0.57(2)	2.07(2)	-1.96(2)
44	10	0.03(3)	-0.08(3)	-0.06(2)	-0.70(2)	2.39(2)	-0.76(5)
44	11	0.04(3)	-0.07(3)	-0.05(2)	-0.63(2)	1.52(2)	-0.77(3)
44	12	0.06(3)	-0.05(3)	-0.04(2)	-0.35(2)	1.06(8-I-3)	2.09(2)
44	13	-0.01(3)	-0.14(3)	-0.08(2)	-0.95(2)	-9.78(2)	-1.68(2)
44	14	-0.00(2)	-0.12(3)	-0.08(2)	0.94(2)	-1.34(5)	-2.47(2)
44	15	0.02(3)	-0.11(3)	-0.06(2)	2.17(2)	3.20(2)	-1.81(2)
44	16	0.03(3)	-0.09(3)	-0.05(2)	2.76(2)	3.74(2)	-0.67(5)
44	17	0.04(3)	-0.07(3)	-0.04(2)	2.87(2)	2.83(2)	0.82(2)
44	18	0.06(3)	-0.05(3)	-0.03(2)	2.56(2)	1.53(2)	2.01(2)
44	19	-0.01(3)	-0.16(3)	-0.08(2)	-0.79(2)	-10.92(2)	-1.26(2)
44	20	-0.01(2)	-0.14(3)	-0.07(2)	1.93(2)	-1.36(5)	-1.79(2)
44	21	0.02(3)	-0.12(3)	-0.06(2)	3.91(2)	4.07(2)	-1.27(2)
44	22	0.03(3)	-0.09(3)	-0.04(2)	4.96(2)	4.84(2)	-0.53(8-II-2)
44	23	0.05(3)	-0.07(3)	-0.03(2)	5.15(2)	3.92(2)	0.83(2)
44	24	0.06(3)	-0.06(3)	-0.03(2)	4.61(2)	2.32(2)	1.71(2)
44	25	-0.01(1)	-0.18(3)	-0.07(2)	-0.68(2)	-11.52(2)	-0.62(2)
44	26	-0.02(2)	-0.15(3)	-0.06(2)	2.51(2)	-1.37(5)	-0.81(2)
44	27	0.03(3)	-0.12(3)	-0.04(2)	4.91(2)	4.65(2)	-0.49(2)
44	28	0.04(3)	-0.10(3)	-0.03(2)	6.25(2)	5.60(2)	-0.34(8-II-2)
44	29	0.05(3)	-0.08(3)	-0.03(2)	6.52(2)	4.66(2)	0.80(2)
44	30	0.06(3)	-0.06(3)	-0.02(2)	5.90(2)	2.84(2)	1.34(2)
44	31	-0.01(2)	-0.21(3)	-0.04(2)	-0.60(2)	-11.63(2)	0.24(8-I-2)
44	32	-0.03(2)	-0.16(3)	-0.04(2)	2.79(2)	-1.34(5)	0.31(2)
44	33	0.03(3)	-0.13(3)	-0.03(2)	5.37(2)	4.93(2)	0.43(2)
44	34	0.04(3)	-0.10(3)	-0.02(2)	6.83(2)	5.96(2)	0.59(2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 55 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
44	35	0.05 (3)	-0.08 (3)	-0.02 (3)	7.14 (2)	5.02 (2)	0.78 (2)
44	36	0.05 (3)	-0.06 (3)	-0.02 (3)	6.52 (2)	3.11 (2)	0.96 (2)
45	1	0.06 (3)	-0.04 (3)	-0.01 (3)	-4.44 (2)	-1.00 (2)	0.32 (8-II-4)
45	2	0.07 (3)	-0.03 (3)	-0.01 (3)	-3.87 (2)	-0.45 (8-II-1)	0.32 (8-II-4)
45	3	0.08 (3)	-0.03 (3)	-0.01 (3)	-3.38 (2)	0.35 (8-I-1)	0.32 (8-II-4)
45	4	0.08 (3)	-0.02 (3)	-0.00 (3)	-2.98 (2)	0.26 (8-I-1)	0.31 (8-II-4)
45	5	0.09 (3)	-0.01 (3)	-0.00 (3)	-2.70 (2)	0.16 (2)	0.30 (8-II-4)
45	6	0.10 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	-2.56 (2)	0.06 (2)	0.20 (8-II-4)
45	7	0.06 (3)	-0.04 (3)	-0.01 (3)	-3.57 (2)	-0.90 (2)	0.70 (2)
45	8	0.07 (3)	-0.03 (3)	-0.01 (3)	-3.09 (2)	-0.45 (8-II-2)	0.64 (2)
45	9	0.07 (3)	-0.03 (3)	-0.01 (3)	-2.69 (2)	0.35 (8-I-2)	0.49 (2)
45	10	0.08 (3)	-0.02 (3)	0.01 (2)	-2.40 (2)	0.24 (8-I-2)	0.41 (8-I-2)
45	11	0.09 (3)	-0.01 (3)	0.00 (2)	-2.20 (2)	0.12 (8-I-1)	0.36 (8-I-2)
45	12	0.10 (3)	-0.00 (2)	0.00 (2)	-2.11 (2)	0.03 (8-I-1)	0.22 (8-II-4)
45	13	0.06 (3)	-0.04 (3)	0.02 (2)	-2.05 (2)	-0.71 (2)	1.10 (2)
45	14	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.01 (2)	-1.75 (2)	0.53 (8-I-2)	1.00 (2)
45	15	0.07 (3)	-0.03 (3)	0.01 (2)	-1.55 (2)	0.36 (8-I-2)	0.76 (2)
45	16	0.08 (3)	-0.02 (3)	0.01 (2)	-1.44 (2)	0.19 (8-I-2)	0.49 (8-I-2)
45	17	0.09 (3)	-0.01 (3)	0.01 (2)	-1.40 (2)	-0.10 (2)	0.40 (8-I-2)
45	18	0.09 (3)	-0.00 (2)	0.00 (2)	-1.39 (2)	-0.02 (2)	0.24 (8-I-2)
45	19	0.06 (3)	-0.04 (3)	0.02 (2)	0.41 (3)	0.90 (8-I-2)	1.28 (2)
45	20	0.06 (3)	-0.03 (3)	0.02 (2)	0.52 (3)	0.63 (8-I-2)	1.11 (2)
45	21	0.07 (3)	-0.02 (3)	0.01 (2)	0.63 (3)	-0.56 (2)	0.76 (2)
45	22	0.07 (3)	-0.02 (3)	0.01 (2)	0.72 (3)	-0.49 (2)	0.49 (8-I-2)
45	23	0.08 (3)	-0.01 (3)	0.01 (2)	0.80 (3)	-0.30 (2)	0.38 (8-I-2)
45	24	0.09 (3)	-0.00 (2)	0.00 (2)	0.83 (3)	-0.08 (2)	0.24 (8-II-4)
45	25	0.06 (3)	-0.05 (2)	0.02 (2)	2.96 (2)	1.30 (8-I-2)	0.98 (2)
45	26	0.06 (3)	-0.04 (2)	0.02 (2)	2.13 (2)	-0.80 (2)	0.72 (2)
45	27	0.07 (3)	-0.03 (2)	0.01 (2)	1.33 (2)	-0.97 (2)	0.49 (8-I-2)
45	28	0.07 (3)	-0.02 (2)	0.01 (2)	0.76 (5)	-0.80 (2)	0.37 (3)
45	29	0.08 (3)	-0.01 (2)	0.01 (2)	0.71 (3)	-0.49 (2)	0.39 (3)
45	30	0.08 (3)	-0.00 (2)	0.00 (2)	0.76 (3)	-0.13 (2)	0.27 (3)
45	31	0.05 (3)	-0.09 (2)	-0.02 (3)	6.60 (2)	1.25 (8-I-2)	-0.65 (2)
45	32	0.06 (3)	-0.06 (2)	-0.02 (3)	3.26 (2)	-1.32 (2)	-0.69 (2)
45	33	0.06 (3)	-0.04 (2)	-0.01 (3)	1.93 (2)	-1.24 (2)	-0.86 (2)
45	34	0.07 (3)	-0.02 (2)	-0.01 (3)	1.04 (5)	-0.96 (2)	-0.89 (2)
45	35	0.07 (3)	-0.01 (2)	-0.01 (3)	0.69 (3)	-0.57 (2)	-0.87 (2)
45	36	0.08 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	0.74 (3)	-0.15 (2)	-0.59 (2)
46	1	-0.01 (2)	-0.20 (3)	-0.03 (3)	0.66 (2)	11.22 (2)	-0.82 (2)
46	2	-0.02 (2)	-0.15 (3)	-0.02 (3)	-2.40 (2)	1.42 (5)	-1.05 (2)
46	3	0.02 (3)	-0.12 (3)	-0.02 (3)	-4.66 (2)	-4.45 (2)	-0.88 (2)
46	4	0.03 (3)	-0.10 (3)	-0.01 (3)	-5.86 (2)	-5.30 (2)	-0.52 (2)
46	5	0.04 (3)	-0.08 (3)	-0.01 (3)	-6.00 (2)	-4.32 (2)	-0.28 (8-I-4)
46	6	0.06 (3)	-0.06 (3)	-0.01 (3)	-5.28 (2)	-2.53 (2)	0.28 (8-II-4)
46	7	-0.01 (1)	-0.17 (3)	-0.04 (3)	0.75 (2)	10.72 (2)	-1.50 (2)
46	8	-0.02 (2)	-0.14 (3)	-0.03 (3)	-1.95 (2)	1.38 (5)	-1.97 (2)
46	9	0.02 (3)	-0.12 (3)	-0.02 (3)	-3.87 (2)	-4.04 (2)	-1.62 (2)
46	10	0.03 (3)	-0.09 (3)	-0.02 (3)	-4.85 (2)	-4.76 (2)	-0.86 (2)
46	11	0.04 (3)	-0.07 (3)	-0.02 (3)	-4.94 (2)	-3.82 (2)	-0.37 (8-I-4)
46	12	0.05 (3)	-0.06 (3)	-0.01 (3)	-4.30 (2)	-2.23 (2)	0.53 (2)
46	13	-0.01 (3)	-0.14 (3)	-0.04 (3)	0.91 (2)	9.83 (2)	-1.96 (2)
46	14	-0.01 (2)	-0.13 (3)	-0.04 (3)	-1.08 (2)	1.33 (5)	-2.66 (2)
46	15	-0.02 (2)	-0.11 (3)	-0.03 (3)	-2.37 (2)	-3.34 (2)	-2.16 (2)
46	16	0.03 (3)	-0.09 (3)	-0.02 (3)	-2.95 (2)	-3.85 (2)	-1.10 (2)
46	17	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.02 (2)	-2.95 (2)	-2.98 (2)	-0.46 (8-I-4)
46	18	0.05 (3)	-0.05 (3)	0.02 (2)	-2.53 (2)	-1.68 (2)	0.85 (2)
46	19	-0.01 (3)	-0.12 (3)	-0.04 (3)	1.20 (2)	8.59 (2)	-2.05 (2)
46	20	-0.01 (2)	-0.11 (3)	0.04 (2)	0.42 (5)	1.25 (5)	-2.93 (2)
46	21	-0.02 (2)	-0.10 (3)	0.04 (2)	0.29 (5)	-2.38 (2)	-2.35 (2)
46	22	0.03 (3)	-0.09 (3)	0.03 (2)	0.30 (8-I-4)	-2.67 (2)	-1.17 (2)
46	23	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.03 (2)	0.31 (8-I-4)	-1.87 (2)	-0.53 (8-I-4)
46	24	0.05 (3)	-0.05 (3)	0.02 (2)	0.31 (1)	-0.95 (8-II-2)	0.97 (2)
46	25	-0.01 (3)	-0.10 (3)	-0.04 (3)	1.70 (2)	7.27 (2)	-1.60 (2)
46	26	-0.01 (2)	-0.10 (3)	0.04 (2)	2.59 (2)	1.18 (5)	-2.48 (2)
46	27	-0.02 (2)	-0.09 (3)	0.04 (2)	3.98 (2)	-1.24 (2)	-1.97 (2)
46	28	0.02 (3)	-0.08 (3)	0.04 (2)	4.94 (2)	-1.35 (2)	-0.99 (2)
46	29	0.04 (3)	-0.07 (3)	0.04 (2)	4.99 (2)	-0.69 (8-II-2)	-0.53 (8-I-4)
46	30	0.05 (3)	-0.05 (5)	0.03 (2)	4.07 (2)	1.49 (8-I-2)	0.63 (2)
46	31	-0.02 (2)	-0.08 (1)	0.04 (2)	2.20 (2)	6.57 (2)	0.35 (3)
46	32	-0.01 (2)	-0.10 (3)	0.04 (2)	5.70 (2)	1.32 (2)	0.59 (3)
46	33	-0.02 (2)	-0.09 (2)	0.05 (2)	10.01 (2)	0.39 (5)	0.45 (8-I-2)
46	34	0.02 (3)	-0.08 (3)	0.05 (2)	12.05 (2)	0.30 (8-I-1)	0.45 (8-I-2)
46	35	0.03 (3)	-0.06 (1)	0.06 (2)	11.88 (2)	0.73 (8-I-2)	0.41 (8-II-4)
46	36	0.05 (3)	-0.07 (2)	0.05 (2)	10.38 (2)	2.16 (8-I-2)	0.50 (8-II-4)
47	1	-0.05 (3)	0.17 (2)	0.03 (1)	-3.92 (2)	-4.54 (2)	4.20 (3)
47	2	-0.05 (3)	0.17 (2)	0.03 (1)	-4.06 (2)	-4.41 (2)	5.22 (3)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 56 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
47	3	-0.05 (3)	0.16 (2)	0.03 (1)	-4.19 (2)	-4.40 (2)	5.67 (3)
47	4	-0.05 (3)	0.16 (2)	0.03 (1)	-4.51 (2)	5.09 (3)	5.44 (3)
47	5	-0.04 (3)	-0.18 (3)	0.03 (8-I-4)	-5.11 (2)	6.06 (3)	4.89 (3)
47	6	0.05 (2)	-0.20 (3)	0.02 (2)	-6.23 (2)	7.37 (3)	4.02 (3)
47	7	0.08 (2)	-0.21 (3)	0.03 (2)	-7.84 (2)	9.38 (3)	2.95 (3)
47	8	0.13 (2)	-0.20 (3)	0.05 (2)	-5.51 (2)	12.05 (3)	-5.28 (2)
47	9	-0.08 (3)	0.18 (2)	-0.02 (8-II-4)	2.96 (3)	12.04 (3)	-2.07 (2)
47	10	-0.06 (3)	0.17 (2)	0.04 (2)	2.70 (3)	10.81 (3)	-2.29 (2)
47	11	-0.04 (3)	0.16 (2)	0.04 (2)	0.50 (8-II-2)	7.37 (3)	-1.51 (2)
47	12	-0.05 (3)	0.15 (2)	0.04 (2)	-0.77 (3)	4.72 (3)	-1.24 (8-II-2)
47	13	-0.05 (3)	0.14 (2)	0.04 (2)	-1.40 (3)	-2.84 (2)	-1.84 (3)
47	14	0.05 (2)	0.15 (2)	0.05 (2)	-0.73 (3)	-3.77 (2)	-1.23 (3)
47	15	-0.04 (3)	0.14 (2)	0.03 (2)	-0.72 (2)	-4.64 (1)	-1.08 (3)
47	16	-0.05 (3)	0.16 (2)	0.03 (2)	-0.67 (2)	-5.31 (1)	-0.89 (3)
47	17	-0.05 (3)	0.18 (2)	0.03 (2)	-0.83 (2)	-5.59 (1)	0.88 (2)
47	18	-0.06 (3)	0.19 (2)	0.03 (2)	-1.35 (2)	-6.14 (1)	0.89 (2)
47	19	-0.07 (3)	0.18 (2)	0.02 (2)	-2.24 (2)	-5.81 (1)	0.56 (3)
47	20	-0.06 (3)	0.18 (2)	0.02 (2)	-3.53 (2)	-4.66 (2)	2.45 (3)
47	21	-0.05 (3)	0.16 (2)	0.03 (2)	2.24 (3)	4.48 (3)	-1.37 (2)
47	22	-0.06 (3)	0.15 (2)	0.03 (2)	2.26 (3)	6.70 (3)	-2.03 (2)
47	23	-0.05 (3)	0.15 (2)	0.04 (2)	1.00 (3)	-2.68 (2)	-1.46 (2)
47	24	-0.05 (3)	0.19 (2)	0.03 (2)	-3.14 (2)	-3.84 (2)	1.64 (3)
47	25	-0.05 (3)	0.19 (2)	0.03 (2)	-3.04 (2)	-4.26 (2)	1.84 (3)
47	26	-0.05 (3)	0.19 (2)	0.03 (2)	-2.30 (2)	-3.71 (2)	0.57 (3)
47	27	-0.05 (3)	0.18 (2)	0.03 (2)	-3.58 (2)	-4.08 (2)	2.74 (3)
47	28	-0.07 (3)	0.19 (2)	0.03 (2)	2.79 (3)	9.46 (3)	1.00 (3)
47	29	-0.06 (3)	0.18 (2)	0.03 (2)	1.91 (3)	4.66 (3)	-0.46 (8-I-4)
47	30	-0.05 (3)	0.19 (2)	0.03 (2)	-2.11 (2)	3.73 (3)	0.77 (3)
47	31	0.06 (2)	-0.19 (3)	0.02 (2)	-6.34 (2)	8.94 (3)	2.25 (3)
47	32	-0.06 (3)	0.19 (2)	0.03 (2)	-4.54 (2)	7.92 (3)	1.47 (3)
47	33	-0.05 (3)	0.18 (2)	0.03 (2)	-4.79 (2)	6.54 (3)	2.87 (3)
47	34	-0.05 (3)	0.17 (2)	0.03 (2)	-4.17 (2)	-4.08 (2)	4.02 (3)
47	35	-0.05 (3)	0.18 (2)	0.03 (2)	-3.94 (2)	4.10 (3)	2.85 (3)
47	36	-0.05 (3)	0.17 (2)	0.03 (2)	-4.40 (2)	5.33 (3)	3.47 (3)
47	37	-0.05 (3)	0.18 (2)	0.03 (2)	-3.90 (2)	-3.94 (2)	3.40 (3)
47	38	-0.05 (3)	0.19 (2)	0.03 (2)	-3.23 (2)	4.31 (3)	1.71 (3)
48	1	0.05 (3)	-0.07 (2)	-0.03 (2)	2.10 (2)	-1.39 (2)	-4.01 (2)
48	2	0.05 (3)	-0.05 (2)	-0.02 (3)	2.24 (2)	-1.35 (2)	-2.47 (2)
48	3	0.06 (3)	-0.04 (2)	-0.01 (3)	1.17 (2)	-1.14 (2)	-1.99 (2)
48	4	0.06 (3)	-0.02 (2)	-0.01 (3)	0.67 (5)	-0.85 (2)	-1.68 (2)
48	5	0.07 (3)	-0.01 (2)	-0.01 (3)	0.74 (3)	-0.50 (2)	-1.43 (2)
48	6	0.07 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	0.79 (3)	-0.13 (2)	-0.91 (2)
48	7	0.05 (3)	-0.04 (2)	-0.03 (2)	0.57 (3)	0.83 (8-I-2)	-3.29 (2)
48	8	0.05 (3)	-0.04 (2)	-0.02 (5)	0.65 (3)	-0.91 (2)	-3.09 (2)
48	9	0.05 (3)	-0.03 (2)	-0.02 (5)	0.73 (3)	-0.76 (2)	-2.56 (2)
48	10	0.06 (3)	-0.02 (2)	-0.01 (3)	0.80 (3)	-0.56 (2)	-2.15 (2)
48	11	0.06 (3)	-0.01 (2)	-0.01 (3)	0.85 (3)	-0.32 (2)	-1.81 (2)
48	12	0.07 (3)	-0.00 (3)	-0.00 (3)	-0.89 (2)	-0.08 (2)	-1.13 (2)
48	13	0.05 (3)	-0.04 (3)	-0.02 (5)	-2.50 (2)	-1.00 (2)	-2.99 (2)
48	14	0.05 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (5)	-2.17 (2)	-0.60 (2)	-2.85 (2)
48	15	0.05 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (5)	-1.93 (2)	-0.40 (2)	-2.57 (2)
48	16	0.05 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (3)	-1.80 (2)	-0.24 (2)	-2.24 (2)
48	17	0.06 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	-1.75 (2)	-0.11 (2)	-1.92 (2)
48	18	0.06 (3)	-0.00 (3)	-0.00 (3)	-1.73 (2)	-0.02 (2)	-1.21 (2)
48	19	0.05 (3)	-0.04 (3)	-0.02 (3)	-3.99 (2)	-1.13 (2)	-2.57 (2)
48	20	0.05 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	-3.50 (2)	-0.52 (2)	-2.47 (2)
48	21	0.05 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	-3.09 (2)	-0.19 (8-II-1)	-2.28 (2)
48	22	0.05 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (3)	-2.78 (2)	0.11 (8-I-4)	-2.05 (2)
48	23	0.05 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	-2.56 (2)	0.07 (2)	-1.82 (2)
48	24	0.05 (3)	-0.00 (3)	-0.00 (3)	-2.46 (2)	0.03 (2)	-1.16 (2)
48	25	0.04 (3)	-0.04 (3)	-0.03 (3)	-4.85 (2)	-1.19 (2)	-2.05 (2)
48	26	0.04 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	-4.27 (2)	-0.47 (5)	-1.98 (2)
48	27	0.04 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	-3.77 (2)	-0.14 (8-II-4)	-1.86 (2)
48	28	0.04 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (3)	-3.35 (2)	0.19 (2)	-1.71 (2)
48	29	0.04 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	-3.04 (2)	0.19 (2)	-1.56 (2)
48	30	0.04 (3)	-0.00 (3)	-0.00 (3)	-2.88 (2)	0.07 (2)	-1.02 (2)
48	31	-0.04 (2)	-0.04 (3)	-0.03 (3)	-5.08 (2)	-1.16 (2)	-1.49 (2)
48	32	0.04 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	-4.46 (2)	-0.45 (5)	-1.42 (2)
48	33	0.04 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	-3.90 (2)	0.19 (1)	-1.35 (2)
48	34	0.04 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	-3.44 (2)	0.31 (2)	-1.28 (2)
48	35	0.04 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	-3.07 (2)	0.27 (2)	-1.21 (2)
48	36	0.04 (3)	-0.00 (5)	-0.00 (3)	-2.88 (2)	0.09 (2)	-0.81 (2)
49	1	-0.02 (2)	-0.20 (3)	-0.03 (3)	-0.56 (2)	-11.36 (2)	1.11 (2)
49	2	-0.03 (2)	-0.16 (3)	-0.02 (3)	2.79 (2)	-1.28 (5)	1.46 (2)
49	3	-0.03 (2)	-0.13 (3)	-0.02 (3)	5.34 (2)	4.89 (2)	1.37 (2)
49	4	0.04 (3)	-0.10 (3)	-0.02 (3)	6.78 (2)	5.90 (2)	1.06 (2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 57 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
49	5	0.05 (3)	-0.08 (3)	-0.02 (3)	7.08 (2)	5.00 (2)	0.76 (2)
49	6	0.05 (3)	-0.06 (3)	-0.02 (3)	6.47 (2)	3.13 (2)	0.59 (2)
49	7	-0.01 (2)	-0.18 (3)	-0.04 (3)	-0.58 (2)	-10.73 (2)	1.93 (2)
49	8	-0.03 (2)	-0.15 (3)	-0.04 (3)	2.50 (2)	-1.23 (3)	2.55 (2)
49	9	-0.03 (2)	-0.12 (3)	-0.03 (3)	4.81 (2)	4.53 (2)	2.26 (2)
49	10	0.04 (3)	-0.10 (3)	-0.03 (3)	6.07 (2)	5.42 (2)	1.50 (2)
49	11	0.05 (3)	-0.08 (3)	-0.03 (3)	6.31 (2)	4.59 (2)	0.73 (2)
49	12	0.05 (3)	-0.06 (3)	-0.03 (3)	5.76 (2)	2.92 (2)	0.31 (8-II-4)
49	13	-0.01 (2)	-0.14 (3)	-0.04 (3)	-0.67 (2)	-9.67 (2)	2.59 (2)
49	14	-0.03 (2)	-0.13 (3)	-0.04 (3)	1.84 (2)	-1.11 (3)	3.49 (2)
49	15	-0.04 (2)	-0.11 (3)	-0.04 (3)	3.63 (2)	3.86 (2)	3.00 (2)
49	16	-0.04 (2)	-0.09 (3)	-0.03 (3)	4.56 (2)	4.54 (2)	1.86 (2)
49	17	0.04 (3)	-0.07 (3)	-0.03 (3)	4.74 (2)	3.83 (2)	0.75 (5)
49	18	0.05 (3)	-0.06 (3)	-0.03 (3)	4.35 (2)	2.49 (2)	-0.38 (8-I-4)
49	19	-0.02 (2)	-0.12 (3)	-0.04 (3)	-0.85 (2)	-8.16 (2)	2.93 (2)
49	20	-0.03 (2)	-0.11 (3)	-0.04 (3)	0.64 (2)	-0.95 (5)	4.08 (2)
49	21	-0.04 (2)	-0.10 (3)	-0.04 (3)	1.54 (2)	2.89 (2)	3.46 (2)
49	22	-0.04 (2)	-0.09 (3)	-0.04 (3)	1.98 (2)	3.31 (2)	2.09 (2)
49	23	0.04 (3)	-0.07 (3)	-0.04 (3)	2.15 (2)	2.76 (2)	0.85 (5)
49	24	0.05 (3)	-0.05 (3)	-0.03 (3)	2.14 (2)	1.85 (2)	-0.44 (8-I-4)
49	25	-0.02 (2)	-0.10 (3)	-0.03 (3)	-1.26 (2)	-6.39 (2)	2.80 (2)
49	26	-0.03 (2)	-0.10 (3)	-0.04 (3)	-1.39 (2)	-0.82 (5)	4.05 (2)
49	27	-0.04 (2)	-0.09 (3)	-0.04 (3)	-1.89 (2)	1.68 (2)	3.47 (2)
49	28	-0.04 (2)	-0.08 (3)	-0.04 (3)	-2.11 (2)	1.86 (2)	2.16 (2)
49	29	0.04 (3)	-0.06 (3)	-0.04 (3)	-1.80 (2)	1.51 (2)	0.95 (5)
49	30	0.04 (3)	-0.05 (3)	-0.03 (3)	-1.02 (2)	-1.07 (3)	-0.44 (8-I-4)
49	31	-0.03 (2)	-0.08 (3)	-0.02 (3)	-1.86 (2)	-5.03 (2)	1.69 (2)
49	32	-0.04 (2)	-0.09 (3)	-0.03 (3)	-4.53 (2)	-0.80 (5)	2.55 (2)
49	33	-0.04 (2)	-0.08 (3)	-0.04 (3)	-7.41 (2)	-0.48 (3)	2.29 (2)
49	34	-0.04 (2)	-0.07 (3)	-0.04 (3)	-8.39 (2)	0.42 (2)	1.62 (2)
49	35	-0.04 (2)	-0.06 (1)	-0.04 (3)	-7.59 (2)	-0.46 (8-II-2)	0.97 (2)
49	36	0.04 (3)	-0.05 (2)	0.04 (2)	-5.69 (2)	-1.47 (8-II-2)	-0.60 (3)
50	1	0.06 (3)	-0.04 (3)	-0.02 (3)	5.70 (2)	1.45 (2)	0.57 (2)
50	2	0.06 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	5.18 (2)	0.66 (2)	0.61 (2)
50	3	0.06 (3)	-0.03 (3)	-0.01 (3)	4.72 (2)	-0.21 (8-II-3)	0.66 (2)
50	4	0.07 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (3)	4.35 (2)	-0.17 (8-II-3)	0.71 (2)
50	5	0.07 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	4.08 (2)	-0.12 (2)	0.74 (2)
50	6	0.08 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	3.94 (2)	-0.05 (2)	0.52 (2)
50	7	0.05 (3)	-0.04 (3)	-0.02 (3)	5.08 (2)	1.39 (2)	-0.38 (8-I-4)
50	8	0.06 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	4.62 (2)	0.68 (2)	-0.39 (8-I-4)
50	9	0.06 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	4.24 (2)	0.25 (2)	-0.39 (8-I-4)
50	10	0.06 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (3)	3.93 (2)	-0.15 (8-II-3)	-0.43 (3)
50	11	0.07 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	3.71 (2)	-0.08 (8-II-3)	0.50 (2)
50	12	0.07 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	3.61 (2)	-0.03 (2)	0.38 (2)
50	13	0.05 (3)	-0.04 (3)	-0.03 (3)	3.84 (2)	1.25 (2)	-0.47 (8-I-4)
50	14	0.05 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	3.53 (2)	0.69 (2)	-0.47 (8-I-4)
50	15	0.06 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	3.28 (2)	0.34 (2)	-0.46 (8-I-4)
50	16	0.06 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (3)	3.11 (2)	-0.14 (3)	-0.43 (8-I-4)
50	17	0.06 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	2.99 (2)	-0.05 (8-II-4)	-0.43 (3)
50	18	0.07 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	2.94 (2)	-0.02 (8-II-3)	0.31 (2)
50	19	0.05 (3)	-0.04 (3)	-0.03 (3)	2.03 (2)	1.05 (2)	-0.53 (8-I-4)
50	20	0.05 (3)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	1.98 (2)	0.71 (2)	-0.53 (8-I-4)
50	21	0.05 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	1.98 (2)	0.49 (2)	-0.50 (8-I-4)
50	22	0.05 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	2.01 (2)	0.29 (2)	-0.46 (8-I-4)
50	23	0.05 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	2.04 (2)	0.13 (2)	-0.44 (3)
50	24	0.06 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	2.06 (2)	0.03 (2)	-0.31 (3)
50	25	0.04 (3)	-0.04 (2)	-0.03 (3)	-0.95 (3)	-0.96 (3)	-0.55 (8-I-4)
50	26	0.04 (3)	-0.03 (5)	-0.02 (3)	-1.09 (3)	0.81 (2)	-0.53 (8-I-4)
50	27	0.04 (3)	-0.03 (2)	-0.02 (3)	-1.16 (3)	0.65 (2)	-0.49 (8-I-4)
50	28	0.05 (3)	-0.02 (2)	-0.02 (3)	-1.16 (3)	0.42 (2)	-0.45 (8-I-4)
50	29	0.05 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	-1.16 (3)	0.21 (2)	0.46 (2)
50	30	0.05 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	-1.16 (3)	0.05 (2)	0.37 (2)
50	31	0.04 (3)	-0.07 (2)	-0.03 (3)	-2.92 (2)	1.04 (2)	0.81 (2)
50	32	0.04 (3)	-0.05 (2)	-0.03 (3)	-1.24 (5)	0.94 (2)	0.66 (2)
50	33	0.04 (3)	-0.03 (2)	-0.02 (3)	-0.93 (3)	0.68 (2)	0.67 (2)
50	34	0.04 (3)	-0.02 (2)	-0.02 (3)	-0.90 (3)	0.43 (2)	0.66 (2)
50	35	0.04 (3)	-0.01 (2)	-0.01 (3)	-0.87 (3)	0.22 (2)	0.66 (2)
50	36	0.04 (8-I-4)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	-0.86 (3)	0.05 (2)	0.48 (2)
51	1	-0.01 (3)	-0.09 (3)	-0.10 (2)	1.84 (2)	6.67 (2)	0.43 (1)
51	2	-0.01 (2)	-0.10 (3)	-0.09 (2)	2.91 (2)	1.21 (5)	0.97 (2)
51	3	-0.02 (2)	-0.09 (3)	-0.09 (2)	4.20 (2)	-1.04 (2)	0.30 (8-I-2)
51	4	-0.03 (2)	-0.08 (3)	-0.08 (2)	5.05 (2)	-1.30 (2)	-1.16 (2)
51	5	0.04 (3)	-0.06 (3)	-0.07 (2)	4.84 (2)	-0.86 (2)	-1.95 (2)
51	6	0.04 (3)	-0.07 (2)	-0.04 (2)	2.98 (2)	1.61 (8-I-2)	-2.68 (2)
51	7	-0.01 (3)	-0.12 (3)	-0.10 (2)	1.11 (2)	7.54 (2)	1.28 (2)
51	8	-0.01 (2)	-0.11 (3)	-0.09 (2)	0.47 (5)	1.08 (5)	2.04 (2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
51	9	-0.02 (2)	-0.10 (3)	-0.08 (2)	0.41 (3)	-2.40 (2)	1.16 (2)
51	10	-0.03 (2)	-0.08 (3)	-0.07 (2)	0.45 (3)	-2.70 (2)	0.92 (3)
51	11	0.04 (3)	-0.07 (3)	-0.05 (2)	0.48 (3)	-1.99 (2)	-1.64 (2)
51	12	0.04 (3)	-0.05 (3)	-0.03 (2)	0.52 (3)	-1.08 (2)	-2.83 (2)
51	13	-0.01 (1)	-0.14 (3)	-0.09 (2)	0.75 (2)	8.87 (2)	1.16 (2)
51	14	-0.02 (2)	-0.12 (3)	-0.09 (2)	-1.23 (2)	1.37 (3)	1.77 (2)
51	15	-0.03 (2)	-0.10 (3)	-0.07 (2)	-2.56 (2)	-3.60 (2)	0.94 (2)
51	16	-0.04 (2)	-0.09 (3)	-0.06 (2)	-3.22 (2)	-4.06 (2)	0.94 (3)
51	17	-0.04 (2)	-0.07 (3)	-0.04 (2)	-3.34 (2)	-3.21 (2)	-1.75 (2)
51	18	0.04 (3)	-0.05 (3)	-0.03 (2)	-3.00 (2)	-1.95 (2)	-2.72 (2)
51	19	-0.01 (2)	-0.15 (3)	-0.09 (2)	0.62 (2)	9.90 (2)	0.68 (2)
51	20	-0.03 (2)	-0.13 (3)	-0.08 (2)	-2.15 (2)	1.66 (3)	1.03 (2)
51	21	-0.04 (2)	-0.11 (3)	-0.07 (2)	-4.17 (2)	-4.53 (2)	0.58 (8-I-2)
51	22	-0.05 (2)	-0.09 (3)	-0.05 (2)	-5.22 (2)	-5.15 (2)	0.95 (3)
51	23	-0.05 (2)	-0.07 (3)	-0.03 (2)	-5.34 (2)	-4.18 (2)	-1.72 (2)
51	24	-0.05 (2)	-0.05 (3)	-0.03 (5)	-4.73 (2)	-2.53 (2)	-2.40 (2)
51	25	-0.02 (2)	-0.16 (3)	-0.09 (2)	0.54 (2)	10.43 (2)	0.30 (8-I-2)
51	26	-0.04 (2)	-0.14 (3)	-0.07 (2)	-2.65 (2)	1.86 (3)	0.40 (8-I-2)
51	27	-0.05 (2)	-0.12 (3)	-0.06 (2)	-5.04 (2)	-5.15 (2)	0.67 (3)
51	28	-0.06 (2)	-0.09 (3)	-0.04 (2)	-6.31 (2)	-5.87 (2)	-1.06 (2)
51	29	-0.06 (2)	-0.07 (3)	-0.03 (5)	-6.45 (2)	-4.79 (2)	-1.64 (2)
51	30	-0.05 (2)	-0.05 (3)	-0.03 (3)	-5.71 (2)	-2.86 (2)	-1.99 (2)
51	31	-0.02 (2)	-0.18 (3)	-0.08 (2)	0.47 (2)	10.40 (2)	-0.79 (2)
51	32	-0.05 (2)	-0.14 (3)	-0.07 (2)	-2.87 (2)	1.98 (3)	-1.13 (2)
51	33	-0.06 (2)	-0.12 (3)	-0.05 (2)	-5.38 (2)	-5.45 (2)	-1.34 (2)
51	34	-0.07 (2)	-0.09 (3)	-0.04 (2)	-6.70 (2)	-6.17 (2)	-1.46 (2)
51	35	-0.07 (2)	-0.07 (3)	-0.03 (3)	-6.81 (2)	-5.02 (2)	-1.54 (2)
51	36	-0.06 (2)	-0.05 (3)	-0.03 (3)	-6.00 (2)	-2.95 (2)	-1.54 (2)
52	1	0.07 (2)	0.17 (2)	0.16 (2)	-0.28 (2)	0.33 (2)	-0.26 (3)
52	2	-0.14 (2)	-0.08 (3)	0.15 (2)	-0.77 (2)	0.22 (2)	-0.40 (8-II-2)
52	3	-0.23 (2)	-0.11 (1)	0.15 (2)	-1.23 (2)	-0.03 (8-I-2)	-0.47 (3)
52	4	-0.23 (2)	-0.13 (2)	0.13 (2)	-1.79 (2)	-0.18 (2)	-0.51 (3)
52	5	-0.20 (2)	-0.12 (2)	0.10 (2)	-2.26 (2)	-0.23 (2)	-0.54 (3)
52	6	-0.14 (2)	-0.09 (2)	0.08 (2)	-2.62 (2)	0.20 (3)	-0.61 (3)
52	7	0.02 (5)	-0.13 (3)	0.19 (2)	-0.23 (2)	-0.31 (3)	0.30 (2)
52	8	-0.13 (2)	-0.11 (3)	0.21 (2)	-0.60 (2)	0.18 (2)	0.64 (2)
52	9	-0.20 (2)	-0.08 (1)	0.18 (2)	-1.01 (2)	-0.02 (7-II-3)	0.84 (2)
52	10	-0.21 (2)	-0.09 (2)	0.14 (2)	-1.51 (2)	-0.10 (2)	0.86 (2)
52	11	-0.17 (2)	-0.08 (2)	0.10 (2)	-1.94 (2)	0.16 (3)	0.83 (2)
52	12	-0.13 (5)	-0.03 (2)	0.05 (5)	-2.46 (2)	0.11 (3)	0.59 (2)
52	13	-0.01 (1)	-0.16 (3)	0.21 (2)	-0.14 (2)	-0.47 (3)	0.21 (2)
52	14	-0.12 (2)	-0.13 (3)	0.23 (2)	-0.48 (2)	0.31 (2)	0.62 (2)
52	15	-0.18 (2)	-0.09 (3)	0.20 (2)	-0.83 (2)	0.07 (2)	0.77 (2)
52	16	-0.19 (2)	-0.07 (2)	0.14 (2)	-1.22 (2)	-0.08 (2)	0.80 (2)
52	17	-0.15 (2)	-0.06 (2)	0.09 (2)	-1.61 (2)	0.14 (3)	0.74 (2)
52	18	-0.10 (5)	-0.02 (2)	0.03 (8-II-2)	-1.94 (2)	0.08 (3)	0.52 (2)
52	19	-0.03 (2)	-0.18 (3)	0.21 (2)	-0.04 (8-II-2)	0.78 (2)	0.11 (2)
52	20	-0.11 (2)	-0.14 (3)	0.24 (2)	-0.33 (2)	0.43 (2)	0.52 (2)
52	21	-0.16 (2)	-0.09 (3)	0.21 (2)	-0.64 (2)	0.13 (2)	0.66 (2)
52	22	-0.16 (2)	-0.07 (5)	0.15 (2)	-0.96 (2)	-0.06 (2)	0.67 (2)
52	23	-0.13 (2)	-0.04 (2)	0.08 (2)	-1.28 (2)	0.13 (3)	0.61 (2)
52	24	-0.07 (5)	-0.01 (5)	0.03 (8-II-2)	-1.51 (2)	0.07 (3)	0.44 (2)
52	25	-0.06 (2)	-0.20 (3)	0.21 (2)	0.06 (2)	1.09 (2)	0.05 (8-II-2)
52	26	-0.11 (2)	-0.14 (3)	0.24 (2)	-0.19 (2)	0.55 (2)	0.43 (2)
52	27	-0.14 (2)	-0.10 (5)	0.21 (2)	-0.46 (2)	0.18 (2)	0.56 (2)
52	28	-0.13 (2)	-0.07 (5)	0.14 (2)	-0.73 (2)	-0.05 (2)	0.57 (2)
52	29	-0.10 (2)	-0.04 (5)	0.07 (2)	-0.98 (2)	-0.12 (2)	0.51 (2)
52	30	-0.05 (5)	-0.01 (5)	0.02 (5)	-1.16 (2)	-0.06 (2)	0.37 (2)
52	31	-0.08 (2)	-0.19 (3)	0.22 (2)	0.14 (2)	1.36 (2)	0.05 (8-II-2)
52	32	-0.11 (2)	-0.16 (5)	0.24 (2)	-0.07 (2)	0.67 (2)	0.36 (2)
52	33	-0.11 (2)	-0.13 (2)	0.21 (2)	-0.30 (2)	0.23 (2)	0.48 (2)
52	34	-0.10 (2)	-0.09 (2)	0.13 (2)	-0.52 (2)	-0.04 (2)	0.48 (2)
52	35	-0.08 (2)	-0.04 (2)	0.06 (2)	-0.72 (2)	-0.13 (2)	0.43 (2)
52	36	-0.03 (5)	-0.01 (5)	0.02 (5)	-0.86 (2)	-0.06 (2)	0.32 (2)
52	37	-0.10 (2)	-0.21 (2)	0.22 (2)	0.19 (2)	1.59 (2)	0.05 (8-I-4)
52	38	-0.11 (2)	-0.22 (2)	0.25 (2)	0.03 (2)	0.78 (2)	0.31 (2)
52	39	-0.08 (2)	-0.17 (2)	0.19 (2)	-0.17 (2)	0.27 (2)	0.42 (2)
52	40	-0.07 (2)	-0.10 (2)	0.12 (2)	-0.34 (2)	-0.03 (2)	0.42 (2)
52	41	-0.05 (2)	-0.05 (2)	0.05 (2)	-0.50 (2)	-0.14 (2)	0.37 (2)
52	42	-0.02 (5)	-0.01 (5)	0.01 (8-II-2)	-0.61 (2)	-0.07 (2)	0.27 (2)
52	43	-0.14 (2)	-0.32 (2)	0.24 (2)	0.23 (2)	1.81 (2)	0.06 (8-I-4)
52	44	-0.08 (2)	-0.31 (2)	0.24 (2)	0.08 (2)	0.87 (2)	0.27 (2)
52	45	-0.05 (2)	-0.21 (2)	0.16 (2)	-0.07 (2)	0.30 (2)	0.38 (2)
52	46	-0.04 (2)	-0.11 (2)	0.09 (2)	-0.19 (2)	-0.03 (7-II-2)	0.38 (2)
52	47	-0.03 (2)	-0.05 (2)	0.04 (2)	-0.31 (2)	-0.16 (2)	0.32 (2)
52	48	-0.01 (5)	-0.01 (5)	0.01 (8-II-2)	-0.39 (2)	-0.07 (2)	0.22 (2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
52	49	-0.17 (2)	-0.52 (2)	0.26 (2)	0.23 (2)	2.00 (2)	0.06 (7-I-3)
52	50	-0.04 (2)	-0.43 (2)	0.20 (2)	0.07 (2)	0.95 (2)	0.24 (2)
52	51	-0.03 (2)	-0.23 (2)	0.10 (2)	-0.02 (2)	0.33 (2)	0.35 (2)
52	52	-0.02 (2)	-0.11 (2)	0.06 (2)	-0.08 (2)	-0.03 (2)	0.35 (2)
52	53	-0.01 (2)	-0.04 (5)	0.02 (2)	-0.15 (2)	-0.18 (2)	0.29 (2)
52	54	-0.00 (5)	-0.01 (5)	0.00 (8-II-2)	-0.20 (2)	-0.09 (2)	0.17 (2)
52	55	-0.19 (2)	-0.99 (2)	0.26 (2)	0.16 (2)	2.04 (2)	0.08 (8-II-2)
52	56	-0.02 (2)	-0.48 (2)	0.05 (2)	0	0.99 (2)	0.19 (2)
52	57	0.01 (2)	-0.24 (2)	0.04 (2)	0	0.35 (2)	0.25 (2)
52	58	0.02 (2)	-0.10 (2)	0.02 (2)	-0.02 (2)	-0.03 (2)	0.25 (2)
52	59	0.01 (2)	-0.03 (5)	0.01 (5)	-0.03 (2)	-0.19 (2)	0.20 (2)
52	60	0.01 (2)	-0.01 (3)	0.00 (8-II-2)	-0.04 (2)	-0.11 (2)	0.09 (2)
53	1	0.07 (2)	-0.21 (3)	-0.04 (3)	-6.60 (2)	6.60 (3)	0.94 (2)
53	2	0.06 (2)	-0.19 (3)	-0.04 (3)	-4.85 (2)	5.37 (3)	-1.89 (3)
53	3	0.06 (2)	-0.17 (3)	-0.05 (3)	-5.46 (3)	4.31 (3)	-2.92 (3)
53	4	0.05 (2)	-0.14 (3)	-0.04 (3)	-6.16 (3)	3.32 (3)	-3.73 (3)
53	5	-0.04 (3)	-0.12 (3)	-0.04 (3)	-5.78 (3)	2.18 (3)	-4.10 (3)
53	6	-0.03 (3)	0.11 (2)	-0.04 (8-I-2)	-4.26 (3)	-1.46 (2)	-3.77 (3)
53	7	-0.02 (3)	0.11 (2)	-0.03 (8-I-2)	-2.69 (3)	-1.70 (2)	-3.11 (3)
53	8	-0.03 (2)	0.12 (2)	-0.02 (8-I-2)	-1.47 (3)	-3.09 (1)	-1.59 (3)
53	9	-0.02 (2)	0.13 (2)	-0.02 (8-I-2)	-1.12 (3)	-1.58 (3)	-1.59 (3)
53	10	-0.01 (3)	0.16 (2)	-0.02 (2)	-0.91 (3)	-6.68 (3)	-1.59 (3)
53	11	-0.03 (3)	0.19 (2)	-0.03 (2)	-0.69 (3)	-6.93 (3)	1.88 (2)
53	12	0.05 (2)	0.21 (2)	-0.03 (2)	-0.87 (2)	-5.33 (3)	2.55 (2)
53	13	0.06 (2)	0.20 (2)	0.06 (3)	-3.36 (2)	-3.85 (2)	0.94 (8-I-2)
53	14	-0.02 (3)	0.25 (2)	-0.09 (2)	-7.06 (2)	7.98 (3)	2.59 (2)
53	15	-0.07 (2)	0.34 (2)	-0.06 (2)	-10.29 (2)	-12.67 (2)	1.45 (1)
53	16	-0.07 (2)	0.34 (2)	0.03 (2)	-11.67 (2)	-12.42 (2)	1.47 (3)
53	17	-0.03 (2)	-0.30 (3)	0.03 (2)	-9.30 (2)	-9.53 (2)	0.82 (8-II-4)
53	18	-0.03 (3)	-0.27 (3)	0.04 (2)	-5.74 (2)	7.78 (3)	-0.51 (8-I-4)
53	19	-0.04 (3)	-0.25 (3)	0.05 (2)	-3.16 (2)	5.98 (3)	-1.16 (2)
53	20	-0.04 (3)	-0.23 (3)	0.04 (2)	-1.11 (2)	4.09 (3)	-1.83 (2)
53	21	-0.07 (3)	-0.23 (3)	0.04 (2)	2.65 (3)	5.67 (3)	-2.63 (2)
53	22	-0.08 (3)	-0.21 (3)	0.04 (2)	2.30 (3)	6.19 (3)	1.83 (3)
53	23	0.13 (2)	-0.23 (3)	0.05 (2)	-5.45 (2)	8.18 (3)	0.97 (8-II-4)
53	24	0.10 (2)	-0.22 (3)	-0.03 (3)	-7.54 (2)	7.92 (3)	0.73 (8-I-2)
53	25	-0.02 (3)	0.22 (2)	-0.05 (2)	2.18 (3)	6.29 (3)	3.46 (2)
53	26	-0.02 (3)	0.24 (2)	-0.05 (2)	2.91 (3)	8.16 (3)	3.37 (2)
53	27	-0.02 (3)	0.22 (2)	-0.05 (2)	1.51 (3)	-3.86 (2)	3.90 (2)
53	28	-0.02 (3)	0.23 (2)	-0.05 (2)	2.32 (3)	9.99 (3)	2.63 (2)
53	29	-0.02 (3)	0.20 (2)	-0.04 (2)	0.75 (5)	-2.79 (2)	3.08 (2)
53	30	-0.03 (3)	0.21 (2)	-0.04 (2)	2.49 (2)	8.75 (3)	1.54 (2)
53	31	-0.02 (3)	0.20 (2)	-0.04 (2)	1.62 (5)	4.99 (3)	2.78 (2)
53	32	-0.04 (3)	-0.13 (3)	-0.03 (8-I-2)	-2.95 (3)	3.17 (3)	-2.34 (3)
53	33	-0.05 (3)	-0.15 (3)	-0.03 (8-I-2)	-2.68 (3)	4.27 (3)	-1.63 (3)
53	34	-0.03 (3)	0.18 (2)	-0.03 (2)	2.81 (2)	6.83 (3)	-1.02 (8-II-2)
53	35	-0.03 (3)	-0.15 (3)	-0.03 (8-I-2)	1.11 (2)	3.72 (3)	-1.76 (3)
53	36	-0.03 (3)	-0.16 (3)	-0.03 (8-I-2)	1.94 (2)	4.99 (3)	-1.32 (3)
53	37	-0.04 (3)	-0.16 (3)	-0.03 (8-I-2)	1.49 (2)	5.32 (3)	-1.21 (8-II-2)
53	38	-0.02 (3)	0.17 (2)	-0.03 (2)	1.15 (2)	-2.16 (1)	-2.42 (3)
53	39	-0.02 (3)	0.17 (2)	-0.03 (2)	2.00 (2)	3.63 (3)	-1.98 (3)
53	40	-0.01 (3)	0.13 (2)	-0.03 (2)	0.76 (2)	-1.64 (1)	-2.33 (3)
53	41	-0.03 (3)	-0.14 (3)	-0.03 (8-I-2)	1.17 (2)	2.93 (3)	-2.15 (3)
53	42	-0.02 (3)	-0.14 (3)	-0.03 (8-I-2)	1.11 (2)	1.67 (3)	-2.36 (3)
53	43	-0.03 (3)	0.12 (2)	-0.03 (8-I-2)	-2.29 (3)	2.14 (3)	-2.69 (3)
53	44	-0.03 (3)	0.15 (2)	-0.02 (8-I-2)	1.67 (2)	3.15 (3)	-1.98 (3)
53	45	-0.04 (3)	-0.24 (3)	0.02 (8-II-2)	2.88 (3)	10.28 (3)	-2.77 (2)
53	46	-0.05 (3)	-0.23 (3)	0.02 (2)	2.89 (3)	8.42 (3)	-3.29 (2)
53	47	-0.05 (3)	-0.22 (3)	-0.02 (8-I-2)	3.28 (5)	10.00 (3)	-2.63 (2)
53	48	-0.02 (5)	0.27 (2)	0.02 (8-II-2)	2.87 (3)	11.92 (3)	2.53 (3)
53	49	-0.02 (5)	0.26 (2)	-0.03 (2)	2.53 (3)	12.35 (3)	1.28 (8-I-2)
53	50	-0.03 (2)	0.29 (2)	-0.02 (2)	-4.04 (2)	13.21 (3)	1.77 (3)
53	51	-0.03 (3)	0.22 (2)	-0.02 (2)	3.14 (2)	10.52 (3)	1.25 (3)
53	52	-0.06 (3)	-0.20 (3)	-0.02 (8-I-2)	2.88 (5)	9.06 (3)	2.31 (3)
53	53	-0.07 (3)	-0.21 (3)	-0.02 (8-I-2)	2.14 (3)	8.66 (3)	2.53 (3)
53	54	-0.07 (3)	-0.20 (3)	-0.02 (3)	0.99 (3)	7.72 (3)	1.78 (3)
53	55	-0.04 (3)	-0.19 (3)	-0.02 (8-I-2)	3.14 (2)	8.39 (3)	-0.83 (2)
53	56	-0.05 (3)	-0.19 (3)	-0.02 (8-I-2)	2.56 (2)	8.30 (3)	-1.50 (2)
53	57	-0.05 (3)	-0.18 (3)	-0.02 (8-I-2)	1.75 (2)	6.59 (3)	-1.02 (8-II-2)
53	58	-0.05 (3)	-0.17 (3)	-0.03 (3)	-1.66 (3)	5.42 (3)	-0.99 (8-II-2)
53	59	-0.06 (3)	-0.19 (3)	-0.02 (3)	-1.02 (8-II-2)	6.72 (3)	-1.06 (2)
54	1	-0.04 (2)	-0.11 (2)	-0.03 (2)	-1.90 (2)	-1.38 (2)	0.49 (3)
54	2	-0.09 (2)	-0.11 (2)	-0.03 (2)	-5.35 (2)	-0.50 (3)	-0.29 (2)
54	3	-0.11 (2)	-0.10 (2)	-0.04 (2)	-8.16 (2)	-0.16 (3)	0.39 (2)
54	4	-0.10 (2)	-0.08 (2)	-0.03 (2)	-9.17 (2)	-0.23 (2)	1.02 (2)
54	5	-0.08 (2)	-0.06 (2)	-0.03 (2)	-8.75 (2)	-0.47 (2)	1.44 (2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
54	6	-0.06(2)	-0.04(5)	-0.02(2)	-7.48(2)	-0.63(2)	1.60(2)
54	7	-0.04(2)	-0.10(2)	-0.03(2)	-0.84(2)	-1.79(2)	-1.61(2)
54	8	-0.09(2)	-0.09(2)	-0.03(2)	-1.92(2)	-1.13(3)	-1.69(2)
54	9	-0.11(2)	-0.08(2)	-0.03(2)	-3.19(2)	1.17(2)	-0.53(5)
54	10	-0.10(2)	-0.07(2)	-0.03(2)	-3.98(2)	0.77(2)	-0.93(3)
54	11	-0.09(2)	-0.05(2)	-0.03(2)	-4.22(2)	0.44(5)	1.65(2)
54	12	-0.06(2)	-0.04(2)	-0.02(2)	-4.13(2)	0.54(3)	2.08(2)
54	13	-0.04(2)	-0.09(2)	-0.02(2)	-0.26(2)	-2.61(2)	-1.83(2)
54	14	-0.08(2)	-0.08(2)	-0.03(2)	0.32(1)	-1.77(3)	-2.03(2)
54	15	-0.10(2)	-0.07(2)	-0.03(2)	0.32(1)	2.32(2)	-0.83(2)
54	16	-0.10(2)	-0.06(2)	-0.03(2)	0.55(3)	1.84(2)	-0.82(3)
54	17	-0.09(2)	-0.05(1)	-0.03(2)	1.02(3)	1.08(2)	1.53(2)
54	18	-0.07(2)	-0.04(1)	-0.02(2)	-1.53(2)	0.61(5)	2.01(2)
54	19	-0.04(2)	-0.11(3)	0.02(3)	-0.30(3)	-3.44(2)	-1.62(2)
54	20	-0.08(2)	-0.09(3)	-0.03(2)	1.62(2)	-2.27(3)	-1.85(2)
54	21	-0.10(2)	-0.08(3)	-0.03(2)	2.31(2)	3.30(2)	-0.84(2)
54	22	-0.11(2)	-0.06(3)	-0.03(2)	2.18(2)	2.78(2)	-0.63(3)
54	23	-0.09(2)	-0.05(3)	-0.03(2)	1.46(2)	1.76(2)	1.23(2)
54	24	-0.07(2)	-0.04(1)	-0.02(8-I-2)	0.72(8-I-4)	0.92(5)	1.66(2)
55	1	-0.04(2)	-0.14(3)	-0.03(2)	-0.42(3)	-4.08(2)	-1.20(2)
55	2	-0.08(2)	-0.11(3)	-0.03(2)	2.37(2)	-2.62(3)	-1.37(2)
55	3	-0.10(2)	-0.09(3)	-0.03(2)	3.60(2)	4.01(2)	-0.66(2)
55	4	-0.11(2)	-0.07(3)	-0.03(2)	3.71(2)	3.45(2)	-0.43(3)
55	5	-0.10(2)	-0.05(3)	-0.02(2)	2.95(2)	2.25(2)	0.87(2)
55	6	-0.07(2)	-0.04(3)	-0.02(8-I-2)	1.66(2)	1.15(5)	1.19(2)
55	7	-0.04(2)	-0.15(3)	-0.03(2)	-0.47(3)	-4.43(2)	-0.70(2)
55	8	-0.08(2)	-0.12(3)	-0.03(2)	2.75(2)	-2.82(3)	-0.76(2)
55	9	-0.10(2)	-0.10(3)	-0.03(2)	4.26(2)	4.43(2)	-0.36(2)
55	10	-0.11(2)	-0.07(3)	-0.03(2)	4.52(2)	3.86(2)	-0.25(8-I-2)
55	11	-0.10(2)	-0.05(3)	-0.02(8-I-2)	3.75(2)	2.54(2)	0.50(2)
55	12	-0.08(2)	-0.04(3)	-0.02(8-I-2)	2.34(2)	1.27(5)	0.67(2)
55	13	-0.04(2)	-0.15(3)	-0.03(2)	-0.49(3)	-4.50(2)	-0.22(8-I-2)
55	14	-0.08(2)	-0.13(3)	-0.03(2)	2.88(2)	-2.91(3)	-0.21(8-I-2)
55	15	-0.10(2)	-0.10(3)	-0.03(2)	4.47(2)	4.59(2)	-0.21(8-I-2)
55	16	-0.11(2)	-0.07(3)	-0.02(8-I-2)	4.77(2)	4.01(2)	-0.20(8-I-2)
55	17	-0.10(2)	-0.05(3)	-0.02(8-I-2)	3.99(2)	2.64(2)	-0.19(8-I-2)
55	18	-0.08(2)	-0.04(3)	-0.02(8-I-2)	2.54(2)	1.32(5)	0.19(8-II-2)
55	19	-0.04(2)	-0.15(3)	-0.03(2)	-0.46(3)	-4.33(2)	0.42(2)
55	20	-0.08(2)	-0.12(3)	-0.03(2)	2.77(2)	-2.88(3)	0.60(2)
55	21	-0.11(2)	-0.10(3)	-0.03(2)	4.26(2)	4.50(2)	0.34(2)
55	22	-0.12(2)	-0.07(3)	-0.02(8-I-2)	4.50(2)	3.91(2)	0.24(8-II-2)
55	23	-0.10(2)	-0.05(3)	-0.02(8-I-2)	3.70(2)	2.56(2)	-0.29(2)
55	24	-0.08(2)	-0.04(3)	-0.02(8-I-2)	2.26(2)	1.27(5)	-0.44(2)
55	25	-0.04(2)	-0.14(3)	-0.03(2)	-0.41(3)	-3.94(2)	0.94(2)
55	26	-0.08(2)	-0.11(3)	-0.03(2)	2.41(2)	-2.75(3)	1.20(2)
55	27	-0.11(2)	-0.09(3)	-0.03(8-I-2)	3.61(2)	4.16(2)	0.63(2)
55	28	-0.12(2)	-0.07(3)	-0.02(8-I-2)	3.68(2)	3.56(2)	0.29(3)
55	29	-0.11(2)	-0.05(3)	-0.02(8-I-2)	2.86(2)	2.29(2)	-0.68(2)
55	30	-0.09(2)	-0.04(1)	-0.01(8-I-2)	1.50(2)	1.15(5)	-0.97(2)
55	31	-0.04(2)	-0.12(3)	-0.03(2)	-0.32(3)	-3.38(2)	1.37(2)
55	32	-0.10(2)	-0.10(3)	-0.03(2)	1.73(2)	-2.49(3)	1.65(2)
55	33	-0.11(2)	-0.08(3)	-0.03(8-I-2)	2.45(2)	3.58(2)	0.80(2)
55	34	-0.12(2)	-0.06(3)	-0.02(8-I-2)	2.26(2)	2.98(2)	0.48(3)
55	35	-0.11(2)	-0.05(1)	-0.02(8-I-2)	1.43(2)	1.86(2)	-1.05(2)
55	36	-0.09(2)	-0.04(1)	0.02(8-II-2)	0.63(8-II-4)	0.95(5)	-1.44(2)
55	37	-0.03(2)	-0.10(3)	-0.03(2)	-0.19(5)	-2.69(2)	1.61(2)
55	38	-0.08(2)	-0.08(3)	-0.03(2)	0.64(2)	-2.12(3)	1.86(2)
55	39	-0.12(2)	-0.07(3)	-0.03(8-I-2)	0.65(2)	2.78(2)	0.80(2)
55	40	-0.13(2)	-0.06(2)	-0.02(8-I-2)	0.33(8-II-4)	2.21(2)	0.67(3)
55	41	-0.12(2)	-0.05(2)	-0.02(8-I-2)	0.71(3)	1.28(2)	-1.37(2)
55	42	-0.09(2)	-0.05(2)	0.02(8-II-2)	-1.54(2)	0.68(5)	-1.81(2)
55	43	-0.03(2)	-0.07(2)	-0.02(2)	-0.59(2)	-1.98(2)	1.56(2)
55	44	-0.09(2)	-0.07(2)	-0.02(8-I-2)	-1.02(2)	-1.62(3)	1.72(2)
55	45	-0.12(2)	-0.07(2)	-0.02(8-I-2)	-1.97(2)	1.81(2)	0.56(2)
55	46	-0.13(2)	-0.07(2)	-0.02(8-I-2)	-2.90(2)	1.29(2)	0.83(3)
55	47	-0.12(2)	-0.06(2)	0.01(8-II-2)	-3.53(2)	0.68(5)	-1.59(2)
55	48	-0.09(2)	-0.05(2)	0.02(8-II-2)	-3.88(2)	0.58(3)	-1.99(2)
55	49	-0.03(2)	-0.08(2)	-0.02(8-I-4)	-1.32(2)	-1.38(2)	1.10(2)
55	50	-0.09(2)	-0.08(2)	-0.02(8-I-2)	-3.49(2)	-1.04(3)	1.11(2)
55	51	-0.13(2)	-0.09(2)	-0.02(8-I-2)	-5.68(2)	0.75(2)	0.35(3)
55	52	-0.14(2)	-0.09(2)	-0.01(8-I-2)	-7.00(2)	0.31(2)	-0.94(2)
55	53	-0.12(2)	-0.08(2)	0.02(8-II-2)	-7.28(2)	0.38(3)	-1.60(2)
55	54	-0.09(2)	-0.06(2)	0.02(8-II-2)	-6.82(2)	0.60(3)	-1.85(2)
55	55	0.02(3)	-0.07(2)	-0.01(8-I-4)	-2.49(2)	-1.01(1)	-0.29(3)
55	56	-0.09(2)	-0.10(2)	0.01(8-II-4)	-7.11(2)	-0.48(3)	-0.18(8-II-4)
55	57	-0.13(2)	-0.12(2)	0.01(8-II-2)	-10.84(2)	-0.30(5)	-0.43(2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 61 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
55	58	-0.14 (2)	-0.12 (2)	0.02 (8-II-2)	-12.45 (2)	-0.64 (2)	-0.82 (2)
55	59	-0.12 (2)	-0.10 (2)	0.02 (8-II-2)	-12.08 (2)	-0.89 (2)	-1.01 (2)
55	60	-0.09 (2)	-0.08 (2)	0.02 (8-II-2)	-10.38 (2)	-1.02 (2)	-1.04 (2)
56	1	-0.08 (3)	0.17 (2)	-0.03 (3)	-1.56 (2)	-5.88 (1)	-0.78 (3)
56	2	-0.08 (3)	0.17 (2)	-0.06 (3)	-0.90 (2)	-4.88 (2)	-1.30 (2)
56	3	-0.08 (3)	0.16 (2)	-0.07 (3)	-1.00 (2)	-4.26 (2)	-1.88 (2)
56	4	-0.07 (3)	0.16 (2)	-0.08 (3)	-1.47 (2)	-3.90 (2)	-2.12 (2)
56	5	-0.06 (3)	0.16 (2)	-0.08 (3)	-2.09 (2)	4.18 (3)	-2.19 (2)
56	6	-0.05 (3)	0.16 (2)	-0.09 (3)	-2.79 (2)	5.50 (3)	-2.18 (2)
56	7	-0.05 (3)	-0.18 (3)	-0.08 (3)	-3.51 (2)	6.68 (3)	-2.13 (2)
56	8	-0.04 (3)	-0.19 (3)	-0.08 (3)	-4.16 (2)	7.74 (3)	-2.06 (2)
56	9	-0.03 (3)	-0.20 (3)	0.08 (2)	-4.45 (2)	8.66 (3)	-1.77 (2)
56	10	-0.02 (5)	0.22 (2)	0.08 (2)	-4.01 (2)	9.09 (3)	-0.77 (8-II-2)
56	11	-0.06 (3)	0.15 (2)	-0.03 (3)	-1.61 (2)	-7.46 (1)	-0.41 (3)
56	12	-0.05 (3)	0.15 (2)	0.04 (2)	1.04 (3)	-4.95 (2)	-1.79 (2)
56	13	-0.05 (3)	0.15 (2)	-0.05 (3)	1.52 (3)	-3.89 (2)	-2.66 (2)
56	14	-0.05 (3)	0.15 (2)	-0.05 (3)	2.04 (3)	-3.27 (2)	-3.02 (2)
56	15	-0.05 (3)	0.15 (2)	-0.05 (3)	2.51 (3)	4.86 (3)	-3.14 (2)
56	16	-0.05 (3)	0.15 (2)	-0.05 (3)	2.90 (3)	6.48 (3)	-3.10 (2)
56	17	-0.05 (3)	0.15 (2)	-0.05 (3)	3.17 (3)	7.75 (3)	-2.84 (2)
56	18	-0.05 (3)	0.16 (2)	-0.05 (3)	3.34 (3)	8.63 (3)	-2.18 (2)
56	19	-0.04 (3)	0.17 (2)	-0.05 (3)	3.62 (3)	8.94 (3)	-0.89 (8-II-2)
56	20	-0.05 (3)	0.18 (2)	-0.04 (3)	4.95 (3)	8.33 (3)	-1.91 (3)
56	21	-0.04 (3)	0.12 (2)	0.04 (2)	-1.23 (2)	-6.95 (1)	0.46 (8-II-2)
56	22	-0.04 (3)	0.12 (2)	0.04 (2)	1.03 (3)	-4.50 (2)	2.32 (3)
56	23	-0.04 (3)	0.12 (2)	0.05 (2)	1.70 (3)	-3.30 (2)	2.99 (3)
56	24	-0.04 (3)	0.12 (2)	0.05 (2)	2.29 (3)	3.16 (3)	2.98 (3)
56	25	-0.05 (3)	0.12 (2)	0.05 (2)	2.82 (3)	4.93 (3)	2.62 (3)
56	26	-0.05 (3)	0.12 (2)	0.04 (2)	3.27 (3)	6.21 (3)	-2.10 (2)
56	27	-0.05 (3)	0.13 (2)	-0.04 (3)	3.72 (3)	6.99 (3)	-1.50 (2)
56	28	-0.05 (3)	0.13 (2)	-0.04 (3)	4.27 (3)	7.24 (3)	-0.66 (2)
56	29	-0.05 (3)	0.13 (2)	-0.04 (3)	5.12 (3)	6.84 (3)	-0.76 (3)
56	30	-0.06 (3)	-0.13 (3)	-0.04 (3)	5.98 (3)	5.65 (3)	-1.91 (3)
56	31	-0.03 (3)	0.09 (2)	0.04 (2)	-1.02 (2)	-5.67 (1)	0.85 (3)
56	32	-0.03 (3)	0.09 (2)	0.05 (2)	1.10 (3)	-3.53 (2)	3.01 (3)
56	33	-0.04 (3)	0.09 (2)	0.05 (2)	1.68 (3)	-2.43 (2)	3.54 (3)
56	34	-0.04 (3)	0.09 (2)	0.04 (2)	2.17 (3)	2.99 (3)	3.37 (3)
56	35	-0.05 (3)	0.09 (2)	0.04 (2)	2.61 (3)	4.25 (3)	2.82 (3)
56	36	-0.06 (3)	-0.10 (3)	0.03 (2)	3.05 (3)	5.04 (3)	2.05 (3)
56	37	-0.06 (3)	-0.10 (3)	-0.03 (3)	3.53 (3)	5.43 (3)	1.14 (3)
56	38	-0.06 (3)	-0.10 (3)	-0.03 (3)	4.07 (3)	5.43 (3)	0.65 (8-I-2)
56	39	-0.05 (3)	-0.11 (3)	-0.03 (8-I-2)	4.72 (3)	4.99 (3)	-0.87 (3)
56	40	-0.04 (3)	-0.12 (3)	-0.04 (8-I-2)	6.08 (3)	3.65 (3)	-2.40 (3)
56	41	0.02 (2)	0.05 (2)	0.04 (2)	-1.14 (2)	-3.95 (2)	1.34 (3)
56	42	0.03 (2)	0.06 (2)	0.04 (2)	-1.01 (2)	-2.40 (2)	3.22 (3)
56	43	-0.04 (3)	0.06 (2)	0.04 (2)	-0.70 (2)	-1.75 (2)	3.60 (3)
56	44	-0.05 (3)	-0.07 (3)	0.04 (2)	0.67 (3)	2.28 (3)	3.33 (3)
56	45	-0.06 (3)	-0.07 (3)	0.03 (2)	0.72 (3)	2.95 (3)	2.70 (3)
56	46	-0.06 (3)	-0.08 (3)	-0.03 (3)	0.89 (3)	3.31 (3)	1.86 (3)
56	47	-0.07 (3)	-0.08 (3)	-0.02 (3)	1.19 (3)	3.48 (3)	1.03 (8-I-2)
56	48	-0.06 (3)	-0.09 (3)	-0.02 (8-I-2)	1.65 (3)	3.51 (3)	-0.64 (8-II-2)
56	49	0.06 (2)	-0.09 (3)	-0.02 (8-I-2)	2.50 (3)	3.34 (3)	-1.25 (3)
56	50	0.07 (2)	-0.10 (3)	-0.04 (2)	4.41 (3)	2.34 (3)	-2.65 (3)
56	51	0.02 (2)	0.03 (2)	0.02 (2)	-2.11 (2)	-1.87 (2)	0.83 (3)
56	52	0.03 (2)	0.03 (2)	0.02 (2)	-3.19 (2)	-1.50 (2)	1.80 (3)
56	53	-0.04 (3)	0.04 (2)	0.03 (2)	-3.61 (1)	-1.53 (2)	2.00 (3)
56	54	-0.05 (3)	-0.06 (3)	0.03 (2)	-4.36 (1)	-1.63 (2)	1.79 (3)
56	55	-0.07 (3)	-0.07 (3)	0.02 (2)	-4.98 (1)	-1.74 (2)	1.36 (3)
56	56	-0.07 (3)	-0.08 (3)	0.02 (2)	-5.40 (1)	-1.81 (2)	0.86 (3)
56	57	0.07 (2)	-0.08 (3)	-0.01 (8-I-2)	-5.55 (1)	-1.80 (2)	0.38 (8-I-2)
56	58	0.08 (2)	-0.09 (3)	-0.01 (8-I-2)	-5.33 (1)	1.96 (3)	-0.25 (3)
56	59	0.09 (2)	-0.09 (3)	-0.02 (2)	-4.52 (1)	2.08 (3)	-0.89 (3)
56	60	0.10 (2)	-0.09 (3)	-0.02 (2)	-2.98 (2)	1.78 (3)	-1.53 (3)
57	1	-0.06 (2)	-0.03 (1)	-0.02 (8-I-2)	0.73 (5)	0.69 (3)	1.22 (2)
57	2	-0.04 (2)	-0.02 (1)	-0.02 (8-I-2)	0.92 (3)	-0.80 (2)	1.15 (2)
57	3	-0.03 (2)	-0.02 (1)	-0.01 (8-I-2)	1.13 (3)	-0.89 (2)	1.04 (2)
57	4	-0.03 (2)	-0.01 (1)	-0.01 (8-I-2)	1.30 (3)	-0.75 (2)	0.90 (2)
57	5	-0.02 (2)	-0.01 (2)	-0.01 (8-I-2)	-1.51 (2)	-0.46 (2)	0.76 (2)
57	6	-0.02 (5)	-0.00 (2)	-0.00 (8-I-2)	-1.70 (2)	-0.12 (2)	0.46 (2)
57	7	-0.06 (2)	-0.03 (1)	-0.02 (8-I-2)	1.12 (2)	0.71 (3)	0.69 (2)
57	8	-0.05 (2)	-0.03 (1)	-0.01 (8-I-2)	0.74 (3)	-0.82 (2)	0.65 (2)
57	9	-0.04 (2)	-0.02 (1)	-0.01 (8-I-2)	0.98 (3)	-0.94 (2)	0.58 (2)
57	10	-0.03 (2)	-0.01 (1)	-0.01 (8-I-2)	1.18 (3)	-0.82 (2)	0.51 (2)
57	11	-0.02 (2)	-0.01 (1)	-0.01 (8-I-2)	1.35 (3)	-0.51 (2)	0.44 (2)
57	12	-0.02 (5)	-0.00 (1)	-0.00 (8-I-2)	-1.45 (2)	-0.14 (2)	0.27 (2)
57	13	-0.06 (2)	-0.03 (1)	-0.01 (8-I-2)	1.28 (2)	0.72 (3)	0.19 (8-II-2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
57	14	-0.05 (2)	-0.03 (1)	-0.01 (8-I-2)	0.70 (5)	-0.84 (2)	0.20 (8-II-2)
57	15	-0.04 (2)	-0.02 (1)	-0.01 (8-I-2)	0.93 (3)	-0.97 (2)	0.20 (8-II-2)
57	16	-0.03 (2)	-0.02 (1)	-0.01 (8-I-2)	1.14 (3)	-0.85 (2)	0.20 (8-II-2)
57	17	-0.02 (2)	-0.01 (1)	0.01 (8-II-2)	1.31 (3)	-0.53 (2)	0.20 (8-II-2)
57	18	-0.02 (5)	-0.00 (1)	0.00 (8-II-2)	-1.41 (2)	-0.15 (2)	0.14 (8-II-2)
57	19	-0.06 (2)	-0.03 (1)	-0.01 (8-I-2)	1.03 (2)	0.72 (3)	-0.47 (2)
57	20	-0.05 (2)	-0.03 (1)	0.01 (8-II-2)	0.72 (3)	-0.85 (2)	-0.45 (2)
57	21	-0.04 (2)	-0.02 (1)	0.01 (8-II-2)	0.97 (3)	-0.98 (2)	-0.41 (2)
57	22	-0.03 (2)	-0.02 (1)	0.01 (8-II-2)	1.17 (3)	-0.84 (2)	-0.35 (2)
57	23	-0.02 (2)	-0.01 (1)	0.01 (8-II-2)	-1.37 (2)	-0.53 (2)	-0.29 (2)
57	24	-0.02 (5)	-0.00 (1)	0.00 (8-II-2)	-1.59 (2)	-0.14 (2)	-0.17 (2)
57	25	-0.07 (2)	-0.03 (1)	0.01 (8-II-2)	0.63 (8-II-4)	0.71 (3)	-1.01 (2)
57	26	-0.05 (2)	-0.03 (1)	0.01 (8-II-2)	0.88 (3)	-0.87 (2)	-0.96 (2)
57	27	-0.04 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-2)	1.10 (3)	-0.96 (2)	-0.87 (2)
57	28	-0.03 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-2)	-1.38 (2)	-0.81 (2)	-0.76 (2)
57	29	-0.02 (2)	-0.01 (2)	0.01 (8-II-2)	-1.78 (2)	-0.50 (2)	-0.63 (2)
57	30	-0.01 (5)	-0.00 (1)	0.00 (8-II-2)	-1.97 (2)	-0.13 (2)	-0.37 (2)
57	31	-0.07 (2)	-0.03 (2)	0.02 (8-II-2)	0.96 (3)	0.69 (3)	-1.48 (2)
57	32	-0.05 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-2)	-1.24 (2)	-0.90 (2)	-1.40 (2)
57	33	-0.04 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-2)	-1.70 (2)	-0.93 (2)	-1.27 (2)
57	34	-0.03 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-2)	-2.08 (2)	-0.75 (2)	-1.10 (2)
57	35	-0.02 (2)	-0.01 (2)	0.01 (8-II-2)	-2.38 (2)	-0.44 (2)	-0.92 (2)
57	36	-0.01 (8-I-1)	-0.00 (2)	0.00 (8-II-2)	-2.54 (2)	-0.11 (2)	-0.55 (2)
57	37	-0.07 (2)	-0.04 (2)	0.02 (8-II-2)	-2.17 (2)	-0.66 (2)	-1.83 (2)
57	38	-0.05 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-2)	-2.49 (2)	-0.92 (2)	-1.71 (2)
57	39	-0.04 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-2)	-2.75 (2)	-0.89 (2)	-1.55 (2)
57	40	-0.03 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-2)	-2.95 (2)	-0.67 (2)	-1.35 (2)
57	41	-0.02 (2)	-0.01 (2)	0.01 (8-II-2)	-3.12 (2)	-0.36 (2)	-1.13 (2)
57	42	-0.01 (8-I-1)	-0.00 (2)	0.00 (8-II-2)	-3.20 (2)	-0.08 (2)	-0.68 (2)
57	43	-0.06 (2)	-0.04 (2)	0.02 (8-II-2)	-4.03 (2)	-0.80 (2)	-1.96 (2)
57	44	-0.05 (2)	-0.04 (2)	0.02 (8-II-2)	-4.03 (2)	-0.96 (2)	-1.82 (2)
57	45	-0.04 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-2)	-3.99 (2)	-0.85 (2)	-1.64 (2)
57	46	-0.03 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-2)	-3.93 (2)	-0.59 (2)	-1.44 (2)
57	47	-0.02 (2)	-0.01 (2)	0.01 (8-II-2)	-3.88 (2)	-0.27 (2)	-1.22 (2)
57	48	-0.01 (8-I-1)	-0.00 (3)	0.00 (8-II-2)	-3.87 (2)	-0.05 (2)	-0.74 (2)
57	49	-0.06 (2)	-0.05 (2)	0.02 (8-II-2)	-6.25 (2)	-0.96 (2)	-1.77 (2)
57	50	-0.05 (2)	-0.04 (2)	0.01 (8-II-2)	-5.80 (2)	-1.00 (2)	-1.61 (2)
57	51	-0.04 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-2)	-5.34 (2)	-0.84 (2)	-1.43 (2)
57	52	-0.03 (2)	-0.02 (2)	0.01 (8-II-2)	-4.90 (2)	-0.55 (2)	-1.27 (2)
57	53	-0.02 (2)	-0.01 (2)	0.01 (8-II-2)	-4.53 (2)	-0.21 (2)	-1.12 (2)
57	54	0.02 (8-II-1)	-0.00 (2)	0.00 (8-II-2)	-4.35 (2)	-0.03 (8-II-2)	-0.69 (2)
57	55	-0.06 (2)	-0.05 (2)	0.02 (8-II-2)	-8.77 (2)	-1.18 (2)	-0.90 (2)
57	56	-0.04 (2)	-0.04 (2)	0.01 (8-II-2)	-7.69 (2)	-1.10 (2)	-0.79 (2)
57	57	-0.03 (2)	-0.03 (2)	0.01 (8-II-2)	-6.71 (2)	-0.89 (2)	-0.68 (2)
57	58	-0.03 (2)	-0.02 (2)	0.01 (3)	-5.80 (2)	-0.60 (2)	-0.60 (2)
57	59	-0.02 (2)	-0.01 (2)	0.01 (3)	-4.89 (2)	-0.26 (2)	-0.56 (2)
57	60	0.02 (8-II-1)	-0.00 (2)	0.01 (8-II-2)	-4.18 (2)	-0.05 (8-II-2)	-0.40 (2)
58	1	-0.07 (3)	-0.11 (3)	0.03 (3)	2.97 (3)	5.51 (3)	0.93 (3)
58	2	-0.04 (3)	-0.11 (3)	0.04 (3)	1.30 (3)	3.91 (3)	1.20 (8-I-2)
58	3	0.05 (2)	-0.09 (3)	0.02 (3)	-1.44 (1)	-3.21 (2)	2.08 (1)
58	4	0.03 (2)	-0.07 (3)	-0.02 (2)	-3.97 (1)	-2.89 (2)	1.97 (2)
58	5	-0.02 (3)	0.06 (2)	-0.02 (2)	-3.89 (1)	-2.61 (2)	1.84 (2)
58	6	-0.02 (8-I-2)	0.04 (2)	-0.02 (2)	-3.32 (2)	-2.15 (2)	1.62 (2)
58	7	0.01 (2)	0.03 (2)	-0.03 (2)	-2.97 (2)	-0.86 (2)	0.67 (2)
58	8	-0.02 (8-I-2)	0.07 (2)	-0.02 (2)	-2.34 (1)	-1.23 (2)	-1.75 (3)
58	9	-0.02 (8-I-2)	0.08 (2)	-0.01 (8-I-2)	-1.94 (1)	-2.00 (1)	-2.40 (3)
58	10	-0.03 (3)	-0.10 (3)	-0.01 (8-I-2)	-1.24 (1)	-2.57 (1)	-2.36 (3)
58	11	-0.02 (3)	-0.10 (3)	0.00 (8-II-2)	-1.07 (1)	-2.98 (1)	-2.19 (3)
58	12	-0.02 (3)	0.14 (2)	0.01 (3)	-0.31 (8-II-2)	-3.46 (2)	-0.84 (1)
58	13	-0.01 (8-I-2)	-0.12 (3)	0.02 (3)	2.00 (2)	-2.54 (2)	1.04 (3)
58	14	-0.02 (8-I-2)	-0.15 (3)	0.02 (8-II-2)	1.65 (8-I-2)	-2.22 (2)	1.82 (3)
58	15	-0.02 (8-I-2)	-0.17 (3)	0.01 (8-II-2)	2.27 (3)	-2.20 (2)	2.22 (3)
58	16	-0.03 (8-I-2)	-0.18 (3)	0.02 (2)	-3.37 (2)	-2.49 (2)	2.53 (3)
58	17	-0.03 (8-I-2)	-0.19 (3)	0.03 (2)	-5.27 (2)	-2.92 (2)	2.58 (3)
58	18	-0.05 (3)	-0.20 (3)	0.04 (2)	-6.98 (2)	-3.84 (2)	2.53 (3)
58	19	-0.07 (3)	-0.20 (3)	0.05 (2)	-7.78 (2)	-4.94 (2)	2.30 (3)
58	20	-0.09 (3)	-0.20 (3)	0.06 (2)	-7.24 (2)	-5.80 (2)	2.23 (3)
58	21	-0.11 (3)	-0.18 (3)	-0.07 (3)	-4.51 (2)	6.18 (3)	-3.20 (2)
58	22	-0.11 (3)	-0.14 (3)	0.03 (2)	3.40 (3)	6.79 (3)	-3.66 (2)
58	23	-0.10 (3)	-0.12 (3)	0.02 (2)	3.40 (3)	6.28 (3)	-2.31 (2)
58	24	-0.02 (3)	-0.09 (3)	0.02 (3)	-1.22 (3)	3.75 (3)	1.04 (2)
58	25	-0.03 (3)	-0.10 (3)	0.02 (3)	1.40 (5)	5.18 (3)	-0.81 (3)
58	26	-0.02 (8-I-2)	0.07 (2)	-0.01 (2)	-1.90 (3)	3.13 (3)	-1.68 (3)
58	27	-0.02 (8-I-2)	-0.09 (3)	-0.01 (8-I-2)	-0.99 (3)	3.23 (3)	-2.07 (3)
58	28	-0.02 (8-I-2)	-0.08 (3)	-0.01 (2)	-1.65 (3)	4.10 (3)	-1.13 (3)
58	29	-0.03 (3)	-0.09 (3)	0.01 (3)	1.50 (2)	4.98 (3)	-1.48 (3)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 63 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
58	30	-0.03 (3)	-0.12 (3)	0.01 (8-II-2)	2.58 (2)	3.12 (3)	-0.92 (3)
58	31	-0.02 (3)	0.12 (2)	0.01 (8-II-2)	2.18 (2)	-2.90 (2)	-0.76 (3)
58	32	-0.02 (8-I-2)	-0.13 (3)	0.01 (8-II-2)	2.15 (2)	-2.65 (2)	0.63 (2)
58	33	-0.03 (3)	-0.10 (3)	-0.01 (8-I-2)	1.94 (2)	3.02 (3)	-1.78 (3)
58	34	-0.03 (3)	-0.11 (3)	0.01 (8-II-2)	2.66 (2)	5.28 (3)	-1.25 (3)
58	35	-0.04 (3)	-0.13 (3)	0.01 (2)	2.83 (2)	4.99 (3)	-0.73 (3)
58	36	-0.04 (3)	-0.16 (3)	0.02 (2)	2.58 (3)	3.40 (3)	0.95 (3)
58	37	-0.04 (3)	-0.14 (3)	0.02 (2)	2.40 (3)	4.63 (3)	0.40 (2)
58	38	-0.03 (8-I-2)	-0.15 (3)	0.02 (2)	1.94 (8-I-2)	2.85 (3)	0.66 (5)
58	39	-0.07 (3)	-0.17 (3)	0.04 (2)	3.57 (3)	5.49 (3)	1.21 (3)
58	40	-0.09 (3)	-0.16 (3)	0.05 (2)	3.63 (3)	6.55 (3)	-1.41 (2)
58	41	-0.07 (3)	-0.15 (3)	0.04 (2)	3.37 (3)	6.14 (3)	-0.80 (2)
58	42	-0.06 (3)	-0.18 (3)	0.04 (2)	3.47 (3)	4.44 (3)	1.27 (3)
58	43	-0.06 (3)	-0.16 (3)	0.03 (2)	3.07 (3)	5.41 (3)	0.59 (3)
58	44	-0.04 (3)	-0.17 (3)	0.03 (2)	2.92 (3)	3.84 (3)	1.07 (3)
58	45	-0.06 (3)	-0.14 (3)	0.03 (2)	2.95 (3)	5.75 (3)	-0.24 (8-II-2)
58	46	-0.07 (3)	-0.14 (3)	0.03 (2)	3.55 (3)	6.52 (3)	-0.91 (2)
58	47	-0.05 (3)	-0.13 (3)	0.02 (2)	2.95 (3)	6.05 (3)	-0.57 (8-II-2)
58	48	-0.05 (3)	-0.11 (3)	0.02 (3)	2.71 (5)	6.04 (3)	-0.75 (3)
59	1	-0.04 (2)	-0.03 (3)	-0.02 (8-I-2)	-6.34 (2)	-0.83 (2)	1.47 (2)
59	2	-0.02 (2)	-0.02 (3)	-0.02 (8-I-2)	-5.62 (2)	-0.78 (2)	1.33 (2)
59	3	-0.02 (2)	-0.02 (3)	-0.02 (8-I-2)	-4.97 (2)	-0.61 (2)	1.16 (2)
59	4	-0.02 (2)	-0.01 (3)	-0.01 (8-I-2)	-4.39 (2)	-0.36 (2)	1.00 (2)
59	5	-0.02 (2)	-0.01 (1)	-0.01 (8-I-2)	-3.76 (2)	0.13 (8-I-4)	0.83 (2)
59	6	0.02 (8-I-3)	0.00 (8-I-2)	-0.01 (8-I-2)	-3.26 (2)	-0.05 (8-I-2)	0.53 (2)
59	7	-0.04 (2)	-0.03 (2)	-0.02 (8-I-2)	-3.98 (2)	-0.69 (2)	2.06 (2)
59	8	-0.03 (2)	-0.02 (5)	-0.02 (8-I-2)	-3.83 (2)	-0.77 (2)	1.91 (2)
59	9	-0.02 (2)	-0.02 (5)	-0.02 (8-I-2)	-3.66 (2)	-0.64 (2)	1.70 (2)
59	10	-0.02 (2)	-0.01 (3)	-0.01 (8-I-2)	-3.49 (2)	-0.40 (2)	1.47 (2)
59	11	-0.02 (2)	-0.01 (3)	-0.01 (8-I-2)	-3.32 (2)	-0.13 (2)	1.24 (2)
59	12	-0.02 (8-II-3)	-0.00 (2)	-0.00 (8-I-2)	-3.22 (2)	-0.03 (8-I-2)	0.75 (2)
59	13	-0.05 (2)	-0.03 (2)	-0.02 (8-I-2)	-2.00 (2)	0.60 (3)	2.02 (2)
59	14	-0.04 (2)	-0.02 (2)	-0.02 (8-I-2)	-2.24 (2)	-0.77 (2)	1.89 (2)
59	15	-0.03 (2)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-2)	-2.43 (2)	-0.73 (2)	1.69 (2)
59	16	-0.02 (2)	-0.01 (2)	-0.01 (8-I-2)	-2.56 (2)	-0.53 (2)	1.47 (2)
59	17	-0.02 (2)	-0.01 (5)	-0.01 (8-I-2)	-2.66 (2)	-0.27 (2)	1.23 (2)
59	18	-0.02 (8-II-3)	-0.00 (3)	-0.00 (8-I-2)	-2.71 (2)	-0.06 (2)	0.75 (2)
59	19	-0.05 (2)	-0.03 (1)	-0.02 (8-I-2)	1.04 (3)	0.65 (3)	1.69 (2)
59	20	-0.04 (2)	-0.02 (1)	-0.02 (8-I-2)	1.22 (3)	-0.79 (2)	1.59 (2)
59	21	-0.03 (2)	-0.02 (2)	-0.01 (8-I-2)	-1.39 (2)	-0.82 (2)	1.43 (2)
59	22	-0.02 (2)	-0.01 (2)	-0.01 (8-I-2)	-1.73 (2)	-0.66 (2)	1.24 (2)
59	23	-0.02 (2)	-0.01 (2)	-0.01 (8-I-2)	-2.00 (2)	-0.38 (2)	1.05 (2)
59	24	-0.02 (2)	-0.00 (2)	-0.00 (8-I-2)	-2.14 (2)	-0.10 (2)	0.64 (2)
60	1	-0.05 (2)	-0.04 (3)	-0.03 (3)	-4.64 (2)	-1.04 (5)	-0.89 (2)
60	2	-0.04 (2)	-0.03 (3)	-0.02 (3)	-4.01 (2)	-0.39 (5)	-0.83 (2)
60	3	0.03 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	-3.45 (2)	0.25 (2)	-0.80 (2)
60	4	0.03 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	-2.97 (2)	0.40 (2)	-0.79 (2)
60	5	0.03 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	-2.58 (2)	0.32 (2)	-0.80 (2)
60	6	0.03 (3)	-0.00 (2)	-0.00 (3)	-2.39 (2)	0.10 (2)	-0.57 (2)
60	7	-0.05 (2)	-0.03 (3)	-0.03 (3)	-3.49 (2)	-0.86 (5)	0.41 (8-II-4)
60	8	-0.04 (2)	-0.03 (3)	-0.03 (3)	-2.90 (2)	-0.26 (5)	0.45 (8-II-4)
60	9	-0.03 (2)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	-2.38 (2)	0.37 (2)	0.46 (8-II-4)
60	10	0.02 (3)	-0.02 (3)	-0.02 (3)	-1.93 (2)	0.46 (2)	0.47 (8-II-4)
60	11	0.02 (3)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	-1.57 (2)	0.34 (2)	0.45 (8-II-4)
60	12	0.02 (8-II-4)	-0.00 (5)	-0.00 (3)	-1.39 (2)	0.10 (2)	-0.32 (2)
60	13	-0.05 (2)	-0.03 (1)	-0.03 (3)	-1.62 (2)	-0.58 (5)	0.50 (8-II-1)
60	14	-0.04 (2)	-0.03 (1)	-0.02 (3)	-1.14 (2)	-0.29 (3)	0.54 (8-II-1)
60	15	-0.03 (2)	-0.02 (1)	-0.02 (3)	-1.00 (8-I-2)	0.49 (2)	0.56 (8-II-1)
60	16	0.02 (3)	-0.02 (3)	-0.01 (3)	-0.96 (8-I-2)	0.50 (2)	0.55 (8-II-1)
60	17	0.01 (8-II-4)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	-0.93 (8-I-2)	0.33 (2)	0.52 (8-II-1)
60	18	0.02 (8-II-4)	-0.00 (3)	-0.00 (3)	-0.91 (8-I-2)	0.09 (2)	0.34 (8-II-1)
60	19	-0.05 (2)	-0.04 (2)	-0.03 (3)	1.00 (2)	-0.33 (3)	0.62 (2)
60	20	-0.04 (2)	-0.03 (2)	-0.02 (3)	1.24 (2)	0.50 (2)	0.64 (2)
60	21	-0.03 (2)	-0.02 (2)	-0.02 (3)	1.43 (2)	0.62 (2)	0.61 (8-II-1)
60	22	-0.01 (2)	-0.02 (1)	-0.01 (3)	1.59 (2)	0.53 (2)	0.60 (8-II-1)
60	23	0.01 (8-II-4)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	1.73 (2)	0.31 (2)	0.56 (8-II-1)
60	24	0.01 (8-II-4)	-0.00 (2)	0.00 (2)	1.80 (2)	0.08 (2)	0.37 (8-II-1)
60	25	-0.05 (2)	-0.05 (2)	-0.02 (3)	4.35 (2)	0.61 (2)	0.64 (2)
60	26	-0.04 (2)	-0.04 (2)	-0.02 (3)	4.15 (2)	0.81 (2)	0.65 (2)
60	27	-0.02 (2)	-0.03 (2)	-0.01 (3)	3.93 (2)	0.78 (2)	0.59 (8-II-1)
60	28	-0.01 (2)	-0.02 (5)	-0.01 (3)	3.73 (2)	0.61 (2)	0.57 (8-II-1)
60	29	0.01 (8-II-4)	-0.01 (3)	-0.01 (3)	3.61 (2)	0.34 (2)	0.53 (8-II-1)
60	30	0.02 (2)	-0.00 (2)	0.00 (2)	3.55 (2)	0.06 (2)	0.35 (8-II-1)
60	31	-0.05 (2)	-0.06 (2)	-0.02 (3)	8.38 (2)	1.14 (2)	0.23 (2)
60	32	-0.03 (2)	-0.04 (2)	-0.01 (3)	7.44 (2)	1.13 (2)	0.21 (2)
60	33	-0.02 (2)	-0.03 (2)	-0.01 (3)	6.56 (2)	0.99 (2)	0.20 (8-II-1)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 64 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
60	34	-0.01(2)	-0.02(2)	-0.01(3)	5.80(2)	0.76(2)	0.21(8-II-1)
60	35	-0.01(8-I-4)	-0.01(5)	-0.01(3)	5.19(2)	0.46(2)	0.21(8-II-1)
60	36	0.03(2)	-0.01(3)	-0.01(3)	4.92(2)	0.15(2)	0.25(2)
61	1	-0.00(1)	-0.08(1)	-0.11(2)	-0.91(2)	-3.95(2)	1.34(2)
61	2	-0.03(2)	-0.09(3)	-0.10(2)	-0.95(2)	-0.71(3)	1.97(2)
61	3	-0.05(2)	-0.08(3)	-0.08(2)	-1.21(2)	1.06(2)	2.63(2)
61	4	-0.06(2)	-0.07(3)	-0.07(2)	-1.44(2)	0.98(2)	2.77(2)
61	5	-0.05(2)	-0.05(1)	-0.05(5)	-1.27(2)	0.79(2)	2.58(2)
61	6	-0.04(2)	-0.06(2)	-0.04(3)	-0.71(3)	-1.07(8-II-2)	2.39(2)
61	7	-0.01(2)	-0.10(3)	-0.11(2)	-0.19(5)	-3.28(2)	1.00(2)
61	8	-0.04(2)	-0.08(3)	-0.10(2)	0.94(2)	-1.14(3)	1.52(2)
61	9	-0.06(2)	-0.07(3)	-0.08(2)	1.34(2)	1.57(2)	1.95(2)
61	10	-0.07(2)	-0.06(3)	-0.06(2)	1.16(2)	1.21(2)	2.13(2)
61	11	-0.06(2)	-0.05(1)	-0.04(3)	0.74(2)	0.85(2)	2.13(2)
61	12	-0.05(2)	-0.05(2)	-0.04(3)	-0.30(3)	-0.61(8-II-2)	2.05(2)
61	13	-0.02(2)	-0.10(3)	-0.11(2)	-0.19(3)	-2.82(2)	1.41(2)
61	14	-0.05(2)	-0.08(3)	-0.09(2)	1.58(2)	-1.32(3)	1.94(2)
61	15	-0.08(2)	-0.06(3)	-0.07(2)	2.07(2)	1.74(2)	2.01(2)
61	16	-0.08(2)	-0.05(1)	-0.05(5)	1.77(2)	1.26(2)	1.88(2)
61	17	-0.07(2)	-0.05(2)	-0.04(3)	1.00(2)	0.81(2)	1.73(2)
61	18	-0.06(2)	-0.05(2)	-0.04(3)	0.37(8-II-2)	0.41(5)	1.53(2)
61	19	0.02(3)	-0.08(3)	-0.10(2)	-0.14(3)	-2.01(2)	1.86(2)
61	20	-0.06(2)	-0.07(8-I-2)	-0.09(2)	1.05(2)	1.28(2)	2.32(2)
61	21	-0.09(2)	-0.06(2)	-0.07(2)	1.12(2)	1.44(2)	1.97(2)
61	22	-0.10(2)	-0.06(2)	-0.04(5)	0.57(2)	0.93(2)	1.54(2)
61	23	-0.09(2)	-0.06(2)	-0.04(3)	0.46(3)	0.51(5)	1.21(2)
61	24	-0.06(2)	-0.05(2)	-0.03(3)	-1.17(2)	0.30(5)	0.97(2)
61	25	0.03(3)	-0.06(2)	-0.09(2)	-0.38(2)	-1.01(2)	1.96(2)
61	26	-0.08(2)	-0.07(2)	-0.08(2)	-0.83(2)	-0.91(3)	2.26(2)
61	27	-0.11(2)	-0.08(2)	-0.05(2)	-1.73(2)	0.72(2)	1.66(2)
61	28	-0.11(2)	-0.08(2)	-0.04(5)	-2.56(2)	0.27(2)	1.16(2)
61	29	-0.09(2)	-0.07(2)	-0.03(3)	-3.11(2)	0.22(3)	0.83(2)
61	30	-0.07(2)	-0.06(2)	-0.03(3)	-3.44(2)	-0.34(2)	0.62(2)
61	31	0.03(3)	-0.04(2)	-0.06(2)	-1.71(2)	-0.57(8-II-2)	1.37(2)
61	32	-0.09(2)	-0.09(2)	-0.05(2)	-4.79(2)	-0.34(3)	1.54(2)
61	33	-0.13(2)	-0.12(2)	-0.04(2)	-7.02(2)	-0.29(2)	1.21(2)
61	34	-0.12(2)	-0.11(2)	-0.03(2)	-7.95(2)	-0.66(2)	0.99(2)
61	35	-0.10(2)	-0.09(2)	-0.02(8-I-4)	-7.74(2)	-0.83(2)	0.86(2)
61	36	-0.07(2)	-0.07(2)	-0.02(8-I-4)	-6.81(2)	-0.89(2)	0.73(2)
62	1	-0.04(2)	-0.05(2)	-0.03(3)	-0.77(5)	1.10(2)	2.56(2)
62	2	0.03(3)	-0.04(2)	-0.03(3)	-1.20(5)	0.70(2)	1.48(2)
62	3	0.03(3)	-0.03(2)	-0.02(3)	-0.86(5)	0.44(2)	1.13(2)
62	4	0.03(3)	-0.02(2)	-0.02(3)	-0.69(5)	0.26(2)	0.94(2)
62	5	0.03(3)	-0.01(2)	-0.01(3)	-0.62(8-I-2)	0.13(2)	0.84(2)
62	6	0.04(8-I-4)	-0.00(3)	-0.00(3)	-0.64(8-I-2)	0.03(2)	0.57(2)
62	7	-0.04(2)	-0.04(2)	-0.03(3)	-0.43(2)	-0.61(8-II-2)	1.80(2)
62	8	0.03(3)	-0.04(2)	-0.03(3)	-0.79(2)	-0.33(8-II-3)	1.54(2)
62	9	0.02(3)	-0.03(2)	-0.02(3)	-1.03(2)	-0.18(8-II-4)	1.20(2)
62	10	0.02(3)	-0.02(2)	-0.02(3)	-1.11(2)	-0.09(8-II-4)	1.00(2)
62	11	0.03(8-I-4)	-0.01(2)	-0.01(3)	-1.15(2)	-0.04(8-II-4)	0.88(2)
62	12	0.03(2)	-0.00(3)	-0.00(3)	-1.17(2)	0.01(8-I-4)	0.59(2)
62	13	-0.04(2)	-0.04(2)	-0.03(3)	-0.79(2)	-0.38(8-II-3)	1.30(2)
62	14	-0.03(2)	-0.03(2)	-0.03(3)	-1.21(2)	-0.34(8-II-3)	1.13(2)
62	15	0.02(3)	-0.03(2)	-0.02(3)	-1.51(2)	-0.31(2)	0.97(2)
62	16	0.02(3)	-0.02(2)	-0.02(3)	-1.72(2)	-0.24(2)	0.85(2)
62	17	0.02(8-I-4)	-0.01(2)	-0.01(3)	-1.85(2)	-0.14(2)	0.79(2)
62	18	0.03(2)	-0.00(3)	-0.00(3)	-1.91(2)	-0.04(2)	0.54(2)
62	19	-0.04(2)	-0.04(2)	-0.03(3)	-1.83(2)	-0.44(2)	0.83(2)
62	20	-0.03(2)	-0.03(2)	-0.02(3)	-2.16(2)	-0.59(2)	0.75(2)
62	21	-0.02(2)	-0.03(2)	-0.02(3)	-2.39(2)	-0.56(2)	0.69(2)
62	22	0.01(8-I-4)	-0.02(2)	-0.01(3)	-2.56(2)	-0.43(2)	0.65(2)
62	23	0.02(8-I-4)	-0.01(1)	-0.01(3)	-2.68(2)	-0.24(2)	0.63(2)
62	24	0.03(2)	-0.00(2)	-0.00(3)	-2.73(2)	-0.06(2)	0.45(2)
62	25	-0.04(2)	-0.04(2)	-0.02(3)	-3.60(2)	-0.73(2)	0.58(2)
62	26	-0.03(2)	-0.04(2)	-0.02(3)	-3.62(2)	-0.82(2)	0.57(2)
62	27	-0.02(2)	-0.03(2)	-0.01(3)	-3.59(2)	-0.75(2)	0.57(2)
62	28	0.01(8-I-4)	-0.02(2)	-0.01(3)	-3.56(2)	-0.60(2)	0.55(2)
62	29	0.01(2)	-0.01(3)	-0.01(3)	-3.57(2)	-0.36(2)	0.49(2)
62	30	0.03(2)	-0.00(3)	-0.00(3)	-3.58(2)	-0.08(2)	0.34(2)
62	31	-0.04(2)	-0.05(2)	-0.02(8-I-4)	-5.95(2)	-1.06(2)	0.68(2)
62	32	-0.03(2)	-0.04(2)	-0.02(8-I-1)	-5.42(2)	-1.05(2)	0.67(2)
62	33	-0.02(2)	-0.03(2)	-0.02(8-I-1)	-4.94(2)	-0.94(2)	0.65(2)
62	34	-0.01(2)	-0.02(2)	-0.01(8-I-2)	-4.57(2)	-0.77(2)	0.58(2)
62	35	0.00(8-I-4)	-0.02(2)	-0.01(8-I-2)	-4.34(2)	-0.52(2)	0.43(2)
62	36	0.03(2)	-0.01(3)	-0.01(3)	-4.29(2)	-0.17(2)	0.17(8-II-3)
63	1	-0.02(2)	-0.17(3)	-0.07(2)	0.40(2)	9.82(2)	-1.64(2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
63	2	-0.05 (2)	-0.14 (3)	-0.06 (2)	-2.86 (2)	2.03 (3)	-2.30 (2)
63	3	-0.07 (2)	-0.11 (3)	-0.05 (2)	-5.25 (2)	-5.38 (2)	-2.24 (2)
63	4	-0.08 (2)	-0.09 (3)	-0.03 (3)	-6.44 (2)	-6.01 (2)	-1.84 (2)
63	5	-0.07 (2)	-0.07 (3)	-0.04 (3)	-6.45 (2)	-4.85 (2)	-1.40 (2)
63	6	-0.06 (2)	-0.05 (3)	-0.03 (3)	-5.59 (2)	-2.79 (2)	-1.06 (2)
63	7	-0.03 (2)	-0.14 (3)	-0.06 (2)	0.34 (2)	8.71 (2)	-2.45 (2)
63	8	-0.06 (2)	-0.13 (3)	-0.06 (2)	-2.57 (2)	1.99 (3)	-3.41 (2)
63	9	-0.08 (2)	-0.10 (3)	-0.04 (2)	-4.60 (2)	-4.93 (2)	-3.05 (2)
63	10	-0.09 (2)	-0.08 (3)	-0.04 (3)	-5.48 (2)	-5.38 (2)	-2.13 (2)
63	11	-0.08 (2)	-0.06 (3)	-0.04 (3)	-5.31 (2)	-4.28 (2)	-1.20 (2)
63	12	-0.07 (2)	-0.05 (3)	-0.03 (3)	-4.41 (2)	-2.39 (2)	-0.56 (2)
63	13	-0.03 (2)	-0.12 (3)	-0.06 (2)	0.32 (2)	7.08 (2)	-3.12 (2)
63	14	-0.07 (2)	-0.10 (3)	-0.05 (2)	-1.91 (2)	1.82 (3)	-4.28 (2)
63	15	-0.09 (2)	-0.09 (3)	-0.04 (8-II-4)	-3.24 (2)	-4.08 (2)	-3.61 (2)
63	16	-0.10 (2)	-0.07 (3)	-0.04 (3)	-3.62 (2)	-4.31 (2)	-2.24 (2)
63	17	-0.09 (2)	-0.05 (3)	-0.04 (3)	-3.26 (2)	-3.35 (2)	-0.94 (2)
63	18	-0.07 (2)	-0.04 (3)	-0.03 (3)	-2.40 (2)	-1.76 (2)	0.38 (8-II-1)
63	19	-0.03 (2)	-0.09 (3)	-0.06 (2)	0.43 (2)	5.01 (2)	-3.51 (2)
63	20	-0.07 (2)	-0.08 (3)	-0.05 (2)	-0.60 (2)	1.48 (3)	-4.72 (2)
63	21	-0.11 (2)	-0.06 (3)	-0.04 (3)	-0.83 (2)	-2.85 (2)	-3.77 (2)
63	22	-0.11 (2)	-0.06 (1)	-0.04 (3)	-0.57 (2)	-2.87 (2)	-2.15 (2)
63	23	-0.10 (2)	-0.05 (2)	-0.04 (3)	-0.59 (8-I-2)	-2.12 (2)	-0.77 (5)
63	24	-0.07 (2)	-0.04 (2)	-0.03 (3)	-0.73 (3)	-1.06 (5)	0.54 (1)
63	25	-0.03 (2)	-0.07 (2)	-0.05 (2)	0.88 (2)	2.80 (2)	-3.37 (2)
63	26	-0.09 (2)	-0.08 (2)	-0.04 (2)	1.81 (2)	0.96 (3)	-4.39 (2)
63	27	-0.12 (2)	-0.09 (2)	-0.03 (3)	3.18 (2)	-1.34 (2)	-3.38 (2)
63	28	-0.12 (2)	-0.08 (2)	-0.04 (3)	4.19 (2)	-1.18 (2)	-1.85 (2)
63	29	-0.10 (2)	-0.07 (2)	-0.03 (3)	4.60 (2)	-0.70 (2)	-0.67 (5)
63	30	-0.07 (2)	-0.06 (2)	-0.03 (3)	4.54 (2)	-0.37 (5)	0.54 (1)
63	31	0.04 (3)	-0.07 (2)	-0.03 (2)	2.06 (2)	1.24 (2)	-2.10 (2)
63	32	-0.10 (2)	-0.11 (2)	-0.02 (8-II-4)	6.08 (2)	0.47 (5)	-2.60 (2)
63	33	-0.13 (2)	-0.13 (2)	-0.02 (8-II-4)	9.66 (2)	0.30 (5)	-2.01 (2)
63	34	-0.13 (2)	-0.12 (2)	-0.02 (3)	11.39 (2)	0.50 (2)	-1.18 (2)
63	35	-0.11 (2)	-0.10 (2)	-0.02 (3)	11.24 (2)	0.73 (2)	-0.52 (5)
63	36	-0.08 (2)	-0.07 (2)	-0.02 (3)	9.79 (2)	0.91 (2)	0.20 (1)

Risultati Analisi Dinamica - Sollecitazioni massime per combinazione - Sigma terreno platea - S.I.E
Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Combinazione	Muro	Nodi	SigmaMax MPa	SigmaMin MPa
11	58	15-20-29-28	0.05	0.04
12	58	15-20-29-28	0.07	0.07
13	58	15-20-29-28	0.07	0.06
14	58	15-20-29-28	0.07	0.06
15	58	15-20-29-28	0.07	0.07
16	58	15-20-29-28	0.07	0.07
17-I-1	58	15-20-29-28	0.07	0.07
17-II-1	18	16-10-22-21	0.07	0.07
17-I-2	58	15-20-29-28	0.07	0.07
17-II-2	18	16-10-22-21	0.07	0.07
17-I-3	58	15-20-29-28	0.07	0.07
17-II-3	18	16-10-22-21	0.07	0.07
17-I-4	58	15-20-29-28	0.07	0.07
17-II-4	18	16-10-22-21	0.07	0.07
18-I-1	58	15-20-29-28	0.08	0.06
18-II-1	56	8-9-20-15	0.07	0.06
18-I-2	58	15-20-29-28	0.08	0.06
18-II-2	56	8-9-20-15	0.07	0.06
18-I-3	58	15-20-29-28	0.08	0.06
18-II-3	56	8-9-20-15	0.07	0.06
18-I-4	58	15-20-29-28	0.08	0.06
18-II-4	56	8-9-20-15	0.07	0.06
Assoluti				
18-I-2	58	15-20-29-28	0.08	
11	58	15-20-29-28		0.04

Risultati Analisi Dinamica - Spostamenti massimi - Nodi - S.I.E.
Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

la tripletta (Cb [-SubC-Cbm]) indica la Combinazione - SottoCombinazione sismica - Posizione Masse, nel caso non sismico mancano SubC-Cbm

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 66 di 132

Nodo	Trasl. X mm	Trasl. Y mm	Trasl. Z mm	Rotaz. X mrad	Rotaz. Y mrad	Rotaz. Z mrad
1	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	0.0(11)	0.0(11)
2	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-4)	0.0(11)
3	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-3)	0.0(11)
4	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-II-1)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-3)	0.0(11)
5	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-II-1)	-0.2(18-I-1)	0.0(17-I-3)	0.0(11)
6	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	0.0(11)
7	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	0.0(11)
8	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	0.0(11)
9	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	0.0(11)
10	0.0(11)	0.0(11)	-2.3(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-4)	0.0(11)
11	0.0(11)	0.0(11)	-2.4(18-II-1)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-3)	0.0(11)
12	0.0(11)	0.0(11)	-2.4(18-II-1)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	0.0(11)
13	0.0(11)	0.0(11)	-2.4(18-II-1)	-0.2(18-I-2)	-0.0(17-II-3)	0.0(11)
14	0.0(11)	0.0(11)	-2.4(18-II-1)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	0.0(11)
15	0.0(11)	0.0(11)	-2.4(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-2)	0.0(11)
16	0.0(11)	0.0(11)	-2.3(12)	-0.2(18-I-4)	0.0(11)	0.0(11)
17	0.0(11)	0.0(11)	-2.4(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
18	0.0(11)	0.0(11)	-2.4(18-I-3)	-0.2(18-I-2)	-0.0(17-II-1)	0.0(11)
19	0.0(11)	0.0(11)	-2.4(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	-0.0(17-II-1)	0.0(11)
20	0.0(11)	0.0(11)	-2.4(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
21	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
22	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-1)	0.0(11)
23	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
24	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-I-3)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
25	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-I-3)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
26	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
27	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
28	0.0(11)	0.0(11)	-2.5(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
29	0.0(11)	0.0(11)	-2.6(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
101	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-4)	-2.5(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-3)	0.0(11)
102	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-4)	-2.5(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-3)	0.0(11)
103	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-4)	-2.5(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-3)	-0.0(18-I-4)
104	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-4)	-2.5(18-II-1)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-3)	-0.0(18-I-4)
105	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-1)	-2.5(18-II-1)	-0.2(18-I-1)	0.0(17-I-3)	0.0(18-I-2)
106	0.0(17-I-3)	0.6(18-I-2)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	-0.0(11)
107	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-2)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	0.0(18-I-2)
108	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-2)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	-0.0(11)
109	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-2)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	-0.0(11)
110	-0.0(17-II-1)	0.5(18-I-4)	-2.4(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-1)	-0.0(11)
111	-0.0(17-II-1)	0.4(18-I-4)	-2.4(18-II-1)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-1)	-0.0(11)
113	-0.0(17-II-1)	0.4(18-I-2)	-2.4(18-II-1)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	-0.0(11)
115	0.0(17-I-1)	0.5(18-I-2)	-2.4(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
116	0.0(17-I-1)	0.5(18-I-4)	-2.3(12)	-0.2(18-I-4)	-0.0(11)	0.0(18-I-4)
117	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-4)	-2.4(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-3)	-0.0(17-I-4)
118	-0.0(17-II-3)	0.5(18-I-1)	-2.4(18-I-3)	-0.2(18-I-1)	0.0(17-I-3)	0.0(11)
119	0.0(17-I-3)	0.5(18-I-2)	-2.4(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	0.0(17-II-2)
120	0.0(17-I-1)	0.5(18-I-2)	-2.4(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(11)	-0.0(18-I-2)
121	0.0(17-I-1)	0.5(18-I-4)	-2.5(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-1)	-0.0(11)
122	0.0(17-I-1)	0.5(18-I-4)	-2.5(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-1)	-0.0(11)
123	0.0(17-I-1)	-0.4(18-II-4)	-2.5(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-1)	-0.0(11)
124	0.0(17-I-1)	-0.4(18-II-4)	-2.5(18-I-3)	0.2(18-II-4)	0.0(17-I-1)	-0.0(11)
125	0.0(17-I-1)	-0.4(18-II-3)	-2.5(18-I-3)	-0.2(18-I-3)	0.0(17-I-1)	0.0(18-I-4)
126	0.0(17-I-1)	-0.4(18-II-2)	-2.5(18-I-2)	0.2(18-II-2)	0.0(17-I-1)	-0.0(18-II-2)
127	0.0(17-I-1)	-0.4(18-II-2)	-2.5(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
128	0.0(17-I-1)	0.5(18-I-2)	-2.5(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
129	0.0(17-I-1)	0.5(18-I-2)	-2.6(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
201	0.0(17-I-3)	0.7(18-I-4)	-2.5(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-3)	0.0(11)
202	0.0(17-I-3)	0.8(18-I-4)	-2.5(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-3)	0.0(11)
203	0.0(17-I-3)	0.8(18-I-4)	-2.5(18-II-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-3)	0.0(11)
204	0.0(17-I-3)	0.8(18-I-4)	-2.5(18-II-1)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-3)	0.0(18-II-4)
205	0.0(17-I-3)	0.8(18-I-1)	-2.5(18-II-1)	-0.2(18-I-1)	0.0(17-I-3)	0.0(18-I-2)
206	0.0(17-I-3)	0.8(18-I-2)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	-0.0(11)
207	0.0(17-I-3)	0.8(18-I-2)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	-0.0(11)
208	0.0(17-I-3)	0.8(18-I-2)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	-0.0(11)
209	0.0(17-I-3)	0.7(18-I-2)	-2.5(18-II-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-3)	-0.0(11)
216	-0.0(17-II-1)	0.7(18-I-4)	-2.3(12)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-1)	-0.0(18-II-4)
220	0.0(17-I-1)	0.7(18-I-2)	-2.4(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
221	0.0(17-I-1)	0.7(18-I-4)	-2.5(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-1)	-0.0(11)
222	0.0(17-I-1)	0.7(18-I-4)	-2.5(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	-0.0(17-II-1)	-0.1(11)
223	0.0(17-I-1)	0.7(18-I-4)	-2.5(18-I-4)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-1)	-0.0(11)
224	0.0(17-I-1)	-0.6(18-II-4)	-2.5(18-I-3)	-0.2(18-I-4)	0.0(17-I-1)	-0.0(18-II-2)
225	0.0(17-I-1)	-0.7(18-II-3)	-2.5(18-I-3)	-0.2(18-I-3)	0.0(17-I-1)	0.0(18-II-4)
226	0.0(17-I-1)	-0.7(18-II-2)	-2.5(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(18-I-2)
227	0.0(17-I-1)	0.7(18-I-2)	-2.5(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.0(11)
228	0.0(17-I-1)	0.7(18-I-2)	-2.5(18-I-2)	-0.2(18-I-2)	0.0(17-I-1)	0.1(11)

Nodo	Trasl. X	Trasl. Y	Trasl. Z	Rotaz. X	Rotaz. Y	Rotaz. Z
229	0.0 (17-I-1)	0.7 (18-I-2)	-2.6 (18-I-2)	-0.2 (18-I-2)	0.0 (17-I-1)	0.0 (11)

Risultati Analisi Dinamica - Reazioni massime - Nodi - S.I.E
Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Nodo	Rx kN	Ry kN	Rz kN	Mx kN*m	My kN*m	Mz kN*m
1	-1.51 (18-II-2)	0.79 (18-II-4)	0	0	0	0.13 (18-II-4)
2	-2.16 (18-II-2)	-24.34 (11)	0	0	0	0.65 (11)
3	3.14 (11)	-24.17 (11)	0	0	0	-0.96 (11)
4	-1.00 (18-II-2)	-23.12 (11)	0	0	0	0.34 (11)
5	-3.79 (11)	-22.01 (11)	0	0	0	0.87 (11)
6	0.65 (16)	-21.70 (11)	0	0	0	-0.10 (16)
7	-3.02 (11)	-21.35 (11)	0	0	0	0.71 (11)
8	2.73 (11)	-21.39 (11)	0	0	0	-0.45 (11)
9	1.40 (18-II-4)	0.89 (18-II-2)	0	0	0	-0.14 (18-II-2)
10	-12.51 (11)	4.41 (16)	0	0	0	1.16 (11)
11	15.21 (11)	5.82 (11)	0	0	0	-1.90 (11)
12	1.20 (16)	-14.74 (11)	0	0	0	0.87 (11)
13	22.06 (11)	5.05 (11)	0	0	0	-2.40 (11)
14	2.15 (18-I-2)	-14.32 (11)	0	0	0	0.78 (11)
15	8.33 (11)	7.58 (11)	0	0	0	-1.23 (11)
16	-7.90 (11)	-1.09 (18-I-4)	0	0	0	0.10 (16)
17	-18.72 (11)	-15.30 (11)	0	0	0	-2.62 (11)
18	12.88 (11)	-5.22 (11)	0	0	0	1.36 (11)
19	8.84 (11)	-5.38 (16)	0	0	0	0.57 (11)
20	7.99 (11)	-1.21 (11)	0	0	0	0.18 (11)
21	-2.93 (11)	-1.98 (18-I-4)	0	0	0	-0.44 (11)
22	2.34 (11)	18.18 (11)	0	0	0	0.40 (11)
23	-1.36 (18-I-2)	23.31 (11)	0	0	0	-0.17 (16)
24	-4.68 (11)	23.25 (11)	0	0	0	-1.11 (11)
25	-0.75 (11)	20.98 (11)	0	0	0	-0.10 (11)
26	-3.65 (11)	22.48 (11)	0	0	0	-0.75 (11)
27	1.07 (18-II-2)	23.15 (11)	0	0	0	0.19 (18-I-4)
28	-1.82 (11)	16.49 (11)	0	0	0	-0.46 (11)
29	2.87 (11)	-1.80 (18-I-2)	0	0	0	0.46 (11)

Risultati Analisi Dinamica - Sollecitazioni Massime - Muri discretizzati - S.I.E
Scenario di calcolo: **ScenarioNT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Muro	Pann.	Sxx MPa	Syy MPa	Sxy MPa	Mxx kN	Myy kN	Mxy kN
1	1	-0.13 (11)	-0.72 (11)	-0.19 (11)	0.09 (11)	1.24 (11)	-0.03 (16)
1	2	-0.02 (11)	-0.35 (11)	-0.04 (11)	0	0.61 (11)	-0.10 (11)
1	3	0.01 (11)	-0.18 (11)	-0.03 (11)	0	0.24 (11)	-0.13 (11)
1	4	0.01 (11)	-0.08 (18-II-4)	-0.01 (11)	0	0.02 (17-II-4)	-0.13 (11)
1	5	0.01 (11)	-0.03 (18-II-4)	-0.01 (18-II-4)	-0.02 (11)	-0.09 (11)	-0.11 (11)
1	6	0.01 (11)	-0.01 (18-II-4)	-0.00 (18-II-4)	-0.02 (11)	-0.06 (11)	-0.05 (11)
1	7	-0.12 (11)	-0.38 (11)	-0.18 (11)	0.13 (11)	1.18 (11)	0.05 (11)
1	8	-0.03 (11)	-0.32 (11)	-0.14 (11)	0.04 (11)	0.59 (11)	-0.12 (11)
1	9	-0.02 (11)	-0.18 (11)	-0.08 (11)	0	0.23 (11)	-0.18 (11)
1	10	-0.01 (11)	-0.09 (11)	-0.04 (11)	-0.04 (11)	0.02 (17-II-4)	-0.19 (11)
1	11	-0.01 (11)	-0.04 (18-II-4)	-0.02 (18-II-4)	-0.08 (11)	-0.08 (11)	-0.15 (11)
1	12	-0.00 (18-II-4)	-0.01 (18-II-4)	-0.00 (18-II-4)	-0.11 (11)	-0.05 (11)	-0.09 (11)
1	13	-0.10 (11)	-0.24 (11)	-0.17 (11)	0.13 (11)	1.06 (11)	0.02 (18-II-2)
1	14	-0.06 (11)	-0.23 (11)	-0.17 (11)	0.05 (11)	0.54 (11)	-0.13 (11)
1	15	-0.04 (11)	-0.16 (11)	-0.12 (11)	-0.03 (11)	0.21 (11)	-0.20 (11)
1	16	-0.03 (11)	-0.09 (11)	-0.07 (11)	-0.10 (11)	0.02 (17-II-4)	-0.20 (11)
1	17	-0.02 (11)	-0.04 (18-II-4)	-0.03 (18-II-4)	-0.17 (11)	-0.07 (11)	-0.17 (11)
1	18	-0.01 (18-II-4)	-0.01 (18-II-4)	-0.01 (18-II-4)	-0.22 (11)	-0.04 (11)	-0.12 (11)
1	19	-0.07 (11)	-0.17 (18-II-4)	-0.16 (11)	0.12 (11)	0.95 (11)	0.03 (18-II-2)
1	20	-0.07 (11)	-0.17 (11)	-0.18 (11)	0.03 (18-I-4)	0.49 (11)	-0.15 (11)
1	21	-0.06 (11)	-0.13 (11)	-0.14 (11)	-0.08 (11)	0.19 (11)	-0.22 (11)
1	22	-0.05 (11)	-0.08 (11)	-0.09 (11)	-0.18 (11)	0.02 (17-II-4)	-0.23 (11)
1	23	-0.04 (11)	-0.04 (18-II-4)	-0.04 (18-II-4)	-0.27 (11)	-0.07 (11)	-0.20 (11)
1	24	-0.02 (18-II-4)	-0.01 (18-II-4)	-0.01 (18-II-4)	-0.34 (11)	-0.04 (11)	-0.14 (11)
1	25	-0.06 (11)	-0.14 (16)	-0.16 (11)	0.09 (11)	0.83 (11)	0.03 (18-II-2)
1	26	-0.08 (11)	-0.12 (18-II-4)	-0.18 (11)	-0.02 (11)	0.42 (11)	-0.18 (11)
1	27	-0.08 (11)	-0.10 (11)	-0.15 (11)	-0.15 (11)	0.17 (11)	-0.26 (11)
1	28	-0.07 (11)	-0.07 (18-II-4)	-0.10 (11)	-0.28 (11)	0.02 (17-II-4)	-0.26 (11)
1	29	-0.06 (11)	-0.04 (18-II-4)	-0.05 (18-II-4)	-0.40 (11)	-0.06 (11)	-0.24 (11)
1	30	-0.03 (18-II-4)	-0.01 (18-II-4)	-0.02 (18-II-4)	-0.49 (11)	-0.03 (11)	-0.17 (11)
1	31	-0.04 (11)	-0.13 (16)	-0.15 (11)	0.05 (11)	0.68 (11)	0.02 (18-I-4)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 68 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
1	32	-0.08(11)	-0.10(17-II-4)	-0.18(11)	-0.08(11)	0.35(11)	-0.22(11)
1	33	-0.10(11)	-0.08(18-II-4)	-0.15(11)	-0.23(11)	0.14(11)	-0.30(11)
1	34	-0.09(11)	-0.06(18-II-4)	-0.11(11)	-0.39(11)	0.02(16)	-0.31(11)
1	35	-0.08(11)	-0.03(18-II-4)	-0.06(18-II-4)	-0.55(11)	-0.06(11)	-0.28(11)
1	36	-0.05(18-II-4)	-0.01(18-II-4)	-0.02(18-II-4)	-0.66(11)	-0.03(11)	-0.21(11)
1	37	-0.02(11)	-0.12(16)	-0.15(11)	-0.02(18-II-4)	0.49(11)	-0.02(18-II-4)
1	38	-0.08(11)	-0.09(16)	-0.17(11)	-0.16(11)	0.28(11)	-0.27(11)
1	39	-0.11(11)	-0.07(18-I-2)	-0.15(11)	-0.32(11)	0.10(11)	-0.35(11)
1	40	-0.11(11)	-0.05(17-II-4)	-0.11(11)	-0.51(11)	0.02(16)	-0.38(11)
1	41	-0.09(11)	-0.04(18-II-4)	-0.06(18-II-4)	-0.72(11)	-0.05(11)	-0.35(11)
1	42	-0.07(18-II-4)	-0.01(18-II-4)	-0.03(18-II-4)	-0.87(11)	-0.03(11)	-0.25(11)
1	43	-0.01(11)	-0.09(16)	-0.15(11)	-0.07(11)	0.27(11)	-0.07(11)
1	44	-0.08(11)	-0.08(16)	-0.17(11)	-0.23(11)	0.21(11)	-0.31(11)
1	45	-0.13(11)	-0.06(16)	-0.15(11)	-0.41(11)	0.06(11)	-0.42(11)
1	46	-0.13(11)	-0.06(11)	-0.11(11)	-0.64(11)	-0.03(11)	-0.45(11)
1	47	-0.11(11)	-0.04(11)	-0.07(11)	-0.90(11)	0.05(16)	-0.44(11)
1	48	-0.09(18-II-4)	-0.01(18-II-4)	-0.03(18-II-4)	-1.14(11)	0.03(16)	-0.30(11)
1	49	0.02(18-II-4)	-0.06(16)	-0.14(11)	-0.12(11)	-0.12(16)	-0.11(11)
1	50	-0.09(11)	-0.06(16)	-0.15(11)	-0.29(11)	0.13(11)	-0.30(11)
1	51	-0.14(11)	-0.06(16)	-0.13(11)	-0.49(11)	0.02(11)	-0.45(11)
1	52	-0.15(11)	-0.07(11)	-0.10(11)	-0.78(11)	-0.05(11)	-0.49(11)
1	53	-0.13(11)	-0.06(11)	-0.07(11)	-1.08(11)	-0.06(11)	-0.50(11)
1	54	-0.12(18-II-4)	-0.02(11)	-0.05(18-II-4)	-1.47(11)	0.09(17-II-4)	-0.35(11)
1	55	0.05(11)	0.12(11)	-0.12(11)	-0.16(11)	0.28(11)	0.18(16)
1	56	-0.09(11)	-0.05(16)	-0.11(11)	-0.40(11)	0.17(11)	0.38(18-II-4)
1	57	-0.16(11)	-0.08(11)	-0.11(11)	-0.58(11)	0.02(18-II-4)	0.41(18-II-4)
1	58	-0.17(11)	-0.10(11)	-0.10(11)	-0.92(11)	-0.09(11)	0.41(18-II-4)
1	59	-0.14(11)	-0.09(11)	-0.08(11)	-1.26(11)	-0.13(11)	0.41(18-II-4)
1	60	-0.11(18-II-4)	-0.07(11)	-0.06(11)	-1.55(11)	0.10(16)	0.33(18-II-4)
2	1	0.09(11)	0.19(11)	0.12(11)	-0.08(18-II-4)	0.25(11)	-0.57(11)
2	2	-0.08(11)	-0.05(16)	0.13(11)	0.31(11)	0.23(11)	-1.13(11)
2	3	-0.18(11)	-0.06(16)	0.14(11)	0.63(11)	0.14(11)	-1.21(11)
2	4	-0.20(11)	-0.10(11)	0.13(11)	0.70(11)	0.08(11)	-1.15(11)
2	5	-0.18(11)	-0.10(11)	0.12(11)	0.60(11)	0.08(18-II-2)	-1.08(11)
2	6	-0.20(11)	-0.07(11)	0.11(11)	0.83(18-II-2)	0.20(11)	-0.93(11)
2	7	0.04(11)	0.07(11)	0.15(11)	-0.04(18-II-4)	-0.15(11)	-0.23(11)
2	8	-0.09(11)	-0.06(16)	0.19(11)	0.27(11)	0.06(11)	-0.41(11)
2	9	-0.16(11)	-0.06(16)	0.17(11)	0.49(11)	0.07(11)	-0.36(11)
2	10	-0.17(11)	-0.07(11)	0.15(11)	0.55(11)	0.08(11)	-0.25(11)
2	11	-0.16(11)	-0.08(11)	0.12(11)	0.50(11)	0.11(11)	-0.20(18-II-2)
2	12	-0.21(11)	-0.04(11)	0.08(11)	0.41(18-II-2)	0.19(11)	-0.23(18-II-2)
2	13	0.01(18-II-4)	-0.09(16)	0.16(11)	0.03(16)	-0.24(11)	-0.17(11)
2	14	-0.09(11)	-0.08(16)	0.21(11)	0.16(11)	0.03(18-II-2)	-0.27(11)
2	15	-0.15(11)	-0.06(16)	0.19(11)	0.34(11)	0.08(11)	-0.25(11)
2	16	-0.16(11)	-0.06(11)	0.16(11)	0.41(11)	0.10(11)	-0.18(11)
2	17	-0.15(11)	-0.06(11)	0.12(11)	0.39(11)	0.13(11)	-0.14(18-II-2)
2	18	-0.16(11)	-0.02(11)	0.06(11)	0.33(18-II-2)	0.09(11)	-0.16(18-II-2)
2	19	-0.02(11)	-0.12(16)	0.17(11)	0.04(16)	-0.29(11)	-0.15(11)
2	20	-0.09(11)	-0.09(16)	0.22(11)	0.09(11)	0.04(16)	-0.20(11)
2	21	-0.13(11)	-0.07(16)	0.21(11)	0.22(11)	0.09(11)	-0.21(11)
2	22	-0.14(11)	-0.06(11)	0.16(11)	0.30(11)	0.12(11)	-0.16(11)
2	23	-0.13(11)	-0.05(11)	0.11(11)	0.30(11)	0.12(11)	-0.14(11)
2	24	-0.12(11)	-0.01(11)	0.04(11)	0.29(11)	0.05(11)	-0.14(11)
2	25	-0.05(11)	-0.14(16)	0.18(11)	-0.04(11)	-0.31(11)	-0.14(11)
2	26	-0.10(11)	-0.10(18-II-4)	0.23(11)	0.04(16)	-0.04(18-II-2)	-0.16(11)
2	27	-0.12(11)	-0.09(11)	0.21(11)	0.14(11)	0.09(11)	-0.17(11)
2	28	-0.11(11)	-0.08(11)	0.16(11)	0.21(11)	0.12(11)	-0.15(11)
2	29	-0.11(11)	-0.05(11)	0.10(11)	0.23(11)	0.11(11)	-0.14(11)
2	30	-0.08(11)	-0.01(11)	0.04(11)	0.25(11)	0.04(11)	-0.13(11)
2	31	-0.08(11)	-0.15(16)	0.20(11)	-0.05(11)	-0.31(11)	-0.15(11)
2	32	-0.11(11)	-0.14(11)	0.24(11)	0.04(16)	-0.06(18-II-2)	-0.13(11)
2	33	-0.10(11)	-0.13(11)	0.21(11)	0.08(11)	0.08(11)	-0.14(11)
2	34	-0.09(11)	-0.09(11)	0.15(11)	0.14(11)	0.12(11)	-0.14(11)
2	35	-0.08(11)	-0.05(11)	0.09(11)	0.17(11)	0.11(11)	-0.13(11)
2	36	-0.06(11)	-0.01(11)	0.03(18-II-3)	0.20(11)	0.04(11)	-0.11(11)
2	37	-0.11(11)	-0.19(11)	0.22(11)	-0.05(11)	-0.29(11)	-0.16(11)
2	38	-0.10(11)	-0.21(11)	0.24(11)	0.03(16)	-0.06(18-II-2)	-0.11(11)
2	39	-0.07(11)	-0.18(11)	0.20(11)	0.05(11)	0.08(11)	-0.12(11)
2	40	-0.06(11)	-0.11(11)	0.13(11)	0.09(11)	0.12(11)	-0.12(11)
2	41	-0.06(11)	-0.06(11)	0.07(11)	0.12(11)	0.11(11)	-0.12(11)
2	42	-0.03(11)	-0.01(11)	0.02(18-II-3)	0.15(11)	0.03(11)	-0.09(11)
2	43	-0.14(11)	-0.31(11)	0.24(11)	-0.04(11)	-0.21(11)	-0.18(11)
2	44	-0.08(11)	-0.32(11)	0.24(11)	0.02(16)	-0.07(18-II-2)	-0.10(17-II-1)
2	45	-0.05(11)	-0.23(11)	0.17(11)	0.03(17-I-1)	0.07(11)	-0.11(11)
2	46	-0.04(11)	-0.13(11)	0.11(11)	0.05(11)	0.12(11)	-0.11(11)
2	47	-0.03(11)	-0.06(11)	0.05(11)	0.08(11)	0.11(11)	-0.10(11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 69 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
2	48	-0.02 (18-II-3)	-0.01 (11)	0.01 (18-II-3)	0.10 (11)	0.04 (11)	-0.08 (11)
2	49	-0.18 (11)	-0.54 (11)	0.26 (11)	-0.02 (18-I-4)	-0.18 (18-I-4)	-0.19 (11)
2	50	-0.04 (11)	-0.46 (11)	0.20 (11)	0	-0.07 (18-II-2)	-0.10 (17-II-1)
2	51	-0.03 (11)	-0.26 (11)	0.11 (11)	0.01 (17-I-1)	0.07 (18-I-2)	-0.10 (17-II-1)
2	52	-0.01 (11)	-0.13 (11)	0.07 (11)	0.02 (11)	0.12 (11)	-0.10 (11)
2	53	-0.01 (11)	-0.05 (11)	0.03 (11)	0.04 (11)	0.11 (11)	-0.09 (11)
2	54	-0.01 (18-II-3)	-0.01 (18-II-3)	0.01 (18-II-3)	0.05 (11)	0.04 (11)	-0.06 (11)
2	55	-0.19 (11)	-1.05 (11)	0.27 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.18 (18-I-4)	-0.13 (11)
2	56	-0.03 (11)	-0.53 (11)	0.05 (11)	0	-0.08 (18-II-2)	-0.07 (17-II-1)
2	57	0.01 (11)	-0.28 (11)	0.04 (11)	0	0.07 (18-I-2)	-0.08 (17-II-1)
2	58	0.02 (11)	-0.13 (11)	0.02 (11)	0	0.12 (11)	-0.07 (11)
2	59	0.01 (11)	-0.04 (18-II-3)	0.01 (11)	0	0.11 (11)	-0.06 (11)
2	60	0.01 (11)	-0.01 (18-II-3)	0.00 (18-II-3)	0.01 (11)	0.04 (11)	-0.03 (11)
3	1	0.16 (11)	0.12 (11)	0.03 (16)	-6.52 (11)	-12.14 (11)	-2.49 (11)
3	2	0.11 (11)	0.17 (11)	-0.05 (11)	-6.47 (11)	-9.43 (11)	-1.40 (18-I-4)
3	3	0.09 (11)	0.15 (11)	-0.06 (11)	-5.58 (11)	-7.48 (11)	-1.08 (18-I-4)
3	4	0.07 (11)	0.13 (11)	-0.06 (11)	-4.61 (11)	-6.03 (11)	-0.94 (18-I-4)
3	5	0.07 (11)	0.12 (11)	-0.06 (11)	-3.80 (11)	-4.94 (11)	-0.80 (18-I-4)
3	6	0.06 (11)	0.11 (11)	-0.06 (11)	-3.19 (11)	-4.09 (11)	-0.61 (18-I-4)
3	7	0.06 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	-2.77 (11)	-3.42 (11)	0.64 (16)
3	8	0.06 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	-2.50 (11)	-2.87 (11)	0.98 (16)
3	9	0.07 (11)	0.11 (11)	-0.04 (11)	-2.37 (11)	-2.38 (11)	1.37 (16)
3	10	0.07 (11)	0.12 (11)	-0.03 (11)	-2.34 (11)	-2.82 (16)	1.91 (16)
3	11	0.08 (11)	0.12 (11)	-0.09 (11)	-2.21 (11)	-9.10 (11)	-1.54 (16)
3	12	0.09 (11)	0.10 (11)	-0.06 (11)	-2.12 (11)	-7.69 (11)	1.44 (11)
3	13	0.09 (11)	0.11 (11)	-0.04 (11)	-2.75 (11)	-5.86 (11)	2.04 (11)
3	14	0.07 (11)	0.12 (11)	-0.04 (11)	-3.06 (11)	-4.20 (11)	1.91 (11)
3	15	0.06 (11)	0.13 (11)	-0.05 (11)	-3.03 (11)	-4.88 (11)	1.55 (11)
3	16	0.06 (11)	0.13 (11)	-0.05 (11)	-2.83 (11)	-1.91 (11)	1.21 (11)
3	17	0.06 (11)	0.13 (11)	-0.05 (11)	-2.58 (11)	-1.23 (11)	0.97 (11)
3	18	0.05 (11)	0.13 (11)	-0.05 (11)	-2.38 (11)	-0.90 (16)	0.88 (11)
3	19	0.05 (11)	0.13 (11)	-0.05 (11)	-2.25 (11)	-2.69 (16)	1.47 (16)
3	20	0.05 (11)	0.13 (11)	-0.04 (11)	-2.27 (11)	-4.74 (16)	2.46 (16)
3	21	-0.03 (16)	0.13 (11)	-0.06 (11)	1.69 (16)	-6.44 (11)	1.10 (11)
3	22	0.06 (11)	0.11 (11)	-0.06 (11)	1.95 (16)	-6.31 (11)	1.56 (11)
3	23	0.07 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	1.96 (16)	-5.33 (11)	2.07 (11)
3	24	0.07 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	1.87 (16)	-4.02 (11)	2.21 (11)
3	25	0.06 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	1.67 (16)	2.90 (16)	2.06 (11)
3	26	0.06 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	1.34 (16)	1.99 (16)	1.77 (11)
3	27	0.05 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	0.86 (16)	-0.89 (11)	1.50 (11)
3	28	0.05 (11)	0.12 (11)	-0.05 (11)	-1.10 (11)	-0.73 (16)	1.33 (11)
3	29	0.04 (11)	0.12 (11)	-0.05 (11)	-1.44 (11)	-2.60 (16)	1.36 (11)
3	30	0.03 (11)	0.12 (11)	-0.05 (11)	-1.93 (11)	-4.82 (16)	2.26 (16)
3	31	0.04 (11)	0.14 (11)	-0.04 (11)	1.70 (16)	-5.53 (11)	2.99 (11)
3	32	0.05 (11)	0.12 (11)	-0.05 (11)	2.05 (16)	-5.60 (11)	2.24 (11)
3	33	0.06 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	2.18 (16)	-5.03 (11)	1.97 (11)
3	34	0.06 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	2.17 (16)	-4.08 (11)	1.82 (11)
3	35	0.06 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	2.06 (16)	-2.99 (11)	1.62 (11)
3	36	0.05 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	1.82 (16)	-1.96 (11)	1.36 (11)
3	37	0.05 (11)	0.10 (11)	-0.05 (11)	1.39 (16)	-1.12 (11)	1.11 (11)
3	38	0.04 (11)	0.10 (11)	-0.05 (11)	0.78 (18-I-4)	-0.71 (18-II-2)	0.96 (11)
3	39	0.03 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	-0.45 (11)	-2.39 (16)	1.09 (11)
3	40	0.02 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	-1.38 (11)	-4.59 (16)	1.88 (16)
3	41	0.08 (11)	0.16 (11)	0.04 (16)	-1.73 (11)	-5.29 (11)	4.41 (11)
3	42	0.08 (11)	0.15 (11)	-0.04 (11)	1.02 (16)	-6.10 (11)	2.43 (11)
3	43	0.07 (11)	0.14 (11)	-0.05 (11)	1.10 (16)	-5.72 (11)	1.66 (11)
3	44	0.06 (11)	0.13 (11)	-0.05 (11)	1.21 (18-I-4)	-4.77 (11)	1.25 (11)
3	45	0.05 (11)	0.12 (11)	-0.05 (11)	1.41 (18-I-4)	-3.63 (11)	-0.98 (16)
3	46	0.04 (11)	0.11 (11)	-0.04 (11)	1.53 (18-I-4)	-2.51 (11)	-0.97 (16)
3	47	0.04 (11)	0.11 (11)	-0.04 (11)	1.49 (18-I-4)	-1.58 (11)	-0.80 (16)
3	48	0.03 (11)	0.10 (11)	-0.04 (11)	1.21 (18-I-4)	-0.94 (18-II-2)	-0.40 (11)
3	49	0.02 (11)	0.09 (11)	-0.04 (11)	0.50 (18-I-4)	-2.00 (16)	0.42 (11)
3	50	0.00 (11)	0.09 (11)	-0.05 (11)	-1.02 (16)	-3.93 (16)	1.42 (11)
3	51	0.18 (11)	0.23 (11)	0.05 (16)	-7.27 (11)	-6.81 (11)	2.08 (11)
3	52	0.11 (11)	0.21 (11)	-0.04 (11)	-8.17 (11)	-7.06 (11)	-1.75 (16)
3	53	0.07 (11)	0.19 (11)	-0.05 (11)	-7.02 (11)	-5.97 (11)	-2.12 (16)
3	54	0.04 (11)	0.17 (11)	-0.04 (11)	-5.46 (11)	-4.51 (11)	-2.33 (16)
3	55	0.03 (11)	0.15 (11)	-0.04 (11)	-3.93 (11)	-3.14 (11)	-2.39 (16)
3	56	0.02 (11)	0.14 (11)	-0.03 (11)	-2.50 (11)	-2.01 (11)	-2.29 (16)
3	57	0.02 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	-1.22 (18-II-4)	-1.17 (11)	-2.01 (16)
3	58	0.02 (11)	0.10 (11)	-0.03 (11)	-0.33 (18-II-4)	-1.39 (16)	-1.51 (16)
3	59	0.01 (11)	0.09 (11)	-0.03 (11)	1.00 (11)	-1.82 (16)	1.25 (11)
3	60	0.01 (16)	0.09 (11)	-0.05 (11)	0.49 (11)	-2.35 (16)	1.80 (11)
4	1	0.12 (11)	0.16 (11)	-0.04 (16)	-4.71 (11)	-4.76 (11)	1.01 (16)
4	2	0.08 (11)	0.13 (11)	-0.03 (16)	-5.35 (11)	-4.40 (11)	1.57 (16)
4	3	0.05 (11)	0.12 (11)	0.03 (11)	-4.67 (11)	-3.62 (11)	2.00 (16)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 70 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
4	4	0.05 (11)	0.10 (11)	0.03 (11)	-3.86 (11)	-2.44 (11)	2.24 (16)
4	5	0.04 (11)	0.08 (11)	0.03 (11)	-3.08 (11)	-1.39 (11)	2.32 (16)
4	6	0.05 (11)	0.06 (11)	0.03 (11)	-2.40 (11)	-1.10 (16)	2.23 (16)
4	7	0.05 (11)	0.05 (11)	0.03 (11)	-1.81 (11)	-1.42 (16)	1.95 (16)
4	8	0.04 (11)	0.04 (11)	0.04 (11)	-1.28 (11)	-1.71 (16)	1.45 (16)
4	9	0.04 (11)	0.03 (11)	0.04 (11)	-0.81 (11)	-1.96 (16)	-1.03 (11)
4	10	0.02 (11)	0.04 (11)	0.05 (11)	-0.46 (18-I-4)	-2.18 (16)	-1.49 (11)
4	11	0.06 (11)	0.12 (11)	-0.03 (16)	-1.26 (11)	-3.66 (11)	-2.79 (11)
4	12	0.06 (11)	0.10 (11)	0.03 (11)	0.88 (16)	-4.00 (11)	-1.71 (11)
4	13	0.06 (11)	0.09 (11)	0.04 (11)	0.92 (16)	-3.46 (11)	-1.40 (11)
4	14	0.06 (11)	0.08 (11)	0.04 (11)	1.00 (16)	-2.60 (11)	-1.27 (11)
4	15	0.06 (11)	0.07 (11)	0.05 (11)	1.08 (16)	-1.64 (11)	-1.20 (11)
4	16	0.06 (11)	0.06 (11)	0.05 (11)	1.12 (16)	0.84 (16)	-1.11 (11)
4	17	0.05 (11)	0.05 (11)	0.05 (11)	1.04 (16)	0.54 (18-I-4)	-1.00 (11)
4	18	0.05 (11)	0.04 (11)	0.05 (11)	0.72 (16)	-0.79 (16)	-0.92 (11)
4	19	0.04 (11)	0.04 (11)	0.05 (11)	-0.84 (11)	-1.86 (16)	-0.96 (11)
4	20	0.03 (11)	0.04 (11)	0.05 (11)	-1.10 (16)	-3.44 (16)	-1.41 (16)
4	21	-0.03 (16)	0.10 (11)	0.04 (11)	1.57 (16)	4.07 (16)	-2.45 (11)
4	22	0.04 (11)	0.09 (11)	0.05 (11)	1.83 (16)	-3.77 (11)	-2.10 (11)
4	23	0.05 (11)	0.08 (11)	0.06 (11)	1.97 (16)	3.42 (16)	-2.03 (11)
4	24	0.06 (11)	0.07 (11)	0.06 (11)	2.01 (16)	2.96 (16)	-2.07 (11)
4	25	0.06 (11)	0.06 (11)	0.06 (11)	1.96 (16)	2.33 (16)	-1.99 (11)
4	26	0.07 (11)	0.06 (11)	0.06 (11)	1.79 (16)	1.54 (16)	-1.81 (11)
4	27	0.06 (11)	0.05 (11)	0.06 (11)	1.42 (16)	1.04 (18-I-4)	-1.60 (11)
4	28	0.06 (11)	0.05 (11)	0.06 (11)	-1.07 (11)	-0.66 (16)	-1.45 (11)
4	29	0.05 (11)	0.05 (11)	0.06 (11)	-1.41 (11)	-2.16 (16)	-1.45 (11)
4	30	0.04 (11)	0.06 (11)	0.06 (11)	-1.47 (16)	-4.02 (16)	-1.88 (16)
4	31	-0.04 (16)	0.09 (11)	0.07 (11)	1.70 (16)	-4.66 (11)	-1.68 (11)
4	32	0.04 (11)	0.08 (11)	0.08 (11)	1.95 (16)	-4.49 (11)	-2.07 (11)
4	33	0.06 (11)	0.07 (11)	0.08 (11)	2.00 (16)	3.80 (16)	-2.66 (11)
4	34	0.07 (11)	0.07 (11)	0.07 (11)	1.96 (16)	3.32 (16)	-2.77 (11)
4	35	0.07 (11)	0.06 (11)	0.07 (11)	1.81 (16)	2.65 (16)	-2.54 (11)
4	36	0.08 (11)	0.06 (11)	0.07 (11)	-1.59 (11)	1.78 (16)	-2.20 (11)
4	37	0.07 (11)	0.06 (11)	0.06 (11)	-1.89 (11)	1.25 (18-I-4)	-1.90 (11)
4	38	0.07 (11)	0.06 (11)	0.06 (11)	-2.09 (11)	-0.67 (16)	-1.70 (11)
4	39	0.07 (11)	0.07 (11)	0.06 (11)	-2.10 (11)	-2.32 (16)	-1.59 (11)
4	40	0.06 (11)	0.08 (11)	0.06 (11)	-1.87 (16)	-4.26 (16)	-2.24 (16)
4	41	0.05 (11)	0.09 (11)	0.10 (11)	-1.34 (11)	-7.02 (11)	1.09 (16)
4	42	0.07 (11)	0.07 (11)	0.10 (11)	-1.58 (11)	-4.90 (11)	-3.02 (11)
4	43	0.08 (11)	0.07 (11)	0.09 (11)	-2.76 (11)	3.67 (16)	-3.17 (11)
4	44	0.09 (11)	0.06 (11)	0.08 (11)	-3.39 (11)	3.14 (16)	-2.69 (11)
4	45	0.09 (11)	0.07 (11)	0.08 (11)	-3.52 (11)	2.47 (16)	-2.15 (11)
4	46	0.09 (11)	0.07 (11)	0.07 (11)	-3.40 (11)	1.63 (16)	-1.73 (11)
4	47	0.09 (11)	0.07 (11)	0.07 (11)	-3.20 (11)	1.02 (18-I-4)	-1.47 (11)
4	48	0.08 (11)	0.07 (11)	0.06 (11)	-2.95 (11)	-0.74 (16)	-1.34 (11)
4	49	0.08 (11)	0.08 (11)	0.06 (11)	-2.60 (11)	-2.34 (16)	-1.45 (16)
4	50	0.08 (11)	0.09 (11)	0.05 (11)	-2.07 (16)	-4.16 (16)	-2.49 (16)
4	51	0.10 (11)	0.07 (11)	0.15 (11)	-4.06 (11)	-7.00 (11)	-1.85 (11)
4	52	0.13 (11)	0.06 (11)	0.12 (11)	-5.75 (11)	-5.74 (11)	-1.53 (11)
4	53	0.13 (11)	0.06 (11)	0.09 (11)	-5.41 (11)	-4.67 (11)	-0.97 (11)
4	54	0.12 (11)	0.06 (11)	0.08 (11)	-4.64 (11)	-3.77 (11)	-0.61 (11)
4	55	0.11 (11)	0.06 (11)	0.07 (11)	-3.92 (11)	-3.03 (11)	-0.46 (11)
4	56	0.11 (11)	0.06 (11)	0.06 (11)	-3.34 (11)	-2.45 (11)	-0.47 (11)
4	57	0.10 (11)	0.07 (11)	0.06 (11)	-2.88 (11)	-2.02 (11)	-0.59 (11)
4	58	0.10 (11)	0.08 (11)	0.05 (11)	-2.52 (11)	-1.78 (11)	-0.87 (16)
4	59	0.10 (11)	0.09 (11)	0.04 (11)	-2.22 (11)	-1.80 (11)	-1.30 (16)
4	60	0.09 (11)	0.10 (11)	0.03 (11)	-1.95 (11)	-2.40 (16)	-1.93 (16)
5	1	0.02 (16)	-0.06 (11)	-0.01 (11)	-2.58 (18-II-3)	0.67 (11)	-0.55 (11)
5	2	0.02 (16)	-0.04 (11)	0.01 (16)	-1.13 (18-II-3)	0.69 (11)	-0.48 (11)
5	3	0.02 (16)	-0.03 (11)	0.01 (16)	-0.66 (18-II-2)	0.53 (11)	-0.49 (11)
5	4	0.03 (16)	-0.02 (11)	0.01 (16)	-0.46 (16)	0.35 (11)	-0.48 (11)
5	5	0.03 (16)	-0.01 (11)	-0.00 (11)	-0.40 (16)	0.18 (11)	-0.47 (11)
5	6	0.03 (18-I-2)	-0.00 (17-II-4)	-0.00 (11)	-0.38 (16)	0.04 (11)	-0.33 (11)
5	7	0.02 (16)	-0.03 (17-II-4)	-0.01 (11)	-0.71 (18-II-2)	0.45 (11)	0.34 (18-I-2)
5	8	0.02 (16)	-0.03 (17-II-4)	-0.01 (11)	-0.50 (16)	0.55 (11)	0.30 (18-I-2)
5	9	0.03 (16)	-0.02 (17-II-4)	-0.01 (11)	-0.45 (16)	0.48 (11)	0.23 (16)
5	10	0.03 (16)	-0.01 (17-II-4)	-0.01 (11)	0.50 (11)	0.33 (11)	-0.22 (18-II-2)
5	11	0.03 (16)	-0.01 (17-II-4)	-0.01 (11)	0.66 (11)	0.17 (11)	-0.29 (11)
5	12	0.03 (16)	-0.00 (18-I-4)	-0.00 (11)	0.73 (11)	0.04 (11)	-0.23 (11)
5	13	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	1.14 (11)	0.65 (11)	0.39 (18-I-2)
5	14	0.02 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	1.14 (11)	0.46 (11)	0.37 (18-I-2)
5	15	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	1.16 (11)	0.35 (11)	0.28 (18-I-2)
5	16	0.03 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (11)	1.21 (11)	0.22 (11)	0.21 (16)
5	17	0.03 (16)	-0.01 (18-I-4)	-0.01 (11)	1.26 (11)	0.11 (11)	-0.19 (18-II-2)
5	18	0.04 (16)	-0.00 (18-I-4)	-0.00 (11)	1.28 (11)	0.02 (11)	-0.17 (18-II-2)
5	19	0.02 (16)	-0.03 (16)	0.01 (16)	2.38 (11)	0.78 (11)	0.29 (18-I-2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 71 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
5	20	0.03 (16)	-0.02 (16)	0.01 (16)	2.18 (11)	0.43 (11)	0.29 (18-I-2)
5	21	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	2.03 (11)	0.23 (11)	0.24 (18-I-2)
5	22	0.03 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (11)	1.92 (11)	0.10 (11)	0.20 (16)
5	23	0.04 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (11)	1.86 (11)	-0.03 (16)	-0.18 (18-II-2)
5	24	0.04 (16)	-0.00 (18-I-4)	-0.00 (11)	1.83 (11)	0	-0.16 (11)
5	25	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (16)	3.22 (11)	0.88 (11)	0.14 (16)
5	26	0.03 (16)	-0.02 (16)	0.01 (16)	2.92 (11)	0.42 (11)	0.16 (16)
5	27	0.03 (16)	-0.02 (16)	0.01 (16)	2.67 (11)	0.18 (18-I-3)	0.16 (16)
5	28	0.03 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	2.47 (11)	-0.07 (16)	-0.19 (18-II-2)
5	29	0.04 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (11)	2.33 (11)	-0.06 (18-II-3)	-0.25 (11)
5	30	0.04 (16)	-0.00 (18-I-4)	-0.00 (11)	2.26 (11)	-0.02 (18-II-3)	-0.20 (11)
5	31	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (16)	3.66 (11)	0.91 (11)	-0.28 (18-II-2)
5	32	0.03 (16)	-0.02 (16)	0.01 (16)	3.31 (11)	0.43 (18-I-3)	-0.29 (11)
5	33	0.03 (16)	-0.02 (16)	0.01 (16)	3.01 (11)	0.17 (18-I-3)	-0.34 (11)
5	34	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	2.76 (11)	-0.09 (18-II-3)	-0.38 (11)
5	35	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	2.57 (11)	-0.09 (11)	-0.41 (11)
5	36	0.04 (16)	-0.00 (18-I-4)	0.00 (16)	2.48 (11)	-0.03 (11)	-0.29 (11)
6	1	-0.02 (11)	-0.06 (18-I-4)	0.01 (16)	-1.31 (11)	-3.57 (11)	-0.93 (11)
6	2	-0.02 (11)	-0.06 (16)	0.01 (16)	-3.24 (11)	-0.65 (18-II-4)	-1.41 (11)
6	3	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (11)	-5.34 (11)	0.25 (11)	-1.27 (11)
6	4	-0.02 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (11)	-6.09 (11)	0.27 (11)	-0.91 (11)
6	5	-0.02 (11)	-0.04 (18-I-4)	-0.02 (11)	-5.57 (11)	-0.19 (18-II-4)	-0.57 (11)
6	6	0.02 (16)	-0.04 (17-II-4)	-0.03 (11)	-4.30 (11)	-0.90 (18-II-4)	-0.31 (11)
6	7	-0.02 (11)	-0.07 (16)	0.02 (16)	-0.90 (11)	-4.35 (11)	-1.73 (11)
6	8	-0.02 (11)	-0.06 (16)	0.02 (16)	-1.11 (11)	-0.67 (18-II-4)	-2.51 (11)
6	9	-0.02 (11)	-0.06 (16)	0.01 (16)	-1.56 (11)	1.08 (11)	-2.15 (11)
6	10	-0.02 (11)	-0.05 (16)	-0.01 (11)	-1.78 (11)	1.20 (11)	-1.33 (11)
6	11	-0.02 (11)	-0.04 (16)	-0.02 (11)	-1.59 (11)	0.93 (11)	-0.73 (18-II-2)
6	12	0.02 (16)	-0.04 (16)	-0.02 (11)	-1.01 (18-II-2)	0.57 (11)	-0.23 (18-II-2)
6	13	-0.01 (11)	-0.08 (16)	0.02 (16)	-0.61 (11)	-5.47 (11)	-1.86 (11)
6	14	-0.02 (11)	-0.07 (16)	0.02 (16)	0.29 (11)	-0.78 (18-II-4)	-2.60 (11)
6	15	-0.02 (11)	-0.06 (16)	0.02 (16)	0.80 (11)	1.87 (11)	-2.19 (11)
6	16	-0.02 (11)	-0.05 (16)	0.01 (16)	1.04 (11)	2.15 (11)	-1.30 (11)
6	17	-0.02 (11)	-0.04 (16)	0.01 (16)	1.15 (11)	1.76 (11)	-0.66 (18-II-2)
6	18	0.02 (16)	-0.04 (16)	-0.01 (11)	1.17 (11)	1.14 (11)	0.21 (11)
6	19	-0.01 (11)	-0.08 (16)	0.02 (16)	-0.48 (11)	-6.47 (11)	-1.65 (11)
6	20	-0.02 (11)	-0.07 (16)	0.02 (16)	1.12 (11)	-0.88 (18-II-4)	-2.25 (11)
6	21	-0.02 (11)	-0.06 (16)	0.02 (16)	2.24 (11)	2.52 (11)	-1.92 (11)
6	22	-0.02 (11)	-0.05 (16)	0.02 (16)	2.82 (11)	2.97 (11)	-1.16 (11)
6	23	-0.02 (11)	-0.04 (16)	0.01 (16)	2.94 (11)	2.48 (11)	-0.58 (18-II-2)
6	24	0.02 (16)	-0.03 (16)	0.01 (16)	2.69 (11)	1.58 (11)	-0.16 (18-II-2)
6	25	-0.01 (11)	-0.09 (16)	0.02 (16)	-0.42 (11)	-7.20 (11)	-1.25 (11)
6	26	-0.02 (11)	-0.08 (16)	0.02 (16)	1.58 (11)	-0.97 (18-II-4)	-1.67 (11)
6	27	-0.02 (11)	-0.07 (16)	0.02 (16)	3.06 (11)	2.98 (11)	-1.46 (11)
6	28	-0.02 (11)	-0.06 (16)	0.02 (16)	3.87 (11)	3.57 (11)	-0.93 (11)
6	29	-0.02 (11)	-0.04 (16)	0.01 (16)	4.03 (11)	3.00 (11)	-0.50 (18-II-2)
6	30	0.02 (16)	-0.03 (16)	0.01 (16)	3.67 (11)	1.88 (11)	-0.23 (18-II-2)
6	31	-0.01 (11)	-0.10 (16)	0.02 (16)	-0.40 (11)	-7.64 (11)	-0.71 (11)
6	32	-0.02 (11)	-0.08 (16)	0.02 (16)	1.79 (11)	-1.04 (18-II-4)	-0.96 (11)
6	33	-0.02 (11)	-0.07 (16)	0.02 (16)	3.44 (11)	3.23 (11)	-0.89 (11)
6	34	-0.02 (11)	-0.06 (16)	0.01 (16)	4.38 (11)	3.91 (11)	-0.65 (11)
6	35	0.02 (16)	-0.05 (16)	0.01 (16)	4.57 (11)	3.30 (11)	-0.41 (18-II-2)
6	36	0.02 (16)	-0.03 (16)	0.01 (16)	4.17 (11)	2.04 (11)	-0.31 (18-II-2)
7	1	-0.01 (11)	-0.10 (16)	0.03 (11)	-0.44 (11)	-7.87 (11)	-0.14 (18-I-4)
7	2	-0.02 (11)	-0.08 (16)	0.03 (11)	1.78 (11)	-1.09 (18-II-4)	-0.18 (18-I-4)
7	3	-0.02 (11)	-0.07 (16)	0.02 (11)	3.46 (11)	3.27 (11)	-0.23 (11)
7	4	-0.02 (11)	-0.06 (16)	0.02 (17-I-3)	4.41 (11)	3.97 (11)	-0.31 (11)
7	5	0.02 (16)	-0.05 (16)	0.01 (17-I-3)	4.61 (11)	3.32 (11)	-0.42 (11)
7	6	0.02 (16)	-0.03 (16)	0.01 (17-I-3)	4.20 (11)	2.02 (11)	-0.55 (11)
7	7	-0.01 (11)	-0.09 (16)	0.05 (11)	-0.51 (11)	-7.81 (11)	0.52 (11)
7	8	-0.01 (11)	-0.08 (16)	0.04 (11)	1.53 (11)	-1.10 (18-II-4)	0.66 (11)
7	9	-0.01 (11)	-0.07 (16)	0.03 (11)	3.06 (11)	3.06 (11)	0.46 (11)
7	10	0.01 (16)	-0.06 (16)	0.02 (11)	3.90 (11)	3.68 (11)	0.23 (18-II-4)
7	11	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.02 (11)	4.06 (11)	3.02 (11)	-0.44 (11)
7	12	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (11)	3.65 (11)	1.78 (11)	-0.84 (11)
7	13	-0.01 (16)	-0.09 (16)	0.05 (11)	-0.61 (11)	-7.31 (11)	0.96 (11)
7	14	-0.01 (11)	-0.08 (16)	0.05 (11)	1.01 (11)	-1.07 (18-II-4)	1.34 (11)
7	15	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.04 (11)	2.16 (11)	2.59 (11)	1.00 (11)
7	16	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.03 (11)	2.73 (11)	3.05 (11)	0.50 (18-II-4)
7	17	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.03 (11)	2.80 (11)	2.39 (11)	-0.47 (11)
7	18	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.02 (11)	2.45 (11)	1.31 (11)	-1.11 (11)
7	19	-0.01 (16)	-0.08 (16)	0.05 (11)	-0.78 (11)	-6.41 (11)	1.14 (11)
7	20	-0.00 (11)	-0.07 (16)	0.05 (11)	-0.15 (18-II-4)	-1.00 (18-II-4)	1.71 (11)
7	21	0.01 (16)	-0.06 (16)	0.04 (11)	0.56 (11)	1.88 (11)	1.29 (11)
7	22	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.04 (11)	0.67 (11)	2.14 (11)	0.65 (18-II-4)
7	23	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.03 (11)	0.62 (11)	1.47 (11)	-0.48 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 72 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
7	24	0.03 (16)	-0.04 (16)	0.03 (11)	0.49 (11)	0.79 (18-I-3)	-1.29 (11)
7	25	-0.01 (16)	-0.07 (16)	0.05 (11)	-1.09 (11)	-5.32 (11)	0.93 (11)
7	26	-0.00 (16)	-0.06 (16)	0.05 (11)	-1.40 (11)	-0.92 (18-II-4)	1.54 (11)
7	27	0.00 (16)	-0.06 (16)	0.05 (11)	-2.09 (11)	0.97 (11)	1.13 (11)
7	28	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.05 (11)	-2.69 (11)	1.06 (11)	0.57 (18-II-4)
7	29	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.04 (11)	-2.85 (11)	0.49 (18-I-3)	-0.38 (11)
7	30	0.03 (16)	-0.04 (18-I-2)	0.03 (11)	-2.50 (11)	-0.87 (18-II-3)	-1.17 (11)
7	31	-0.01 (16)	-0.06 (16)	0.05 (11)	-1.44 (11)	-4.70 (11)	-0.22 (18-II-2)
7	32	-0.00 (16)	-0.06 (16)	0.05 (11)	-3.61 (11)	-1.00 (11)	-0.15 (18-II-2)
7	33	0.00 (16)	-0.06 (16)	0.06 (11)	-6.43 (11)	-0.36 (18-II-3)	-0.24 (18-II-2)
7	34	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.06 (11)	-7.93 (11)	-0.24 (18-II-3)	-0.50 (11)
7	35	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.05 (11)	-8.11 (11)	-0.62 (18-II-3)	-0.62 (11)
7	36	0.03 (16)	-0.05 (11)	0.04 (11)	-7.55 (11)	-1.92 (18-II-3)	-0.83 (11)
8	1	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (16)	3.67 (11)	0.88 (11)	-0.62 (11)
8	2	0.03 (16)	-0.02 (16)	0.01 (16)	3.30 (11)	0.42 (18-I-3)	-0.65 (11)
8	3	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.01 (16)	2.98 (11)	0.16 (18-I-3)	-0.66 (11)
8	4	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	2.71 (11)	-0.11 (18-II-3)	-0.65 (11)
8	5	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	2.51 (11)	-0.10 (11)	-0.62 (11)
8	6	0.05 (16)	-0.00 (18-I-4)	0.00 (16)	2.41 (11)	-0.04 (11)	-0.41 (11)
8	7	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (17-I-3)	3.14 (11)	0.76 (18-I-3)	-1.01 (11)
8	8	0.03 (16)	-0.02 (16)	0.01 (17-I-3)	2.79 (11)	0.38 (18-I-3)	-1.04 (11)
8	9	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.01 (17-I-3)	2.48 (11)	0.15 (18-I-3)	-1.01 (11)
8	10	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.01 (17-I-3)	2.24 (11)	-0.12 (18-II-3)	-0.93 (11)
8	11	0.05 (16)	-0.01 (16)	0.00 (11)	2.06 (11)	-0.09 (18-II-3)	-0.83 (11)
8	12	0.05 (16)	-0.00 (11)	0.00 (11)	1.98 (11)	-0.03 (11)	-0.53 (11)
8	13	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.02 (11)	2.03 (11)	0.61 (18-I-3)	-1.38 (11)
8	14	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.01 (11)	1.75 (11)	0.33 (18-I-3)	-1.39 (11)
8	15	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.01 (11)	1.53 (11)	0.17 (18-I-3)	-1.30 (11)
8	16	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.01 (11)	1.37 (11)	-0.08 (18-II-3)	-1.15 (11)
8	17	0.05 (16)	-0.01 (16)	0.01 (11)	1.27 (11)	-0.05 (18-II-3)	-0.98 (11)
8	18	0.05 (16)	-0.00 (18-I-3)	0.00 (11)	1.23 (11)	-0.02 (18-II-3)	-0.61 (11)
8	19	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.02 (11)	0.32 (11)	0.41 (18-I-3)	-1.63 (11)
8	20	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.02 (11)	0.22 (11)	0.28 (18-I-3)	-1.61 (11)
8	21	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.01 (11)	0.19 (11)	0.24 (18-I-3)	-1.44 (11)
8	22	0.05 (16)	-0.01 (18-I-3)	0.01 (11)	0.22 (11)	0.19 (11)	-1.20 (11)
8	23	0.05 (16)	-0.01 (18-I-3)	0.01 (11)	0.29 (11)	0.13 (11)	-0.97 (11)
8	24	0.06 (16)	-0.00 (18-I-3)	0.00 (11)	0.33 (11)	0.03 (11)	-0.59 (11)
8	25	0.04 (16)	-0.04 (11)	0.02 (11)	-2.04 (11)	-0.83 (18-II-3)	-1.60 (11)
8	26	0.04 (16)	-0.03 (11)	0.02 (11)	-1.68 (11)	0.33 (18-I-3)	-1.53 (11)
8	27	0.04 (16)	-0.02 (11)	0.01 (11)	-1.28 (11)	0.44 (11)	-1.20 (11)
8	28	0.05 (16)	-0.02 (11)	0.01 (11)	-0.90 (11)	0.43 (11)	-0.93 (11)
8	29	0.05 (16)	-0.01 (11)	0.01 (11)	-0.60 (11)	0.28 (11)	-0.73 (11)
8	30	0.06 (16)	-0.00 (18-I-3)	0.00 (11)	-0.47 (18-II-3)	0.08 (11)	-0.44 (11)
8	31	0.04 (16)	-0.07 (11)	0.02 (11)	-5.34 (11)	-0.79 (18-II-3)	-0.57 (11)
8	32	0.04 (16)	-0.05 (11)	0.01 (11)	-3.12 (11)	0.56 (11)	-0.52 (11)
8	33	0.05 (16)	-0.03 (11)	0.01 (11)	-2.13 (11)	0.67 (11)	-0.36 (11)
8	34	0.05 (16)	-0.02 (11)	0.01 (11)	-1.47 (11)	0.57 (11)	-0.31 (11)
8	35	0.06 (16)	-0.01 (11)	0.00 (11)	-1.04 (11)	0.36 (11)	-0.28 (18-II-2)
8	36	0.06 (16)	-0.00 (18-I-3)	0.00 (11)	-0.84 (11)	0.10 (11)	-0.19 (18-II-2)
9	1	-0.01 (11)	-0.10 (16)	0.05 (11)	0.48 (11)	8.08 (11)	0.18 (11)
9	2	-0.03 (11)	-0.08 (16)	0.04 (11)	-1.82 (11)	1.06 (18-I-4)	0.25 (11)
9	3	-0.03 (11)	-0.07 (16)	0.04 (11)	-3.60 (11)	-3.76 (11)	0.46 (11)
9	4	-0.04 (11)	-0.06 (16)	0.03 (11)	-4.63 (11)	-4.52 (11)	0.71 (11)
9	5	-0.04 (11)	-0.04 (16)	0.02 (18-II-2)	-4.86 (11)	-3.81 (11)	0.95 (11)
9	6	-0.03 (11)	-0.03 (16)	0.02 (18-II-2)	-4.46 (11)	-2.35 (11)	1.09 (11)
9	7	-0.01 (11)	-0.09 (16)	0.06 (11)	0.51 (11)	7.89 (11)	-0.33 (11)
9	8	-0.02 (11)	-0.08 (16)	0.05 (11)	-1.63 (11)	1.08 (18-I-4)	-0.50 (11)
9	9	-0.03 (11)	-0.07 (16)	0.04 (11)	-3.27 (11)	-3.47 (11)	-0.34 (18-I-4)
9	10	-0.03 (11)	-0.06 (16)	0.03 (11)	-4.21 (11)	-4.19 (11)	0.39 (11)
9	11	-0.03 (11)	-0.04 (16)	0.02 (18-II-2)	-4.42 (11)	-3.52 (11)	0.94 (11)
9	12	-0.03 (11)	-0.03 (16)	0.02 (18-II-2)	-4.05 (11)	-2.18 (11)	1.32 (11)
9	13	-0.01 (11)	-0.08 (16)	0.06 (11)	0.54 (11)	7.35 (11)	-0.75 (11)
9	14	-0.02 (11)	-0.08 (16)	0.05 (11)	-1.27 (11)	1.06 (18-I-4)	-1.14 (11)
9	15	-0.02 (11)	-0.07 (16)	0.05 (11)	-2.61 (11)	-2.99 (11)	-0.70 (11)
9	16	-0.03 (11)	-0.06 (16)	0.04 (11)	-3.35 (11)	-3.59 (11)	-0.35 (18-I-4)
9	17	-0.03 (11)	-0.04 (16)	0.03 (11)	-3.51 (11)	-2.98 (11)	0.93 (11)
9	18	-0.03 (11)	-0.03 (16)	0.02 (18-II-2)	-3.20 (11)	-1.85 (11)	1.54 (11)
9	19	-0.01 (16)	-0.08 (16)	0.06 (11)	0.62 (11)	6.49 (11)	-1.03 (11)
9	20	-0.01 (11)	-0.07 (16)	0.06 (11)	-0.64 (11)	1.02 (18-I-4)	-1.59 (11)
9	21	-0.02 (11)	-0.06 (16)	0.05 (11)	-1.48 (11)	-2.34 (11)	-1.07 (11)
9	22	-0.02 (11)	-0.05 (16)	0.04 (11)	-1.90 (11)	-2.78 (11)	-0.55 (18-I-4)
9	23	-0.02 (11)	-0.05 (16)	0.03 (11)	-2.02 (11)	-2.22 (11)	0.91 (11)
9	24	-0.02 (11)	-0.04 (16)	0.02 (11)	-1.86 (11)	-1.35 (11)	1.70 (11)
9	25	-0.01 (16)	-0.07 (16)	0.06 (11)	0.85 (11)	5.46 (11)	-1.06 (11)
9	26	-0.01 (11)	-0.07 (16)	0.06 (11)	0.45 (11)	0.96 (18-I-4)	-1.71 (11)
9	27	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.06 (11)	0.41 (18-I-4)	-1.52 (11)	-1.17 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 73 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
9	28	-0.02 (11)	-0.05 (16)	0.05 (11)	0.42 (18-I-4)	-1.81 (11)	-0.63 (18-I-4)
9	29	-0.02 (11)	-0.05 (16)	0.04 (11)	0.30 (18-I-4)	-1.31 (11)	0.80 (11)
9	30	-0.02 (11)	-0.04 (18-II-2)	0.03 (11)	0.22 (16)	-0.68 (18-II-4)	1.73 (11)
9	31	-0.00 (16)	-0.07 (18-II-4)	0.07 (11)	1.31 (11)	4.77 (11)	-0.43 (11)
9	32	-0.01 (16)	-0.06 (16)	0.06 (11)	2.13 (11)	0.99 (18-I-4)	-0.94 (11)
9	33	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.06 (11)	3.13 (11)	-0.60 (11)	-0.36 (18-I-4)
9	34	-0.02 (11)	-0.05 (16)	0.06 (11)	3.83 (11)	-0.81 (11)	0.46 (11)
9	35	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.05 (11)	3.80 (11)	-0.48 (11)	1.03 (11)
9	36	0.02 (16)	-0.05 (11)	0.03 (11)	2.56 (11)	1.04 (18-I-4)	1.60 (11)
10	1	-0.01 (18-II-4)	-0.06 (16)	-0.03 (11)	1.46 (11)	4.64 (11)	-0.19 (18-I-4)
10	2	-0.01 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (11)	3.67 (11)	0.98 (18-I-4)	-0.18 (16)
10	3	-0.01 (11)	-0.06 (16)	-0.03 (11)	6.48 (11)	0.34 (18-I-1)	-0.21 (18-I-4)
10	4	0.01 (16)	-0.05 (16)	-0.04 (11)	7.94 (11)	0.20 (18-I-1)	-0.25 (18-I-4)
10	5	0.01 (16)	-0.05 (18-I-1)	-0.04 (11)	8.00 (11)	0.52 (18-I-1)	-0.23 (18-II-2)
10	6	0.02 (16)	-0.05 (11)	-0.03 (11)	7.18 (11)	1.70 (18-I-4)	-0.34 (18-II-2)
10	7	-0.01 (18-II-4)	-0.07 (16)	-0.02 (11)	1.08 (11)	5.21 (11)	1.06 (11)
10	8	-0.01 (11)	-0.06 (16)	-0.03 (11)	1.41 (11)	0.92 (18-I-1)	1.66 (11)
10	9	-0.01 (11)	-0.06 (16)	-0.03 (11)	2.12 (11)	-0.95 (11)	1.29 (11)
10	10	0.01 (16)	-0.05 (16)	-0.03 (11)	2.70 (11)	-1.05 (11)	0.67 (18-I-2)
10	11	0.01 (16)	-0.04 (16)	-0.03 (11)	2.82 (11)	-0.51 (11)	0.41 (18-I-2)
10	12	0.02 (16)	-0.04 (18-I-1)	-0.02 (11)	2.42 (11)	0.76 (18-I-4)	-0.66 (11)
10	13	-0.01 (16)	-0.08 (16)	-0.02 (11)	0.76 (11)	6.27 (11)	1.28 (11)
10	14	-0.01 (11)	-0.07 (16)	-0.02 (11)	0.18 (18-I-1)	1.01 (18-I-1)	1.84 (11)
10	15	-0.01 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (11)	-0.50 (11)	-1.80 (11)	1.46 (11)
10	16	-0.01 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (11)	-0.59 (11)	-2.05 (11)	0.74 (18-I-2)
10	17	0.02 (16)	-0.04 (16)	-0.02 (11)	-0.52 (11)	-1.44 (11)	0.34 (18-I-2)
10	18	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	-0.38 (11)	-0.77 (18-II-1)	-0.78 (11)
10	19	-0.01 (16)	-0.08 (16)	-0.02 (11)	0.61 (11)	7.15 (11)	1.10 (11)
10	20	-0.01 (11)	-0.07 (16)	-0.02 (11)	-0.96 (11)	1.09 (18-I-1)	1.49 (11)
10	21	-0.01 (11)	-0.06 (16)	-0.01 (11)	-2.04 (11)	-2.46 (11)	1.20 (11)
10	22	-0.01 (11)	-0.05 (16)	-0.01 (11)	-2.55 (11)	-2.88 (11)	0.62 (18-I-2)
10	23	0.02 (16)	-0.04 (16)	-0.01 (11)	-2.56 (11)	-2.24 (11)	0.27 (18-I-2)
10	24	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	-2.16 (11)	-1.23 (11)	-0.59 (11)
10	25	-0.01 (18-II-4)	-0.09 (16)	-0.01 (11)	0.52 (11)	7.64 (11)	0.69 (11)
10	26	-0.01 (11)	-0.08 (16)	0.01 (16)	-1.43 (11)	1.13 (18-I-1)	0.85 (11)
10	27	-0.01 (11)	-0.07 (16)	0.01 (16)	-2.85 (11)	-2.87 (11)	0.69 (11)
10	28	-0.01 (11)	-0.05 (16)	0.01 (16)	-3.59 (11)	-3.42 (11)	0.39 (18-I-2)
10	29	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.01 (16)	-3.66 (11)	-2.75 (11)	0.19 (18-I-2)
10	30	0.02 (16)	-0.03 (16)	0.00 (16)	-3.17 (11)	-1.55 (11)	-0.27 (11)
10	31	-0.01 (11)	-0.10 (16)	0.01 (16)	0.47 (11)	7.71 (11)	0.15 (18-II-4)
10	32	-0.02 (11)	-0.08 (16)	0.01 (17-I-1)	-1.60 (11)	1.15 (18-I-1)	0.13 (18-II-4)
10	33	-0.01 (11)	-0.07 (16)	0.01 (17-I-1)	-3.12 (11)	-3.02 (11)	0.13 (18-II-4)
10	34	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.01 (17-I-1)	-3.93 (11)	-3.62 (11)	0.12 (18-I-2)
10	35	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.01 (17-I-1)	-4.02 (11)	-2.92 (11)	0.12 (18-I-2)
10	36	0.02 (16)	-0.03 (16)	0.00 (17-I-1)	-3.51 (11)	-1.65 (11)	0.13 (18-I-2)
11	1	-0.01 (11)	0.10 (11)	-0.01 (16)	1.18 (11)	-1.79 (11)	-0.79 (16)
11	2	0.02 (11)	0.10 (11)	-0.02 (16)	-1.93 (16)	-1.44 (11)	-1.26 (16)
11	3	0.03 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-2.79 (16)	-2.55 (11)	-1.11 (16)
11	4	0.04 (11)	0.15 (11)	0.03 (11)	-3.87 (18-I-4)	-4.19 (11)	-0.71 (16)
11	5	0.07 (11)	0.18 (11)	0.03 (11)	-6.56 (11)	-6.10 (11)	0.34 (11)
11	6	0.15 (11)	0.21 (11)	0.02 (11)	-5.75 (11)	-7.69 (11)	0.72 (18-I-2)
11	7	-0.01 (11)	0.11 (11)	-0.01 (16)	0.52 (11)	-3.48 (16)	-0.68 (16)
11	8	0.02 (11)	0.11 (11)	-0.01 (16)	0.59 (11)	-0.82 (11)	-0.90 (16)
11	9	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.01 (18-II-4)	0.72 (11)	-1.91 (11)	-1.03 (18-I-4)
11	10	0.03 (11)	0.14 (11)	-0.01 (18-II-4)	0.68 (18-II-4)	-3.58 (11)	-1.27 (11)
11	11	0.05 (11)	0.15 (11)	0.01 (18-I-4)	0.79 (16)	-5.35 (11)	-1.61 (11)
11	12	0.08 (11)	0.15 (11)	0.03 (18-I-4)	1.31 (16)	-7.27 (11)	0.96 (16)
11	13	0.00 (11)	0.13 (11)	-0.01 (16)	-0.38 (16)	-4.46 (16)	0.92 (11)
11	14	0.02 (11)	0.13 (11)	-0.01 (18-II-4)	0.85 (18-II-4)	-1.26 (11)	-0.60 (16)
11	15	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.01 (18-II-4)	1.50 (18-II-4)	-2.22 (11)	-0.55 (18-I-4)
11	16	0.03 (11)	0.14 (11)	-0.01 (18-II-4)	1.89 (18-II-4)	-3.73 (11)	-0.85 (11)
11	17	0.03 (11)	0.14 (11)	-0.01 (18-II-4)	2.07 (16)	-5.07 (11)	-1.57 (11)
11	18	0.03 (11)	0.14 (11)	0.02 (18-I-4)	2.13 (16)	-6.28 (11)	-1.15 (11)
11	19	0.02 (11)	0.14 (11)	0.01 (18-I-4)	-0.41 (16)	-5.07 (16)	1.27 (11)
11	20	0.02 (11)	0.14 (11)	-0.01 (18-II-4)	0.46 (18-II-4)	-1.69 (11)	1.41 (11)
11	21	0.03 (11)	0.14 (11)	-0.01 (18-II-4)	1.06 (16)	-2.77 (11)	1.07 (11)
11	22	0.04 (11)	0.14 (11)	-0.01 (11)	1.58 (16)	-4.50 (11)	0.54 (18-II-4)
11	23	0.03 (11)	0.15 (11)	-0.02 (11)	1.94 (16)	-5.94 (11)	-1.21 (11)
11	24	-0.02 (16)	0.16 (11)	0.01 (18-I-4)	1.73 (16)	-6.06 (11)	-1.95 (11)
11	25	0.03 (11)	0.15 (11)	0.01 (18-I-4)	-0.86 (11)	-5.30 (16)	1.17 (11)
11	26	0.03 (11)	0.16 (11)	-0.01 (11)	-1.15 (11)	-1.76 (11)	1.55 (11)
11	27	0.03 (11)	0.16 (11)	-0.01 (11)	-1.42 (11)	-2.94 (11)	1.60 (11)
11	28	0.04 (11)	0.16 (11)	-0.01 (11)	-1.53 (11)	-4.97 (11)	1.35 (11)
11	29	0.06 (11)	0.15 (11)	-0.02 (11)	-1.47 (11)	-7.32 (11)	0.58 (16)
11	30	0.02 (11)	0.18 (11)	-0.04 (11)	-3.97 (11)	-7.72 (11)	-2.67 (11)
11	31	0.05 (11)	0.14 (11)	0.01 (16)	-1.68 (11)	-3.53 (16)	0.44 (16)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 74 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
11	32	0.04 (11)	0.14 (11)	0.02 (16)	-2.30 (11)	-2.44 (11)	0.99 (16)
11	33	0.03 (11)	0.15 (11)	0.02 (16)	-3.33 (11)	-3.25 (11)	1.25 (16)
11	34	0.03 (11)	0.17 (11)	0.02 (16)	-4.67 (11)	-4.69 (11)	1.26 (16)
11	35	0.04 (11)	0.19 (11)	0.02 (16)	-6.38 (11)	-6.99 (11)	1.06 (16)
11	36	0.12 (11)	0.18 (11)	-0.03 (11)	-8.92 (11)	-8.85 (11)	-2.75 (11)
12	1	0.02 (11)	0.12 (11)	-0.04 (11)	-1.01 (18-I-4)	-2.31 (11)	0.99 (16)
12	2	-0.02 (16)	0.14 (11)	-0.04 (11)	-1.92 (11)	-4.17 (11)	0.61 (18-I-2)
12	3	-0.02 (16)	0.18 (11)	-0.04 (11)	-3.78 (11)	-4.90 (11)	0.51 (11)
12	4	0.03 (11)	0.21 (11)	-0.02 (11)	-2.30 (11)	-7.33 (11)	-0.68 (18-I-4)
12	5	0.02 (11)	0.16 (11)	-0.02 (11)	1.58 (11)	-6.23 (11)	-0.72 (16)
12	6	-0.03 (16)	0.13 (11)	-0.02 (11)	1.82 (16)	-4.85 (11)	1.33 (11)
12	7	-0.03 (16)	0.13 (11)	-0.01 (18-I-2)	1.74 (16)	-4.12 (11)	1.58 (11)
12	8	-0.02 (16)	0.13 (11)	-0.01 (18-I-2)	-2.03 (11)	-4.64 (11)	1.67 (11)
12	9	0.07 (11)	0.13 (11)	-0.01 (18-I-2)	-4.74 (11)	-5.87 (11)	1.31 (11)
12	10	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.03 (11)	-4.90 (11)	-3.61 (11)	-1.21 (16)
12	11	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.02 (18-II-4)	-2.21 (11)	-3.45 (11)	-0.69 (16)
12	12	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.02 (11)	-1.39 (11)	-4.14 (16)	-0.73 (11)
12	13	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.02 (11)	-0.66 (11)	-5.09 (16)	-0.87 (11)
12	14	0.02 (11)	0.11 (11)	-0.02 (11)	-0.36 (16)	-4.60 (16)	-0.55 (11)
12	15	0.02 (11)	0.10 (11)	-0.02 (11)	-0.36 (18-I-4)	-3.53 (16)	0.56 (16)
12	16	0.03 (11)	0.10 (11)	-0.03 (11)	-0.55 (16)	-2.39 (11)	0.90 (16)
12	17	0.02 (11)	0.10 (11)	-0.03 (11)	-0.71 (16)	-1.71 (11)	1.27 (16)
12	18	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.02 (11)	0.99 (16)	-2.76 (11)	-0.30 (16)
12	19	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.02 (18-I-2)	-1.25 (11)	-3.78 (11)	-0.58 (16)
12	20	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.02 (11)	-1.50 (11)	-3.00 (11)	-0.48 (16)
12	21	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.02 (11)	0.79 (16)	-2.43 (11)	-0.25 (18-II-2)
12	22	0.02 (11)	0.13 (11)	-0.02 (11)	-0.95 (11)	-2.80 (11)	-0.37 (18-II-2)
12	23	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.02 (11)	0.25 (16)	-2.63 (11)	-0.20 (11)
12	24	0.04 (11)	0.12 (11)	-0.01 (18-I-2)	1.45 (16)	-3.93 (11)	0.76 (11)
12	25	0.03 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	1.33 (16)	-2.71 (11)	0.50 (11)
12	26	-0.02 (16)	0.14 (11)	-0.02 (11)	1.37 (16)	-3.39 (11)	1.93 (11)
12	27	0.02 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	1.77 (16)	-3.06 (11)	1.52 (11)
12	28	-0.02 (16)	0.13 (11)	-0.01 (18-I-2)	1.88 (16)	-3.55 (11)	1.40 (11)
12	29	0.03 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	1.56 (16)	2.75 (16)	0.99 (11)
12	30	0.03 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	0.52 (18-II-4)	-2.09 (11)	0.55 (18-I-2)
12	31	0.03 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	0.98 (16)	-2.10 (11)	0.54 (18-I-2)
12	32	0.03 (11)	0.11 (11)	-0.02 (11)	0.58 (18-II-4)	-1.38 (11)	1.09 (18-I-2)
12	33	0.02 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	1.47 (18-II-4)	2.36 (16)	1.47 (11)
12	34	0.02 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	1.07 (18-II-4)	-1.74 (11)	1.28 (11)
12	35	0.03 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	1.29 (18-II-4)	-1.96 (11)	0.99 (11)
12	36	0.02 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	0.94 (18-II-4)	-2.17 (11)	1.53 (11)
13	1	0.06 (11)	0.13 (11)	0.14 (11)	-0.05 (18-I-2)	0.16 (11)	-0.35 (11)
13	2	-0.09 (11)	-0.05 (16)	0.15 (11)	0.28 (11)	0.22 (11)	-0.67 (11)
13	3	-0.17 (11)	-0.06 (16)	0.15 (11)	0.57 (11)	0.15 (11)	-0.60 (11)
13	4	-0.19 (11)	-0.09 (11)	0.14 (11)	0.58 (11)	0.09 (11)	-0.47 (18-I-4)
13	5	-0.18 (11)	-0.09 (11)	0.11 (11)	0.39 (18-II-2)	0.08 (18-I-4)	-0.42 (18-I-4)
13	6	-0.19 (11)	-0.08 (11)	0.09 (11)	0.45 (18-I-4)	0.15 (18-II-2)	-0.38 (18-I-4)
13	7	0.01 (18-I-4)	-0.09 (16)	0.17 (11)	-0.03 (18-I-2)	-0.21 (11)	-0.14 (11)
13	8	-0.09 (11)	-0.08 (16)	0.21 (11)	0.14 (11)	0.07 (11)	-0.19 (11)
13	9	-0.15 (11)	-0.06 (16)	0.19 (11)	0.29 (11)	0.11 (11)	-0.15 (18-I-4)
13	10	-0.16 (11)	-0.07 (11)	0.15 (11)	0.32 (11)	0.12 (11)	-0.13 (18-I-4)
13	11	-0.15 (11)	-0.06 (11)	0.11 (11)	0.26 (18-I-4)	0.10 (11)	-0.09 (18-I-4)
13	12	-0.15 (11)	-0.02 (11)	0.05 (18-I-4)	0.24 (18-I-4)	0.09 (11)	-0.14 (18-I-4)
13	13	-0.04 (11)	-0.13 (16)	0.18 (11)	-0.02 (11)	-0.16 (11)	-0.14 (11)
13	14	-0.10 (11)	-0.10 (16)	0.22 (11)	0.05 (11)	0.06 (11)	-0.12 (11)
13	15	-0.12 (11)	-0.08 (18-I-4)	0.21 (11)	0.13 (11)	0.13 (11)	-0.12 (18-I-4)
13	16	-0.13 (11)	-0.07 (11)	0.16 (11)	0.16 (11)	0.14 (11)	-0.12 (18-I-4)
13	17	-0.11 (11)	-0.04 (11)	0.10 (11)	0.17 (18-I-4)	0.11 (11)	-0.11 (18-I-4)
13	18	-0.09 (18-I-4)	-0.01 (18-I-4)	0.04 (18-I-4)	0.19 (18-I-4)	0.03 (18-I-4)	-0.11 (18-I-4)
13	19	-0.08 (11)	-0.16 (18-I-4)	0.20 (11)	0.02 (18-II-4)	-0.15 (18-I-4)	-0.14 (11)
13	20	-0.10 (11)	-0.16 (11)	0.24 (11)	0.03 (17-II-4)	0.07 (18-II-4)	-0.09 (17-I-4)
13	21	-0.09 (11)	-0.15 (11)	0.21 (11)	0.05 (11)	0.13 (11)	-0.10 (17-I-4)
13	22	-0.08 (11)	-0.10 (11)	0.14 (11)	0.08 (11)	0.14 (11)	-0.10 (17-I-4)
13	23	-0.07 (11)	-0.05 (11)	0.08 (11)	0.10 (18-I-4)	0.09 (11)	-0.10 (17-I-4)
13	24	-0.04 (18-I-4)	-0.01 (18-I-4)	0.02 (18-I-4)	0.12 (18-I-4)	0.03 (18-I-4)	-0.09 (17-I-4)
13	25	-0.12 (11)	-0.31 (11)	0.23 (11)	0.02 (18-II-4)	-0.15 (18-I-4)	-0.15 (11)
13	26	-0.09 (11)	-0.32 (11)	0.24 (11)	0.02 (18-II-4)	0.09 (18-II-4)	-0.09 (17-I-4)
13	27	-0.05 (11)	-0.21 (11)	0.16 (11)	0.02 (17-II-4)	0.12 (11)	-0.09 (17-I-4)
13	28	-0.03 (11)	-0.12 (11)	0.10 (11)	0.03 (18-II-2)	0.13 (11)	-0.09 (17-I-4)
13	29	-0.03 (11)	-0.05 (11)	0.05 (11)	0.05 (18-II-2)	0.10 (11)	-0.08 (17-I-4)
13	30	-0.02 (18-I-4)	-0.01 (11)	0.01 (18-I-4)	0.07 (18-II-2)	0.03 (11)	-0.06 (17-I-4)
13	31	-0.20 (11)	-0.82 (11)	0.26 (11)	-0.02 (16)	-0.20 (16)	-0.13 (11)
13	32	-0.01 (11)	-0.48 (11)	0.10 (11)	0	0.10 (18-II-4)	-0.08 (17-I-4)
13	33	0.01 (11)	-0.27 (11)	0.06 (11)	0	0.12 (11)	-0.08 (17-I-4)
13	34	0.00 (11)	-0.13 (11)	0.04 (11)	0	0.13 (11)	-0.08 (17-I-4)
13	35	0.00 (18-I-4)	-0.05 (18-I-4)	0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	0.10 (11)	-0.06 (17-I-4)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 75 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
13	36	0.00 (11)	-0.01 (18-I-4)	0.00 (18-I-4)	0.02 (18-II-2)	0.03 (11)	-0.03 (17-I-4)
14	1	0.03 (16)	-0.07 (11)	-0.01 (11)	4.85 (11)	0.59 (18-I-4)	-0.18 (16)
14	2	0.03 (16)	-0.05 (11)	-0.01 (11)	2.69 (11)	-0.79 (11)	0.22 (11)
14	3	0.03 (16)	-0.03 (11)	0.00 (16)	1.72 (11)	-0.81 (11)	0.39 (11)
14	4	0.04 (16)	-0.02 (11)	0.00 (16)	1.08 (18-I-4)	-0.65 (11)	0.44 (11)
14	5	0.04 (16)	-0.01 (11)	0.00 (16)	0.74 (18-I-4)	-0.40 (11)	0.45 (11)
14	6	0.05 (16)	-0.00 (18-II-4)	-0.00 (11)	0.58 (18-I-4)	-0.11 (11)	0.32 (11)
14	7	0.03 (16)	-0.04 (11)	-0.02 (11)	1.92 (11)	0.70 (18-I-4)	-0.93 (11)
14	8	0.03 (16)	-0.03 (11)	-0.01 (11)	1.53 (11)	-0.37 (11)	-0.80 (11)
14	9	0.03 (16)	-0.02 (11)	-0.01 (11)	1.12 (11)	-0.54 (11)	-0.53 (18-I-4)
14	10	0.04 (16)	-0.02 (11)	-0.01 (11)	0.77 (18-I-4)	-0.48 (11)	-0.31 (18-I-4)
14	11	0.04 (16)	-0.01 (11)	-0.01 (11)	0.55 (18-I-4)	-0.30 (11)	-0.17 (18-II-2)
14	12	0.05 (16)	-0.00 (18-II-4)	-0.00 (11)	0.44 (18-I-4)	-0.08 (11)	-0.09 (16)
14	13	0.03 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	-0.22 (11)	-0.40 (18-II-1)	-1.00 (11)
14	14	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	0.21 (16)	-0.27 (18-II-4)	-0.92 (11)
14	15	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	0.24 (16)	-0.23 (18-II-1)	-0.71 (11)
14	16	0.04 (16)	-0.01 (18-II-1)	-0.01 (11)	0.25 (16)	-0.21 (11)	-0.50 (18-I-4)
14	17	0.04 (16)	-0.01 (18-II-1)	-0.01 (11)	0.26 (16)	-0.13 (11)	-0.34 (18-I-4)
14	18	0.05 (16)	-0.00 (18-II-4)	-0.00 (11)	0.26 (16)	-0.03 (11)	-0.18 (18-I-4)
14	19	0.03 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	-1.72 (11)	-0.56 (18-II-1)	-0.74 (11)
14	20	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	-1.43 (11)	-0.29 (18-II-1)	-0.70 (11)
14	21	0.04 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	-1.20 (11)	0.15 (18-I-1)	-0.57 (11)
14	22	0.04 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (11)	-1.03 (11)	0.11 (18-I-1)	-0.43 (18-I-4)
14	23	0.04 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (11)	-0.93 (11)	0.06 (18-I-1)	-0.33 (18-I-4)
14	24	0.05 (16)	-0.00 (18-II-1)	-0.00 (11)	-0.88 (11)	0.02 (18-I-1)	-0.18 (18-I-4)
14	25	0.03 (16)	-0.03 (16)	-0.00 (11)	-2.61 (11)	-0.67 (18-II-1)	-0.34 (11)
14	26	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.00 (11)	-2.24 (11)	-0.31 (18-II-1)	-0.32 (11)
14	27	0.04 (16)	-0.02 (16)	-0.00 (11)	-1.91 (11)	0.18 (18-I-1)	-0.29 (18-I-4)
14	28	0.04 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (11)	-1.64 (11)	0.18 (18-I-1)	-0.25 (18-I-4)
14	29	0.04 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (11)	-1.45 (11)	0.12 (18-I-1)	-0.20 (18-I-4)
14	30	0.05 (16)	-0.00 (11)	-0.00 (11)	-1.36 (11)	0.04 (11)	-0.12 (18-II-2)
14	31	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.00 (17-I-1)	-2.92 (11)	-0.70 (18-II-1)	0.14 (18-I-2)
14	32	0.03 (16)	-0.02 (16)	0.00 (16)	-2.51 (11)	-0.31 (18-II-1)	0.15 (18-I-2)
14	33	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.00 (16)	-2.15 (11)	0.19 (18-I-1)	0.17 (18-I-2)
14	34	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	-1.85 (11)	0.21 (18-I-1)	0.18 (18-I-2)
14	35	0.05 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	-1.63 (11)	0.16 (11)	0.18 (18-I-2)
14	36	0.05 (16)	-0.00 (18-II-1)	0.00 (16)	-1.51 (11)	0.05 (11)	0.12 (18-I-2)
15	1	-0.03 (11)	-0.03 (16)	0.01 (16)	-3.92 (11)	-1.05 (11)	1.12 (11)
15	2	-0.02 (11)	-0.02 (16)	0.01 (16)	-3.55 (11)	-0.48 (18-II-2)	1.09 (11)
15	3	-0.02 (11)	-0.02 (16)	0.01 (16)	-3.21 (11)	-0.18 (18-II-2)	1.04 (11)
15	4	0.02 (16)	-0.01 (16)	0.01 (16)	-2.92 (11)	0.11 (11)	0.99 (11)
15	5	0.02 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	-2.69 (11)	0.14 (11)	0.92 (11)
15	6	0.02 (16)	-0.00 (17-I-4)	0.00 (16)	-2.58 (11)	0.05 (11)	0.61 (11)
15	7	-0.02 (11)	-0.03 (16)	0.02 (18-II-2)	-3.55 (11)	-1.01 (11)	1.44 (11)
15	8	-0.02 (11)	-0.02 (16)	0.01 (18-II-2)	-3.20 (11)	-0.48 (18-II-1)	1.42 (11)
15	9	0.02 (16)	-0.02 (16)	0.01 (18-II-2)	-2.90 (11)	-0.20 (18-II-2)	1.34 (11)
15	10	0.02 (16)	-0.01 (16)	0.01 (18-II-2)	-2.65 (11)	-0.05 (18-II-2)	1.24 (11)
15	11	0.02 (16)	-0.01 (16)	0.01 (18-II-2)	-2.46 (11)	0.08 (11)	1.12 (11)
15	12	0.03 (16)	-0.00 (18-II-4)	0.00 (17-I-2)	-2.36 (11)	0.03 (11)	0.73 (11)
15	13	-0.02 (11)	-0.03 (16)	0.02 (17-I-2)	-2.77 (11)	-0.88 (11)	1.74 (11)
15	14	0.02 (16)	-0.02 (16)	0.02 (17-I-2)	-2.47 (11)	-0.46 (11)	1.71 (11)
15	15	0.02 (16)	-0.02 (16)	0.01 (17-I-2)	-2.23 (11)	-0.24 (18-II-1)	1.59 (11)
15	16	0.02 (16)	-0.01 (16)	0.01 (17-I-2)	-2.05 (11)	-0.10 (18-II-2)	1.44 (11)
15	17	0.03 (16)	-0.01 (16)	0.01 (17-I-2)	-1.93 (11)	-0.02 (18-II-2)	1.26 (11)
15	18	0.03 (16)	-0.00 (18-II-4)	0.00 (17-I-2)	-1.87 (11)	0.01 (18-I-2)	0.80 (11)
15	19	-0.02 (11)	-0.03 (16)	0.02 (11)	-1.59 (11)	-0.71 (11)	1.98 (11)
15	20	0.02 (16)	-0.02 (16)	0.02 (11)	-1.39 (11)	-0.46 (11)	1.92 (11)
15	21	0.02 (16)	-0.02 (16)	0.01 (17-I-2)	-1.26 (11)	-0.34 (11)	1.75 (11)
15	22	0.03 (16)	-0.01 (18-II-1)	0.01 (17-I-2)	-1.20 (11)	-0.22 (11)	1.52 (11)
15	23	0.03 (16)	-0.01 (18-II-1)	0.01 (17-I-2)	-1.19 (11)	-0.11 (11)	1.30 (11)
15	24	0.04 (16)	-0.00 (18-II-4)	0.00 (17-I-2)	-1.19 (11)	-0.02 (11)	0.82 (11)
15	25	0.02 (16)	-0.03 (18-II-2)	0.02 (11)	0.22 (16)	-0.46 (18-II-4)	2.16 (11)
15	26	0.02 (16)	-0.03 (11)	0.02 (11)	0.26 (16)	-0.61 (11)	2.06 (11)
15	27	0.03 (16)	-0.02 (11)	0.01 (17-I-2)	0.28 (16)	-0.55 (11)	1.71 (11)
15	28	0.03 (16)	-0.02 (11)	0.01 (17-I-2)	0.26 (16)	-0.42 (11)	1.43 (11)
15	29	0.04 (16)	-0.01 (11)	0.01 (17-I-2)	-0.38 (11)	-0.25 (11)	1.19 (11)
15	30	0.04 (16)	-0.00 (18-II-4)	0.00 (17-I-2)	-0.46 (11)	-0.06 (11)	0.74 (11)
15	31	0.02 (16)	-0.05 (11)	0.03 (11)	1.88 (11)	-0.78 (11)	2.65 (11)
15	32	0.03 (16)	-0.04 (11)	0.01 (17-I-2)	1.92 (11)	-0.89 (11)	1.62 (11)
15	33	0.03 (16)	-0.03 (11)	0.01 (17-I-2)	1.16 (18-I-4)	-0.79 (11)	1.28 (11)
15	34	0.03 (16)	-0.02 (11)	0.01 (16)	0.76 (18-I-1)	-0.61 (11)	1.07 (11)
15	35	0.04 (16)	-0.01 (11)	0.00 (16)	0.48 (18-I-2)	-0.36 (11)	0.91 (11)
15	36	0.04 (16)	-0.00 (18-II-4)	0.00 (16)	0.35 (18-I-2)	-0.10 (11)	0.57 (11)
16	1	-0.02 (11)	-0.10 (16)	0.02 (11)	-0.20 (16)	-3.19 (11)	0.36 (11)
16	2	-0.05 (11)	-0.08 (16)	0.02 (11)	1.77 (11)	1.73 (11)	0.44 (11)
16	3	-0.07 (11)	-0.06 (16)	0.02 (11)	2.78 (11)	2.91 (11)	0.22 (18-I-4)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 76 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
16	4	-0.07 (11)	-0.05 (16)	0.02 (18-I-4)	2.96 (11)	2.55 (11)	0.11 (18-II-2)
16	5	-0.07 (11)	-0.04 (16)	0.02 (18-I-4)	2.45 (11)	1.68 (11)	-0.29 (11)
16	6	-0.05 (11)	-0.03 (16)	0.01 (18-I-4)	1.51 (11)	0.85 (17-II-4)	-0.38 (11)
16	7	-0.03 (11)	-0.09 (16)	0.01 (11)	-0.16 (16)	-2.85 (11)	0.70 (11)
16	8	-0.05 (11)	-0.07 (16)	0.02 (11)	1.53 (11)	1.58 (11)	0.88 (11)
16	9	-0.07 (11)	-0.06 (16)	0.02 (11)	2.33 (11)	2.62 (11)	0.42 (11)
16	10	-0.07 (11)	-0.05 (16)	0.02 (11)	2.41 (11)	2.27 (11)	0.15 (18-II-2)
16	11	-0.07 (11)	-0.04 (16)	0.02 (18-I-4)	1.92 (11)	1.48 (11)	-0.56 (11)
16	12	-0.05 (11)	-0.03 (16)	0.01 (18-I-4)	1.07 (11)	0.76 (17-II-4)	-0.77 (11)
16	13	-0.03 (11)	-0.08 (18-I-4)	0.01 (11)	-0.11 (16)	-2.35 (11)	1.02 (11)
16	14	-0.05 (11)	-0.07 (18-I-4)	0.01 (11)	1.01 (11)	1.33 (11)	1.20 (11)
16	15	-0.07 (11)	-0.06 (18-I-4)	0.02 (11)	1.45 (11)	2.14 (11)	0.55 (11)
16	16	-0.07 (11)	-0.04 (18-I-4)	0.02 (11)	1.36 (11)	1.81 (11)	-0.23 (11)
16	17	-0.06 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.02 (11)	0.89 (11)	1.15 (11)	-0.81 (11)
16	18	-0.05 (11)	-0.03 (16)	0.02 (18-I-4)	0.50 (18-I-2)	0.61 (17-II-4)	-1.09 (11)
16	19	-0.03 (11)	-0.07 (18-I-4)	0.01 (11)	-0.20 (11)	-1.81 (11)	1.15 (11)
16	20	-0.06 (11)	-0.06 (18-I-4)	0.01 (11)	0.11 (11)	0.97 (11)	1.30 (11)
16	21	-0.07 (11)	-0.06 (18-I-4)	0.02 (11)	-0.13 (18-I-4)	1.49 (11)	0.53 (11)
16	22	-0.07 (11)	-0.05 (18-I-4)	0.02 (11)	-0.32 (11)	1.20 (11)	-0.34 (11)
16	23	-0.06 (11)	-0.04 (18-I-4)	0.02 (11)	-0.68 (11)	0.71 (11)	-0.99 (11)
16	24	-0.05 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.02 (18-I-4)	-1.05 (11)	0.42 (18-I-2)	-1.30 (11)
16	25	-0.03 (11)	-0.07 (11)	0.01 (11)	-0.60 (11)	-1.29 (11)	0.99 (11)
16	26	-0.06 (11)	-0.07 (11)	0.02 (11)	-1.37 (11)	0.51 (11)	1.05 (11)
16	27	-0.07 (11)	-0.06 (11)	0.02 (11)	-2.25 (11)	0.74 (11)	0.38 (18-II-2)
16	28	-0.07 (11)	-0.05 (11)	0.02 (11)	-2.78 (11)	0.49 (11)	-0.48 (11)
16	29	-0.06 (11)	-0.04 (11)	0.02 (11)	-2.90 (11)	0.32 (18-I-2)	-1.05 (11)
16	30	-0.04 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.02 (18-I-4)	-2.76 (11)	0.19 (18-I-2)	-1.33 (11)
16	31	-0.03 (11)	-0.08 (11)	0.02 (11)	-1.31 (11)	-1.02 (11)	0.24 (11)
16	32	-0.06 (11)	-0.08 (11)	0.02 (11)	-3.67 (11)	-0.25 (18-I-4)	0.14 (11)
16	33	-0.08 (11)	-0.07 (11)	0.02 (11)	-5.59 (11)	-0.10 (18-I-4)	-0.28 (11)
16	34	-0.07 (11)	-0.06 (11)	0.02 (11)	-6.27 (11)	-0.17 (11)	-0.67 (11)
16	35	-0.06 (11)	-0.05 (11)	0.02 (11)	-5.92 (11)	-0.32 (11)	-0.92 (11)
16	36	-0.04 (11)	-0.04 (18-I-4)	0.02 (18-I-4)	-4.97 (11)	-0.41 (11)	-1.01 (11)
17	1	-0.02 (18-I-4)	-0.03 (11)	-0.02 (18-I-4)	-0.54 (11)	-4.14 (11)	0.93 (11)
17	2	-0.02 (18-I-4)	-0.03 (11)	-0.02 (18-I-4)	-0.44 (11)	-2.61 (11)	1.31 (11)
17	3	-0.02 (18-I-4)	-0.03 (11)	-0.02 (18-I-4)	-0.36 (11)	-1.32 (11)	1.30 (11)
17	4	-0.02 (11)	-0.04 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.30 (11)	0.36 (16)	1.10 (11)
17	5	-0.02 (16)	-0.04 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.26 (11)	0.57 (18-I-2)	0.78 (11)
17	6	-0.02 (16)	-0.04 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.24 (11)	0.77 (17-I-4)	0.39 (11)
17	7	-0.02 (18-I-4)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.50 (11)	-3.61 (11)	0.84 (11)
17	8	-0.02 (17-II-4)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.48 (11)	-2.48 (11)	1.21 (11)
17	9	-0.02 (17-II-4)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.50 (11)	-1.46 (11)	1.22 (11)
17	10	-0.02 (11)	-0.03 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.52 (11)	-0.65 (11)	1.03 (11)
17	11	-0.02 (11)	-0.03 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.53 (11)	0.38 (16)	0.73 (11)
17	12	-0.02 (16)	-0.03 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.55 (11)	0.50 (17-I-4)	0.36 (11)
17	13	-0.01 (16)	-0.01 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.38 (11)	-3.14 (11)	0.73 (11)
17	14	-0.01 (17-II-4)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.41 (11)	-2.33 (11)	1.07 (11)
17	15	-0.02 (17-II-4)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.47 (11)	-1.56 (11)	1.09 (11)
17	16	-0.02 (11)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.53 (11)	-0.92 (11)	0.93 (11)
17	17	-0.02 (11)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.59 (11)	-0.45 (11)	0.66 (11)
17	18	-0.02 (11)	-0.03 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.63 (11)	0.36 (16)	0.32 (11)
17	19	-0.01 (16)	-0.01 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.22 (11)	-2.72 (11)	0.63 (11)
17	20	-0.01 (17-II-4)	-0.01 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.25 (11)	-2.19 (11)	0.93 (11)
17	21	-0.01 (17-II-4)	-0.01 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.34 (11)	-1.63 (11)	0.94 (11)
17	22	-0.01 (17-II-4)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.43 (11)	-1.13 (11)	0.80 (11)
17	23	-0.01 (11)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.50 (11)	-0.76 (11)	0.57 (11)
17	24	-0.01 (11)	-0.02 (11)	-0.00 (18-I-4)	-0.54 (11)	-0.57 (11)	0.28 (11)
17	25	-0.00 (18-II-2)	-0.01 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.07 (18-II-2)	-2.29 (11)	0.53 (11)
17	26	-0.01 (18-II-1)	-0.01 (18-II-3)	-0.01 (18-I-4)	-0.09 (11)	-2.07 (11)	0.79 (11)
17	27	-0.01 (17-II-4)	-0.01 (18-II-3)	-0.01 (18-I-4)	-0.17 (11)	-1.69 (11)	0.79 (11)
17	28	-0.01 (17-II-4)	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (18-I-4)	-0.25 (11)	-1.30 (11)	0.68 (11)
17	29	-0.01 (17-II-4)	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (18-I-4)	-0.30 (11)	-1.01 (11)	0.49 (11)
17	30	-0.01 (17-II-4)	-0.01 (11)	-0.00 (18-I-4)	-0.34 (11)	-0.86 (11)	0.24 (11)
17	31	0.00 (18-I-4)	-0.01 (18-II-3)	-0.01 (18-I-4)	0.03 (18-II-4)	-1.98 (11)	0.35 (11)
17	32	-0.00 (17-II-4)	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (18-I-4)	-0.01 (18-I-4)	-2.00 (11)	0.48 (11)
17	33	-0.00 (17-II-4)	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (18-I-4)	-0.04 (11)	-1.72 (11)	0.48 (11)
17	34	-0.00 (17-II-4)	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (18-I-4)	-0.06 (11)	-1.39 (11)	0.41 (11)
17	35	-0.00 (17-II-4)	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (18-I-4)	-0.08 (11)	-1.13 (11)	0.30 (11)
17	36	-0.00 (17-II-4)	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (18-I-4)	-0.09 (11)	-1.01 (11)	0.15 (11)
18	1	-0.03 (18-I-4)	0.11 (11)	-0.01 (18-I-4)	-5.05 (11)	-3.01 (11)	-1.47 (16)
18	2	-0.03 (18-I-4)	0.10 (11)	-0.01 (16)	-3.28 (11)	-2.23 (11)	-1.61 (16)
18	3	-0.03 (18-I-4)	0.09 (11)	-0.01 (16)	-2.39 (11)	-1.87 (11)	-1.69 (16)
18	4	-0.02 (18-I-4)	0.08 (11)	-0.02 (16)	-0.92 (11)	-1.70 (11)	-1.62 (16)
18	5	-0.02 (18-I-4)	0.08 (11)	-0.02 (16)	0.59 (18-I-4)	-1.70 (11)	-1.33 (16)
18	6	-0.01 (18-I-4)	0.08 (11)	-0.02 (16)	1.28 (11)	-2.11 (11)	-1.02 (18-I-4)
18	7	0.01 (11)	0.09 (11)	0.02 (11)	0.15 (18-I-4)	-3.04 (11)	-0.12 (18-II-2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 77 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
18	8	-0.01 (18-I-4)	0.07 (11)	0.01 (11)	-0.55 (11)	-3.58 (16)	0.92 (16)
18	9	-0.02 (18-I-4)	0.06 (11)	0.01 (11)	-0.53 (11)	-3.34 (16)	1.39 (16)
18	10	-0.02 (18-I-4)	0.05 (11)	0.02 (11)	-0.76 (11)	-2.64 (11)	1.68 (16)
18	11	-0.01 (18-I-4)	0.04 (11)	0.02 (11)	-1.21 (11)	-1.73 (11)	1.54 (16)
18	12	0.02 (11)	0.01 (11)	0.02 (11)	-2.19 (11)	-0.64 (11)	0.57 (16)
18	13	-0.01 (18-I-4)	0.02 (11)	0.02 (11)	-3.05 (11)	-0.95 (11)	-0.59 (11)
18	14	-0.01 (16)	0.03 (11)	0.02 (11)	-3.73 (11)	-1.14 (11)	-0.87 (11)
18	15	0.02 (11)	0.03 (11)	0.02 (11)	-3.92 (11)	-1.21 (11)	-1.14 (11)
18	16	0.03 (11)	0.03 (11)	0.01 (11)	-2.98 (11)	-1.19 (11)	-1.28 (11)
18	17	0.04 (11)	0.03 (11)	-0.01 (16)	-1.75 (11)	-1.29 (11)	-1.20 (18-I-4)
18	18	-0.04 (16)	0.04 (11)	-0.02 (16)	2.15 (16)	2.00 (16)	-0.44 (16)
18	19	-0.05 (16)	0.07 (11)	-0.01 (18-II-4)	2.26 (16)	2.69 (16)	1.28 (11)
18	20	-0.02 (16)	0.11 (11)	-0.03 (11)	-1.42 (11)	-3.78 (11)	1.92 (11)
18	21	-0.03 (18-I-4)	0.12 (11)	-0.02 (11)	-4.41 (11)	-4.44 (11)	0.88 (11)
18	22	-0.03 (18-I-4)	0.12 (11)	-0.01 (18-II-4)	-5.72 (11)	-3.73 (11)	-1.16 (16)
18	23	-0.01 (18-I-4)	0.04 (11)	0.02 (11)	-0.71 (16)	0.83 (16)	1.40 (16)
18	24	-0.01 (18-I-4)	0.05 (11)	0.01 (11)	1.00 (18-I-4)	-0.89 (11)	1.37 (16)
18	25	-0.02 (16)	0.04 (11)	0.01 (11)	1.74 (18-I-4)	2.44 (16)	0.69 (16)
18	26	-0.02 (16)	0.04 (11)	-0.01 (16)	2.50 (18-I-4)	2.59 (16)	0.36 (16)
18	27	0.02 (11)	0.04 (11)	0.01 (11)	0.25 (18-I-4)	1.67 (16)	0.52 (16)
18	28	-0.02 (16)	0.05 (11)	-0.00 (16)	2.76 (18-I-4)	2.84 (16)	0.59 (16)
18	29	0.02 (11)	0.04 (11)	0.01 (11)	-1.20 (16)	1.39 (16)	-0.62 (11)
18	30	-0.01 (16)	0.04 (11)	0.01 (11)	0.99 (18-I-4)	2.14 (16)	0.99 (16)
18	31	-0.01 (16)	0.04 (11)	0.02 (11)	-1.00 (16)	1.45 (16)	0.99 (16)
18	32	-0.02 (16)	0.05 (11)	0.01 (11)	2.03 (18-I-4)	2.29 (16)	0.98 (16)
18	33	-0.02 (18-I-4)	0.06 (11)	0.01 (18-I-4)	2.55 (18-I-4)	2.05 (16)	-0.89 (11)
18	34	-0.02 (18-I-4)	0.06 (11)	0.01 (11)	1.61 (18-I-4)	-1.39 (11)	0.75 (16)
18	35	-0.02 (18-I-4)	0.07 (11)	0.01 (11)	1.41 (18-I-4)	-1.95 (11)	-1.21 (11)
18	36	-0.03 (18-I-4)	0.08 (11)	-0.01 (16)	1.15 (18-I-4)	-1.63 (11)	-1.31 (11)
18	37	-0.02 (18-I-4)	0.08 (11)	0.01 (11)	1.67 (18-I-4)	-1.45 (11)	-1.48 (11)
18	38	-0.02 (18-I-4)	0.07 (11)	-0.01 (16)	2.21 (18-I-4)	1.66 (16)	-1.33 (11)
18	39	-0.02 (16)	0.06 (11)	-0.01 (18-II-4)	2.98 (18-I-4)	2.87 (16)	-0.45 (11)
18	40	-0.03 (16)	0.08 (11)	-0.01 (18-II-4)	2.50 (16)	2.96 (16)	0.24 (18-II-4)
18	41	-0.03 (18-I-4)	0.08 (11)	-0.01 (18-II-4)	1.67 (16)	2.52 (16)	-0.68 (11)
18	42	-0.03 (18-I-4)	0.08 (11)	-0.01 (18-II-4)	2.14 (18-I-4)	2.30 (16)	-0.99 (11)
18	43	-0.03 (18-I-4)	0.09 (11)	-0.01 (16)	0.88 (16)	-1.88 (11)	-1.08 (11)
18	44	-0.03 (18-I-4)	0.09 (11)	-0.01 (18-II-4)	-1.15 (11)	-2.26 (11)	-0.93 (18-II-2)
18	45	-0.03 (18-I-4)	0.10 (11)	-0.02 (11)	-1.19 (11)	-3.21 (11)	-0.47 (18-II-2)
18	46	-0.03 (18-I-4)	0.10 (11)	-0.01 (18-II-4)	-1.53 (11)	-2.83 (11)	-0.71 (18-II-2)
19	1	-0.01 (11)	-0.05 (11)	0.00 (18-I-2)	-1.68 (11)	-0.81 (11)	0.18 (18-II-2)
19	2	-0.06 (11)	-0.07 (11)	0.01 (18-I-4)	-4.80 (11)	-0.30 (18-II-4)	0.14 (18-II-2)
19	3	-0.09 (11)	-0.08 (11)	-0.01 (18-II-4)	-7.39 (11)	-0.22 (18-II-4)	0.35 (11)
19	4	-0.10 (11)	-0.08 (11)	-0.01 (18-II-4)	-8.56 (11)	-0.46 (11)	0.59 (11)
19	5	-0.08 (11)	-0.07 (11)	-0.01 (18-II-4)	-8.37 (11)	-0.62 (11)	0.69 (11)
19	6	-0.06 (11)	-0.05 (11)	-0.01 (18-II-4)	-7.26 (11)	-0.72 (11)	0.68 (11)
19	7	-0.02 (11)	-0.06 (11)	0.01 (18-I-3)	-0.94 (11)	-1.07 (11)	-0.60 (11)
19	8	-0.06 (11)	-0.06 (11)	0.02 (18-I-4)	-2.47 (11)	0.36 (11)	-0.62 (11)
19	9	-0.09 (11)	-0.07 (11)	0.01 (18-I-4)	-4.03 (11)	0.44 (11)	-0.18 (18-II-4)
19	10	-0.09 (11)	-0.07 (11)	0.01 (18-I-4)	-4.98 (11)	0.16 (11)	0.68 (11)
19	11	-0.08 (11)	-0.06 (11)	-0.01 (18-II-4)	-5.21 (11)	-0.14 (11)	1.09 (11)
19	12	-0.06 (11)	-0.05 (11)	-0.01 (18-II-4)	-4.89 (11)	-0.41 (11)	1.24 (11)
19	13	-0.02 (11)	-0.06 (18-II-4)	0.02 (11)	-0.46 (11)	-1.45 (11)	-0.93 (11)
19	14	-0.06 (11)	-0.06 (18-II-4)	0.02 (18-I-4)	-0.86 (11)	0.81 (11)	-1.04 (11)
19	15	-0.08 (11)	-0.06 (11)	0.02 (18-I-4)	-1.58 (11)	1.12 (11)	-0.38 (18-II-4)
19	16	-0.09 (11)	-0.05 (11)	0.01 (18-I-4)	-2.27 (11)	0.79 (11)	0.52 (11)
19	17	-0.08 (11)	-0.05 (11)	0.01 (18-I-4)	-2.71 (11)	0.43 (18-II-2)	1.09 (11)
19	18	-0.06 (11)	-0.04 (11)	-0.01 (18-II-4)	-2.93 (11)	0.23 (18-II-2)	1.33 (11)
19	19	-0.02 (11)	-0.07 (18-II-4)	0.02 (11)	-0.18 (12)	-1.91 (11)	-0.99 (11)
19	20	-0.05 (11)	-0.06 (18-II-4)	0.02 (18-I-4)	0.25 (11)	1.17 (11)	-1.17 (11)
19	21	-0.08 (11)	-0.06 (18-II-4)	0.02 (18-I-4)	0.16 (11)	1.75 (11)	-0.48 (11)
19	22	-0.09 (11)	-0.05 (18-II-4)	0.02 (18-I-4)	-0.27 (18-I-2)	1.38 (11)	0.34 (11)
19	23	-0.08 (11)	-0.04 (11)	0.01 (18-I-4)	-0.79 (11)	0.78 (11)	0.95 (11)
19	24	-0.06 (11)	-0.03 (11)	-0.01 (18-II-4)	-1.36 (11)	0.43 (18-II-2)	1.23 (11)
19	25	-0.02 (11)	-0.08 (16)	0.02 (11)	-0.16 (16)	-2.36 (11)	-0.87 (11)
19	26	-0.05 (11)	-0.07 (16)	0.02 (18-I-4)	0.99 (11)	1.45 (11)	-1.08 (11)
19	27	-0.08 (11)	-0.06 (16)	0.02 (18-I-4)	1.38 (11)	2.27 (11)	-0.51 (11)
19	28	-0.08 (11)	-0.04 (16)	0.02 (18-I-4)	1.21 (11)	1.89 (11)	0.20 (11)
19	29	-0.08 (11)	-0.04 (18-II-4)	0.01 (18-I-4)	0.64 (11)	1.16 (11)	0.73 (11)
19	30	-0.06 (11)	-0.03 (11)	-0.01 (18-II-4)	0.26 (18-II-2)	0.60 (17-II-4)	1.00 (11)
19	31	-0.02 (11)	-0.09 (16)	0.02 (11)	-0.18 (16)	-2.75 (11)	-0.63 (11)
19	32	-0.05 (11)	-0.08 (16)	0.02 (18-I-4)	1.46 (11)	1.64 (11)	-0.82 (11)
19	33	-0.07 (11)	-0.06 (16)	0.02 (18-I-4)	2.19 (11)	2.66 (11)	-0.42 (11)
19	34	-0.08 (11)	-0.05 (16)	0.02 (18-I-4)	2.20 (11)	2.28 (11)	-0.16 (18-II-4)
19	35	-0.07 (11)	-0.04 (16)	0.01 (18-I-4)	1.64 (11)	1.45 (11)	0.49 (11)
19	36	-0.06 (11)	-0.03 (16)	0.01 (18-I-4)	0.75 (11)	0.73 (17-II-4)	0.70 (11)
19	37	-0.02 (11)	-0.10 (16)	0.02 (11)	-0.20 (16)	-3.06 (11)	-0.30 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 78 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
19	38	-0.05 (11)	-0.08 (16)	0.02 (18-I-4)	1.72 (11)	1.75 (11)	-0.46 (11)
19	39	-0.07 (11)	-0.06 (16)	0.02 (18-I-4)	2.67 (11)	2.91 (11)	-0.25 (11)
19	40	-0.08 (11)	-0.05 (16)	0.02 (18-I-4)	2.81 (11)	2.53 (11)	-0.14 (18-II-4)
19	41	-0.07 (11)	-0.04 (16)	0.01 (18-I-4)	2.27 (11)	1.65 (11)	0.24 (11)
19	42	-0.06 (11)	-0.03 (16)	0.01 (18-I-4)	1.31 (11)	0.82 (17-II-4)	0.36 (11)
19	43	-0.02 (11)	-0.11 (16)	0.02 (11)	-0.21 (16)	-3.26 (11)	0.10 (18-I-4)
19	44	-0.05 (11)	-0.08 (16)	0.02 (11)	1.82 (11)	1.79 (11)	-0.11 (18-II-4)
19	45	-0.07 (11)	-0.06 (16)	0.02 (18-I-4)	2.87 (11)	3.00 (11)	-0.10 (18-II-4)
19	46	-0.08 (11)	-0.05 (16)	0.02 (18-I-4)	3.06 (11)	2.63 (11)	-0.09 (18-II-4)
19	47	-0.07 (11)	-0.04 (16)	0.01 (18-I-4)	2.54 (11)	1.72 (11)	-0.08 (18-II-4)
19	48	-0.06 (11)	-0.03 (16)	0.01 (18-I-4)	1.57 (11)	0.86 (17-II-4)	0.08 (18-I-4)
20	1	-0.03 (11)	-0.04 (18-I-4)	0.01 (18-I-1)	-3.75 (11)	-0.70 (11)	-0.32 (11)
20	2	-0.02 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.01 (18-I-1)	-3.37 (11)	-0.69 (11)	-0.32 (11)
20	3	-0.01 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.01 (18-I-4)	-3.03 (11)	-0.61 (11)	-0.33 (11)
20	4	-0.01 (18-II-2)	-0.02 (18-I-4)	0.01 (18-I-4)	-2.77 (11)	-0.49 (11)	-0.30 (11)
20	5	0.00 (11)	-0.01 (18-I-4)	0.01 (18-I-4)	-2.60 (11)	-0.32 (11)	-0.23 (18-II-3)
20	6	0.02 (11)	-0.01 (16)	0.00 (18-I-4)	-2.54 (11)	-0.10 (11)	-0.12 (18-II-3)
20	7	-0.03 (11)	-0.03 (11)	0.01 (16)	-1.84 (11)	-0.45 (11)	-0.23 (18-II-3)
20	8	-0.02 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.01 (16)	-1.91 (11)	-0.54 (11)	-0.25 (18-II-3)
20	9	-0.01 (11)	-0.02 (18-I-4)	0.01 (18-I-1)	-1.94 (11)	-0.50 (11)	-0.28 (18-II-3)
20	10	0.00 (16)	-0.01 (18-I-4)	0.01 (18-I-4)	-1.96 (11)	-0.39 (11)	-0.31 (18-II-3)
20	11	0.01 (11)	-0.01 (18-I-4)	0.01 (16)	-1.99 (11)	-0.23 (11)	-0.31 (18-II-3)
20	12	0.02 (11)	-0.00 (18-I-4)	0.00 (16)	-2.01 (11)	-0.05 (11)	-0.23 (18-II-3)
20	13	-0.03 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.01 (16)	-0.50 (11)	-0.26 (11)	-0.46 (11)
20	14	-0.02 (11)	-0.02 (18-I-4)	0.01 (16)	-0.79 (11)	-0.40 (11)	-0.44 (18-II-3)
20	15	-0.01 (11)	-0.02 (18-I-4)	0.01 (16)	-1.01 (11)	-0.40 (11)	-0.44 (18-II-3)
20	16	0.01 (16)	-0.01 (18-I-4)	0.01 (16)	-1.18 (11)	-0.31 (11)	-0.44 (18-II-3)
20	17	0.01 (18-I-2)	-0.01 (18-I-4)	0.01 (16)	-1.31 (11)	-0.18 (11)	-0.44 (18-II-3)
20	18	0.02 (11)	-0.00 (17-II-4)	0.00 (16)	-1.37 (11)	-0.04 (11)	-0.31 (18-II-3)
20	19	-0.02 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.02 (16)	0.37 (18-II-4)	0.12 (18-I-3)	-0.90 (11)
20	20	-0.02 (11)	-0.02 (18-I-4)	0.01 (16)	-0.18 (18-I-4)	-0.24 (18-II-3)	-0.80 (11)
20	21	0.01 (16)	-0.02 (18-I-4)	0.01 (16)	-0.43 (11)	-0.24 (11)	-0.70 (11)
20	22	0.01 (16)	-0.01 (18-I-4)	0.01 (16)	-0.63 (11)	-0.20 (11)	-0.63 (18-II-3)
20	23	0.02 (18-I-2)	-0.01 (18-I-4)	0.01 (16)	-0.76 (11)	-0.12 (11)	-0.58 (18-II-3)
20	24	0.02 (18-I-2)	-0.00 (17-II-4)	0.00 (16)	-0.82 (11)	-0.03 (11)	-0.39 (18-II-3)
20	25	-0.02 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.02 (16)	0.20 (18-II-4)	-0.22 (16)	-1.32 (11)
20	26	-0.01 (11)	-0.02 (11)	0.02 (16)	-0.19 (16)	0.13 (18-I-3)	-1.18 (11)
20	27	0.01 (16)	-0.02 (11)	0.01 (16)	-0.35 (18-I-4)	-0.08 (18-II-2)	-0.94 (11)
20	28	0.02 (16)	-0.01 (11)	0.01 (16)	-0.43 (18-I-4)	-0.05 (18-II-2)	-0.78 (11)
20	29	0.02 (18-I-2)	-0.01 (17-II-4)	0.01 (16)	-0.48 (18-I-4)	-0.03 (18-II-2)	-0.67 (11)
20	30	0.03 (18-I-2)	-0.00 (17-II-4)	0.00 (16)	-0.50 (18-I-4)	0	-0.45 (11)
20	31	-0.02 (11)	-0.04 (11)	0.02 (18-I-2)	-0.55 (18-II-2)	0.75 (11)	-1.92 (11)
20	32	0.02 (16)	-0.03 (11)	0.01 (16)	-0.88 (18-II-2)	0.52 (11)	-1.16 (11)
20	33	0.02 (16)	-0.02 (11)	0.01 (16)	-0.62 (18-II-2)	0.34 (11)	-0.89 (11)
20	34	0.02 (16)	-0.02 (11)	0.01 (16)	-0.47 (18-II-2)	0.22 (11)	-0.73 (11)
20	35	0.02 (18-I-2)	-0.01 (11)	0.00 (16)	-0.37 (18-I-4)	0.11 (11)	-0.63 (11)
20	36	0.03 (18-I-2)	-0.00 (17-II-4)	0.00 (16)	-0.35 (18-I-4)	0.03 (11)	-0.42 (11)
21	1	0.01 (16)	-0.03 (11)	0.04 (11)	-1.10 (11)	-0.39 (18-II-4)	-1.08 (11)
21	2	-0.06 (11)	-0.07 (11)	0.04 (11)	-3.07 (11)	-0.19 (18-II-4)	-1.22 (11)
21	3	-0.08 (11)	-0.08 (11)	0.03 (18-I-2)	-4.57 (11)	-0.17 (18-II-2)	-0.89 (11)
21	4	-0.08 (11)	-0.08 (11)	0.03 (18-I-2)	-5.19 (11)	-0.34 (11)	-0.62 (11)
21	5	-0.07 (11)	-0.07 (11)	0.02 (18-I-2)	-5.02 (11)	-0.48 (11)	-0.44 (11)
21	6	-0.05 (11)	-0.05 (11)	0.02 (18-I-1)	-4.35 (11)	-0.56 (11)	-0.32 (11)
21	7	-0.01 (11)	-0.06 (18-I-4)	0.07 (11)	-0.18 (11)	-1.12 (11)	-1.49 (11)
21	8	-0.05 (11)	-0.05 (11)	0.06 (11)	-0.21 (18-II-2)	0.65 (11)	-1.76 (11)
21	9	-0.07 (11)	-0.06 (11)	0.04 (18-I-2)	-0.54 (11)	0.77 (11)	-1.25 (11)
21	10	-0.07 (11)	-0.06 (11)	0.03 (18-I-2)	-0.99 (11)	0.48 (11)	-0.75 (11)
21	11	-0.06 (11)	-0.05 (11)	0.02 (18-I-2)	-1.36 (11)	0.30 (18-I-2)	-0.39 (11)
21	12	-0.04 (11)	-0.04 (11)	0.02 (18-I-2)	-1.66 (11)	0.16 (18-I-2)	-0.24 (18-II-3)
21	13	-0.01 (11)	-0.07 (18-I-4)	0.07 (11)	0.08 (11)	-2.04 (11)	-1.27 (11)
21	14	-0.04 (11)	-0.06 (18-I-4)	0.06 (11)	1.08 (11)	0.98 (11)	-1.63 (11)
21	15	-0.06 (11)	-0.05 (18-I-4)	0.05 (11)	1.45 (11)	1.39 (11)	-1.36 (11)
21	16	-0.06 (11)	-0.05 (18-I-4)	0.04 (18-I-2)	1.27 (11)	1.06 (11)	-1.00 (11)
21	17	-0.05 (11)	-0.04 (18-I-4)	0.03 (18-I-2)	0.74 (11)	0.65 (11)	-0.72 (11)
21	18	-0.04 (11)	-0.03 (11)	0.02 (18-I-2)	0.39 (18-II-4)	0.39 (18-I-3)	-0.53 (11)
21	19	-0.01 (11)	-0.08 (18-I-4)	0.07 (11)	0.08 (11)	-2.64 (11)	-0.82 (11)
21	20	-0.03 (11)	-0.07 (18-I-4)	0.06 (11)	1.36 (11)	0.97 (11)	-1.13 (11)
21	21	-0.04 (11)	-0.06 (18-I-4)	0.05 (11)	2.00 (11)	1.61 (11)	-1.22 (11)
21	22	-0.05 (11)	-0.05 (18-I-4)	0.04 (18-I-2)	1.99 (11)	1.30 (11)	-1.19 (11)
21	23	-0.05 (11)	-0.04 (18-I-4)	0.03 (18-I-2)	1.51 (11)	0.86 (11)	-1.12 (11)
21	24	-0.03 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.02 (18-I-2)	0.77 (11)	0.51 (18-I-3)	-1.03 (11)
21	25	-0.01 (11)	-0.08 (18-I-4)	0.07 (11)	-0.15 (18-II-4)	-2.80 (11)	-0.41 (11)
21	26	-0.02 (11)	-0.07 (18-I-4)	0.07 (11)	0.82 (11)	0.68 (11)	-0.65 (11)
21	27	-0.03 (11)	-0.06 (18-I-4)	0.05 (11)	1.27 (11)	1.37 (11)	-1.02 (11)
21	28	-0.04 (11)	-0.05 (18-I-4)	0.04 (18-I-2)	1.29 (11)	1.16 (11)	-1.30 (11)
21	29	-0.04 (11)	-0.04 (18-I-4)	0.03 (18-I-2)	1.04 (11)	0.80 (11)	-1.43 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 79 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
21	30	-0.03(11)	-0.03(18-I-4)	0.02(18-I-2)	0.60(11)	0.50(18-I-4)	-1.47(11)
21	31	-0.00(16)	-0.07(18-I-4)	0.07(11)	-0.68(11)	-3.03(11)	-0.60(11)
21	32	-0.02(11)	-0.06(16)	0.07(11)	-0.72(11)	-0.46(18-II-4)	-0.85(11)
21	33	-0.03(11)	-0.06(16)	0.06(11)	-0.90(11)	0.82(11)	-1.39(11)
21	34	-0.03(11)	-0.05(16)	0.05(11)	-1.04(11)	0.80(11)	-1.67(11)
21	35	-0.03(11)	-0.04(18-I-4)	0.04(18-I-2)	-0.90(11)	0.60(11)	-1.70(11)
21	36	-0.02(11)	-0.05(11)	0.03(18-I-2)	-0.50(18-II-4)	-0.40(18-II-4)	-1.69(11)
22	1	0.04(11)	0.03(11)	-0.01(11)	-4.71(16)	-1.24(11)	-0.51(16)
22	2	0.03(11)	0.03(11)	-0.01(11)	-3.76(11)	-1.15(11)	-0.82(16)
22	3	0.02(11)	0.03(11)	-0.02(11)	-3.12(11)	-1.11(11)	-0.99(16)
22	4	0.02(11)	0.02(11)	-0.02(11)	-2.52(11)	-1.17(11)	-1.00(16)
22	5	0.02(11)	0.02(11)	-0.01(11)	-1.38(11)	-1.54(11)	-0.68(16)
22	6	0.01(11)	0.04(11)	-0.03(11)	-0.45(11)	-3.10(11)	-1.09(16)
22	7	0.01(11)	0.06(11)	-0.03(11)	-0.48(11)	-4.34(11)	-0.85(16)
22	8	0.02(11)	0.09(11)	-0.03(11)	-0.42(11)	-5.35(11)	0.47(11)
22	9	0.02(11)	0.11(11)	-0.03(11)	0.32(18-II-4)	-4.39(11)	1.47(11)
22	10	0.03(11)	0.11(11)	-0.02(11)	-1.35(11)	-3.68(11)	1.33(11)
22	11	-0.02(16)	0.13(11)	-0.05(11)	0.67(16)	2.68(16)	2.30(11)
22	12	-0.03(16)	0.09(11)	-0.02(11)	2.31(16)	3.42(16)	0.77(11)
22	13	-0.02(16)	0.06(11)	0.02(16)	2.42(16)	2.53(16)	0.49(18-II-4)
22	14	0.06(11)	-0.03(16)	0.02(18-I-4)	-1.69(11)	1.11(16)	0.65(16)
22	15	0.05(11)	0.03(11)	0.01(16)	-3.50(11)	0.75(16)	0.14(18-II-4)
22	16	0.05(11)	0.04(11)	-0.01(11)	-4.60(16)	-1.05(11)	-0.20(18-I-2)
22	17	-0.02(16)	0.09(11)	-0.03(11)	1.19(18-II-3)	-2.72(11)	1.63(11)
22	18	-0.02(16)	0.07(11)	-0.03(11)	1.78(18-II-2)	1.60(16)	-1.08(16)
22	19	0.01(11)	0.06(11)	-0.03(11)	0.95(18-II-2)	-2.10(11)	-1.33(16)
22	20	0.02(11)	0.04(11)	-0.02(11)	-1.10(11)	-0.96(11)	-1.61(16)
22	21	0.02(11)	0.04(11)	-0.02(11)	-0.88(11)	-1.48(11)	-1.66(16)
22	22	0.02(11)	0.05(11)	-0.02(11)	0.62(18-II-2)	-1.20(11)	-1.69(16)
22	23	0.02(11)	0.05(11)	-0.02(11)	1.25(18-II-3)	1.68(16)	-1.39(16)
22	24	0.03(11)	0.05(11)	0.01(16)	0.81(18-II-3)	1.73(16)	-0.82(16)
22	25	0.04(11)	0.04(11)	-0.01(11)	-2.09(11)	0.89(16)	-0.94(16)
22	26	0.03(11)	0.04(11)	-0.02(11)	-1.33(11)	-0.69(11)	-1.41(16)
23	1	-0.02(16)	-0.04(11)	-0.01(18-I-4)	-0.25(11)	0.79(17-I-4)	-0.09(18-I-4)
23	2	-0.02(16)	-0.04(11)	-0.01(18-I-4)	-0.28(11)	0.63(17-I-4)	-0.38(11)
23	3	-0.02(11)	-0.05(11)	0.01(18-II-4)	-0.33(11)	0.36(18-II-2)	-0.73(11)
23	4	-0.03(11)	-0.05(11)	0.01(18-II-4)	-0.39(11)	-0.75(11)	-1.02(11)
23	5	-0.03(11)	-0.05(11)	0.01(18-II-4)	-0.48(11)	-1.75(11)	-1.23(11)
23	6	-0.03(11)	-0.05(11)	0.01(18-II-4)	-0.57(11)	-3.01(11)	-1.31(11)
23	7	-0.04(11)	-0.04(11)	0.01(18-II-4)	-0.67(11)	-4.50(11)	-1.17(11)
23	8	-0.04(11)	-0.04(11)	0.01(18-II-4)	-0.82(11)	-6.17(11)	-0.58(11)
23	9	-0.02(16)	-0.03(11)	-0.01(18-I-4)	-0.57(11)	0.51(17-I-4)	-0.09(18-I-4)
23	10	-0.02(11)	-0.04(11)	0.01(18-II-4)	-0.58(11)	0.36(17-I-4)	-0.36(11)
23	11	-0.02(11)	-0.04(11)	0.01(18-II-4)	-0.60(11)	-0.43(11)	-0.69(11)
23	12	-0.02(11)	-0.04(11)	0.01(18-II-4)	-0.62(11)	-1.09(11)	-0.97(11)
23	13	-0.02(11)	-0.04(11)	0.01(18-II-4)	-0.64(11)	-1.95(11)	-1.16(11)
23	14	-0.03(11)	-0.04(11)	0.01(18-II-4)	-0.66(11)	-2.99(11)	-1.21(11)
23	15	-0.03(11)	-0.03(11)	0.01(18-II-4)	-0.70(11)	-4.18(11)	-1.06(11)
23	16	-0.03(11)	-0.03(11)	0.01(18-II-4)	-0.76(11)	-5.44(11)	-0.50(11)
23	17	-0.02(11)	-0.03(11)	-0.00(18-I-4)	-0.65(11)	0.34(16)	-0.09(18-I-4)
23	18	-0.02(11)	-0.03(11)	0.01(18-II-4)	-0.66(11)	-0.42(11)	-0.33(11)
23	19	-0.02(11)	-0.03(11)	0.01(18-II-4)	-0.65(11)	-0.81(11)	-0.63(11)
23	20	-0.02(11)	-0.03(11)	0.01(18-II-4)	-0.63(11)	-1.38(11)	-0.88(11)
23	21	-0.02(11)	-0.03(11)	0.01(18-II-4)	-0.61(11)	-2.10(11)	-1.04(11)
23	22	-0.02(11)	-0.03(11)	0.01(18-II-4)	-0.59(11)	-2.94(11)	-1.09(11)
23	23	-0.02(11)	-0.03(11)	0.01(18-II-4)	-0.58(11)	-3.85(11)	-0.94(11)
23	24	-0.02(11)	-0.02(11)	0.01(18-II-4)	-0.62(11)	-4.77(11)	-0.43(11)
23	25	-0.01(11)	-0.02(11)	0.00(18-II-4)	-0.56(11)	-0.59(11)	-0.09(18-I-4)
23	26	-0.01(11)	-0.02(11)	0.00(18-II-4)	-0.56(11)	-0.78(11)	-0.29(11)
23	27	-0.01(11)	-0.02(11)	0.01(18-II-4)	-0.54(11)	-1.13(11)	-0.54(11)
23	28	-0.01(11)	-0.02(11)	0.01(18-II-4)	-0.50(11)	-1.62(11)	-0.76(11)
23	29	-0.01(11)	-0.02(11)	0.01(18-II-4)	-0.45(11)	-2.22(11)	-0.91(11)
23	30	-0.01(11)	-0.02(11)	0.01(18-II-4)	-0.41(11)	-2.88(11)	-0.96(11)
23	31	-0.02(11)	-0.02(11)	0.01(18-II-4)	-0.38(11)	-3.54(11)	-0.83(11)
23	32	-0.02(11)	-0.02(11)	0.00(16)	-0.42(11)	-4.14(11)	-0.38(11)
23	33	-0.01(17-II-4)	-0.01(11)	0.00(18-II-4)	-0.35(11)	-0.89(11)	-0.08(18-I-4)
23	34	-0.01(17-II-4)	-0.01(18-I-1)	0.00(18-II-4)	-0.35(11)	-1.07(11)	-0.24(11)
23	35	-0.01(11)	-0.01(18-I-1)	0.00(18-II-4)	-0.33(11)	-1.38(11)	-0.45(11)
23	36	-0.01(11)	-0.01(18-I-1)	0.00(18-II-4)	-0.29(11)	-1.82(11)	-0.64(11)
23	37	-0.01(11)	-0.01(18-I-1)	0.00(18-II-4)	-0.24(11)	-2.32(11)	-0.77(11)
23	38	-0.01(11)	-0.01(18-I-1)	0.00(18-II-4)	-0.19(11)	-2.84(11)	-0.82(11)
23	39	-0.01(11)	-0.02(18-I-1)	0.00(18-II-4)	-0.15(11)	-3.27(11)	-0.74(11)
23	40	-0.01(11)	-0.02(18-I-1)	0.00(16)	-0.20(11)	-3.50(11)	-0.35(11)
23	41	-0.00(17-II-4)	-0.01(18-I-1)	0.00(18-II-4)	-0.10(11)	-1.04(11)	0.05(18-II-4)
23	42	-0.00(17-II-4)	-0.01(18-I-1)	0.00(18-II-4)	-0.10(11)	-1.21(11)	-0.14(11)
23	43	-0.00(17-II-4)	-0.01(18-I-1)	0.00(18-II-4)	-0.09(11)	-1.51(11)	-0.27(11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 80 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
23	44	-0.00 (17-II-4)	-0.01 (18-I-1)	0.00 (18-II-4)	-0.07 (11)	-1.91 (11)	-0.38 (11)
23	45	-0.00 (17-II-4)	-0.01 (18-I-1)	0.00 (18-II-4)	-0.05 (11)	-2.37 (11)	-0.46 (11)
23	46	-0.00 (17-II-4)	-0.01 (18-I-1)	0.00 (18-II-4)	-0.03 (11)	-2.82 (11)	-0.49 (11)
23	47	-0.00 (17-II-4)	-0.01 (18-I-1)	0.00 (18-II-4)	-0.01 (18-II-4)	-3.14 (11)	-0.46 (11)
23	48	-0.00 (11)	-0.01 (18-I-1)	0.00 (18-II-4)	-0.02 (18-II-4)	-3.01 (11)	-0.27 (11)
24	1	-0.03 (11)	-0.04 (11)	0.01 (16)	5.68 (11)	0.75 (11)	-0.18 (11)
24	2	-0.02 (11)	-0.03 (18-II-4)	0.01 (16)	5.08 (11)	0.75 (11)	-0.19 (11)
24	3	-0.02 (11)	-0.03 (18-II-4)	0.01 (16)	4.51 (11)	0.66 (11)	-0.17 (11)
24	4	-0.01 (11)	-0.02 (18-II-4)	0.00 (16)	4.01 (11)	0.51 (11)	-0.16 (11)
24	5	-0.00 (18-I-2)	-0.01 (18-II-4)	0.00 (16)	3.60 (11)	0.30 (11)	-0.18 (11)
24	6	0.02 (11)	-0.00 (16)	-0.00 (11)	3.42 (11)	0.10 (11)	-0.20 (11)
24	7	-0.03 (11)	-0.03 (11)	-0.01 (11)	2.48 (11)	0.29 (11)	-0.47 (11)
24	8	-0.02 (11)	-0.03 (18-II-4)	-0.01 (11)	2.42 (11)	0.46 (11)	-0.51 (11)
24	9	-0.02 (11)	-0.02 (18-II-4)	-0.01 (11)	2.33 (11)	0.47 (11)	-0.47 (11)
24	10	-0.01 (11)	-0.01 (18-II-4)	-0.01 (11)	2.25 (11)	0.38 (11)	-0.41 (18-II-1)
24	11	-0.00 (18-I-2)	-0.01 (18-II-4)	-0.01 (11)	2.21 (11)	0.21 (11)	-0.35 (18-II-1)
24	12	0.01 (11)	-0.00 (18-II-4)	-0.00 (11)	2.19 (11)	0.04 (18-I-2)	-0.20 (18-II-1)
24	13	-0.03 (11)	-0.03 (18-II-4)	0.01 (16)	-0.44 (18-I-4)	-0.33 (18-II-2)	-0.39 (11)
24	14	-0.03 (11)	-0.02 (18-II-4)	0.01 (16)	-0.30 (18-I-4)	0.19 (11)	-0.43 (11)
24	15	-0.02 (11)	-0.02 (18-II-4)	-0.01 (11)	0.32 (11)	0.32 (11)	-0.40 (11)
24	16	-0.01 (11)	-0.01 (18-II-4)	-0.01 (11)	0.47 (11)	0.31 (11)	-0.35 (18-II-1)
24	17	0.00 (16)	-0.01 (18-II-4)	-0.01 (11)	0.60 (11)	0.19 (11)	-0.28 (18-II-1)
24	18	0.01 (18-II-2)	-0.00 (11)	-0.00 (11)	0.66 (11)	0.05 (11)	-0.16 (18-II-1)
24	19	-0.03 (11)	-0.02 (16)	0.01 (16)	-1.98 (11)	-0.61 (18-II-2)	0.21 (18-I-1)
24	20	-0.03 (11)	-0.02 (16)	0.01 (16)	-1.63 (11)	-0.22 (18-II-2)	-0.18 (18-II-1)
24	21	-0.02 (11)	-0.02 (16)	0.01 (16)	-1.33 (11)	0.20 (11)	-0.20 (18-II-1)
24	22	-0.01 (11)	-0.01 (16)	-0.01 (11)	-1.12 (18-I-4)	0.27 (11)	0.19 (18-I-1)
24	23	0.01 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (11)	-1.00 (18-I-4)	0.20 (11)	0.23 (18-I-1)
24	24	0.01 (16)	-0.00 (17-II-4)	-0.00 (11)	-0.94 (18-I-4)	0.06 (11)	0.19 (18-I-1)
24	25	-0.03 (11)	-0.03 (16)	0.01 (16)	-3.23 (11)	-0.83 (11)	0.42 (18-I-2)
24	26	-0.03 (11)	-0.02 (16)	0.01 (16)	-2.84 (11)	-0.36 (18-II-2)	0.39 (18-I-2)
24	27	-0.02 (11)	-0.02 (16)	0.01 (16)	-2.49 (11)	0.09 (11)	0.38 (18-I-2)
24	28	-0.01 (11)	-0.01 (16)	0.01 (16)	-2.19 (11)	0.23 (11)	0.39 (18-I-2)
24	29	0.01 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	-1.94 (11)	0.20 (11)	0.41 (18-I-2)
24	30	0.01 (16)	-0.00 (17-II-4)	0.00 (16)	-1.82 (11)	0.06 (11)	0.30 (18-I-2)
24	31	-0.03 (11)	-0.03 (16)	0.01 (16)	-3.86 (11)	-1.00 (11)	0.75 (11)
24	32	-0.02 (11)	-0.02 (16)	0.01 (16)	-3.47 (11)	-0.45 (18-II-2)	0.71 (11)
24	33	-0.02 (11)	-0.02 (16)	0.01 (16)	-3.12 (11)	-0.14 (18-II-2)	0.68 (11)
24	34	0.01 (16)	-0.01 (16)	0.01 (16)	-2.81 (11)	0.17 (11)	0.67 (11)
24	35	0.02 (16)	-0.01 (16)	0.00 (16)	-2.56 (11)	0.17 (11)	0.65 (11)
24	36	0.02 (16)	-0.00 (17-II-4)	0.00 (16)	-2.44 (11)	0.06 (11)	0.45 (11)
25	1	0.01 (16)	-0.05 (11)	0.02 (11)	1.31 (11)	1.06 (11)	1.61 (11)
25	2	-0.06 (11)	-0.07 (11)	0.02 (18-II-2)	3.82 (11)	0.41 (18-I-4)	2.03 (11)
25	3	-0.09 (11)	-0.09 (11)	0.02 (18-II-2)	6.18 (11)	0.21 (18-I-2)	1.61 (11)
25	4	-0.09 (11)	-0.08 (11)	0.01 (18-II-2)	7.39 (11)	0.26 (11)	0.97 (11)
25	5	-0.07 (11)	-0.07 (11)	0.01 (16)	7.40 (11)	0.42 (11)	0.45 (18-I-4)
25	6	-0.05 (11)	-0.05 (11)	0.01 (16)	6.54 (11)	0.57 (11)	0.14 (18-I-4)
25	7	-0.02 (11)	-0.06 (18-II-4)	0.04 (11)	0.53 (11)	2.45 (11)	2.43 (11)
25	8	-0.05 (11)	-0.06 (11)	0.03 (18-II-2)	0.81 (11)	0.42 (18-I-4)	3.26 (11)
25	9	-0.08 (11)	-0.06 (11)	0.03 (18-II-2)	1.49 (11)	-1.12 (11)	2.59 (11)
25	10	-0.08 (11)	-0.06 (11)	0.02 (18-II-2)	2.08 (11)	-1.10 (11)	1.47 (11)
25	11	-0.07 (11)	-0.05 (11)	0.01 (16)	2.41 (11)	-0.75 (11)	0.63 (18-I-1)
25	12	-0.05 (11)	-0.04 (11)	0.01 (16)	2.50 (11)	-0.40 (18-II-2)	-0.26 (11)
25	13	-0.02 (11)	-0.08 (18-II-4)	0.04 (11)	0.31 (11)	4.32 (11)	2.40 (11)
25	14	-0.04 (11)	-0.06 (18-II-4)	0.04 (11)	-0.73 (11)	0.55 (18-I-4)	3.33 (11)
25	15	-0.06 (11)	-0.05 (18-II-4)	0.03 (18-II-2)	-1.19 (11)	-2.25 (11)	2.77 (11)
25	16	-0.07 (11)	-0.05 (18-II-4)	0.02 (18-II-2)	-1.20 (11)	-2.43 (11)	1.66 (11)
25	17	-0.06 (11)	-0.04 (18-II-4)	0.02 (16)	-0.91 (11)	-1.91 (11)	0.70 (18-I-1)
25	18	-0.05 (11)	-0.03 (18-II-4)	0.01 (16)	-0.64 (18-I-4)	-0.99 (11)	0.25 (18-I-1)
25	19	-0.02 (11)	-0.08 (16)	0.04 (11)	0.30 (11)	5.92 (11)	2.00 (11)
25	20	-0.04 (11)	-0.07 (16)	0.04 (11)	-1.47 (11)	0.71 (18-I-4)	2.83 (11)
25	21	-0.05 (11)	-0.06 (16)	0.03 (18-II-2)	-2.66 (11)	-3.10 (11)	2.49 (11)
25	22	-0.06 (11)	-0.05 (16)	0.03 (18-II-2)	-3.15 (11)	-3.50 (11)	1.64 (11)
25	23	-0.06 (11)	-0.04 (16)	0.02 (16)	-3.04 (11)	-2.85 (11)	0.79 (11)
25	24	-0.04 (11)	-0.03 (16)	0.02 (16)	-2.51 (11)	-1.63 (11)	0.38 (18-I-2)
25	25	-0.02 (11)	-0.10 (16)	0.04 (11)	0.37 (11)	7.16 (11)	1.39 (11)
25	26	-0.03 (11)	-0.08 (16)	0.04 (11)	-1.79 (11)	0.87 (18-I-4)	2.04 (11)
25	27	-0.05 (11)	-0.07 (16)	0.03 (18-II-2)	-3.39 (11)	-3.62 (11)	1.92 (11)
25	28	-0.05 (11)	-0.05 (16)	0.03 (18-II-2)	-4.22 (11)	-4.23 (11)	1.43 (11)
25	29	-0.05 (11)	-0.04 (16)	0.02 (16)	-4.29 (11)	-3.51 (11)	0.90 (11)
25	30	-0.04 (11)	-0.03 (16)	0.02 (16)	-3.79 (11)	-2.09 (11)	0.51 (11)
25	31	-0.01 (11)	-0.11 (16)	0.04 (11)	0.44 (11)	7.90 (11)	0.78 (11)
25	32	-0.03 (11)	-0.09 (16)	0.04 (11)	-1.88 (11)	0.99 (18-I-4)	1.12 (11)
25	33	-0.04 (11)	-0.07 (16)	0.03 (11)	-3.66 (11)	-3.83 (11)	1.18 (11)
25	34	-0.05 (11)	-0.06 (16)	0.03 (18-II-2)	-4.66 (11)	-4.56 (11)	1.08 (11)
25	35	-0.04 (11)	-0.04 (16)	0.02 (18-II-2)	-4.86 (11)	-3.83 (11)	0.95 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 81 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
25	36	-0.04 (11)	-0.03 (16)	0.02 (16)	-4.42 (11)	-2.33 (11)	0.83 (11)
26	1	0.06 (11)	0.20 (11)	0.09 (11)	-3.12 (11)	-5.66 (11)	-3.29 (11)
26	2	0.03 (11)	0.20 (11)	0.08 (11)	-4.01 (11)	-6.36 (11)	-1.72 (11)
26	3	0.02 (11)	0.18 (11)	0.07 (11)	-3.71 (11)	-5.32 (11)	-1.52 (11)
26	4	0.02 (11)	0.17 (11)	0.05 (11)	-2.98 (11)	-3.87 (11)	-1.67 (11)
26	5	0.02 (11)	0.15 (11)	0.04 (11)	-2.18 (11)	-2.50 (11)	-1.79 (11)
26	6	0.02 (11)	0.13 (11)	0.03 (11)	-1.42 (11)	-1.41 (11)	-1.77 (11)
26	7	0.02 (11)	0.12 (11)	0.03 (11)	0.80 (16)	-0.95 (18-II-4)	-1.62 (11)
26	8	0.03 (11)	0.11 (11)	0.03 (11)	0.86 (16)	-1.41 (16)	-1.38 (11)
26	9	0.02 (11)	0.10 (11)	0.03 (11)	0.61 (18-I-2)	-1.93 (16)	-1.14 (11)
26	10	0.03 (11)	0.11 (11)	0.02 (11)	-0.65 (11)	-2.52 (16)	-0.89 (11)
26	11	0.04 (11)	0.16 (11)	0.07 (11)	1.09 (16)	-5.38 (11)	-4.05 (11)
26	12	0.04 (11)	0.15 (11)	0.07 (11)	1.22 (16)	-6.07 (11)	-2.88 (11)
26	13	0.04 (11)	0.14 (11)	0.07 (11)	1.36 (16)	-5.60 (11)	-2.44 (11)
26	14	0.04 (11)	0.13 (11)	0.06 (11)	1.49 (16)	-4.59 (11)	-2.16 (11)
26	15	0.04 (11)	0.13 (11)	0.05 (11)	1.58 (16)	-3.36 (11)	-1.90 (11)
26	16	0.04 (11)	0.12 (11)	0.05 (11)	1.57 (16)	-2.19 (11)	-1.58 (11)
26	17	0.04 (11)	0.11 (11)	0.04 (11)	1.40 (16)	-1.25 (11)	-1.21 (11)
26	18	0.04 (11)	0.11 (11)	0.04 (11)	0.96 (18-I-2)	-0.84 (18-II-4)	-0.86 (11)
26	19	0.04 (11)	0.11 (11)	0.03 (11)	-0.29 (11)	-1.84 (16)	-0.66 (11)
26	20	0.03 (11)	0.10 (11)	0.04 (11)	-1.22 (16)	-3.65 (16)	-1.59 (16)
26	21	-0.04 (16)	0.14 (11)	0.07 (11)	1.58 (16)	-5.96 (11)	-2.63 (11)
26	22	0.04 (11)	0.13 (11)	0.07 (11)	1.90 (16)	-6.01 (11)	-2.63 (11)
26	23	0.05 (11)	0.12 (11)	0.07 (11)	2.04 (16)	-5.38 (11)	-2.67 (11)
26	24	0.06 (11)	0.12 (11)	0.06 (11)	2.08 (16)	-4.24 (11)	-2.66 (11)
26	25	0.06 (11)	0.11 (11)	0.06 (11)	2.02 (16)	-2.93 (11)	-2.44 (11)
26	26	0.06 (11)	0.11 (11)	0.05 (11)	1.82 (16)	1.78 (16)	-2.05 (11)
26	27	0.05 (11)	0.11 (11)	0.05 (11)	1.40 (16)	0.76 (16)	-1.61 (11)
26	28	0.05 (11)	0.11 (11)	0.05 (11)	0.71 (16)	-0.53 (18-II-4)	-1.25 (11)
26	29	0.05 (11)	0.11 (11)	0.05 (11)	-1.04 (11)	-2.15 (16)	-1.07 (11)
26	30	0.04 (11)	0.11 (11)	0.05 (11)	-1.68 (16)	-4.16 (16)	-2.10 (16)
26	31	0.04 (11)	0.12 (11)	0.09 (11)	1.58 (16)	-7.35 (11)	-1.05 (11)
26	32	0.06 (11)	0.11 (11)	0.08 (11)	1.82 (16)	-7.15 (11)	-2.02 (11)
26	33	0.07 (11)	0.11 (11)	0.07 (11)	1.87 (16)	-5.86 (11)	-2.82 (11)
26	34	0.07 (11)	0.11 (11)	0.06 (11)	1.84 (16)	-4.21 (11)	-2.92 (11)
26	35	0.07 (11)	0.11 (11)	0.06 (11)	1.70 (16)	2.70 (16)	-2.57 (11)
26	36	0.07 (11)	0.12 (11)	0.06 (11)	-1.82 (11)	1.86 (16)	-2.05 (11)
26	37	0.06 (11)	0.12 (11)	0.05 (11)	-1.87 (11)	0.78 (18-I-4)	-1.57 (11)
26	38	0.06 (11)	0.12 (11)	0.05 (11)	-1.85 (11)	-0.64 (16)	-1.21 (11)
26	39	0.06 (11)	0.12 (11)	0.05 (11)	-1.81 (11)	-2.35 (16)	-1.37 (16)
26	40	0.05 (11)	0.12 (11)	0.05 (11)	-2.06 (16)	-4.36 (16)	-2.43 (16)
26	41	0.10 (11)	0.12 (11)	0.11 (11)	-3.15 (11)	-10.80 (11)	1.68 (16)
26	42	0.11 (11)	0.10 (11)	0.07 (11)	-3.47 (11)	-8.72 (11)	-2.06 (11)
26	43	0.10 (11)	0.11 (11)	0.06 (11)	-4.28 (11)	-6.34 (11)	-2.49 (11)
26	44	0.08 (11)	0.12 (11)	0.06 (11)	-4.43 (11)	-4.36 (11)	-2.11 (11)
26	45	0.08 (11)	0.13 (11)	0.06 (11)	-4.12 (11)	-2.86 (11)	-1.55 (11)
26	46	0.07 (11)	0.12 (11)	0.06 (11)	-3.62 (11)	-1.77 (11)	-1.06 (11)
26	47	0.07 (11)	0.12 (11)	0.06 (11)	-3.11 (11)	-1.01 (11)	-0.71 (11)
26	48	0.07 (11)	0.12 (11)	0.06 (11)	-2.66 (11)	-0.77 (16)	-0.74 (16)
26	49	0.07 (11)	0.12 (11)	0.05 (11)	-2.28 (11)	-2.39 (16)	-1.56 (16)
26	50	0.07 (11)	0.12 (11)	0.05 (11)	-2.21 (16)	-4.25 (16)	-2.64 (16)
26	51	0.18 (11)	0.11 (11)	0.04 (11)	-7.19 (11)	-13.64 (11)	2.19 (18-I-2)
26	52	0.12 (11)	0.16 (11)	0.07 (11)	-6.78 (11)	-10.40 (11)	1.13 (18-I-2)
26	53	0.10 (11)	0.14 (11)	0.08 (11)	-5.58 (11)	-8.23 (11)	0.95 (18-I-2)
26	54	0.09 (11)	0.12 (11)	0.08 (11)	-4.41 (11)	-6.60 (11)	0.88 (18-I-2)
26	55	0.09 (11)	0.11 (11)	0.07 (11)	-3.46 (11)	-5.33 (11)	0.78 (18-I-2)
26	56	0.08 (11)	0.10 (11)	0.06 (11)	-2.77 (11)	-4.32 (11)	0.61 (18-I-2)
26	57	0.08 (11)	0.10 (11)	0.06 (11)	-2.29 (11)	-3.49 (11)	-0.57 (16)
26	58	0.08 (11)	0.10 (11)	0.05 (11)	-2.00 (11)	-2.79 (11)	-0.94 (16)
26	59	0.08 (11)	0.10 (11)	0.04 (11)	-1.89 (11)	-2.20 (11)	-1.36 (16)
26	60	0.08 (11)	0.11 (11)	0.03 (11)	-1.88 (11)	-2.42 (16)	-2.00 (16)
27	1	-0.17 (11)	-0.06 (16)	-0.15 (11)	0.61 (11)	0.10 (11)	0.68 (11)
27	2	-0.19 (11)	-0.08 (11)	-0.14 (11)	0.55 (11)	0.12 (11)	0.57 (11)
27	3	-0.17 (11)	-0.08 (11)	-0.11 (11)	0.34 (11)	0.05 (18-I-2)	0.47 (11)
27	4	-0.22 (11)	-0.06 (11)	-0.11 (11)	0.58 (18-I-2)	-0.12 (11)	0.53 (11)
27	5	-0.20 (11)	-0.02 (11)	-0.05 (11)	0.31 (18-I-2)	0.20 (11)	0.20 (18-I-2)
27	6	-0.16 (18-I-1)	-0.00 (18-I-1)	-0.02 (18-I-1)	0.30 (18-I-2)	0	0.11 (18-I-2)
27	7	-0.12 (18-I-1)	-0.00 (11)	-0.02 (18-I-1)	0.26 (18-I-2)	0.02 (11)	0.10 (11)
27	8	-0.08 (18-I-1)	-0.00 (16)	-0.01 (18-I-1)	0.23 (11)	0	0.08 (11)
27	9	-0.05 (18-I-1)	-0.00 (16)	-0.01 (18-I-1)	0.19 (11)	0	0.07 (11)
27	10	-0.02 (18-I-1)	-0.00 (16)	-0.01 (18-I-1)	0.15 (11)	0	0.06 (11)
27	11	-0.01 (18-I-1)	-0.00 (18-I-1)	-0.01 (18-I-1)	0.11 (11)	0	0.05 (11)
27	12	-0.00 (18-I-1)	-0.00 (11)	-0.00 (18-I-1)	0.06 (11)	0.02 (11)	0.04 (11)
27	13	0.00 (11)	-0.00 (18-I-1)	0.00 (11)	0.02 (11)	0.02 (11)	0.02 (11)
27	14	-0.00 (11)	-0.01 (18-I-1)	-0.00 (18-I-1)	0.01 (11)	0.07 (11)	0.04 (11)
27	15	-0.00 (11)	-0.03 (18-I-1)	-0.01 (18-I-1)	0	0.10 (11)	0.05 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 82 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
27	16	0.00(11)	-0.06(18-I-1)	-0.01(11)	0	0.12(11)	0.05(11)
27	17	0.00(11)	-0.10(11)	-0.02(11)	0	0.12(11)	0.06(17-II-3)
27	18	0.00(11)	-0.16(11)	-0.03(11)	0	0.11(11)	0.07(17-II-3)
27	19	-0.00(11)	-0.24(11)	-0.04(11)	0	0.10(11)	0.08(17-II-3)
27	20	0.00(11)	-0.34(11)	-0.05(11)	0	0.09(18-II-2)	0.08(17-II-3)
27	21	0.00(18-I-1)	-0.47(11)	-0.06(11)	0	0.10(18-II-2)	0.08(17-II-3)
27	22	-0.00(11)	-0.64(11)	-0.09(11)	0	0.11(18-II-2)	0.08(11)
27	23	-0.01(11)	-0.87(11)	-0.13(11)	0	0.14(18-II-2)	0.10(11)
27	24	-0.25(11)	-1.20(11)	-0.31(11)	-0.02(16)	0.20(18-II-2)	0.13(11)
27	25	-0.14(11)	-0.56(11)	-0.25(11)	-0.02(18-I-2)	-0.20(18-I-2)	0.25(11)
27	26	-0.10(11)	-0.33(11)	-0.24(11)	-0.03(18-I-2)	-0.23(18-I-2)	0.18(11)
27	27	-0.06(11)	-0.20(18-I-1)	-0.21(11)	-0.03(11)	-0.23(11)	0.19(11)
27	28	-0.04(11)	-0.16(16)	-0.19(11)	-0.04(11)	-0.29(11)	0.18(11)
27	29	-0.03(11)	-0.15(16)	-0.15(11)	-0.04(11)	-0.34(11)	0.18(11)
27	30	-0.02(11)	-0.14(16)	-0.17(11)	-0.05(11)	-0.39(11)	0.17(11)
27	31	-0.01(16)	-0.11(16)	-0.15(11)	-0.05(11)	-0.41(11)	0.16(11)
27	32	0.02(11)	-0.07(16)	-0.14(11)	-0.02(18-I-4)	-0.32(11)	0.20(11)
27	33	0.07(11)	0.15(11)	-0.12(11)	0.11(11)	0.32(11)	0.40(11)
27	34	-0.09(11)	-0.05(16)	-0.15(11)	0.33(11)	0.20(11)	0.68(11)
27	35	-0.16(11)	-0.06(11)	-0.15(11)	0.38(11)	0.09(11)	0.14(18-I-2)
27	36	-0.12(11)	-0.16(11)	-0.16(11)	0.22(11)	0.12(11)	0.15(11)
27	37	-0.14(11)	-0.05(11)	-0.11(11)	0.31(11)	0.12(11)	0.12(18-I-2)
27	38	-0.14(11)	-0.07(11)	-0.11(11)	0.38(11)	0.11(11)	0.09(18-I-2)
27	39	-0.16(11)	-0.05(11)	-0.12(11)	0.36(11)	0.15(11)	0.11(18-I-2)
27	40	-0.15(11)	-0.05(11)	-0.10(11)	0.30(18-I-2)	0.09(11)	0.11(18-I-2)
27	41	-0.16(11)	-0.02(11)	-0.07(11)	0.33(18-I-2)	0.21(11)	0.14(18-I-2)
27	42	-0.12(11)	-0.03(11)	-0.08(11)	0.27(11)	0.11(11)	0.14(11)
27	43	-0.12(11)	-0.01(18-I-1)	-0.05(18-I-1)	0.27(11)	0.05(11)	0.15(11)
27	44	-0.09(11)	-0.02(18-I-1)	-0.06(11)	0.22(11)	0.07(11)	0.13(11)
27	45	-0.09(11)	-0.01(18-I-1)	-0.04(18-I-1)	0.23(11)	0.04(11)	0.13(11)
27	46	-0.12(11)	-0.06(11)	-0.13(11)	0.22(11)	0.11(11)	0.13(11)
27	47	-0.13(11)	-0.06(11)	-0.12(11)	0.27(11)	0.10(11)	0.13(11)
27	48	-0.11(11)	-0.05(11)	-0.11(11)	0.20(11)	0.11(11)	0.13(11)
27	49	-0.10(11)	-0.03(11)	-0.08(11)	0.21(11)	0.10(11)	0.13(11)
27	50	-0.13(11)	-0.04(11)	-0.10(11)	0.27(11)	0.11(11)	0.12(18-I-2)
27	51	-0.08(11)	-0.03(11)	-0.07(11)	0.17(11)	0.08(11)	0.12(11)
27	52	-0.07(11)	-0.02(11)	-0.05(11)	0.18(11)	0.06(11)	0.12(11)
27	53	-0.06(11)	-0.01(18-I-1)	-0.03(18-I-1)	0.19(11)	0.03(11)	0.11(11)
27	54	-0.02(11)	-0.03(11)	-0.03(18-I-1)	0.08(11)	0.07(11)	0.08(11)
27	55	-0.01(11)	-0.01(11)	-0.01(18-I-1)	0.07(11)	0.04(11)	0.07(11)
27	56	-0.01(11)	-0.02(11)	-0.01(18-I-1)	0.04(11)	0.07(11)	0.07(11)
27	57	-0.02(11)	-0.01(11)	-0.02(18-I-1)	0.11(11)	0.03(11)	0.08(11)
27	58	-0.04(11)	-0.01(11)	-0.02(18-I-1)	0.15(11)	0.03(11)	0.10(11)
27	59	-0.05(11)	-0.02(11)	-0.04(11)	0.15(11)	0.05(11)	0.11(11)
27	60	-0.04(11)	-0.03(11)	-0.03(11)	0.11(11)	0.06(11)	0.09(11)
27	61	-0.05(11)	-0.04(11)	-0.05(11)	0.13(11)	0.08(11)	0.11(11)
27	62	-0.09(11)	-0.10(11)	-0.16(11)	0.12(11)	0.12(11)	0.13(11)
27	63	-0.08(11)	-0.07(11)	-0.12(11)	0.14(11)	0.12(11)	0.13(11)
27	64	-0.08(11)	-0.05(11)	-0.09(11)	0.16(11)	0.10(11)	0.12(11)
27	65	-0.05(11)	-0.06(11)	-0.07(11)	0.11(11)	0.10(11)	0.11(11)
27	66	-0.03(11)	-0.05(11)	-0.05(11)	0.07(11)	0.10(11)	0.09(11)
27	67	-0.01(11)	-0.04(11)	-0.02(11)	0.03(11)	0.10(11)	0.08(11)
27	68	-0.05(11)	-0.09(11)	-0.10(11)	0.09(11)	0.12(11)	0.11(11)
27	69	-0.03(11)	-0.08(11)	-0.07(11)	0.05(11)	0.12(11)	0.10(11)
27	70	-0.01(11)	-0.07(11)	-0.04(11)	0.02(11)	0.12(11)	0.09(11)
27	71	-0.01(11)	-0.11(11)	-0.05(11)	0.02(11)	0.12(11)	0.09(17-II-3)
27	72	-0.01(11)	-0.16(11)	-0.07(11)	0.02(11)	0.12(11)	0.10(17-II-3)
27	73	-0.02(11)	-0.13(11)	-0.08(11)	0.04(11)	0.12(11)	0.10(11)
27	74	-0.05(11)	-0.12(11)	-0.12(11)	0.06(11)	0.12(11)	0.11(11)
27	75	-0.14(11)	-0.06(16)	-0.19(11)	0.35(11)	0.10(11)	0.21(11)
27	76	-0.01(11)	-0.10(16)	-0.18(11)	-0.03(18-I-4)	-0.21(11)	0.16(11)
27	77	-0.08(11)	-0.08(16)	-0.21(11)	0.11(11)	0.05(18-II-2)	0.22(11)
27	78	-0.06(11)	-0.07(16)	-0.20(11)	0.19(11)	0.04(18-II-2)	0.23(11)
27	79	-0.05(11)	-0.09(16)	-0.20(11)	0.04(11)	0.08(16)	0.20(11)
27	80	-0.12(11)	-0.07(16)	-0.22(11)	0.22(11)	0.05(11)	0.23(11)
27	81	-0.04(11)	-0.12(16)	-0.18(11)	0.04(16)	-0.23(11)	0.16(11)
27	82	-0.07(11)	-0.11(16)	-0.21(11)	0.04(16)	-0.10(11)	0.17(11)
27	83	-0.09(11)	-0.16(18-I-1)	-0.21(11)	0.04(16)	-0.20(11)	0.16(11)
27	84	-0.06(11)	-0.14(16)	-0.20(11)	0.04(16)	-0.23(11)	0.16(11)
27	85	-0.11(11)	-0.16(18-I-1)	-0.24(11)	0.04(16)	-0.11(11)	0.14(11)
27	86	-0.09(11)	-0.12(16)	-0.22(11)	0.04(16)	-0.11(11)	0.15(11)
27	87	-0.14(11)	-0.55(11)	-0.28(11)	0.01(18-II-2)	-0.14(18-I-2)	0.14(11)
27	88	-0.11(11)	-0.22(11)	-0.23(11)	-0.03(11)	-0.17(11)	0.16(11)
27	89	-0.12(11)	-0.26(11)	-0.25(11)	0.02(16)	-0.12(18-I-2)	0.14(11)
27	90	-0.13(11)	-0.33(11)	-0.26(11)	0.02(18-II-2)	-0.15(18-I-2)	0.16(11)
27	91	-0.11(11)	-0.19(11)	-0.25(11)	0.03(16)	0.08(18-II-2)	0.13(11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 83 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
27	92	-0.10 (11)	-0.12 (18-I-1)	-0.24 (11)	0.04 (16)	0.07 (18-II-2)	0.14 (11)
27	93	-0.09 (11)	-0.10 (16)	-0.23 (11)	0.06 (11)	0.05 (18-II-2)	0.18 (11)
27	94	-0.12 (11)	-0.08 (18-I-1)	-0.21 (11)	0.18 (11)	0.11 (11)	0.17 (11)
27	95	-0.11 (11)	-0.08 (18-I-2)	-0.23 (11)	0.12 (11)	0.07 (11)	0.18 (11)
27	96	-0.10 (11)	-0.19 (11)	-0.24 (11)	0.03 (17-I-3)	0.07 (18-II-2)	0.12 (11)
27	97	-0.11 (11)	-0.13 (11)	-0.23 (11)	0.05 (11)	0.06 (18-II-2)	0.14 (11)
27	98	-0.09 (11)	-0.17 (11)	-0.22 (11)	0.05 (11)	0.07 (11)	0.13 (11)
27	99	-0.09 (11)	-0.13 (11)	-0.20 (11)	0.09 (11)	0.11 (11)	0.13 (11)
27	100	-0.05 (11)	-0.18 (11)	-0.16 (11)	0.04 (11)	0.11 (11)	0.12 (17-II-3)
27	101	-0.02 (11)	-0.22 (11)	-0.10 (11)	0.02 (11)	0.10 (11)	0.11 (17-II-3)
27	102	-0.05 (11)	-0.23 (11)	-0.19 (11)	0.03 (17-I-3)	0.08 (18-II-2)	0.12 (17-II-3)
27	103	-0.02 (11)	-0.30 (11)	-0.13 (11)	0.01 (17-I-3)	0.08 (18-II-2)	0.11 (17-II-3)
27	104	-0.08 (11)	-0.28 (11)	-0.22 (11)	0.02 (17-I-3)	0.08 (18-II-2)	0.12 (17-II-1)
27	105	-0.03 (11)	-0.39 (11)	-0.17 (11)	0.01 (18-II-2)	0.09 (18-II-2)	0.11 (17-II-1)
27	106	-0.11 (11)	-0.30 (11)	-0.26 (11)	0.02 (18-II-2)	0.09 (18-II-2)	0.12 (11)
27	107	-0.06 (11)	-0.47 (11)	-0.22 (11)	0.01 (18-II-2)	0.11 (18-II-2)	0.12 (11)
28	1	0.01 (11)	0.11 (11)	0.03 (16)	-2.86 (16)	-1.98 (11)	1.20 (16)
28	2	0.01 (11)	0.13 (11)	-0.03 (11)	-3.71 (16)	-2.89 (11)	-1.68 (11)
28	3	0.02 (11)	0.15 (11)	-0.04 (11)	-4.47 (16)	-3.49 (11)	-2.31 (11)
28	4	0.03 (11)	0.17 (11)	-0.05 (11)	-5.40 (18-I-4)	-5.24 (11)	-2.81 (11)
28	5	0.04 (11)	0.19 (11)	-0.04 (11)	-6.14 (11)	-6.55 (11)	-2.05 (11)
28	6	0.06 (11)	0.20 (11)	-0.03 (11)	-6.11 (11)	-7.74 (11)	-0.93 (11)
28	7	0.10 (11)	0.24 (11)	-0.03 (11)	-8.18 (11)	-7.52 (11)	-0.44 (18-I-4)
28	8	0.20 (11)	0.26 (11)	-0.01 (18-I-2)	-5.73 (11)	-9.14 (11)	-1.13 (11)
28	9	0.11 (11)	0.18 (11)	-0.02 (11)	0.98 (16)	-8.20 (11)	-0.89 (16)
28	10	0.04 (11)	0.16 (11)	-0.03 (11)	1.88 (16)	-7.31 (11)	1.09 (11)
28	11	-0.02 (16)	0.16 (11)	-0.02 (18-I-2)	2.12 (16)	-6.79 (11)	1.70 (11)
28	12	-0.03 (11)	0.18 (11)	0.02 (11)	1.42 (16)	-7.79 (11)	1.78 (11)
28	13	-0.04 (11)	0.20 (11)	0.05 (11)	-2.38 (11)	-10.84 (11)	1.89 (11)
28	14	0.01 (16)	0.20 (11)	0.09 (11)	-5.78 (11)	-8.21 (11)	-1.12 (16)
28	15	0.03 (11)	0.17 (11)	0.06 (11)	-5.55 (11)	-5.04 (11)	-1.57 (16)
28	16	0.03 (11)	0.15 (11)	0.05 (11)	-4.08 (11)	-3.60 (11)	-1.78 (16)
28	17	0.03 (11)	0.14 (11)	0.04 (11)	-2.99 (11)	-2.68 (11)	-1.62 (16)
28	18	0.04 (11)	0.13 (11)	-0.02 (16)	-2.16 (11)	-2.23 (11)	-1.18 (16)
28	19	0.05 (11)	0.13 (11)	-0.01 (16)	-1.62 (11)	-3.43 (16)	-0.46 (16)
28	20	0.03 (11)	0.14 (11)	0.01 (18-II-2)	-0.70 (11)	-4.86 (16)	-1.02 (11)
28	21	0.01 (11)	0.14 (11)	0.01 (18-II-2)	-0.38 (16)	-4.45 (16)	-1.09 (11)
28	22	-0.01 (11)	0.13 (11)	0.01 (16)	0.67 (11)	-3.63 (16)	-0.75 (11)
28	23	-0.02 (11)	0.11 (11)	0.01 (16)	0.74 (11)	-3.06 (16)	0.58 (16)
28	24	-0.03 (11)	0.10 (11)	0.02 (16)	1.83 (11)	-1.96 (16)	0.58 (16)
28	25	-0.01 (18-II-2)	0.10 (11)	0.03 (16)	1.90 (11)	-1.37 (11)	1.07 (16)
28	26	0.00 (11)	0.17 (11)	0.04 (11)	-0.97 (11)	-6.32 (11)	-1.21 (18-II-2)
28	27	-0.01 (11)	0.18 (11)	0.05 (11)	-2.26 (11)	-7.65 (11)	-1.11 (18-II-2)
28	28	0.02 (11)	0.17 (11)	0.05 (11)	-2.99 (11)	-5.19 (11)	-1.49 (11)
28	29	0.02 (11)	0.15 (11)	0.02 (11)	-1.13 (11)	-1.85 (11)	-1.32 (11)
28	30	0.02 (11)	0.16 (11)	0.04 (11)	-2.91 (11)	-3.79 (11)	-1.17 (18-II-2)
28	31	0.02 (11)	0.15 (11)	0.03 (11)	-1.81 (11)	-2.59 (11)	-1.28 (11)
28	32	0.01 (11)	0.15 (11)	0.03 (11)	-0.87 (11)	-3.63 (11)	-1.53 (11)
28	33	0.01 (11)	0.14 (11)	0.02 (11)	0.56 (18-II-2)	-1.77 (11)	-1.21 (11)
28	34	-0.00 (18-II-2)	0.13 (11)	0.01 (16)	1.06 (11)	-1.19 (11)	0.84 (18-I-2)
28	35	-0.01 (18-II-2)	0.11 (11)	0.01 (16)	0.96 (11)	-0.79 (11)	0.77 (16)
28	36	-0.00 (18-II-2)	0.12 (11)	0.02 (16)	-1.21 (16)	-1.56 (11)	0.81 (16)
28	37	-0.00 (18-II-2)	0.13 (11)	0.01 (18-II-2)	0.98 (11)	-1.35 (11)	0.52 (16)
28	38	0.01 (11)	0.15 (11)	0.02 (11)	1.12 (16)	-3.51 (11)	-0.85 (11)
28	39	-0.01 (18-II-2)	0.16 (11)	0.02 (11)	1.47 (16)	-6.08 (11)	-0.59 (16)
28	40	0.00 (11)	0.15 (11)	0.01 (18-II-2)	1.63 (11)	-3.08 (11)	0.62 (18-I-2)
28	41	-0.01 (16)	0.16 (11)	0.01 (18-II-2)	1.98 (18-II-2)	-5.25 (11)	1.35 (11)
28	42	0.01 (11)	0.14 (11)	0.02 (16)	-1.48 (16)	-2.61 (11)	0.70 (18-I-2)
28	43	0.01 (11)	0.14 (11)	0.01 (18-II-2)	1.04 (11)	-2.76 (11)	1.00 (18-I-2)
28	44	0.03 (11)	0.18 (11)	-0.03 (11)	-3.01 (18-I-4)	-4.94 (11)	0.38 (18-I-2)
28	45	0.02 (11)	0.16 (11)	-0.02 (11)	-1.58 (16)	-3.70 (11)	0.58 (18-I-2)
28	46	0.02 (11)	0.16 (11)	-0.03 (11)	-3.36 (18-I-4)	-4.30 (11)	-0.94 (11)
28	47	0.03 (11)	0.19 (11)	-0.02 (11)	-1.79 (11)	-5.67 (11)	1.19 (11)
28	48	0.03 (11)	0.17 (11)	-0.01 (18-II-2)	1.11 (18-II-2)	-5.47 (11)	1.87 (11)
28	49	0.02 (11)	0.16 (11)	-0.01 (11)	0.53 (18-II-4)	-4.04 (11)	1.19 (11)
29	1	0.01 (11)	-0.07 (16)	-0.04 (11)	-1.33 (11)	-4.79 (11)	-0.52 (11)
29	2	0.00 (11)	-0.06 (16)	-0.04 (11)	-2.17 (11)	-0.99 (18-II-3)	-1.04 (11)
29	3	0.00 (18-I-2)	-0.06 (16)	-0.04 (11)	-3.20 (11)	-0.46 (11)	-0.49 (11)
29	4	0.01 (16)	-0.05 (16)	-0.04 (11)	-4.01 (11)	0.60 (11)	-0.19 (18-II-2)
29	5	0.02 (16)	-0.05 (16)	-0.04 (11)	-4.21 (11)	0.28 (18-I-3)	0.52 (11)
29	6	0.03 (16)	-0.06 (11)	-0.03 (11)	-3.13 (11)	-1.34 (18-II-3)	0.92 (11)
29	7	0.01 (11)	-0.07 (16)	-0.04 (11)	-0.87 (11)	-5.44 (11)	-1.19 (11)
29	8	0.00 (11)	-0.07 (16)	-0.03 (11)	-0.52 (11)	-0.95 (18-II-3)	-1.82 (11)
29	9	0.01 (16)	-0.06 (16)	-0.03 (11)	-0.49 (11)	1.28 (11)	-1.39 (11)
29	10	0.01 (16)	-0.05 (16)	-0.03 (11)	-0.64 (11)	1.44 (11)	-0.75 (18-II-2)
29	11	0.02 (16)	-0.04 (16)	-0.02 (11)	-0.67 (11)	0.83 (11)	-0.41 (18-II-2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 84 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
29	12	0.03 (16)	-0.04 (18-I-3)	-0.02 (11)	-0.54 (11)	-0.49 (18-II-3)	0.99 (11)
29	13	-0.01 (16)	-0.08 (16)	-0.03 (11)	-0.64 (11)	-6.38 (11)	-1.20 (11)
29	14	0.00 (18-I-2)	-0.07 (16)	-0.03 (11)	0.55 (11)	-1.02 (18-II-3)	-1.72 (11)
29	15	0.01 (16)	-0.06 (16)	-0.03 (11)	1.29 (11)	1.98 (11)	-1.33 (11)
29	16	0.01 (16)	-0.05 (16)	-0.02 (11)	1.58 (11)	2.26 (11)	-0.71 (18-II-2)
29	17	0.02 (16)	-0.04 (16)	-0.02 (11)	1.57 (11)	1.61 (11)	-0.30 (18-II-2)
29	18	0.03 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	1.29 (11)	0.91 (18-I-3)	0.90 (11)
29	19	-0.01 (16)	-0.09 (16)	-0.03 (11)	-0.53 (11)	-7.10 (11)	-0.95 (11)
29	20	-0.00 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (11)	1.17 (11)	-1.07 (18-II-3)	-1.30 (11)
29	21	0.01 (16)	-0.06 (16)	-0.02 (11)	2.37 (11)	2.49 (11)	-1.02 (11)
29	22	0.02 (16)	-0.05 (16)	-0.01 (11)	2.96 (11)	2.91 (11)	-0.55 (18-II-2)
29	23	0.02 (16)	-0.04 (16)	-0.01 (11)	2.98 (11)	2.25 (11)	-0.22 (18-II-2)
29	24	0.03 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	2.53 (11)	1.20 (18-I-3)	0.66 (11)
29	25	-0.01 (16)	-0.09 (16)	-0.02 (11)	-0.47 (11)	-7.49 (11)	-0.55 (11)
29	26	-0.01 (11)	-0.08 (16)	-0.01 (11)	1.51 (11)	-1.11 (18-II-3)	-0.71 (11)
29	27	0.01 (16)	-0.07 (16)	-0.01 (11)	2.95 (11)	2.82 (11)	-0.56 (11)
29	28	0.02 (16)	-0.06 (16)	-0.01 (11)	3.71 (11)	3.34 (11)	-0.33 (18-II-2)
29	29	0.02 (16)	-0.04 (16)	-0.01 (11)	3.76 (11)	2.65 (11)	-0.15 (18-II-2)
29	30	0.03 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	3.25 (11)	1.46 (11)	0.36 (11)
29	31	-0.01 (11)	-0.10 (16)	-0.01 (11)	-0.44 (11)	-7.58 (11)	-0.10 (18-I-4)
29	32	-0.01 (11)	-0.08 (16)	-0.00 (17-I-3)	1.62 (11)	-1.12 (18-II-3)	-0.11 (18-II-2)
29	33	0.01 (16)	-0.07 (16)	-0.00 (17-II-3)	3.14 (11)	2.94 (11)	-0.11 (18-II-2)
29	34	0.02 (16)	-0.06 (16)	0.00 (17-I-3)	3.94 (11)	3.50 (11)	-0.09 (18-II-2)
29	35	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.00 (17-I-3)	4.02 (11)	2.80 (11)	0.09 (18-I-2)
29	36	0.03 (16)	-0.03 (16)	-0.00 (17-II-3)	3.49 (11)	1.55 (11)	0.11 (18-I-2)
30	1	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (17-I-1)	-2.68 (11)	-0.66 (18-II-1)	0.53 (11)
30	2	0.03 (16)	-0.02 (16)	0.01 (17-I-1)	-2.28 (11)	-0.29 (18-II-1)	0.54 (11)
30	3	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.00 (17-I-1)	-1.93 (11)	0.21 (18-I-1)	0.52 (11)
30	4	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.00 (17-I-1)	-1.64 (11)	0.21 (18-I-1)	0.47 (11)
30	5	0.05 (16)	-0.01 (16)	0.00 (17-I-1)	-1.43 (11)	0.15 (11)	0.40 (11)
30	6	0.05 (16)	-0.00 (18-I-1)	0.00 (11)	-1.33 (11)	0.05 (11)	0.25 (11)
30	7	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (11)	-2.00 (11)	-0.56 (18-II-1)	0.90 (11)
30	8	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.01 (11)	-1.64 (11)	-0.26 (18-II-1)	0.91 (11)
30	9	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.01 (11)	-1.35 (11)	0.22 (18-I-1)	0.83 (11)
30	10	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.01 (11)	-1.12 (11)	0.19 (18-I-1)	0.72 (11)
30	11	0.05 (16)	-0.01 (16)	0.00 (11)	-0.96 (11)	0.11 (18-I-1)	0.59 (11)
30	12	0.05 (16)	-0.00 (18-II-1)	0.00 (11)	-0.88 (11)	0.03 (18-I-1)	0.35 (11)
30	13	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (11)	-0.86 (11)	-0.42 (18-II-1)	1.22 (11)
30	14	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.01 (11)	-0.62 (11)	0.28 (18-I-1)	1.20 (11)
30	15	0.04 (16)	-0.02 (16)	0.01 (11)	-0.44 (11)	0.21 (18-I-1)	1.07 (11)
30	16	0.04 (16)	-0.01 (16)	0.01 (11)	-0.33 (11)	0.12 (18-I-1)	0.87 (11)
30	17	0.05 (16)	-0.01 (16)	0.01 (11)	-0.28 (11)	0.05 (18-I-1)	0.68 (11)
30	18	0.05 (16)	-0.00 (18-I-1)	0.00 (11)	-0.27 (11)	0.01 (18-I-1)	0.40 (11)
30	19	0.03 (16)	-0.03 (18-II-1)	0.02 (11)	0.74 (11)	0.56 (18-I-1)	1.40 (11)
30	20	0.04 (16)	-0.02 (18-II-1)	0.01 (11)	0.75 (11)	0.38 (18-I-1)	1.34 (11)
30	21	0.04 (16)	-0.02 (18-II-1)	0.01 (11)	0.69 (11)	-0.22 (18-II-1)	1.12 (11)
30	22	0.05 (16)	-0.01 (18-II-1)	0.01 (11)	0.58 (11)	-0.19 (11)	0.85 (11)
30	23	0.05 (16)	-0.01 (18-II-1)	0.01 (11)	0.46 (11)	-0.14 (11)	0.63 (11)
30	24	0.06 (16)	-0.00 (18-II-1)	0.00 (11)	0.39 (11)	-0.04 (11)	0.36 (11)
30	25	0.04 (16)	-0.04 (11)	0.02 (11)	2.86 (11)	1.02 (18-I-1)	1.29 (11)
30	26	0.04 (16)	-0.03 (11)	0.01 (11)	2.34 (11)	0.33 (18-I-1)	1.16 (11)
30	27	0.04 (16)	-0.02 (11)	0.01 (11)	1.82 (11)	-0.42 (11)	0.81 (11)
30	28	0.05 (16)	-0.02 (11)	0.01 (11)	1.37 (11)	-0.41 (11)	0.55 (11)
30	29	0.05 (16)	-0.01 (11)	0.01 (11)	1.04 (11)	-0.27 (11)	0.38 (11)
30	30	0.06 (16)	-0.00 (18-II-1)	0.00 (11)	0.89 (11)	-0.08 (11)	0.22 (18-I-2)
30	31	0.04 (16)	-0.07 (11)	0.01 (11)	5.77 (11)	0.88 (18-I-1)	0.28 (18-II-4)
30	32	0.04 (16)	-0.05 (11)	0.01 (11)	3.31 (11)	-0.53 (18-II-1)	0.28 (18-I-2)
30	33	0.04 (16)	-0.03 (11)	0.00 (11)	2.34 (11)	-0.62 (11)	0.15 (18-I-2)
30	34	0.05 (16)	-0.02 (11)	0.00 (11)	1.68 (11)	-0.53 (11)	0.12 (18-I-2)
30	35	0.05 (16)	-0.01 (11)	0.00 (11)	1.26 (11)	-0.34 (11)	0.10 (18-I-2)
30	36	0.06 (16)	-0.00 (18-II-1)	0.00 (11)	1.06 (11)	-0.10 (11)	0.07 (18-I-2)
31	1	-0.01 (11)	-0.10 (16)	0.02 (11)	0.47 (11)	7.54 (11)	-0.42 (11)
31	2	-0.02 (11)	-0.08 (16)	0.02 (11)	-1.51 (11)	1.13 (18-I-1)	-0.60 (11)
31	3	-0.01 (11)	-0.07 (16)	0.02 (11)	-2.95 (11)	-2.94 (11)	-0.49 (11)
31	4	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.01 (11)	-3.70 (11)	-3.49 (11)	-0.30 (18-I-4)
31	5	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.01 (17-I-1)	-3.77 (11)	-2.78 (11)	0.13 (11)
31	6	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (17-I-1)	-3.26 (11)	-1.53 (11)	0.41 (11)
31	7	-0.01 (18-II-1)	-0.09 (16)	0.04 (11)	0.53 (11)	7.19 (11)	-0.86 (11)
31	8	-0.01 (11)	-0.08 (16)	0.03 (11)	-1.19 (11)	1.09 (18-I-1)	-1.18 (11)
31	9	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.02 (11)	-2.39 (11)	-2.64 (11)	-0.95 (11)
31	10	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.02 (11)	-2.98 (11)	-3.08 (11)	-0.51 (18-I-4)
31	11	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.02 (11)	-2.98 (11)	-2.37 (11)	0.20 (11)
31	12	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (11)	-2.52 (11)	-1.24 (11)	0.70 (11)
31	13	-0.01 (16)	-0.08 (16)	0.04 (11)	0.65 (11)	6.60 (11)	-1.13 (11)
31	14	-0.01 (11)	-0.07 (16)	0.04 (11)	-0.60 (11)	1.03 (18-I-1)	-1.60 (11)
31	15	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.03 (11)	-1.36 (11)	-2.17 (11)	-1.26 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 85 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
31	16	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.03 (11)	-1.65 (11)	-2.45 (11)	-0.66 (18-I-4)
31	17	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.02 (11)	-1.58 (11)	-1.74 (11)	0.26 (11)
31	18	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.02 (11)	-1.24 (11)	-0.92 (18-II-1)	0.94 (11)
31	19	-0.01 (16)	-0.07 (16)	0.04 (11)	0.84 (11)	5.80 (11)	-1.16 (11)
31	20	-0.00 (18-I-4)	-0.07 (16)	0.04 (11)	0.36 (11)	0.96 (18-I-1)	-1.72 (11)
31	21	0.00 (16)	-0.06 (16)	0.04 (11)	0.34 (18-I-4)	-1.52 (11)	-1.32 (11)
31	22	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.03 (11)	0.47 (11)	-1.64 (11)	-0.71 (18-I-4)
31	23	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.03 (11)	0.62 (11)	-0.93 (11)	-0.31 (18-I-4)
31	24	0.03 (16)	-0.04 (16)	0.02 (11)	0.69 (11)	-0.51 (18-II-1)	1.06 (11)
31	25	-0.01 (16)	-0.07 (16)	0.04 (11)	1.17 (11)	4.96 (11)	-0.83 (11)
31	26	-0.01 (16)	-0.06 (16)	0.04 (11)	1.82 (11)	0.89 (18-I-1)	-1.38 (11)
31	27	0.00 (16)	-0.06 (16)	0.04 (11)	2.86 (11)	-0.75 (11)	-1.00 (11)
31	28	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.04 (11)	3.68 (11)	-0.76 (11)	-0.54 (18-I-4)
31	29	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.04 (11)	3.92 (11)	0.34 (18-I-1)	-0.32 (18-I-4)
31	30	0.03 (16)	-0.04 (11)	0.03 (11)	3.51 (11)	1.19 (18-I-1)	0.88 (11)
31	31	-0.02 (16)	-0.06 (16)	0.04 (11)	1.47 (11)	4.54 (11)	0.25 (18-I-2)
31	32	-0.01 (16)	-0.06 (16)	0.04 (11)	3.81 (11)	0.99 (11)	0.27 (18-I-2)
31	33	0.00 (16)	-0.06 (16)	0.05 (11)	6.80 (11)	0.38 (18-I-1)	0.40 (11)
31	34	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.05 (11)	8.35 (11)	0.29 (18-I-1)	0.57 (11)
31	35	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.05 (11)	8.59 (11)	0.69 (18-I-1)	0.59 (11)
31	36	0.03 (16)	-0.06 (11)	0.04 (11)	8.17 (11)	2.08 (18-I-1)	0.67 (11)
32	1	0.03 (16)	-0.05 (11)	-0.02 (11)	-2.47 (11)	0.58 (18-I-3)	2.01 (11)
32	2	0.04 (16)	-0.04 (11)	-0.01 (11)	-2.52 (11)	0.61 (11)	0.91 (11)
32	3	0.05 (16)	-0.03 (11)	-0.00 (11)	-1.73 (11)	0.60 (11)	0.54 (11)
32	4	0.05 (16)	-0.02 (11)	-0.00 (11)	-1.23 (11)	0.50 (11)	0.35 (18-II-4)
32	5	0.06 (16)	-0.01 (11)	-0.00 (11)	-0.88 (11)	0.31 (11)	0.24 (18-II-4)
32	6	0.06 (16)	-0.00 (18-I-3)	-0.00 (11)	-0.72 (11)	0.09 (11)	0.13 (18-II-4)
32	7	0.04 (16)	-0.03 (11)	-0.02 (11)	-0.53 (11)	-0.55 (18-II-3)	1.42 (11)
32	8	0.04 (16)	-0.03 (11)	-0.01 (11)	-0.63 (11)	0.39 (18-I-3)	1.32 (11)
32	9	0.05 (16)	-0.02 (11)	-0.01 (11)	-0.64 (11)	0.34 (18-I-3)	0.94 (11)
32	10	0.05 (16)	-0.02 (11)	-0.01 (11)	-0.48 (11)	0.28 (11)	0.64 (11)
32	11	0.06 (16)	-0.01 (11)	-0.00 (11)	-0.34 (11)	0.18 (11)	0.42 (11)
32	12	0.06 (16)	-0.00 (18-I-3)	-0.00 (11)	-0.27 (18-II-4)	0.05 (11)	0.24 (18-II-4)
32	13	0.04 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	0.93 (11)	0.48 (18-I-3)	1.16 (11)
32	14	0.04 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	0.68 (11)	0.29 (18-I-3)	1.10 (11)
32	15	0.05 (16)	-0.02 (18-I-3)	-0.01 (11)	0.49 (11)	0.20 (18-I-3)	0.92 (11)
32	16	0.05 (16)	-0.01 (18-I-3)	-0.01 (11)	0.39 (11)	0.12 (18-I-3)	0.70 (11)
32	17	0.06 (16)	-0.01 (18-I-3)	-0.01 (11)	0.35 (11)	0.05 (18-I-3)	0.50 (11)
32	18	0.06 (16)	-0.00 (18-I-3)	-0.00 (11)	0.34 (11)	0.01 (18-I-3)	0.27 (11)
32	19	0.04 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	2.01 (11)	0.59 (18-I-3)	0.83 (11)
32	20	0.04 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	1.65 (11)	0.30 (18-I-3)	0.80 (11)
32	21	0.05 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	1.36 (11)	-0.18 (18-II-3)	0.69 (11)
32	22	0.05 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (11)	1.13 (11)	-0.16 (18-II-3)	0.55 (11)
32	23	0.06 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (11)	0.98 (11)	-0.10 (18-II-3)	0.42 (11)
32	24	0.06 (16)	-0.00 (18-I-3)	-0.00 (11)	0.91 (11)	-0.03 (18-II-3)	0.24 (11)
32	25	0.04 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (11)	2.66 (11)	0.67 (18-I-3)	0.45 (11)
32	26	0.04 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	2.25 (11)	0.31 (18-I-3)	0.43 (11)
32	27	0.05 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (11)	1.90 (11)	-0.20 (18-II-3)	0.38 (11)
32	28	0.05 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (11)	1.62 (11)	-0.20 (18-II-3)	0.31 (11)
32	29	0.06 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (11)	1.40 (11)	-0.14 (11)	0.26 (18-II-4)
32	30	0.06 (16)	-0.00 (18-I-3)	-0.00 (11)	1.30 (11)	-0.05 (11)	0.16 (18-II-4)
32	31	0.04 (16)	-0.03 (16)	-0.00 (17-II-3)	2.88 (11)	0.69 (18-I-3)	0.11 (18-I-2)
32	32	0.04 (16)	-0.02 (16)	-0.00 (17-II-3)	2.46 (11)	0.31 (18-I-3)	0.11 (18-I-2)
32	33	0.05 (16)	-0.02 (16)	-0.00 (17-II-3)	2.09 (11)	-0.20 (18-II-3)	0.11 (18-I-2)
32	34	0.05 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (17-II-3)	1.78 (11)	-0.22 (11)	0.11 (18-I-2)
32	35	0.06 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (17-II-3)	1.55 (11)	-0.17 (11)	0.10 (18-I-2)
32	36	0.06 (16)	-0.00 (18-I-3)	-0.00 (17-II-3)	1.44 (11)	-0.05 (11)	0.07 (18-I-2)
33	1	0.09 (11)	0.19 (11)	0.13 (11)	-0.08 (18-II-4)	0.24 (11)	-0.57 (11)
33	2	-0.08 (11)	-0.05 (16)	0.13 (11)	0.29 (11)	0.25 (11)	-1.14 (11)
33	3	-0.18 (11)	-0.06 (16)	0.14 (11)	0.63 (11)	0.15 (11)	-1.20 (11)
33	4	-0.20 (11)	-0.10 (11)	0.13 (11)	0.68 (11)	0.09 (11)	-1.13 (11)
33	5	-0.18 (11)	-0.10 (11)	0.12 (11)	0.51 (11)	0.09 (18-II-2)	-1.03 (11)
33	6	-0.20 (11)	-0.07 (11)	0.11 (11)	0.70 (18-II-2)	0.20 (11)	-0.88 (11)
33	7	0.04 (11)	0.06 (11)	0.15 (11)	-0.05 (18-II-4)	-0.16 (11)	-0.23 (11)
33	8	-0.09 (11)	-0.06 (16)	0.19 (11)	0.25 (11)	0.09 (11)	-0.39 (11)
33	9	-0.16 (11)	-0.06 (16)	0.17 (11)	0.48 (11)	0.09 (11)	-0.32 (11)
33	10	-0.17 (11)	-0.07 (11)	0.15 (11)	0.52 (11)	0.09 (11)	-0.22 (18-II-2)
33	11	-0.16 (11)	-0.08 (11)	0.12 (11)	0.42 (11)	0.11 (11)	-0.17 (18-II-2)
33	12	-0.20 (11)	-0.04 (11)	0.08 (11)	0.32 (18-II-2)	0.19 (11)	-0.20 (18-II-2)
33	13	0.01 (18-II-3)	-0.09 (16)	0.16 (11)	-0.03 (18-II-4)	-0.23 (11)	-0.17 (11)
33	14	-0.09 (11)	-0.08 (16)	0.21 (11)	0.15 (11)	0.06 (11)	-0.24 (11)
33	15	-0.15 (11)	-0.06 (16)	0.19 (11)	0.32 (11)	0.11 (11)	-0.22 (11)
33	16	-0.16 (11)	-0.06 (11)	0.16 (11)	0.37 (11)	0.12 (11)	-0.15 (18-II-2)
33	17	-0.15 (11)	-0.06 (11)	0.12 (11)	0.31 (11)	0.14 (11)	-0.12 (18-II-2)
33	18	-0.16 (11)	-0.02 (11)	0.06 (11)	0.26 (18-II-2)	0.08 (11)	-0.15 (18-II-2)
33	19	-0.02 (11)	-0.12 (16)	0.17 (11)	-0.02 (11)	-0.25 (11)	-0.15 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 86 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
33	20	-0.09(11)	-0.09(16)	0.22(11)	0.08(11)	0.05(18-I-2)	-0.18(11)
33	21	-0.13(11)	-0.07(18-I-4)	0.21(11)	0.21(11)	0.12(11)	-0.17(11)
33	22	-0.14(11)	-0.06(11)	0.16(11)	0.26(11)	0.13(11)	-0.13(11)
33	23	-0.13(11)	-0.05(11)	0.11(11)	0.24(11)	0.13(11)	-0.12(18-II-2)
33	24	-0.12(11)	-0.01(11)	0.04(11)	0.22(18-II-2)	0.05(11)	-0.12(18-II-2)
33	25	-0.05(11)	-0.13(16)	0.18(11)	-0.03(11)	-0.25(11)	-0.15(11)
33	26	-0.10(11)	-0.10(18-II-2)	0.23(11)	0.04(11)	0.06(18-I-2)	-0.14(11)
33	27	-0.12(11)	-0.09(11)	0.21(11)	0.13(11)	0.12(11)	-0.14(11)
33	28	-0.12(11)	-0.08(11)	0.16(11)	0.18(11)	0.14(11)	-0.12(11)
33	29	-0.11(11)	-0.05(11)	0.10(11)	0.18(11)	0.12(11)	-0.12(11)
33	30	-0.08(11)	-0.01(11)	0.04(11)	0.18(11)	0.04(11)	-0.11(11)
33	31	-0.08(11)	-0.14(16)	0.19(11)	-0.04(11)	-0.23(11)	-0.15(11)
33	32	-0.11(11)	-0.14(11)	0.24(11)	0.03(16)	0.08(18-I-2)	-0.12(11)
33	33	-0.10(11)	-0.13(11)	0.21(11)	0.07(11)	0.12(11)	-0.12(11)
33	34	-0.09(11)	-0.09(11)	0.15(11)	0.12(11)	0.14(11)	-0.11(11)
33	35	-0.08(11)	-0.05(11)	0.09(11)	0.14(11)	0.11(11)	-0.11(11)
33	36	-0.05(11)	-0.01(11)	0.03(18-II-3)	0.15(11)	0.03(11)	-0.10(11)
33	37	-0.11(11)	-0.18(18-II-2)	0.21(11)	-0.04(11)	-0.19(11)	-0.17(11)
33	38	-0.11(11)	-0.21(11)	0.25(11)	0.03(16)	0.09(18-I-2)	-0.10(11)
33	39	-0.07(11)	-0.18(11)	0.20(11)	0.04(11)	0.11(11)	-0.10(11)
33	40	-0.06(11)	-0.11(11)	0.13(11)	0.07(11)	0.14(11)	-0.10(11)
33	41	-0.06(11)	-0.06(11)	0.07(11)	0.10(11)	0.11(11)	-0.10(11)
33	42	-0.03(11)	-0.01(11)	0.02(18-I-3)	0.12(11)	0.03(11)	-0.08(11)
33	43	-0.14(11)	-0.31(11)	0.24(11)	0.02(18-I-2)	0.14(18-I-2)	-0.20(11)
33	44	-0.09(11)	-0.32(11)	0.24(11)	0.02(16)	0.10(18-I-2)	-0.10(17-II-2)
33	45	-0.05(11)	-0.23(11)	0.17(11)	0.02(17-I-2)	0.10(11)	-0.10(17-II-2)
33	46	-0.04(11)	-0.13(11)	0.10(11)	0.04(11)	0.13(11)	-0.09(11)
33	47	-0.03(11)	-0.06(11)	0.05(11)	0.06(11)	0.11(11)	-0.09(11)
33	48	-0.02(18-II-3)	-0.01(11)	0.01(18-II-3)	0.08(11)	0.03(11)	-0.07(11)
33	49	-0.18(11)	-0.54(11)	0.26(11)	0.03(18-I-2)	0.20(18-I-2)	-0.18(11)
33	50	-0.04(11)	-0.46(11)	0.20(11)	0.01(18-I-2)	0.11(17-II-2)	-0.10(17-II-2)
33	51	-0.03(11)	-0.26(11)	0.11(11)	0.01(17-I-1)	0.10(11)	-0.09(17-II-2)
33	52	-0.01(11)	-0.13(11)	0.07(11)	0.02(11)	0.13(11)	-0.09(11)
33	53	-0.01(11)	-0.05(11)	0.03(11)	0.03(11)	0.11(11)	-0.08(11)
33	54	-0.01(18-II-3)	-0.01(18-II-3)	0.01(18-II-3)	0.05(11)	0.04(11)	-0.05(11)
33	55	-0.20(11)	-1.05(11)	0.28(11)	0.02(18-I-2)	0.22(18-I-2)	-0.13(11)
33	56	-0.02(11)	-0.53(11)	0.05(11)	0	0.12(18-I-2)	-0.07(17-II-2)
33	57	0.01(11)	-0.28(11)	0.04(11)	0	0.10(11)	-0.07(17-II-2)
33	58	0.02(11)	-0.13(11)	0.02(11)	0	0.13(11)	-0.06(17-II-2)
33	59	0.01(11)	-0.04(18-II-3)	0.01(11)	0	0.11(11)	-0.05(11)
33	60	0.01(11)	-0.01(18-I-3)	0.00(18-II-3)	0.01(11)	0.04(11)	-0.03(11)
34	1	0.04(11)	0.20(11)	0.03(11)	-8.74(11)	-7.42(11)	1.44(11)
34	2	0.02(11)	0.18(11)	0.04(11)	-6.35(11)	-6.04(11)	1.95(11)
34	3	0.02(11)	0.16(11)	0.04(11)	-4.75(18-II-3)	-4.66(11)	2.10(11)
34	4	0.02(11)	0.14(11)	0.04(11)	-3.98(16)	-3.44(11)	2.03(11)
34	5	0.02(11)	0.12(11)	-0.03(16)	-3.45(16)	-2.43(11)	1.69(11)
34	6	0.01(11)	0.10(11)	-0.03(16)	-2.61(16)	-1.61(11)	-1.42(16)
34	7	-0.01(18-I-2)	0.10(11)	-0.03(16)	-1.62(16)	-1.15(11)	-1.18(16)
34	8	-0.03(11)	0.11(11)	-0.02(16)	1.65(11)	-2.12(16)	-0.65(16)
34	9	-0.02(11)	0.11(11)	-0.01(16)	0.86(11)	-3.87(16)	-0.63(16)
34	10	-0.01(11)	0.13(11)	-0.01(16)	0.65(11)	-4.63(16)	0.84(11)
34	11	-0.00(18-I-2)	0.14(11)	-0.01(18-I-2)	-0.43(16)	-5.03(16)	1.11(11)
34	12	0.03(11)	0.15(11)	-0.01(11)	-0.70(11)	-5.47(16)	0.97(11)
34	13	0.06(11)	0.13(11)	-0.01(11)	-1.53(11)	-4.30(16)	0.43(16)
34	14	0.05(11)	0.12(11)	-0.02(11)	-1.67(11)	-2.57(16)	1.16(16)
34	15	0.05(11)	0.12(11)	0.03(16)	-2.11(11)	-2.63(11)	2.02(16)
34	16	0.04(11)	0.13(11)	-0.04(11)	-2.60(11)	-2.86(11)	2.38(16)
34	17	0.04(11)	0.13(11)	-0.05(11)	-3.28(11)	-3.19(11)	2.56(16)
34	18	0.03(11)	0.14(11)	-0.06(11)	-4.14(11)	-3.61(11)	2.56(16)
34	19	0.03(11)	0.15(11)	-0.07(11)	-5.19(11)	-4.15(11)	2.44(16)
34	20	0.03(11)	0.17(11)	-0.08(11)	-6.52(11)	-4.89(11)	-2.51(11)
34	21	0.01(11)	0.20(11)	-0.10(11)	-8.43(11)	-6.11(11)	-2.05(11)
34	22	-0.06(11)	0.25(11)	-0.12(11)	-8.33(11)	-9.28(11)	1.51(16)
34	23	-0.08(11)	0.25(11)	-0.02(11)	-8.86(11)	-10.06(11)	-1.57(11)
34	24	-0.04(11)	0.24(11)	0.02(11)	-7.88(11)	-8.97(11)	-1.00(11)
34	25	-0.01(18-I-2)	0.22(11)	0.03(11)	-6.32(11)	-7.03(11)	0.43(18-II-4)
34	26	-0.01(16)	0.20(11)	0.03(11)	-3.41(11)	-5.17(11)	-0.34(18-I-4)
34	27	-0.02(16)	0.18(11)	0.03(11)	-1.70(11)	-4.35(11)	-0.47(18-I-4)
34	28	-0.01(16)	0.17(11)	0.02(11)	-0.61(18-I-4)	-2.69(11)	-0.75(18-I-4)
34	29	-0.02(16)	0.18(11)	0.03(11)	1.07(18-II-4)	-2.51(11)	-1.40(11)
34	30	-0.03(16)	0.17(11)	0.03(11)	1.46(18-II-4)	-4.11(11)	-0.53(18-I-4)
34	31	0.03(11)	0.17(11)	0.04(11)	1.22(16)	-5.67(11)	1.16(18-II-4)
34	32	0.08(11)	0.18(11)	0.05(11)	-1.48(11)	-7.31(11)	2.03(11)
34	33	0.16(11)	0.24(11)	0.03(11)	-8.23(11)	-8.57(11)	1.64(11)
34	34	0.09(11)	0.23(11)	0.03(11)	-10.43(11)	-8.85(11)	0.59(11)
34	35	-0.01(18-I-2)	0.11(11)	-0.02(16)	0.82(11)	-0.55(11)	-0.87(16)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 87 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
34	36	-0.01 (11)	0.12 (11)	-0.01 (16)	0.61 (11)	-1.70 (16)	-0.74 (16)
34	37	-0.01 (18-I-2)	0.12 (11)	-0.01 (16)	0.92 (11)	-0.64 (11)	-0.78 (16)
34	38	-0.00 (18-I-2)	0.13 (11)	-0.01 (16)	1.08 (11)	-0.81 (11)	-0.69 (16)
34	39	-0.01 (11)	0.13 (11)	-0.01 (18-I-2)	0.77 (11)	-1.96 (16)	-0.59 (16)
34	40	-0.00 (18-I-2)	0.14 (11)	-0.01 (18-I-2)	0.99 (11)	-1.03 (11)	0.60 (11)
34	41	0.00 (11)	0.14 (11)	-0.01 (11)	0.81 (11)	-1.27 (11)	1.15 (11)
34	42	0.00 (11)	0.15 (11)	-0.01 (11)	0.39 (18-I-2)	-2.36 (16)	1.45 (11)
34	43	0.01 (11)	0.15 (11)	-0.02 (11)	0.65 (18-I-2)	-1.63 (11)	1.50 (11)
34	44	0.02 (11)	0.15 (11)	-0.02 (11)	-1.13 (11)	-1.62 (16)	1.53 (11)
34	45	0.02 (11)	0.15 (11)	-0.02 (11)	-0.89 (11)	-3.23 (16)	1.44 (11)
34	46	0.01 (11)	0.15 (11)	-0.02 (11)	-0.51 (11)	-2.03 (16)	1.58 (11)
34	47	0.03 (11)	0.15 (11)	-0.02 (11)	-1.39 (11)	-2.01 (16)	1.08 (11)
34	48	0.04 (11)	0.14 (11)	-0.02 (11)	-1.89 (11)	-1.87 (16)	0.78 (16)
34	49	0.03 (11)	0.14 (11)	-0.04 (11)	-3.08 (11)	-2.51 (11)	1.37 (16)
34	50	0.03 (11)	0.14 (11)	-0.03 (11)	-2.44 (11)	-2.13 (11)	1.12 (16)
34	51	0.03 (11)	0.15 (11)	-0.03 (11)	-1.99 (11)	-1.79 (11)	1.03 (11)
34	52	0.02 (11)	0.15 (11)	-0.04 (11)	-2.55 (11)	-2.23 (11)	1.03 (18-I-2)
34	53	0.01 (11)	0.15 (11)	-0.02 (11)	0.52 (16)	-1.71 (11)	1.73 (11)
34	54	0.02 (11)	0.15 (11)	-0.03 (11)	-1.86 (11)	-2.12 (11)	1.50 (11)
34	55	0.01 (11)	0.15 (11)	-0.03 (11)	-1.04 (11)	-1.92 (11)	1.74 (11)
34	56	0.02 (11)	0.15 (11)	-0.03 (11)	-1.41 (11)	-1.65 (11)	1.53 (11)
34	57	0.02 (11)	0.17 (11)	-0.05 (11)	-3.64 (11)	-3.74 (11)	1.27 (18-I-2)
34	58	0.02 (11)	0.16 (11)	-0.06 (11)	-4.71 (11)	-3.68 (11)	1.48 (16)
34	59	0.02 (11)	0.16 (11)	-0.04 (11)	-3.06 (11)	-2.79 (11)	1.11 (18-I-2)
34	60	0.03 (11)	0.15 (11)	-0.05 (11)	-3.84 (11)	-3.04 (11)	1.47 (16)
34	61	0.01 (11)	0.17 (11)	-0.04 (11)	-2.14 (11)	-3.76 (11)	1.88 (11)
34	62	0.01 (11)	0.16 (11)	-0.04 (11)	-2.05 (11)	-2.72 (11)	1.65 (11)
34	63	0.01 (11)	0.16 (11)	-0.03 (11)	-0.92 (11)	-2.55 (11)	1.86 (11)
34	64	0.01 (11)	0.16 (11)	-0.03 (11)	0.78 (16)	-2.35 (11)	1.74 (11)
34	65	0.01 (11)	0.16 (11)	-0.03 (11)	1.02 (16)	-3.29 (11)	1.63 (11)
34	66	0.01 (11)	0.17 (11)	-0.03 (11)	0.90 (16)	-3.57 (11)	1.93 (11)
34	67	-0.02 (16)	0.18 (11)	0.02 (11)	1.41 (18-II-4)	-4.65 (11)	-2.25 (11)
34	68	-0.01 (16)	0.19 (11)	0.01 (11)	1.17 (16)	-6.72 (11)	-2.36 (11)
34	69	-0.02 (16)	0.18 (11)	0.02 (11)	1.30 (18-II-4)	-5.78 (11)	-2.48 (11)
34	70	-0.01 (16)	0.19 (11)	0.02 (11)	-1.03 (11)	-6.77 (11)	-1.76 (11)
34	71	-0.01 (16)	0.18 (11)	0.01 (18-II-2)	2.03 (18-II-4)	-6.29 (11)	-2.44 (11)
34	72	-0.01 (18-I-2)	0.20 (11)	0.02 (11)	-2.52 (11)	-7.78 (11)	-1.79 (11)
34	73	-0.03 (11)	0.22 (11)	0.01 (18-II-2)	-2.98 (11)	-9.49 (11)	-1.56 (11)
34	74	-0.02 (18-I-2)	0.20 (11)	-0.01 (18-I-2)	1.10 (16)	-8.58 (11)	-1.27 (11)
34	75	-0.01 (16)	0.18 (11)	-0.01 (18-I-2)	2.03 (11)	-7.22 (11)	-1.10 (11)
34	76	-0.01 (16)	0.18 (11)	0.01 (18-II-2)	2.15 (18-II-4)	-6.98 (11)	-2.01 (11)
34	77	-0.01 (16)	0.19 (11)	0.01 (18-II-2)	1.15 (16)	-7.68 (11)	-2.08 (11)
34	78	-0.00 (16)	0.17 (11)	-0.04 (11)	0.99 (16)	-4.72 (11)	1.83 (11)
34	79	-0.01 (18-I-4)	0.18 (11)	-0.03 (11)	1.21 (16)	-5.76 (11)	1.40 (11)
34	80	-0.01 (16)	0.17 (11)	-0.03 (11)	1.22 (16)	-4.51 (11)	1.40 (11)
34	81	-0.01 (18-I-2)	0.18 (11)	-0.02 (11)	1.56 (18-II-4)	-6.73 (11)	0.80 (18-I-2)
34	82	-0.06 (11)	0.24 (11)	-0.04 (11)	-4.41 (11)	-10.64 (11)	1.13 (16)
34	83	-0.04 (11)	0.22 (11)	-0.02 (11)	-2.16 (11)	-10.32 (11)	1.01 (16)
34	84	-0.04 (11)	0.22 (11)	-0.05 (11)	-2.56 (11)	-9.26 (11)	1.20 (18-I-2)
34	85	-0.04 (11)	0.22 (11)	-0.08 (11)	-5.74 (11)	-8.71 (11)	1.29 (18-I-2)
34	86	-0.02 (11)	0.20 (11)	-0.06 (11)	-3.72 (11)	-7.95 (11)	1.63 (11)
34	87	-0.02 (11)	0.20 (11)	-0.04 (11)	-1.24 (11)	-7.94 (11)	1.35 (18-I-2)
34	88	-0.01 (18-I-4)	0.19 (11)	-0.04 (11)	0.92 (16)	-6.56 (11)	1.68 (11)
34	89	-0.01 (11)	0.19 (11)	-0.05 (11)	-2.37 (11)	-7.13 (11)	1.83 (11)
34	90	-0.02 (11)	0.20 (11)	-0.02 (11)	0.95 (16)	-8.60 (11)	0.89 (16)
34	91	-0.00 (16)	0.18 (11)	-0.04 (11)	-1.76 (11)	-5.11 (11)	1.96 (11)
34	92	0.01 (11)	0.19 (11)	-0.08 (11)	-6.33 (11)	-5.99 (11)	1.30 (16)
34	93	0.02 (11)	0.17 (11)	-0.07 (11)	-5.72 (11)	-4.60 (11)	1.43 (16)
34	94	-0.00 (18-I-4)	0.18 (11)	-0.06 (11)	-3.06 (11)	-5.72 (11)	1.97 (11)
34	95	0.01 (11)	0.18 (11)	-0.06 (11)	-4.17 (11)	-4.66 (11)	1.45 (11)
34	96	-0.00 (18-I-4)	0.19 (11)	-0.07 (11)	-4.51 (11)	-6.24 (11)	1.61 (11)
34	97	0.07 (11)	0.19 (11)	0.01 (11)	-1.31 (11)	-7.64 (11)	-1.04 (11)
34	98	0.02 (11)	0.16 (11)	-0.01 (16)	0.96 (18-I-2)	-4.50 (11)	-1.56 (11)
34	99	0.02 (11)	0.16 (11)	0.02 (11)	-1.97 (18-II-3)	-4.39 (11)	-0.74 (18-II-2)
34	100	0.03 (11)	0.18 (11)	0.02 (11)	-2.74 (11)	-5.68 (11)	-0.84 (11)
34	101	0.03 (11)	0.17 (11)	-0.01 (16)	0.78 (18-I-2)	-5.80 (11)	-1.78 (11)
34	102	0.04 (11)	0.19 (11)	-0.01 (16)	-2.38 (11)	-6.88 (11)	-1.17 (11)
34	103	0.04 (11)	0.17 (11)	0.02 (11)	1.88 (18-I-2)	-6.43 (11)	-1.36 (11)
34	104	0.02 (11)	0.17 (11)	0.02 (11)	2.48 (11)	-5.29 (11)	-1.90 (11)
34	105	0.03 (11)	0.17 (11)	-0.01 (18-I-2)	2.38 (11)	-6.04 (11)	-2.02 (11)
34	106	0.01 (11)	0.16 (11)	-0.01 (18-I-2)	2.90 (11)	-4.94 (11)	-1.30 (11)
34	107	0.02 (11)	0.17 (11)	-0.01 (18-I-2)	2.76 (11)	-5.48 (11)	-1.79 (11)
34	108	0.02 (11)	0.16 (11)	-0.01 (18-I-2)	2.25 (11)	-4.55 (11)	-1.56 (11)
34	109	0.02 (11)	0.17 (11)	0.01 (18-II-2)	2.89 (11)	-6.01 (11)	-2.25 (11)
34	110	0.02 (11)	0.17 (11)	-0.01 (18-I-2)	3.01 (11)	-6.18 (11)	-1.92 (11)
34	111	-0.01 (16)	0.17 (11)	-0.01 (18-I-2)	2.84 (11)	-5.92 (11)	-1.14 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 88 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
34	112	0.00(11)	0.13(11)	-0.01(16)	1.01(11)	-1.04(11)	-0.89(18-II-2)
34	113	0.00(11)	0.12(11)	-0.02(16)	-1.13(16)	-1.08(11)	-0.87(16)
34	114	0.01(11)	0.13(11)	-0.02(16)	-1.43(16)	-1.93(11)	-0.75(16)
34	115	0.01(11)	0.14(11)	0.02(11)	-1.57(16)	-3.05(11)	-0.70(18-II-2)
34	116	0.01(11)	0.15(11)	-0.01(16)	0.89(11)	-3.10(11)	-1.11(11)
34	117	0.01(11)	0.14(11)	-0.02(16)	1.01(11)	-1.90(11)	-0.99(18-II-2)
34	118	-0.00(18-I-2)	0.14(11)	-0.01(18-I-2)	1.42(11)	-1.27(11)	-0.73(18-II-2)
34	119	0.01(11)	0.16(11)	-0.01(18-I-2)	2.02(11)	-3.32(11)	-1.10(11)
34	120	0.01(11)	0.15(11)	-0.01(18-I-2)	1.76(11)	-2.19(11)	-0.86(18-II-2)
34	121	0.01(11)	0.16(11)	-0.01(18-I-2)	2.55(11)	-3.93(11)	-0.60(18-II-2)
34	122	-0.01(16)	0.17(11)	-0.02(11)	2.36(11)	-5.02(11)	0.51(18-I-2)
34	123	0.01(11)	0.15(11)	-0.01(18-I-2)	2.09(11)	-2.66(11)	-0.45(18-II-2)
34	124	0.00(11)	0.16(11)	-0.02(11)	1.26(18-I-2)	-2.98(11)	1.28(11)
34	125	-0.00(16)	0.16(11)	-0.02(11)	1.72(18-I-2)	-3.95(11)	0.90(18-I-2)
34	126	0.00(11)	0.16(11)	-0.02(11)	1.80(11)	-2.96(11)	0.71(11)
34	127	0.01(11)	0.15(11)	-0.02(11)	0.98(18-I-2)	-2.17(11)	1.44(11)
34	128	-0.00(18-I-2)	0.14(11)	-0.01(18-I-2)	1.51(11)	-1.57(11)	-0.45(16)
34	129	0.00(11)	0.15(11)	-0.02(11)	1.33(11)	-1.89(11)	0.91(11)
35	1	0.03(11)	0.11(11)	0.03(11)	-0.49(16)	-2.47(11)	-0.86(16)
35	2	0.01(11)	0.10(11)	0.02(11)	1.04(11)	-1.89(11)	-1.34(16)
35	3	-0.01(16)	0.11(11)	0.02(11)	0.84(11)	-2.52(11)	-1.15(16)
35	4	-0.01(16)	0.11(11)	0.02(18-I-4)	-0.18(16)	-4.07(11)	-0.58(18-I-4)
35	5	0.02(11)	0.10(11)	0.01(11)	-0.25(18-I-2)	-3.51(16)	-0.49(16)
35	6	0.02(11)	0.11(11)	0.02(18-I-4)	0.51(18-II-2)	-1.79(11)	-0.73(16)
35	7	-0.02(16)	0.11(11)	0.02(18-I-4)	0.96(18-II-2)	-2.84(11)	-0.93(18-I-4)
35	8	-0.02(16)	0.12(11)	0.02(18-I-4)	1.06(16)	-4.85(11)	-1.33(11)
35	9	0.02(11)	0.12(11)	0.01(11)	-0.19(11)	-4.13(16)	0.81(11)
35	10	0.02(11)	0.12(11)	0.01(18-I-4)	0.58(16)	-2.25(11)	0.48(11)
35	11	-0.02(16)	0.13(11)	0.01(18-I-4)	1.20(16)	-3.46(11)	-0.47(18-I-4)
35	12	-0.02(16)	0.13(11)	0.01(18-I-4)	1.42(16)	-5.08(11)	-1.32(11)
35	13	0.03(11)	0.14(11)	0.01(11)	-0.46(11)	-0.39(16)	1.08(11)
35	14	0.03(11)	0.14(11)	0.01(18-I-4)	0.50(16)	-2.50(11)	1.08(11)
35	15	0.03(11)	0.14(11)	0.01(18-I-4)	1.07(16)	-4.16(11)	0.62(11)
35	16	-0.02(16)	0.14(11)	-0.02(11)	1.31(16)	-5.97(11)	-1.26(11)
35	17	0.04(11)	0.15(11)	0.01(18-I-4)	-1.12(11)	-4.38(16)	0.95(11)
35	18	0.03(11)	0.15(11)	0.01(18-I-4)	-1.58(11)	-2.41(11)	1.16(11)
35	19	0.04(11)	0.16(11)	0.01(18-I-4)	-1.65(11)	-4.37(11)	1.33(11)
35	20	0.06(11)	0.15(11)	-0.02(11)	-2.02(11)	-7.88(11)	-1.12(11)
35	21	0.05(11)	0.13(11)	0.01(16)	-1.88(11)	-2.67(16)	0.56(16)
35	22	0.04(11)	0.14(11)	0.02(16)	-2.91(11)	-2.95(11)	1.10(16)
35	23	0.03(11)	0.16(11)	0.02(16)	-4.54(11)	-4.39(11)	0.97(16)
35	24	0.12(11)	0.18(11)	0.01(18-II-2)	-5.94(11)	-7.93(11)	-1.36(11)
36	1	0.01(11)	-0.07(16)	-0.05(11)	1.31(11)	4.67(11)	0.52(11)
36	2	-0.00(16)	-0.06(16)	-0.05(11)	2.15(11)	0.98(18-I-1)	1.01(11)
36	3	0.00(16)	-0.06(16)	-0.05(11)	3.18(11)	-0.49(11)	0.46(11)
36	4	0.01(16)	-0.05(16)	-0.05(11)	4.00(11)	-0.60(11)	-0.21(11)
36	5	0.02(16)	-0.04(16)	-0.04(11)	4.20(11)	0.28(18-I-1)	-0.61(11)
36	6	0.03(16)	-0.06(11)	-0.03(11)	3.09(11)	1.37(18-I-1)	-1.06(11)
36	7	-0.00(16)	-0.07(16)	-0.05(11)	0.84(11)	5.31(11)	1.18(11)
36	8	-0.00(16)	-0.07(16)	-0.04(11)	0.48(11)	0.94(18-I-1)	1.81(11)
36	9	0.00(16)	-0.06(16)	-0.04(11)	0.45(11)	-1.32(11)	1.36(11)
36	10	0.01(16)	-0.05(16)	-0.04(11)	0.61(11)	-1.48(11)	0.74(18-I-2)
36	11	0.02(16)	-0.04(16)	-0.03(11)	0.63(11)	-0.85(11)	0.38(18-I-2)
36	12	0.03(16)	-0.04(18-II-1)	-0.02(11)	0.50(11)	0.50(18-I-1)	-1.14(11)
36	13	-0.01(16)	-0.08(16)	-0.04(11)	0.61(11)	6.28(11)	1.16(11)
36	14	-0.00(11)	-0.07(16)	-0.04(11)	-0.59(11)	1.01(18-I-1)	1.70(11)
36	15	0.01(16)	-0.06(16)	-0.03(11)	-1.34(11)	-2.03(11)	1.30(11)
36	16	0.01(16)	-0.05(16)	-0.03(11)	-1.64(11)	-2.31(11)	0.69(18-I-2)
36	17	0.02(16)	-0.04(16)	-0.02(11)	-1.64(11)	-1.66(11)	-0.31(11)
36	18	0.03(16)	-0.03(16)	-0.02(11)	-1.36(11)	-0.92(18-II-1)	-1.04(11)
36	19	-0.01(16)	-0.09(11)	-0.04(11)	0.51(11)	7.05(11)	0.90(11)
36	20	-0.01(11)	-0.08(16)	-0.03(11)	-1.22(11)	1.07(18-I-1)	1.28(11)
36	21	-0.01(11)	-0.06(16)	-0.03(11)	-2.43(11)	-2.56(11)	0.99(11)
36	22	0.01(16)	-0.05(16)	-0.02(11)	-3.04(11)	-2.99(11)	0.52(18-I-2)
36	23	0.02(16)	-0.04(16)	-0.02(11)	-3.08(11)	-2.33(11)	-0.27(11)
36	24	0.02(16)	-0.03(16)	-0.01(11)	-2.64(11)	-1.28(11)	-0.80(11)
36	25	-0.01(16)	-0.09(16)	-0.03(11)	0.47(11)	7.50(11)	0.49(11)
36	26	-0.01(11)	-0.08(16)	-0.02(11)	-1.55(11)	1.10(18-I-1)	0.68(11)
36	27	-0.01(11)	-0.07(16)	-0.02(11)	-3.03(11)	-2.90(11)	0.52(11)
36	28	0.01(16)	-0.05(16)	-0.01(11)	-3.81(11)	-3.44(11)	0.30(18-I-2)
36	29	0.02(16)	-0.04(16)	-0.01(11)	-3.89(11)	-2.77(11)	-0.21(11)
36	30	0.02(16)	-0.03(16)	-0.01(17-II-1)	-3.40(11)	-1.58(11)	-0.51(11)
36	31	-0.01(11)	-0.10(16)	-0.01(11)	0.44(11)	7.62(11)	-0.09(18-II-2)
36	32	-0.01(11)	-0.08(16)	-0.01(17-II-1)	-1.67(11)	1.11(18-I-1)	-0.09(18-II-2)
36	33	-0.01(11)	-0.07(16)	-0.01(17-II-1)	-3.24(11)	-3.04(11)	-0.10(18-II-2)
36	34	-0.01(11)	-0.06(16)	-0.01(17-II-1)	-4.08(11)	-3.62(11)	-0.13(18-II-2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 89 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
36	35	0.02(16)	-0.04(16)	-0.01(17-II-1)	-4.18(11)	-2.95(11)	-0.16(18-II-2)
36	36	0.02(16)	-0.03(16)	-0.01(17-II-1)	-3.68(11)	-1.71(11)	-0.21(11)
37	1	-0.01(11)	-0.10(16)	0.02(11)	-0.46(11)	-7.47(11)	0.48(11)
37	2	-0.01(11)	-0.08(16)	0.01(11)	1.52(11)	-1.12(18-II-3)	0.60(11)
37	3	0.01(16)	-0.07(16)	0.01(11)	2.96(11)	2.86(11)	0.49(11)
37	4	0.02(16)	-0.06(16)	0.01(11)	3.72(11)	3.39(11)	0.30(18-II-4)
37	5	0.02(16)	-0.04(16)	0.01(11)	3.77(11)	2.68(11)	0.15(18-II-4)
37	6	0.03(16)	-0.03(16)	0.00(11)	3.26(11)	1.47(11)	-0.27(11)
37	7	-0.01(16)	-0.09(16)	0.03(11)	-0.53(11)	-7.21(11)	0.92(11)
37	8	-0.01(11)	-0.08(16)	0.02(11)	1.20(11)	-1.08(18-II-3)	1.18(11)
37	9	0.01(16)	-0.07(16)	0.02(11)	2.41(11)	2.59(11)	0.95(11)
37	10	0.02(16)	-0.05(16)	0.01(11)	3.00(11)	3.01(11)	0.52(18-II-4)
37	11	0.02(16)	-0.04(16)	0.01(11)	3.01(11)	2.31(11)	0.22(18-II-4)
37	12	0.03(16)	-0.03(16)	0.01(11)	2.54(11)	1.21(18-II-3)	-0.57(11)
37	13	-0.01(16)	-0.08(16)	0.03(11)	-0.66(11)	-6.69(11)	1.18(11)
37	14	-0.00(11)	-0.07(16)	0.03(11)	0.59(11)	-1.03(18-II-3)	1.60(11)
37	15	0.01(16)	-0.06(16)	0.02(11)	1.37(11)	2.13(11)	1.27(11)
37	16	0.01(16)	-0.05(16)	0.02(11)	1.68(11)	2.41(11)	0.67(18-II-4)
37	17	0.02(16)	-0.04(16)	0.02(11)	1.62(11)	1.71(11)	0.28(18-II-4)
37	18	0.03(16)	-0.03(16)	0.01(11)	1.28(11)	0.93(18-II-3)	-0.81(11)
37	19	-0.01(16)	-0.08(16)	0.03(11)	-0.86(11)	-5.92(11)	1.19(11)
37	20	-0.00(18-II-4)	-0.07(16)	0.03(11)	-0.37(11)	-0.97(18-II-3)	1.74(11)
37	21	0.01(16)	-0.06(16)	0.03(11)	-0.33(18-II-4)	1.50(11)	1.35(11)
37	22	0.01(16)	-0.05(16)	0.03(11)	-0.44(11)	1.62(11)	0.72(18-II-4)
37	23	0.02(16)	-0.04(16)	0.02(11)	-0.57(11)	0.94(11)	0.34(18-II-4)
37	24	0.03(16)	-0.04(16)	0.02(11)	-0.62(11)	0.53(18-II-3)	-0.92(11)
37	25	-0.01(16)	-0.07(16)	0.03(11)	-1.19(11)	-5.09(11)	0.85(11)
37	26	-0.00(16)	-0.06(16)	0.03(11)	-1.83(11)	-0.90(18-II-3)	1.40(11)
37	27	0.00(16)	-0.06(16)	0.03(11)	-2.85(11)	0.73(11)	1.04(11)
37	28	0.01(16)	-0.05(16)	0.03(11)	-3.65(11)	0.76(11)	0.56(18-II-4)
37	29	0.02(16)	-0.04(16)	0.03(11)	-3.87(11)	0.32(18-II-3)	0.36(18-II-4)
37	30	0.03(16)	-0.04(11)	0.02(11)	-3.41(11)	-1.12(18-II-3)	-0.73(11)
37	31	-0.01(18-I-2)	-0.06(18-I-3)	0.03(11)	-1.46(11)	-4.69(11)	-0.25(18-II-2)
37	32	-0.00(18-II-4)	-0.06(16)	0.03(11)	-3.78(11)	-1.02(11)	-0.27(18-II-2)
37	33	0.00(16)	-0.06(16)	0.04(11)	-6.78(11)	-0.38(18-II-3)	-0.37(11)
37	34	0.01(16)	-0.05(16)	0.04(11)	-8.35(11)	-0.27(18-II-3)	-0.51(11)
37	35	0.02(16)	-0.04(16)	0.04(11)	-8.53(11)	-0.65(18-II-3)	-0.47(11)
37	36	0.03(16)	-0.06(11)	0.04(11)	-8.04(11)	-1.99(18-II-3)	-0.51(11)
38	1	0.03(16)	-0.05(11)	-0.02(11)	2.50(11)	-0.56(18-II-1)	-2.24(11)
38	2	0.04(16)	-0.04(11)	-0.01(11)	2.62(11)	-0.56(18-II-1)	-1.10(11)
38	3	0.04(16)	-0.03(11)	-0.00(11)	1.82(11)	-0.56(11)	-0.76(11)
38	4	0.05(16)	-0.02(11)	-0.00(11)	1.34(11)	-0.47(11)	-0.54(11)
38	5	0.05(16)	-0.01(11)	-0.00(11)	1.00(11)	-0.30(11)	-0.39(11)
38	6	0.06(16)	-0.00(18-II-1)	-0.00(17-II-1)	0.84(11)	-0.08(11)	-0.22(18-I-4)
38	7	0.03(16)	-0.03(11)	-0.02(11)	0.51(11)	0.57(18-I-1)	-1.60(11)
38	8	0.04(16)	-0.03(11)	-0.02(11)	0.64(11)	-0.38(18-II-1)	-1.52(11)
38	9	0.04(16)	-0.02(11)	-0.01(11)	0.65(11)	-0.32(18-II-1)	-1.16(11)
38	10	0.05(16)	-0.02(11)	-0.01(11)	0.51(11)	-0.27(11)	-0.87(11)
38	11	0.05(16)	-0.01(11)	-0.00(11)	0.37(11)	-0.17(11)	-0.65(11)
38	12	0.06(16)	-0.00(18-II-1)	-0.00(11)	0.31(18-I-4)	-0.05(11)	-0.37(11)
38	13	0.03(16)	-0.03(16)	-0.02(11)	-0.99(11)	-0.49(18-II-1)	-1.34(11)
38	14	0.03(16)	-0.02(16)	-0.01(11)	-0.73(11)	-0.29(18-II-1)	-1.29(11)
38	15	0.04(16)	-0.02(18-II-1)	-0.01(11)	-0.55(11)	-0.20(18-II-1)	-1.13(11)
38	16	0.04(16)	-0.01(18-II-1)	-0.01(11)	-0.45(11)	-0.11(18-II-1)	-0.92(11)
38	17	0.05(16)	-0.01(18-II-1)	-0.01(11)	-0.41(11)	-0.05(18-II-1)	-0.72(11)
38	18	0.05(16)	-0.00(18-II-1)	-0.00(11)	-0.40(11)	-0.01(18-II-1)	-0.42(11)
38	19	0.03(16)	-0.03(16)	-0.01(11)	-2.12(11)	-0.61(18-II-1)	-1.01(11)
38	20	0.03(16)	-0.02(16)	-0.01(11)	-1.77(11)	-0.31(18-II-1)	-1.00(11)
38	21	0.04(16)	-0.02(16)	-0.01(11)	-1.48(11)	0.17(18-I-1)	-0.91(11)
38	22	0.04(16)	-0.01(16)	-0.01(11)	-1.26(11)	0.14(18-I-1)	-0.78(11)
38	23	0.05(16)	-0.01(16)	-0.01(11)	-1.11(11)	0.09(18-I-1)	-0.64(11)
38	24	0.05(16)	-0.00(18-II-1)	-0.00(11)	-1.04(11)	0.03(18-I-1)	-0.39(11)
38	25	0.03(16)	-0.03(16)	-0.01(17-II-1)	-2.82(11)	-0.70(18-II-1)	-0.63(11)
38	26	0.03(16)	-0.02(16)	-0.01(11)	-2.42(11)	-0.34(18-II-1)	-0.64(11)
38	27	0.04(16)	-0.02(16)	-0.01(11)	-2.08(11)	0.16(18-I-1)	-0.60(11)
38	28	0.04(16)	-0.01(16)	-0.01(11)	-1.81(11)	0.18(18-I-1)	-0.54(11)
38	29	0.05(16)	-0.01(16)	-0.00(11)	-1.61(11)	0.12(18-I-1)	-0.47(11)
38	30	0.05(16)	-0.00(18-II-1)	-0.00(11)	-1.51(11)	0.04(11)	-0.29(11)
38	31	0.03(16)	-0.03(16)	-0.01(17-II-1)	-3.09(11)	-0.74(18-II-1)	-0.25(11)
38	32	0.03(16)	-0.02(16)	-0.00(17-II-1)	-2.69(11)	-0.35(18-II-1)	-0.26(11)
38	33	0.04(16)	-0.02(16)	-0.00(17-II-1)	-2.34(11)	0.15(18-I-1)	-0.27(11)
38	34	0.04(16)	-0.01(16)	-0.00(17-II-1)	-2.05(11)	0.18(18-I-1)	-0.27(11)
38	35	0.05(16)	-0.01(16)	-0.00(17-II-1)	-1.84(11)	0.13(11)	-0.26(11)
38	36	0.05(16)	-0.00(18-II-1)	-0.00(17-II-1)	-1.73(11)	0.05(11)	-0.18(11)
39	1	0.04(16)	-0.03(16)	0.00(17-I-3)	2.66(11)	0.66(18-I-3)	-0.36(11)
39	2	0.04(16)	-0.02(16)	0.00(17-I-3)	2.26(11)	0.30(18-I-3)	-0.36(11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 90 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
39	3	0.05(16)	-0.02(16)	0.00(17-I-3)	1.91(11)	-0.21(18-II-3)	-0.33(11)
39	4	0.05(16)	-0.01(16)	0.00(17-I-3)	1.62(11)	-0.21(18-II-3)	-0.29(18-II-2)
39	5	0.06(16)	-0.01(16)	0.00(11)	1.40(11)	-0.15(11)	-0.25(18-II-2)
39	6	0.06(16)	-0.00(18-I-3)	0.00(11)	1.30(11)	-0.05(11)	-0.16(18-II-2)
39	7	0.04(16)	-0.03(16)	0.01(11)	2.01(11)	0.57(18-I-3)	-0.74(11)
39	8	0.04(16)	-0.02(16)	0.01(11)	1.66(11)	0.27(18-I-3)	-0.73(11)
39	9	0.05(16)	-0.02(16)	0.01(11)	1.36(11)	-0.21(18-II-3)	-0.65(11)
39	10	0.05(16)	-0.01(16)	0.00(11)	1.14(11)	-0.18(18-II-3)	-0.53(11)
39	11	0.06(16)	-0.01(16)	0.00(11)	0.98(11)	-0.11(18-II-3)	-0.40(11)
39	12	0.06(16)	-0.00(18-I-3)	0.00(11)	0.91(11)	-0.03(18-II-3)	-0.23(18-II-2)
39	13	0.04(16)	-0.03(16)	0.01(11)	0.91(11)	0.44(18-I-3)	-1.06(11)
39	14	0.04(16)	-0.02(16)	0.01(11)	0.68(11)	-0.25(18-II-3)	-1.03(11)
39	15	0.05(16)	-0.02(16)	0.01(11)	0.50(11)	-0.19(18-II-3)	-0.88(11)
39	16	0.05(16)	-0.01(16)	0.01(11)	0.40(11)	-0.10(18-II-3)	-0.68(11)
39	17	0.06(16)	-0.01(16)	0.00(11)	0.36(11)	0.04(18-I-3)	-0.49(11)
39	18	0.06(16)	-0.00(18-I-3)	0.00(11)	0.34(11)	0	-0.27(18-II-2)
39	19	0.04(16)	-0.03(18-I-3)	0.01(11)	-0.65(11)	-0.51(18-II-3)	-1.23(11)
39	20	0.04(16)	-0.02(18-I-3)	0.01(11)	-0.65(11)	-0.33(18-II-3)	-1.16(11)
39	21	0.05(16)	-0.02(18-I-3)	0.01(11)	-0.59(11)	0.25(18-I-3)	-0.92(11)
39	22	0.05(16)	-0.01(18-I-3)	0.01(11)	-0.46(11)	0.22(11)	-0.65(11)
39	23	0.06(16)	-0.01(18-I-3)	0.01(11)	-0.33(11)	0.16(11)	-0.43(18-II-2)
39	24	0.06(16)	-0.00(18-I-3)	0.00(11)	-0.26(11)	0.05(11)	-0.24(18-II-2)
39	25	0.04(16)	-0.04(11)	0.02(11)	-2.74(11)	-0.95(18-II-3)	-1.11(11)
39	26	0.04(16)	-0.03(11)	0.01(11)	-2.20(11)	0.34(18-I-3)	-0.96(11)
39	27	0.05(16)	-0.02(11)	0.01(11)	-1.66(11)	0.47(11)	-0.60(11)
39	28	0.05(16)	-0.02(11)	0.01(11)	-1.19(11)	0.45(11)	-0.38(18-II-2)
39	29	0.06(16)	-0.01(11)	0.00(11)	-0.86(11)	0.30(11)	-0.25(18-II-2)
39	30	0.06(16)	-0.00(18-I-3)	0.00(11)	-0.70(11)	0.08(11)	-0.13(18-II-2)
39	31	0.04(16)	-0.07(11)	0.01(11)	-5.60(11)	-0.77(18-II-3)	-0.18(18-I-4)
39	32	0.04(16)	-0.05(11)	0.00(11)	-3.11(11)	0.61(11)	-0.14(18-II-2)
39	33	0.05(16)	-0.03(11)	-0.00(16)	-2.12(11)	0.70(11)	0.19(18-II-4)
39	34	0.05(16)	-0.02(11)	-0.00(16)	-1.44(11)	0.59(11)	0.23(18-II-4)
39	35	0.06(16)	-0.01(11)	-0.00(16)	-1.00(11)	0.37(11)	0.24(18-II-4)
39	36	0.06(16)	-0.00(18-I-3)	0.00(11)	-0.80(11)	0.10(11)	0.16(18-II-4)
40	1	-0.17(11)	-0.06(16)	-0.15(11)	0.46(11)	0.10(11)	0.48(11)
40	2	-0.19(11)	-0.09(11)	-0.13(11)	0.30(11)	0.10(11)	0.40(18-I-2)
40	3	-0.17(11)	-0.09(11)	-0.10(11)	0.15(18-II-4)	0.04(16)	0.36(18-I-2)
40	4	-0.19(11)	-0.07(11)	-0.09(11)	-0.38(11)	-0.16(11)	0.41(18-I-2)
40	5	-0.18(18-I-2)	-0.02(11)	-0.05(18-I-2)	-0.38(11)	0.17(11)	0.13(18-I-2)
40	6	-0.14(18-I-2)	-0.00(18-I-2)	-0.02(18-I-2)	-0.20(11)	0	0.08(18-I-2)
40	7	-0.10(18-I-2)	-0.00(11)	-0.01(18-I-2)	0.12(16)	0.01(18-I-2)	0.06(18-I-2)
40	8	-0.07(18-I-2)	-0.00(16)	-0.01(18-I-2)	0.10(18-I-2)	0	0.05(17-II-2)
40	9	-0.04(18-I-2)	-0.00(16)	-0.01(18-I-2)	0.09(18-I-2)	0	0.04(17-II-2)
40	10	-0.02(18-I-2)	-0.00(16)	-0.01(18-I-2)	0.07(18-I-2)	0	0.04(17-II-2)
40	11	-0.01(18-I-1)	-0.00(17-I-2)	-0.00(18-I-2)	0.05(18-II-4)	0	0.03(17-II-2)
40	12	0.00(11)	-0.00(11)	-0.00(18-I-2)	0.03(17-II-2)	0	0.03(17-II-2)
40	13	0.00(11)	-0.00(18-I-2)	0.00(11)	0	0.01(18-I-2)	0.02(17-II-2)
40	14	-0.00(11)	-0.01(18-I-2)	-0.00(18-I-2)	0	0.04(17-II-2)	0.03(17-II-2)
40	15	-0.00(11)	-0.03(18-I-2)	-0.01(18-I-2)	0	0.06(17-II-2)	0.03(17-II-2)
40	16	0.00(11)	-0.05(18-I-2)	-0.01(11)	0	0.09(11)	0.04(17-II-2)
40	17	0.00(11)	-0.08(18-I-2)	-0.01(11)	0	0.11(11)	0.04(17-II-2)
40	18	0.00(11)	-0.14(11)	-0.02(11)	0	0.12(11)	0.05(17-II-2)
40	19	-0.00(11)	-0.21(11)	-0.03(11)	0	0.14(11)	0.05(17-II-2)
40	20	0.00(11)	-0.31(11)	-0.04(11)	0	0.15(11)	0.05(17-II-2)
40	21	0.00(18-I-2)	-0.43(11)	-0.06(11)	0	0.16(11)	0.05(17-II-2)
40	22	-0.00(11)	-0.59(11)	-0.08(11)	0	0.18(18-II-2)	0.05(17-II-2)
40	23	-0.01(11)	-0.81(11)	-0.13(11)	0	0.21(18-II-2)	0.05(11)
40	24	-0.23(11)	-1.12(11)	-0.30(11)	-0.03(16)	-0.29(16)	-0.05(16)
40	25	-0.13(11)	-0.52(11)	-0.23(11)	0.03(18-II-2)	0.26(18-II-2)	0.14(11)
40	26	-0.10(11)	-0.31(11)	-0.23(11)	0.04(18-II-2)	0.27(18-II-2)	0.07(11)
40	27	-0.06(11)	-0.20(18-I-2)	-0.20(11)	0.04(18-II-2)	0.30(18-II-2)	0.13(11)
40	28	-0.04(11)	-0.16(16)	-0.18(11)	0.04(18-II-2)	0.26(18-II-2)	0.13(11)
40	29	-0.03(11)	-0.15(16)	-0.18(11)	0.03(18-II-2)	0.23(18-II-2)	0.15(11)
40	30	-0.02(11)	-0.14(16)	-0.17(11)	0.02(18-II-2)	0.15(18-II-2)	0.15(11)
40	31	-0.01(16)	-0.11(16)	-0.15(11)	-0.03(11)	-0.20(11)	0.16(11)
40	32	0.02(11)	-0.07(16)	-0.14(11)	-0.03(18-I-4)	-0.23(11)	0.17(11)
40	33	0.07(11)	0.14(11)	-0.13(11)	0.07(11)	0.35(11)	0.32(11)
40	34	-0.09(11)	-0.05(16)	-0.15(11)	0.25(11)	0.23(11)	0.52(11)
40	35	-0.16(11)	-0.06(11)	-0.14(11)	0.17(11)	0.08(11)	0.07(18-I-2)
40	36	-0.12(11)	-0.07(11)	-0.15(11)	0.10(18-II-4)	0.12(11)	0.08(18-I-2)
40	37	-0.14(11)	-0.04(11)	-0.09(11)	0.14(18-I-2)	0.08(11)	-0.06(11)
40	38	-0.14(11)	-0.06(11)	-0.09(11)	0.17(18-I-2)	0.08(18-I-2)	-0.17(11)
40	39	-0.15(11)	-0.05(11)	-0.11(11)	0.16(18-II-4)	0.13(11)	-0.08(11)
40	40	-0.14(11)	-0.04(11)	-0.08(11)	0.14(16)	0.07(18-I-2)	-0.11(11)
40	41	-0.14(11)	-0.02(11)	-0.06(18-I-2)	0.16(16)	0.19(11)	0.07(18-I-2)
40	42	-0.11(11)	-0.03(18-I-2)	-0.07(18-I-2)	0.12(18-I-2)	0.08(18-I-2)	0.09(18-I-2)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
40	43	-0.10 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-0.04 (18-I-2)	0.12 (16)	0.04 (18-I-2)	0.10 (18-I-2)
40	44	-0.08 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.05 (18-I-2)	0.10 (18-I-2)	0.05 (18-I-2)	0.08 (18-I-2)
40	45	-0.07 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-0.03 (18-I-2)	0.10 (18-I-2)	0.03 (18-I-2)	0.08 (18-I-2)
40	46	-0.12 (11)	-0.06 (11)	-0.12 (11)	0.09 (18-II-4)	0.09 (11)	0.07 (18-I-2)
40	47	-0.12 (11)	-0.05 (11)	-0.11 (11)	0.11 (18-I-2)	0.07 (11)	0.07 (18-I-2)
40	48	-0.10 (11)	-0.04 (18-I-2)	-0.09 (11)	0.09 (18-II-4)	0.08 (11)	0.07 (17-II-2)
40	49	-0.10 (11)	-0.03 (18-I-2)	-0.07 (11)	0.09 (18-I-2)	0.06 (11)	0.07 (18-I-2)
40	50	-0.12 (11)	-0.04 (11)	-0.09 (11)	0.11 (18-I-2)	0.08 (18-I-2)	0.07 (18-I-2)
40	51	-0.07 (11)	-0.03 (18-I-2)	-0.06 (11)	0.07 (18-I-2)	0.05 (11)	0.07 (17-II-2)
40	52	-0.06 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.04 (18-I-2)	0.08 (18-I-2)	0.04 (18-I-2)	0.07 (17-II-2)
40	53	-0.05 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-0.03 (18-I-2)	0.08 (18-I-2)	0.02 (18-I-2)	0.07 (17-II-2)
40	54	-0.02 (11)	-0.03 (11)	-0.02 (18-I-2)	0.03 (18-II-4)	0.04 (18-I-2)	0.06 (17-II-2)
40	55	-0.01 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	0.03 (18-II-4)	0.03 (17-II-2)	0.05 (17-II-2)
40	56	-0.01 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	0.02 (18-II-4)	0.04 (17-II-2)	0.05 (17-II-2)
40	57	-0.02 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-0.02 (18-I-2)	0.05 (18-II-4)	0.02 (18-I-2)	0.05 (17-II-2)
40	58	-0.03 (18-I-2)	-0.01 (11)	-0.02 (18-I-2)	0.07 (18-I-2)	0.02 (18-I-2)	0.06 (17-II-2)
40	59	-0.04 (11)	-0.02 (11)	-0.03 (18-I-2)	0.06 (18-I-2)	0.03 (18-I-2)	0.07 (17-II-2)
40	60	-0.03 (11)	-0.02 (11)	-0.03 (18-I-2)	0.05 (18-II-4)	0.04 (18-I-2)	0.06 (17-II-2)
40	61	-0.04 (11)	-0.03 (11)	-0.04 (18-I-2)	0.05 (18-II-4)	0.05 (11)	0.07 (17-II-2)
40	62	-0.09 (11)	-0.09 (11)	-0.15 (11)	0.06 (18-II-4)	0.12 (11)	0.07 (17-II-2)
40	63	-0.08 (11)	-0.07 (11)	-0.11 (11)	0.06 (18-II-4)	0.10 (11)	0.07 (17-II-2)
40	64	-0.07 (11)	-0.05 (11)	-0.08 (11)	0.07 (18-II-4)	0.07 (11)	0.07 (17-II-2)
40	65	-0.05 (11)	-0.05 (11)	-0.06 (11)	0.05 (18-II-4)	0.07 (11)	0.07 (17-II-2)
40	66	-0.02 (11)	-0.05 (11)	-0.04 (11)	0.03 (18-II-4)	0.06 (11)	0.06 (17-II-2)
40	67	-0.01 (11)	-0.04 (18-I-2)	-0.02 (18-I-2)	0.02 (18-II-4)	0.06 (11)	0.05 (17-II-2)
40	68	-0.05 (11)	-0.08 (11)	-0.09 (11)	0.04 (18-II-4)	0.10 (11)	0.07 (17-II-2)
40	69	-0.03 (11)	-0.08 (11)	-0.06 (11)	0.02 (18-II-4)	0.09 (11)	0.06 (17-II-2)
40	70	-0.01 (11)	-0.06 (11)	-0.03 (11)	0.01 (18-II-4)	0.09 (11)	0.06 (17-II-2)
40	71	-0.01 (11)	-0.10 (11)	-0.04 (11)	0	0.11 (11)	0.06 (17-II-2)
40	72	-0.01 (11)	-0.14 (11)	-0.06 (11)	0.01 (18-II-4)	0.12 (11)	0.07 (17-II-2)
40	73	-0.02 (11)	-0.11 (11)	-0.08 (11)	0.02 (18-II-4)	0.11 (11)	0.07 (17-II-2)
40	74	-0.05 (11)	-0.11 (11)	-0.11 (11)	0.03 (18-II-4)	0.12 (11)	0.07 (17-II-2)
40	75	-0.14 (11)	-0.06 (16)	-0.19 (11)	0.22 (11)	0.12 (11)	0.09 (18-I-2)
40	76	-0.01 (11)	-0.10 (16)	-0.18 (11)	-0.03 (18-I-4)	-0.09 (18-I-2)	0.09 (11)
40	77	-0.08 (11)	-0.09 (16)	-0.21 (11)	0.07 (11)	0.10 (11)	0.09 (11)
40	78	-0.06 (11)	-0.07 (16)	-0.20 (11)	0.12 (11)	0.10 (11)	0.08 (11)
40	79	-0.05 (11)	-0.09 (16)	-0.20 (11)	-0.03 (18-I-4)	0.10 (18-II-2)	0.09 (11)
40	80	-0.12 (11)	-0.08 (16)	-0.21 (11)	0.16 (11)	0.10 (11)	0.09 (18-I-2)
40	81	-0.03 (11)	-0.12 (16)	-0.18 (11)	0.02 (16)	0.12 (18-II-2)	0.11 (11)
40	82	-0.06 (11)	-0.11 (16)	-0.20 (11)	0.03 (16)	0.10 (18-II-2)	0.08 (11)
40	83	-0.08 (11)	-0.16 (18-I-2)	-0.20 (11)	0.04 (18-II-2)	0.21 (18-II-2)	0.10 (11)
40	84	-0.06 (11)	-0.14 (16)	-0.19 (11)	0.03 (18-II-2)	0.17 (18-II-2)	0.11 (11)
40	85	-0.10 (11)	-0.16 (18-I-2)	-0.22 (11)	0.04 (18-II-2)	0.17 (18-II-2)	0.07 (17-II-2)
40	86	-0.08 (11)	-0.13 (16)	-0.21 (11)	0.04 (17-I-2)	0.14 (18-II-2)	0.07 (17-II-2)
40	87	-0.14 (11)	-0.51 (11)	-0.27 (11)	0.02 (18-II-2)	0.21 (18-II-2)	0.08 (11)
40	88	-0.10 (11)	-0.21 (11)	-0.22 (11)	0.04 (18-II-2)	0.23 (18-II-2)	0.10 (11)
40	89	-0.11 (11)	-0.25 (11)	-0.24 (11)	0.04 (18-II-2)	0.19 (18-II-2)	0.08 (11)
40	90	-0.12 (11)	-0.31 (11)	-0.25 (11)	0.04 (18-II-2)	0.22 (18-II-2)	0.09 (11)
40	91	-0.10 (11)	-0.18 (11)	-0.23 (11)	0.04 (18-II-2)	0.14 (18-II-2)	0.07 (17-II-2)
40	92	-0.10 (11)	-0.13 (18-I-2)	-0.23 (11)	0.04 (17-I-2)	0.12 (11)	0.07 (17-II-2)
40	93	-0.09 (11)	-0.10 (16)	-0.22 (11)	0.05 (11)	0.11 (11)	0.08 (17-II-2)
40	94	-0.12 (11)	-0.08 (18-I-2)	-0.20 (11)	0.10 (11)	0.14 (11)	0.08 (18-I-2)
40	95	-0.11 (11)	-0.09 (17-I-2)	-0.22 (11)	0.08 (11)	0.14 (11)	0.08 (17-II-2)
40	96	-0.09 (11)	-0.19 (11)	-0.23 (11)	0.04 (17-I-2)	0.14 (11)	0.08 (17-II-2)
40	97	-0.10 (11)	-0.12 (18-I-2)	-0.22 (11)	0.05 (17-I-2)	0.14 (11)	0.08 (17-II-2)
40	98	-0.09 (11)	-0.16 (11)	-0.21 (11)	0.04 (17-I-2)	0.14 (11)	0.08 (17-II-2)
40	99	-0.09 (11)	-0.12 (11)	-0.18 (11)	0.05 (18-II-4)	0.14 (11)	0.08 (17-II-2)
40	100	-0.05 (11)	-0.16 (11)	-0.14 (11)	0.03 (18-II-4)	0.14 (11)	0.08 (17-II-2)
40	101	-0.02 (11)	-0.20 (11)	-0.09 (11)	0.01 (18-II-4)	0.14 (11)	0.07 (17-II-2)
40	102	-0.05 (11)	-0.22 (11)	-0.18 (11)	0.03 (17-I-2)	0.15 (11)	0.08 (17-II-2)
40	103	-0.02 (11)	-0.28 (11)	-0.12 (11)	0.01 (18-II-2)	0.15 (11)	0.08 (17-II-2)
40	104	-0.07 (11)	-0.26 (11)	-0.21 (11)	0.03 (18-II-2)	0.15 (11)	0.08 (17-II-2)
40	105	-0.03 (11)	-0.36 (11)	-0.16 (11)	0.02 (18-II-2)	0.16 (11)	0.08 (17-II-2)
40	106	-0.10 (11)	-0.29 (11)	-0.24 (11)	0.04 (18-II-2)	0.16 (18-II-2)	0.08 (17-II-2)
40	107	-0.06 (11)	-0.43 (11)	-0.21 (11)	0.02 (18-II-2)	0.17 (18-II-2)	0.08 (17-II-2)
41	1	0.01 (11)	0.10 (11)	0.03 (16)	-2.91 (16)	-1.71 (11)	-1.27 (11)
41	2	0.02 (11)	0.11 (11)	0.03 (16)	-3.86 (16)	-2.40 (11)	-1.77 (11)
41	3	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.03 (11)	-4.38 (16)	-3.32 (11)	-2.09 (11)
41	4	0.04 (11)	0.15 (11)	-0.04 (11)	-4.94 (18-I-2)	-4.38 (11)	-2.07 (11)
41	5	0.05 (11)	0.17 (11)	-0.04 (11)	-5.35 (11)	-5.70 (11)	-1.86 (11)
41	6	0.06 (11)	0.17 (11)	-0.03 (11)	-3.85 (11)	-7.21 (11)	-0.78 (11)
41	7	0.08 (11)	0.21 (11)	-0.03 (11)	-6.13 (11)	-6.45 (11)	0.36 (11)
41	8	0.15 (11)	0.21 (11)	-0.02 (18-I-2)	-3.72 (11)	-7.92 (11)	-0.60 (18-I-4)
41	9	0.06 (11)	0.15 (11)	-0.03 (11)	1.72 (16)	-6.50 (11)	-0.94 (16)
41	10	-0.02 (16)	0.15 (11)	-0.01 (18-I-2)	2.09 (16)	-6.26 (11)	1.56 (11)
41	11	-0.03 (11)	0.18 (11)	0.04 (11)	1.15 (16)	-8.57 (11)	1.27 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 92 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
41	12	0.01(11)	0.17(11)	0.08(11)	-4.23(11)	-6.89(11)	-1.42(18-II-2)
41	13	0.04(11)	0.15(11)	0.05(11)	-3.91(11)	-3.90(11)	-1.27(16)
41	14	0.04(11)	0.14(11)	0.03(11)	-2.29(11)	-2.69(11)	-1.18(16)
41	15	0.05(11)	0.13(11)	0.01(11)	-1.55(11)	-2.79(16)	-0.51(16)
41	16	0.03(11)	0.14(11)	0.01(11)	-0.78(11)	-4.43(16)	-1.05(11)
41	17	0.01(11)	0.13(11)	0.01(18-II-2)	-0.34(16)	-4.23(16)	-1.09(11)
41	18	-0.01(18-II-2)	0.12(11)	0.01(18-II-2)	0.48(11)	-3.50(16)	-0.77(11)
41	19	-0.02(11)	0.10(11)	0.01(16)	0.56(11)	-2.98(16)	0.59(16)
41	20	-0.03(11)	0.10(11)	0.01(16)	1.39(11)	-2.09(11)	0.60(16)
41	21	-0.01(18-II-2)	0.09(11)	0.03(16)	-1.78(16)	-1.37(11)	1.11(16)
41	22	0.02(11)	0.14(11)	0.03(11)	-1.04(11)	-2.02(11)	-1.72(11)
41	23	0.01(11)	0.14(11)	0.02(11)	0.69(18-II-2)	-1.87(11)	-1.44(11)
41	24	0.01(11)	0.14(11)	0.03(11)	1.30(16)	-3.76(11)	-1.07(11)
41	25	-0.01(16)	0.16(11)	0.03(11)	1.26(16)	-5.05(11)	-1.07(18-II-2)
41	26	0.02(11)	0.15(11)	0.04(11)	-0.86(11)	-3.19(11)	-2.03(11)
41	27	0.01(11)	0.12(11)	0.01(18-II-2)	0.78(11)	-1.18(11)	0.72(18-I-2)
41	28	-0.00(18-II-2)	0.11(11)	0.01(16)	-0.70(16)	-0.83(11)	0.81(16)
41	29	0.01(11)	0.11(11)	0.02(16)	-1.25(16)	-1.41(11)	0.85(16)
41	30	0.00(11)	0.13(11)	0.02(18-II-2)	0.90(18-II-2)	-1.45(11)	-0.62(11)
41	31	0.01(11)	0.13(11)	0.01(18-II-2)	0.93(11)	-2.27(11)	0.75(18-I-2)
41	32	0.01(11)	0.14(11)	0.01(18-II-2)	1.58(18-II-2)	-3.89(11)	1.12(11)
41	33	0.01(11)	0.14(11)	0.02(11)	1.69(18-II-2)	-3.01(11)	0.42(18-I-2)
41	34	0.04(11)	0.16(11)	-0.02(11)	-2.76(11)	-4.89(11)	0.43(18-I-2)
41	35	0.03(11)	0.15(11)	-0.01(18-I-2)	-0.75(11)	-4.07(11)	1.12(11)
41	36	0.03(11)	0.15(11)	-0.02(11)	-2.68(18-I-2)	-3.79(11)	0.48(18-I-2)
41	37	0.03(11)	0.13(11)	-0.02(11)	-2.38(16)	-3.09(11)	0.63(16)
41	38	0.02(11)	0.13(11)	0.01(16)	-0.67(16)	-2.70(11)	0.77(18-I-2)
41	39	0.02(11)	0.12(11)	0.02(16)	-1.86(16)	-2.09(11)	0.73(16)
42	1	0.07(11)	0.13(11)	0.05(11)	-5.05(11)	-5.63(11)	0.90(18-I-2)
42	2	0.07(11)	0.11(11)	0.04(11)	-2.33(11)	-2.96(11)	-1.12(16)
42	3	0.06(11)	0.13(11)	0.05(11)	-2.46(11)	0.13(16)	-1.81(16)
42	4	0.05(11)	0.12(11)	0.05(11)	-1.88(11)	-3.26(16)	-1.89(16)
42	5	0.04(11)	0.11(11)	0.04(11)	-1.22(11)	-3.17(16)	-1.59(16)
42	6	0.03(11)	0.10(11)	0.03(11)	-0.93(11)	-2.99(16)	-1.27(16)
42	7	0.02(11)	0.12(11)	0.03(11)	-0.45(11)	-2.51(16)	-0.95(11)
42	8	0.02(11)	0.10(11)	0.03(11)	1.03(18-I-2)	-2.08(16)	-1.33(11)
42	9	0.02(11)	0.11(11)	0.03(11)	1.06(16)	-1.76(16)	-1.66(11)
42	10	0.01(11)	0.13(11)	0.03(11)	-1.28(11)	-1.53(16)	-1.92(11)
42	11	-0.01(16)	0.14(11)	0.03(11)	-2.71(11)	-1.16(16)	-2.08(11)
42	12	-0.02(16)	0.16(11)	0.04(11)	-3.95(11)	-1.80(11)	2.07(16)
42	13	-0.02(16)	0.18(11)	0.05(11)	-4.67(11)	-3.50(11)	-2.08(11)
42	14	-0.03(16)	0.18(11)	0.06(11)	-3.10(11)	-5.71(11)	-2.77(11)
42	15	-0.03(16)	0.18(11)	0.08(11)	-3.08(11)	-6.02(11)	-1.34(11)
42	16	0.06(11)	0.19(11)	0.09(11)	-2.69(11)	-5.33(11)	-3.53(11)
42	17	-0.04(16)	0.14(11)	0.07(11)	1.37(16)	-5.80(11)	-3.24(11)
42	18	0.04(11)	0.11(11)	0.07(11)	1.80(16)	-6.33(11)	-2.20(11)
42	19	0.10(11)	0.12(11)	0.05(11)	-3.69(11)	-8.01(11)	-1.54(11)
42	20	0.06(11)	0.11(11)	0.05(11)	1.52(16)	2.33(16)	-1.80(11)
42	21	0.06(11)	0.13(11)	0.05(11)	-2.66(11)	-1.49(11)	-1.16(11)
42	22	0.05(11)	0.12(11)	0.05(11)	-1.12(11)	-0.70(11)	-1.25(11)
42	23	0.03(11)	0.11(11)	0.04(11)	1.42(18-I-2)	-1.18(11)	-0.82(11)
42	24	0.03(11)	0.11(11)	0.03(11)	1.06(18-I-2)	-1.21(16)	-0.64(11)
42	25	0.03(11)	0.12(11)	0.04(11)	1.41(18-I-2)	-1.15(11)	-0.94(11)
42	26	0.04(11)	0.11(11)	0.05(11)	0.99(16)	-0.81(11)	-1.11(11)
42	27	0.04(11)	0.12(11)	0.05(11)	1.84(16)	-2.06(11)	-1.36(11)
42	28	0.05(11)	0.12(11)	0.05(11)	2.09(16)	-3.81(11)	-2.06(11)
42	29	0.05(11)	0.12(11)	0.05(11)	1.97(16)	-2.13(11)	-1.89(11)
42	30	-0.03(16)	0.14(11)	0.06(11)	0.98(16)	-4.56(11)	-1.81(11)
42	31	0.04(11)	0.13(11)	0.05(11)	1.52(16)	-4.06(11)	-1.70(11)
42	32	0.03(11)	0.14(11)	0.05(11)	0.88(16)	-3.27(11)	-1.45(11)
42	33	0.03(11)	0.13(11)	0.04(11)	1.53(18-I-2)	-2.43(11)	-1.39(11)
42	34	0.03(11)	0.12(11)	0.04(11)	1.14(16)	-1.46(11)	-1.22(11)
42	35	0.02(11)	0.13(11)	0.04(11)	0.97(16)	-2.27(11)	-1.45(11)
43	1	0.03(16)	-0.05(11)	-0.03(11)	-2.24(11)	0.64(18-I-3)	2.49(11)
43	2	0.04(16)	-0.04(11)	-0.01(11)	-2.35(11)	0.67(11)	1.35(11)
43	3	0.04(16)	-0.03(11)	-0.01(17-II-3)	-1.53(11)	0.65(11)	1.02(11)
43	4	0.05(16)	-0.02(11)	-0.01(17-II-3)	-1.03(11)	0.53(11)	0.80(11)
43	5	0.05(16)	-0.01(11)	-0.00(17-II-3)	-0.67(11)	0.33(11)	0.64(11)
43	6	0.06(16)	-0.00(18-I-3)	-0.00(17-II-3)	-0.50(11)	0.09(11)	0.39(11)
43	7	0.03(16)	-0.03(11)	-0.02(11)	-0.19(11)	-0.44(18-II-3)	1.87(11)
43	8	0.04(16)	-0.03(11)	-0.02(11)	-0.29(11)	0.45(18-I-3)	1.80(11)
43	9	0.04(16)	-0.02(11)	-0.01(11)	-0.32(18-II-2)	0.41(11)	1.44(11)
43	10	0.05(16)	-0.02(11)	-0.01(11)	-0.20(18-II-3)	0.35(11)	1.16(11)
43	11	0.05(16)	-0.01(11)	-0.01(11)	-0.11(16)	0.21(11)	0.92(11)
43	12	0.06(16)	-0.00(18-I-3)	-0.00(11)	0.13(11)	0.06(11)	0.55(11)
43	13	0.03(16)	-0.03(16)	-0.02(11)	1.38(11)	0.58(18-I-3)	1.64(11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 93 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
43	14	0.03(16)	-0.02(16)	-0.02(11)	1.16(11)	0.37(18-I-3)	1.61(11)
43	15	0.04(16)	-0.02(16)	-0.01(11)	1.00(11)	0.25(18-I-3)	1.45(11)
43	16	0.04(16)	-0.01(18-I-3)	-0.01(11)	0.92(11)	0.16(18-I-3)	1.23(11)
43	17	0.05(16)	-0.01(18-I-3)	-0.01(11)	0.91(11)	0.08(11)	1.02(11)
43	18	0.05(16)	-0.00(18-I-3)	-0.00(11)	0.91(11)	0.02(11)	0.63(11)
43	19	0.03(16)	-0.03(16)	-0.02(11)	2.59(11)	0.71(18-I-3)	1.36(11)
43	20	0.03(16)	-0.02(16)	-0.01(11)	2.28(11)	0.40(18-I-3)	1.35(11)
43	21	0.04(16)	-0.02(16)	-0.01(11)	2.02(11)	0.20(18-I-3)	1.26(11)
43	22	0.04(16)	-0.01(16)	-0.01(11)	1.83(11)	0.08(18-I-3)	1.13(11)
43	23	0.05(16)	-0.01(16)	-0.01(11)	1.71(11)	-0.05(18-II-3)	0.98(11)
43	24	0.05(16)	-0.00(18-I-3)	-0.00(11)	1.65(11)	-0.02(18-II-3)	0.61(11)
43	25	0.03(16)	-0.03(16)	-0.01(17-II-3)	3.40(11)	0.83(11)	1.03(11)
43	26	0.03(16)	-0.02(16)	-0.01(17-II-3)	3.04(11)	0.42(18-I-3)	1.04(11)
43	27	0.04(16)	-0.02(16)	-0.01(17-II-4)	2.73(11)	0.18(18-I-3)	1.00(11)
43	28	0.04(16)	-0.01(16)	-0.01(17-II-4)	2.49(11)	-0.09(18-II-3)	0.93(11)
43	29	0.04(16)	-0.01(16)	-0.01(11)	2.31(11)	-0.08(18-II-3)	0.84(11)
43	30	0.05(16)	-0.00(18-I-3)	-0.00(11)	2.22(11)	-0.03(11)	0.54(11)
43	31	0.03(16)	-0.03(16)	-0.01(16)	3.79(11)	0.92(11)	0.69(11)
43	32	0.03(16)	-0.02(16)	-0.01(16)	3.42(11)	0.44(18-I-3)	0.71(11)
43	33	0.03(16)	-0.02(16)	-0.01(16)	3.10(11)	0.17(18-I-3)	0.71(11)
43	34	0.04(16)	-0.01(16)	-0.01(16)	2.84(11)	-0.09(18-II-3)	0.69(11)
43	35	0.04(16)	-0.01(16)	-0.00(17-II-4)	2.64(11)	-0.09(11)	0.66(11)
43	36	0.04(16)	-0.00(18-I-2)	-0.00(17-II-4)	2.55(11)	-0.04(11)	0.44(11)
44	1	0.01(11)	-0.07(16)	-0.06(11)	-1.33(11)	-4.86(11)	-0.46(11)
44	2	-0.00(16)	-0.06(16)	-0.06(11)	-2.14(11)	-0.98(18-II-2)	-0.99(11)
44	3	0.00(16)	-0.06(16)	-0.06(11)	-3.14(11)	0.51(11)	-0.41(11)
44	4	0.01(16)	-0.05(16)	-0.05(11)	-3.91(11)	0.68(11)	0.31(11)
44	5	0.02(16)	-0.05(16)	-0.05(11)	-4.05(11)	0.33(18-I-3)	0.78(11)
44	6	0.03(16)	-0.06(11)	-0.03(11)	-2.87(11)	-1.25(18-II-3)	1.28(11)
44	7	-0.01(16)	-0.07(16)	-0.06(11)	-0.87(11)	-5.53(11)	-1.13(11)
44	8	-0.00(16)	-0.07(16)	-0.05(11)	-0.47(11)	-0.94(18-II-2)	-1.78(11)
44	9	0.01(16)	-0.06(16)	-0.05(11)	-0.38(18-II-2)	1.38(11)	-1.30(11)
44	10	0.01(16)	-0.05(16)	-0.04(11)	-0.47(11)	1.60(11)	-0.67(18-II-2)
44	11	0.02(16)	-0.05(16)	-0.04(11)	-0.42(11)	1.01(11)	0.46(11)
44	12	0.03(16)	-0.04(18-I-4)	-0.03(11)	-0.24(11)	0.55(18-I-3)	1.38(11)
44	13	-0.01(16)	-0.08(16)	-0.06(11)	-0.63(11)	-6.51(11)	-1.12(11)
44	14	-0.00(11)	-0.07(16)	-0.05(11)	0.63(11)	-1.00(18-II-2)	-1.65(11)
44	15	0.01(16)	-0.06(16)	-0.04(11)	1.45(11)	2.13(11)	-1.21(11)
44	16	0.01(16)	-0.05(16)	-0.04(11)	1.83(11)	2.49(11)	-0.61(18-II-2)
44	17	0.02(16)	-0.05(16)	-0.03(11)	1.90(11)	1.88(11)	0.54(11)
44	18	0.03(16)	-0.04(16)	-0.02(11)	1.70(11)	1.02(18-I-3)	1.33(11)
44	19	-0.01(16)	-0.09(16)	-0.05(11)	-0.52(11)	-7.27(11)	-0.84(11)
44	20	-0.01(11)	-0.08(16)	-0.05(11)	1.29(11)	-1.04(18-II-2)	-1.19(11)
44	21	-0.01(11)	-0.07(16)	-0.04(11)	2.60(11)	2.71(11)	-0.85(11)
44	22	0.01(16)	-0.06(16)	-0.03(11)	3.30(11)	3.22(11)	-0.41(18-II-2)
44	23	0.02(16)	-0.05(16)	-0.02(11)	3.42(11)	2.60(11)	0.54(11)
44	24	0.02(16)	-0.03(16)	-0.02(11)	3.06(11)	1.53(11)	1.13(11)
44	25	-0.01(18-I-3)	-0.09(16)	-0.05(11)	-0.46(11)	-7.69(11)	-0.41(11)
44	26	-0.01(11)	-0.08(16)	-0.04(11)	1.67(11)	-1.06(18-II-2)	-0.55(11)
44	27	-0.01(11)	-0.07(16)	-0.03(11)	3.26(11)	3.10(11)	-0.33(11)
44	28	-0.01(11)	-0.06(16)	-0.02(11)	4.16(11)	3.73(11)	-0.16(18-II-2)
44	29	0.02(16)	-0.05(16)	-0.02(11)	4.33(11)	3.09(11)	0.52(11)
44	30	0.02(16)	-0.03(16)	-0.02(17-II-3)	3.92(11)	1.88(11)	0.88(11)
44	31	-0.01(11)	-0.10(16)	-0.03(11)	-0.41(11)	-7.77(11)	0.17(18-I-2)
44	32	-0.02(11)	-0.08(16)	-0.03(11)	1.85(11)	-1.05(18-II-2)	0.20(18-I-2)
44	33	-0.02(11)	-0.07(16)	-0.02(11)	3.57(11)	3.28(11)	0.28(11)
44	34	-0.02(11)	-0.06(16)	-0.02(18-I-2)	4.54(11)	3.97(11)	0.38(11)
44	35	0.02(16)	-0.05(16)	-0.02(18-I-2)	4.74(11)	3.33(11)	0.51(11)
44	36	0.02(16)	-0.03(16)	-0.01(17-II-3)	4.32(11)	2.06(11)	0.63(11)
45	1	0.03(16)	-0.03(16)	-0.00(16)	-2.94(11)	-0.72(18-II-1)	0.18(18-II-4)
45	2	0.03(16)	-0.02(16)	-0.00(16)	-2.56(11)	-0.35(18-II-1)	0.19(18-II-4)
45	3	0.04(16)	-0.02(16)	-0.00(16)	-2.23(11)	0.14(18-I-1)	0.17(18-II-4)
45	4	0.04(16)	-0.01(16)	-0.00(16)	-1.96(11)	0.16(18-I-1)	0.14(18-II-4)
45	5	0.04(16)	-0.01(16)	-0.00(16)	-1.77(11)	0.12(18-I-1)	0.10(18-II-4)
45	6	0.05(16)	-0.00(18-II-1)	-0.00(16)	-1.68(11)	0.04(11)	-0.08(18-I-4)
45	7	0.03(16)	-0.03(16)	0.01(11)	-2.35(11)	-0.65(18-II-1)	0.48(11)
45	8	0.03(16)	-0.02(16)	0.01(11)	-2.03(11)	-0.33(18-II-1)	0.44(11)
45	9	0.04(16)	-0.02(16)	0.00(11)	-1.77(11)	-0.15(18-II-1)	0.37(18-I-2)
45	10	0.04(16)	-0.01(16)	0.00(11)	-1.57(11)	0.12(18-I-1)	0.29(18-I-2)
45	11	0.04(16)	-0.01(16)	0.00(11)	-1.43(11)	0.08(18-I-1)	0.21(18-I-2)
45	12	0.05(16)	-0.00(18-II-1)	0.00(11)	-1.37(11)	0.02(18-I-1)	0.11(18-II-4)
45	13	0.03(16)	-0.03(16)	0.01(11)	-1.34(11)	-0.54(18-II-2)	0.75(11)
45	14	0.03(16)	-0.02(16)	0.01(11)	-1.14(11)	-0.32(18-II-2)	0.69(11)
45	15	0.03(16)	-0.02(16)	0.01(11)	-1.00(11)	-0.20(18-II-2)	0.53(11)
45	16	0.04(16)	-0.01(16)	0.01(11)	-0.92(11)	-0.12(18-II-2)	0.40(18-I-2)
45	17	0.04(16)	-0.01(16)	0.00(11)	-0.89(11)	-0.06(11)	0.27(18-I-2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 94 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
45	18	0.05 (16)	-0.00 (18-II-2)	0.00 (11)	-0.89 (11)	-0.01 (18-II-1)	0.14 (18-I-2)
45	19	0.03 (16)	-0.03 (16)	0.01 (11)	0.26 (16)	-0.40 (18-II-2)	0.87 (11)
45	20	0.03 (16)	-0.02 (18-II-1)	0.01 (11)	0.29 (16)	-0.33 (18-II-2)	0.77 (11)
45	21	0.03 (16)	-0.02 (18-II-1)	0.01 (11)	0.30 (16)	-0.36 (11)	0.56 (18-I-2)
45	22	0.04 (16)	-0.01 (18-II-1)	0.01 (11)	0.29 (16)	-0.32 (11)	0.37 (18-I-2)
45	23	0.04 (16)	-0.01 (18-I-1)	0.01 (11)	-0.29 (11)	-0.20 (11)	0.22 (18-I-2)
45	24	0.05 (16)	-0.00 (18-II-2)	0.00 (11)	-0.36 (11)	-0.05 (11)	0.11 (18-II-4)
45	25	0.03 (16)	-0.04 (11)	0.01 (11)	2.03 (11)	0.66 (18-I-2)	0.68 (11)
45	26	0.03 (16)	-0.03 (11)	0.01 (11)	1.47 (11)	-0.51 (11)	0.60 (18-I-2)
45	27	0.03 (16)	-0.02 (11)	0.01 (11)	0.98 (18-I-2)	-0.63 (11)	0.34 (18-I-2)
45	28	0.04 (16)	-0.02 (11)	0.01 (11)	0.64 (18-I-2)	-0.53 (11)	0.17 (16)
45	29	0.04 (16)	-0.01 (11)	0.00 (11)	0.39 (18-I-2)	-0.32 (11)	-0.18 (11)
45	30	0.05 (16)	-0.00 (18-II-2)	0.00 (11)	0.36 (16)	-0.09 (11)	-0.16 (11)
45	31	0.03 (16)	-0.07 (11)	0.01 (11)	4.49 (11)	-0.52 (18-II-2)	-0.40 (11)
45	32	0.03 (16)	-0.04 (11)	-0.01 (16)	2.24 (11)	-0.86 (11)	-0.43 (11)
45	33	0.03 (16)	-0.03 (11)	-0.01 (16)	1.36 (18-I-2)	-0.82 (11)	-0.55 (11)
45	34	0.04 (16)	-0.02 (11)	-0.00 (16)	0.85 (18-I-2)	-0.63 (11)	-0.57 (11)
45	35	0.04 (16)	-0.01 (11)	-0.00 (16)	0.52 (18-I-1)	-0.38 (11)	-0.56 (11)
45	36	0.04 (16)	-0.00 (18-II-2)	-0.00 (16)	0.38 (16)	-0.10 (11)	-0.38 (11)
46	1	-0.01 (11)	-0.10 (16)	-0.01 (16)	0.45 (11)	7.50 (11)	-0.53 (11)
46	2	-0.01 (11)	-0.08 (16)	-0.01 (16)	-1.59 (11)	1.10 (18-I-1)	-0.69 (11)
46	3	-0.01 (11)	-0.07 (16)	-0.01 (16)	-3.09 (11)	-2.97 (11)	-0.59 (11)
46	4	-0.01 (11)	-0.05 (16)	-0.01 (16)	-3.89 (11)	-3.53 (11)	-0.35 (18-I-4)
46	5	0.02 (16)	-0.04 (16)	-0.01 (16)	-3.98 (11)	-2.87 (11)	-0.21 (18-I-4)
46	6	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.00 (16)	-3.50 (11)	-1.67 (11)	0.13 (18-II-4)
46	7	-0.01 (18-II-2)	-0.09 (16)	0.02 (11)	0.50 (11)	7.15 (11)	-0.99 (11)
46	8	-0.01 (11)	-0.08 (16)	0.01 (11)	-1.29 (11)	1.06 (18-I-1)	-1.31 (11)
46	9	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.01 (11)	-2.57 (11)	-2.69 (11)	-1.08 (11)
46	10	-0.01 (11)	-0.05 (16)	0.01 (11)	-3.22 (11)	-3.17 (11)	-0.57 (11)
46	11	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.01 (11)	-3.27 (11)	-2.54 (11)	-0.28 (18-I-4)
46	12	0.02 (16)	-0.03 (16)	0.01 (11)	-2.85 (11)	-1.47 (11)	0.36 (11)
46	13	-0.01 (16)	-0.08 (16)	0.02 (11)	0.60 (11)	6.54 (11)	-1.29 (11)
46	14	-0.01 (11)	-0.07 (16)	0.02 (11)	-0.72 (11)	1.00 (18-I-2)	-1.77 (11)
46	15	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.02 (11)	-1.57 (11)	-2.22 (11)	-1.43 (11)
46	16	-0.01 (11)	-0.05 (16)	0.01 (11)	-1.94 (11)	-2.56 (11)	-0.73 (18-I-4)
46	17	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.01 (11)	-1.95 (11)	-1.97 (11)	-0.35 (18-I-4)
46	18	0.02 (16)	-0.03 (16)	0.01 (11)	-1.66 (11)	-1.10 (11)	0.58 (11)
46	19	-0.01 (16)	-0.07 (16)	0.02 (11)	0.80 (11)	5.72 (11)	-1.36 (11)
46	20	-0.01 (11)	-0.07 (16)	0.02 (11)	0.30 (18-I-4)	0.93 (18-I-2)	-1.94 (11)
46	21	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.02 (11)	0.24 (18-I-4)	-1.59 (11)	-1.55 (11)
46	22	-0.01 (11)	-0.05 (16)	0.02 (11)	0.24 (18-I-4)	-1.78 (11)	-0.80 (18-I-4)
46	23	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.02 (11)	0.21 (18-I-4)	-1.23 (11)	-0.42 (18-I-4)
46	24	0.02 (16)	-0.04 (16)	0.02 (11)	0.22 (16)	-0.68 (18-II-2)	0.66 (11)
46	25	-0.01 (18-II-2)	-0.07 (16)	0.02 (11)	1.13 (11)	4.85 (11)	-1.06 (11)
46	26	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.03 (11)	1.73 (11)	0.86 (18-I-2)	-1.64 (11)
46	27	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.03 (11)	2.66 (11)	-0.83 (11)	-1.30 (11)
46	28	-0.01 (11)	-0.05 (16)	0.03 (11)	3.31 (11)	-0.90 (11)	-0.68 (18-I-4)
46	29	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.03 (11)	3.36 (11)	-0.43 (11)	-0.46 (18-I-4)
46	30	0.02 (16)	-0.04 (18-II-4)	0.02 (11)	2.76 (11)	0.81 (18-I-2)	0.44 (11)
46	31	-0.02 (18-II-2)	-0.06 (18-II-1)	0.02 (11)	1.47 (11)	4.41 (11)	0.16 (18-I-2)
46	32	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.02 (11)	3.80 (11)	0.92 (18-I-2)	0.22 (16)
46	33	-0.01 (11)	-0.06 (16)	0.03 (11)	6.67 (11)	0.32 (18-I-1)	0.22 (16)
46	34	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.04 (11)	8.04 (11)	0.19 (18-I-1)	0.24 (18-I-2)
46	35	0.01 (16)	-0.05 (16)	0.04 (11)	7.95 (11)	0.48 (18-I-2)	0.23 (16)
46	36	0.02 (16)	-0.05 (11)	0.03 (11)	7.00 (11)	1.60 (18-I-2)	0.28 (18-II-4)
47	1	-0.02 (16)	0.11 (11)	0.02 (18-II-2)	-2.51 (11)	-3.12 (11)	1.95 (16)
47	2	0.02 (11)	0.11 (11)	0.03 (18-II-2)	-2.59 (11)	-2.91 (11)	2.37 (16)
47	3	0.02 (11)	0.10 (11)	0.03 (18-II-2)	-2.67 (11)	-2.80 (11)	2.49 (16)
47	4	0.02 (11)	0.10 (11)	0.02 (18-II-2)	-2.88 (11)	-2.75 (11)	2.28 (16)
47	5	0.03 (11)	0.10 (11)	0.02 (18-I-4)	-3.27 (11)	-2.86 (11)	1.94 (16)
47	6	0.03 (11)	0.11 (11)	0.02 (18-I-4)	-4.03 (11)	-3.29 (11)	1.51 (16)
47	7	0.05 (11)	0.11 (11)	0.02 (11)	-5.11 (11)	-4.13 (11)	-1.24 (11)
47	8	0.09 (11)	0.12 (11)	0.03 (11)	-3.53 (11)	-5.54 (11)	-3.45 (11)
47	9	0.03 (11)	0.11 (11)	-0.01 (18-I-4)	1.29 (16)	4.42 (16)	-1.30 (11)
47	10	-0.03 (16)	0.11 (11)	0.02 (11)	1.47 (16)	4.19 (16)	-1.46 (11)
47	11	-0.01 (16)	0.10 (11)	0.03 (11)	0.18 (16)	-3.09 (11)	-1.01 (11)
47	12	-0.02 (16)	0.09 (11)	0.03 (11)	0.35 (11)	-2.23 (11)	-1.06 (18-II-2)
47	13	0.02 (11)	0.09 (11)	0.03 (11)	0.80 (11)	-1.88 (11)	-1.22 (16)
47	14	0.03 (11)	0.10 (11)	0.03 (11)	-0.42 (16)	-2.77 (11)	-0.83 (16)
47	15	0.02 (11)	0.09 (11)	0.02 (11)	-0.50 (11)	-3.40 (16)	-0.47 (16)
47	16	0.02 (11)	0.10 (11)	0.02 (11)	-0.44 (11)	-3.75 (16)	0.37 (11)
47	17	0.02 (11)	0.11 (11)	0.02 (11)	-0.56 (11)	-3.88 (16)	0.57 (11)
47	18	0.03 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-0.91 (11)	-4.39 (16)	0.59 (11)
47	19	0.04 (11)	0.12 (11)	0.01 (11)	-1.45 (11)	-3.93 (16)	0.42 (16)
47	20	0.02 (11)	0.12 (11)	0.02 (18-II-2)	-2.28 (11)	-3.41 (11)	1.19 (16)
47	21	0.02 (11)	0.10 (11)	0.02 (11)	1.17 (16)	-2.39 (11)	-0.89 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 95 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
47	22	-0.02 (16)	0.10 (11)	0.02 (11)	1.26 (16)	2.44 (16)	-1.36 (11)
47	23	0.02 (11)	0.10 (11)	0.03 (11)	0.47 (16)	-1.80 (11)	-1.05 (11)
47	24	0.02 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-2.00 (11)	-2.58 (11)	0.71 (16)
47	25	0.02 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-1.96 (11)	-3.06 (11)	0.85 (16)
47	26	0.02 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-1.47 (11)	-2.67 (11)	0.27 (16)
47	27	0.02 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-2.29 (11)	-2.77 (11)	1.22 (16)
47	28	0.03 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	1.12 (16)	3.50 (16)	-0.44 (11)
47	29	0.02 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	0.97 (16)	-2.50 (11)	-0.31 (18-I-4)
47	30	0.02 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-1.31 (11)	-2.34 (11)	0.35 (16)
47	31	0.04 (11)	0.12 (11)	0.01 (11)	-4.11 (11)	-3.58 (11)	0.94 (16)
47	32	0.03 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-2.89 (11)	-2.91 (11)	0.68 (16)
47	33	0.03 (11)	0.11 (11)	0.02 (11)	-3.08 (11)	-2.62 (11)	1.16 (16)
47	34	0.02 (11)	0.11 (11)	0.02 (11)	-2.66 (11)	-2.56 (11)	1.72 (16)
47	35	0.02 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-2.51 (11)	-2.40 (11)	1.20 (16)
47	36	0.02 (11)	0.11 (11)	0.02 (11)	-2.81 (11)	-2.50 (11)	1.44 (16)
47	37	0.02 (11)	0.11 (11)	0.02 (11)	-2.50 (11)	-2.57 (11)	1.48 (16)
47	38	0.02 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-2.04 (11)	-2.28 (11)	0.72 (16)
48	1	0.02 (16)	-0.05 (11)	-0.02 (11)	1.45 (11)	-0.90 (11)	-2.67 (11)
48	2	0.03 (16)	-0.04 (11)	-0.01 (17-II-4)	1.55 (11)	-0.88 (11)	-1.63 (11)
48	3	0.03 (16)	-0.03 (11)	-0.01 (16)	0.94 (18-I-2)	-0.75 (11)	-1.31 (11)
48	4	0.03 (16)	-0.02 (11)	-0.01 (16)	0.58 (18-I-1)	-0.56 (11)	-1.10 (11)
48	5	0.04 (16)	-0.01 (11)	-0.00 (16)	0.36 (16)	-0.33 (11)	-0.93 (11)
48	6	0.04 (16)	-0.00 (18-II-2)	-0.00 (16)	0.34 (16)	-0.09 (11)	-0.59 (11)
48	7	0.02 (16)	-0.03 (17-II-2)	-0.02 (17-II-4)	-0.29 (11)	-0.47 (18-II-2)	-2.17 (11)
48	8	0.02 (16)	-0.03 (11)	-0.02 (17-II-4)	0.25 (16)	-0.59 (11)	-2.04 (11)
48	9	0.03 (16)	-0.02 (11)	-0.01 (17-II-4)	0.27 (16)	-0.49 (11)	-1.69 (11)
48	10	0.03 (16)	-0.02 (11)	-0.01 (17-II-4)	-0.35 (11)	-0.37 (11)	-1.41 (11)
48	11	0.03 (16)	-0.01 (17-II-2)	-0.01 (17-II-4)	-0.48 (11)	-0.21 (11)	-1.18 (11)
48	12	0.04 (16)	-0.00 (18-II-2)	-0.00 (17-II-4)	-0.55 (11)	-0.05 (11)	-0.74 (11)
48	13	-0.02 (11)	-0.03 (16)	-0.02 (17-II-4)	-1.64 (11)	-0.65 (11)	-1.97 (11)
48	14	-0.02 (16)	-0.02 (16)	-0.02 (17-II-4)	-1.42 (11)	-0.39 (18-II-1)	-1.87 (11)
48	15	0.02 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (17-II-4)	-1.26 (11)	-0.26 (11)	-1.69 (11)
48	16	0.03 (16)	-0.01 (18-II-1)	-0.01 (17-II-4)	-1.17 (11)	-0.15 (11)	-1.47 (11)
48	17	0.03 (16)	-0.01 (18-II-1)	-0.01 (17-II-4)	-1.13 (11)	-0.07 (11)	-1.26 (11)
48	18	0.03 (16)	-0.00 (18-II-2)	-0.00 (17-II-4)	-1.12 (11)	-0.01 (18-II-4)	-0.79 (11)
48	19	-0.02 (11)	-0.03 (16)	-0.02 (18-II-4)	-2.64 (11)	-0.74 (11)	-1.68 (11)
48	20	-0.02 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (18-II-4)	-2.31 (11)	-0.38 (18-II-1)	-1.62 (11)
48	21	-0.02 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (18-II-4)	-2.04 (11)	-0.17 (18-II-1)	-1.50 (11)
48	22	0.02 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (18-II-4)	-1.83 (11)	-0.05 (18-II-4)	-1.34 (11)
48	23	0.03 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (18-II-4)	-1.68 (11)	0.05 (11)	-1.19 (11)
48	24	0.03 (16)	-0.00 (18-II-2)	-0.00 (17-II-4)	-1.61 (11)	0.02 (11)	-0.76 (11)
48	25	-0.03 (11)	-0.03 (16)	-0.02 (16)	-3.22 (11)	-0.79 (11)	-1.34 (11)
48	26	-0.02 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-2.84 (11)	-0.37 (18-II-1)	-1.29 (11)
48	27	0.02 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-2.50 (11)	-0.12 (18-II-4)	-1.21 (11)
48	28	0.02 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (16)	-2.22 (11)	0.13 (11)	-1.11 (11)
48	29	0.02 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (16)	-2.01 (11)	0.13 (11)	-1.01 (11)
48	30	0.02 (16)	-0.00 (18-II-2)	-0.00 (16)	-1.91 (11)	0.04 (11)	-0.66 (11)
48	31	-0.03 (11)	-0.03 (16)	-0.01 (16)	-3.38 (11)	0.76 (11)	-0.96 (11)
48	32	-0.02 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-2.97 (11)	-0.34 (18-II-4)	-0.92 (11)
48	33	-0.02 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-2.60 (11)	0.09 (11)	-0.87 (11)
48	34	0.02 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (16)	-2.28 (11)	0.21 (11)	-0.83 (11)
48	35	0.02 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (16)	-2.04 (11)	0.18 (11)	-0.78 (11)
48	36	0.02 (16)	-0.00 (17-II-2)	-0.00 (16)	-1.92 (11)	0.06 (11)	-0.52 (11)
49	1	-0.01 (11)	-0.10 (16)	-0.02 (16)	-0.38 (11)	-7.60 (11)	0.72 (11)
49	2	-0.02 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (18-I-2)	1.85 (11)	-1.01 (18-II-2)	0.96 (11)
49	3	-0.02 (11)	-0.07 (16)	-0.02 (18-I-2)	3.55 (11)	3.26 (11)	0.91 (11)
49	4	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (16)	4.50 (11)	3.92 (11)	0.70 (11)
49	5	-0.02 (11)	-0.05 (16)	-0.01 (16)	4.30 (11)	3.31 (11)	0.49 (11)
49	6	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (16)	4.29 (11)	2.07 (11)	0.38 (11)
49	7	-0.01 (11)	-0.09 (16)	-0.02 (16)	-0.39 (11)	-7.16 (11)	1.27 (11)
49	8	-0.02 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (16)	1.66 (11)	-0.94 (18-II-2)	1.69 (11)
49	9	-0.02 (11)	-0.07 (16)	-0.02 (16)	3.19 (11)	3.02 (11)	1.50 (11)
49	10	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (16)	4.02 (11)	3.60 (11)	0.99 (11)
49	11	-0.02 (11)	-0.04 (16)	-0.01 (16)	4.18 (11)	3.04 (11)	0.53 (18-II-4)
49	12	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (16)	3.81 (11)	1.92 (11)	0.28 (18-II-4)
49	13	-0.01 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (16)	-0.44 (11)	-6.43 (11)	1.70 (11)
49	14	-0.02 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (16)	1.22 (11)	-0.85 (18-II-2)	2.31 (11)
49	15	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (16)	2.40 (11)	2.57 (11)	1.98 (11)
49	16	-0.02 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (16)	3.01 (11)	3.01 (11)	1.22 (11)
49	17	-0.02 (11)	-0.04 (16)	-0.01 (16)	3.13 (11)	2.53 (11)	0.61 (18-II-4)
49	18	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (16)	2.86 (11)	1.62 (11)	0.21 (18-II-4)
49	19	-0.01 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (16)	-0.57 (11)	-5.42 (11)	1.93 (11)
49	20	-0.02 (11)	-0.07 (16)	-0.02 (16)	0.42 (11)	-0.74 (18-II-2)	2.70 (11)
49	21	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (16)	1.01 (11)	1.92 (11)	2.28 (11)
49	22	-0.03 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (16)	1.29 (11)	2.20 (11)	1.37 (11)
49	23	-0.02 (11)	-0.04 (16)	-0.01 (16)	1.39 (11)	1.82 (11)	0.69 (18-II-4)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 96 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
49	24	-0.02 (11)	-0.03 (16)	-0.01 (16)	1.38 (11)	1.19 (11)	0.18 (18-II-4)
49	25	-0.02 (11)	-0.07 (16)	-0.02 (16)	-0.84 (11)	-4.25 (11)	1.85 (11)
49	26	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (16)	-0.94 (11)	-0.62 (18-II-2)	2.67 (11)
49	27	-0.03 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (16)	-1.28 (11)	1.12 (11)	2.28 (11)
49	28	-0.03 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (16)	-1.44 (11)	1.23 (11)	1.41 (11)
49	29	-0.03 (11)	-0.04 (16)	0.01 (11)	-1.25 (11)	0.98 (11)	0.75 (18-II-4)
49	30	-0.02 (11)	-0.04 (16)	0.01 (11)	-0.84 (18-II-4)	0.64 (11)	0.25 (18-II-4)
49	31	-0.02 (11)	-0.06 (18-I-2)	-0.01 (16)	-1.25 (11)	-3.37 (11)	1.09 (11)
49	32	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.01 (16)	-3.04 (11)	-0.59 (18-II-2)	1.65 (11)
49	33	-0.03 (11)	-0.06 (16)	-0.01 (16)	-4.96 (11)	0.27 (11)	1.48 (11)
49	34	-0.03 (11)	-0.05 (16)	0.02 (11)	-5.62 (11)	0.28 (11)	1.04 (11)
49	35	-0.03 (11)	-0.04 (18-I-2)	0.02 (11)	-5.12 (11)	0.19 (18-I-2)	0.61 (11)
49	36	-0.02 (11)	-0.04 (17-I-2)	0.02 (11)	-3.91 (11)	-0.79 (18-II-2)	0.29 (11)
50	1	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (16)	3.77 (11)	0.94 (11)	0.36 (11)
50	2	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	3.42 (11)	0.44 (18-I-2)	0.38 (11)
50	3	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	3.12 (11)	0.17 (18-I-3)	0.41 (11)
50	4	0.03 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (16)	2.87 (11)	-0.08 (18-II-3)	0.45 (11)
50	5	0.04 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (16)	2.68 (11)	-0.08 (11)	0.47 (11)
50	6	0.04 (16)	-0.00 (18-I-2)	-0.00 (16)	2.59 (11)	-0.03 (11)	0.33 (11)
50	7	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (16)	3.35 (11)	0.90 (11)	0.16 (18-II-4)
50	8	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	3.04 (11)	0.43 (11)	-0.16 (16)
50	9	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	2.78 (11)	0.18 (18-I-3)	0.18 (18-II-4)
50	10	0.03 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (16)	2.58 (11)	-0.07 (16)	0.24 (11)
50	11	0.03 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (16)	2.43 (11)	-0.05 (18-II-3)	0.31 (11)
50	12	0.04 (16)	-0.00 (18-I-2)	-0.00 (16)	2.36 (11)	-0.02 (11)	0.24 (11)
50	13	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (16)	2.52 (11)	0.80 (11)	-0.25 (18-I-4)
50	14	0.02 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	2.31 (11)	0.43 (11)	-0.25 (18-I-4)
50	15	0.03 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	2.14 (11)	0.21 (11)	-0.22 (16)
50	16	0.03 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (16)	2.02 (11)	0.08 (18-I-3)	-0.20 (16)
50	17	0.03 (16)	-0.01 (16)	0.00 (11)	1.94 (11)	-0.03 (16)	0.21 (18-II-4)
50	18	0.04 (16)	-0.00 (18-I-2)	0.00 (11)	1.91 (11)	0	0.18 (11)
50	19	0.02 (16)	-0.03 (16)	-0.01 (16)	1.30 (11)	0.66 (11)	-0.34 (18-I-4)
50	20	0.02 (16)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	1.27 (11)	0.44 (11)	-0.34 (18-I-4)
50	21	0.02 (16)	-0.02 (16)	0.01 (11)	1.26 (11)	0.31 (11)	-0.26 (18-I-4)
50	22	0.03 (16)	-0.01 (16)	0.01 (11)	1.28 (11)	0.19 (11)	-0.22 (16)
50	23	0.03 (16)	-0.01 (18-I-2)	0.01 (11)	1.31 (11)	0.08 (11)	0.21 (18-II-4)
50	24	0.03 (16)	-0.00 (18-I-2)	0.00 (11)	1.32 (11)	0.02 (11)	0.18 (18-II-4)
50	25	0.02 (16)	-0.03 (17-I-2)	0.01 (11)	-0.59 (18-II-4)	0.46 (11)	-0.32 (18-I-4)
50	26	0.02 (16)	-0.03 (17-I-2)	0.01 (11)	-0.47 (16)	0.51 (11)	-0.29 (16)
50	27	0.02 (16)	-0.02 (17-I-2)	0.01 (11)	-0.42 (16)	0.42 (11)	-0.24 (16)
50	28	0.02 (16)	-0.01 (17-I-2)	0.01 (11)	0.52 (11)	0.27 (11)	0.22 (18-II-4)
50	29	0.03 (16)	-0.01 (17-I-2)	0.01 (11)	0.64 (11)	0.14 (11)	0.29 (18-II-4)
50	30	0.03 (16)	-0.00 (18-I-2)	0.00 (11)	0.69 (11)	0.03 (11)	0.23 (18-II-4)
50	31	0.02 (16)	-0.05 (11)	-0.01 (16)	-2.37 (18-II-3)	0.65 (11)	0.50 (11)
50	32	0.02 (16)	-0.04 (11)	-0.01 (16)	-1.06 (18-II-4)	0.61 (11)	0.40 (11)
50	33	0.02 (16)	-0.02 (11)	-0.01 (16)	-0.66 (18-II-4)	0.44 (11)	0.42 (18-II-4)
50	34	0.02 (16)	-0.02 (11)	-0.01 (16)	-0.43 (16)	0.28 (11)	0.43 (18-II-4)
50	35	0.02 (16)	-0.01 (11)	-0.00 (16)	-0.38 (16)	0.14 (11)	0.42 (18-II-4)
50	36	0.03 (18-I-4)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (11)	-0.36 (16)	0.03 (11)	0.30 (18-II-4)
51	1	-0.00 (16)	-0.07 (18-II-2)	-0.07 (11)	1.23 (11)	4.48 (11)	0.27 (11)
51	2	-0.01 (11)	-0.06 (16)	-0.06 (11)	1.95 (11)	0.91 (18-I-2)	0.65 (11)
51	3	-0.01 (11)	-0.06 (16)	-0.06 (11)	2.82 (11)	-0.69 (11)	0.17 (18-I-2)
51	4	-0.02 (11)	-0.05 (16)	-0.06 (11)	3.40 (11)	-0.86 (11)	-0.75 (11)
51	5	-0.01 (11)	-0.05 (16)	-0.05 (11)	3.28 (11)	-0.55 (11)	-1.27 (11)
51	6	0.02 (16)	-0.05 (11)	-0.03 (11)	2.04 (11)	0.89 (18-I-2)	-1.76 (11)
51	7	-0.01 (16)	-0.08 (16)	-0.07 (11)	0.74 (11)	5.06 (11)	0.87 (11)
51	8	-0.01 (11)	-0.07 (16)	-0.06 (11)	0.36 (18-I-2)	0.84 (18-I-2)	1.38 (11)
51	9	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.05 (11)	0.28 (18-I-2)	-1.59 (11)	0.80 (11)
51	10	-0.02 (11)	-0.05 (16)	-0.05 (11)	0.24 (18-I-2)	-1.80 (11)	0.42 (18-I-2)
51	11	-0.02 (11)	-0.05 (16)	-0.04 (11)	0.22 (16)	-1.31 (11)	-1.05 (11)
51	12	-0.02 (11)	-0.04 (18-II-4)	-0.03 (11)	-0.27 (11)	-0.71 (18-II-2)	-1.85 (11)
51	13	-0.01 (16)	-0.08 (16)	-0.06 (11)	0.51 (11)	5.95 (11)	0.79 (11)
51	14	-0.01 (11)	-0.07 (16)	-0.06 (11)	-0.81 (11)	0.86 (18-I-2)	1.21 (11)
51	15	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.05 (11)	-1.69 (11)	-2.39 (11)	0.66 (11)
51	16	-0.02 (11)	-0.05 (16)	-0.04 (11)	-2.12 (11)	-2.70 (11)	0.34 (18-I-2)
51	17	-0.03 (11)	-0.05 (16)	-0.03 (11)	-2.20 (11)	-2.12 (11)	-1.12 (11)
51	18	-0.02 (11)	-0.04 (16)	-0.02 (17-II-4)	-1.97 (11)	-1.28 (11)	-1.78 (11)
51	19	-0.01 (11)	-0.09 (16)	-0.06 (11)	0.42 (11)	6.65 (11)	0.48 (11)
51	20	-0.02 (11)	-0.08 (16)	-0.06 (11)	-1.42 (11)	0.86 (18-I-2)	0.72 (11)
51	21	-0.03 (11)	-0.07 (16)	-0.05 (11)	-2.76 (11)	-3.00 (11)	0.42 (18-I-2)
51	22	-0.03 (11)	-0.06 (16)	-0.04 (11)	-3.45 (11)	-3.42 (11)	-0.42 (11)
51	23	-0.03 (11)	-0.04 (16)	-0.03 (18-II-4)	-3.54 (11)	-2.77 (11)	-1.11 (11)
51	24	-0.03 (11)	-0.03 (16)	-0.02 (18-II-4)	-3.13 (11)	-1.67 (11)	-1.57 (11)
51	25	-0.01 (11)	-0.09 (16)	-0.06 (11)	0.37 (11)	7.01 (11)	0.17 (16)
51	26	-0.02 (11)	-0.08 (16)	-0.05 (11)	-1.75 (11)	0.84 (18-I-2)	0.24 (16)
51	27	-0.03 (11)	-0.07 (16)	-0.04 (11)	-3.34 (11)	-3.42 (11)	-0.25 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 97 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
51	28	-0.04 (11)	-0.06 (16)	-0.03 (11)	-4.19 (11)	-3.90 (11)	-0.67 (11)
51	29	-0.04 (11)	-0.04 (16)	-0.02 (18-II-4)	-4.29 (11)	-3.18 (11)	-1.05 (11)
51	30	-0.03 (11)	-0.03 (16)	-0.02 (18-II-4)	-3.80 (11)	-1.90 (11)	-1.29 (11)
51	31	-0.01 (11)	-0.10 (16)	-0.05 (11)	0.33 (11)	7.00 (11)	-0.49 (11)
51	32	-0.03 (11)	-0.08 (16)	-0.05 (11)	-1.90 (11)	0.79 (18-I-2)	-0.71 (11)
51	33	-0.04 (11)	-0.07 (16)	-0.04 (11)	-3.57 (11)	-3.61 (11)	-0.85 (11)
51	34	-0.04 (11)	-0.05 (16)	-0.03 (18-II-4)	-4.45 (11)	-4.10 (11)	-0.94 (11)
51	35	-0.04 (11)	-0.04 (16)	-0.02 (18-II-4)	-4.53 (11)	-3.34 (11)	-0.99 (11)
51	36	-0.04 (11)	-0.03 (16)	-0.02 (16)	-3.99 (11)	-1.96 (11)	-1.00 (11)
52	1	0.05 (11)	0.11 (11)	0.11 (11)	-0.18 (11)	0.22 (11)	-0.16 (16)
52	2	-0.09 (11)	-0.05 (16)	0.11 (11)	-0.49 (11)	0.15 (11)	-0.32 (18-II-2)
52	3	-0.15 (11)	-0.07 (11)	0.10 (11)	-0.79 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.34 (18-II-2)
52	4	-0.16 (11)	-0.09 (11)	0.09 (11)	-1.16 (11)	-0.12 (11)	-0.36 (18-II-2)
52	5	-0.13 (11)	-0.09 (11)	0.07 (11)	-1.46 (11)	-0.14 (11)	-0.37 (18-II-2)
52	6	-0.10 (18-II-2)	-0.06 (11)	0.06 (18-II-2)	-1.67 (11)	0.10 (16)	-0.31 (16)
52	7	0.02 (18-II-2)	-0.06 (16)	0.14 (11)	-0.15 (11)	-0.15 (16)	0.19 (11)
52	8	-0.09 (11)	-0.06 (16)	0.15 (11)	-0.38 (11)	0.12 (11)	0.41 (11)
52	9	-0.13 (11)	-0.06 (16)	0.12 (11)	-0.65 (11)	-0.01 (17-II-3)	0.54 (11)
52	10	-0.14 (11)	-0.07 (11)	0.09 (11)	-0.97 (11)	-0.06 (11)	0.55 (11)
52	11	-0.12 (11)	-0.06 (11)	0.07 (11)	-1.25 (11)	-0.08 (11)	0.54 (11)
52	12	-0.11 (18-II-2)	-0.02 (11)	0.04 (18-II-2)	-1.59 (11)	0.08 (17-I-3)	0.37 (11)
52	13	-0.01 (11)	-0.09 (16)	0.14 (11)	-0.10 (11)	0.25 (11)	0.14 (11)
52	14	-0.08 (11)	-0.08 (16)	0.16 (11)	-0.31 (11)	0.20 (11)	0.40 (11)
52	15	-0.12 (11)	-0.06 (16)	0.13 (11)	-0.53 (11)	0.04 (11)	0.50 (11)
52	16	-0.12 (11)	-0.05 (11)	0.10 (11)	-0.79 (11)	-0.05 (11)	0.52 (11)
52	17	-0.10 (11)	-0.04 (11)	0.06 (18-II-2)	-1.04 (11)	-0.06 (11)	0.48 (11)
52	18	-0.08 (18-II-2)	-0.01 (18-II-2)	0.03 (18-II-2)	-1.26 (11)	0.03 (16)	0.33 (11)
52	19	-0.02 (11)	-0.11 (16)	0.14 (11)	-0.03 (18-II-2)	0.49 (11)	0.07 (11)
52	20	-0.07 (11)	-0.09 (16)	0.16 (11)	-0.22 (11)	0.27 (11)	0.34 (11)
52	21	-0.11 (11)	-0.07 (18-I-4)	0.14 (11)	-0.41 (11)	0.09 (11)	0.43 (11)
52	22	-0.11 (11)	-0.05 (17-I-2)	0.10 (11)	-0.62 (11)	-0.04 (11)	0.44 (11)
52	23	-0.09 (11)	-0.03 (18-II-2)	0.06 (18-II-2)	-0.83 (11)	-0.07 (11)	0.40 (11)
52	24	-0.06 (18-II-2)	-0.01 (18-II-2)	0.02 (18-II-2)	-0.98 (11)	-0.03 (11)	0.28 (11)
52	25	-0.04 (11)	-0.13 (16)	0.15 (11)	0.04 (11)	0.70 (11)	0.04 (18-II-2)
52	26	-0.07 (11)	-0.10 (17-I-2)	0.16 (11)	-0.12 (11)	0.35 (11)	0.28 (11)
52	27	-0.09 (11)	-0.08 (18-II-2)	0.14 (11)	-0.30 (11)	0.12 (11)	0.36 (11)
52	28	-0.09 (11)	-0.06 (18-II-2)	0.10 (11)	-0.47 (11)	-0.03 (11)	0.37 (11)
52	29	-0.07 (11)	-0.03 (18-II-2)	0.05 (18-II-2)	-0.63 (11)	-0.08 (11)	0.33 (11)
52	30	-0.04 (18-II-2)	-0.01 (18-II-2)	0.02 (18-II-2)	-0.75 (11)	-0.04 (11)	0.24 (11)
52	31	-0.05 (11)	-0.14 (17-I-2)	0.15 (11)	0.09 (11)	0.87 (11)	0.03 (18-II-2)
52	32	-0.07 (11)	-0.12 (18-II-2)	0.16 (11)	-0.04 (11)	0.43 (11)	0.24 (11)
52	33	-0.07 (11)	-0.09 (11)	0.14 (11)	-0.19 (11)	0.15 (11)	0.31 (11)
52	34	-0.07 (11)	-0.07 (18-II-2)	0.09 (11)	-0.33 (11)	-0.02 (17-II-2)	0.31 (11)
52	35	-0.05 (11)	-0.03 (18-II-2)	0.05 (18-II-2)	-0.47 (11)	-0.08 (11)	0.28 (11)
52	36	-0.03 (18-II-2)	-0.01 (18-II-2)	0.02 (18-II-2)	-0.56 (11)	-0.04 (11)	0.20 (11)
52	37	-0.07 (11)	-0.16 (18-II-2)	0.15 (11)	0.12 (11)	1.02 (11)	0.02 (17-I-3)
52	38	-0.07 (11)	-0.16 (11)	0.16 (11)	0.02 (18-I-2)	0.50 (11)	0.20 (11)
52	39	-0.05 (11)	-0.12 (11)	0.13 (11)	-0.11 (11)	0.17 (11)	0.27 (11)
52	40	-0.05 (11)	-0.07 (11)	0.08 (11)	-0.22 (11)	-0.02 (17-II-2)	0.27 (11)
52	41	-0.03 (11)	-0.04 (18-II-2)	0.04 (18-II-2)	-0.32 (11)	-0.09 (11)	0.24 (11)
52	42	-0.02 (18-II-2)	-0.01 (18-II-2)	0.01 (18-II-2)	-0.40 (11)	-0.04 (11)	0.17 (11)
52	43	-0.09 (11)	-0.23 (11)	0.16 (11)	0.15 (11)	1.16 (11)	0.03 (17-I-3)
52	44	-0.05 (11)	-0.22 (11)	0.16 (11)	0.05 (11)	0.56 (11)	0.18 (11)
52	45	-0.03 (11)	-0.15 (11)	0.11 (11)	-0.05 (11)	0.19 (11)	0.24 (11)
52	46	-0.03 (11)	-0.08 (11)	0.06 (11)	-0.13 (11)	-0.02 (17-II-2)	0.25 (11)
52	47	-0.02 (11)	-0.04 (18-II-2)	0.03 (18-II-2)	-0.20 (11)	-0.10 (11)	0.21 (11)
52	48	-0.01 (18-II-2)	-0.01 (18-II-2)	0.01 (18-II-2)	-0.26 (11)	-0.05 (11)	0.14 (11)
52	49	-0.11 (11)	-0.35 (11)	0.17 (11)	0.15 (11)	1.28 (11)	0.03 (17-I-3)
52	50	-0.03 (11)	-0.29 (11)	0.13 (11)	0.05 (11)	0.61 (11)	0.16 (11)
52	51	-0.02 (11)	-0.16 (11)	0.07 (11)	-0.01 (11)	0.21 (11)	0.23 (11)
52	52	-0.01 (11)	-0.08 (18-II-2)	0.04 (11)	-0.05 (11)	-0.03 (17-II-2)	0.23 (11)
52	53	-0.01 (11)	-0.04 (18-II-2)	0.02 (18-II-2)	-0.10 (11)	-0.12 (11)	0.18 (11)
52	54	-0.00 (18-II-2)	-0.01 (18-II-2)	0.00 (18-II-2)	-0.13 (11)	-0.06 (11)	0.11 (11)
52	55	-0.12 (11)	-0.66 (11)	0.17 (11)	0.10 (11)	1.31 (11)	0.04 (18-II-2)
52	56	-0.01 (11)	-0.32 (11)	0.03 (11)	0	0.64 (11)	0.13 (11)
52	57	0.01 (11)	-0.17 (11)	0.02 (11)	0	0.22 (11)	0.17 (11)
52	58	0.01 (11)	-0.08 (18-II-2)	0.01 (11)	-0.01 (11)	-0.03 (17-II-2)	0.16 (11)
52	59	0.01 (11)	-0.03 (18-II-2)	0.01 (18-II-2)	-0.02 (11)	-0.12 (11)	0.13 (11)
52	60	0.01 (11)	-0.01 (18-II-2)	0.00 (18-II-2)	-0.03 (11)	-0.07 (11)	0.06 (11)
53	1	0.04 (11)	0.11 (11)	0.02 (11)	-4.69 (11)	-4.02 (11)	0.60 (11)
53	2	0.04 (11)	0.10 (11)	-0.02 (16)	-3.94 (18-II-2)	-3.15 (11)	0.98 (11)
53	3	0.03 (11)	0.08 (11)	-0.02 (16)	-3.60 (16)	-2.42 (11)	1.27 (11)
53	4	0.03 (11)	0.07 (11)	-0.02 (16)	-3.62 (16)	-1.83 (11)	1.39 (11)
53	5	0.02 (11)	0.07 (11)	-0.02 (16)	-3.17 (16)	-1.34 (11)	-1.56 (16)
53	6	0.01 (11)	0.07 (11)	-0.02 (18-I-2)	-2.19 (16)	-0.97 (11)	-1.52 (16)
53	7	-0.01 (18-I-2)	0.07 (11)	-0.02 (18-I-2)	-1.29 (16)	-1.21 (11)	-1.30 (16)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 98 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
53	8	-0.02 (11)	0.08 (11)	-0.02 (18-I-2)	0.63 (11)	-2.22 (11)	-0.68 (16)
53	9	-0.01 (11)	0.08 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.47 (16)	-3.77 (16)	-0.61 (16)
53	10	-0.01 (18-I-2)	0.10 (11)	-0.02 (11)	-0.40 (16)	-4.56 (16)	0.71 (11)
53	11	0.01 (11)	0.12 (11)	-0.02 (11)	-0.35 (16)	-4.76 (16)	1.19 (11)
53	12	0.03 (11)	0.13 (11)	-0.02 (11)	-0.58 (11)	-3.73 (16)	1.68 (11)
53	13	0.04 (11)	0.13 (11)	-0.03 (11)	-2.15 (11)	-2.77 (11)	0.78 (18-I-2)
53	14	-0.01 (16)	0.15 (11)	-0.06 (11)	-4.54 (11)	-4.49 (11)	1.87 (11)
53	15	-0.04 (11)	0.21 (11)	-0.04 (11)	-6.71 (11)	-7.86 (11)	1.21 (18-II-4)
53	16	-0.04 (11)	0.21 (11)	0.02 (11)	-7.68 (11)	-7.77 (11)	0.64 (16)
53	17	-0.02 (18-I-2)	0.18 (11)	0.02 (11)	-6.17 (11)	-5.91 (11)	0.42 (18-II-4)
53	18	-0.02 (18-I-2)	0.16 (11)	0.03 (11)	-3.83 (11)	-4.76 (11)	-0.36 (18-I-4)
53	19	-0.02 (16)	0.15 (11)	0.03 (11)	-2.12 (11)	-3.30 (11)	-0.77 (11)
53	20	-0.02 (16)	0.14 (11)	0.02 (11)	-0.71 (11)	-2.17 (11)	-1.24 (11)
53	21	-0.03 (16)	0.13 (11)	0.02 (11)	1.69 (16)	-2.56 (11)	-1.68 (11)
53	22	0.03 (11)	0.12 (11)	0.03 (11)	1.43 (16)	-3.83 (11)	0.79 (16)
53	23	0.09 (11)	0.13 (11)	0.03 (11)	-3.60 (11)	-4.79 (11)	0.73 (18-II-4)
53	24	0.06 (11)	0.12 (11)	0.02 (11)	-5.15 (11)	-4.79 (11)	0.48 (18-I-2)
53	25	-0.01 (16)	0.14 (11)	-0.03 (11)	1.16 (16)	-2.96 (11)	2.29 (11)
53	26	-0.01 (16)	0.15 (11)	-0.03 (11)	-1.23 (11)	-3.92 (11)	2.28 (11)
53	27	0.01 (11)	0.14 (11)	-0.03 (11)	-0.64 (11)	-2.52 (11)	2.55 (11)
53	28	-0.01 (16)	0.14 (11)	-0.03 (11)	1.30 (16)	-4.49 (11)	1.78 (11)
53	29	0.01 (11)	0.12 (11)	-0.03 (11)	0.65 (18-I-2)	-1.99 (11)	1.97 (11)
53	30	-0.01 (16)	0.13 (11)	-0.02 (11)	1.99 (18-I-2)	-3.27 (11)	1.02 (11)
53	31	0.01 (18-I-2)	0.13 (11)	-0.03 (11)	1.34 (18-I-2)	-2.23 (11)	1.79 (11)
53	32	0.02 (11)	0.08 (11)	-0.02 (18-I-2)	-1.48 (16)	-1.11 (11)	-0.98 (16)
53	33	0.03 (11)	0.08 (11)	-0.02 (18-I-2)	-1.43 (16)	-1.49 (11)	-0.71 (16)
53	34	0.01 (11)	0.11 (11)	-0.02 (11)	2.05 (11)	2.49 (16)	0.44 (18-I-2)
53	35	0.02 (11)	0.09 (11)	-0.02 (18-I-2)	0.68 (11)	1.36 (16)	-0.78 (16)
53	36	0.02 (11)	0.10 (11)	-0.02 (18-I-2)	1.37 (11)	1.85 (16)	-0.60 (16)
53	37	0.02 (11)	0.10 (11)	-0.02 (18-I-2)	1.00 (11)	2.00 (16)	-0.59 (18-II-2)
53	38	-0.00 (16)	0.10 (11)	-0.02 (11)	0.79 (11)	-1.56 (11)	1.29 (11)
53	39	0.01 (11)	0.11 (11)	-0.02 (11)	1.43 (11)	-1.52 (11)	1.01 (11)
53	40	-0.01 (16)	0.08 (11)	-0.02 (18-I-2)	0.46 (11)	-1.08 (11)	-0.89 (16)
53	41	0.01 (11)	0.09 (11)	-0.02 (18-I-2)	0.72 (11)	1.00 (16)	-0.93 (16)
53	42	0.01 (11)	0.09 (11)	-0.02 (18-I-2)	0.69 (11)	-0.89 (11)	-0.99 (16)
53	43	0.02 (11)	0.08 (11)	-0.02 (18-I-2)	-1.04 (16)	-0.90 (11)	-1.14 (16)
53	44	0.01 (11)	0.09 (11)	-0.02 (18-I-2)	1.14 (11)	1.06 (16)	-0.80 (16)
53	45	-0.02 (16)	0.15 (11)	0.01 (18-II-2)	1.51 (16)	-5.21 (11)	-1.72 (11)
53	46	-0.02 (16)	0.14 (11)	0.01 (18-II-2)	1.95 (18-II-2)	-3.85 (11)	-2.08 (11)
53	47	-0.02 (16)	0.13 (11)	0.01 (18-II-2)	2.53 (17-I-2)	-4.14 (11)	-1.63 (11)
53	48	-0.02 (18-I-2)	0.17 (11)	-0.01 (18-I-2)	1.07 (16)	-6.56 (11)	-1.11 (11)
53	49	-0.01 (18-I-2)	0.16 (11)	-0.02 (11)	1.40 (16)	-6.34 (11)	0.86 (18-I-2)
53	50	-0.02 (11)	0.18 (11)	-0.01 (18-I-2)	-2.58 (11)	-7.93 (11)	0.98 (16)
53	51	-0.01 (16)	0.14 (11)	-0.01 (18-I-2)	2.41 (18-I-2)	-4.16 (11)	0.47 (16)
53	52	0.03 (11)	0.12 (11)	-0.01 (18-I-2)	2.25 (18-I-2)	-3.54 (11)	-1.35 (11)
53	53	0.04 (11)	0.12 (11)	0.01 (18-II-2)	1.37 (18-I-2)	-3.99 (11)	-1.08 (11)
53	54	0.04 (11)	0.11 (11)	-0.01 (16)	0.34 (18-I-2)	-3.52 (11)	-1.00 (11)
53	55	0.02 (11)	0.12 (11)	-0.02 (18-I-2)	2.35 (18-I-2)	3.05 (16)	-0.53 (18-II-2)
53	56	0.02 (11)	0.11 (11)	-0.01 (18-I-2)	1.97 (18-I-2)	2.96 (16)	-0.94 (11)
53	57	0.02 (11)	0.10 (11)	-0.02 (18-I-2)	1.28 (18-I-2)	2.42 (16)	-0.64 (18-II-2)
53	58	0.03 (11)	0.09 (11)	-0.01 (16)	-0.99 (16)	-2.05 (11)	-0.51 (18-II-2)
53	59	0.03 (11)	0.10 (11)	-0.01 (16)	-0.64 (18-II-2)	-2.79 (11)	-0.68 (11)
54	1	-0.03 (11)	-0.08 (11)	-0.02 (11)	-1.25 (11)	-1.00 (11)	-0.31 (11)
54	2	-0.06 (11)	-0.08 (11)	-0.02 (11)	-3.51 (11)	-0.24 (18-I-2)	-0.19 (11)
54	3	-0.07 (11)	-0.07 (11)	-0.02 (11)	-5.37 (11)	-0.09 (18-I-2)	0.25 (11)
54	4	-0.07 (11)	-0.06 (11)	-0.02 (11)	-6.05 (11)	-0.15 (11)	0.68 (11)
54	5	-0.06 (11)	-0.05 (18-I-2)	-0.02 (11)	-5.76 (11)	-0.30 (11)	0.96 (11)
54	6	-0.04 (11)	-0.03 (18-I-2)	-0.02 (18-I-1)	-4.90 (11)	-0.41 (11)	1.07 (11)
54	7	-0.03 (11)	-0.07 (11)	-0.02 (11)	-0.56 (11)	-1.28 (11)	-1.06 (11)
54	8	-0.06 (11)	-0.07 (11)	-0.02 (11)	-1.25 (11)	0.53 (11)	-1.14 (11)
54	9	-0.07 (11)	-0.06 (11)	-0.02 (11)	-2.09 (11)	0.78 (11)	-0.41 (18-I-2)
54	10	-0.07 (11)	-0.05 (11)	-0.02 (11)	-2.60 (11)	0.52 (11)	0.46 (11)
54	11	-0.06 (11)	-0.04 (18-I-2)	-0.02 (11)	-2.75 (11)	0.32 (18-I-4)	1.08 (11)
54	12	-0.04 (11)	-0.03 (18-I-2)	-0.02 (18-I-2)	-2.68 (11)	0.19 (18-I-4)	1.37 (11)
54	13	-0.03 (11)	-0.07 (18-I-2)	-0.01 (11)	-0.18 (11)	-1.84 (11)	-1.20 (11)
54	14	-0.05 (11)	-0.06 (18-I-2)	-0.02 (11)	0.19 (11)	1.00 (11)	-1.36 (11)
54	15	-0.07 (11)	-0.05 (18-I-2)	-0.02 (11)	0.13 (16)	1.54 (11)	-0.58 (11)
54	16	-0.07 (11)	-0.05 (18-I-2)	-0.02 (11)	1.23 (16)	1.24 (11)	0.32 (11)
54	17	-0.06 (11)	-0.04 (18-I-2)	-0.02 (11)	-0.55 (11)	0.74 (11)	1.00 (11)
54	18	-0.04 (11)	-0.03 (18-I-2)	-0.02 (18-I-2)	-0.96 (11)	0.43 (18-I-4)	1.32 (11)
54	19	-0.03 (11)	-0.08 (18-I-2)	-0.01 (11)	-0.13 (16)	-2.42 (11)	-1.06 (11)
54	20	-0.05 (11)	-0.07 (18-I-2)	-0.02 (11)	1.07 (11)	1.37 (11)	-1.24 (11)
54	21	-0.07 (11)	-0.05 (18-I-2)	-0.02 (11)	1.55 (11)	2.19 (11)	-0.58 (11)
54	22	-0.07 (11)	-0.04 (18-I-2)	-0.02 (11)	1.48 (11)	1.86 (11)	0.21 (11)
54	23	-0.06 (11)	-0.03 (16)	-0.02 (11)	1.02 (11)	1.19 (11)	0.81 (11)
54	24	-0.05 (11)	-0.03 (16)	-0.02 (18-I-2)	0.57 (18-I-4)	0.63 (17-I-2)	1.09 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 99 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
55	1	-0.02 (11)	-0.09 (16)	-0.02 (11)	-0.16 (16)	-2.87 (11)	-0.79 (11)
55	2	-0.05 (11)	-0.07 (16)	-0.02 (11)	1.57 (11)	1.62 (11)	-0.92 (11)
55	3	-0.07 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (11)	2.40 (11)	2.65 (11)	-0.45 (11)
55	4	-0.07 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (11)	2.49 (11)	2.31 (11)	-0.17 (18-I-2)
55	5	-0.06 (11)	-0.04 (16)	-0.02 (18-I-2)	2.00 (11)	1.51 (11)	0.57 (11)
55	6	-0.05 (11)	-0.03 (16)	-0.01 (18-I-2)	1.15 (11)	0.77 (17-I-2)	0.78 (11)
55	7	-0.02 (11)	-0.10 (16)	-0.02 (11)	-0.17 (16)	-3.11 (11)	-0.46 (11)
55	8	-0.05 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (11)	1.81 (11)	1.76 (11)	-0.51 (11)
55	9	-0.07 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (11)	2.83 (11)	2.93 (11)	-0.25 (18-I-2)
55	10	-0.07 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (11)	3.02 (11)	2.58 (11)	-0.13 (18-I-2)
55	11	-0.06 (11)	-0.04 (16)	-0.02 (18-I-2)	2.53 (11)	1.71 (11)	0.32 (11)
55	12	-0.05 (11)	-0.03 (16)	-0.01 (18-I-2)	1.60 (11)	0.86 (17-I-2)	0.44 (11)
55	13	-0.02 (11)	-0.10 (16)	-0.02 (11)	-0.17 (16)	-3.16 (11)	-0.13 (18-I-2)
55	14	-0.05 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (11)	1.90 (11)	1.82 (11)	-0.11 (18-I-2)
55	15	-0.07 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (18-I-2)	2.97 (11)	3.04 (11)	-0.10 (18-I-2)
55	16	-0.07 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (18-I-2)	3.19 (11)	2.68 (11)	0.09 (18-II-2)
55	17	-0.07 (11)	-0.04 (16)	-0.01 (18-I-2)	2.69 (11)	1.78 (11)	0.10 (18-II-2)
55	18	-0.05 (11)	-0.03 (16)	-0.01 (18-I-2)	1.73 (11)	0.89 (17-I-2)	0.11 (18-II-2)
55	19	-0.02 (11)	-0.09 (16)	-0.02 (11)	-0.16 (16)	-3.04 (11)	0.27 (11)
55	20	-0.05 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (11)	1.83 (11)	1.80 (11)	0.40 (11)
55	21	-0.07 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (18-I-2)	2.83 (11)	2.98 (11)	0.24 (18-II-2)
55	22	-0.08 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (18-I-2)	3.01 (11)	2.61 (11)	0.14 (18-II-2)
55	23	-0.07 (11)	-0.04 (16)	-0.01 (18-I-2)	2.49 (11)	1.72 (11)	-0.19 (11)
55	24	-0.05 (11)	-0.03 (16)	-0.01 (18-I-2)	1.54 (11)	0.86 (17-I-2)	-0.29 (11)
55	25	-0.02 (11)	-0.09 (16)	-0.02 (11)	-0.15 (16)	-2.77 (11)	0.62 (11)
55	26	-0.05 (11)	-0.07 (16)	-0.02 (18-I-2)	1.59 (11)	1.70 (11)	0.80 (11)
55	27	-0.07 (11)	-0.06 (16)	-0.02 (18-I-2)	2.40 (11)	2.75 (11)	0.43 (11)
55	28	-0.08 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (18-I-2)	2.47 (11)	2.38 (11)	0.17 (18-II-2)
55	29	-0.07 (11)	-0.04 (16)	-0.01 (18-I-2)	1.93 (11)	1.54 (11)	-0.44 (11)
55	30	-0.06 (11)	-0.03 (16)	-0.01 (18-I-2)	1.04 (11)	0.78 (17-I-2)	-0.64 (11)
55	31	-0.02 (11)	-0.08 (16)	-0.02 (11)	-0.13 (16)	-2.38 (11)	0.90 (11)
55	32	-0.05 (11)	-0.07 (16)	-0.02 (18-I-2)	1.15 (11)	1.52 (11)	1.10 (11)
55	33	-0.07 (11)	-0.05 (16)	-0.02 (18-I-2)	1.63 (11)	2.37 (11)	0.55 (11)
55	34	-0.08 (11)	-0.04 (16)	-0.02 (18-I-2)	1.52 (11)	1.99 (11)	0.19 (18-II-2)
55	35	-0.07 (11)	-0.04 (16)	-0.01 (18-I-2)	0.98 (11)	1.25 (11)	-0.69 (11)
55	36	-0.06 (11)	-0.03 (11)	0.01 (18-II-2)	0.46 (18-II-4)	0.64 (17-I-2)	-0.95 (11)
55	37	-0.02 (11)	-0.07 (18-II-2)	-0.02 (11)	-0.15 (17-I-2)	-1.91 (11)	1.06 (11)
55	38	-0.05 (11)	-0.06 (18-II-2)	-0.02 (18-I-2)	0.43 (11)	1.24 (11)	1.24 (11)
55	39	-0.08 (11)	-0.05 (18-II-2)	-0.02 (18-I-2)	0.44 (11)	1.84 (11)	0.55 (11)
55	40	-0.08 (11)	-0.05 (18-II-2)	-0.01 (18-I-2)	0.15 (16)	1.48 (11)	-0.28 (11)
55	41	-0.08 (11)	-0.04 (11)	-0.01 (18-I-2)	-0.41 (11)	0.87 (11)	-0.90 (11)
55	42	-0.06 (11)	-0.03 (11)	0.01 (18-II-2)	-0.98 (11)	0.47 (18-II-4)	-1.19 (11)
55	43	-0.02 (11)	-0.06 (18-II-2)	-0.02 (11)	-0.40 (11)	-1.42 (11)	1.03 (11)
55	44	-0.06 (11)	-0.06 (18-II-2)	-0.02 (18-I-2)	-0.67 (11)	0.87 (11)	1.15 (11)
55	45	-0.08 (11)	-0.05 (18-II-2)	-0.02 (18-I-2)	-1.29 (11)	1.20 (11)	0.43 (18-II-2)
55	46	-0.09 (11)	-0.05 (11)	-0.01 (18-I-2)	-1.90 (11)	0.87 (11)	-0.45 (11)
55	47	-0.08 (11)	-0.05 (11)	-0.01 (18-I-2)	-2.31 (11)	0.48 (18-II-4)	-1.04 (11)
55	48	-0.06 (11)	-0.04 (11)	0.01 (18-II-2)	-2.54 (11)	0.27 (18-II-4)	-1.31 (11)
55	49	-0.02 (11)	-0.06 (11)	-0.01 (18-I-4)	-0.88 (11)	-1.01 (11)	0.72 (11)
55	50	-0.06 (11)	-0.06 (11)	-0.01 (18-I-2)	-2.31 (11)	0.41 (11)	0.75 (11)
55	51	-0.08 (11)	-0.07 (11)	-0.01 (18-I-2)	-3.75 (11)	0.50 (11)	0.24 (18-II-2)
55	52	-0.09 (11)	-0.07 (11)	-0.01 (18-I-2)	-4.62 (11)	0.21 (11)	-0.61 (11)
55	53	-0.08 (11)	-0.06 (11)	0.01 (18-II-2)	-4.81 (11)	0.15 (18-II-4)	-1.05 (11)
55	54	-0.06 (11)	-0.05 (11)	0.01 (18-II-2)	-4.49 (11)	-0.36 (11)	-1.22 (11)
55	55	-0.01 (11)	-0.05 (11)	-0.00 (18-I-4)	-1.64 (11)	-0.75 (11)	-0.12 (18-II-4)
55	56	-0.06 (11)	-0.07 (11)	-0.00 (18-I-4)	-4.69 (11)	-0.28 (18-II-2)	-0.09 (18-II-4)
55	57	-0.09 (11)	-0.08 (11)	0.01 (18-II-2)	-7.17 (11)	-0.21 (18-II-2)	-0.29 (11)
55	58	-0.09 (11)	-0.08 (11)	0.01 (18-II-2)	-8.25 (11)	-0.42 (11)	-0.55 (11)
55	59	-0.08 (11)	-0.07 (11)	0.01 (18-II-2)	-8.00 (11)	-0.58 (11)	-0.68 (11)
55	60	-0.06 (11)	-0.05 (11)	0.01 (18-II-2)	-6.86 (11)	-0.67 (11)	-0.70 (11)
56	1	0.04 (11)	0.11 (11)	-0.01 (16)	-1.03 (11)	-4.26 (11)	-0.39 (16)
56	2	0.04 (11)	0.11 (11)	-0.02 (16)	-0.60 (11)	-3.53 (11)	-0.93 (11)
56	3	0.04 (11)	0.11 (11)	-0.03 (16)	-0.64 (11)	-2.93 (11)	-1.34 (11)
56	4	0.03 (11)	0.10 (11)	-0.03 (16)	-0.91 (11)	-2.54 (11)	-1.52 (11)
56	5	0.03 (11)	0.10 (11)	-0.03 (16)	-1.29 (11)	-2.35 (11)	-1.57 (11)
56	6	0.03 (11)	0.10 (11)	0.03 (11)	-1.73 (11)	-2.37 (11)	-1.56 (11)
56	7	0.02 (11)	0.10 (11)	0.04 (11)	-2.19 (11)	-2.59 (11)	-1.52 (11)
56	8	0.02 (11)	0.11 (11)	0.04 (11)	-2.61 (11)	-3.02 (11)	-1.46 (11)
56	9	0.01 (11)	0.12 (11)	0.05 (11)	-2.80 (11)	-3.53 (11)	-1.25 (11)
56	10	-0.01 (17-I-1)	0.14 (11)	0.05 (11)	-2.52 (11)	-3.56 (11)	-0.48 (16)
56	11	0.03 (11)	0.10 (11)	0.02 (11)	-1.09 (11)	-5.41 (16)	0.17 (11)
56	12	0.03 (11)	0.09 (11)	0.02 (11)	-0.65 (11)	-3.70 (11)	-1.12 (11)
56	13	0.03 (11)	0.09 (11)	0.03 (11)	0.55 (16)	-2.72 (11)	-1.67 (11)
56	14	0.02 (11)	0.09 (11)	0.03 (11)	0.84 (16)	-2.09 (11)	-1.91 (11)
56	15	0.02 (11)	0.09 (11)	0.03 (11)	1.11 (16)	-1.81 (11)	-2.01 (11)
56	16	0.02 (11)	0.09 (11)	0.03 (11)	1.35 (16)	2.38 (16)	-2.00 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 100 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
56	17	-0.02 (16)	0.10 (11)	0.03 (11)	1.56 (16)	2.94 (16)	-1.86 (11)
56	18	-0.02 (16)	0.10 (11)	0.03 (11)	1.74 (16)	3.27 (16)	-1.45 (11)
56	19	-0.02 (17-I-1)	0.10 (11)	0.03 (11)	1.90 (16)	3.40 (16)	-0.66 (18-II-2)
56	20	-0.03 (17-I-2)	0.11 (11)	0.02 (11)	2.02 (16)	3.39 (16)	-0.72 (16)
56	21	0.02 (11)	0.08 (11)	0.03 (11)	-0.85 (11)	-4.89 (11)	0.29 (18-II-2)
56	22	0.02 (11)	0.08 (11)	0.03 (11)	0.34 (16)	-3.34 (11)	-1.08 (11)
56	23	0.02 (11)	0.07 (11)	0.03 (11)	0.82 (16)	-2.26 (11)	-1.50 (11)
56	24	0.02 (11)	0.07 (11)	0.03 (11)	1.25 (16)	-1.64 (11)	-1.58 (11)
56	25	0.02 (11)	0.08 (11)	0.03 (11)	1.65 (16)	1.79 (16)	-1.51 (11)
56	26	-0.02 (16)	0.08 (11)	0.03 (11)	2.01 (16)	2.44 (16)	-1.31 (11)
56	27	-0.02 (16)	0.08 (11)	0.02 (11)	2.34 (16)	2.82 (16)	-0.95 (11)
56	28	-0.02 (16)	0.08 (11)	0.02 (11)	2.62 (16)	2.95 (16)	-0.45 (18-II-2)
56	29	-0.02 (16)	0.08 (11)	-0.01 (16)	2.86 (16)	2.86 (16)	-0.37 (16)
56	30	-0.03 (17-I-2)	0.08 (11)	-0.02 (16)	3.06 (16)	2.49 (16)	-0.90 (16)
56	31	0.02 (11)	0.05 (11)	0.03 (11)	-0.71 (11)	-4.16 (11)	0.61 (16)
56	32	0.02 (11)	0.05 (11)	0.03 (11)	0.38 (16)	-2.58 (11)	1.18 (16)
56	33	0.02 (11)	0.06 (11)	0.03 (11)	0.83 (18-II-4)	-1.63 (11)	1.36 (16)
56	34	0.02 (11)	0.06 (11)	0.03 (11)	1.27 (18-II-4)	-1.13 (11)	1.30 (16)
56	35	0.02 (11)	0.06 (11)	0.03 (11)	1.65 (18-II-2)	1.65 (16)	1.08 (16)
56	36	0.02 (11)	0.06 (11)	0.02 (11)	1.96 (18-II-2)	2.08 (16)	0.78 (16)
56	37	0.02 (11)	0.06 (11)	0.02 (11)	2.18 (16)	2.30 (16)	0.43 (16)
56	38	-0.02 (16)	0.06 (11)	-0.01 (16)	2.43 (16)	2.34 (16)	0.28 (18-I-2)
56	39	-0.02 (16)	0.06 (11)	-0.02 (18-I-2)	2.72 (16)	2.19 (16)	-0.43 (16)
56	40	-0.01 (16)	0.06 (11)	-0.03 (18-I-2)	3.32 (16)	1.58 (16)	-1.26 (16)
56	41	0.01 (11)	0.03 (11)	0.03 (11)	-0.81 (11)	-2.95 (11)	0.86 (16)
56	42	0.02 (11)	0.04 (11)	0.02 (11)	-0.68 (11)	-1.72 (11)	1.42 (16)
56	43	0.02 (11)	0.04 (11)	0.03 (11)	-0.46 (11)	-1.15 (11)	1.56 (16)
56	44	0.03 (11)	0.04 (11)	0.02 (11)	-0.27 (11)	-0.85 (11)	1.45 (16)
56	45	0.03 (11)	0.04 (11)	0.02 (11)	0.33 (18-II-3)	1.10 (16)	1.18 (16)
56	46	0.03 (11)	0.05 (11)	0.02 (11)	0.41 (18-II-3)	1.32 (16)	0.82 (16)
56	47	0.03 (11)	0.05 (11)	0.01 (11)	0.48 (18-II-2)	1.44 (16)	0.51 (18-I-2)
56	48	0.03 (11)	0.05 (11)	-0.01 (18-I-2)	0.62 (16)	1.49 (16)	0.33 (18-I-2)
56	49	0.04 (11)	0.04 (11)	-0.02 (18-I-2)	1.07 (16)	1.43 (16)	-0.59 (16)
56	50	0.05 (11)	0.03 (11)	-0.03 (11)	2.19 (16)	0.84 (16)	-1.41 (16)
56	51	0.02 (11)	0.02 (11)	0.01 (11)	-1.51 (11)	-1.35 (11)	0.61 (18-II-2)
56	52	0.02 (11)	0.02 (11)	0.02 (11)	-2.32 (11)	-1.05 (11)	0.94 (16)
56	53	0.02 (11)	0.03 (11)	0.02 (11)	-2.61 (11)	-1.03 (11)	1.02 (16)
56	54	0.03 (11)	0.03 (11)	0.02 (11)	-3.04 (16)	-1.07 (11)	0.92 (16)
56	55	0.04 (11)	0.04 (11)	0.02 (11)	-3.58 (16)	-1.11 (11)	0.72 (16)
56	56	0.04 (11)	0.04 (11)	0.01 (11)	-3.89 (16)	-1.15 (11)	0.47 (16)
56	57	0.05 (11)	0.04 (11)	-0.01 (18-I-2)	-3.92 (16)	-1.13 (11)	0.25 (18-I-2)
56	58	0.05 (11)	0.04 (11)	-0.01 (18-I-2)	-3.69 (11)	-1.03 (11)	0.11 (11)
56	59	0.06 (11)	0.03 (11)	-0.01 (18-I-2)	-3.33 (11)	-0.88 (11)	-0.43 (16)
56	60	0.07 (11)	-0.03 (16)	-0.02 (11)	-2.11 (11)	-0.86 (11)	-0.79 (16)
57	1	-0.04 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (18-I-2)	0.63 (18-I-4)	-0.24 (11)	0.80 (11)
57	2	-0.03 (11)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-2)	0.40 (16)	-0.52 (11)	0.76 (11)
57	3	-0.02 (11)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-2)	-0.38 (11)	-0.58 (11)	0.68 (11)
57	4	-0.02 (11)	-0.01 (17-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-0.69 (11)	-0.49 (11)	0.59 (11)
57	5	-0.01 (11)	-0.01 (17-I-2)	-0.00 (18-I-2)	-0.94 (11)	-0.30 (11)	0.50 (11)
57	6	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (17-I-2)	-0.00 (18-I-2)	-1.06 (11)	-0.08 (11)	0.30 (11)
57	7	-0.04 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (18-I-2)	0.83 (17-II-2)	-0.22 (11)	0.45 (11)
57	8	-0.03 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (18-I-2)	0.56 (17-II-2)	-0.53 (11)	0.42 (11)
57	9	-0.02 (11)	-0.01 (11)	-0.01 (18-I-2)	0.39 (16)	-0.61 (11)	0.38 (11)
57	10	-0.02 (11)	-0.01 (11)	-0.00 (18-I-2)	-0.47 (11)	-0.53 (11)	0.33 (11)
57	11	-0.01 (11)	-0.01 (17-I-2)	-0.00 (18-I-2)	-0.76 (11)	-0.33 (11)	0.29 (11)
57	12	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-0.90 (11)	-0.09 (11)	0.18 (11)
57	13	-0.04 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (18-I-2)	0.90 (11)	-0.22 (11)	0.11 (18-II-2)
57	14	-0.03 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (18-I-2)	0.61 (17-II-2)	-0.54 (11)	0.11 (18-II-2)
57	15	-0.03 (11)	-0.02 (11)	-0.00 (18-I-2)	0.38 (16)	-0.63 (11)	0.11 (18-II-2)
57	16	-0.02 (11)	-0.01 (11)	0.00 (18-II-2)	-0.43 (11)	-0.55 (11)	0.11 (18-II-2)
57	17	-0.01 (11)	-0.01 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-0.73 (11)	-0.35 (11)	0.11 (18-II-2)
57	18	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-0.88 (11)	-0.10 (11)	0.07 (18-II-2)
57	19	-0.04 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (18-I-2)	0.78 (17-II-2)	-0.24 (11)	-0.31 (11)
57	20	-0.03 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	0.51 (17-II-2)	-0.55 (11)	-0.30 (11)
57	21	-0.03 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	0.35 (16)	-0.64 (11)	-0.27 (11)
57	22	-0.02 (11)	-0.01 (11)	0.00 (18-II-2)	-0.56 (11)	-0.55 (11)	-0.23 (11)
57	23	-0.01 (18-I-1)	-0.01 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-0.85 (11)	-0.35 (11)	-0.20 (18-I-2)
57	24	-0.01 (18-I-1)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-1.00 (11)	-0.10 (11)	-0.12 (18-I-2)
57	25	-0.04 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	0.52 (18-II-4)	-0.28 (11)	-0.67 (11)
57	26	-0.03 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	0.33 (16)	-0.57 (11)	-0.64 (11)
57	27	-0.03 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	-0.54 (11)	-0.63 (11)	-0.58 (11)
57	28	-0.02 (11)	-0.01 (11)	0.01 (18-II-2)	-0.87 (11)	-0.53 (11)	-0.50 (11)
57	29	-0.01 (18-I-1)	-0.01 (11)	0.00 (18-II-2)	-1.13 (11)	-0.33 (11)	-0.42 (11)
57	30	-0.01 (18-I-1)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-1.26 (11)	-0.09 (11)	-0.25 (11)
57	31	-0.04 (11)	-0.03 (11)	0.01 (18-II-2)	-0.42 (11)	-0.35 (11)	-0.98 (11)
57	32	-0.03 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	-0.78 (11)	-0.58 (11)	-0.93 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 101 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
57	33	-0.03 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	-1.08 (11)	-0.61 (11)	-0.84 (11)
57	34	-0.02 (11)	-0.01 (11)	0.01 (18-II-2)	-1.33 (11)	-0.49 (11)	-0.73 (11)
57	35	-0.01 (18-I-1)	-0.01 (11)	0.00 (18-II-2)	-1.53 (11)	-0.29 (11)	-0.61 (11)
57	36	-0.01 (18-I-1)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-1.63 (11)	-0.07 (11)	-0.36 (11)
57	37	-0.04 (11)	-0.03 (11)	0.01 (18-II-2)	-1.40 (11)	-0.43 (11)	-1.21 (11)
57	38	-0.03 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	-1.61 (11)	-0.60 (11)	-1.13 (11)
57	39	-0.03 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	-1.78 (11)	-0.58 (11)	-1.02 (11)
57	40	-0.02 (11)	-0.01 (11)	0.01 (18-II-2)	-1.91 (11)	-0.44 (11)	-0.89 (11)
57	41	-0.01 (18-I-1)	-0.01 (11)	0.00 (18-II-2)	-2.02 (11)	-0.24 (11)	-0.75 (11)
57	42	-0.01 (18-I-1)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-2.07 (11)	-0.05 (11)	-0.45 (11)
57	43	-0.04 (11)	-0.03 (11)	0.01 (18-II-2)	-2.63 (11)	-0.52 (11)	-1.29 (11)
57	44	-0.03 (11)	-0.03 (11)	0.01 (18-II-2)	-2.63 (11)	-0.62 (11)	-1.20 (11)
57	45	-0.03 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	-2.60 (11)	-0.56 (11)	-1.08 (11)
57	46	-0.02 (11)	-0.01 (11)	0.01 (18-II-2)	-2.56 (11)	-0.39 (11)	-0.95 (11)
57	47	-0.01 (18-I-1)	-0.01 (11)	0.01 (18-II-2)	-2.53 (11)	-0.18 (11)	-0.80 (11)
57	48	-0.01 (18-I-1)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-2.52 (11)	-0.03 (11)	-0.48 (11)
57	49	-0.04 (11)	-0.04 (11)	0.01 (18-II-2)	-4.11 (11)	-0.63 (11)	-1.17 (11)
57	50	-0.03 (11)	-0.03 (11)	0.01 (18-II-2)	-3.81 (11)	-0.65 (11)	-1.06 (11)
57	51	-0.02 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	-3.50 (11)	-0.55 (11)	-0.94 (11)
57	52	-0.02 (11)	-0.01 (11)	0.01 (18-II-2)	-3.21 (11)	-0.36 (11)	-0.84 (11)
57	53	-0.01 (18-I-1)	-0.01 (11)	0.01 (18-II-2)	-2.96 (11)	-0.14 (11)	-0.74 (11)
57	54	-0.01 (18-I-1)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (18-II-2)	-2.84 (11)	-0.01 (18-II-2)	-0.46 (11)
57	55	-0.04 (11)	-0.04 (11)	0.01 (18-II-2)	-5.78 (11)	-0.77 (11)	-0.61 (11)
57	56	-0.03 (11)	-0.03 (11)	0.01 (18-II-2)	-5.07 (11)	-0.72 (11)	-0.53 (11)
57	57	-0.02 (11)	-0.02 (11)	0.01 (18-II-2)	-4.41 (11)	-0.58 (11)	-0.45 (11)
57	58	-0.02 (11)	-0.02 (11)	0.00 (16)	-3.80 (11)	-0.39 (11)	-0.40 (11)
57	59	-0.01 (18-I-1)	-0.01 (11)	0.00 (16)	-3.19 (11)	-0.17 (11)	-0.37 (11)
57	60	-0.01 (18-I-1)	-0.00 (11)	0.00 (18-II-2)	-2.74 (11)	0.02 (18-I-2)	-0.27 (11)
58	1	-0.03 (16)	0.04 (11)	0.02 (16)	1.76 (18-I-2)	2.04 (16)	-0.48 (11)
58	2	-0.01 (18-I-2)	0.04 (11)	0.02 (16)	0.86 (18-I-2)	-1.74 (11)	0.85 (16)
58	3	0.03 (11)	0.04 (11)	-0.01 (11)	-1.02 (11)	-1.28 (11)	1.54 (11)
58	4	0.02 (11)	0.04 (11)	-0.01 (11)	-2.90 (11)	-1.94 (11)	1.49 (11)
58	5	-0.01 (18-I-2)	0.04 (11)	-0.01 (11)	-2.87 (11)	-1.73 (11)	1.33 (11)
58	6	-0.01 (18-I-2)	0.03 (11)	-0.01 (11)	-2.49 (11)	-1.41 (11)	1.11 (11)
58	7	0.01 (11)	0.02 (11)	-0.02 (11)	-2.16 (11)	-0.59 (11)	0.42 (11)
58	8	-0.01 (18-I-2)	0.04 (11)	-0.01 (11)	-1.74 (11)	-0.88 (11)	-1.15 (16)
58	9	-0.02 (18-I-2)	0.05 (11)	-0.01 (18-I-2)	-1.28 (16)	-1.42 (11)	-1.61 (16)
58	10	-0.02 (18-I-2)	0.06 (11)	-0.00 (18-I-2)	-0.81 (16)	-1.85 (11)	-1.56 (16)
58	11	-0.02 (18-I-2)	0.06 (11)	0.00 (11)	-0.73 (11)	-2.17 (11)	-1.34 (16)
58	12	0.01 (11)	0.09 (11)	0.01 (16)	-0.12 (16)	-2.57 (11)	-0.56 (11)
58	13	-0.01 (18-I-2)	0.08 (11)	0.01 (16)	1.40 (11)	-1.88 (11)	0.35 (16)
58	14	-0.02 (18-I-2)	0.07 (11)	0.01 (18-II-2)	1.06 (18-I-2)	-1.61 (11)	0.86 (16)
58	15	-0.02 (18-I-2)	0.07 (11)	0.01 (18-II-2)	0.89 (16)	-1.55 (11)	1.11 (16)
58	16	-0.02 (18-I-2)	0.08 (11)	0.01 (11)	-2.09 (11)	-1.70 (11)	1.28 (16)
58	17	-0.03 (18-I-2)	0.09 (11)	0.02 (11)	-3.35 (11)	-1.95 (11)	1.31 (16)
58	18	-0.03 (18-I-2)	0.09 (11)	0.02 (11)	-4.48 (11)	-2.51 (11)	1.29 (16)
58	19	-0.03 (16)	0.10 (11)	0.03 (11)	-5.00 (11)	-3.15 (11)	1.14 (16)
58	20	-0.03 (16)	0.10 (11)	0.04 (11)	-4.63 (11)	-3.63 (11)	0.92 (16)
58	21	0.05 (11)	0.10 (11)	0.04 (11)	-2.83 (11)	-2.85 (11)	-2.00 (11)
58	22	-0.04 (16)	0.07 (11)	0.02 (11)	1.52 (16)	2.46 (16)	-2.37 (11)
58	23	-0.04 (16)	0.06 (11)	0.01 (18-II-2)	1.91 (16)	2.38 (16)	-1.50 (11)
58	24	0.01 (11)	0.04 (11)	-0.01 (11)	-0.86 (16)	-1.31 (11)	0.70 (11)
58	25	-0.01 (18-I-2)	0.05 (11)	0.01 (16)	1.23 (18-I-2)	2.05 (16)	-0.31 (16)
58	26	-0.01 (18-I-2)	0.04 (11)	-0.01 (11)	-1.21 (16)	-1.03 (11)	-0.74 (16)
58	27	-0.01 (18-I-2)	0.05 (11)	-0.00 (18-I-2)	0.48 (11)	1.11 (16)	-1.03 (16)
58	28	-0.01 (18-I-2)	0.04 (11)	-0.01 (11)	-1.02 (16)	1.49 (16)	0.47 (11)
58	29	-0.01 (18-I-2)	0.05 (11)	-0.00 (11)	1.05 (18-I-2)	2.07 (16)	-0.66 (11)
58	30	-0.02 (18-I-2)	0.07 (11)	0.01 (18-II-2)	1.89 (18-I-2)	-1.48 (11)	0.40 (11)
58	31	-0.02 (18-I-2)	0.07 (11)	0.01 (18-II-2)	1.51 (11)	-1.95 (11)	-0.33 (16)
58	32	-0.02 (18-I-2)	0.07 (11)	0.01 (18-II-2)	1.77 (18-I-2)	-1.68 (11)	0.44 (18-I-2)
58	33	-0.02 (18-I-2)	0.06 (11)	-0.00 (18-I-2)	1.33 (11)	-1.26 (11)	-0.84 (16)
58	34	-0.02 (18-I-2)	0.06 (11)	0.01 (18-II-2)	2.06 (18-I-2)	2.21 (16)	-0.58 (16)
58	35	-0.02 (18-I-2)	0.06 (11)	0.01 (18-II-2)	2.37 (18-I-2)	1.94 (16)	-0.30 (16)
58	36	-0.02 (18-I-2)	0.08 (11)	0.02 (11)	1.23 (16)	-1.99 (11)	0.58 (18-I-2)
58	37	-0.02 (18-I-2)	0.07 (11)	0.02 (11)	1.90 (18-I-2)	-1.74 (11)	0.30 (18-I-2)
58	38	-0.02 (18-I-2)	0.07 (11)	0.01 (11)	1.44 (18-I-2)	-1.67 (11)	0.55 (18-I-2)
58	39	-0.03 (16)	0.09 (11)	0.03 (11)	-1.73 (11)	-3.02 (11)	0.52 (16)
58	40	-0.04 (16)	0.08 (11)	0.03 (11)	1.39 (16)	-2.77 (11)	-0.88 (11)
58	41	-0.03 (16)	0.07 (11)	0.03 (11)	1.68 (16)	-2.40 (11)	-0.50 (11)
58	42	-0.03 (16)	0.08 (11)	0.03 (11)	-1.76 (11)	-2.74 (11)	0.65 (16)
58	43	-0.02 (16)	0.07 (11)	0.02 (11)	1.51 (16)	-2.36 (11)	0.26 (16)
58	44	-0.02 (18-I-2)	0.08 (11)	0.02 (11)	1.09 (16)	-2.23 (11)	0.61 (16)
58	45	-0.02 (16)	0.07 (11)	0.02 (11)	1.90 (18-I-2)	2.09 (16)	-0.15 (18-II-2)
58	46	-0.03 (16)	0.07 (11)	0.02 (11)	2.17 (16)	2.44 (16)	-0.62 (11)
58	47	-0.02 (16)	0.06 (11)	0.01 (11)	2.48 (18-I-2)	2.42 (16)	-0.43 (18-II-2)
58	48	-0.02 (16)	0.05 (11)	0.01 (18-II-2)	2.30 (18-I-2)	2.49 (16)	-0.51 (18-II-2)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 102 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
59	1	-0.02 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.02 (18-I-2)	-4.14 (11)	-0.54 (11)	0.99 (11)
59	2	-0.02 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-3.66 (11)	-0.50 (11)	0.89 (11)
59	3	-0.01 (11)	-0.01 (16)	-0.01 (18-I-2)	-3.23 (11)	-0.39 (11)	0.78 (11)
59	4	-0.01 (11)	-0.01 (16)	-0.01 (18-I-2)	-2.84 (11)	-0.22 (11)	0.67 (11)
59	5	-0.01 (11)	-0.00 (18-II-4)	-0.01 (18-I-2)	-2.42 (11)	-0.07 (18-II-4)	0.56 (11)
59	6	-0.01 (18-II-3)	0.00 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-2.11 (11)	0.03 (18-II-2)	0.36 (11)
59	7	-0.03 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.02 (18-I-2)	-2.58 (11)	-0.44 (11)	1.36 (11)
59	8	-0.02 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-2.48 (11)	-0.50 (11)	1.26 (11)
59	9	-0.01 (11)	-0.01 (17-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-2.36 (11)	-0.41 (11)	1.12 (11)
59	10	-0.01 (11)	-0.01 (17-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-2.24 (11)	-0.26 (11)	0.97 (11)
59	11	-0.01 (11)	-0.01 (16)	-0.01 (18-I-2)	-2.13 (11)	-0.09 (11)	0.81 (11)
59	12	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (17-I-2)	-0.00 (18-I-2)	-2.07 (11)	-0.01 (18-I-2)	0.49 (11)
59	13	-0.03 (11)	-0.02 (18-I-2)	-0.02 (18-I-2)	-1.27 (11)	-0.35 (11)	1.33 (11)
59	14	-0.02 (11)	-0.02 (17-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-1.43 (11)	-0.50 (11)	1.24 (11)
59	15	-0.02 (11)	-0.01 (17-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-1.55 (11)	-0.47 (11)	1.11 (11)
59	16	-0.01 (11)	-0.01 (17-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-1.63 (11)	-0.34 (11)	0.97 (11)
59	17	-0.01 (18-II-3)	-0.01 (17-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-1.70 (11)	-0.17 (11)	0.81 (11)
59	18	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (17-I-2)	-0.00 (18-I-2)	-1.73 (11)	-0.04 (11)	0.49 (11)
59	19	-0.03 (11)	-0.02 (17-I-2)	-0.01 (18-I-2)	0.38 (16)	-0.28 (11)	1.12 (11)
59	20	-0.03 (11)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-2)	-0.58 (11)	-0.51 (11)	1.05 (11)
59	21	-0.02 (11)	-0.02 (11)	-0.01 (18-I-2)	-0.86 (11)	-0.53 (11)	0.94 (11)
59	22	-0.02 (11)	-0.01 (17-I-2)	-0.01 (18-I-2)	-1.09 (11)	-0.43 (11)	0.82 (11)
59	23	-0.01 (18-II-3)	-0.01 (17-I-2)	-0.00 (18-I-2)	-1.27 (11)	-0.25 (11)	0.69 (11)
59	24	-0.01 (18-II-3)	-0.00 (17-I-2)	-0.00 (18-I-2)	-1.35 (11)	-0.06 (11)	0.42 (11)
60	1	-0.03 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-3.10 (11)	-0.71 (18-II-4)	-0.56 (11)
60	2	-0.02 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-2.68 (11)	-0.29 (18-II-4)	-0.52 (11)
60	3	-0.02 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-2.30 (11)	0.17 (11)	-0.50 (11)
60	4	-0.01 (16)	-0.01 (16)	-0.01 (16)	-1.98 (11)	0.27 (11)	-0.50 (18-I-4)
60	5	0.01 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (16)	-1.73 (11)	0.21 (11)	-0.51 (11)
60	6	0.01 (16)	-0.00 (17-I-2)	-0.00 (16)	-1.60 (11)	0.07 (11)	-0.36 (11)
60	7	-0.03 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-2.34 (11)	-0.59 (18-II-4)	-0.31 (18-I-4)
60	8	-0.02 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-1.95 (11)	-0.20 (18-II-4)	-0.29 (18-I-4)
60	9	-0.02 (11)	-0.02 (16)	-0.01 (16)	-1.60 (11)	0.24 (11)	-0.29 (18-I-4)
60	10	-0.01 (11)	-0.01 (16)	-0.01 (16)	-1.30 (11)	0.31 (11)	-0.31 (18-I-4)
60	11	0.01 (16)	-0.01 (16)	-0.00 (16)	-1.13 (18-I-2)	0.23 (11)	-0.33 (18-I-4)
60	12	0.01 (16)	-0.00 (17-I-2)	-0.00 (16)	-1.07 (18-I-2)	0.07 (11)	-0.25 (18-I-4)
60	13	-0.03 (11)	-0.02 (18-II-2)	-0.01 (16)	-1.10 (11)	-0.41 (18-II-4)	0.21 (18-II-1)
60	14	-0.03 (11)	-0.02 (18-II-2)	-0.01 (16)	-0.91 (18-I-2)	0.15 (11)	0.26 (18-II-1)
60	15	-0.02 (11)	-0.02 (18-II-2)	-0.01 (16)	-0.75 (18-I-2)	0.32 (11)	0.26 (18-II-1)
60	16	-0.01 (11)	-0.01 (18-II-2)	-0.01 (16)	-0.61 (18-I-2)	0.33 (11)	0.23 (18-II-1)
60	17	0.01 (16)	-0.01 (18-II-2)	0.00 (11)	-0.50 (18-I-2)	0.22 (11)	-0.18 (18-I-1)
60	18	0.01 (18-II-4)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (11)	-0.44 (18-I-2)	0.06 (11)	-0.16 (18-I-1)
60	19	-0.03 (11)	-0.03 (18-II-2)	-0.01 (16)	0.63 (11)	-0.17 (18-II-4)	0.44 (11)
60	20	-0.02 (11)	-0.02 (18-II-2)	-0.01 (16)	0.79 (11)	0.33 (11)	0.45 (11)
60	21	-0.02 (11)	-0.02 (18-II-2)	-0.01 (16)	0.91 (11)	0.41 (11)	0.41 (11)
60	22	-0.01 (11)	-0.01 (18-II-2)	0.01 (11)	1.02 (11)	0.35 (11)	0.36 (18-II-1)
60	23	0.00 (16)	-0.01 (18-II-2)	0.00 (11)	1.11 (11)	0.20 (11)	0.29 (18-II-1)
60	24	0.01 (18-II-4)	-0.00 (17-I-2)	0.00 (11)	1.15 (11)	0.05 (11)	0.16 (18-II-1)
60	25	-0.03 (11)	-0.03 (11)	-0.01 (16)	2.85 (11)	0.40 (11)	0.45 (11)
60	26	-0.02 (11)	-0.03 (18-II-2)	-0.01 (16)	2.72 (11)	0.53 (11)	0.45 (11)
60	27	-0.02 (11)	-0.02 (18-II-2)	-0.01 (16)	2.57 (11)	0.51 (11)	0.40 (18-II-1)
60	28	-0.01 (11)	-0.02 (18-II-2)	-0.00 (16)	2.43 (11)	0.40 (11)	0.37 (18-II-1)
60	29	0.00 (18-II-4)	-0.01 (18-II-2)	0.00 (11)	2.35 (11)	0.22 (11)	0.32 (18-II-1)
60	30	0.01 (11)	-0.00 (18-II-2)	0.00 (11)	2.31 (11)	0.04 (18-I-1)	0.19 (18-II-1)
60	31	-0.03 (11)	-0.04 (18-II-2)	-0.01 (16)	5.52 (11)	0.75 (11)	0.15 (11)
60	32	-0.02 (11)	-0.03 (18-II-2)	-0.01 (16)	4.90 (11)	0.75 (11)	0.15 (11)
60	33	-0.01 (11)	-0.03 (18-II-2)	-0.01 (16)	4.31 (11)	0.65 (11)	0.12 (11)
60	34	-0.01 (11)	-0.02 (18-II-2)	-0.00 (16)	3.80 (11)	0.50 (11)	0.12 (18-II-1)
60	35	-0.00 (18-I-4)	-0.01 (18-II-2)	-0.00 (16)	3.38 (11)	0.30 (11)	0.14 (11)
60	36	0.02 (11)	-0.00 (16)	0.00 (11)	3.19 (11)	0.09 (11)	0.17 (11)
61	1	-0.00 (16)	-0.07 (18-I-2)	-0.08 (11)	-0.61 (11)	-2.65 (11)	0.87 (11)
61	2	-0.02 (11)	-0.06 (16)	-0.07 (11)	-0.66 (11)	-0.40 (18-II-2)	1.29 (11)
61	3	-0.03 (11)	-0.05 (16)	-0.06 (11)	-0.85 (11)	0.70 (11)	1.73 (11)
61	4	-0.04 (11)	-0.05 (18-I-2)	-0.05 (11)	-1.01 (11)	0.65 (11)	1.81 (11)
61	5	-0.03 (11)	-0.04 (18-I-2)	-0.04 (18-I-4)	-0.92 (11)	0.50 (11)	1.68 (11)
61	6	-0.02 (11)	-0.05 (11)	-0.03 (18-I-4)	-0.57 (18-II-4)	-0.39 (18-II-2)	1.56 (11)
61	7	-0.01 (11)	-0.07 (18-I-2)	-0.07 (11)	-0.15 (18-II-2)	-2.19 (11)	0.62 (11)
61	8	-0.03 (11)	-0.06 (18-I-2)	-0.07 (11)	0.61 (11)	0.63 (11)	0.97 (11)
61	9	-0.04 (11)	-0.05 (18-I-2)	-0.06 (11)	0.87 (11)	1.04 (11)	1.25 (11)
61	10	-0.05 (11)	-0.05 (18-I-2)	-0.04 (18-I-4)	0.74 (11)	0.80 (11)	1.37 (11)
61	11	-0.04 (11)	-0.04 (18-I-2)	-0.03 (18-I-4)	0.46 (11)	0.54 (11)	1.37 (11)
61	12	-0.03 (11)	-0.04 (11)	-0.02 (18-I-4)	-0.17 (16)	0.38 (18-I-2)	1.33 (11)
61	13	-0.01 (11)	-0.07 (18-I-2)	-0.07 (11)	0.10 (11)	-1.89 (11)	0.90 (11)
61	14	-0.03 (11)	-0.06 (18-I-2)	-0.07 (11)	1.05 (11)	0.86 (11)	1.25 (11)
61	15	-0.05 (11)	-0.05 (18-I-2)	-0.05 (11)	1.37 (11)	1.16 (11)	1.29 (11)
61	16	-0.05 (11)	-0.05 (18-I-2)	-0.04 (18-I-4)	1.17 (11)	0.83 (11)	1.21 (11)

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
DEL RECAPITO FINALE DI SQUINZANO (LE)
PROGETTO DEFINITIVO
Tabulati di calcolo strutturale-Disinfezione dedicata**

R.37.5

Maggio 2021

Pagina 103 di 132

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
61	17	-0.05(11)	-0.04(18-I-2)	-0.03(18-I-4)	0.66(11)	0.52(11)	1.10(11)
61	18	-0.04(11)	-0.03(11)	-0.02(18-I-4)	0.25(18-II-2)	0.36(18-I-2)	0.98(11)
61	19	-0.01(11)	-0.07(18-I-2)	-0.07(11)	0.07(11)	-1.37(11)	1.20(11)
61	20	-0.04(11)	-0.06(18-I-2)	-0.06(11)	0.71(11)	0.84(11)	1.50(11)
61	21	-0.06(11)	-0.05(18-I-2)	-0.05(11)	0.76(11)	0.96(11)	1.26(11)
61	22	-0.06(11)	-0.05(18-I-2)	-0.04(18-I-4)	0.40(11)	0.62(11)	0.98(11)
61	23	-0.06(11)	-0.04(11)	-0.03(18-I-4)	0.17(18-II-2)	0.38(18-I-3)	0.77(11)
61	24	-0.04(11)	-0.04(11)	-0.02(18-I-4)	-0.75(11)	0.25(18-I-3)	0.61(11)
61	25	-0.01(11)	-0.05(18-I-2)	-0.06(11)	-0.25(11)	-0.71(11)	1.28(11)
61	26	-0.05(11)	-0.05(11)	-0.06(11)	-0.54(11)	0.54(11)	1.46(11)
61	27	-0.07(11)	-0.06(11)	-0.04(18-I-4)	-1.12(11)	0.48(11)	1.06(11)
61	28	-0.07(11)	-0.06(11)	-0.03(18-I-4)	-1.66(11)	0.18(11)	0.73(11)
61	29	-0.06(11)	-0.05(11)	-0.02(18-I-4)	-2.02(11)	0.16(18-I-4)	0.51(11)
61	30	-0.04(11)	-0.04(11)	-0.02(18-I-4)	-2.23(11)	-0.23(11)	0.39(11)
61	31	0.01(16)	-0.03(11)	-0.04(11)	-1.13(11)	-0.30(16)	0.90(11)
61	32	-0.06(11)	-0.07(11)	-0.04(11)	-3.16(11)	-0.17(18-II-2)	1.01(11)
61	33	-0.08(11)	-0.08(11)	-0.03(11)	-4.62(11)	-0.19(18-II-4)	0.79(11)
61	34	-0.08(11)	-0.08(11)	-0.03(18-I-4)	-5.23(11)	-0.43(11)	0.64(11)
61	35	-0.07(11)	-0.07(11)	-0.02(18-I-4)	-5.08(11)	-0.54(11)	0.56(11)
61	36	-0.05(11)	-0.05(11)	-0.02(18-I-4)	-4.45(11)	-0.59(11)	0.48(11)
62	1	-0.02(11)	-0.04(11)	-0.02(16)	-0.67(18-II-4)	0.70(11)	1.71(11)
62	2	0.01(16)	-0.03(11)	-0.01(16)	-1.01(18-II-4)	0.45(11)	0.97(11)
62	3	0.02(16)	-0.02(11)	-0.01(16)	-0.75(18-II-4)	0.28(11)	0.73(11)
62	4	0.02(16)	-0.02(11)	-0.01(16)	-0.61(18-II-4)	0.17(11)	0.61(18-II-4)
62	5	0.02(18-I-4)	-0.01(11)	-0.00(16)	-0.53(18-I-2)	0.09(11)	0.54(18-II-4)
62	6	0.03(18-I-4)	-0.00(17-I-2)	-0.00(16)	-0.51(18-I-2)	0.02(11)	0.36(18-II-4)
62	7	-0.02(11)	-0.03(11)	-0.02(16)	-0.31(11)	-0.24(18-II-2)	1.18(11)
62	8	-0.01(11)	-0.03(11)	-0.02(16)	-0.55(11)	-0.11(16)	1.01(11)
62	9	0.01(16)	-0.02(11)	-0.01(16)	-0.72(11)	-0.07(18-II-4)	0.79(18-II-3)
62	10	0.01(16)	-0.01(11)	-0.01(16)	-0.77(11)	-0.04(18-II-4)	0.67(18-II-3)
62	11	0.02(18-I-4)	-0.01(11)	-0.01(16)	-0.79(11)	-0.02(18-II-4)	0.59(18-II-3)
62	12	0.03(18-I-4)	-0.00(17-I-2)	-0.00(16)	-0.80(11)	0	0.39(18-II-3)
62	13	-0.03(11)	-0.03(11)	-0.02(16)	-0.53(11)	-0.18(18-II-3)	0.84(11)
62	14	-0.02(11)	-0.02(11)	-0.01(16)	-0.80(11)	-0.26(18-II-3)	0.73(11)
62	15	-0.01(11)	-0.02(11)	-0.01(16)	-1.00(11)	-0.23(18-II-4)	0.66(18-II-3)
62	16	0.01(16)	-0.01(18-I-2)	-0.01(16)	-1.14(11)	-0.17(18-II-4)	0.60(18-II-3)
62	17	0.02(18-I-4)	-0.01(18-I-2)	-0.01(16)	-1.23(11)	-0.09(11)	0.55(18-II-3)
62	18	0.02(18-I-4)	-0.00(17-I-2)	-0.00(16)	-1.27(11)	-0.02(18-II-4)	0.37(18-II-3)
62	19	-0.03(11)	-0.03(11)	-0.01(16)	-1.19(11)	-0.30(11)	0.53(11)
62	20	-0.02(11)	-0.02(11)	-0.01(16)	-1.41(11)	-0.40(11)	0.50(18-II-3)
62	21	-0.01(11)	-0.02(18-I-2)	-0.01(16)	-1.56(11)	-0.37(11)	0.49(18-II-3)
62	22	0.01(16)	-0.01(18-I-2)	-0.01(16)	-1.67(11)	-0.28(11)	0.48(18-II-3)
62	23	0.01(18-I-4)	-0.01(18-I-2)	-0.01(16)	-1.75(11)	-0.16(11)	0.46(18-II-3)
62	24	0.02(11)	-0.00(17-I-2)	-0.00(16)	-1.79(11)	-0.04(11)	0.32(18-II-3)
62	25	-0.03(11)	-0.03(11)	-0.01(18-I-4)	-2.34(11)	-0.49(11)	0.36(11)
62	26	-0.02(11)	-0.03(18-I-2)	-0.01(18-I-4)	-2.35(11)	-0.54(11)	0.36(11)
62	27	-0.01(11)	-0.02(18-I-2)	-0.01(18-I-4)	-2.34(11)	-0.50(11)	0.38(18-II-3)
62	28	-0.00(18-II-4)	-0.02(18-I-2)	-0.01(18-I-1)	-2.31(11)	-0.39(11)	0.39(18-II-3)
62	29	0.01(11)	-0.01(18-I-2)	-0.01(16)	-2.32(11)	-0.23(11)	0.37(18-II-3)
62	30	0.02(11)	-0.00(18-I-2)	-0.00(16)	-2.32(11)	-0.05(11)	0.26(18-II-3)
62	31	-0.03(11)	-0.04(18-I-2)	-0.01(18-I-4)	-3.88(11)	-0.70(11)	0.45(11)
62	32	-0.02(11)	-0.03(18-I-2)	-0.01(18-I-1)	-3.52(11)	-0.69(11)	0.45(11)
62	33	-0.01(11)	-0.03(18-I-2)	-0.01(18-I-1)	-3.20(11)	-0.62(11)	0.43(11)
62	34	-0.01(18-II-4)	-0.02(18-I-2)	-0.01(18-I-2)	-2.95(11)	-0.50(11)	0.39(11)
62	35	0.00(11)	-0.01(18-I-2)	-0.01(18-I-2)	-2.80(11)	-0.34(11)	0.28(11)
62	36	0.02(11)	-0.01(18-I-4)	-0.00(18-I-4)	-2.76(11)	-0.11(11)	0.15(18-II-3)
63	1	-0.02(11)	-0.10(16)	-0.05(11)	0.28(11)	6.62(11)	-1.05(11)
63	2	-0.03(11)	-0.08(16)	-0.04(11)	-1.89(11)	-0.71(11)	-1.49(11)
63	3	-0.05(11)	-0.07(16)	-0.03(11)	-3.49(11)	-3.57(11)	-1.46(11)
63	4	-0.05(11)	-0.05(16)	-0.03(18-II-4)	-4.29(11)	-4.00(11)	-1.19(11)
63	5	-0.05(11)	-0.04(16)	-0.02(18-II-4)	-4.30(11)	-3.23(11)	-0.90(11)
63	6	-0.04(11)	-0.03(16)	-0.02(16)	-3.72(11)	-1.86(11)	-0.68(11)
63	7	-0.02(11)	-0.09(16)	-0.04(11)	0.24(11)	5.87(11)	-1.59(11)
63	8	-0.04(11)	-0.08(16)	-0.04(11)	-1.71(11)	-0.79(11)	-2.23(11)
63	9	-0.05(11)	-0.06(16)	-0.03(18-II-4)	-3.06(11)	-3.27(11)	-1.99(11)
63	10	-0.06(11)	-0.05(16)	-0.03(18-II-4)	-3.65(11)	-3.58(11)	-1.38(11)
63	11	-0.05(11)	-0.04(16)	-0.02(16)	-3.55(11)	-2.85(11)	-0.77(11)
63	12	-0.04(11)	-0.03(16)	-0.02(16)	-2.95(11)	-1.59(11)	-0.42(18-I-4)
63	13	-0.02(11)	-0.08(16)	-0.04(11)	0.22(11)	4.77(11)	-2.04(11)
63	14	-0.04(11)	-0.07(16)	-0.04(11)	-1.27(11)	-0.78(11)	-2.82(11)
63	15	-0.06(11)	-0.06(16)	-0.03(18-II-4)	-2.16(11)	-2.70(11)	-2.37(11)
63	16	-0.07(11)	-0.05(16)	-0.03(18-II-4)	-2.43(11)	-2.87(11)	-1.46(11)
63	17	-0.06(11)	-0.04(16)	-0.02(16)	-2.19(11)	-2.24(11)	-0.62(18-I-4)
63	18	-0.05(11)	-0.03(16)	-0.01(16)	-1.62(11)	-1.18(11)	-0.28(18-I-1)
63	19	-0.02(11)	-0.07(18-II-2)	-0.04(11)	0.29(11)	3.39(11)	-2.30(11)
63	20	-0.05(11)	-0.06(18-II-2)	-0.04(11)	-0.41(11)	-0.63(11)	-3.11(11)

Muro	Pann.	Sxx	Syy	Sxy	Mxx	Myy	Mxy
63	21	-0.07 (11)	-0.05 (18-II-2)	-0.03 (18-II-4)	-0.57 (11)	-1.89 (11)	-2.48 (11)
63	22	-0.07 (11)	-0.05 (18-II-2)	-0.02 (18-II-4)	-0.40 (11)	-1.91 (11)	-1.40 (11)
63	23	-0.06 (11)	-0.04 (18-II-2)	-0.02 (16)	-0.34 (18-I-2)	-1.42 (11)	-0.58 (18-I-1)
63	24	-0.05 (11)	-0.03 (18-II-2)	-0.01 (16)	0.32 (11)	-0.72 (12)	0.23 (11)
63	25	-0.02 (11)	-0.05 (11)	-0.04 (11)	0.59 (11)	1.92 (11)	-2.21 (11)
63	26	-0.06 (11)	-0.06 (11)	-0.03 (18-II-4)	1.19 (11)	0.34 (18-I-2)	-2.89 (11)
63	27	-0.08 (11)	-0.06 (11)	-0.03 (18-II-4)	2.09 (11)	-0.89 (11)	-2.23 (11)
63	28	-0.08 (11)	-0.06 (11)	-0.02 (18-II-4)	2.76 (11)	-0.79 (11)	-1.21 (11)
63	29	-0.07 (11)	-0.05 (11)	-0.01 (16)	3.03 (11)	-0.47 (11)	-0.51 (18-I-1)
63	30	-0.05 (11)	-0.04 (11)	-0.01 (16)	2.98 (11)	-0.27 (18-II-4)	0.29 (11)
63	31	-0.01 (11)	-0.05 (11)	-0.02 (11)	1.37 (11)	0.88 (11)	-1.39 (11)
63	32	-0.07 (11)	-0.08 (11)	-0.02 (18-II-4)	4.02 (11)	0.37 (18-I-2)	-1.72 (11)
63	33	-0.09 (11)	-0.09 (11)	-0.02 (18-II-4)	6.39 (11)	0.21 (18-I-4)	-1.33 (11)
63	34	-0.09 (11)	-0.09 (11)	-0.01 (18-II-4)	7.54 (11)	0.33 (11)	-0.78 (11)
63	35	-0.07 (11)	-0.07 (11)	-0.01 (16)	7.44 (11)	0.48 (11)	-0.37 (18-I-2)
63	36	-0.05 (11)	-0.05 (11)	-0.01 (16)	6.47 (11)	0.60 (11)	-0.11 (18-I-2)

Verifiche stato limite ultimo

Verifica dei Muri in calcestruzzo

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Simbologia:

Muro	Indice del muro in verifica
Nodi	[n1-n2-n3-n4...] Indici dei nodi di attacco del muro
Pann.X	Numero di pannelli in direzione locale X del muro(per muri a pannelli)
Pann.Y	Numero di pannelli in direzione locale Y del muro(per muri a pannelli)
Pann	Numero totale di pannelli (per muri a mesh)
Spess [mm]	Spessore del muro
Criterio	Criterio di verifica adottato per la verifica
Pannello	Indice del pannello
Nx [kN]	Sforzo in direzione x locale per metro lineare (Nx=sxx*spessore)
Ny [kN]	Sforzo in direzione y locale per metro lineare (Ny=syy*spessore)
Nxy [kN]	Sforzo tagliante locale per metro lineare (Nxy=sxy*spessore)
Mx [kN*m]	Momento in direzione x locale per metro lineare
My [kN*m]	Momento in direzione y locale per metro lineare
Mxy [kN*m]	Momento torcente locale per metro lineare
Ax [cmq]	Armatura totale pannello in direzione x locale ⁽¹⁾
Ay [cmq]	Armatura totale pannello in direzione y locale ⁽¹⁾
εc	Deformazione nel cls ⁽²⁾
εf	Deformazione nell'acciaio ⁽²⁾
Massimi	Armature massime riscontrate nel muro
Massimo	massima sigma ideale riscontrata nel muro
σid+,σid- [MPa]	$(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3 \tau_{xy}^2)^{1/2}$ Tensioni ideali ai lembi della lastra (Acciaio)
σid+,σid- [MPa]	$(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3 \tau_{xy}^2)^{1/2}$ Tensioni ideali ai lembi della lastra (Legno)
Fatt.Ampl.Sisma	Fattore moltiplicativo di gruppo per le azioni sismiche (solo se diverso da 1.0)
Cs	Coefficiente di sicurezza definito dal rapporto Mr(N) / Md (Mr(N)=Momento resistente corrispondente allo sforzo normale N,Md=momento agente), quando richiesto dal criterio di verifica
ξs	Livello di sicurezza sismico definito come rapporto tra l'accelerazione sopportabile e l'accelerazione di progetto, quando richiesto dal criterio di verifica

Note Verifica muri:

⁽¹⁾: Le armature Ax ed Ay vanno intese come a metro lineare di pannello.

⁽²⁾:Le deformazioni sono stampate a meno del fattore 10⁻³; esse si riferiscono alla verifica considerando quali sollecitazioni di progetto Mx,d=Mx +/- |Mxy|,My,d=My +/- |Mxy| scegliendo il segno in modo tale da rendere massimo in valore assoluto il relativo momento flettente,le sollecitazioni stampate si riferiscono alle sollecitazioni in una data combinazione riferite al sistema locale del pannello

Muro : 1 - Nodi: [10-22-122-110]Pann=60Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=22.324$
[(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
54	-37.62	-8.38	-13.53	-2.27	0.08	-0.55	1131	2011	2	16
1	35.78	117.31	48.77	-0.10	-1.30	-0.07	1131	2011	3	44

Muro : 2 - Nodi: [24-11-111-124]Pann=60Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=19.999$
[(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
3	-66.58	-17.21	52.39	0.96	0.21	-1.79	1131	2011	2	18
1	34.10	74.33	45.14	0.07	0.35	-0.84	1131	2011	2	42

Muro [Platea]: 3 - Nodi: [17-11-24-23]Pann=60Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=20.004$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	101.20	75.04	-17.22	-10.04	-19.25	-3.48	2011	2011	2	5.1

Muro [Platea]: 4 - Nodi: [10-17-23-22]Pann=60Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=22.587$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
41	-38.57	-58.35	-42.27	3.64	14.05	3.01	2011	2011	3	8.1
1	74.81	104.25	2.67	-7.25	-7.67	-1.63	2011	2011	2	12

Muro : 5 - Nodi: [122-123-223-222], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=71.606$ [(7+8)-II-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
31	-4.46	-4.62	0.02	5.53	1.40	-0.43	2011	2011	2	15
1	0.92	-22.95	-5.40	-3.27	1.08	-0.89	2011	2011	2	22

Muro : 6 - Nodi: [22-23-123-122], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=47.919$ [(7+8)-VIII-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
25	-4.88	-0.27	-1.13	-0.62	-10.79	-1.90	2011	2011	2	7.2
1	-10.03	-20.77	-2.51	-1.95	-5.32	-1.45	2011	2011	2	14

Muro : 7 - Nodi: [23-24-124-123], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=36.654$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
35	3.07	-16.31	23.07	-12.17	-0.64	-0.92	2011	2011	2	6.9
1	-5.57	9.98	13.00	-0.64	-11.77	-0.12	2011	2011	2	7.5

Muro : 8 - Nodi: [123-124-224-223], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=44.911$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
31	9.12	-28.18	7.85	-7.97	-0.08	-0.86	2011	2011	2	10
1	-3.81	-4.44	2.31	5.54	1.34	-0.96	2011	2011	2	14

Muro : 9 - Nodi: [2-3-103-102], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=40.945$ [(7+8)-V-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-5.64	-6.83	21.33	0.70	12.02	0.30	2011	2011	2	7.4

Muro : 10 - Nodi: [3-4-104-103], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=46.974$ [(7+8)-II-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
25	-3.36	4.50	-7.35	0.78	11.46	1.05	2011	2011	2	7.2
1	-5.51	-20.22	-12.10	2.18	6.94	0.11	2011	2011	2	13

Muro [Platea]: 11 - Nodi: [3-4-11-17]Pann=36Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=41.546$ [(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
36	75.85	115.16	-19.64	-13.62	-14.35	-4.34	2011	2011	2	5.9
1	1.53	-36.09	-13.07	-2.54	-1.92	-1.72	2011	2011	3	30

Muro [Platea]: 12 - Nodi: [2-3-17-10]Pann=36Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=37.830$ [(7+8)-II-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
4	19.18	136.18	-14.77	-3.49	-11.75	-0.57	2011	2011	2	8.6
1	-24.30	-72.08	25.97	-1.68	4.55	1.74	2011	2011	3	22

Muro : 13 - Nodi: [3-17-117-103], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=19.079$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
3	-65.25	-16.18	55.98	0.85	0.22	-0.87	1131	2011	2	28
1	24.08	52.63	50.15	0.04	0.23	-0.51	1131	2011	2	72

Muro : 14 - Nodi: [103-104-204-203], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=52.437$ [(7+8)-VIII-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	3.89	-28.27	-5.35	7.16	-0.50	0.30	2011	2011	2	12

Muro : 15 - Nodi: [102-103-203-202], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=29.236$ [(7+8)-II-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-13.05	-4.81	2.80	-5.90	-1.59	1.73	2011	2011	2	12

Muro : 16 - Nodi: [16-21-121-116]Pann=36Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=79.154$
[(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
34	-32.98	-26.79	9.64	-9.51	-0.27	-1.01	2011	2011	2	9.0
1	-10.73	-26.23	7.19	0.18	-4.53	0.56	2011	2011	2	18

Muro : 17 - Nodi: [121-221-216-116]Pann=36Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=40.727$
[(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-7.86	-11.44	-5.06	-0.83	-6.34	1.39	2011	2011	2	12

Muro [Platea]: 18 - Nodi: [16-10-22-21]Pann=46Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=29.920$ [(7+8)-VIII-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
20	12.48	74.96	-16.75	-2.30	-6.32	2.98	2011	2011	2	13
1	-12.66	73.16	-1.57	-7.59	-4.80	0.48	2011	2011	2	16

Muro : 19 - Nodi: [1-16-116-101]Pann=48Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=70.121$
[(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
4	-43.28	-36.02	-0.21	-12.92	-0.70	0.88	2011	2011	2	7.0
1	-4.62	-20.38	1.57	-2.55	-1.07	0.00	2011	2011	2	36

Muro : 20 - Nodi: [121-122-222-221], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=36.785$ [(7+8)-II-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-11.89	-15.30	3.22	-5.75	-1.05	-0.49	2011	2011	2	15

Muro : 21 - Nodi: [21-22-122-121], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=62.508$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
4	-36.77	-33.40	8.96	-7.88	-0.53	-0.96	2011	2011	2	11
1	-2.56	-13.26	18.97	-1.65	-0.39	-1.65	2011	2011	2	28

Muro [Platea]: 22 - Nodi: [1-2-10-16]Pann=26Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=33.560$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
9	16.75	66.25	-18.17	0.28	-5.92	2.23	2011	2011	2	14
1	13.05	5.38	-3.46	-6.51	-0.90	-0.62	2011	2011	1	18

Muro : 23 - Nodi: [116-216-201-101]Pann=48Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=39.403$ [(7+8)-II-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
8	-16.28	-18.66	-0.30	-1.25	-9.34	-0.86	2011	2011	2	9.1
1	-8.13	-19.54	-1.31	-0.40	1.04	-0.01	2011	2011	2	88

Muro : 24 - Nodi: [101-102-202-201], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=46.662$ [(7+8)-II-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-14.36	-16.71	-3.01	8.60	1.13	-0.27	2011	2011	2	10

Muro : 25 - Nodi: [1-2-102-101], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=45.670$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
31	-6.14	-9.01	18.89	0.64	11.72	1.22	2011	2011	2	7.1
1	-5.91	-21.42	9.49	1.97	1.50	2.44	2011	2011	2	21

Muro [Platea]: 26 - Nodi: [11-18-25-24]Pann=60Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=21.104$ [(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
51	113.77	72.67	24.22	-11.13	-21.54	2.94	2011	2011	2	4.8
1	37.77	127.60	57.42	-4.85	-9.14	-5.24	2011	2011	2	7.5

Muro : 27 - Nodi: [18-12-5-105-118]Pann=107Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=15.758$ [(7+8)-VIII-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-64.33	-12.11	-56.13	0.92	0.15	1.01	1131	2011	2	25

Muro [Platea]: 28 - Nodi: [4-5-12-18-11]Pann=49Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=34.374$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
13	-23.03	126.90	32.07	-3.73	-17.54	3.09	2011	2011	2	5.2
1	-1.75	-58.83	31.78	-6.37	2.52	3.16	2011	2011	3	14

Muro : 29 - Nodi: [24-25-125-124], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=43.868$ [(7+8)-II-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
25	-1.51	6.16	-10.13	-0.71	-11.23	-0.84	2011	2011	2	7.5
1	3.83	-21.70	-16.77	-1.99	-7.17	-0.79	2011	2011	2	12

Muro : 30 - Nodi: [104-105-205-204], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=46.502$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
31	7.15	-28.86	5.86	8.63	0.22	0.35	2011	2011	2	10
1	-4.20	-4.98	2.53	-4.04	-0.77	0.80	2011	2011	2	19

Muro : 31 - Nodi: [4-5-105-104], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=37.982$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
35	1.44	-16.17	21.23	12.90	0.81	0.86	2011	2011	2	6.6
1	-5.14	11.90	10.97	0.69	11.27	-0.64	2011	2011	2	7.5

Muro : 32 - Nodi: [124-125-225-224], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=27.982$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-1.27	-21.31	-8.76	-3.71	0.53	2.99	2011	2011	2	14

Muro : 33 - Nodi: [26-13-113-126]Pann=60Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=18.018$ [(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
3	-66.78	-17.46	52.31	0.96	0.23	-1.78	1131	2011	2	18
1	34.68	74.83	45.70	0.05	0.34	-0.84	1131	2011	2	43

Muro [Platea]: 34 - Nodi: [12-13-26-25-18]Pann=129Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=25.476$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
23	-49.76	162.63	-14.64	-13.56	-16.00	-2.68	2011	2011	2	5.5
1	26.61	128.25	18.79	-12.65	-11.76	2.27	2011	2011	2	7.7

Muro [Platea]: 35 - Nodi: [5-6-13-12]Pann=24Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=42.167$ [(7+8)-X-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
24	75.77	117.58	5.56	-9.11	-12.84	-2.16	2011	2011	2	7.3
1	6.53	30.69	6.44	-0.40	-3.25	-0.80	2011	2011	1	31

Muro : 36 - Nodi: [5-6-106-105], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=39.941$ [(7+8)-VIII-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
25	-1.86	5.98	-13.00	0.69	11.22	0.73	2011	2011	2	7.5
1	3.58	-19.90	-21.18	1.96	6.97	0.80	2011	2011	2	12

Muro : 37 - Nodi: [25-26-126-125], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=42.267$ [(7+8)-V-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
35	2.85	-16.41	18.84	-12.81	-0.73	-0.69	2011	2011	2	6.7

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
1	-3.70	10.87	7.78	-0.68	-11.19	0.73	2011	2011	2	7.5

Muro : 38 - Nodi: [105-106-206-205], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=27.970$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-4.59	-20.75	-9.56	3.75	-0.47	-3.34	2011	2011	2	13

Muro : 39 - Nodi: [125-126-226-225], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=51.272$ [(7+8)-V-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
31	9.70	-29.18	4.76	-8.36	-0.03	-0.03	2011	2011	2	11
1	-0.74	-4.90	1.42	4.00	0.70	-0.54	2011	2011	2	20

Muro : 40 - Nodi: [19-14-7-107-119]Pann=107Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=15.423$ [(7+8)-VIII-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
4	4.60	-1.44	-2.01	0.96	0.15	0.34	1131	2011	3	32
1	-65.38	-16.37	-54.24	0.67	0.15	0.69	1131	2011	2	36

Muro [Platea]: 41 - Nodi: [6-7-14-19-13]Pann=39Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=40.400$ [(7+8)-VIII-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
11	-15.54	116.04	24.78	-1.55	-13.99	2.12	2011	2011	2	6.8
1	-4.43	-53.83	26.34	-6.06	2.19	3.41	2011	2011	3	14

Muro [Platea]: 42 - Nodi: [13-19-27-26]Pann=35Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=29.258$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
19	64.90	74.60	34.63	-5.92	-12.98	-2.61	2011	2011	2	7.5
1	46.41	79.72	34.67	-7.70	-9.16	0.67	2011	2011	2	12

Muro : 43 - Nodi: [126-127-227-226], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=28.263$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-2.29	-21.59	-11.59	-3.35	0.71	3.73	2011	2011	2	13

Muro : 44 - Nodi: [26-27-127-126], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=37.722$ [(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
25	-2.51	2.98	-20.40	-0.68	-11.52	-0.62	2011	2011	2	7.5
1	3.66	-22.94	-25.06	-2.00	-7.29	-0.69	2011	2011	2	12

Muro : 45 - Nodi: [106-107-207-206], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=55.650$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
31	3.51	-27.12	4.54	6.60	-0.77	-0.65	2011	2011	2	12
1	-5.78	-4.69	0.82	-4.44	-1.00	0.18	2011	2011	2	20

Muro : 46 - Nodi: [6-7-107-106], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=46.521$ [(7+8)-II-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
7	-2.93	1.26	8.86	0.75	10.72	-1.50	2011	2011	2	7.4
1	-3.96	9.40	3.02	0.66	11.22	-0.82	2011	2011	2	7.5

Muro [Platea]: 47 - Nodi: [7-8-15-14]Pann=38Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=29.796$ [(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
8	53.12	76.14	21.52	-5.51	-9.30	-5.28	2011	2011	2	8.0
1	-21.39	-36.91	10.18	2.89	1.00	4.20	2011	2011	3	19

Muro : 48 - Nodi: [107-108-208-207], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=29.607$ [(7+8)-V-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
25	-12.48	-5.45	-3.57	-4.85	-1.19	-2.05	2011	2011	2	13
1	-9.13	-19.87	-10.02	2.10	-1.39	-4.01	2011	2011	2	15

Muro : 49 - Nodi: [27-28-128-127], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=47.341$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
7	-4.46	-2.03	-0.67	-0.58	-10.73	1.93	2011	2011	2	7.2
1	-4.92	5.63	-6.10	-0.56	-11.36	1.11	2011	2011	2	7.2

Muro : 50 - Nodi: [127-128-228-227], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=74.846$ [(7+8)-V-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-6.05	-4.40	-0.82	5.70	1.45	0.57	2011	2011	2	15

Muro : 51 - Nodi: [7-8-108-107], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C35/45, $\zeta_e=40.901$ [(7+8)-II-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
31	-6.41	-8.33	-22.50	0.47	10.40	-0.79	2011	2011	2	8.2
1	2.19	-22.94	-29.29	1.84	6.67	0.40	2011	2011	2	13

Muro : 52 - Nodi: [28-15-115-128]Pann=60Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=22.552$
[(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
12	-32.80	-7.60	11.72	-2.46	0.07	0.59	1131	2011	2	15
1	-6.29	-35.02	-3.60	0.20	-0.20	-0.26	1131	2011	3	94

Muro [Platea]: 53 - Nodi: [14-15-28-27-19]Pann=59Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=35.710$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
15	-26.58	135.64	-23.23	-10.29	-12.67	1.42	2011	2011	2	7.6
1	28.46	73.12	10.71	-6.60	-6.51	0.94	2011	2011	2	16

Muro : 54 - Nodi: [29-20-120-129]Pann=24Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=80.042$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
5	-24.96	-18.87	-8.29	-8.75	-0.47	1.44	2011	2011	2	9.2
1	-13.14	-33.78	-8.13	-1.90	-1.38	-0.48	2011	2011	2	39

Muro : 55 - Nodi: [20-9-109-120]Pann=60Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=70.412$ [(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
58	-42.48	-35.73	0.68	-12.45	-0.64	-0.82	2011	2011	2	7.2
1	-10.88	-25.17	-7.57	0.16	-4.08	-1.20	2011	2011	2	18

Muro [Platea]: 56 - Nodi: [8-9-20-15]Pann=60Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=44.590$ [(7+8)-XI-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
20	-20.09	-63.63	-16.62	4.95	8.33	-1.91	2011	2011	3	14
1	7.30	38.67	-0.51	-0.79	-5.88	-0.28	2011	2011	1	20

Muro : 57 - Nodi: [120-109-209-220]Pann=60Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=40.681$ [(7+8)-V-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
55	-17.49	-15.81	0.32	-8.77	-1.18	-0.90	2011	2011	2	9.6
1	-16.57	-8.12	-3.09	0.56	-0.39	1.22	2011	2011	2	52

Muro [Platea]: 58 - Nodi: [15-20-29-28]Pann=48Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=33.310$ [(7+8)-VIII-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
21	35.29	62.85	28.29	-4.51	-4.75	-3.20	2011	2011	2	15
1	-28.83	-43.05	13.64	2.97	5.51	0.93	2011	2011	3	21

Muro : 59 - Nodi: [129-120-220-229]Pann=24Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=41.065$ [(7+8)-XI-1] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
1	-10.74	-7.22	-5.11	-6.34	-0.83	1.47	2011	2011	2	12

Muro : 60 - Nodi: [108-109-209-208], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=48.246$ [(7+8)-V-2] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
31	-13.95	-16.62	2.23	8.38	1.14	0.23	2011	2011	2	11
1	-14.29	-5.61	0.21	-4.64	-1.01	-0.89	2011	2011	2	17

Muro : 61 - Nodi: [28-29-129-128], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=68.175$ [(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
34	-37.09	-34.00	-9.22	-7.95	-0.66	0.99	2011	2011	2	11
1	0.07	-24.51	-32.83	-0.91	-3.95	1.34	2011	2011	2	18

Muro : 62 - Nodi: [128-129-229-228], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=37.821$ [(7+8)-II-4] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
31	-12.00	-15.14	-3.55	-5.95	-1.06	0.68	2011	2011	2	14
1	-11.83	-15.85	-4.66	-0.71	1.10	2.56	2011	2011	2	25

Muro : 63 - Nodi: [8-9-109-108], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45, $\zeta_e=51.350$ [(7+8)-VIII-3] : **Verificato**

Armatura a maglia doppia

Pannello	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Ax	Ay	C	Cs
	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m	mmq	mmq		
34	-39.45	-36.36	-0.69	11.39	0.50	-1.18	2011	2011	2	7.6
1	-7.15	-10.92	-19.64	0.40	9.82	-1.64	2011	2011	2	8.0

Verifiche stato limite di esercizio

Verifica dei Muri (Stati limite esercizio)

Scenario di calcolo: **ScenarioNT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO**

Simbologia

P.	Numero pannello
Nx [MPa]	Sforzo normale in direzione x
Ny [MPa]	Sforzo normale in direzione y
Nxy [MPa]	Sforzo tagliante in direzione xy
Mx [kN]	Momento flettente in direzione x
My [kN]	Momento flettente in direzione y
Mxy [kN]	Momento torcente
Afx [mmq/m]	Area acciaio in direzione x per metro lineare
Afy [mmq/m]	Area acciaio in direzione y per metro lineare
σ_c [MPa]	Tensione nel calcestruzzo compresso
σ_f [MPa]	Tensione nell'acciaio
σ_{ct} [MPa]	Tensione nel calcestruzzo teso
σ_{sct} [MPa]	Tensione nel calcestruzzo teso (quando richiesto dalla verifica)
σ_{sca} [MPa]	Tensione ammissibile nel calcestruzzo
σ_{sfa} [MPa]	Tensione ammissibile nell'acciaio
σ_{scta} [MPa]	Tensione ammissibile nel calcestruzzo teso
Cbc	Combinazione generatore della tensione nel cls compresso
Cbct	Combinazione generatore della tensione nel cls teso
Cbf	Combinazione generatore della tensione nell'acciaio
Cb	Combinazione
σ_{fmed} [MPa]	Tensione media dell'acciaio

Wd [mm]	Apertura delle fessure
Wk [mm]	Apertura caratteristica delle fessure
Wamm_Freq [mm]	Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Frequente
Wamm_Qp [mm]	Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Quasi Permanente
Wamm_Rara [mm]	Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Rara
Cs	Coefficiente di sicurezza definito come minimo di σ_{Amm}/σ tra acciaio e calcestruzzo oppure Wamm/Wk

Muro : 1 - Nodi: [10-22-122-110]Pann=60Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	1131	2011	-0.47	-0.95	13	13	Si	48
55	1131	2011	0.00	17.11	11	11	Si	21

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
19	1131	2011	-0.13	1.35	16	16	Si	>100
1	1131	2011	-0.04	4.71	16	16	Si	76

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	0.02	-0.03	0.03	-0.02	-0.20	-0.03	4.71	0.012	0.012	16 (Qp)	Si	16
55	0.04	0.07	-0.08	-0.12	0.17	0.13	9.85	0.023	0.023	15 (Fr)	Si	13

Muro : 2 - Nodi: [24-11-111-124]Pann=60Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
55	1131	2011	-0.59	-1.52	13	13	Si	38
1	1131	2011	0.00	25.48	11	11	Si	14

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	1131	2011	-0.14	1.62	16	16	Si	>100
55	1131	2011	-0.02	5.71	16	16	Si	63

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	0.06	0.12	0.09	-0.03	0.23	-0.38	14.00	0.038	0.038	14 (Fr)	Si	7.9
55	0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.08	0.03	5.71	0.015	0.015	16 (Qp)	Si	13

Muro [Platea]: 3 - Nodi: [17-11-24-23]Pann=60Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.34	61.27	13	11	Si	5.9
51	2011	2011	0.00	67.18	11	11	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
30	2011	2011	-0.31	9.62	16	16	Si	37
20	2011	2011	-0.31	10.95	16	16	Si	33

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
20	-0.01	-0.02	0.01	-1.96	-4.74	2.46	10.95	0.012	0.012	16 (Qp)	Si	17
51	0.11	0.12	0.01	-4.44	-3.18	0.77	33.24	0.049	0.049	14 (Fr)	Si	6.1

Muro [Platea]: 4 - Nodi: [10-17-23-22]Pann=60Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
3	2011	2011	-0.17	35.00	13	11	Si	10
1	2011	2011	0.00	48.08	11	11	Si	7.5

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
41	2011	2011	-0.28	6.70	16	16	Si	54
50	2011	2011	-0.27	9.96	16	16	Si	36

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	0.06	0.08	-0.02	-2.69	-2.00	-0.09	21.96	0.033	0.033	14 (Fr)	Si	9.0
60	-0.02	0.01	0.01	-1.58	-2.40	-1.93	9.23	0.011	0.011	16 (Qp)	Si	18

Muro : 5 - Nodi: [122-123-223-222], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.28	12.10	13	13	Si	30

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.10	8.37	16	16	Si	43

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
31	0.01	-0.02	0.00	2.53	0.76	-0.19	12.10	0.011	0.011	14 (Fr)	Si	27
36	0.04	-0.00	0.00	0.03	-0.01	0.06	6.62	0.014	0.014	16 (Qp)	Si	14

Muro : 6 - Nodi: [22-23-123-122], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
35	2011	2011	-0.51	12.61	11	13	Si	29
34	2011	2011	-0.49	16.36	11	11	Si	22

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.14	-0.02	16	16	Si	>100
6	2011	2011	-0.13	8.34	16	16	Si	43

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.02	-0.04	0.01	-1.33	-0.50	0.25	8.34	0.008	0.008	16 (Qp)	Si	25
6	0.00	-0.04	-0.01	-3.66	-0.39	-0.18	15.97	0.015	0.015	15 (Fr)	Si	20

Muro : 7 - Nodi: [23-24-124-123], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
36	2011	2011	-0.61	28.39	13	13	Si	13

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.14	-0.03	16	16	Si	>100
36	2011	2011	-0.08	9.69	16	16	Si	37

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
30	0.03	-0.04	0.01	-0.36	-0.13	-0.06	6.08	0.009	0.009	16 (Qp)	Si	22
36	0.03	-0.05	0.04	-5.63	-1.33	-0.57	28.39	0.027	0.027	14 (Fr)	Si	11

Muro : 8 - Nodi: [123-124-224-223], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.44	23.15	13	13	Si	16

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.04	10.30	16	16	Si	35
36	2011	2011	-0.00	10.34	16	16	Si	35

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
31	0.03	-0.06	0.02	-4.15	-0.23	-0.41	23.15	0.022	0.022	14 (Fr)	Si	14
36	0.06	-0.00	0.00	-0.21	0.01	0.00	10.34	0.020	0.020	16 (Qp)	Si	10

Muro : 9 - Nodi: [2-3-103-102], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.55	13.52	13	13	Si	27
4	2011	2011	-0.51	16.36	11	11	Si	22

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.16	0.10	16	16	Si	>100
36	2011	2011	-0.06	6.01	16	16	Si	60

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	-0.01	-0.06	0.03	0.33	4.95	0.10	13.52	0.011	0.011	14 (Fr)	Si	26
30	0.02	-0.04	0.02	0.22	0.12	-0.04	3.49	0.005	0.005	16 (Qp)	Si	40

Muro : 10 - Nodi: [3-4-104-103], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
6	2011	2011	-0.60	25.59	13	13	Si	14

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.14	-0.03	16	16	Si	>100
6	2011	2011	-0.14	9.45	16	16	Si	38

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.01	-0.05	-0.02	5.52	1.10	-0.21	25.59	0.024	0.024	15 (Fr)	Si	13
36	0.02	-0.03	0.00	-0.33	-0.18	-0.03	5.28	0.008	0.008	16 (Qp)	Si	26

Muro [Platea]: 11 - Nodi: [3-4-11-17]Pann=36Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
5	2011	2011	-0.26	55.60	13	11	Si	6.5
6	2011	2011	0.00	67.05	11	11	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
25	2011	2011	-0.34	11.12	16	16	Si	32
31	2011	2011	-0.22	11.20	16	16	Si	32

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
6	0.10	0.09	0.02	-3.87	-3.56	0.57	32.87	0.044	0.044	14 (Fr)	Si	6.8
31	-0.01	0.00	0.01	-0.07	-3.53	0.44	11.20	0.013	0.013	16 (Qp)	Si	15

Muro [Platea]: 12 - Nodi: [2-3-17-10] Pann=36Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
3	2011	2011	-0.17	22.27	13	13	Si	16
9	2011	2011	-0.11	45.19	13	11	Si	8.0

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
13	2011	2011	-0.33	10.61	16	16	Si	34

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
4	0.02	0.09	-0.01	-1.45	-3.34	-0.47	29.14	0.040	0.040	14 (Fr)	Si	7.6
13	-0.01	-0.03	0.00	-0.40	-5.09	0.12	10.61	0.011	0.011	16 (Qp)	Si	18

Muro : 13 - Nodi: [3-17-117-103], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	1131	2011	-0.48	-1.60	13	13	Si	46
1	1131	2011	0.00	17.55	11	11	Si	21

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
19	1131	2011	-0.14	1.12	16	16	Si	>100
31	1131	2011	-0.07	5.66	16	16	Si	64

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	0.05	0.07	0.10	-0.02	0.13	-0.22	10.51	0.029	0.029	14 (Fr)	Si	11
31	0.02	-0.06	-0.03	-0.02	-0.20	0.03	5.66	0.015	0.015	16 (Qp)	Si	13

Muro : 14 - Nodi: [103-104-204-203], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.43	20.42	13	13	Si	18

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.09	9.85	16	16	Si	37

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	0.02	-0.06	-0.01	3.97	0.04	0.04	20.42	0.019	0.019	15 (Fr)	Si	16
36	0.05	-0.00	0.00	-0.03	0.01	-0.03	7.54	0.016	0.016	16 (Qp)	Si	13

Muro : 15 - Nodi: [102-103-203-202], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.31	10.16	13	13	Si	35

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
25	2011	2011	-0.04	3.97	16	16	Si	91
36	2011	2011	-0.00	8.13	16	16	Si	44

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	-0.01	-0.02	0.01	-2.76	-0.95	0.74	10.16	0.009	0.009	14 (Fr)	Si	33
36	0.04	-0.00	0.00	0.35	-0.01	-0.03	8.13	0.014	0.014	16 (Qp)	Si	15

Muro : 16 - Nodi: [16-21-121-116]Pann=36Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
35	2011	2011	-0.41	10.19	13	13	Si	35

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.17	0.72	16	16	Si	97
4	2011	2011	-0.06	1.80	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
2	0.01	-0.08	-0.00	-0.04	-0.48	0.05	1.35	0.002	0.002	16 (Qp)	Si	82
35	-0.04	-0.05	0.02	-3.72	-0.09	-0.51	10.19	0.009	0.009	14 (Fr)	Si	35

Muro : 17 - Nodi: [121-221-216-116]Pann=36Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.31	9.41	13	13	Si	38

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
6	2011	2011	-0.05	1.45	16	16	Si	>100
31	2011	2011	-0.02	1.85	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	-0.02	-0.02	-0.01	-0.29	-2.82	0.67	9.41	0.008	0.008	14 (Fr)	Si	36
25	-0.00	0.00	-0.01	0.05	0.27	0.07	1.63	0.002	0.002	16 (Qp)	Si	>100

Muro [Platea]: 18 - Nodi: [16-10-22-21]Pann=46Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
22	2011	2011	-0.24	36.13	13	11	Si	10.0

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
15	2011	2011	-0.23	8.61	16	16	Si	42

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
15	-0.01	-0.02	0.00	-3.60	0.11	-0.48	8.61	0.010	0.010	16 (Qp)	Si	21
21	-0.02	0.04	-0.01	-2.41	-1.61	0.29	13.53	0.018	0.018	14 (Fr)	Si	17

Muro : 19 - Nodi: [1-16-116-101]Pann=48Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
5	2011	2011	-0.60	15.05	13	13	Si	24

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
43	2011	2011	-0.18	0.89	16	16	Si	93
46	2011	2011	-0.06	1.76	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
5	-0.06	-0.06	-0.00	-5.40	-0.30	0.40	15.05	0.013	0.013	15 (Fr)	Si	23
44	0.01	-0.08	0.00	-0.05	-0.50	-0.01	1.50	0.003	0.003	16 (Qp)	Si	77

Muro : 20 - Nodi: [121-122-222-221], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.28	7.72	13	13	Si	47
6	2011	2011	-0.17	8.95	13	13	Si	40

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
6	2011	2011	-0.04	1.57	16	16	Si	>100
36	2011	2011	-0.00	5.74	16	16	Si	63

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.01	-0.00	0.00	-1.64	-0.06	-0.08	8.95	0.009	0.009	14 (Fr)	Si	35
36	0.03	-0.00	0.00	-0.34	0.01	0.06	5.74	0.009	0.009	16 (Qp)	Si	23

Muro : 21 - Nodi: [21-22-122-121], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
5	2011	2011	-0.34	6.87	13	13	Si	52
6	2011	2011	-0.31	7.10	13	13	Si	51

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
19	2011	2011	-0.09	0.06	16	16	Si	>100
36	2011	2011	-0.06	3.91	16	16	Si	92

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	0.01	-0.01	0.02	-0.03	-0.30	0.03	1.79	0.004	0.004	16 (Qp)	Si	57
6	-0.04	-0.05	0.01	-2.83	-0.26	-0.23	7.10	0.006	0.006	14 (Fr)	Si	51

Muro [Platea]: 22 - Nodi: [1-2-10-16]Pann=26Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
8	2011	2011	-0.26	21.31	13	13	Si	17

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
8	2011	2011	-0.31	11.14	16	16	Si	32
1	2011	2011	-0.30	13.13	16	16	Si	27

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	-0.01	-0.02	0.00	-4.71	0.17	-0.51	13.13	0.015	0.015	16 (Qp)	Si	13

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
8	-0.00	0.03	-0.01	-0.15	-4.74	0.19	21.31	0.026	0.026	14 (Fr)	Si	11

Muro : 23 - Nodi: [116-216-201-101]Pann=48Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
8	2011	2011	-0.48	14.25	13	13	Si	25

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.04	1.35	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
8	-0.04	-0.03	0.00	-0.50	-4.34	-0.45	14.25	0.012	0.012	15 (Fr)	Si	24
48	-0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.09	-0.06	1.15	0.001	0.001	16 (Qp)	Si	>100

Muro : 24 - Nodi: [101-102-202-201], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.44	13.40	13	13	Si	27

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
25	2011	2011	-0.04	2.95	16	16	Si	>100
36	2011	2011	-0.00	3.95	16	16	Si	91

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	-0.03	-0.04	-0.00	3.94	0.47	-0.07	13.40	0.012	0.012	15 (Fr)	Si	25
36	0.02	-0.00	0.00	-0.31	0.01	-0.06	3.95	0.005	0.005	16 (Qp)	Si	39

Muro : 25 - Nodi: [1-2-102-101], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
35	2011	2011	-0.54	14.85	11	11	Si	24
34	2011	2011	-0.52	16.49	11	11	Si	22

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.17	0.27	16	16	Si	97
36	2011	2011	-0.05	3.42	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	0.01	-0.01	0.02	0.04	0.52	-0.00	1.93	0.004	0.004	16 (Qp)	Si	55
6	-0.04	-0.05	0.00	4.41	0.26	0.06	13.35	0.012	0.012	14 (Fr)	Si	26

Muro [Platea]: 26 - Nodi: [11-18-25-24]Pann=60Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
51	2011	2011	-0.41	65.06	13	11	Si	5.5

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
40	2011	2011	-0.28	9.06	16	16	Si	40

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
50	2011	2011	-0.27	10.13	16	16	Si	36

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
50	-0.02	-0.02	-0.01	-2.21	-4.25	-2.64	10.13	0.011	0.011	16 (Qp)	Si	18
51	0.10	0.05	0.01	-4.13	-7.22	1.96	33.07	0.043	0.043	15 (Fr)	Si	7.0

Muro : 27 - Nodi: [18-12-5-105-118]Pann=107Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
24	1131	2011	-0.68	-1.97	13	13	Si	33
33	1131	2011	0.00	21.12	11	11	Si	17

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
28	1131	2011	-0.16	-0.11	16	16	Si	>100
24	1131	2011	-0.02	6.27	16	16	Si	57

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
24	0.03	0.00	0.04	-0.02	-0.15	-0.04	6.27	0.017	0.017	16 (Qp)	Si	12
33	0.05	0.09	-0.09	0.01	0.28	0.24	11.53	0.032	0.032	14 (Fr)	Si	9.5

Muro [Platea]: 28 - Nodi: [4-5-12-18-11]Pann=49Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
5	2011	2011	-0.32	27.55	13	13	Si	13
8	2011	2011	0.00	80.40	11	11	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
20	2011	2011	-0.31	10.45	16	16	Si	34
4	2011	2011	-0.29	15.75	16	16	Si	23

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
4	0.01	-0.06	0.02	-4.67	1.28	0.92	15.75	0.018	0.018	16 (Qp)	Si	11
8	0.13	0.12	-0.01	-3.66	-4.47	-0.79	37.70	0.056	0.056	15 (Fr)	Si	5.4

Muro : 29 - Nodi: [24-25-125-124], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.50	15.69	13	13	Si	23
34	2011	2011	-0.44	16.39	11	11	Si	22

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.14	-0.01	16	16	Si	>100
36	2011	2011	-0.04	6.55	16	16	Si	55

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.03	-0.04	-0.00	-0.37	-0.19	0.12	6.49	0.010	0.010	16 (Qp)	Si	20
31	-0.01	-0.03	-0.00	-0.29	-4.52	-0.03	15.69	0.014	0.014	14 (Fr)	Si	22

Muro : 30 - Nodi: [104-105-205-204], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.48	24.01	13	13	Si	15

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.04	10.05	16	16	Si	36

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
31	0.03	-0.06	0.01	4.49	0.30	0.18	24.01	0.023	0.023	14 (Fr)	Si	13
36	0.06	-0.00	0.00	0.22	-0.01	0.00	9.67	0.018	0.018	16 (Qp)	Si	11

Muro : 31 - Nodi: [4-5-105-104], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
36	2011	2011	-0.66	29.71	13	13	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.14	-0.03	16	16	Si	>100
36	2011	2011	-0.09	9.39	16	16	Si	38

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
30	0.03	-0.04	0.01	0.45	0.16	0.07	6.29	0.009	0.009	16 (Qp)	Si	23
36	0.02	-0.05	0.03	6.10	1.48	0.49	29.71	0.028	0.028	15 (Fr)	Si	11

Muro : 32 - Nodi: [124-125-225-224], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.22	11.54	13	13	Si	31
2	2011	2011	-0.19	12.82	13	13	Si	28

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.03	6.37	16	16	Si	57
6	2011	2011	-0.00	10.33	16	16	Si	35

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.05	-0.00	-0.00	-0.59	0.06	0.06	9.54	0.014	0.014	14 (Fr)	Si	21
18	0.06	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	9.44	0.021	0.021	16 (Qp)	Si	9.8

Muro : 33 - Nodi: [26-13-113-126]Pann=60Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
55	1131	2011	-0.60	-1.57	13	13	Si	37
1	1131	2011	0.00	25.52	11	11	Si	14

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	1131	2011	-0.14	1.35	16	16	Si	>100
55	1131	2011	-0.02	5.04	16	16	Si	71

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
1	0.06	0.12	0.09	-0.04	0.20	-0.38	14.18	0.038	0.038	14 (Fr)	Si	7.9
55	0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.07	0.03	5.04	0.014	0.014	16 (Qp)	Si	15

Muro [Platea]: 34 - Nodi: [12-13-26-25-18] Pann=129 Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, , Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
34	2011	2011	-0.41	74.29	13	11	Si	4.8
33	2011	2011	-0.11	75.43	13	11	Si	4.8

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
12	2011	2011	-0.35	11.86	16	16	Si	30
13	2011	2011	-0.27	14.59	16	16	Si	25

Verifica aperture fessure: Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
13	-0.02	0.01	0.01	0.02	-4.30	0.43	14.59	0.017	0.017	16 (Qp)	Si	12
23	-0.05	0.12	-0.01	-5.44	-4.93	-0.61	39.01	0.050	0.050	15 (Fr)	Si	6.0

Muro [Platea]: 35 - Nodi: [5-6-13-12] Pann=24 Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, , Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
23	2011	2011	-0.16	45.63	13	11	Si	7.9
24	2011	2011	-0.02	62.32	13	11	Si	5.8

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
16	2011	2011	-0.29	10.02	16	16	Si	36
17	2011	2011	-0.28	10.14	16	16	Si	35

Verifica aperture fessure: Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
12	-0.02	-0.02	0.00	1.42	4.25	0.10	10.11	0.011	0.011	16 (Qp)	Si	18
24	0.07	0.08	0.01	-3.58	-3.45	-0.72	27.20	0.035	0.035	14 (Fr)	Si	8.6

Muro : 36 - Nodi: [5-6-106-105], Pann.X=6, Pann.Y=6 Spess.=30 cm, Terreno=--, Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.51	15.77	13	13	Si	23
34	2011	2011	-0.45	15.85	11	11	Si	23

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.14	-0.02	16	16	Si	>100
6	2011	2011	-0.05	5.92	16	16	Si	61

Verifica aperture fessure: Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.03	-0.04	-0.01	0.35	0.18	-0.11	5.92	0.009	0.009	16 (Qp)	Si	23
31	-0.01	-0.03	-0.01	0.30	4.56	-0.01	15.77	0.014	0.014	14 (Fr)	Si	21

Muro : 37 - Nodi: [25-26-126-125], Pann.X=6, Pann.Y=6 Spess.=30 cm, Terreno=--, Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
36	2011	2011	-0.65	29.97	13	13	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.14	-0.02	16	16	Si	>100
36	2011	2011	-0.09	9.86	16	16	Si	37

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
24	0.03	-0.04	0.00	-0.08	-0.01	-0.09	4.93	0.010	0.010	16 (Qp)	Si	21
36	0.02	-0.05	0.03	-6.02	-1.40	-0.39	29.97	0.028	0.028	14 (Fr)	Si	11

Muro : 38 - Nodi: [105-106-206-205], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.24	10.42	13	13	Si	35
2	2011	2011	-0.21	11.99	13	13	Si	30

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
7	2011	2011	-0.03	4.87	16	16	Si	74
6	2011	2011	-0.00	9.50	16	16	Si	38

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
2	0.02	-0.04	-0.01	2.01	-0.33	-0.82	11.99	0.012	0.012	15 (Fr)	Si	26
6	0.06	-0.00	-0.00	0.19	-0.01	-0.02	9.50	0.018	0.018	16 (Qp)	Si	11

Muro : 39 - Nodi: [125-126-226-225], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.46	24.21	13	13	Si	15

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.04	10.44	16	16	Si	34

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
18	0.06	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.06	9.24	0.020	0.020	16 (Qp)	Si	10
31	0.03	-0.06	0.01	-4.37	-0.21	-0.05	24.21	0.023	0.023	14 (Fr)	Si	13

Muro : 40 - Nodi: [19-14-7-107-119]Pann=107Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
24	1131	2011	-0.64	-1.87	13	13	Si	35
33	1131	2011	0.00	20.03	11	11	Si	18

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
28	1131	2011	-0.14	-0.14	16	16	Si	>100
24	1131	2011	-0.04	5.71	16	16	Si	63

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
24	0.02	-0.02	0.03	-0.03	-0.29	-0.05	5.71	0.015	0.015	16 (Qp)	Si	14
33	0.05	0.08	-0.09	0.00	0.28	0.19	10.90	0.030	0.030	15 (Fr)	Si	9.8

Muro [Platea]: 41 - Nodi: [6-7-14-19-13]Pann=39Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[MPa]=22.41$ $\sigma_{fa}[MPa]=360.00$

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
5	2011	2011	-0.28	51.57	13	11	Si	7.0
8	2011	2011	0.00	67.87	11	11	Si	5.3

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[MPa]=16.81$ $\sigma_{fa}[MPa]=360.00$

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
16	2011	2011	-0.29	9.10	16	16	Si	40
3	2011	2011	-0.28	14.41	16	16	Si	25

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
3	0.00	-0.05	0.02	-4.38	1.04	1.07	14.41	0.017	0.017	16 (Qp)	Si	12
8	0.10	0.09	-0.01	-2.31	-3.66	-0.42	27.27	0.042	0.042	15 (Fr)	Si	7.1

Muro [Platea]: 42 - Nodi: [13-19-27-26]Pann=35Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[MPa]=22.41$ $\sigma_{fa}[MPa]=360.00$

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
13	2011	2011	-0.18	22.41	13	13	Si	16
19	2011	2011	-0.13	48.94	13	11	Si	7.4

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[MPa]=16.81$ $\sigma_{fa}[MPa]=360.00$

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
19	2011	2011	-0.22	5.48	16	16	Si	66
7	2011	2011	-0.16	6.96	16	16	Si	52

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
7	0.00	-0.00	0.00	-0.23	-2.51	-0.47	6.96	0.008	0.008	16 (Qp)	Si	25
16	0.03	0.08	0.04	-1.34	-2.17	-1.79	23.76	0.036	0.036	14 (Fr)	Si	8.4

Muro : 43 - Nodi: [126-127-227-226], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[MPa]=22.41$ $\sigma_{fa}[MPa]=360.00$

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.29	12.27	13	13	Si	29

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[MPa]=16.81$ $\sigma_{fa}[MPa]=360.00$

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.03	6.08	16	16	Si	59
6	2011	2011	-0.00	9.79	16	16	Si	37

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.06	-0.00	-0.00	-0.17	0.01	0.01	9.79	0.019	0.019	16 (Qp)	Si	10
6	0.04	-0.00	-0.00	-0.44	0.07	0.27	8.48	0.013	0.013	15 (Fr)	Si	23

Muro : 44 - Nodi: [26-27-127-126], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[MPa]=22.41$ $\sigma_{fa}[MPa]=360.00$

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
35	2011	2011	-0.53	13.05	11	13	Si	28
34	2011	2011	-0.50	17.12	11	11	Si	21

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[MPa]=16.81$ $\sigma_{fa}[MPa]=360.00$

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.14	-0.00	16	16	Si	>100
6	2011	2011	-0.05	6.18	16	16	Si	58

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.03	-0.04	-0.01	-0.37	-0.19	0.10	6.18	0.009	0.009	16(Qp)	Si	22
31	-0.01	-0.04	-0.02	-0.28	-4.64	0.10	15.09	0.013	0.013	15(Fr)	Si	23

Muro : 45 - Nodi: [106-107-207-206], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=---,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.40	19.41	13	13	Si	19

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.10	9.86	16	16	Si	37

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.05	-0.00	-0.00	-0.02	0.01	0.06	7.36	0.016	0.016	16(Qp)	Si	13
31	0.02	-0.06	0.00	3.77	-0.10	-0.21	19.41	0.018	0.018	15(Fr)	Si	16

Muro : 46 - Nodi: [6-7-107-106], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=---,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
35	2011	2011	-0.60	24.01	13	13	Si	15
36	2011	2011	-0.60	25.21	13	13	Si	14

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
36	2011	2011	-0.14	9.64	16	16	Si	37

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.02	-0.03	-0.00	-0.31	-0.17	0.06	4.96	0.007	0.007	16(Qp)	Si	28
36	0.01	-0.05	0.02	5.46	1.00	0.15	25.21	0.023	0.023	15(Fr)	Si	13

Muro [Platea]: 47 - Nodi: [7-8-15-14]Pann=38Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
7	2011	2011	-0.15	35.26	13	11	Si	10
8	2011	2011	0.00	41.40	11	11	Si	8.7

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
9	2011	2011	-0.29	10.14	16	16	Si	35
19	2011	2011	-0.24	14.65	16	16	Si	25

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
19	-0.02	0.01	0.00	0.16	-3.93	0.42	14.65	0.017	0.017	16(Qp)	Si	11
20	0.00	0.06	0.02	-1.18	-2.50	0.37	20.60	0.027	0.027	14(Fr)	Si	11

Muro : 48 - Nodi: [107-108-208-207], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=---,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.27	8.33	13	13	Si	43

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
7	2011	2011	-0.04	3.73	16	16	Si	97
6	2011	2011	-0.00	7.77	16	16	Si	46

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.04	-0.00	-0.00	0.34	-0.01	0.03	7.77	0.013	0.013	16 (Qp)	Si	15
6	0.03	-0.00	-0.00	0.13	-0.06	-0.40	4.45	0.008	0.008	15 (Fr)	Si	37

Muro : 49 - Nodi: [27-28-128-127], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
5	2011	2011	-0.52	12.62	11	13	Si	29
4	2011	2011	-0.50	16.57	11	11	Si	22

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.14	0.00	16	16	Si	>100
36	2011	2011	-0.13	7.72	16	16	Si	47

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
35	-0.01	-0.04	0.01	-3.65	0.05	0.43	14.22	0.013	0.013	14 (Fr)	Si	23
36	0.01	-0.04	-0.01	-1.29	-0.49	-0.25	7.72	0.007	0.007	16 (Qp)	Si	27

Muro : 50 - Nodi: [127-128-228-227], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.29	11.96	13	13	Si	30

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.10	7.64	16	16	Si	47

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	0.00	-0.02	-0.01	2.62	0.78	0.25	11.96	0.011	0.011	14 (Fr)	Si	27
6	0.04	-0.00	-0.00	0.06	-0.01	-0.06	6.38	0.013	0.013	16 (Qp)	Si	15

Muro : 51 - Nodi: [7-8-108-107], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
35	2011	2011	-0.50	13.63	11	11	Si	26
34	2011	2011	-0.49	14.40	11	11	Si	25

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.15	0.08	16	16	Si	>100
6	2011	2011	-0.06	5.62	16	16	Si	64

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
5	-0.00	-0.04	-0.04	2.31	-0.27	-0.59	9.75	0.009	0.009	15 (Fr)	Si	34
12	0.02	-0.04	-0.02	0.20	0.13	0.04	3.24	0.005	0.005	16 (Qp)	Si	42

Muro : 52 - Nodi: [28-15-115-128]Pann=60Spess.=25 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
55	1131	2011	-0.44	-0.86	13	13	Si	51
1	1131	2011	0.00	14.93	11	11	Si	24

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	1131	2011	-0.13	0.45	16	16	Si	>100
55	1131	2011	-0.06	3.62	16	16	Si	100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	0.03	0.06	0.08	-0.12	0.13	-0.09	8.89	0.020	0.020	15 (Fr)	Si	15
55	0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.22	0.04	3.62	0.009	0.009	16 (Qp)	Si	21

Muro [Platea]: 53 - Nodi: [14-15-28-27-19]Pann=59Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
16	2011	2011	-0.32	30.57	13	13	Si	12
23	2011	2011	-0.02	41.41	13	11	Si	8.7

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
11	2011	2011	-0.31	8.60	16	16	Si	42
4	2011	2011	-0.23	8.93	16	16	Si	40

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
4	-0.01	-0.04	-0.02	-3.62	0.90	-1.34	8.93	0.010	0.010	16 (Qp)	Si	20
16	-0.03	0.09	0.01	-4.93	-3.69	0.01	30.57	0.040	0.040	14 (Fr)	Si	7.4

Muro : 54 - Nodi: [29-20-120-129]Pann=24Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
5	2011	2011	-0.40	10.22	13	13	Si	35

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
19	2011	2011	-0.13	0.31	16	16	Si	>100
24	2011	2011	-0.05	1.47	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
5	-0.04	-0.04	-0.02	-3.61	-0.08	0.54	10.22	0.009	0.009	14 (Fr)	Si	34
20	0.00	-0.07	0.00	0.01	-0.37	-0.15	0.77	0.002	0.002	16 (Qp)	Si	>100

Muro : 55 - Nodi: [20-9-109-120]Pann=60Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
59	2011	2011	-0.57	14.21	13	13	Si	25

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
7	2011	2011	-0.16	0.61	16	16	Si	>100
11	2011	2011	-0.06	1.93	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
14	0.01	-0.08	-0.00	-0.01	-0.46	-0.00	1.10	0.002	0.002	16 (Qp)	Si	90
59	-0.06	-0.06	0.00	-5.14	-0.27	-0.39	14.21	0.012	0.012	15 (Fr)	Si	25

Muro [Platea]: 56 - Nodi: [8-9-20-15]Pann=60Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
21	2011	2011	-0.25	19.47	13	13	Si	18
8	2011	2011	-0.08	31.14	13	11	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
11	2011	2011	-0.35	13.86	16	16	Si	26

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	-0.02	0.01	-0.01	-0.04	-3.79	-0.39	13.68	0.016	0.016	16 (Qp)	Si	12
11	0.01	0.04	0.01	-0.62	-4.66	-0.00	22.56	0.028	0.028	14 (Fr)	Si	11

Muro : 57 - Nodi: [120-109-209-220]Pann=60Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
55	2011	2011	-0.45	13.28	13	13	Si	27

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
7	2011	2011	-0.05	1.65	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
55	-0.03	-0.04	0.00	-4.06	-0.46	-0.46	13.28	0.012	0.012	14 (Fr)	Si	26
60	-0.01	-0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.06	0.85	0.002	0.002	16 (Qp)	Si	>100

Muro [Platea]: 58 - Nodi: [15-20-29-28]Pann=48Spess.=40 cm, Terreno=DefTerr_70882, ,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
19	2011	2011	-0.18	30.11	13	11	Si	12
20	2011	2011	-0.16	31.94	13	11	Si	11

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
5	2011	2011	-0.17	7.11	16	16	Si	51
4	2011	2011	-0.17	8.10	16	16	Si	44

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
4	0.00	-0.02	-0.00	-2.62	-0.27	1.30	8.10	0.009	0.009	16 (Qp)	Si	21
20	-0.01	0.03	0.02	-2.48	-1.61	0.20	12.07	0.015	0.015	14 (Fr)	Si	20

Muro : 59 - Nodi: [129-120-220-229]Pann=24Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.31	9.61	13	13	Si	37

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
19	2011	2011	-0.04	1.45	16	16	Si	>100
6	2011	2011	-0.01	1.61	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
1	-0.02	-0.02	-0.01	-2.81	-0.29	0.71	9.61	0.008	0.008	14 (Fr)	Si	35
5	0.00	-0.00	-0.01	0.24	0.05	0.08	1.48	0.001	0.001	16 (Qp)	Si	>100

Muro : 60 - Nodi: [108-109-209-208], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.43	13.03	13	13	Si	28

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
7	2011	2011	-0.04	2.39	16	16	Si	>100
6	2011	2011	-0.00	3.32	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.01	-0.00	-0.00	-0.24	0.01	0.07	3.32	0.004	0.004	16 (Qp)	Si	45
31	-0.03	-0.04	-0.00	3.84	0.47	0.06	13.03	0.011	0.011	14 (Fr)	Si	26

Muro : 61 - Nodi: [28-29-129-128], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
35	2011	2011	-0.34	6.95	13	13	Si	52
36	2011	2011	-0.32	7.28	13	13	Si	49

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.08	0.18	16	16	Si	>100
6	2011	2011	-0.06	3.63	16	16	Si	99

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
31	0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.30	-0.03	1.89	0.004	0.004	16 (Qp)	Si	54
36	-0.04	-0.05	-0.01	-2.89	-0.29	0.34	7.28	0.006	0.006	15 (Fr)	Si	49

Muro : 62 - Nodi: [128-129-229-228], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
31	2011	2011	-0.28	8.02	13	13	Si	45
36	2011	2011	-0.19	9.49	13	13	Si	38

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
2	2011	2011	-0.05	4.72	16	16	Si	76
6	2011	2011	-0.00	5.06	16	16	Si	71

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
6	0.02	-0.00	-0.00	-0.33	0.01	-0.06	5.06	0.007	0.007	16 (Qp)	Si	28
36	0.01	-0.00	-0.00	-1.79	-0.07	0.11	9.49	0.009	0.009	14 (Fr)	Si	33

Muro : 63 - Nodi: [8-9-109-108], Pann.X=6, Pann.Y=6Spess.=30 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C35/45

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [MPa]=22.41 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
35	2011	2011	-0.52	13.27	13	13	Si	27
4	2011	2011	-0.47	13.85	11	11	Si	26

Combinazione QP: σ_{ca} [MPa]=16.81 σ_{fa} [MPa]=360.00

P.	Afx	Afy	σ_c	σ_f	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	mmq/m	mmq/m	MPa	MPa				
1	2011	2011	-0.15	0.10	16	16	Si	>100
6	2011	2011	-0.05	2.88	16	16	Si	>100

Verifica aperture fessure:Wamm Freq[mm]=0.300 Wamm Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	MPa	MPa	MPa	kN	kN	kN	MPa	mm	mm			
31	0.01	-0.01	-0.01	0.04	0.42	-0.00	1.93	0.004	0.004	16 (Qp)	Si	55