AECHITETTURA SISTEMA DI SUPERVISIONE

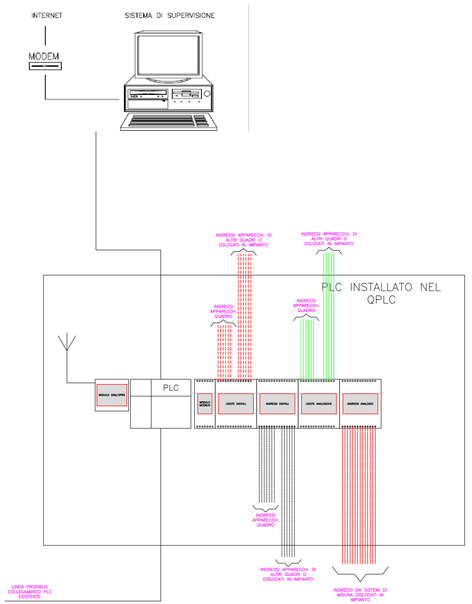

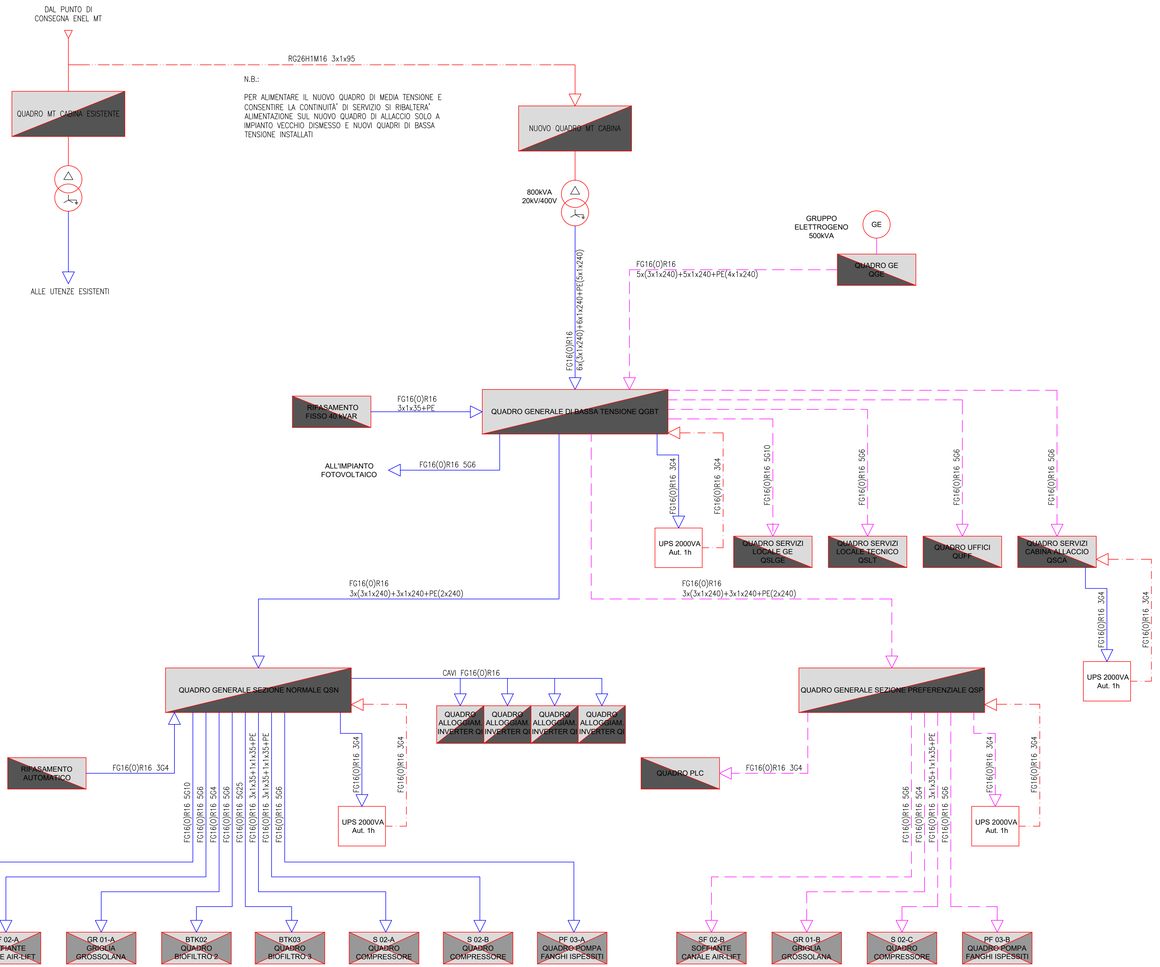

CAVO MEDIA TENSIONE
CAVO MEDIA TENSIONE IN RIBALTAMENTO
ALIMENTAZIONE NORMALE
ALIMENTAZIONE PREFERENZIALE
ALIMENTAZIONE CONTINUITA'
QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
QUADRO ELETTRICO BORDO MACCHINA

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.aqp.it - Telefono +39 080 5723111 - c.a.p. sociale interamente versato - C.F. e P.IVA 00151000723

REGIONE PUGLIA

CUP: E75G19000040005

PIANO DEGLI INTERVENTI AIP 2020-2023 DI CUI ALLA DELIBERA N.6 DEL 22/02/2021 CON COPERTURA FINANZIARIA " FONDI DERIVANTI DA PROVENTI TARIFFARI"

PROGETTO DEFINITIVO
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEL RECAPITO FINALE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DEL COMUNE DI SQUINZANO (LE)

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Ingegneria

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Matteo MORELLO

Il Direttore
Ing. Gaetano BARBONE

PROGETTAZIONE
Il Progettista
Prof. Ing. Matteo Ranieri

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione
Prof. ing. Matteo Ranieri

Ingegneria Ambientale s.r.l. www.ingegneriambientale.com info@ingegneriambientale.com
Ing. Franco NACCI
Ing. Stefano SANSONE

Geoteck plus s.r.l. www.geoteck-rilievi.com info@geoteck-rilievi.com

UNIRIC s.r.l. info@uniriq.it

Ingegneria s.r.l. ingegneria@uniriq.it

Elaborato
E.3

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ELETTRICO

Codice Intervento P1370	*Codice SAP 210000023391*	*Prot. N. 27346 Data 23/04/2021*	Scala: 1:-

N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
00	MAG.2021	*Emesso per Progetto DEFINITIVO*			