

CIRO' ENERGY S.r.l.

AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE EX ART. 4 co.1 L.R. 25/2008  
DEL CAVIDOTTO MT INTERRATO SITO IN LOCALITA' ZAMBOI,  
NEL COMUNE DI GALATONE (LE)



Tecnico  
ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni  
ing. Fabio MASTROSERIO  
ing. Martino LAPENNA  
ing. Milena MIGLIONICO  
ing. Giulia CARELLA  
ing. Valentina SAMMARTINO  
geol. Lucia SANTOPIETRO

Responsabile commessa  
ing. Danilo POMPONIO



TAVOLA		TITOLO		COMMESSA		TIPOLOGIA	
<b>I06b</b>		<b>INQUADRAMENTO VINCOLISTICO</b>		<b>21013</b>		<b>D</b>	
				CODICE ELABORATO			
				<b>DW21013D-I06b</b>			
REVISIONE		<b>SU PGRA - II Ciclo</b>		SOSTITUISCE		SOSTITUITO DA	
<b>01</b>				—		----	
<b>FOGLIO</b> <b>1/1</b>				NOME FILE		SCALA	
		DW21013D-I06b rev01.dwg		<b>1:10.000</b>			
		DISEGNATO		CONTROLLATO		APPROVATO	
REV	DATA	MODIFICA		Santopietro	Santandrea	Pomponio	
00	31/01/2023	Emissione					
01	10/05/2024	Aggiornamento a seguito di emissione di nuovo PTO		Carella	Miglionico	Pomponio	
02							
03							
04							
05							

www.studiotecnico.com (interni CAT) - P. variata, la modifica mancava.

Mod. 5-2016/rev.4 18.12.2016

LEGENDA

- Impianto agrovoltaico
- Caavidotto interrato MT in Autorizzazione provinciale ex art. 4 co.1 L.R. 25/2008

Piano Gestione Rischio Alluvioni - II Ciclo


Carta della Pericolosità

- BP - Area a bassa pericolosità
- MP - Area a media pericolosità
- AP - Area ad alta pericolosità

Carta del Rischio

- R1
- R2
- R3
- R4

CARTA DELLA PERICOLOSITA'

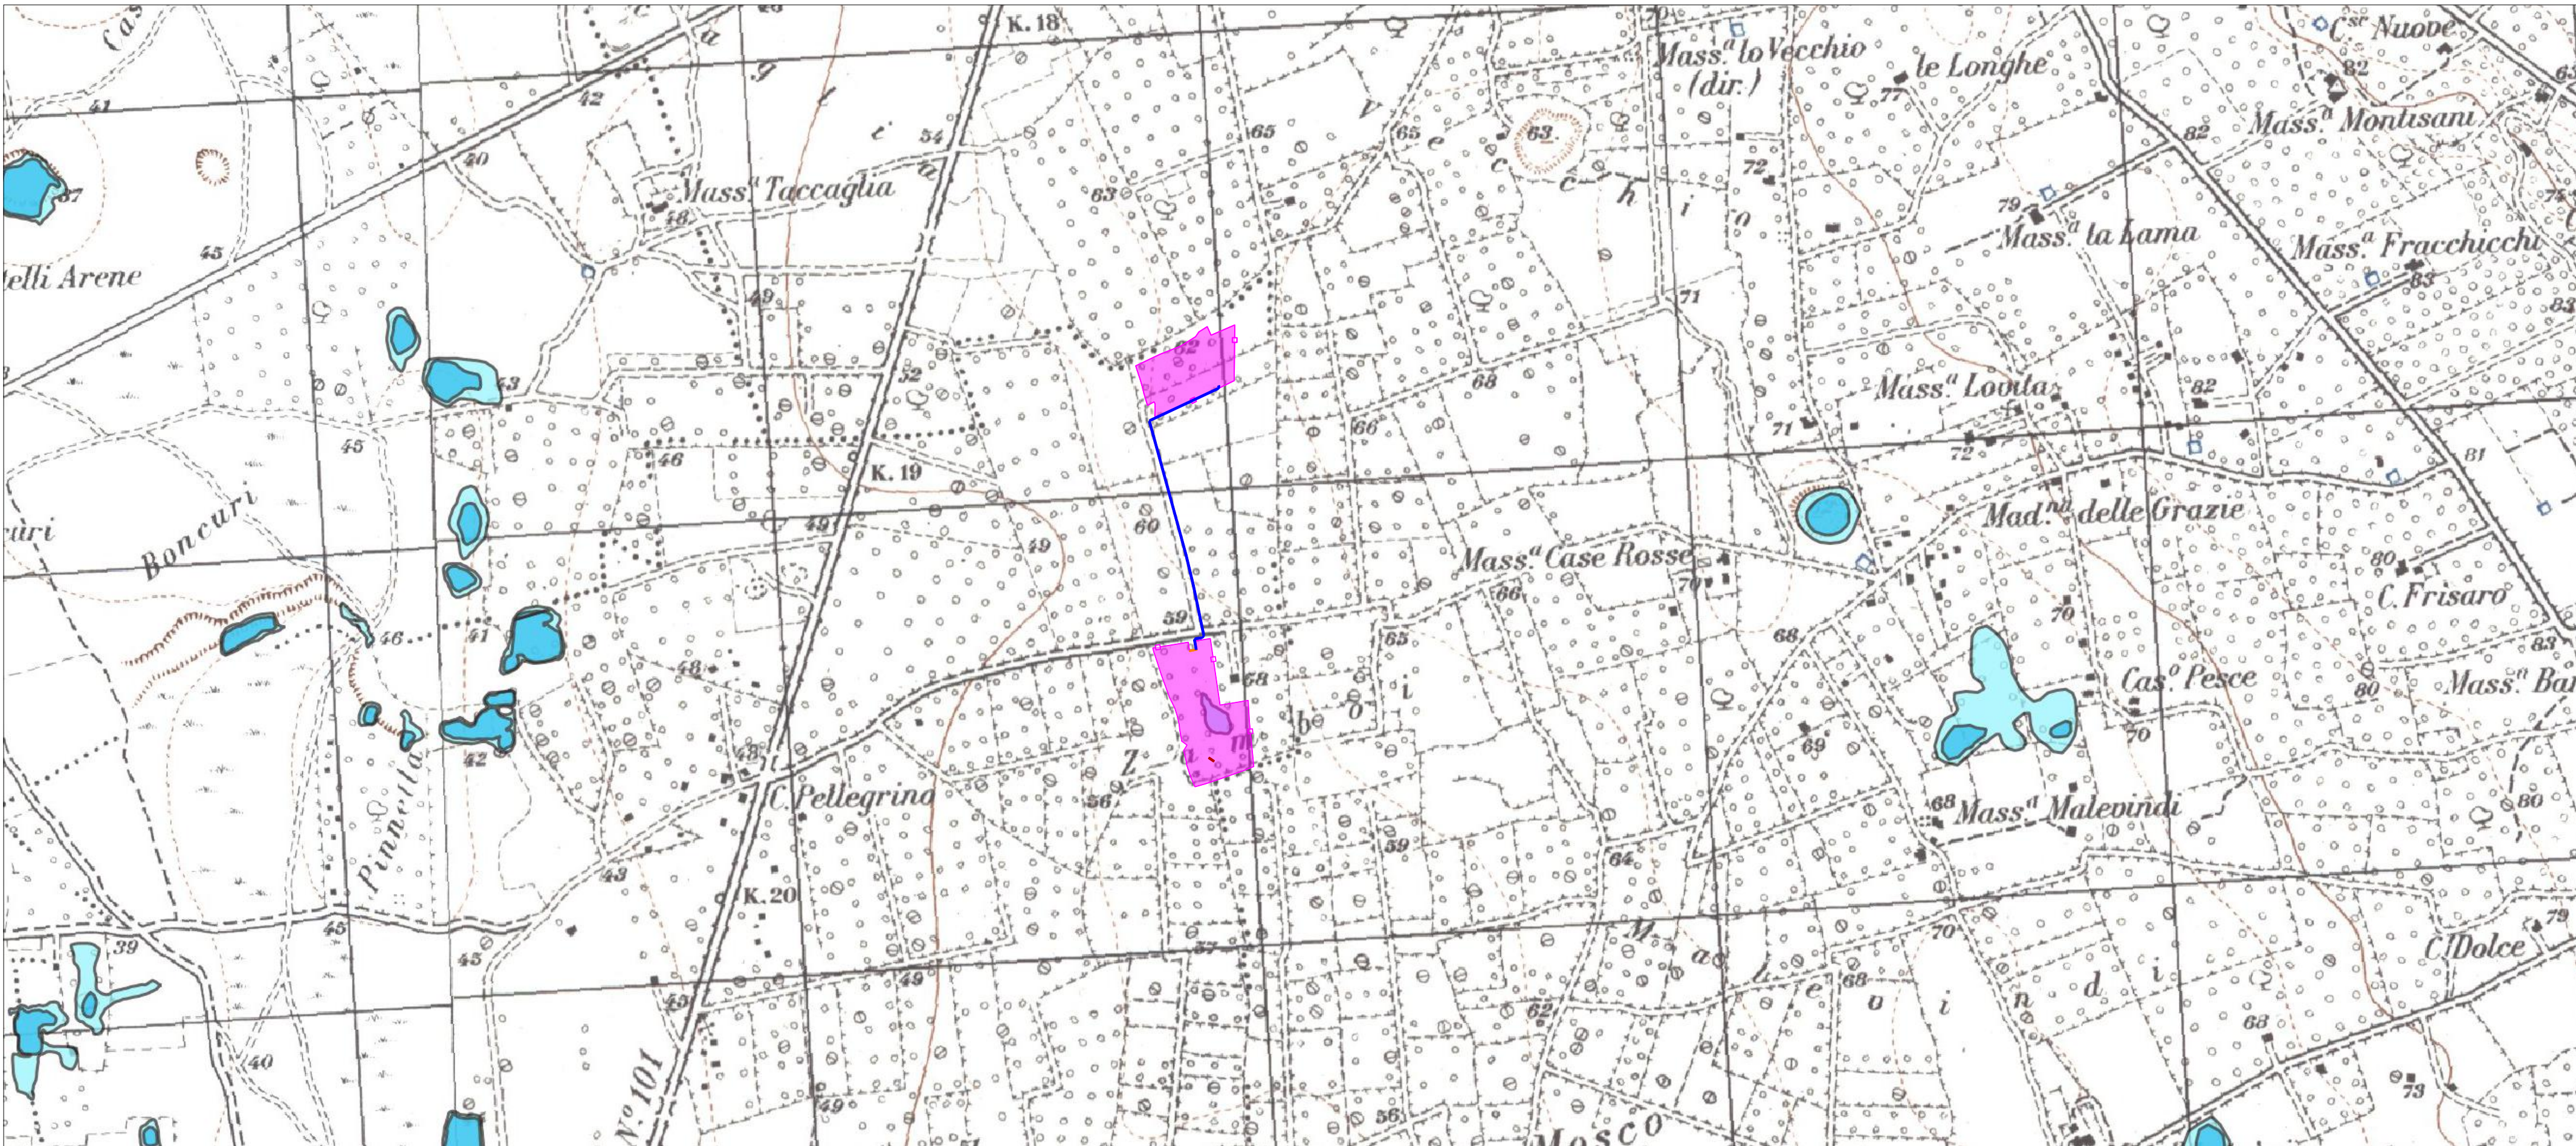

CARTA DEL RISCHIO

