

**Regione Puglia
Provincia di Lecce
Comuni di Lecce e Surbo**

PROGETTO DEFINITIVO: IMPIANTO FV-SALONNA



OGGETTO:

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-
FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 2.800,00 kW IN AC E 3.804,84 kWp
IN DC E DI TUTTE LE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE**

IL COMMITTENTE

SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 SRL
VIA CARLO PORTA N.3 - GALLARATE (VA)
P.IVA 03717980126

timbro

IL PROGETTISTA

Ing. Giuseppe Santaromita Villa

Collaboratori:
Ing. Torrisi Roberta
Ing. Messina Valeria
Ing. Pintaldi Giulia
Ing. Bazan Flavia
Ing. Conoscenti Rosalia
Ing. Lala Rosa Maria
Ing. Alessia Lo Bello
Ing. Cavarretta Maria Vincenza
Ing. Scacciaferro Anna

timbro e firma

CODICE ELAB.

A28

ELABORATO

CALCOLI STRUTTURALI PRELIMINARI

REVISIONE

rev. 08

CODICE IMPIANTO

AG50

CODICE DI RINTRACCIABILITÀ

211425796

DATA

13/05/2025

TIMBRO ENTE AUTORIZZANTE

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Locali tecnici: cabine prefabbricate	4
2.1 Scavo di sbancamento per la posa in opera dei locali tecnici	4
3. Strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici: tracker.....	5
ALLEGATO 1 Attestati di qualifica cabine prefabbricate	
ALLEGATO 2 Relazione di calcolo strutturale delle strutture di sostegno dei moduli	

1. Premessa

Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare le caratteristiche tecniche e i relativi calcoli strutturali delle cabine prefabbricate e delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici (tracker) utilizzate per il progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “FV-Salonna” di potenza pari a 2.800,00 kW in corrente alternata e 3.804,84 kWp in corrente continua, localizzato all’interno del territorio comunale di Lecce (LE), in contrada “Salonna” al foglio 104 particelle 38, 39, 40 e 41 N.T.C., con opere di connessione ricadenti in parte anche nel comune di Surbo (LE).

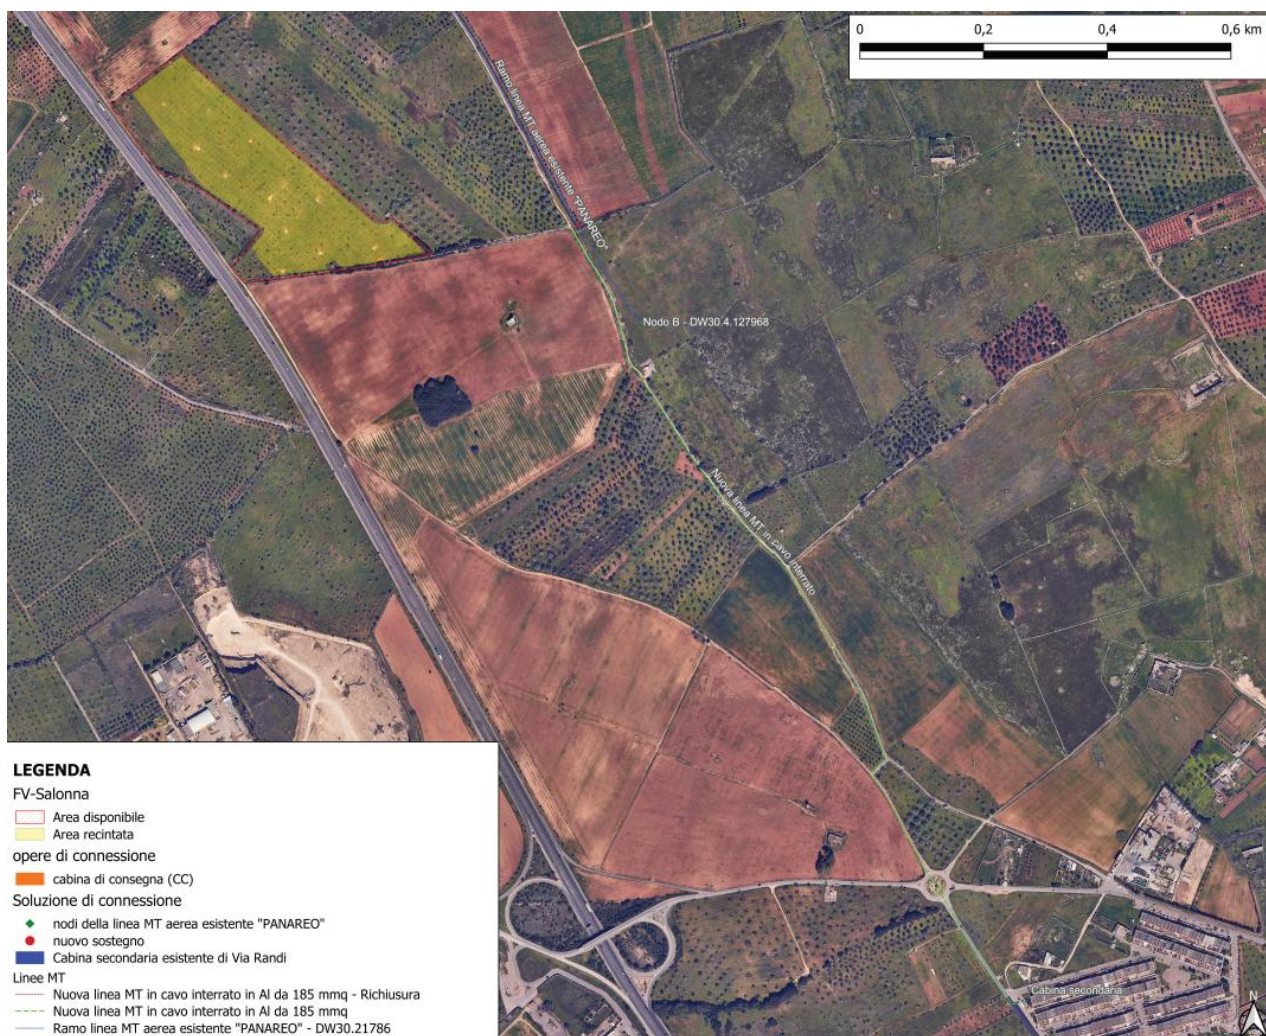


Figura 1-1 - Ortofoto dell'impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna

L'impianto agro-fotovoltaico denominato “FV-Salonna” sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente SURBO -- DW30.24832 alimentata da CP LECCE INDUSTRIALE -- DW00.1.383171 da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Nello specifico tale soluzione

prevede la connessione in antenna dalla cabina esistente VIA RANDI -- DW30.2.317850, alimentata dalla linea SURBO -- DW30.24832 mediante costruzione di cavo interrato AL 185mmq con percorso interamente su strada Pubblica, costruzione di una cabina di consegna, costruzione di un nuovo scomparto nella cabina esistente VIA RANDI -- DW30.2.317850, quadro in SF6 (con ICS) più quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA, realizzazione di richiusura tra la CS di consegna e la linea MT PANAREO -- DW30.21786 nella tratta compresa tra i nodi DW30.4.356826 e DW30.4.127968, costruzione dispositivo di sezionamento da palo, connessione in antenna dal dispositivo sopra descritto mediante costruzione di cavo interrato AL 185mmq con percorso interamente su strada Pubblica.

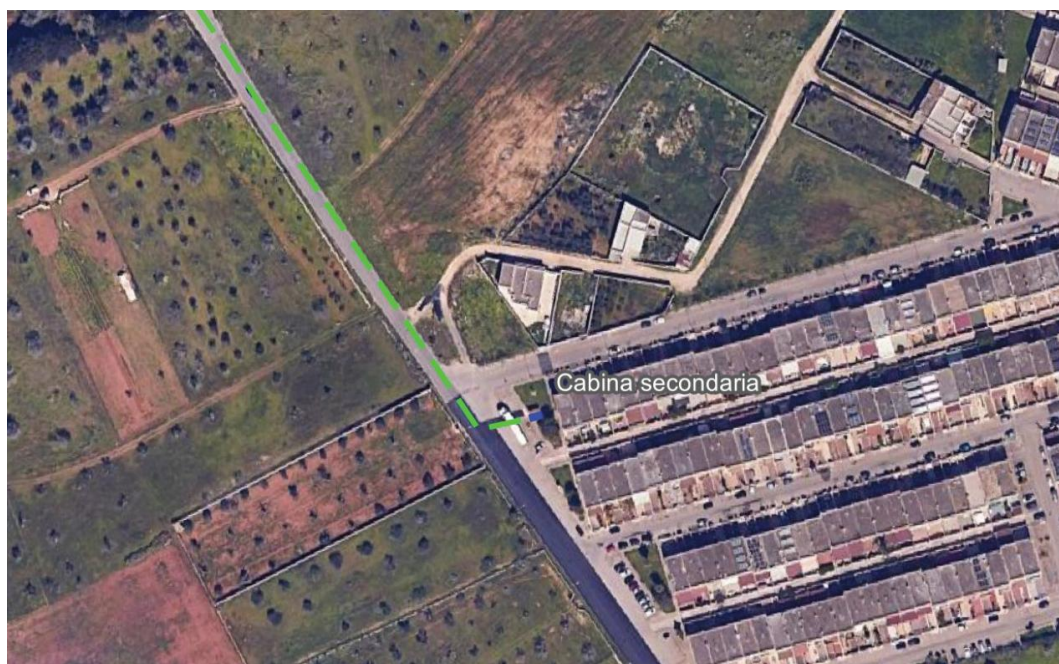


Figura 1-2 - Punto di connessione alla rete elettrica, Cabina Secondaria Via Randi

2. Locali tecnici: cabine prefabbricate

La struttura delle cabine elettriche antisismiche è calcolata in conformità al D.M. 14.01.2009 “Norme Tecniche sulle Costruzioni” nelle condizioni più conservative e quindi in corrispondenza alle coordinate geografiche con la massima sollecitazione sismica in modo da garantirne l’installazione su tutto il territorio nazionale.

La produzione avviene in serie dichiarata, con attestato di qualificazione rilasciato dal Ministero Lavori Pubblico Consiglio, Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale.

In merito alla verifica dei calcoli strutturali si inoltrano, all’ “*Allegato I*” tutti gli attestati di qualificazione relativi alle cabine per le opere elettriche forniti dal Ministero sopra citato.

La realizzazione dell’impianto fotovoltaico prevede l’installazione di alcuni locali tecnici di tipo prefabbricato. Nello specifico sono previste:

- n. 1 locale prefabbricato per l’alloggiamento del trasformatore (Trf) di dimensioni totali in pianta pari a circa 6,70 x 2,50 m;
- n. 1 cabina utente di dimensioni in pianta pari a 6,70 x 2,48 m;
- n. 1 cabina di consegna di dimensioni in pianta pari a 6,70 x 2,50 m;
- n. 1 locale tecnico adibito a cabina di controllo di dimensioni in pianta pari a 5,94 x 2,42 m;
- n. 1 locale tecnico adibito a deposito di dimensioni in pianta pari a 5,94 x 2,42 m.

Tutte le cabine hanno un’altezza fuori terra complessiva pari a circa 2,60 m.

2.1 Scavo di sbancamento per la posa in opera dei locali tecnici

Il progetto prevede la posa in opera di diversi locali tecnici di tipo prefabbricato per i quali è prevista la realizzazione di uno scavo di adeguate dimensioni, nello specifico:

- n. 1 locale prefabbricato per l’alloggiamento del trasformatore (Trf) di dimensioni in pianta pari a circa 8,70 x 4,50 m;
- n. 1 cabina utente di dimensioni in pianta pari a 8,70 x 4,48 m;
- n. 1 cabina di consegna di dimensioni in pianta pari a 8,70 x 4,50 m;
- n. 1 locale tecnico adibito a cabina di controllo di dimensioni in pianta pari a 7,94 x 4,42;
- n. 1 locale tecnico adibito a deposito di dimensioni in pianta pari a 7,94 x 4,42 m.

Per la posa in opera di ciascun locale è previsto uno scavo di profondità pari a 60 cm nella quale verrà realizzato un letto di magrone alto 10 cm sul quale verrà adagiato il locale cabina prefabbricato.

3. Strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici: tracker

I moduli fotovoltaici sono fissati sul terreno per mezzo di apposite strutture, denominati *inseguitori monoassiali*, composte da vele in grado di consentire il montaggio e lo smontaggio, per ciascuna struttura, in modo rapido e indipendente dalla presenza o meno di strutture contigue. Tali strutture possono essere in alluminio o in acciaio zincato.

Gli inseguitori fotovoltaici monoassiali sono dispositivi che “inseguono” il sole ruotando attorno ad un solo asse, in modo tale da permettere al pannello fotovoltaico un’esposizione perpendicolare ai raggi del sole durante tutto l’arco della giornata, con conseguente massimizzazione dell’energia elettrica prodotta.

A seconda dell’orientazione di tale asse, si possono distinguere quattro tipo di inseguitori: *inseguitori di tilt*, *inseguitori di rollio*, *inseguitori di azimuth*, *inseguitori ad asse polare*.

Nel caso in esame, vengono utilizzati gli *inseguitori di rollio* che presentano il vantaggio di costi contenuti sul mercato.

Per completezza delle informazioni si rimanda all’ “**Allegato 2**” per la verifica dei calcoli strutturali condotta secondo la seguente normativa di riferimento:

Norme Europee

- EUROCODICE 1 – Azioni sulle strutture – Parte 1-4: Azioni in generale – azioni del vento (UNI EN 1991-1-4:2005);
- EUROCODICE 3 – Progettazione delle Strutture in acciaio – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici (UNI EN 1993-1-1:2005);
- EUROCODICE 3 – Progettazione delle Strutture in acciaio – Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti (UNI EN 1993-1-8:2005).

Norme Italiane

- D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni;
- Circolare Esplicativa n°7 del 21 gennaio 2019 – Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
- Legge 2/2/74 n. 64 e DDMM 3/3/1975 – Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
- Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione. (C.N.R. 10011/85).
- Istruzioni per la valutazione delle Azioni sulle Costruzioni. (C.N.R. 10012/85).

ALLEGATO 1 Attestati di qualifica cabine prefabbricate



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

PRODUZIONE di COMPONENTI PREFABBRICATI in c.a. / c.a.p.

SERIE DICHIARATA

n. 14bis/2017-SD

In conformità al D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni" ed ai sensi dell'art.9 della legge n.1086/1971 si attesta che la ditta:

MANUFATTI CAGGIANO s.r.l.

con sede legale: **Contrada Seta n.12 - 85050 Savoia di Lucania (PZ)**

e stabilimento: **Savoia di Lucania (PZ)**

ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.8.4 delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.1.2008, in relazione al processo produttivo ed al controllo di produzione in stabilimento finalizzati alla produzione dei seguenti componenti prefabbricati in c.a. e/o c.a.p.:

• **Cabine in c.a. per apparecchiature elettriche:**

tipo Enel DG 2061 - rev. 7.0.1 (dimensioni: 2,48 x 5,71 x H 2,54 m)

tipo Enel DG 2061 - rev. 8 (dimensioni: 2,50 x 5,75 x H 2,55 m)

tipo Enel DG 2092 - rev. III (dimensioni: 2,48 x 6,70 x H 2,54 m)

Mod. 420 (dimensioni: 4,20 x 2,50 x H 2,61 m)

Il presente Attestato, che **sostituisce il n.14/2017-SD**, ha **decorrenza dal 14/07/2017 e validità fino al 14/07/2020**, fatto salvo l'obbligo della diversa procedura di marcatura CE connessa all'attuazione del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) n°305/2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Il presente Attestato ha l'obiettivo di identificare lo stabilimento di produzione ed i componenti prodotti e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica dei manufatti alle diverse utilizzazioni cui possono essere destinati.

L'Attestato non prevede, da parte del Servizio Tecnico Centrale, l'approvazione tecnica degli elaborati presentati, per i quali il Progettista ed il Produttore, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono pienamente responsabili ai sensi di legge, restando altresì nella responsabilità delle figure suddette ogni impiego del prodotto.

L'Attestato si intende sempre riferito ai singoli elementi costruttivi, nei limiti d'impiego indicati nella documentazione tecnica presentata, e non all'opera o al sistema costruttivo che ingloba gli stessi.

Ogni impiego dei componenti strutturali di cui al presente Attestato deve avvenire sulla base di calcoli redatti in conformità alla normativa tecnica vigente al momento dell'utilizzo.

IL DIRIGENTE III DIVISIONE

Ing. **Marco PANECALDO**

PANECALDO MARCO

20 lug 2017 08:45

Roma, 14 luglio 2017

VIA Nomentana 2 - 00161 ROMA

TEL. 06.4412.4101, 2367

www.csl.it



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

PRODUZIONE di COMPONENTI PREFABBRICATI in c.a. / c.a.p.

SERIE DICHIARATA

n. 32/2018 -SD

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni" ed ai sensi dell'art.9 della legge n.1086/1971 si attesta che la ditta:

MANUFATTI CAGGIANO s.r.l.

con sede legale: **Contrada Seta n. 12 - 85050 Savoia di Lucania (PZ)**

e stabilimento: **Savoia di Lucania (PZ)**

ha depositato presso il **Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.8.4 delle Norme Tecniche di cui al D.M. 17.1.2018, in relazione al processo produttivo ed al controllo di produzione in stabilimento finalizzati alla produzione dei seguenti componenti prefabbricati in c.a. e/o c.a.p.:

- **Cabine in c.a. per apparecchiature elettriche:**
Minibox DG 2081 - rev. 5 (dimensioni: 3,00 x 2,10 x H est. 2,52 m)
- **Cabine in c.a. per apparecchiature elettriche:**
Monoblocco L variabile (dimensioni: 2,50 x L 1,00-8,00 x H 2,80 m)

Il presente Attestato ha **decorrenza dal 15/07/2018 e validità fino al 15/07/2023**, fatto salvo l'obbligo della diversa procedura di marcatura CE connessa all'attuazione del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) n°305/2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Il presente Attestato ha l'obiettivo di identificare lo stabilimento di produzione ed i componenti prodotti e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica dei manufatti alle diverse utilizzazioni cui possono essere destinati.

L'Attestato non prevede, da parte del Servizio Tecnico Centrale, l'approvazione tecnica degli elaborati presentati, per i quali il Progettista ed il Produttore, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono pienamente responsabili ai sensi di legge, restando altresì nella responsabilità delle figure suddette ogni impiego del prodotto.

L'Attestato si intende sempre riferito ai singoli elementi costruttivi, nei limiti d'impiego indicati nella documentazione tecnica presentata, e non all'opera o al sistema costruttivo che ingloba gli stessi.

Ogni impiego dei componenti strutturali di cui al presente Attestato deve avvenire sulla base di calcoli redatti in conformità alla normativa tecnica vigente al momento dell'utilizzo.

Roma, 25 settembre 2018

IL DIRIGENTE III DIVISIONE

Ing. Marco PANECALDO

PANECALDO MARCO

27 set 2018 08:27



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

PRODUZIONE di COMPONENTI PREFABBRICATI in c.a./c.a.p.

SERIE DICHIARATA

n. 17/2016 -SD

In conformità al D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni" ed ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1086/1971 si attesta che la ditta:

MANUFATTI CAGGIANO srl

con sede legale: Contrada Seta n.12 - 85050 Savoia di Lucania (PZ)

e stabilimento:

Savoia di Lucania (PZ)

ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.8.4 delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.1.2008, in relazione al processo produttivo ed al controllo di produzione in stabilimento finalizzati alla produzione dei seguenti componenti prefabbricati in c.a. e/o c.a.p.:

- **Cabine in c.a. per apparecchiature elettriche:
tipo ENEL DG 10197 Rev.II (dimensioni est. 2,14 x 1,66 x H 2,20 m)**

Il presente Attestato ha decorrenza dal 27/05/2016 e validità fino al 27/05/2019, fatto salvo l'obbligo della diversa procedura di marcatura CE connessa al Regolamento UE sui prodotti da costruzione n. 305/2011 del 9.3.2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Il presente Attestato ha l'obiettivo di identificare lo stabilimento di produzione ed i componenti prodotti e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica dei manufatti alle diverse utilizzazioni cui possono essere destinati.

L'Attestato non prevede, da parte del Servizio Tecnico Centrale, l'approvazione tecnica degli elaborati presentati, per i quali il Progettista ed il Produttore, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono pienamente responsabili ai sensi di legge, restando altresì nella responsabilità delle figure suddette ogni impiego del prodotto.

L'Attestato si intende sempre riferito ai singoli elementi costruttivi, nei limiti d'impiego indicati nella documentazione tecnica presentata, e non all'opera o al sistema costruttivo che ingloba gli stessi.

Ogni impiego dei componenti strutturali di cui al presente Attestato deve avvenire sulla base di calcoli redatti in conformità alla normativa tecnica vigente al momento dell'utilizzo.

Roma, 27 maggio 2016

II. DIRIGENTE III DIVISIONE
Ing. Marco PANECALDO

27/05/2016 10:36 AM



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

PRODUZIONE di COMPONENTI PREFABBRICATI in c.a. / c.a.p.

SERIE DICHIARATA

n. 23/2017-SD

In conformità al D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni" ed ai sensi dell'art.9 della legge n.1086/1971 si attesta che la ditta:

MANUFATTI CAGGIANO s.r.l.

con sede legale: Contrada Seta n.12 - 85050 Savoia di Lucania (PZ)

e stabilimento: **Savoia di Lucania (PZ)**

ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.8.4 delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.1.2008, in relazione al processo produttivo ed al controllo di produzione in stabilimento finalizzati alla produzione dei seguenti componenti prefabbricati in c.a. e/o c.a.p.:

- **Cabine in c.a. per apparecchiature:**

MICRO BOX PLUS DG 10200 ED.01

(Dim. 1,80x2,20xH.2,53)

CABINA E-DISTRIBUZIONE EASYSAT

(Dim. 6,70x2,50x H 2,55)

con vasca di fondazione

CABINA CON PANNELLI PREFABBRICATI

(Dim. 8,10x 6,10x H 3,06)

con platea di fondazione

Il presente Attestato, ha decorrenza dal 19/10/2017 e validità fino al 19/10/2020, fatto salvo l'obbligo della diversa procedura di marcatura CE connessa all'attuazione del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) n°305/2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Il presente Attestato ha l'obiettivo di identificare lo stabilimento di produzione ed i componenti prodotti e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica dei manufatti alle diverse utilizzazioni cui possono essere destinati.

L'Attestato non prevede, da parte del Servizio Tecnico Centrale, l'approvazione tecnica degli elaborati presentati, per i quali il Progettista ed il Produttore, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono pienamente responsabili ai sensi di legge, restando altresì nella responsabilità delle figure suddette ogni impiego del prodotto.

L'Attestato si intende sempre riferito ai singoli elementi costruttivi, nei limiti d'impiego indicati nella documentazione tecnica presentata, e non all'opera o al sistema costruttivo che ingloba gli stessi.

Ogni impiego dei componenti strutturali di cui al presente Attestato deve avvenire sulla base di calcoli redatti in conformità alla normativa tecnica vigente al momento dell'utilizzo.

Roma, 19 ottobre 2017

IL DIRIGENTE III DIVISIONE
Ine. Marco PANECALDO
PANECALDO MARCO

20 ott 2017 08:11

VIA Nomentana 2 - 00161 ROMA
Tel. 06.4412.4101, 2367
www.cslp.it

Spett.le
MANUFATTI CAGGIANO
Area Artigianale in C/da Seta, 12
85050 - Savoia di Lucania (PZ)
PEC: manufatticaggianosrl@egpec.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NTG/NC5

Oggetto: Conformità tecnica della cabina Standard Box DG2061 ed.08 del 15/09/2016

In accordo al Global Standard GSCG002, Vi informiamo con la presente che il processo di TCA (Technical Conformity Assessment) per la cabina Standard Box DG2061 ed.08 prodotta nella Vostra fabbrica di Savoia di Lucania (TP), Italia, si è concluso con successo, con riferimento ai requisiti delle specifiche tecniche qui elencate:

Specifica tecnica	Revisione	Data di emissione
DG2061	08	15/09/2016

I codici identificativi del materiale oggetto della presente TCA sono elencati nella seguente tabella:

Tipo	Matr. e-distr.	Codice fornitore	Documentazione tipo A	Descrizione
DG2061	227280	DG2061 CAB01	Documentazione di Tipo A&B rev.01 30/05/17	porte VTR
DG2061	227282	DG2061 CAB01	Documentazione di Tipo A&B rev.01 30/05/17	porte acc. zin.
DG2061	227283	DG2061 CAB01	Documentazione di Tipo A&B rev.01 30/05/17	porte acc. inox

La valutazione e approvazione tecnica dei materiali sopra elencati è stata effettuata con riferimento al Report TCA "REPORT TCA rev.01 del 30/05/2017".

Con la presente Vi rammentiamo inoltre che tutta la documentazione di prodotto, come da procedura descritta nel Global Standard GSCG002, deve essere conservata nella Vostra fabbrica e resa disponibile su richiesta dei nostri rappresentanti.

Tutti i componenti che fornirete dovranno essere conformi alla documentazione di prodotto approvata, pena la revoca della conformità. Inoltre, ogni modifica dei prodotti dovrà essere da noi preventivamente

Spett.le
MANUFATTI CAGGIANO
Area Artigianale, 12
Savoia di Lucania (PZ)
PEC: manufatticaggianosrl@egpec.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NTC/NCS

Oggetto: Conformità tecnica della cabina Microbox Plus DG10200 ed.01 del 15/09/2016

In accordo al Global Standard GSCG002, Vi informiamo con la presente che il processo di TCA (Technical Conformity Assessment) per la cabina Microbox Plus DG10200 ed.01 prodotta nella Vostra fabbrica di Savoia di Lucania (PZ), Italia, si è concluso con successo, con riferimento ai requisiti delle specifiche tecniche qui elencate:

Specifica tecnica	Revisione	Data di emissione
DG10200	01	15/09/2016

I codici identificativi del materiale oggetto della presente TCA sono elencati nella seguente tabella:

Tipo	Matr. e-distribuzione	Codice fornitore	Documentazione tipo A	Descrizione
DG10200	227511	DG10200 CAB 01	DOC. TIPO A rev.01 del 30/05/2017	Microbox Plus

La valutazione e approvazione tecnica dei materiali sopra elencati è stata effettuata con riferimento al Report TCA "REPORT DI TCA rev.01 del 30.05.17".

Con la presente Vi rammentiamo inoltre che tutta la documentazione di prodotto, come da procedura descritta nel Global Standard GSCG002, deve essere conservata nella Vostra fabbrica e resa disponibile su richiesta dei nostri rappresentanti.

Tutti i componenti che fornirete dovranno essere conformi alla documentazione di prodotto approvata, pena la revoca della conformità. Inoltre, ogni modifica dei prodotti dovrà essere da noi preventivamente approvata, in questo caso, in accordo al Global Standard GSCG002, dovrà essere richiesto un nuovo processo di valutazione tecnica di conformità (TCA).

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato no./Certificate No.:
213929-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
12 febbraio 2014

Validità:/Valid:
11 febbraio 2017 - 11 febbraio 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

MANUFATTI CAGGIANO S.r.l.

Ctr. Seta Area Artigiana - 85050 Savoia Di Lucania (PZ) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

**Produzione di elementi prefabbricati in
cemento armato vibrato (CAV) per il settore
elettrico, ferroviario, telecomunicazioni e
civile
(EA 16, 28)**

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali
dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della
qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili

This certificate is valid
for the following scope:

**Production of precast reinforced concrete
vibrated (CAV) for the electricity sector,
railways, telecommunications and civil
(EA 16, 28)**

This certificate is meant to refer to the general management aspects of
the organization as a whole and may be used by construction companies
for qualification purposes according to Art. 84 of the Legislative Decree
n. 50/2016 and s.c.i. and ANAC's applicable Guidelines

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 02 maggio 2018



5022 NP 001 A
5024 NP 002 B
5025 NP 003 C
5026 NP 004 D
5027 NP 005 E
5028 NP 006 F
5029 NP 007 G
5030 NP 008 H
5031 NP 009 I
5032 NP 010 J
5033 NP 011 K
5034 NP 012 L
5035 NP 013 M
5036 NP 014 N
5037 NP 015 O
5038 NP 016 P
5039 NP 017 Q
5040 NP 018 R
5041 NP 019 S
5042 NP 020 T
5043 NP 021 U
5044 NP 022 V
5045 NP 023 W
5046 NP 024 X
5047 NP 025 Y
5048 NP 026 Z
5049 NP 027 AA
5050 NP 028 AB
5051 NP 029 AC
5052 NP 030 AD
5053 NP 031 AE
5054 NP 032 AF
5055 NP 033 AG
5056 NP 034 AH
5057 NP 035 AI
5058 NP 036 AJ
5059 NP 037 AK
5060 NP 038 AL
5061 NP 039 AM
5062 NP 040 AN
5063 NP 041 AO
5064 NP 042 AP
5065 NP 043 AQ
5066 NP 044 AR
5067 NP 045 AS
5068 NP 046 AT
5069 NP 047 AU
5070 NP 048 AV
5071 NP 049 AW
5072 NP 050 AX
5073 NP 051 AY
5074 NP 052 AZ
5075 NP 053 BA
5076 NP 054 BB
5077 NP 055 BC
5078 NP 056 BD
5079 NP 057 BE
5080 NP 058 BF
5081 NP 059 BG
5082 NP 060 BH
5083 NP 061 BI
5084 NP 062 BJ
5085 NP 063 BK
5086 NP 064 BL
5087 NP 065 BM
5088 NP 066 BN
5089 NP 067 BO
5090 NP 068 BP
5091 NP 069 BQ
5092 NP 070 BR
5093 NP 071 BS
5094 NP 072 BT
5095 NP 073 BU
5096 NP 074 BV
5097 NP 075 BW
5098 NP 076 BX
5099 NP 077 BY
5100 NP 078 BZ
5101 NP 079 CA
5102 NP 080 CB
5103 NP 081 CC
5104 NP 082 CD
5105 NP 083 CE
5106 NP 084 CF
5107 NP 085 CG
5108 NP 086 CH
5109 NP 087 CI
5110 NP 088 CJ
5111 NP 089 CK
5112 NP 090 CL
5113 NP 091 CM
5114 NP 092 CN
5115 NP 093 CO
5116 NP 094 CP
5117 NP 095 CQ
5118 NP 096 CR
5119 NP 097 CS
5120 NP 098 CT
5121 NP 099 CU
5122 NP 100 CV
5123 NP 101 CW
5124 NP 102 CX
5125 NP 103 CY
5126 NP 104 CZ
5127 NP 105 DA
5128 NP 106 DB
5129 NP 107 DC
5130 NP 108 DD
5131 NP 109 DE
5132 NP 110 DF
5133 NP 111 DG
5134 NP 112 DH
5135 NP 113 DI
5136 NP 114 DJ
5137 NP 115 DK
5138 NP 116 DL
5139 NP 117 DM
5140 NP 118 DN
5141 NP 119 DO
5142 NP 120 DP
5143 NP 121 DQ
5144 NP 122 DR
5145 NP 123 DS
5146 NP 124 DT
5147 NP 125 DU
5148 NP 126 DV
5149 NP 127 DW
5150 NP 128 DX
5151 NP 129 DY
5152 NP 130 DZ
5153 NP 131 EA
5154 NP 132 EB
5155 NP 133 EC
5156 NP 134 ED
5157 NP 135 EE
5158 NP 136 EF
5159 NP 137 EG
5160 NP 138 EH
5161 NP 139 EI
5162 NP 140 EJ
5163 NP 141 EK
5164 NP 142 EL
5165 NP 143 EM
5166 NP 144 EN
5167 NP 145 EO
5168 NP 146 EP
5169 NP 147 EQ
5170 NP 148 ER
5171 NP 149 ES
5172 NP 150 ET
5173 NP 151 EU
5174 NP 152 EV
5175 NP 153 EW
5176 NP 154 EX
5177 NP 155 EY
5178 NP 156 EZ
5179 NP 157 FA
5180 NP 158 FB
5181 NP 159 FC
5182 NP 160 FD
5183 NP 161 FE
5184 NP 162 FF
5185 NP 163 FG
5186 NP 164 FH
5187 NP 165 FI
5188 NP 166 FJ
5189 NP 167 FK
5190 NP 168 FL
5191 NP 169 FM
5192 NP 170 FN
5193 NP 171 FO
5194 NP 172 FP
5195 NP 173 FQ
5196 NP 174 FR
5197 NP 175 FS
5198 NP 176 FT
5199 NP 177 FU
5200 NP 178 FV
5201 NP 179 FW
5202 NP 180 FX
5203 NP 181 FY
5204 NP 182 FZ
5205 NP 183 GA
5206 NP 184 GB
5207 NP 185 GC
5208 NP 186 GD
5209 NP 187 GE
5210 NP 188 GF
5211 NP 189 GG
5212 NP 190 GH
5213 NP 191 GI
5214 NP 192 GJ
5215 NP 193 GK
5216 NP 194 GL
5217 NP 195 GM
5218 NP 196 GN
5219 NP 197 GO
5220 NP 198 GP
5221 NP 199 GQ
5222 NP 200 GR
5223 NP 201 GS
5224 NP 202 GT
5225 NP 203 GU
5226 NP 204 GV
5227 NP 205 GW
5228 NP 206 GX
5229 NP 207 GY
5230 NP 208 GZ
5231 NP 209 HA
5232 NP 210 HB
5233 NP 211 HC
5234 NP 212 HD
5235 NP 213 HE
5236 NP 214 HF
5237 NP 215 HG
5238 NP 216 HH
5239 NP 217 HI
5240 NP 218 HJ
5241 NP 219 HK
5242 NP 220 HL
5243 NP 221 HM
5244 NP 222 HN
5245 NP 223 HO
5246 NP 224 HP
5247 NP 225 HQ
5248 NP 226 HR
5249 NP 227 HS
5250 NP 228 HT
5251 NP 229 HU
5252 NP 230 HV
5253 NP 231 HW
5254 NP 232 HX
5255 NP 233 HY
5256 NP 234 HZ
5257 NP 235 IA
5258 NP 236 IB
5259 NP 237 IC
5260 NP 238 ID
5261 NP 239 IE
5262 NP 240 IF
5263 NP 241 IG
5264 NP 242 IH
5265 NP 243 II
5266 NP 244 IJ
5267 NP 245 IK
5268 NP 246 IL
5269 NP 247 IM
5270 NP 248 IN
5271 NP 249 IO
5272 NP 250 IP
5273 NP 251 IQ
5274 NP 252 IR
5275 NP 253 IS
5276 NP 254 IT
5277 NP 255 IU
5278 NP 256 IV
5279 NP 257 IW
5280 NP 258 IX
5281 NP 259 IY
5282 NP 260 IZ
5283 NP 261 JA
5284 NP 262 JB
5285 NP 263 JC
5286 NP 264 JD
5287 NP 265 JE
5288 NP 266 JF
5289 NP 267 JG
5290 NP 268 JH
5291 NP 269 JI
5292 NP 270 JJ
5293 NP 271 JK
5294 NP 272 JL
5295 NP 273 JM
5296 NP 274 JN
5297 NP 275 JO
5298 NP 276 JP
5299 NP 277 JQ
5300 NP 278 JR
5301 NP 279 JS
5302 NP 280 JT
5303 NP 281 JU
5304 NP 282 JV
5305 NP 283 JW
5306 NP 284 JX
5307 NP 285 JY
5308 NP 286 JZ
5309 NP 287 KA
5310 NP 288 KB
5311 NP 289 KC
5312 NP 290 KD
5313 NP 291 KE
5314 NP 292 KF
5315 NP 293 KG
5316 NP 294 KH
5317 NP 295 KI
5318 NP 296 KJ
5319 NP 297 KK
5320 NP 298 KL
5321 NP 299 KM
5322 NP 300 KN
5323 NP 301 KO
5324 NP 302 KP
5325 NP 303 KQ
5326 NP 304 KR
5327 NP 305 KS
5328 NP 306 KT
5329 NP 307 KU
5330 NP 308 KV
5331 NP 309 KW
5332 NP 310 KX
5333 NP 311 KY
5334 NP 312 KZ
5335 NP 313 LA
5336 NP 314 LB
5337 NP 315 LC
5338 NP 316 LD
5339 NP 317 LE
5340 NP 318 LF
5341 NP 319 LG
5342 NP 320 LH
5343 NP 321 LI
5344 NP 322 LJ
5345 NP 323 LK
5346 NP 324 LL
5347 NP 325 LM
5348 NP 326 LN
5349 NP 327 LO
5350 NP 328 LP
5351 NP 329 LQ
5352 NP 330 LR
5353 NP 331 LS
5354 NP 332 LT
5355 NP 333 LU
5356 NP 334 LV
5357 NP 335 LW
5358 NP 336 LX
5359 NP 337 LY
5360 NP 338 LZ
5361 NP 339 MA
5362 NP 340 MB
5363 NP 341 MC
5364 NP 342 MD
5365 NP 343 ME
5366 NP 344 MF
5367 NP 345 MG
5368 NP 346 MH
5369 NP 347 MI
5370 NP 348 MJ
5371 NP 349 MK
5372 NP 350 ML
5373 NP 351 MM
5374 NP 352 MN
5375 NP 353 MO
5376 NP 354 MP
5377 NP 355 MQ
5378 NP 356 MR
5379 NP 357 MS
5380 NP 358 MT
5381 NP 359 MU
5382 NP 360 MV
5383 NP 361 MW
5384 NP 362 MX
5385 NP 363 MY
5386 NP 364 MZ
5387 NP 365 NA
5388 NP 366 NB
5389 NP 367 NC
5390 NP 368 ND
5391 NP 369 NE
5392 NP 370 NF
5393 NP 371 NG
5394 NP 372 NH
5395 NP 373 NI
5396 NP 374 NJ
5397 NP 375 NK
5398 NP 376 NL
5399 NP 377 NM
5400 NP 378 NN
5401 NP 379 NO
5402 NP 380 NP
5403 NP 381 NQ
5404 NP 382 NR
5405 NP 383 NS
5406 NP 384 NT
5407 NP 385 NU
5408 NP 386 NV
5409 NP 387 NW
5410 NP 388 NX
5411 NP 389 NY
5412 NP 390 NZ
5413 NP 391 OA
5414 NP 392 OB
5415 NP 393 OC
5416 NP 394 OD
5417 NP 395 OE
5418 NP 396 OF
5419 NP 397 OG
5420 NP 398 OH
5421 NP 399 OI
5422 NP 400 OJ
5423 NP 401 OK
5424 NP 402 OL
5425 NP 403 OM
5426 NP 404 ON
5427 NP 405 OO
5428 NP 406 OP
5429 NP 407 OQ
5430 NP 408 OR
5431 NP 409 OS
5432 NP 410 OT
5433 NP 411 OU
5434 NP 412 OV
5435 NP 413 OW
5436 NP 414 OX
5437 NP 415 OY
5438 NP 416 OZ
5439 NP 417 PA
5440 NP 418 PB
5441 NP 419 PC
5442 NP 420 PD
5443 NP 421 PE
5444 NP 422 PF
5445 NP 423 PG
5446 NP 424 PH
5447 NP 425 PI
5448 NP 426 PJ
5449 NP 427 PK
5450 NP 428 PL
5451 NP 429 PM
5452 NP 430 PN
5453 NP 431 PO
5454 NP 432 PP
5455 NP 433 PQ
5456 NP 434 PR
5457 NP 435 PS
5458 NP 436 PT
5459 NP 437 PU
5460 NP 438 PV
5461 NP 439 PW
5462 NP 440 PX
5463 NP 441 PY
5464 NP 442 PZ
5465 NP 443 QA
5466 NP 444 QB
5467 NP 445 QC
5468 NP 446 QD
5469 NP 447 QE
5470 NP 448 QF
5471 NP 449 QG
5472 NP 450 QH
5473 NP 451 QI
5474 NP 452 QJ
5475 NP 453 QK
5476 NP 454 QL
5477 NP 455 QM
5478 NP 456 QN
5479 NP 457 QO
5480 NP 458 QP
5481 NP 459 QQ
5482 NP 460 QR
5483 NP 461 QS
5484 NP 462 QT
5485 NP 463 QU
5486 NP 464 QV
5487 NP 465 QW
5488 NP 466 QX
5489 NP 467 QY
5490 NP 468 QZ
5491 NP 469 RA
5492 NP 470 RB
5493 NP 471 RC
5494 NP 472 RD
5495 NP 473 RE
5496 NP 474 RF
5497 NP 475 RG
5498 NP 476 RH
5499 NP 477 RI
5500 NP 478 RJ
5501 NP 479 RK
5502 NP 480 RL
5503 NP 481 RM
5504 NP 482 RN
5505 NP 483 RO
5506 NP 484 RP
5507 NP 485 RQ
5508 NP 486 RR
5509 NP 487 RS
5510 NP 488 RT
5511 NP 489 RU
5512 NP 490 RV
5513 NP 491 RW
5514 NP 492 RX
5515 NP 493 RY
5516 NP 494 RZ
5517 NP 495 SA
5518 NP 496 SB
5519 NP 497 SC
5520 NP 498 SD
5521 NP 499 SE
5522 NP 500 SF
5523 NP 501 SG
5524 NP 502 SH
5525 NP 503 SI
5526 NP 504 SJ
5527 NP 505 SK
5528 NP 506 SL
5529 NP 507 SM
5530 NP 508 SN
5531 NP 509 SO
5532 NP 510 SP
5533 NP 511 SQ
5534 NP 512 SR
5535 NP 513 SS
5536 NP 514 ST
5537 NP 515 SU
5538 NP 516 SV
5539 NP 517 SW
5540 NP 518 SX
5541 NP 519 SY
5542 NP 520 SZ
5543 NP 521 TA
5544 NP 522 TB
5545 NP 523 TC
5546 NP 524 TD
5547 NP 525 TE
5548 NP 526 TF
5549 NP 527 TG
5550 NP 528 TH
5551 NP 529 TI
5552 NP 530 TJ
5553 NP 531 TK
5554 NP 532 TL
5555 NP 533 TM
5556 NP 534 TN
5557 NP 535 TO
5558 NP 536 TP
5559 NP 537 TQ
5560 NP 538 TR
5561 NP 539 TS
5562 NP 540 TT
5563 NP 541 TU
5564 NP 542 TV
5565 NP 543 TW
5566 NP 544 TX
5567 NP 545 TY
5568 NP 546 TZ
5569 NP 547 UA
5570 NP 548 UB
5571 NP 549 UC
5572 NP 550 UD
5573 NP 551 UE
5574 NP 552 UF
5575 NP 553 UG
5576 NP 554 UH
5577 NP 555 UI
5578 NP 556 UJ
5579 NP 557 UK
5580 NP 558 UL
5581 NP 559 UM
5582 NP 560 UN
5583 NP 561 UO
5584 NP 562 UP
5585 NP 563 UQ
5586 NP 564 UR
5587 NP 565 US
5588 NP 566 UT
5589 NP 567 UU
5590 NP 568 UV
5591 NP 569 UW
5592 NP 570 UX
5593 NP 571 UY
5594 NP 572 UZ
5595 NP 573 VA
5596 NP 574 VB
5597 NP 575 VC
5598 NP 576 VD
5599 NP 577 VE
5600 NP 578 VF
5601 NP 579 VG
5602 NP 580 VH
5603 NP 581 VI
5604 NP 582 VJ
5605 NP 583 VK
5606 NP 584 VL
5607 NP 585 VM
5608 NP 586 VN
5609 NP 587 VO
5610 NP 588 VP
5611 NP 589 VQ
5612 NP 590 VR
5613 NP 591 VS
5614 NP 592 VT
5615 NP 593 VU
5616 NP 594 VV
5617 NP 595 VW
5618 NP 596 VX
5619 NP 597 VY
5620 NP 598 VZ
5621 NP 599 WA
5622 NP 600 WB
5623 NP 601 WC
5624 NP 602 WD
5625 NP 603 WE
5626 NP 604 WF
5627 NP 605 WG
5628 NP 606 WH
5629 NP 607 WI
5630 NP 608 WJ
5631 NP 609 WK
5632 NP 610 WL
5633 NP 611 WM
5634 NP 612 WN
5635 NP 613 WO
5636 NP 614 WP
5637 NP 615 WQ
5638 NP 616 WR
5639 NP 617 WS
5640 NP 618 WT
5641 NP 619 WU
5642 NP 620 WV
5643 NP 621 WW
5644 NP 622 WX
5645 NP 623 WY
5646 NP 624 WZ
5647 NP 625 XA
5648 NP 626 XB
5649 NP 627 XC
5650 NP 628 XD
5651 NP 629 XE
5652 NP 630 XF
5653 NP 631 XG
5654 NP 632 XH
5655 NP 633 XI
5656 NP 634 XJ
5657 NP 635 XK
5658 NP 636 XL
5659 NP 637 XM
5660 NP 638 XN
5661 NP 639 XO
5662 NP 640 XP
5663 NP 641 XQ
5664 NP 642 XR
5665 NP 643 XS
5666 NP 644 XT
5667 NP 645 XU
5668 NP 646 XV
5669 NP 647 XW
5670 NP 648 XX
5671 NP 649 XY
5672 NP 650 XZ
5673 NP 651 YA
5674 NP 652 YB
5675 NP 653 YC
5676 NP 654 YD
5677 NP 655 YE
5678 NP 656 YF
5679 NP 657 YG
5680 NP 658 YH
5681 NP 659 YI
5682 NP 660 YJ
5683 NP 661 YK
5684 NP 662 YL
5685 NP 663 YM
5686 NP 664 YN
5687 NP 665 YO
5688 NP 666 YP
5689 NP 667 YQ
5690 NP 668 YR
5691 NP 669 YS
5692 NP 670 YT
5693 NP 671 YU
5694 NP 672 YV
5695 NP 673 YW
5696 NP 674 YX
5697 NP 675 YY
5698 NP 676 YZ
5699 NP 677 ZA
5700 NP 678 ZB
5701 NP 679 ZC
5702 NP 680 ZD
5703 NP 681 ZE
5704 NP 682 ZF
5705 NP 683 ZG
5706 NP 684 ZH
5707 NP 685 ZI
5708 NP 686 ZJ
5709 NP 687 ZK
5710 NP 688 ZL
5711 NP 689 ZM
5712 NP 690 ZN
5713 NP 691 ZO
5714 NP 692 ZP
5715 NP 693 ZQ
5716 NP 694 ZR
5717 NP 695 ZS
5718 NP 696 ZT
5719 NP 697 ZU
5720 NP 698 ZV
5721 NP 699 ZW
5722 NP 700 ZX
5723 NP 701 ZY
5724 NP 702 ZZ

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami

Zeno Beltrami
Management Representative

Spett.le
MANUFATTI CAGGIANO
Area Artigianale in C/da Seta, 12
85050 - Savoia di Lucania (PZ)
PEC: manufatticaggianosrl@legpec.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NTC/NC5

Oggetto: Conformità tecnica della cabina box EASYSAT ed.01 del 18/03/2015

In accordo al Global Standard GSCG002, Vi informiamo con la presente che il processo di TCA (Technical Conformity Assessment) per la cabina box EASYSAT ed.01 prodotta nella Vostra fabbrica di Savoia di Lucania (PZ), Italia, si è concluso con successo, con riferimento ai requisiti delle specifiche tecniche qui elencate:

Specifica tecnica	Revisione	Data di emissione
EASYSAT	01	18/03/2015

I codici identificativi del materiale oggetto della presente TCA sono elencati nella seguente tabella:

Tipo	Matr. e-distr.	Codice fornitore	Documentazione tipo A	Descrizione
EASYSAT	N.D.	EASYSAT CAB01	Doc. di Tipo A&B rev.01 30/05/17	Manufatto EASYSAT

La valutazione e approvazione tecnica dei materiali sopra elencati è stata effettuata con riferimento al Report TCA "REPORT TCA rev.01 del 30/05/2017".

Con la presente Vi rammentiamo inoltre che tutta la documentazione di prodotto, come da procedura descritta nel Global Standard GSCG002, deve essere conservata nella Vostra fabbrica e resa disponibile su richiesta dei nostri rappresentanti.

Tutti i componenti che fornirete dovranno essere conformi alla documentazione di prodotto approvata, pena la revoca della conformità. Inoltre, ogni modifica dei prodotti dovrà essere da noi preventivamente approvata, in questo caso, in accordo al Global Standard GSCG002, dovrà essere richiesto un nuovo processo di valutazione tecnica di conformità (TCA).

Spett.le
MANUFATTI CAGGIANO
Area Artigianale in C/da Seta, 12
85050 - Savoia di Lucania (PZ)
PEC: manufatticaggianosrl@legpec.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DISINT/CNC5

Oggetto: Conformità tecnica della cabina Minibox DG2081 ed.05 del 15/09/2016

In accordo al Global Standard GSCG002, Vi informiamo con la presente che il processo di TCA (Technical Conformity Assessment) per la cabina Minibox DG2081 ed.05 prodotta nella Vostra fabbrica di Savoia di Lucania (PZ), Italia, si è concluso con successo, con riferimento ai requisiti delle specifiche tecniche qui elencate:

Specifica tecnica	Revisione	Data di emissione
DG2081	05	15/09/2016


I codici identificativi del materiale oggetto della presente TCA sono elencati nella seguente tabella:

Tipo	Matr. e-distribuzione	Codice fornitore	Documentazione tipo A	Descrizione
DG2081	227481	DG2081 ED.5 CAB 01	Doc. A rev.01 del 30/05/17	Cabina Minibox

La valutazione e approvazione tecnica dei materiali sopra elencati è stata effettuata con riferimento al "Report TCA Cabina e-distribuzione DG2081 ed.05 rev.00 del 31/05/17" e la documentazione di riferimento è stata validata in data 23/06/17.

Con la presente Vi rammentiamo inoltre che tutta la documentazione di prodotto, come da procedura descritta nel Global Standard GSCG002, deve essere conservata nella Vostra fabbrica e resa disponibile su richiesta dei nostri rappresentanti.

Tutti i componenti che fornirete dovranno essere conformi alla documentazione di prodotto approvata, pena la revoca della conformità. Inoltre, ogni modifica dei prodotti dovrà essere da noi preventivamente



Enel-COR-16/01/2019-0000558

Spett.le
MANUFATTI CAGGIANO SRL
AREA ARTIGIANALE LOCALITA' SETA
12
85050 - SAVOIA DI LUCANIA (Potenza)
ITALIA

Email: info@manufatticaggiano.com

Codice Fornitore **139562**

OGGETTO: Qualificazione delle Imprese fornitrici ed appaltatrici.
Rinnovo giudizio di idoneità
N.ro 472306

Facendo seguito alla Vostra richiesta di qualificazione, Vi comunichiamo, in nome e per conto di Enel S.p.A., che il conseguente procedimento cui è stata sottoposta la Vostra Impresa ha avuto esito favorevole.

La Vostra Impresa è stata riconosciuta "idonea" ed inserita nel relativo Albo Imprese Qualificate dell'Enel per l'esecuzione di appalti relativi a:

- **FECE09** - Cabine secondarie in cav con apparecchiature elettriche interpellabile per commesse annuali di importo fino a 1.000.000 euro

Vi informiamo che, ai sensi del vigente Regolamento dell'ENEL sulla procedura di qualificazione delle Imprese, tale idoneità sarà valida fino al 20/12/2023 e che l'inserimento della Vostra Impresa nell'Albo Imprese Qualificate ENEL non comporta alcun impegno per l'ENEL ai fini di eventuali interpellati.

Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere rinnovata attraverso un'apposita procedura di rinnovo.

Vi precisiamo, inoltre, che l'idoneità e l'inserimento della Vostra Impresa nell'Albo Imprese Qualificate, così come sopra specificato, potranno essere sospesi o revocati al verificarsi di eventi quali (a titolo esemplificativo e non limitativo):

- perdita dei requisiti richiesti per la qualificazione delle produzioni, lavori e/o servizi;
- mutamenti sostanziali nelle tipologie e/o tecnologie delle produzioni, lavori e/o servizi;
- gravi inadempienze in fase precontrattuale e/o risoluzione di contratti per colpa;
- procedure concorsuali;

ALLEGATO 2 Relazione di calcolo strutturale delle strutture di sostegno dei moduli

Relazione di Calcolo Strutturale

TRJ HT 14x2 PDP

TRJ HT 28x2 PDP

Cliente – Solaer Clean Energy Italy o8 s.r.l.

REVISIONS

No.	DATE	PAG./SEC.	NOTES
rev08	13/05/2025	-	Document Issued

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE.....	5
1.1. INTRODUZIONE	5
1.2. SCHEMA GEOMETRICO	6
2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO	8
2.1. NORME EUROPEE	8
2.2. NORME ITALIANE	8
3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI	9
3.1. STANDARD	9
3.2. BULLONERIA	10
3.3. SALDATURE	10
4. ANALISI DEI CARICHI.....	11
4.1. CARICHI PERMANENTI PORTATI DEFINITI – G_1	11
4.2. CARICHI PERMANENTI PORTATI PIENAMENTE DEFINITI – G_2	11
4.3. CARICHI ACCIDENTALI – AZIONE DEL VENTO	12
4.3.1. INTRODUZIONE	12
4.3.2. VELOCITÀ DI BASE DEL VENTO	12
4.3.3. VELOCITÀ DI BASE DI RIFERIMENTO DEL VENTO	13
4.3.4. VELOCITÀ DI RIFERIMENTO DEL VENTO	14
4.3.5. PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO	15
4.3.6. COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE	17
4.3.7. COEFFICIENTE DINAMICO	18
4.3.8. COEFFICIENTE DI FORMA	19
4.3.9. PRESSIONE DEL VENTO	23
4.4. CARICHI ACCIDENTALI – AZIONE DELLA NEVE	25
4.4.1. VALORE DI RIFERIMENTO DEL CARICO DA NEVE AL SUOLO	25
4.4.2. COEFFICIENTE DI FORMA DELLE COPERTURE “ μ_i ”	27
4.4.3. COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE	28
4.4.4. COEFFICIENTE TERMICO	28
4.4.5. PRESSIONE DELLA NEVE	29

4.5.	SPETTRI DI RISPOSTA PER L'ANALISI SISMICA	30
4.6.	ANALISI MODALE	34
4.7.	CARICO TERMICO	46

5. COMBINAZIONI DEI CARICHI E CRITERI DI VERIFICA 47

COMBINAZIONE PER LE VERIFICHE ALLO SLU DI RESISTENZA	47
COMBINAZIONE PER LE VERIFICHE PER AZIONI DOVUTE DA SISMA	47
5.1. COMBINAZIONI DI CARICO	49
5.1.1. ANALISI STATICA + DINAMICA	49
5.1.2. COMBINAZIONI AGLI STATI LIMITE ULTIMI	50
5.1.3. COMBINAZIONI AGLI STATI LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA	52
5.1.4. COMBINAZIONI RARE STATI LIMITE DI ESERCIZIO	53
5.1.5. COMBINAZIONI FREQUENTI STATI LIMITE DI ESERCIZIO	55
5.1.6. COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI STATI LIMITE DI ESERCIZIO	56
5.1.7. COMBINAZIONI AGLI STATI LIMITE DI DANNO	56
5.1.8. COMBINAZIONI AGLI STATI LIMITE DI OPERATIVITÀ	57

6. CARATTERISTICHE DEI PROFILI E CLASSIFICAZIONE DELLE SEZIONI..... 58

6.1.	PALO CENTRALE 111x108x42x3.5 MM	61
6.2.	PALO LATERALE 101x108x42x3 MM	63
6.3.	MAIN BEAM 120 X 120 X 3 MM	65
6.4.	MAIN BEAM 120 X 120 X 2.8 MM	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
6.5.	MODULE SUPPORT TYPE A 38 X 28 X 26 X 1.8 MM	67

7. VERIFICA DI RESISTENZA STRUTTURALE – ULS 69

7.1.	PALO LATERALE 101x108x42x3 MM	69
7.1.1.	MODELLO A – STOW POSITION (A=0°)	69
7.1.2.	MODELLO B – WORKING POSITION (A=55°)	87
7.1.3.	VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO- MODELLO B – WORKING POSITION (A=55°)	104
7.2.	PALO CENTRALE 101x108x42x3.5 MM	109
7.2.1.	MODELLO A – STOW POSITION (A=0°)	109
7.2.2.	MODELLO B – WORKING POSITION (A=55°)	114
7.2.3.	VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO- MODELLO B – WORKING POSITION (A=55°)	119
7.3.	MAIN BEAM 120 X 120 X 3 MM	124
7.3.1.	MODELLO A – STOW POSITION (A=0°)	124
7.3.2.	MODELLO B – WORKING POSITION (A=55°)	128
7.3.3.	VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO- MODELLO A – STOW POSITION (A=0°)	134
7.4.	MAIN BEAM 120 X 120 X 2.8 MM	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
7.4.1.	MODELLO A – STOW POSITION (A=0°)	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
7.4.2.	MODELLO B – WORKING POSITION (A=55°)	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
7.4.3.	VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO- MODELLO A – STOW POSITION (A=0°)	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
7.5.	MODULE SUPPORT TYPE A 38 X 28 X 26 X 1.8 MM	139
7.5.1.	MODELLO A – STOW POSITION (A=0°)	139

7.5.2. VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO- MODELLO A – STOW POSITION ($\alpha=0^\circ$)

143

1. Descrizione Generale

Nome Progetto	FV-Salonna
Paese	Italia
Potenza (MWp)	2.800,00 kW in AC e 3.804,84 kWp in DC
Coordinate GPS	40°24'39,92"N; 18°06'25,27"E
Altezza	42 m s.l.m.
Tipologia di tracking system	Sistema di inseguimento orizzontale ad asse singolo con backtracking
Angolo di tracking	$\pm 55^\circ$
Tipo di tracker	TRJ HT 14x2 PDP TRJ HT 28x2 PDP
Altezza da terra	2,67 m
Modulo fotovoltaico	Hi-MO 7 LR7-72HGD-620M (o similari) - 620Wp dim: 2382mm x 1134mm x 30mm

1.1. Introduzione

Il presente fascicolo di calcolo riguarda il calcolo e la verifica degli elementi che costituiscono la struttura di due inseguitori meccanici mono-assiali denominati rispettivamente TRJ HT 14x2 PDP, TRJ HT 28x2 PDP.

La struttura meccanica è costituita da elementi verticali infissi mediante battitura direttamente nel terreno. Detti elementi rappresentano al contempo sia i montanti verticali fuori terra che le fondazioni profonde. Gli elementi orizzontali principali sono costituiti da profili a sezione tubolare cava, denominati *beam*. I supporti moduli, sono posizionati sulla trave in maniera ortogonale alla stessa, ed hanno la funzione di sorreggere i pannelli fotovoltaici.


1.2. Schema Geometrico

Di seguito vengono riportati gli schemi geometrici esemplificativi dei singoli assi, rispettivamente per una struttura da 56 moduli e quella da 28 moduli. Entrambe le architetture condividono la medesima vista laterale.


Per il calcolo strutturale sono state considerate le due configurazioni generanti le massime tensioni:

- MODELLO A $\alpha = 0^\circ$
- MODELLO B $\alpha = 55^\circ$

Configurazione per TRJ HT 28x2 PDP e TRJ HT 14x2 PDP

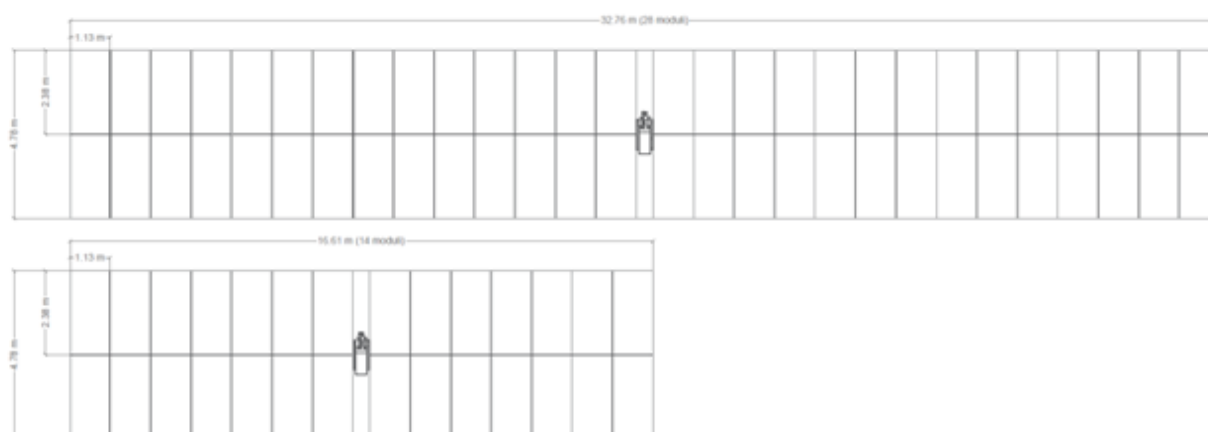

Configurazione per TRJ HT 28x2 e 14x2 PDP – Vista Laterale

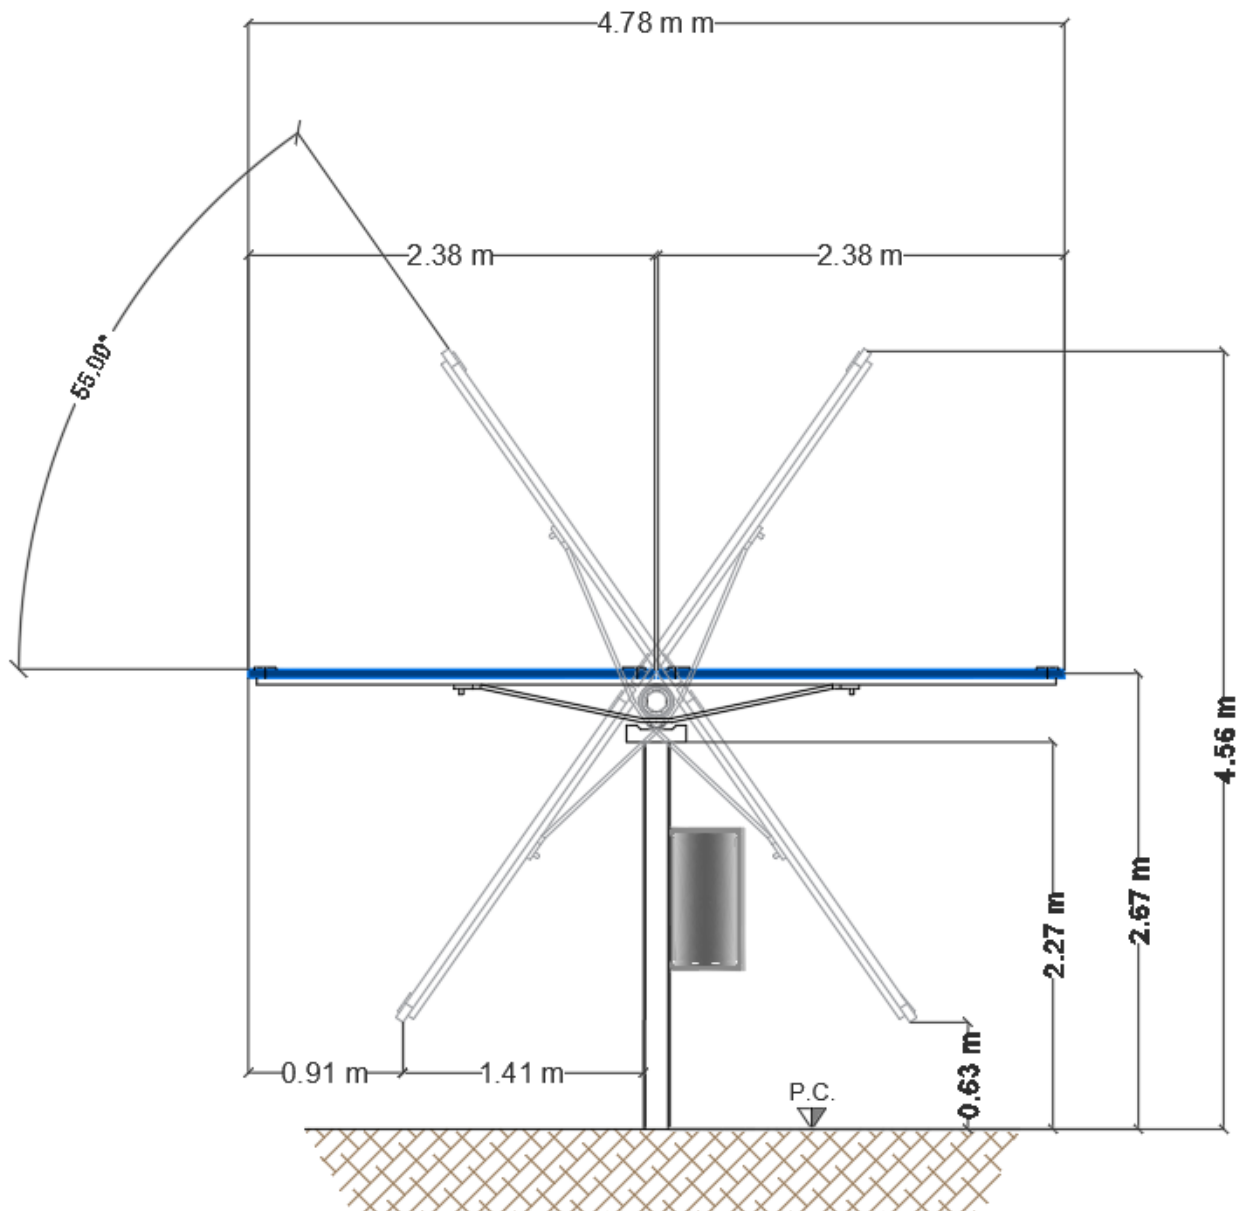

2. Normative di Riferimento

2.1. Norme Europee

- EUROCODICE 1 – Azioni sulle strutture – Parte 1-4: Azioni in generale – azioni del vento (UNI EN 1991-1-4:2005);
- EUROCODICE 3 – Progettazione delle Strutture in acciaio – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici (UNI EN 1993-1-1:2005);
- EUROCODICE 3 – Progettazione delle Strutture in acciaio – Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti (UNI EN 1993-1-8:2005);

2.2. Norme Italiane

- D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni;
- Circolare Esplicativa n°7 del 21 gennaio 2019 – Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
- Legge 2/2/74 n. 64 e DDMM 3/3/1975 – Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche.
- Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione. (C.N.R. 10011/85);
- Istruzioni per la valutazione delle Azioni sulle Costruzioni. (C.N.R. 10012/85);

3. Caratteristiche dei materiali impiegati

3.1. Standard

S355JR

Limite di Snervamento	$f_y \geq 355 \text{ N/mm}^2$
Limite di rottura	$f_t \geq 510 \text{ N/mm}^2$
Allungamento minimo	$A\% \geq 22 \%$
Resilienza a 20°C	$R \leq 27 \text{ J}$
Modulo Elastico	$E = 210000 \text{ N/mm}^2$
Modulo Tangenziale	$G = E/[2(1+\nu)] = 80769 \text{ N/mm}^2$
Coefficiente di espansione lineare termica	$\alpha = 12 \times 10^{-6} \text{ per } ^\circ\text{C}^{-1}$

I profili realizzati con il seguente materiale sono:

- Palo centrale 115 x 108 x 40 x 3.5 mm
- Palo laterale 101 x 107 x 40 x 3 mm

S275JR

Limite di Snervamento	$f_y \geq 275 \text{ N/mm}^2$
Limite di rottura	$f_t \geq 430 \text{ N/mm}^2$
Allungamento minimo	$A\% \geq 22 \%$
Resilienza a 20°C	$R \leq 27 \text{ J}$
Modulo Elastico	$E = 210000 \text{ N/mm}^2$
Modulo Tangenziale	$G = E/[2(1+\nu)] = 80769 \text{ N/mm}^2$
Coefficiente di espansione lineare termica	$\alpha = 12 \times 10^{-6} \text{ per } ^\circ\text{C}^{-1}$

I profili realizzati con il seguente materiale sono:

- Main Beam 120 x 120 x 3 mm
- Module Support Type A 28 x 29 x 27 x 2 mm

3.2. Bulloneria

I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001.

Vite 8.8 – Dado 8

Limite di Snervamento	$f_{yb} \geq 649 \text{ N/mm}^2$
Limite di rottura	$f_{tb} \geq 800 \text{ N/mm}^2$

3.3. Saldature

Eventuali saldature dell'acciaio dovranno avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.

4. Analisi dei Carichi

4.1. Carichi permanenti portati definiti – G_1

I pesi propri strutturali vengono generati in automatico dal software di calcolo.

Profilo	Sezione [mm]	Peso [N/m]
Palo Centrale	115 x 108 x 40 x 3.5	103
Palo Laterale	101 x 107 x 40 x 3	83
Main Beam	120 x 120 x 3	106
Module Support Type A	28 x 29 x 27 x 2	19

4.2. Carichi permanenti portati pienamente definiti – G_2

Sezione [mm]	Peso [N]	Peso [N/m ²]
2102 x 1052	245	110

Nel modello di calcolo i carichi sono stati applicati con carichi distribuiti linearmente coerentemente con il modello reale:

- cond.2 \times G_2 - pannelli fotovoltaici – elemento interno Ω $\times \times = 245/2 = 123 \times$
- cond.2 \times G_2 - pannelli fotovoltaici – elemento esterno Ω $\times \times = 245/4 = 61 \times$

4.3. Carichi accidentali – Azione del Vento

4.3.1. Introduzione

L'azione del vento viene determinata in accordo con il D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni. In accordo al funzionamento del tracker, durante tutta la sua attività quotidiana la velocità del vento limite che garantisce il continuo funzionamento è pari a $v_{b,0} = 8 \text{ m/s}$, velocità misurata da anemometri all'altezza del tracker. Superata tale soglia la struttura si riporterà in una posizione di sicurezza chiamata “stow position”, pari a $\alpha = 0^\circ$. In questa configurazione viene progettata la struttura per resistere alla velocità del vento indicata dalla normativa, pari per il seguente sito a $v_{b,0} = 8 \text{ m/s}$.

- In *stow position* ($\alpha = 0^\circ$), la principale velocità del vento $v_{b,0} = 28 \text{ m/s}$ in accordo con le NTC2018;
- In *working position* ($\alpha \neq 0^\circ$), la principale velocità del vento $v_{b,0} = 15 \text{ m/s}$. Tale velocità è il valore di picco calcolato in 10 minuti all'altezza del tracker.

Per tutte le condizioni di carico saranno impiegati i coefficienti di forma c_p dello studio fluido-dinamico eseguito da A. Corsini e G. Delibra denominato “Aerodynamic performance of a solar tracker panel”.

4.3.2. Velocità di base del vento

La velocità di base del vento viene determinata in funzione della tabella 3.3.I del D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni.

La velocità base di riferimento v_b valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza sul suolo su un terreno pianeggiante e omogeneo di categoria di esposizione II (vedi Tab. 3.3.II), riferito ad un periodo di ritorno $T_r = 50$ anni.

Tab. 3.3.I - Valori dei parametri $v_{b,0}$, a_0 , k_s

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32

Pertanto la velocità di base del vento è **$v_{b,0} = 28 \text{ m/s}$** .

4.3.3. Velocità di base di riferimento del vento

La velocità base di riferimento viene determinata dal capitolo 3.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni, con la seguente espressione:

$$v_b = c_a \cdot v_{b,0}$$

Dove:

$v_{(b,0)}$ è la velocità di base del vento. I valori del vento sono i seguenti:

$v_{b,0} = 28 \text{ m/s}$ per angoli di inclinazione $\alpha = +0^\circ$;

$v_{b,0} = 15 \text{ m/s}$ per angoli di inclinazione $\alpha \neq 0^\circ$;

c_a è il coefficiente di altitudine $c_a = 1$

$$\begin{aligned}
 c_a &= 1 && \text{per } a_s \leq a_0 \\
 c_a &= 1 + k_s \left(\frac{a_s}{a_0} - 1 \right) && \text{per } a_0 < a_s \leq 1500 \text{ m}
 \end{aligned}
 \quad [3.3.1.b]$$

Pertanto, i valori della velocità base di riferimento del vento basate sulle diverse inclinazioni del tracker sono:

$$v_b = c_a \cdot v_{b,0} = 1 \cdot 28 = 28 \text{ m/s} \quad (\alpha=0^\circ)$$

$$v_b = c_a \cdot v_{b,0} = 1 \cdot 15 = 15 \text{ m/s} \quad (\alpha \neq 0^\circ)$$

4.3.4. Velocità di riferimento del vento

La velocità di riferimento viene determinate secondo il capitolo 3.3.2 del D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni, con la seguente espressione:

$$v_{b,r} = c_r \cdot v_b$$

Dove:

- v_b è la velocità base di riferimento del vento. I valori sono I seguenti:
- $v_b = 28 \text{ m/s}$ per angoli di inclinazione $\alpha=0^\circ$;
- $v_b = 15 \text{ m/s}$ per angoli di inclinazione $\alpha \neq 0^\circ$;
- c_r è il coefficiente di ritorno. Questo dipende dal periodo di ritorno del progetto T_R pari 25 anni, avente la seguente espressione:

$$c_r = 0,75 \sqrt{1 - 0,20 \cdot \ln \left[-\ln \left(1 - \frac{1}{T_R} \right) \right]} = 0,75 \sqrt{1 - 0,20 \cdot \ln \left[-\ln \left(1 - \frac{1}{25} \right) \right]} = 0,960$$

Pertanto I valori della velocità di riferimento basate sulle inclinazioni del tracker sono:

- $v_{b,r} = c_r \cdot v_b = 0,960 \cdot 28 = 26,9 \text{ m/s} \quad (\alpha=0^\circ)$
- $v_{b,r} = c_r \cdot v_b = 1 \cdot 15 = 15 \text{ m/s} \quad (\alpha \neq 0^\circ)$

4.3.5. Pressione cinetica di riferimento

La pressione cinetica di riferimento viene determinata dalla seguente espressione definita nel capitolo 3.3.6 del D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni:

$$q_r = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_{b,r}^2$$

Dove:

- ρ la densità dell'aria viene determinata secondo gli International Standard ISO 2533-1975 - "Standard atmosphere". Questo è un modello atmosferico di come pressione, temperatura, densità e viscosità dell'atmosfera terrestre cambiano con l'altitudine. Di seguito la tabella con i valori della pressione:

Table 1 (continued)
Tableau 1 (suite)
Таблица 1 (продолжение)
Tabla 1 (continuación)

Values in terms of geometrical altitude. Valeurs en fonction de l'altitude géométrique.
Значения величин в функции геометрической высоты. Valores en función de la altitud geométrica.

<i>h</i> m M	<i>H</i> m M	<i>T</i> K	<i>t</i> °C	<i>p</i> hPa гПа	<i>ρ</i> kg·m ⁻³ кг·м ⁻³	<i>g</i> m·s ⁻² м·с ⁻²
0	0	288.150	15.000	1.01325 +3	1.22500 +0	9.8067
50	50	287.825	14.675	1.00726	1.21913	9.8065
100	100	287.500	14.350	1.00129	1.21328	9.8063
150	150	287.175	14.025	9.95359 +2	1.20746	9.8062
200	200	286.850	13.700	9.89453	1.20165	9.8060
250	250	286.525	13.375	9.83576	1.19587	9.8059
300	300	286.200	13.050	9.77727	1.19011	9.8057
350	350	285.875	12.725	9.71906	1.18437	9.8056
400	400	285.550	12.400	9.66113	1.17865	9.8054
450	450	285.225	12.075	9.60349	1.17295	9.8053
500	500	284.900	11.750	9.54612 +2	1.16727 +0	9.8051
550	550	284.575	11.425	9.48904	1.16162	9.8050
600	600	284.250	11.100	9.43223	1.15598	9.8048
650	650	283.925	10.775	9.37569	1.15037	9.8046
700	700	283.601	10.451	9.31944	1.14478	9.8045
750	750	283.276	10.126	9.26345	1.13921	9.8043
800	800	282.951	9.801	9.20775	1.13365	9.8042
850	850	282.626	9.476	9.15231	1.12812	9.8040
900	900	282.301	9.151	9.09714	1.12262	9.8039
950	950	281.976	8.826	9.04225	1.11713	9.8037

Per un'altitudine sopra il livello del mare di $h=50$ m risulta:

- $\rho = 1,21913 \frac{kg}{m^3}$

$v_{b,r}$ è la velocità di riferimento del vento. I valori sono i seguenti:

- $v_{b,r} = 26,9 \text{ m/s}$ ($\alpha=0^\circ$)
- $v_{b,r} = 15 \text{ m/s}$ ($\alpha \neq 0^\circ$)

Pertanto, i valori della pressione cinetica di riferimento basate sui diversi angoli di inclinazione α sono:

- $q_r = \left(\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_{b,r}^2 \right) = \left(\frac{1}{2} \cdot 1,219 \cdot 26,9^2 \right) = 441 \text{ N/m}^2$ per $\alpha=0^\circ$
- $q_r = \left(\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_{b,r}^2 \right) = \left(\frac{1}{2} \cdot 1,219 \cdot 15^2 \right) = 137 \text{ N/m}^2$ per $\alpha \neq 0^\circ$

4.3.6. Coefficiente di esposizione

Il coefficiente di esposizione dipende dall'altezza della struttura dal suolo e dalla topografia del terreno dove l'impianto verrà installato.

$$c_e(z) = k_r^2 c_t \ln(z/z_0) [7 + c_t \ln(z/z_0)] \quad \text{per } z \geq z_{\min}$$

$$c_e(z) = c_e(z_{\min}) \quad \text{per } z < z_{\min}$$

Il sito dista circa 3 Km dalla costa, pertanto si può assumere come classe di rugosità del terreno la D.

Tab. 3.3.III - Classi di rugosità del terreno

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m
B	Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C	Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,...); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D	a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa); b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa) c) Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ...)

L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Si può assumere che il sito appartenga alla Classe A o B, purché la costruzione si trovi nell'area relativa per non meno di 1 km e comunque per non meno di 20 volte l'altezza della costruzione, per tutti i settori di provenienza del vento ampi almeno 30°. Si deve assumere che il sito appartenga alla Classe D, qualora la costruzione sorga nelle aree indicate con le lettere a) o b), oppure entro un raggio di 1 km da essa vi sia un settore ampio 30°, dove il 90% del terreno sia del tipo indicato con la lettera c). Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, si deve assegnare la classe più sfavorevole (l'azione del vento è in genere minima in Classe A e massima in Classe D).

ZONE 1,2,3,4,5						
	costa	mare	10 km	30 km	500m	750m
	2 km					
A	--	IV	IV	V	V	V
B	--	III	III	IV	IV	IV
C	--	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**
* Categoria II in zona 1,2,3,4 Categoria III in zona 5						
** Categoria III in zona 2,3,4,5 Categoria IV in zona 1						

I parametri per calcolare c_e , per un sito con categoria di esposizione II e avente fattore topografico uguale a $c_t = 1$, sono dati dalla tabella seguente.

Tab. 3.3.II - Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione

Categoria di esposizione del sito	K_t	z_0 [m]	z_{min} [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

Pertanto il valore del coefficiente di esposizione è il seguente:

$$c_e = k_r^2 c_t \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \left[7 + c_t \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)\right] = 0,19^2 \ln\left(\frac{4}{0,05}\right) \left[7 + \ln\left(\frac{4}{0,05}\right)\right] = 1,801$$

Nel $p_{w,\alpha}$ sarà utilizzato $c_e(z) = 1$ poiché $v_{b,0} = 15\text{m/s}$ è una velocità di base misurata, e contempla già diversi fattori correlate al terreno

4.3.7. Coefficiente dinamico

Il coefficiente dinamico c_d viene assunto pari ad 1.

4.3.8. Coefficiente di Forma

I coefficienti di forma c_p dello studio fluido-dinamico eseguito da A. Corsini e G. Delibra denominato “Aerodynamic performance of a solar tracker panel with a $\pm 3^\circ$ inclination angle w.r.t. the ground.

C_{pb} and C_{ps} per la configurazione (A) con angolo di inclinazione $\alpha = \pm 0^\circ$.

I coefficienti di forma sulla struttura c_p derivano dal documento denominato – “Aerodynamic performance of a solar tracker panel with a $\pm 3^\circ$ inclination angle w.r.t. the ground” by A. Corsini and G. Delibra (Dept. of Mechanical and Aerospace Engineering, 'Sapienza', University of Rome, edition 26/03/2018). Nel paragrafo.3 di tale documento sono riportati i coefficienti noti come c_p

+3° arrangement, Figure 4

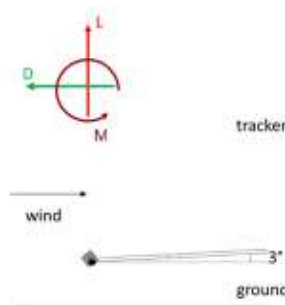


Figure 4 – Reference scheme. Black point: axis origin.

$C_p = 0,309$ e le coordinate del centro di pressione rispetto al punto O sono $X = 0,545\text{m}$, $Y = 0,049\text{m}$.

-3° arrangement, Figure 6


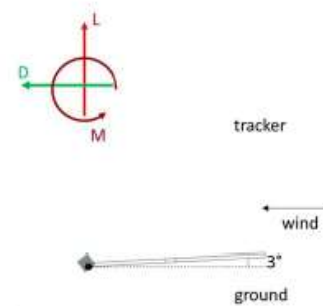


Figure 6 – Reference scheme. Black point: axis origin.


C_p = - 0,347 e le coordinate del centro di pressione rispetto al punto O sono X=1,447m, Y=0,096m.

Il punto di applicazione della forza $F_w = p_w \cdot A_{ref}$ è dato dalle coordinate del centro di pressione contenute nel par. 3 del documento denominato “*Aerodynamic performance of a solar tracker panel with a $\pm 3^\circ$ inclination angle w.r.t. the ground*” scritto da A. Corsini and G. Delibra (Dept. of Mechanical and Aerospace Engineering, 'Sapienza', University of Rome):

Modello A con $\alpha = +3^\circ$ - upwind

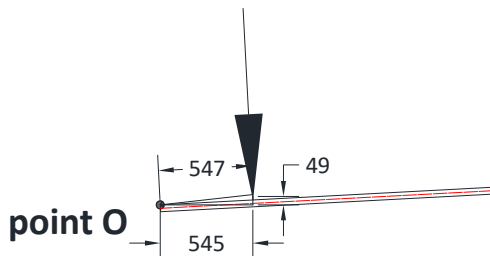

Modello A con $\alpha = -3^\circ$ - downwind

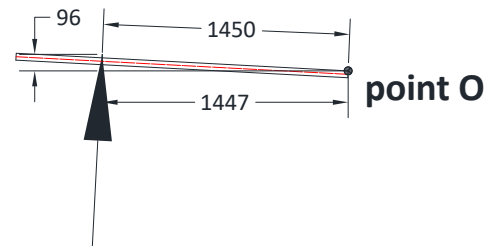

Il pannello inserito nello studio fluido-dinamico ha una lunghezza pari a $L=2000\text{mm}$. Pertanto, i valori dell'eccentricità sono:

- $\alpha = + 3^\circ$, **direzione upwind** $e = (2000/2 - 547) = 453\text{mm};$
- $\alpha = - 3^\circ$, **direzione downwind** $e = (2000/2 - 1450) = -450\text{mm};$
-

Il pannello utilizzato nel progetto ha una lunghezza pari a $L = 2182 \text{ mm}$, per tale ragione, le coordinate del centro di pressione sono:

Model A, $\alpha = + 0^\circ$, direzione upwind

- $C_p = +0,309$, $e = 453 \cdot (2120/2000) = 480 \text{ mm};$

Model A, $\alpha = -0^\circ$, direzione downwind

- $C_p = -0,347$, $e = -450 \cdot (2120/2000) = -477$ mm;

C_{pb} and C_{ps} for Configurazione (B) con angolo di inclinazione $\theta = \pm 55^\circ$.

A vantaggio di sicurezza è stato utilizzato il coefficiente di forma C_{fb} che si riferisce ad una struttura a tettoia con angolazione a 55° chiamato - “Aerodynamic performance of a solar tracker panel with a $\pm 55^\circ$ inclination angle w.r.t. the ground” di A. Corsini e G. Delibra (Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università di Roma “La Sapienza”, datato 05/01/2017). Nel paragrafo 3 sono riportati i coefficienti:

+55° arrangement, Figure 3

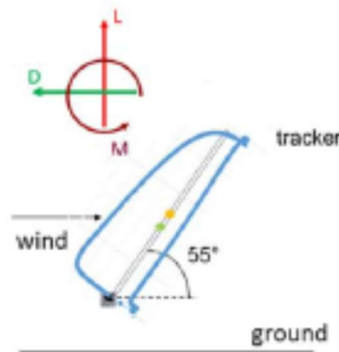


Figure 3 – Reference scheme. Black point: axis origin.
Green point: center of pressure. Yellow point: geometrical center of the tracker.

$c_p = 1,410$ le coordinate del centro di pressione rispetto al punto O sono $X=0,524$ m, $Y=0,713$ m..

-55° arrangement, Figure 5

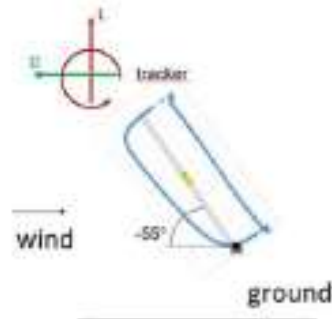




Figure 5 – Reference scheme. Black point: axis origin.
Green point: center of pressure. Yellow point: geometrical center of the tracker.

$c_p = -1,755$ le coordinate del centro di pressione rispetto al punto O sono $X=0,630\text{m}$, $Y=0,860\text{m}$.

Il punto di applicazione della forza $F_w = p_w \cdot A_{ref}$ è dato dalle coordinate del centro di pressione contenute nel par. 3 del documento denominato “Aerodynamic performance of a solar tracker panel with a $\pm 55^\circ$ inclination angle w.r.t. the ground” scritto da A. Corsini and G. Delibra (Dept. of Mechanical and Aerospace Engineering, 'Sapienza', University of Rome):

Model C with $\alpha = +55^\circ$ - upwind

Model C with $\alpha = -55^\circ$ - downwind

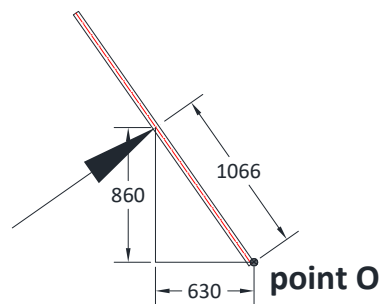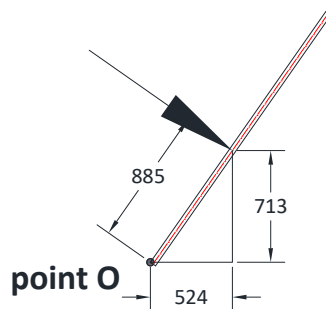

Il pannello utilizzato nel progetto ha una lunghezza pari a $L=2182\text{ mm}$, per tale ragione, le coordinate del centro di pressione sono:

– $\alpha = +55^\circ$, **direzione upwind**

$$e = (2000/2 - 885) = 115\text{mm};$$

– $\alpha = -55^\circ$, *direzione downwind*

$$e = (2000/2 - 1066) = -66\text{mm};$$

Il pannello utilizzato nel progetto ha una lunghezza pari a $L=2182$ mm, per tale ragione, le coordinate del centro di pressione sono

Model B, $\alpha = +55^\circ$, direction upwind

$$- C_p = +1,410, e = 115 \cdot (2120/2000) = 122\text{mm};$$

Model B, $\alpha = -55^\circ$, direction downwind

$$- C_p = -1,755, e = -66 \cdot (2120/2000) = -70\text{mm};$$

4.3.9. Pressione del vento

La pressione del vento viene determinata in accordo con il paragrafo 3.3.4 del D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni, ed è pari alla seguente espressione:

$$P_{w,\alpha} = q_{r,\alpha} \cdot c_e \cdot c_d \cdot c_{pn,\alpha}$$

Pertanto, le condizioni di carico sono le seguenti:

Model A, $\alpha=0^\circ$

- $P_{w,+0^\circ} = q_{r,+0^\circ} \cdot c_e \cdot c_d \cdot c_{pn,+0^\circ} = 441 \cdot 1,801 \cdot 1 \cdot 0,309 = 245 \text{ N/m}^2$ (upwind);
- $P_{w,-0^\circ} = q_{r,-0^\circ} \cdot c_e \cdot c_d \cdot c_{pn,-0^\circ} = -441 \cdot 1,801 \cdot 1 \cdot 0,347 = -275 \text{ N/m}^2$ (downwind);

Model B, $\alpha=55^\circ$

- $P_{w,+55^\circ} = q_{r,+55^\circ} \cdot c_e \cdot c_d \cdot c_{pn,+55^\circ} = 137 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1,410 = 193 \text{ N/m}^2$ (upwind);


- $P_{w,-5} = q_{r,-55} \cdot c_e \cdot c_d \cdot c_{pn,-5} = -137 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1,755 = -241 \text{ N/m}^2$ (downwind);

4.4. Carichi accidentali – Azione della Neve

Il carico da neve viene determinato in accordo con il paragrafo D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni.

4.4.1. Valore di riferimento del carico da neve al suolo

Il carico da neve al suolo viene determinato in accordo con il D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni:

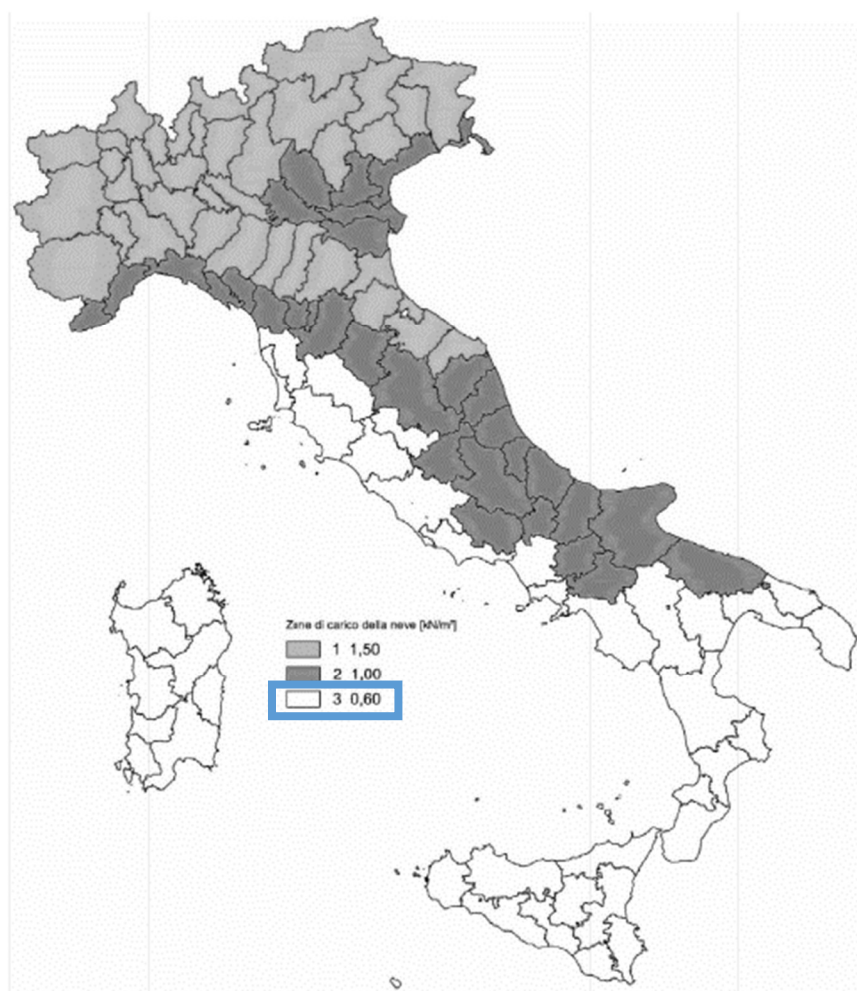

Il sito è ricadente nella Zone 3, ad un'altezza sul livello del mare pari a 50 m.

Zona III

Agrigento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Grosseto, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastro, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo:

$$\begin{aligned} q_{sk} &= 0,60 \text{ kN/m}^2 & a_s \leq 200 \text{ m} \\ q_{sk} &= 0,51 [1 + (a_s/481)^2] \text{ kN/m}^2 & a_s > 200 \text{ m} \end{aligned} \quad [3.4.5]$$

Pertanto, il valore sarà:

$$q_{sk} = 600 \text{ N/m}^2$$

Prendendo in riferimento l'Annex D del EN 1991-1-3:2003 è possibile impiegare un coefficiente che consente di tenere in conto di un ipotetico periodo di ritorno differente dai 50 anni. Per un periodo di ritorno pari a 25 anni, il valore caratteristico della neve diviene:

$$\begin{aligned} q_{sn} &= q_{sk} \cdot \left\{ \frac{1 - V \frac{\sqrt{6}}{\pi} [\ln(-\ln(1 - P_n)) + 0,57722]}{(1 + 2,5923V)} \right\} = \\ q_{sn} &= q_{sk} \cdot \left\{ \frac{1 - 0,6 \frac{\sqrt{6}}{\pi} [\ln(-\ln(1 - 1/25)) + 0,57722]}{(1 + 2,5923 \cdot 0,6)} \right\} = \\ q_{sn} &= 523 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

4.4.2. Coefficiente di forma delle coperture “ μ_i ”

Il coefficiente di forma μ_i è calcolato seguendo le indicazioni fornite nel paragrafo 3.4.3 del *D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni*.

Tab. 3.4.II – Valori del coefficiente di forma

Coefficiente di forma	$0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$	$30^\circ < \alpha < 60^\circ$	$\alpha \geq 60^\circ$
μ_i	0,8	$0,8 \cdot \frac{(60 - \alpha)}{30}$	0,0

- Modello (A) – $\alpha = 0^\circ$
- Modello (B) – $\alpha = 55^\circ$

$$\mu = 0,8;$$

$$\mu = \frac{0,8 \cdot (60 - \alpha)}{30} = \frac{0,8 \cdot (60 - 55)}{30} = 0,13;$$

4.4.3. Coefficiente di esposizione

Il coefficiente di esposizione c_e è utilizzato per modificare il valore del carico neve in copertura in funzione delle caratteristiche specifiche dell'area in cui sorge l'opera. Viene determinato dalla tabella 3.4.I del D.M.

17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni. Il valore è:

$$c_e = 0,9$$

Tab. 3.4.I – Valori di C_e per diverse classi di esposizione

Topografia	Descrizione	C_e
Battuta dai venti	Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti	0,9
Normale	Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi	1,0
Riparata	Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno o circondata da costruzioni o alberi più alti	1,1

4.4.4. Coefficiente termico

Il coefficiente termico c_t tiene conto della riduzione del carico da neve, a causa dello scioglimento della stessa, causata dalla Perdita di calore della stessa. In accordo con il paragrafo 3.4.5 del D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni, il valore è:

$$c_t = 1$$

4.4.5. Pressione della neve

Il calcolo della pressione del carico da neve viene determinato in accordo con il paragrafo 3.4.1 del D.M.

17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni

$$q_{s,\alpha} = \mu_{i,\alpha} \cdot c_e \cdot c_t \cdot q_{sk}$$

Pertanto, le due differenti condizioni di carico sono le seguenti:

Model A, $\alpha = 0^\circ$

- $q_{s,0^\circ} = \mu_i \cdot c_e \cdot c_t \cdot s_k = 0,8 \cdot 0,9 \cdot 523 = 376 \text{ N/m}^2$

Model B, $\alpha = 55^\circ$

- $q_{s,55^\circ} = \mu_i \cdot c_e \cdot c_t \cdot s_k = 0,13 \cdot 0,9 \cdot 523 = 63 \text{ N/m}^2$

4.5. Spettri di risposta per l'analisi sismica

Di seguito si riportano gli spettri di risposta sismica con cui è stata condotta l'analisi sismica in ottemperanza al DM 17/01/2018


Parametri di calcolo Analisi Dinamica

Spettro in accordo con TU 2018

- xxxxxxxxxx Longitudine xxxxxxxxxx Latitudine xxxxxxxxxx
- Tipo di Terreno E
- Coefficiente di amplificazione topografica (S_T) 1.0000
- Vita nominale della costruzione (V_N) 50.0 anni
- Classe d'uso II coefficiente C_U 1.0
- Classe di duttilità impostata Bassa
- Fattore di struttura massimo q_o per sisma orizzontale 1.00
- Fattore di duttilità α_w/α_1 per sisma orizzontale 1.00
- Fattore riduttivo regolarità in altezza K_R 1.00
- Fattore riduttivo per la presenza di setti K_w 1.00
- Fattore di struttura q per sisma orizzontale 1.00
- Fattore di struttura q per sisma verticale 1.50
- Smorzamento Viscoso (0.05 = 5%) 0.05


TU 2008 SLV H

- Probabilità di superamento (P_{VR}) 10.0 e periodo di ritorno (T_R) 475 (anni)
- S_s 1.000
- T_B 0.67 [s]
- T_C 2.00 [s]
- T_D 3.60 [s]
- a_g/g 0.5000
- F_o 1.0000
- T_c^* 2.0000

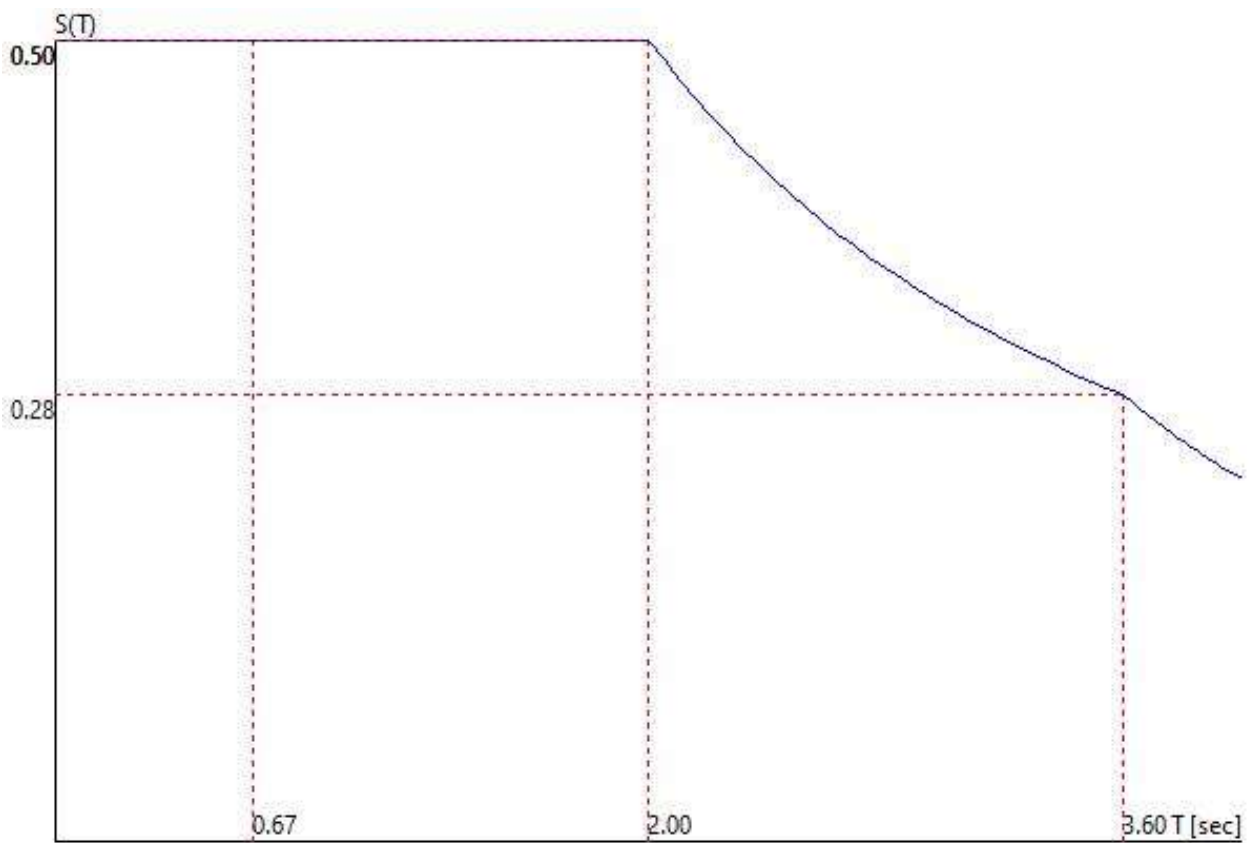

TU 2008 SLD H

- Probabilità di superamento (P_{VR}) 63.0 e periodo di ritorno (T_R) 50 (anni)
- S_s 1.000
- T_B 0.08 [s]
- T_C 0.23 [s]
- T_D 1.68 [s]
- a_g/g 0.0209
- F_o 2.3611
- T_c^* 0.2309

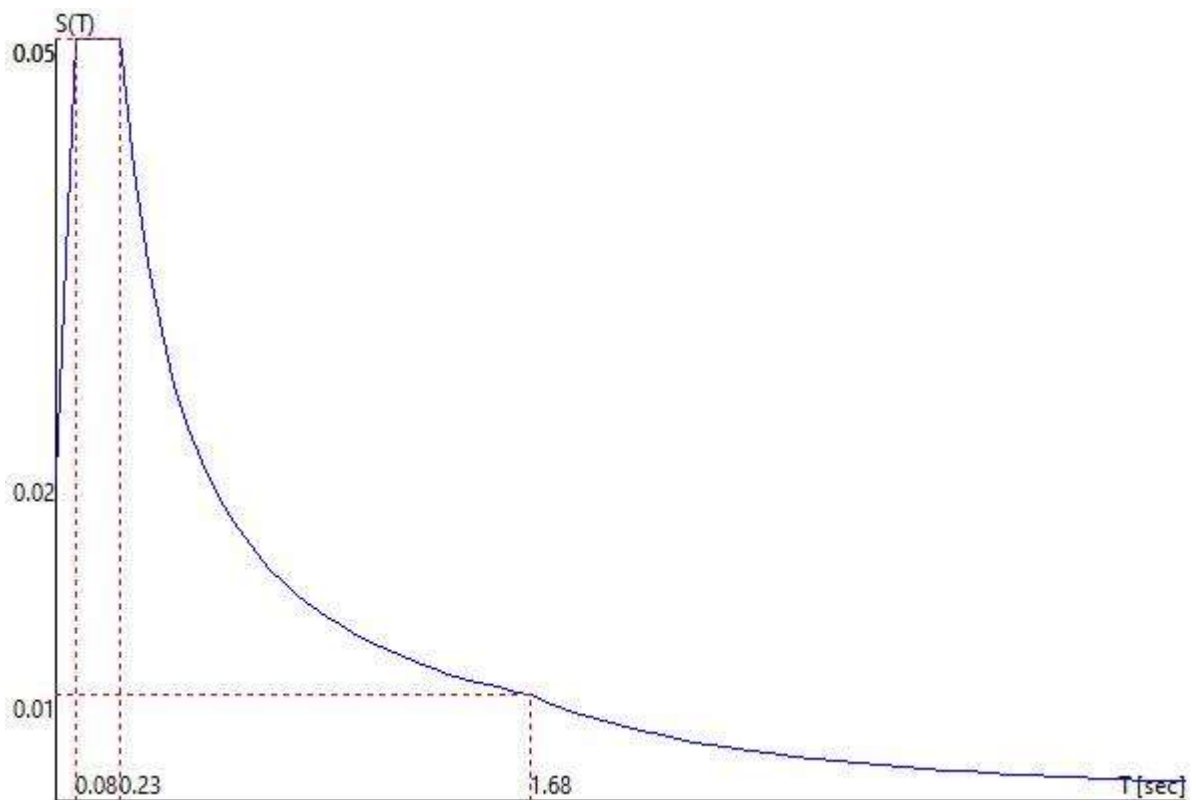

Fattori di partecipazione per il calcolo delle masse:

Condizione	Commento	Fattore di Partecipazione
1	G1 - peso proprio	1.000000
2	G2 - PV pannels	1.000000
3	vento +Y	0.000000
4	vento -Y	0.000000
5	neve	0.000000
6	+dT=30°	0.000000
7	-dT=-30°	0.000000

Direzioni d'ingresso del Sisma

- SLV Direzione 1 Angolo in pianta 0.000 [rad]
- SLV Direzione 2 Angolo in pianta 3.142 [rad]
- SLV Direzione 3 Angolo in pianta 1.571 [rad]
- SLV Direzione 4 Angolo in pianta 4.712 [rad]
- SLD Direzione 5 Angolo in pianta 0.000 [rad]
- SLD Direzione 6 Angolo in pianta 3.142 [rad]
- SLD Direzione 7 Angolo in pianta 1.571 [rad]
- SLD Direzione 8 Angolo in pianta 4.712 [rad]

4.6. Analisi modale

Di seguito si riportano la sintesi dei risultati dell'analisi modale con cui è stata condotta l'analisi sismica.

RISULTATI DELL'ANALISI DINAMICA

I_s	raggio d'inerzia polare di piano $I_s = \sqrt{J_p / m}$
X_g, Y_g, Z_g	coordinate centro di massaModale
D_x, D_y	eccentricità centro di massa-centro delle rigidezza
$K_{rzz}, K_{tmin}, K_{tmax}$	rigidezze traslanti e torcenti
r_1, r_2	raggi giratori d'inerzia ($r_1 = (K_{rzz}/K_{tmin})^{1/2}$, $r_2 = (K_{rzz}/K_{tmax})^{1/2}$)
$\Delta K_x, \Delta K_y, \Delta K_{\theta z}$	incrementi percentuali di rigidezza ($\Delta K = (K_i - K_{i-1})/K_{i-1}$)
$K_{xi}, K_{yi}, K_{\theta zi}$	rigidezze traslanti e torsionali del piano i-esimo rispetto agli assi globali
R	ordinata dello spettro
Coeff.di Part.	coefficienti di partecipazione (in letteratura g_{ij})
$ L_i / L_1 $	rapporto percentuale fra i fattori di partecipazione del modo i-esimo e del primo modo
M_{mi}/M_{mtot}	percentuale massa modale efficace dell'i-esimo modo
Sum M_{mi}/M_{mtot}	percentuale cumulativa delle masse modali efficaci
$\varphi_{i,ux}, \varphi_{i,uy}, \varphi_{i,\theta z}$	spostamenti modali del nodo master


Sintesi dei risultati per direzione d'ingresso del sisma.

SLV

Direzione d'ingresso	Modo Principale	Periodo [s]	% Massa Modale Modo Principale	% Massa Modale Totale
0.000 [rad]	15	0.10	98	99
3.142 [rad]	15	0.10	98	99
1.571 [rad]	1	0.29	65	85
4.712 [rad]	1	0.29	65	85

SLD

Direzione d'ingresso	Modo Principale	Periodo [s]	% Massa Modale Modo Principale	% Massa Modale Totale
0.000 [rad]	15	0.10	98	99
3.142 [rad]	15	0.10	98	99
1.571 [rad]	1	0.29	65	85
4.712 [rad]	1	0.29	65	85

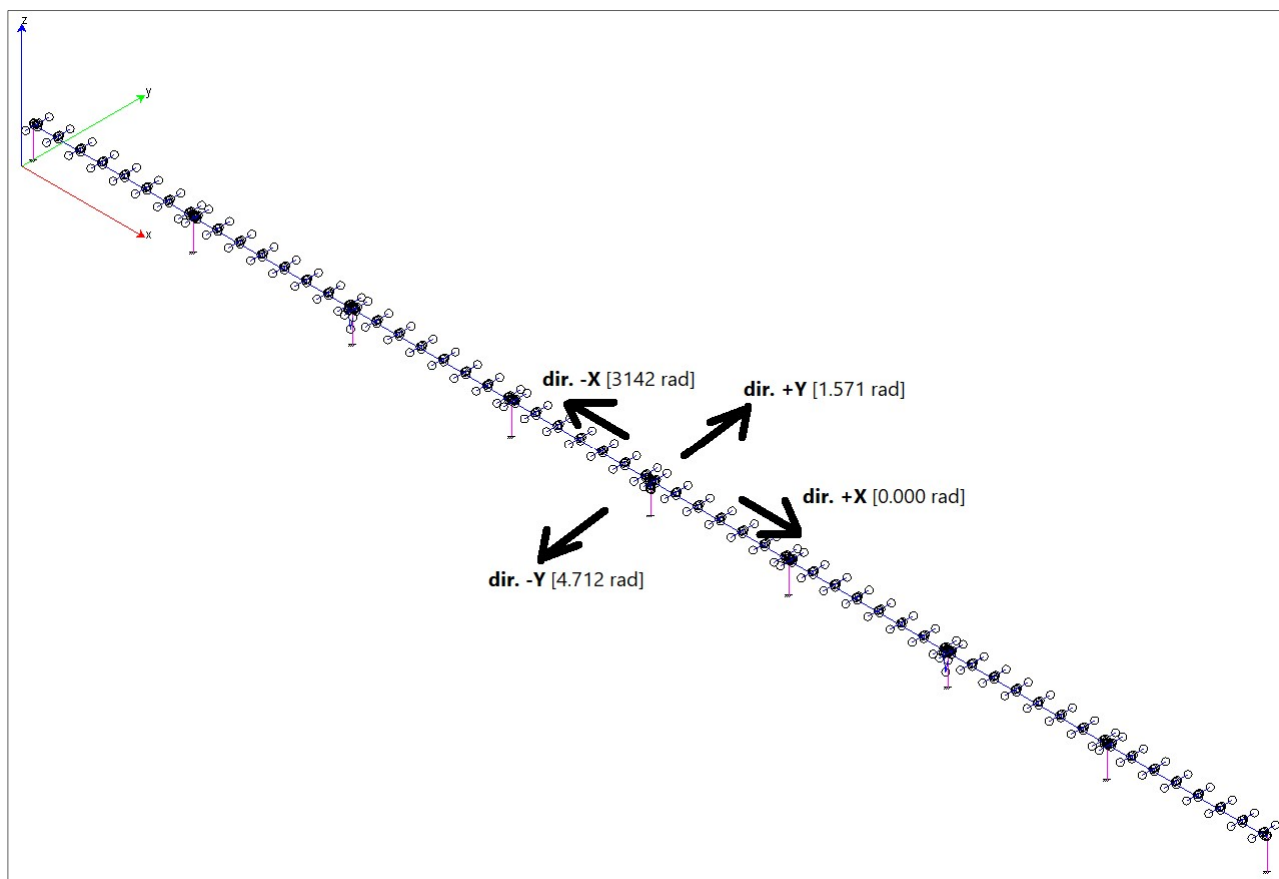

Autovalori e Periodi

Numero di modi di vibrare trovati: **32**

Numero di modi considerati per ogni direzione del sisma: **32**

Modo	Autovalore [rad/s]^2	Pulsazione [rad/s]	Periodo [s]	R
1	470.3036	21.686	0.29	0.7250
2	474.4758	21.782	0.29	0.7250
3	528.1572	22.982	0.27	0.7250
4	528.3987	22.987	0.27	0.7250
5	536.6172	23.165	0.27	0.7250
6	536.6414	23.166	0.27	0.7250
7	564.5142	23.760	0.26	0.7250
8	568.4956	23.843	0.26	0.7250
9	672.1752	25.926	0.24	0.7250
10	871.7845	29.526	0.21	0.7250
11	921.4823	30.356	0.21	0.7250
12	967.6520	31.107	0.20	0.7250
13	1019.3221	31.927	0.20	0.7250
14	1372.6111	37.049	0.17	0.7250
15	3594.3965	59.953	0.10	0.7250
16	4168.9307	64.567	0.10	0.7250
17	4218.0586	64.947	0.10	0.7250
18	5606.0200	74.873	0.08	0.7250
19	5871.4761	76.626	0.08	0.7250
20	7394.7661	85.993	0.07	0.7250
21	7599.1348	87.173	0.07	0.7250
22	7893.9668	88.848	0.07	0.7250
23	8111.3706	90.063	0.07	0.7250
24	8115.0464	90.084	0.07	0.7250
25	9050.2451	95.133	0.07	0.7250
26	12330.9434	111.045	0.06	0.7250
27	12376.5225	111.250	0.06	0.7250
28	12379.4053	111.263	0.06	0.7250
29	12396.8643	111.341	0.06	0.7250
30	12397.3740	111.343	0.06	0.7250

31	13432.6455	115.899	0.05	0.7250
32	20026.4941	141.515	0.04	0.7250

Risultati angolo di ingresso del sisma: 0.000 [rad] SLV

Modo	Periodo [s]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
15	0.10	-1.24511e+01	100	1.6e+03	98	98	0.7250
22	0.07	-1.27391e+00	10	1.6e+01	1	99	0.7250
31	0.05	5.18426e-01	4	2.7e+00	0	99	0.7250
24	0.07	3.29970e-01	3	1.1e+00	0	99	0.7250
5	0.27	1.31021e-01	1	1.7e-01	0	99	0.7250
7	0.26	1.30512e-01	1	1.7e-01	0	99	0.7250
12	0.20	-6.59284e-02	1	4.3e-02	0	99	0.7250
16	0.10	-5.73587e-02	0	3.3e-02	0	99	0.7250
32	0.04	-4.95750e-02	0	2.5e-02	0	99	0.7250
18	0.08	3.93967e-02	0	1.6e-02	0	99	0.7250
21	0.07	-2.95882e-02	0	8.8e-03	0	99	0.7250
14	0.17	2.93744e-02	0	8.6e-03	0	99	0.7250
10	0.21	-1.10488e-02	0	1.2e-03	0	99	0.7250
19	0.08	-1.06393e-02	0	1.1e-03	0	99	0.7250
17	0.10	-7.01484e-03	0	4.9e-04	0	99	0.7250
9	0.24	-6.52339e-03	0	4.3e-04	0	99	0.7250
11	0.21	3.17096e-03	0	1.0e-04	0	99	0.7250
25	0.07	2.03493e-03	0	4.1e-05	0	99	0.7250
20	0.07	-1.20027e-03	0	1.4e-05	0	99	0.7250
1	0.29	1.05436e-03	0	1.1e-05	0	99	0.7250
3	0.27	7.57880e-04	0	5.7e-06	0	99	0.7250
2	0.29	6.33462e-04	0	4.0e-06	0	99	0.7250
23	0.07	4.93562e-04	0	2.4e-06	0	99	0.7250
4	0.27	4.32157e-04	0	1.9e-06	0	99	0.7250
6	0.27	8.67747e-05	0	7.5e-08	0	99	0.7250

26	0.06	6.42528e-05	0	4.1e-08	0	99	0.7250
28	0.06	3.83515e-05	0	1.5e-08	0	99	0.7250
13	0.20	3.74709e-05	0	1.4e-08	0	99	0.7250
30	0.06	2.70832e-05	0	7.3e-09	0	99	0.7250
29	0.06	-1.80013e-05	0	3.2e-09	0	99	0.7250
8	0.26	1.45558e-05	0	2.1e-09	0	99	0.7250
27	0.06	-1.19445e-05	0	1.4e-09	0	99	0.7250

Risultati angolo di ingresso del sisma: 3.142 [rad] SLV

Modo	Periodo [s]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
15	0.10	1.24511e+01	100	1.6e+03	98	98	0.7250
22	0.07	1.27391e+00	10	1.6e+01	1	99	0.7250
31	0.05	-5.18426e-01	4	2.7e+00	0	99	0.7250
24	0.07	-3.29970e-01	3	1.1e+00	0	99	0.7250
5	0.27	-1.31021e-01	1	1.7e-01	0	99	0.7250
7	0.26	-1.30512e-01	1	1.7e-01	0	99	0.7250
12	0.20	6.59284e-02	1	4.3e-02	0	99	0.7250
16	0.10	5.73588e-02	0	3.3e-02	0	99	0.7250
32	0.04	4.95750e-02	0	2.5e-02	0	99	0.7250
18	0.08	-3.93964e-02	0	1.6e-02	0	99	0.7250
21	0.07	2.95879e-02	0	8.8e-03	0	99	0.7250
14	0.17	-2.93744e-02	0	8.6e-03	0	99	0.7250
10	0.21	1.10463e-02	0	1.2e-03	0	99	0.7250
19	0.08	1.06393e-02	0	1.1e-03	0	99	0.7250
17	0.10	7.01484e-03	0	4.9e-04	0	99	0.7250
9	0.24	6.52301e-03	0	4.3e-04	0	99	0.7250
11	0.21	-3.17096e-03	0	1.0e-04	0	99	0.7250
25	0.07	-2.03505e-03	0	4.1e-05	0	99	0.7250
20	0.07	1.20027e-03	0	1.4e-05	0	99	0.7250
1	0.29	-1.04976e-03	0	1.1e-05	0	99	0.7250
3	0.27	-7.57710e-04	0	5.7e-06	0	99	0.7250
2	0.29	-6.33462e-04	0	4.0e-06	0	99	0.7250

23	0.07	-4.93559e-04	0	2.4e-06	0	99	0.7250
4	0.27	-4.32157e-04	0	1.9e-06	0	99	0.7250
6	0.27	-8.67742e-05	0	7.5e-08	0	99	0.7250
26	0.06	-6.43086e-05	0	4.1e-08	0	99	0.7250
28	0.06	-3.83432e-05	0	1.5e-08	0	99	0.7250
13	0.20	-3.74446e-05	0	1.4e-08	0	99	0.7250
30	0.06	-2.70906e-05	0	7.3e-09	0	99	0.7250
29	0.06	1.80017e-05	0	3.2e-09	0	99	0.7250
8	0.26	-1.45642e-05	0	2.1e-09	0	99	0.7250
27	0.06	1.19439e-05	0	1.4e-09	0	99	0.7250

Risultati angolo di ingresso del sisma: 1.571 [rad] SLV

Modo	Periodo [s]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
1	0.29	1.01383e+01	100	1.0e+03	65	65	0.7250
10	0.21	-5.45078e+00	54	3.0e+02	19	84	0.7250
9	0.24	-8.38872e-01	8	7.0e+00	0	84	0.7250
18	0.08	7.20628e-01	7	5.2e+00	0	85	0.7250
21	0.07	-6.66881e-01	7	4.4e+00	0	85	0.7250
3	0.27	3.75206e-01	4	1.4e+00	0	85	0.7250
16	0.10	3.66693e-01	4	1.3e+00	0	85	0.7250
25	0.07	-2.69020e-01	3	7.2e-01	0	85	0.7250
26	0.06	-1.22991e-01	1	1.5e-01	0	85	0.7250
13	0.20	5.81005e-02	1	3.4e-02	0	85	0.7250
31	0.05	2.91294e-02	0	8.5e-03	0	85	0.7250
8	0.26	-1.86067e-02	0	3.5e-03	0	85	0.7250
12	0.20	-1.84318e-02	0	3.4e-03	0	85	0.7250
28	0.06	1.82895e-02	0	3.3e-03	0	85	0.7250
30	0.06	-1.62266e-02	0	2.6e-03	0	85	0.7250
20	0.07	-1.29905e-02	0	1.7e-03	0	85	0.7250
22	0.07	-7.41529e-03	0	5.5e-04	0	85	0.7250
32	0.04	-6.51093e-03	0	4.2e-04	0	85	0.7250
23	0.07	6.42931e-03	0	4.1e-04	0	85	0.7250

27	0.06	-1.35753e-03	0	1.8e-05	0	85	0.7250
6	0.27	1.13374e-03	0	1.3e-05	0	85	0.7250
24	0.07	9.38222e-04	0	8.8e-06	0	85	0.7250
29	0.06	7.14268e-04	0	5.1e-06	0	85	0.7250
7	0.26	3.84087e-04	0	1.5e-06	0	85	0.7250
15	0.10	3.67515e-04	0	1.4e-06	0	85	0.7250
2	0.29	-1.57728e-04	0	2.5e-07	0	85	0.7250
5	0.27	4.33131e-05	0	1.9e-08	0	85	0.7250
11	0.21	2.16075e-05	0	4.7e-09	0	85	0.7250
17	0.10	1.36666e-05	0	1.9e-09	0	85	0.7250
4	0.27	-1.00623e-05	0	1.0e-09	0	85	0.7250
19	0.08	-9.21115e-06	0	8.5e-10	0	85	0.7250
14	0.17	-8.35577e-06	0	7.0e-10	0	85	0.7250

Risultati angolo di ingresso del sisma: 4.712 [rad] SLV

Modo	Periodo [s]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
1	0.29	-1.01383e+01	100	1.0e+03	65	65	0.7250
10	0.21	5.45078e+00	54	3.0e+02	19	84	0.7250
9	0.24	8.38872e-01	8	7.0e+00	0	84	0.7250
18	0.08	-7.20628e-01	7	5.2e+00	0	85	0.7250
21	0.07	6.66881e-01	7	4.4e+00	0	85	0.7250
3	0.27	-3.75206e-01	4	1.4e+00	0	85	0.7250
16	0.10	-3.66693e-01	4	1.3e+00	0	85	0.7250
25	0.07	2.69020e-01	3	7.2e-01	0	85	0.7250
26	0.06	1.22991e-01	1	1.5e-01	0	85	0.7250
13	0.20	-5.81005e-02	1	3.4e-02	0	85	0.7250
31	0.05	-2.91297e-02	0	8.5e-03	0	85	0.7250
8	0.26	1.86067e-02	0	3.5e-03	0	85	0.7250
12	0.20	1.84318e-02	0	3.4e-03	0	85	0.7250
28	0.06	-1.82895e-02	0	3.3e-03	0	85	0.7250
30	0.06	1.62266e-02	0	2.6e-03	0	85	0.7250
20	0.07	1.29905e-02	0	1.7e-03	0	85	0.7250

22	0.07	7.41587e-03	0	5.5e-04	0	85	0.7250
32	0.04	6.51095e-03	0	4.2e-04	0	85	0.7250
23	0.07	-6.42931e-03	0	4.1e-04	0	85	0.7250
27	0.06	1.35753e-03	0	1.8e-05	0	85	0.7250
6	0.27	-1.13374e-03	0	1.3e-05	0	85	0.7250
24	0.07	-9.38372e-04	0	8.8e-06	0	85	0.7250
29	0.06	-7.14268e-04	0	5.1e-06	0	85	0.7250
7	0.26	-3.84147e-04	0	1.5e-06	0	85	0.7250
15	0.10	-3.61867e-04	0	1.3e-06	0	85	0.7250
2	0.29	1.57728e-04	0	2.5e-07	0	85	0.7250
5	0.27	-4.33725e-05	0	1.9e-08	0	85	0.7250
11	0.21	-2.16089e-05	0	4.7e-09	0	85	0.7250
17	0.10	-1.36634e-05	0	1.9e-09	0	85	0.7250
4	0.27	1.00621e-05	0	1.0e-09	0	85	0.7250
19	0.08	9.21598e-06	0	8.5e-10	0	85	0.7250
14	0.17	8.34244e-06	0	7.0e-10	0	85	0.7250

Risultati angolo di ingresso del sisma: 0.000 [rad] SLD

Modo	Periodo [s]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
15	0.10	-1.24511e+01	100	1.6e+03	98	98	0.1975
22	0.07	-1.27391e+00	10	1.6e+01	1	99	0.1671
31	0.05	5.18426e-01	4	2.7e+00	0	99	0.1524
24	0.07	3.29970e-01	3	1.1e+00	0	99	0.1663
5	0.27	1.31021e-01	1	1.7e-01	0	99	0.2600
7	0.26	1.30512e-01	1	1.7e-01	0	99	0.2600
12	0.20	-6.59284e-02	1	4.3e-02	0	99	0.2600
16	0.10	-5.73587e-02	0	3.3e-02	0	99	0.1909
32	0.04	-4.95750e-02	0	2.5e-02	0	99	0.1436
18	0.08	3.93967e-02	0	1.6e-02	0	99	0.1789
21	0.07	-2.95882e-02	0	8.8e-03	0	99	0.1683
14	0.17	2.93744e-02	0	8.6e-03	0	99	0.2554
10	0.21	-1.10488e-02	0	1.2e-03	0	99	0.2600

19	0.08	-1.06393e-02	0	1.1e-03	0	99	0.1772
17	0.10	-7.01484e-03	0	4.9e-04	0	99	0.1904
9	0.24	-6.52339e-03	0	4.3e-04	0	99	0.2600
11	0.21	3.17096e-03	0	1.0e-04	0	99	0.2600
25	0.07	2.03493e-03	0	4.1e-05	0	99	0.1630
20	0.07	-1.20027e-03	0	1.4e-05	0	99	0.1692
1	0.29	1.05436e-03	0	1.1e-05	0	99	0.2600
3	0.27	7.57880e-04	0	5.7e-06	0	99	0.2600
2	0.29	6.33462e-04	0	4.0e-06	0	99	0.2600
23	0.07	4.93562e-04	0	2.4e-06	0	99	0.1663
4	0.27	4.32157e-04	0	1.9e-06	0	99	0.2600
6	0.27	8.67747e-05	0	7.5e-08	0	99	0.2600
26	0.06	6.42528e-05	0	4.1e-08	0	99	0.1545
28	0.06	3.83515e-05	0	1.5e-08	0	99	0.1544
13	0.20	3.74709e-05	0	1.4e-08	0	99	0.2600
30	0.06	2.70832e-05	0	7.3e-09	0	99	0.1544
29	0.06	-1.80013e-05	0	3.2e-09	0	99	0.1544
8	0.26	1.45558e-05	0	2.1e-09	0	99	0.2600
27	0.06	-1.19445e-05	0	1.4e-09	0	99	0.1544

Risultati angolo di ingresso del sisma: 3.142 [rad] SLD

Modo	Periodo [s]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
15	0.10	1.24511e+01	100	1.6e+03	98	98	0.1975
22	0.07	1.27391e+00	10	1.6e+01	1	99	0.1671
31	0.05	-5.18426e-01	4	2.7e+00	0	99	0.1524
24	0.07	-3.29970e-01	3	1.1e+00	0	99	0.1663
5	0.27	-1.31021e-01	1	1.7e-01	0	99	0.2600
7	0.26	-1.30512e-01	1	1.7e-01	0	99	0.2600
12	0.20	6.59284e-02	1	4.3e-02	0	99	0.2600
16	0.10	5.73588e-02	0	3.3e-02	0	99	0.1909
32	0.04	4.95750e-02	0	2.5e-02	0	99	0.1436
18	0.08	-3.93964e-02	0	1.6e-02	0	99	0.1789

21	0.07	2.95879e-02	0	8.8e-03	0	99	0.1683
14	0.17	-2.93744e-02	0	8.6e-03	0	99	0.2554
10	0.21	1.10463e-02	0	1.2e-03	0	99	0.2600
19	0.08	1.06393e-02	0	1.1e-03	0	99	0.1772
17	0.10	7.01484e-03	0	4.9e-04	0	99	0.1904
9	0.24	6.52301e-03	0	4.3e-04	0	99	0.2600
11	0.21	-3.17096e-03	0	1.0e-04	0	99	0.2600
25	0.07	-2.03505e-03	0	4.1e-05	0	99	0.1630
20	0.07	1.20027e-03	0	1.4e-05	0	99	0.1692
1	0.29	-1.04976e-03	0	1.1e-05	0	99	0.2600
3	0.27	-7.57710e-04	0	5.7e-06	0	99	0.2600
2	0.29	-6.33462e-04	0	4.0e-06	0	99	0.2600
23	0.07	-4.93559e-04	0	2.4e-06	0	99	0.1663
4	0.27	-4.32157e-04	0	1.9e-06	0	99	0.2600
6	0.27	-8.67742e-05	0	7.5e-08	0	99	0.2600
26	0.06	-6.43086e-05	0	4.1e-08	0	99	0.1545
28	0.06	-3.83432e-05	0	1.5e-08	0	99	0.1544
13	0.20	-3.74446e-05	0	1.4e-08	0	99	0.2600
30	0.06	-2.70906e-05	0	7.3e-09	0	99	0.1544
29	0.06	1.80017e-05	0	3.2e-09	0	99	0.1544
8	0.26	-1.45642e-05	0	2.1e-09	0	99	0.2600
27	0.06	1.19439e-05	0	1.4e-09	0	99	0.1544

Risultati angolo di ingresso del sisma: 1.571 [rad] SLD

Modo	Periodo [s]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
1	0.29	1.01383e+01	100	1.0e+03	65	65	0.2600
10	0.21	-5.45078e+00	54	3.0e+02	19	84	0.2600
9	0.24	-8.38872e-01	8	7.0e+00	0	84	0.2600
18	0.08	7.20628e-01	7	5.2e+00	0	85	0.1789
21	0.07	-6.66881e-01	7	4.4e+00	0	85	0.1683
3	0.27	3.75206e-01	4	1.4e+00	0	85	0.2600
16	0.10	3.66693e-01	4	1.3e+00	0	85	0.1909

25	0.07	-2.69020e-01	3	7.2e-01	0	85	0.1630
26	0.06	-1.22991e-01	1	1.5e-01	0	85	0.1545
13	0.20	5.81005e-02	1	3.4e-02	0	85	0.2600
31	0.05	2.91294e-02	0	8.5e-03	0	85	0.1524
8	0.26	-1.86067e-02	0	3.5e-03	0	85	0.2600
12	0.20	-1.84318e-02	0	3.4e-03	0	85	0.2600
28	0.06	1.82895e-02	0	3.3e-03	0	85	0.1544
30	0.06	-1.62266e-02	0	2.6e-03	0	85	0.1544
20	0.07	-1.29905e-02	0	1.7e-03	0	85	0.1692
22	0.07	-7.41529e-03	0	5.5e-04	0	85	0.1671
32	0.04	-6.51093e-03	0	4.2e-04	0	85	0.1436
23	0.07	6.42931e-03	0	4.1e-04	0	85	0.1663
27	0.06	-1.35753e-03	0	1.8e-05	0	85	0.1544
6	0.27	1.13374e-03	0	1.3e-05	0	85	0.2600
24	0.07	9.38222e-04	0	8.8e-06	0	85	0.1663
29	0.06	7.14268e-04	0	5.1e-06	0	85	0.1544
7	0.26	3.84087e-04	0	1.5e-06	0	85	0.2600
15	0.10	3.67515e-04	0	1.4e-06	0	85	0.1975
2	0.29	-1.57728e-04	0	2.5e-07	0	85	0.2600
5	0.27	4.33131e-05	0	1.9e-08	0	85	0.2600
11	0.21	2.16075e-05	0	4.7e-09	0	85	0.2600
17	0.10	1.36666e-05	0	1.9e-09	0	85	0.1904
4	0.27	-1.00623e-05	0	1.0e-09	0	85	0.2600
19	0.08	-9.21115e-06	0	8.5e-10	0	85	0.1772
14	0.17	-8.35577e-06	0	7.0e-10	0	85	0.2554

Risultati angolo di ingresso del sisma: 4.712 [rad] SLD

Modo	Periodo [s]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
1	0.29	-1.01383e+01	100	1.0e+03	65	65	0.2600
10	0.21	5.45078e+00	54	3.0e+02	19	84	0.2600
9	0.24	8.38872e-01	8	7.0e+00	0	84	0.2600
18	0.08	-7.20628e-01	7	5.2e+00	0	85	0.1789

21	0.07	6.66881e-01	7	4.4e+00	0	85	0.1683
3	0.27	-3.75206e-01	4	1.4e+00	0	85	0.2600
16	0.10	-3.66693e-01	4	1.3e+00	0	85	0.1909
25	0.07	2.69020e-01	3	7.2e-01	0	85	0.1630
26	0.06	1.22991e-01	1	1.5e-01	0	85	0.1545
13	0.20	-5.81005e-02	1	3.4e-02	0	85	0.2600
31	0.05	-2.91297e-02	0	8.5e-03	0	85	0.1524
8	0.26	1.86067e-02	0	3.5e-03	0	85	0.2600
12	0.20	1.84318e-02	0	3.4e-03	0	85	0.2600
28	0.06	-1.82895e-02	0	3.3e-03	0	85	0.1544
30	0.06	1.62266e-02	0	2.6e-03	0	85	0.1544
20	0.07	1.29905e-02	0	1.7e-03	0	85	0.1692
22	0.07	7.41587e-03	0	5.5e-04	0	85	0.1671
32	0.04	6.51095e-03	0	4.2e-04	0	85	0.1436
23	0.07	-6.42931e-03	0	4.1e-04	0	85	0.1663
27	0.06	1.35753e-03	0	1.8e-05	0	85	0.1544
6	0.27	-1.13374e-03	0	1.3e-05	0	85	0.2600
24	0.07	-9.38372e-04	0	8.8e-06	0	85	0.1663
29	0.06	-7.14268e-04	0	5.1e-06	0	85	0.1544
7	0.26	-3.84147e-04	0	1.5e-06	0	85	0.2600
15	0.10	-3.61867e-04	0	1.3e-06	0	85	0.1975
2	0.29	1.57728e-04	0	2.5e-07	0	85	0.2600
5	0.27	-4.33725e-05	0	1.9e-08	0	85	0.2600
11	0.21	-2.16089e-05	0	4.7e-09	0	85	0.2600
17	0.10	-1.36634e-05	0	1.9e-09	0	85	0.1904
4	0.27	1.00621e-05	0	1.0e-09	0	85	0.2600
19	0.08	9.21598e-06	0	8.5e-10	0	85	0.1772
14	0.17	8.34244e-06	0	7.0e-10	0	85	0.2554

4.7. Carico Termico

Il carico termico viene calcolato in modo automatico dal software strutturale attraverso la seguente espressione lineare:

$$q = \alpha \cdot E \cdot A \cdot \Delta T = 12 \cdot 10^{-6} \cdot E \cdot A \cdot \Delta T$$

Nel modello strutturale gli spostamenti vengono generati in relazione alle forze. A favore della sicurezza i carichi termici considerati nel calcolo sono i seguenti:

$$+\Delta T = +30^{\circ}C$$

$$-\Delta T = -30^{\circ}C$$

5. Combinazioni dei carichi e criteri di verifica

La combinazione dei carichi agenti sulla struttura e la conseguente verifica strutturale viene fatta in accordo con quanto prescritto dal DM 17/01/18. La relazione fondamentale per la verifica è data dalla seguente espressione

$$E_d \leq R_d = R_k / \gamma_{m0}$$

In accordo con l'Eurocodice 3 per le verifiche è stato considerato:

R_k Valore caratteristico di Resistenza;

$\gamma_{m0}=1,05$ Coefficiente parziale di resistenza di Resistenza per acciaio;

Il criterio utilizzato per la progettazione è l'Approccio 1 in accordo al cap. 02 del DM 17/01/18 che considera per le verifiche strutturali i valori dei coefficienti parziali riportati in Tabella 2.6.I colonna A1 STR, come pure per le verifiche geotecniche sono considerati i coefficienti parziali riportati in Tabella A1.2(C).

Combinazione per le verifiche allo SLU di resistenza

$$E_d = \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_Q \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$$

Combinazione per le verifiche per azioni dovute da SISMA

$$E_d = \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + E + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

In cui i parametri sono indicati nelle tabelle sottostanti:

Tab. 2.6.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni nelle verifiche SLU

		Coefficiente γ_F	EQU	A1	A2
Carichi permanenti G_1	Favorevoli	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevoli		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti non strutturali $G_2^{(1)}$	Favorevoli	γ_{G2}	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevoli	γ_{Qi}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3

⁽¹⁾ Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali o di una parte di essi (ad es. carichi permanenti portati) sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adottare gli stessi coefficienti parziali validi per le azioni permanenti.

Tab. 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione

Categoria/Azione variabile	Ψ_{0j}	Ψ_{1j}	Ψ_{2j}
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H – Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

5.1. Combinazioni di carico

Si riportano di seguito le condizioni e combinazioni di carico implementate per i calcoli e le verifiche degli elementi strutturali eseguiti con software Winstrand dell'Enexsys, valido per tutti i modelli di calcolo per i quali si rimanda ai Tabulati di Calcolo.

5.1.1. Analisi Statica + Dinamica

Numero di condizioni di carico : 7

Numero di combinazioni di carico : 79

Condizione	
1	G1 - peso proprio
2	G2 - PV pannells
3	vento +Y
4	vento -Y
5	neve
6	+dT=30°
7	-dT=-30°
8	Sisma 0SLV
9	Sisma 180SLV
10	Sisma 90SLV
11	Sisma 270SLV
12	Sisma 0SLD
13	Sisma 180SLD
14	Sisma 90SLD
15	Sisma 270SLD
16	Sisma 0SLO

Condizione	
17	Sisma 180SLO
18	Sisma 90SLO
19	Sisma 270SLO

5.1.2. Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

Combinazione di carico numero	
1	ULS1 - wind+Y
2	ULS2 - wind-Y
3	ULS3 - snow
4	ULS4 - +dT
5	ULS5 - -dT
6	ULS6 - wind+Y (snow;+dT)
7	ULS7 - wind+Y (snow;-dT)
8	ULS8 - wind+Y (+dT)
9	ULS9 - wind+Y (-dT)
10	ULS10 - wind+Y (snow)
11	ULS11 - wind-Y (+dT)
12	ULS12 - wind-Y (-dT)
13	ULS13 - snow (wind+Y;+dT)
14	ULS14 - snow (wind+Y;-dT)
15	ULS15 - snow (wind+Y)
16	ULS16 - snow (+dT)
17	ULS17 - snow (-dT)
18	ULS18 - +dT (wind+Y;snow)
19	ULS19 - +dT (wind+Y)
20	ULS20 - +dT (wind-Y)

Combinazione di carico numero	
21	ULS21 - +dT (snow)
22	ULS22 - +dT (wind+Y;snow)
23	ULS23 - +dT (wind+Y)
24	ULS24 - +dT (wind-Y)
25	ULS25 - +dT (snow)

Comb.\Cond	1	2	3	4	5	6	7
1	1.3	1.3	1.5				
2	1	1		1.5			
3	1.3	1.3			1.5		
4	1.3	1.3				1.5	
5	1.3	1.3					1.5
6	1.3	1.3	1.5		0.75	0.9	
7	1.3	1.3	1.5		0.75		0.9
8	1.3	1.3	1.5			0.9	
9	1.3	1.3	1.5				0.9
10	1.3	1.3	1.5		0.75		
11	1	1		1.5		0.9	
12	1	1		1.5			0.9
13	1.3	1.3	0.9		1.5	0.9	
14	1.3	1.3	0.9		1.5		0.9
15	1.3	1.3	0.9		1.5		
16	1.3	1.3			1.5	0.9	
17	1.3	1.3			1.5		0.9
18	1.3	1.3	0.9		0.75	1.5	
19	1.3	1.3	0.9			1.5	

20	1.3	1.3	0.9	1.5	
21	1.3	1.3	0.75	1.5	
22	1.3	1.3	0.9	0.75	1.5
23	1.3	1.3	0.9		1.5
24	1.3	1.3	0.9		1.5
25	1.3	1.3	0.75		1.5

5.1.3. Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

Combinazione di carico numero	
26	Sisma 0 / 90
27	Sisma 0 / 270
28	Sisma 180 / 90
29	Sisma 180 / 270
30	Sisma 90 / 0
31	Sisma 90 / 180
32	Sisma 270 / 0
33	Sisma 270 / 180

Comb.\Cond	1	2	8	9	10	11
26	1	1	1		0.3	
27	1	1	1			0.3
28	1	1		1	0.3	
29	1	1		1		0.3
30	1	1	0.3		1	
31	1	1		0.3	1	
32	1	1	0.3			1
33	1	1		0.3		1

5.1.4. Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

Combinazione di carico numero	
34	SLS1 - wind+Y
35	SLS2 - wind-Y
36	SLS3 - snow
37	SLS4 - +dT
38	SLS5 - -dT
39	SLS6 - wind+Y (snow;+dT)
40	SLS7 - wind+Y (snow;-dT)
41	SLS8 - wind+Y (+dT)
42	SLS9 - wind+Y (-dT)
43	SLS10 - wind+Y (snow)
44	SLS11 - wind-Y (+dT)
45	SLS12 - wind-Y (-dT)
46	SLS13 - snow (wind+Y;+dT)
47	SLS14 - snow (wind+Y;-dT)
48	SLS15 - snow (wind+Y)

Combinazione di carico numero	
49	SLS16 - snow (+dT)
50	SLS17 - snow (-dT)
51	SLS18 - +dT (wind+Y;snow)
52	SLS19 - +dT (wind+Y)
53	SLS20 - +dT (wind-Y)
54	SLS21 - +dT (snow)
55	SLS22 - +dT (wind+Y;snow)
56	SLS23 - +dT (wind+Y)
57	SLS24 - +dT (wind-Y)
58	SLS25 - +dT (snow)

Comb.\Cond	1	2	3	4	5	6	7
34	1	1	1				
35	1	1		1			
36	1	1			1		
37	1	1				1	
38	1	1					1
39	1	1	1		0.5	0.6	
40	1	1	1		0.5		0.6
41	1	1	1			0.6	
42	1	1	1				0.6
43	1	1	1		0.5		
44	1	1		1		0.6	
45	1	1		1			0.6
46	1	1	0.6		1	0.6	
47	1	1	0.6		1		0.6

48	1	1	0.6	1		
49	1	1		1	0.6	
50	1	1		1		0.6
51	1	1	0.6	0.6	1	
52	1	1	0.6		1	
53	1	1		0.6	1	
54	1	1		0.6	1	
55	1	1	0.6	0.6		1
56	1	1	0.6			1
57	1	1		0.6		1
58	1	1		0.6		1

5.1.5. Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

Combinazione di carico numero	
59	SLSf1 - wind+Y
60	SLSf2 - wind-Y
61	SLSf3 - snow
62	SLSf4 - +dT
63	SLSf5 - -dT

Comb.\Cond	1	2	3	4	5	6	7
59	1	1	0.6				
60	1	1		0.6			
61	1	1			0.5		
62	1	1				0.6	
63	1	1					0.6

5.1.6. Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

Combinazione di carico numero		
64	Quasi perm	
Comb.\Cond	1	2
64	1	1

5.1.7. Combinazioni agli Stati Limite di Danno

Combinazione di carico numero	
65	Sisma 0 / 90
66	Sisma 0 / 270
67	Sisma 180 / 90
68	Sisma 180 / 270
69	Sisma 90 / 0
70	Sisma 90 / 180
71	Sisma 270 / 0
72	Sisma 270 / 180

Comb.\Cond	1	2	12	13	14	15
65	1	1	1		0.3	
66	1	1	1			0.3
67	1	1		1	0.3	
68	1	1		1		0.3

69	1	1	0.3		1	
70	1	1		0.3	1	
71	1	1	0.3			1
72	1	1		0.3		1

5.1.8. Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

Combinazione di carico numero	
73	CC1
74	CC2
75	CC3
76	CC4
77	CC5
78	CC6
79	CC7









Comb.\Cond	1	2	3	4	5	6	7
73	1						
74		1					
75			1				
76				1			
77					1		
78						1	
79							1

6. Caratteristiche dei profili e classificazione delle sezioni

Di seguito si riportano sia le caratteristiche geometriche che inerziali degli elementi, che la classificazione delle sezioni di tutte le parti che compongono la struttura.











Per il calcolo delle caratteristiche geometriche e inerziali ci siamo avvalsi di Autocad, mentre per la classificazione delle sezioni abbiamo realizzato un semplice foglio excel in base alle prescrizioni riportate in tabella 5.2 dell'Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-1 aggiornata al 2005.

Tabella 4.2.I - Massimi rapporti larghezza spessore per parti compresse

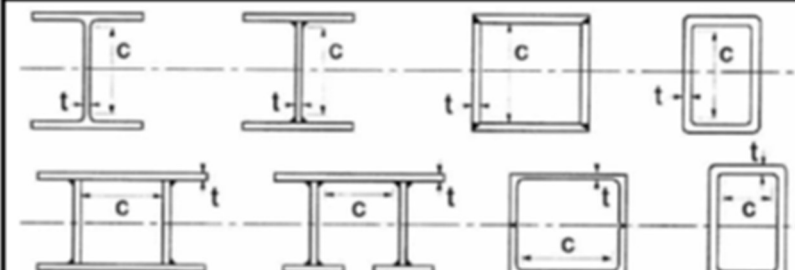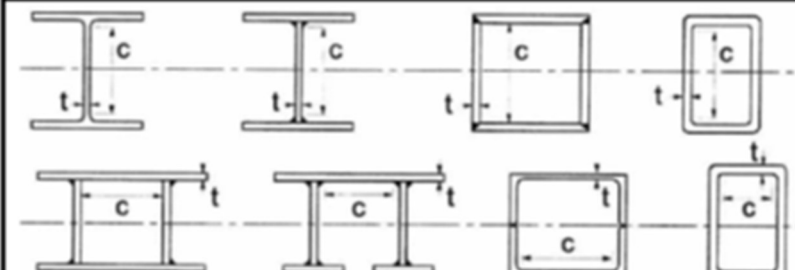
				Inflessione intorno all'asse		
				Inflessione intorno all'asse		
Parti interne compresse						
Classe	Parte soggetta a flessione	Parte soggetta a compressione	Parte soggetta a flessione e a compressione			
Distribuzione delle tensioni nelle parti (compressione positiva)						
1	$c/t \leq 72e$	$c/t \leq 33e$	quando $\alpha > 0,5: c/t \leq \frac{396e}{13\alpha - 1}$ quando $\alpha \leq 0,5: c/t \leq \frac{36e}{\alpha}$			
2	$c/t \leq 83e$	$c/t \leq 38e$	quando $\alpha > 0,5: c/t \leq \frac{456e}{13\alpha - 1}$ quando $\alpha \leq 0,5: c/t \leq \frac{41,5e}{\alpha}$			
Distribuzione delle tensioni nelle parti (compressione positiva)						
3	$c/t \leq 124e$	$c/t \leq 42e$	quando $\psi > -1: c/t \leq \frac{42e}{0,67 + 0,33\psi}$ quando $\psi \leq -1: c/t \leq 62\alpha(1 - \psi)\sqrt{(-\psi)}$			
$\varepsilon = \sqrt{235/f_{yk}}$	f_{yk}	235	275	355	420	460
	e	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71

*) $\psi \leq -1$ si applica se la tensione di compressione $\sigma \leq f_{yk}$ o la deformazione a trazione $\varepsilon_y > f_{yk}/E$

Tabella 4.2.II- Massimi rapporti larghezza spessore per parti compresse

Piattabande esterne						
						
						
Profilati laminati a caldo			Sezioni saldate			
Classe	Piattabande esterne soggette a compressione		Piattabande esterne soggette a flessione e a compressione			
			Con estremità in compressione		Con estremità in trazione	
Distribuzione delle tensioni nelle parti (compressione positiva)						
1	$c/t \leq 9\epsilon$		$c/t \leq \frac{9\epsilon}{\alpha}$		$c/t \leq \frac{9\epsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$	
2	$c/t \leq 10\epsilon$		$c/t \leq \frac{10\epsilon}{\alpha}$		$c/t \leq \frac{9\epsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$	
Distribuzione delle tensioni nelle parti (compressione positiva)						
3	$c/t \leq 14\epsilon$		$c/t \leq 21\epsilon\sqrt{k_e}$ Per k_e vedere EN 1993-1-5			
$\epsilon = \sqrt{235/f_{yk}}$	f_{yk}	235	275	355	420	460
	ϵ	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71

6.1. Palo Centrale 115x108x40x3.5 mm

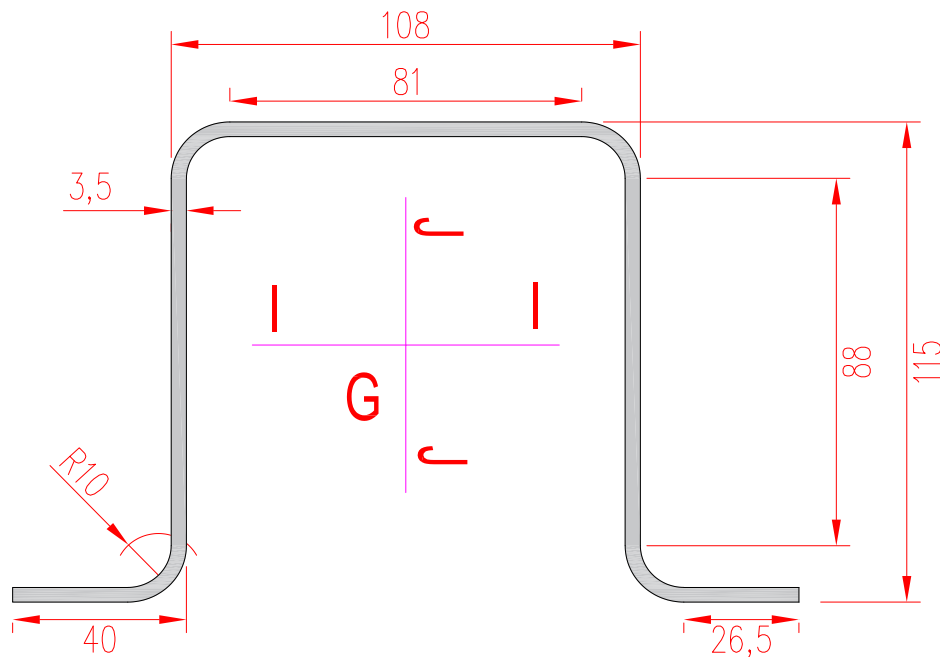

Inertia Characteristics (dimensions in mm)

- Area:..... 1343.3960
- Perimeter: 774.6549
- Barycenter:.....X:0.0000 Y: 0.0000
- Moments of inertia: X: 2523304.1162/ Y: 3668776.0840
- Products of inertia:XY: 0.0000
- Main moments and direction X-Y compared to the barycenter:
I: 2523304.1162 lungo [1.0000 0.0000]
J: 3668776.0840 lungo [0.0000 1.0000]

- Parte interna soggetta a compressione – (classe 1):

$$c/t = 81/3.5 = 23,14 < 26.85 = 33 \cdot 0.814 = 33 \cdot \lambda = 33 \cdot \sqrt{(235/f_{yk})} \quad S355$$

- Parte interna soggetta a compressione e flessione – (classe 1):


$$c/t = 88/3.5 = 25,14 < 58.58 = 72 \cdot 0.814 = 72 \cdot \lambda = 72 \cdot \sqrt{(235/f_{yk})} \quad S355$$

- Parte esterna soggetta a compressione – (classe 2):

$$c/t = 26.5/3.5 = 7,57 \leq 8.14 = 10 \cdot 0.814 = 10 \cdot \lambda = 10 \cdot \sqrt{(235/f_{yk})} \quad S355$$

La classificazione del profilo viene effettuata considerando la condizione più sfavorevole, pertanto il profilo è in classe 2. Di conseguenza le verifiche strutturali saranno effettuate in campo plastico.

6.2. Palo Laterale 101x107x40x3 mm

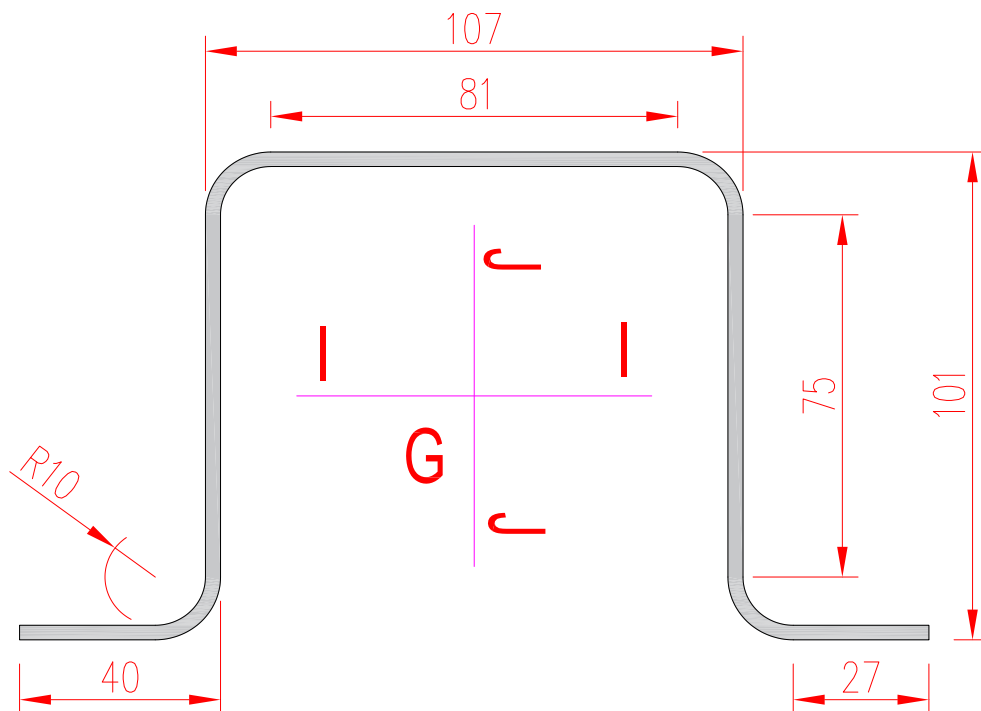

Inertia Characteristics (dimensions in mm)

- Area: 1071.7699
- Perimeter: 720.5133
- Barycenter: X:0.0000 Y: 0.0000
- Moments of inertia: X: 1608058.6062 / Y: 2913020.6346
- Products of inertia: XY: 0.0000
- Main moments and direction X-Y compared to the barycenter:
 - I: 1608058.6062 lungo [1.0000 0.0000]
 - J: 2913020.6346 lungo [0.0000 1.0000]

- Parte interna soggetta a compressione – (classe 2):

$$c/t = 81/3 = 27,33 < 27,00 = 38 \cdot 0,814 = 38 \cdot \alpha = 38 \cdot \sqrt{(235/f_{yk})} \quad S355$$

- Parte interna soggetta a compressione e flessione – (classe 1):


$$c/t = 75/3 = 25,00 < 58,58 = 72 \cdot 0,814 = 72 \cdot \alpha = 72 \cdot \sqrt{(235/f_{yk})} \quad S355$$

- Parte esterna soggetta a compressione – (classe 3):

$$c/t = 27/3 = 9,00 < 11,39 = 14 \cdot 0,814 = 14 \cdot \alpha = 14 \cdot \sqrt{(235/f_{yk})} \quad S355$$

La classificazione del profilo viene effettuata considerando la condizione più sfavorevole, pertanto il profilo è in classe 3. Di conseguenza le verifiche strutturali saranno effettuate in campo elastico.

6.3. Main Beam 120 x 120 x 3 mm

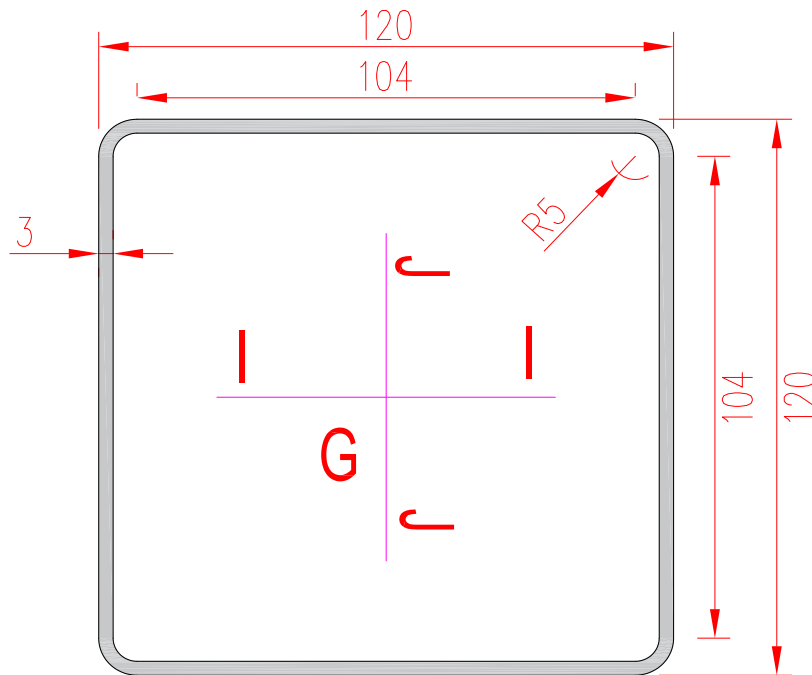

Inertia Characteristics (dimensions in mm)

- Area:..... 1370.5221
- Perimeter: 913.6814
- Barycenter:..... X:0.0000 Y: 0.0000
- Moments of inertia: X: 3086073.9119 / Y: 3086073.9119
- Products of inertia: XY: 0.0000
- Main moments and direction X-Y compared to the barycenter:
 - I: 3086073.9119 lungo [1.0000 0.0000]
 - J: 3086073.9119 lungo [0.0000 1.0000]

- Parte interna soggetta a compressione – (classe 2):


$$c/t = 1043 = 34,67 < 35,13 = 38 \cdot 0,924 = 38 \cdot \alpha = 38 \cdot \sqrt{(235/f_{yk})} \quad S275$$

- Parte interna soggetta a compressione e flessione – (classe 1):

$$c/t = 1043 = 34,67 < 66,56 = 72 \cdot 0,924 = 72 \cdot \alpha = 72 \cdot \sqrt{(235/f_{yk})} \quad S275$$

La classificazione del profilo viene effettuata considerando la condizione più sfavorevole, pertanto il profilo è in classe 2. Di conseguenza le verifiche strutturali saranno effettuate in campo plastico.

6.4. Module Support Type A 28 x 29 x 27 x 2 mm

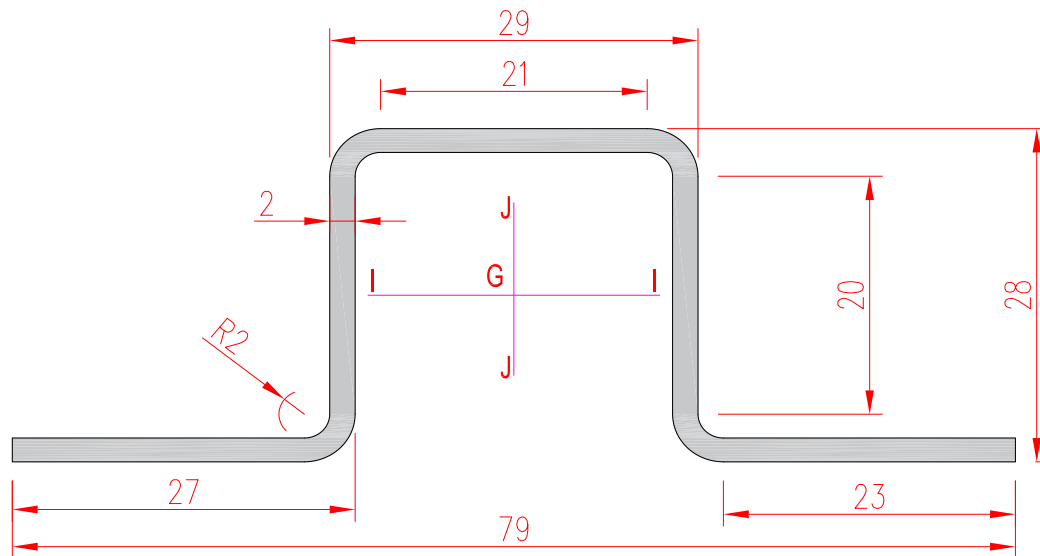

Inertia Characteristics (dimensions in mm)

- Area:..... 251.6991
- Perimeter: 255.6991
- Barycenter:..... X: 0.0000 Y: 0.0000
- Moments of inertia: X: 29130.4819 / Y: 99284.2840
- Products of inertia: XY: 0.0000
- Main moments and direction X-Y compared to the barycenter:
 - I: 29130.4819 lungo [1.0000 0.0000]
 - J: 99284.2840 lungo [0.0000 1.0000]

- Parte interna soggetta a compressione – (classe 1):

$$c/t = 21/2 = 10,5 < 30.51 = 33 \cdot 0.924 = 33 \cdot \varepsilon = 33 \cdot \sqrt{\frac{235}{f_{yk}}} \quad S275$$

- Parte interna soggetta a compressione e flessione – (classe 1):

$$c/t = 20/2 = 10,00 < 66.56 = 72 \cdot 0.924 = 72 \cdot \varepsilon = 72 \cdot \sqrt{\frac{235}{f_{yk}}} \quad S275$$

- Part esterna soggetta a compressione – (classe 3):


$$c/t = 23/2 = 11,50 < 12.94 = 14 \cdot 0.924 = 14 \cdot \varepsilon = 14 \cdot \sqrt{\frac{235}{f_{yk}}} \quad S275$$

La classificazione del profilo viene determinate in base alla classificazione più alta dei vari elementi, pertanto il profilo è in classe 3. Le verifiche saranno effettuate in campo elastico.

7. Verifica di Resistenza strutturale – ULS

7.1. Palo Laterale 101x108x42x3 mm

7.1.1. Modello A – Stow position ($\alpha=0^\circ$)

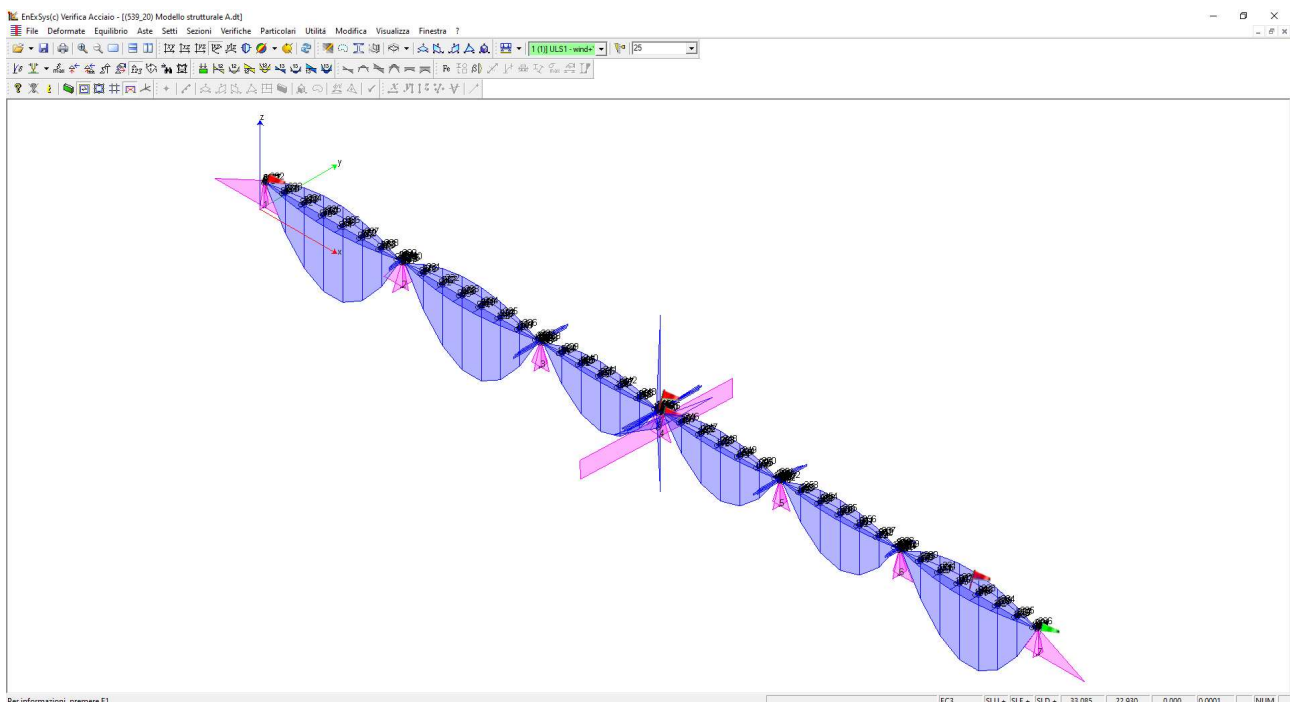

Verifica di Resistenza a Flessione

La sezione viene individuata tramite:

- poligonali, caratterizzanti aree che descrivono sezioni piene o vuoti all'interno di esse;
- barre, caratterizzanti aree di materiali considerate concentrate in un punto.

Le leggi costitutive dei materiali sono determinate dall'utente.

Nella definizione delle azioni agenti sulla sezione è possibile definire se le azioni sono assegnate rispetto al sistema di riferimento baricentrico della sezione in esame o se sono riferite al Sistema di Riferimento Globale dell'area di lavoro.

Le sezioni di C.A. analizzate allo S.L.U. sono calcolate determinando il moltiplicatore critico dello stato di sollecitazione definito. La determinazione del moltiplicatore può avvenire per incremento di tutte le componenti di sollecitazione ($N-M_x-M_y$) o di solo due di esse ($N-M_x$, $N-M_y$ oppure M_x-M_y).

Verifiche condotte in campo elastico

Modalità di verifica

La sezione viene individuata tramite:

- poligonali, caratterizzanti aree che descrivono sezioni piene o vuoti all'interno di esse;
- barre, caratterizzanti aree di materiali considerate concentrate in un punto.

Le leggi costitutive dei materiali sono determinate dall'utente.

Nella definizione delle azioni agenti sulla sezione è possibile definire se le azioni sono assegnate rispetto al sistema di riferimento baricentrico della sezione in esame o se sono riferite al Sistema di Riferimento Globale dell'area di lavoro.

Le sezioni di C.A. analizzate alle T.A. vengono omogeneizzate con $n=15$ fissando un modulo elastico fittizio del cls **$E_c=14.000$ MPa**.

Le sezioni di C.A. analizzate allo S.L.U. sono calcolate determinando il moltiplicatore critico dello stato di sollecitazione definito. La determinazione del moltiplicatore può avvenire per incremento di tutte le componenti di sollecitazione ($N-M_x-M_y$) o di solo due di esse ($N-M_x$, $N-M_y$ oppure M_x-M_y).

Verifiche condotte alle Tensioni Ammissibili

Condizione di carico	N [N]	Mx [Nm]	My [Nm]	Azione Baricentrica	S355 $g_m=1,05$	
					σ_{MIN} [MPa]	σ_{MAX} [MPa]
0001 Nodo 1	-4669.2	-11.0	5414.5	Baricentrica	-173.015	163.575
0001 Nodo 2	-9338.1	-18.7	1648.8	Baricentrica	-60.591	41.933
0001 Nodo 3	-8620.5	-13.5	-491.9	Baricentrica	-23.790	6.812
0001 Nodo 5	-7961.8	-2.1	-339.0	Baricentrica	-18.040	3.037
0001 Nodo 6	-8691.0	-23.3	-1057.5	Baricentrica	-41.765	24.015
0001 Nodo 68	-4531.3	0.0	0.0	Baricentrica	-4.230	
0001 Nodo 7	-4674.6	-11.0	-5151.7	Baricentrica	-164.852	155.402
0001 Nodo 71	-9200.2	0.0	0.0	Baricentrica	-8.588	
0001 Nodo 74	-8482.5	0.0	0.0	Baricentrica	-7.918	
0001 Nodo 80	-7823.9	0.0	0.0	Baricentrica	-7.303	

0001 Nodo 83	-8553.1	0.0	0.0	Baricentrica	-7.984	
0001 Nodo 86	-4536.7	0.0	0.0	Baricentrica	-4.235	
0002 Nodo 1	1803.8	12.3	-2006.0	Baricentrica	-60.274	64.448
0002 Nodo 2	3744.6	23.8	-337.5	Baricentrica	-6.237	14.787
0002 Nodo 3	3414.1	15.3	692.7	Baricentrica	-17.854	25.232
0002 Nodo 5	3128.5	3.6	-266.2	Baricentrica	-5.239	11.315
0002 Nodo 6	3465.3	28.0	134.7	Baricentrica	-0.061	8.366
0002 Nodo 68	1909.8	0.0	0.0	Baricentrica		1.783
0002 Nodo 7	1806.3	12.3	1935.1	Baricentrica	-58.064	62.244
0002 Nodo 71	3850.7	0.0	0.0	Baricentrica		3.594
0002 Nodo 74	3520.2	0.0	0.0	Baricentrica		3.286
0002 Nodo 80	3234.6	0.0	0.0	Baricentrica		3.019
0002 Nodo 83	3571.4	0.0	0.0	Baricentrica		3.334
0002 Nodo 86	1912.4	0.0	0.0	Baricentrica		1.785
0003 Nodo 1	-6198.4	0.0	7815.7	Baricentrica	-248.704	237.132
0003 Nodo 2	-12427.0	5.7	2908.3	Baricentrica	-101.810	78.983
0003 Nodo 3	-11508.7	0.5	271.5	Baricentrica	-19.166	
0003 Nodo 5	-10627.3	2.4	-1248.0	Baricentrica	-48.630	28.950
0003 Nodo 6	-11560.5	3.9	-2016.9	Baricentrica	-73.351	52.027
0003 Nodo 68	-6060.5	0.0	0.0	Baricentrica	-5.657	
0003 Nodo 7	-6205.3	0.0	-7382.2	Baricentrica	-235.235	223.651
0003 Nodo 71	-12289.1	0.0	0.0	Baricentrica	-11.471	
0003 Nodo 74	-11370.8	0.0	0.0	Baricentrica	-10.614	
0003 Nodo 80	-10489.4	0.0	0.0	Baricentrica	-9.791	
0003 Nodo 83	-11422.6	0.0	0.0	Baricentrica	-10.662	
0003 Nodo 86	-6067.3	0.0	0.0	Baricentrica	-5.663	
0004 Nodo 1	-1810.9	-0.0	387.5	Baricentrica	-13.734	10.353

0004 Nodo 2	-3570.9	-0.5	-256.0	Baricentrica	-11.307	4.608
0004 Nodo 3	-3315.8	-0.7	-336.4	Baricentrica	-13.572	7.338
0004 Nodo 5	-3075.7	-0.3	131.6	Baricentrica	-6.969	1.210
0004 Nodo 6	-3333.5	-0.9	446.4	Baricentrica	-17.015	10.734
0004 Nodo 68	-1673.0	0.0	0.0	Baricentrica	-1.562	
0004 Nodo 7	-1813.1	-0.0	-313.8	Baricentrica	-11.446	8.061
0004 Nodo 71	-3433.0	0.0	0.0	Baricentrica	-3.204	
0004 Nodo 74	-3177.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.966	
0004 Nodo 80	-2937.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.742	
0004 Nodo 83	-3195.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.983	
0004 Nodo 86	-1675.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.564	
0005 Nodo 1	-1827.0	0.0	3926.8	Baricentrica	-123.752	120.341
0005 Nodo 2	-3559.8	3.6	1862.0	Baricentrica	-61.078	54.671
0005 Nodo 3	-3312.0	0.9	489.9	Baricentrica	-18.288	12.167
0005 Nodo 5	-3071.7	1.6	-820.5	Baricentrica	-28.317	22.687
0005 Nodo 6	-3323.8	3.1	-1563.8	Baricentrica	-51.608	45.603
0005 Nodo 68	-1689.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.577	
0005 Nodo 7	-1828.6	0.0	-3762.8	Baricentrica	-118.657	115.244
0005 Nodo 71	-3421.9	0.0	0.0	Baricentrica	-3.194	
0005 Nodo 74	-3174.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.963	
0005 Nodo 80	-2933.8	0.0	0.0	Baricentrica	-2.738	
0005 Nodo 83	-3185.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.974	
0005 Nodo 86	-1690.7	0.0	0.0	Baricentrica	-1.578	
0006 Nodo 1	-6854.1	-11.0	7182.0	Baricentrica	-229.990	216.471
0006 Nodo 2	-13772.3	-17.9	2066.0	Baricentrica	-77.671	50.788
0006 Nodo 3	-12719.0	-13.8	-642.4	Baricentrica	-32.304	7.654
0006 Nodo 5	-11739.8	-1.8	-505.2	Baricentrica	-26.719	4.685

0006 Nodo 6	-12809.9	-23.0	-1183.6	Baricentrica	-49.519	24.096
0006 Nodo 68	-6716.1	0.0	0.0	Baricentrica	-6.269	
0006 Nodo 7	-6862.2	-11.0	-6788.9	Baricentrica	-217.780	204.246
0006 Nodo 71	-13634.3	0.0	0.0	Baricentrica	-12.727	
0006 Nodo 74	-12581.0	0.0	0.0	Baricentrica	-11.744	
0006 Nodo 80	-11601.9	0.0	0.0	Baricentrica	-10.830	
0006 Nodo 83	-12671.9	0.0	0.0	Baricentrica	-11.828	
0006 Nodo 86	-6724.3	0.0	0.0	Baricentrica	-6.277	
0007 Nodo 1	-6863.7	-11.0	9305.5	Baricentrica	-296.001	282.464
0007 Nodo 2	-13765.6	-15.4	3336.8	Baricentrica	-117.078	90.370
0007 Nodo 3	-12716.7	-12.8	-146.6	Baricentrica	-16.860	
0007 Nodo 5	-11737.5	-0.7	-1076.4	Baricentrica	-44.433	22.477
0007 Nodo 6	-12804.0	-20.7	-2389.6	Baricentrica	-86.919	61.661
0007 Nodo 68	-6725.8	0.0	0.0	Baricentrica	-6.278	
0007 Nodo 7	-6871.5	-11.0	-8858.3	Baricentrica	-282.107	268.555
0007 Nodo 71	-13627.6	0.0	0.0	Baricentrica	-12.720	
0007 Nodo 74	-12578.8	0.0	0.0	Baricentrica	-11.741	
0007 Nodo 80	-11599.5	0.0	0.0	Baricentrica	-10.827	
0007 Nodo 83	-12666.1	0.0	0.0	Baricentrica	-11.823	
0007 Nodo 86	-6733.6	0.0	0.0	Baricentrica	-6.285	
0008 Nodo 1	-4664.3	-11.0	4352.7	Baricentrica	-140.009	130.578
0008 Nodo 2	-9341.5	-19.9	1013.4	Baricentrica	-40.887	22.142
0008 Nodo 3	-8621.6	-14.0	-739.8	Baricentrica	-31.512	14.499
0008 Nodo 5	-7963.0	-2.7	-53.4	Baricentrica	-9.183	
0008 Nodo 6	-8694.0	-24.4	-454.5	Baricentrica	-23.064	5.232
0008 Nodo 68	-4526.4	0.0	0.0	Baricentrica	-4.225	
0008 Nodo 7	-4670.0	-11.0	-4117.0	Baricentrica	-132.689	123.247

0008 Nodo 71	-9203.5	0.0	0.0	Baricentrica	-8.591	
0008 Nodo 74	-8483.7	0.0	0.0	Baricentrica	-7.919	
0008 Nodo 80	-7825.1	0.0	0.0	Baricentrica	-7.304	
0008 Nodo 83	-8556.0	0.0	0.0	Baricentrica	-7.986	
0008 Nodo 86	-4532.1	0.0	0.0	Baricentrica	-4.230	
0009 Nodo 1	-4674.0	-11.0	6476.3	Baricentrica	-206.020	196.572
0009 Nodo 2	-9334.7	-17.4	2284.1	Baricentrica	-80.294	61.723
0009 Nodo 3	-8619.3	-13.0	-244.0	Baricentrica	-16.069	
0009 Nodo 5	-7960.7	-1.6	-624.6	Baricentrica	-26.897	11.933
0009 Nodo 6	-8688.1	-22.1	-1660.5	Baricentrica	-60.465	42.797
0009 Nodo 68	-4536.1	0.0	0.0	Baricentrica	-4.234	
0009 Nodo 7	-4679.3	-11.0	-6186.4	Baricentrica	-197.016	187.556
0009 Nodo 71	-9196.8	0.0	0.0	Baricentrica	-8.585	
0009 Nodo 74	-8481.4	0.0	0.0	Baricentrica	-7.917	
0009 Nodo 80	-7822.7	0.0	0.0	Baricentrica	-7.302	
0009 Nodo 83	-8550.2	0.0	0.0	Baricentrica	-7.981	
0009 Nodo 86	-4541.4	0.0	0.0	Baricentrica	-4.239	
0010 Nodo 1	-6858.9	-11.0	8243.8	Baricentrica	-262.995	249.467
0010 Nodo 2	-13768.9	-16.6	2701.4	Baricentrica	-97.374	70.579
0010 Nodo 3	-12717.8	-13.3	-394.5	Baricentrica	-24.582	
0010 Nodo 5	-11738.6	-1.2	-790.8	Baricentrica	-35.576	13.581
0010 Nodo 6	-12806.9	-21.8	-1786.6	Baricentrica	-68.219	42.879
0010 Nodo 68	-6721.0	0.0	0.0	Baricentrica	-6.274	
0010 Nodo 7	-6866.8	-11.0	-7823.6	Baricentrica	-249.944	236.401
0010 Nodo 71	-13631.0	0.0	0.0	Baricentrica	-12.724	
0010 Nodo 74	-12579.9	0.0	0.0	Baricentrica	-11.742	
0010 Nodo 80	-11600.7	0.0	0.0	Baricentrica	-10.828	

0010 Nodo 83	-12669.0	0.0	0.0	Baricentrica	-11.826	
0010 Nodo 86	-6728.9	0.0	0.0	Baricentrica	-6.281	
0011 Nodo 1	1808.6	12.3	-3067.8	Baricentrica	-93.270	97.453
0011 Nodo 2	3741.3	22.5	-972.9	Baricentrica	-26.028	34.491
0011 Nodo 3	3413.0	14.8	444.8	Baricentrica	-10.166	17.511
0011 Nodo 5	3127.3	3.0	19.4	Baricentrica		3.625
0011 Nodo 6	3462.4	26.8	737.8	Baricentrica	-18.844	27.067
0011 Nodo 68	1914.7	0.0	0.0	Baricentrica		1.787
0011 Nodo 7	1811.0	12.3	2969.8	Baricentrica	-90.219	94.408
0011 Nodo 71	3847.3	0.0	0.0	Baricentrica		3.591
0011 Nodo 74	3519.0	0.0	0.0	Baricentrica		3.285
0011 Nodo 80	3233.4	0.0	0.0	Baricentrica		3.018
0011 Nodo 83	3568.5	0.0	0.0	Baricentrica		3.331
0011 Nodo 86	1917.1	0.0	0.0	Baricentrica		1.789
0012 Nodo 1	1798.9	12.3	-944.3	Baricentrica	-27.277	31.442
0012 Nodo 2	3747.9	25.0	297.9	Baricentrica	-4.963	13.601
0012 Nodo 3	3415.2	15.8	940.6	Baricentrica	-25.541	32.954
0012 Nodo 5	3129.7	4.2	-551.8	Baricentrica	-14.097	20.212
0012 Nodo 6	3468.2	29.2	-468.3	Baricentrica	-10.388	18.776
0012 Nodo 68	1905.0	0.0	0.0	Baricentrica		1.778
0012 Nodo 7	1801.7	12.3	900.4	Baricentrica	-25.910	30.081
0012 Nodo 71	3854.0	0.0	0.0	Baricentrica		3.597
0012 Nodo 74	3521.3	0.0	0.0	Baricentrica		3.287
0012 Nodo 80	3235.8	0.0	0.0	Baricentrica		3.020
0012 Nodo 83	3574.3	0.0	0.0	Baricentrica		3.336
0012 Nodo 86	1907.8	0.0	0.0	Baricentrica		1.781
0013 Nodo 1	-7903.7	-6.6	8708.4	Baricentrica	-278.261	263.072

0013 Nodo 2	-15894.0	-7.7	2780.4	Baricentrica	-101.511	71.334
0013 Nodo 3	-14693.7	-8.1	-317.5	Baricentrica	-23.860	
0013 Nodo 5	-13561.4	0.2	-959.1	Baricentrica	-42.461	17.157
0013 Nodo 6	-14780.8	-11.8	-1713.1	Baricentrica	-67.441	39.070
0013 Nodo 68	-7765.8	0.0	0.0	Baricentrica	-7.249	
0013 Nodo 7	-7912.9	-6.6	-8215.5	Baricentrica	-262.952	247.746
0013 Nodo 71	-15756.1	0.0	0.0	Baricentrica	-14.707	
0013 Nodo 74	-14555.8	0.0	0.0	Baricentrica	-13.587	
0013 Nodo 80	-13423.5	0.0	0.0	Baricentrica	-12.530	
0013 Nodo 83	-14642.9	0.0	0.0	Baricentrica	-13.668	
0013 Nodo 86	-7775.0	0.0	0.0	Baricentrica	-7.257	
0014 Nodo 1	-7913.4	-6.6	10001.9	Baricentrica	-318.271	303.268
0014 Nodo 2	-15887.3	-5.2	4051.1	Baricentrica	-140.918	110.915
0014 Nodo 3	-14691.5	-7.2	178.2	Baricentrica	-19.495	
0014 Nodo 5	-13559.0	1.3	-1530.3	Baricentrica	-60.178	34.951
0014 Nodo 6	-14775.0	-9.5	-2919.2	Baricentrica	-104.842	76.636
0014 Nodo 68	-7775.4	0.0	0.0	Baricentrica	-7.258	
0014 Nodo 7	-7922.2	-6.6	-10284.9	Baricentrica	-327.279	312.055
0014 Nodo 71	-15749.4	0.0	0.0	Baricentrica	-14.701	
0014 Nodo 74	-14553.6	0.0	0.0	Baricentrica	-13.585	
0014 Nodo 80	-13421.1	0.0	0.0	Baricentrica	-12.528	
0014 Nodo 83	-14637.1	0.0	0.0	Baricentrica	-13.663	
0014 Nodo 86	-7784.3	0.0	0.0	Baricentrica	-7.266	
0015 Nodo 1	-7908.5	-6.6	9770.1	Baricentrica	-311.267	296.069
0015 Nodo 2	-15890.6	-6.5	3415.8	Baricentrica	-121.215	91.124
0015 Nodo 3	-14692.6	-7.7	-69.7	Baricentrica	-16.138	
0015 Nodo 5	-13560.2	0.8	-1244.7	Baricentrica	-51.319	26.054

0015 Nodo 6	-14777.9	-10.7	-2316.2	Baricentrica	-86.142	57.853
0015 Nodo 68	-7770.6	0.0	0.0	Baricentrica	-7.253	
0015 Nodo 7	-7917.5	-6.6	-9250.2	Baricentrica	-295.115	279.900
0015 Nodo 71	-15752.7	0.0	0.0	Baricentrica	-14.704	
0015 Nodo 74	-14554.7	0.0	0.0	Baricentrica	-13.586	
0015 Nodo 80	-13422.3	0.0	0.0	Baricentrica	-12.529	
0015 Nodo 83	-14640.0	0.0	0.0	Baricentrica	-13.665	
0015 Nodo 86	-7779.6	0.0	0.0	Baricentrica	-7.262	
0016 Nodo 1	-6193.6	0.0	6754.0	Baricentrica	-215.698	204.136
0016 Nodo 2	-12430.3	4.4	2272.9	Baricentrica	-82.105	59.190
0016 Nodo 3	-11509.8	0.0	23.7	Baricentrica	-11.478	
0016 Nodo 5	-10628.5	1.9	-962.4	Baricentrica	-39.772	20.053
0016 Nodo 6	-11563.4	2.8	-1413.8	Baricentrica	-54.648	33.242
0016 Nodo 68	-6055.7	0.0	0.0	Baricentrica	-5.653	
0016 Nodo 7	-6200.6	0.0	-6347.5	Baricentrica	-203.072	191.496
0016 Nodo 71	-12292.4	0.0	0.0	Baricentrica	-11.474	
0016 Nodo 74	-11371.9	0.0	0.0	Baricentrica	-10.615	
0016 Nodo 80	-10490.6	0.0	0.0	Baricentrica	-9.792	
0016 Nodo 83	-11425.5	0.0	0.0	Baricentrica	-10.665	
0016 Nodo 86	-6062.7	0.0	0.0	Baricentrica	-5.659	
0017 Nodo 1	-6203.3	0.0	8877.5	Baricentrica	-281.709	270.129
0017 Nodo 2	-12423.6	6.9	3543.7	Baricentrica	-121.516	98.776
0017 Nodo 3	-11507.6	1.0	519.4	Baricentrica	-26.853	5.436
0017 Nodo 5	-10626.1	3.0	-1533.6	Baricentrica	-57.488	37.846
0017 Nodo 6	-11557.6	5.1	-2619.9	Baricentrica	-92.053	70.812
0017 Nodo 68	-6065.3	0.0	0.0	Baricentrica	-5.662	
0017 Nodo 7	-6209.9	0.0	-8416.9	Baricentrica	-267.398	255.805

0017 Nodo 71	-12285.7	0.0	0.0	Baricentrica	-11.468	
0017 Nodo 74	-11369.6	0.0	0.0	Baricentrica	-10.613	
0017 Nodo 80	-10488.2	0.0	0.0	Baricentrica	-9.790	
0017 Nodo 83	-11419.7	0.0	0.0	Baricentrica	-10.660	
0017 Nodo 86	-6072.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.668	
0018 Nodo 1	-5710.8	-6.6	5171.2	Baricentrica	-166.277	155.182
0018 Nodo 2	-11465.4	-10.6	1304.1	Baricentrica	-51.592	29.493
0018 Nodo 3	-10597.1	-8.7	-580.2	Baricentrica	-28.216	7.865
0018 Nodo 5	-9785.4	-1.1	-316.9	Baricentrica	-19.020	0.683
0018 Nodo 6	-10666.9	-14.1	-582.0	Baricentrica	-28.520	7.684
0018 Nodo 68	-5572.8	0.0	0.0	Baricentrica	-5.202	
0018 Nodo 7	-5717.6	-6.6	-4853.8	Baricentrica	-156.418	145.310
0018 Nodo 71	-11327.5	0.0	0.0	Baricentrica	-10.573	
0018 Nodo 74	-10459.2	0.0	0.0	Baricentrica	-9.763	
0018 Nodo 80	-9647.4	0.0	0.0	Baricentrica	-9.005	
0018 Nodo 83	-10529.0	0.0	0.0	Baricentrica	-9.828	
0018 Nodo 86	-5579.7	0.0	0.0	Baricentrica	-5.208	
0019 Nodo 1	-3521.1	-6.6	2341.9	Baricentrica	-76.297	69.290
0019 Nodo 2	-7034.6	-12.6	251.5	Baricentrica	-14.808	0.846
0019 Nodo 3	-6499.7	-8.9	-677.6	Baricentrica	-27.425	14.710
0019 Nodo 5	-6008.6	-1.9	134.8	Baricentrica	-9.865	
0019 Nodo 6	-6550.9	-15.5	147.1	Baricentrica	-11.208	
0019 Nodo 68	-3383.1	0.0	0.0	Baricentrica	-3.158	
0019 Nodo 7	-3525.4	-6.6	-2181.8	Baricentrica	-71.327	64.311
0019 Nodo 71	-6896.7	0.0	0.0	Baricentrica	-6.438	
0019 Nodo 74	-6361.8	0.0	0.0	Baricentrica	-5.938	
0019 Nodo 80	-5870.6	0.0	0.0	Baricentrica	-5.480	

0019 Nodo 83	-6413.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.986	
0019 Nodo 86	-3387.4	0.0	0.0	Baricentrica	-3.162	
0020 Nodo 1	110.8	7.4	-1811.7	Baricentrica	-55.971	56.662
0020 Nodo 2	321.4	13.0	-829.1	Baricentrica	-25.054	26.509
0020 Nodo 3	262.1	8.5	43.8	Baricentrica	-0.847	1.892
0020 Nodo 5	220.1	1.6	130.8	Baricentrica	-3.810	4.325
0020 Nodo 6	281.9	15.4	785.1	Baricentrica	-23.646	25.184
0020 Nodo 68	248.8	0.0	0.0	Baricentrica		0.232
0020 Nodo 7	111.1	7.4	1788.0	Baricentrica	-55.232	55.924
0020 Nodo 71	459.3	0.0	0.0	Baricentrica		0.429
0020 Nodo 74	400.1	0.0	0.0	Baricentrica		0.373
0020 Nodo 80	358.0	0.0	0.0	Baricentrica		0.334
0020 Nodo 83	419.9	0.0	0.0	Baricentrica		0.392
0020 Nodo 86	249.0	0.0	0.0	Baricentrica		0.232
0021 Nodo 1	-4000.7	0.0	3216.8	Baricentrica	-103.714	96.245
0021 Nodo 2	-8001.7	1.6	796.7	Baricentrica	-32.180	17.344
0021 Nodo 3	-7413.2	-0.5	-239.0	Baricentrica	-14.364	0.493
0021 Nodo 5	-6852.5	0.6	-320.2	Baricentrica	-16.329	3.576
0021 Nodo 6	-7449.5	0.6	-282.7	Baricentrica	-15.723	1.852
0021 Nodo 68	-3862.7	0.0	0.0	Baricentrica	-3.606	
0021 Nodo 7	-4005.3	0.0	-2985.8	Baricentrica	-96.538	89.061
0021 Nodo 71	-7863.8	0.0	0.0	Baricentrica	-7.340	
0021 Nodo 74	-7275.3	0.0	0.0	Baricentrica	-6.791	
0021 Nodo 80	-6714.6	0.0	0.0	Baricentrica	-6.268	
0021 Nodo 83	-7311.5	0.0	0.0	Baricentrica	-6.825	
0021 Nodo 86	-3867.4	0.0	0.0	Baricentrica	-3.610	
0022 Nodo 1	-5726.9	-6.6	8710.5	Baricentrica	-276.296	265.171

0022 Nodo 2	-11454.2	-6.5	3422.1	Baricentrica	-117.270	95.463
0022 Nodo 3	-10593.3	-7.0	246.1	Baricentrica	-17.775	
0022 Nodo 5	-9781.4	0.8	-1269.0	Baricentrica	-48.545	30.337
0022 Nodo 6	-10657.1	-10.1	-2592.1	Baricentrica	-90.854	70.294
0022 Nodo 68	-5588.9	0.0	0.0	Baricentrica	-5.217	
0022 Nodo 7	-5733.1	-6.6	-8302.8	Baricentrica	-263.629	252.492
0022 Nodo 71	-11316.3	0.0	0.0	Baricentrica	-10.563	
0022 Nodo 74	-10455.4	0.0	0.0	Baricentrica	-9.759	
0022 Nodo 80	-9643.5	0.0	0.0	Baricentrica	-9.002	
0022 Nodo 83	-10519.2	0.0	0.0	Baricentrica	-9.819	
0022 Nodo 86	-5595.2	0.0	0.0	Baricentrica	-5.223	
0023 Nodo 1	-3537.1	-6.6	5881.2	Baricentrica	-186.315	179.278
0023 Nodo 2	-7023.4	-8.5	2369.4	Baricentrica	-80.486	66.816
0023 Nodo 3	-6496.0	-7.2	148.7	Baricentrica	-10.930	
0023 Nodo 5	-6004.6	-0.1	-817.2	Baricentrica	-31.007	19.792
0023 Nodo 6	-6541.2	-11.6	-1863.0	Baricentrica	-64.400	51.430
0023 Nodo 68	-3399.2	0.0	0.0	Baricentrica	-3.173	
0023 Nodo 7	-3540.9	-6.6	-5630.8	Baricentrica	-178.538	171.493
0023 Nodo 71	-6885.5	0.0	0.0	Baricentrica	-6.427	
0023 Nodo 74	-6358.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.935	
0023 Nodo 80	-5866.7	0.0	0.0	Baricentrica	-5.476	
0023 Nodo 83	-6403.3	0.0	0.0	Baricentrica	-5.977	
0023 Nodo 86	-3403.0	0.0	0.0	Baricentrica	-3.176	
0024 Nodo 1	94.8	7.4	1727.6	Baricentrica	-53.370	54.031
0024 Nodo 2	332.5	17.2	1288.8	Baricentrica	-39.201	40.948
0024 Nodo 3	265.9	10.1	870.1	Baricentrica	-26.473	27.631
0024 Nodo 5	224.0	3.4	-821.2	Baricentrica	-25.205	25.849

0024 Nodo 6	291.7	19.3	-1225.0	Baricentrica	-37.187	39.000
0024 Nodo 68	232.7	0.0	0.0	Baricentrica		0.217
0024 Nodo 7	95.6	7.4	-1661.0	Baricentrica	-51.301	51.964
0024 Nodo 71	470.4	0.0	0.0	Baricentrica		0.439
0024 Nodo 74	403.8	0.0	0.0	Baricentrica		0.377
0024 Nodo 80	362.0	0.0	0.0	Baricentrica		0.338
0024 Nodo 83	429.6	0.0	0.0	Baricentrica		0.401
0024 Nodo 86	233.5	0.0	0.0	Baricentrica		0.218
0025 Nodo 1	-4016.7	0.0	6756.1	Baricentrica	-213.733	206.234
0025 Nodo 2	-7990.6	5.7	2914.6	Baricentrica	-97.866	83.321
0025 Nodo 3	-7409.4	1.1	587.3	Baricentrica	-25.133	11.375
0025 Nodo 5	-6848.5	2.5	-1272.2	Baricentrica	-45.856	33.232
0025 Nodo 6	-7439.7	4.5	-2292.8	Baricentrica	-78.065	64.469
0025 Nodo 68	-3878.8	0.0	0.0	Baricentrica	-3.621	
0025 Nodo 7	-4020.8	0.0	-6434.7	Baricentrica	-203.749	196.243
0025 Nodo 71	-7852.7	0.0	0.0	Baricentrica	-7.330	
0025 Nodo 74	-7271.5	0.0	0.0	Baricentrica	-6.787	
0025 Nodo 80	-6710.6	0.0	0.0	Baricentrica	-6.264	
0025 Nodo 83	-7301.8	0.0	0.0	Baricentrica	-6.816	
0025 Nodo 86	-3882.9	0.0	0.0	Baricentrica	-3.624	
0026 Nodo 1	-1313.0	295.5	3439.4	Baricentrica	-98.708	115.642
0026 Nodo 2	-2708.1	669.4	2560.4	Baricentrica	-64.868	99.631
0026 Nodo 3	-2606.2	460.4	2024.4	Baricentrica	-50.680	76.017
0026 Nodo 5	-2347.0	500.9	1655.8	Baricentrica	-44.174	66.168
0026 Nodo 6	-2638.9	463.0	1455.1	Baricentrica	-39.932	58.379
0026 Nodo 68	-1206.9	0.0	0.0	Baricentrica	-1.127	
0026 Nodo 7	-1483.7	325.9	146.2	Baricentrica	-12.987	14.150

0026 Nodo 71	-2602.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.429	
0026 Nodo 74	-2500.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.334	
0026 Nodo 80	-2240.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.092	
0026 Nodo 83	-2532.8	0.0	0.0	Baricentrica	-2.364	
0026 Nodo 86	-1377.6	0.0	0.0	Baricentrica	-1.286	
0027 Nodo 1	-1314.2	-304.3	3428.4	Baricentrica	-118.049	95.633
0027 Nodo 2	-2705.6	-649.1	2571.1	Baricentrica	-104.330	59.506
0027 Nodo 3	-2600.0	-446.9	2009.8	Baricentrica	-79.967	45.799
0027 Nodo 5	-2350.6	-473.5	1638.7	Baricentrica	-69.097	38.810
0027 Nodo 6	-2641.9	-471.4	1444.3	Baricentrica	-63.256	35.025
0027 Nodo 68	-1208.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.128	
0027 Nodo 7	-1481.2	-334.8	136.3	Baricentrica	-16.914	10.332
0027 Nodo 71	-2599.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.426	
0027 Nodo 74	-2493.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.328	
0027 Nodo 80	-2244.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.095	
0027 Nodo 83	-2535.8	0.0	0.0	Baricentrica	-2.367	
0027 Nodo 86	-1375.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.284	
0028 Nodo 1	-1484.2	304.3	-109.7	Baricentrica	-11.821	12.291
0028 Nodo 2	-2779.6	651.5	-1335.7	Baricentrica	-42.822	60.896
0028 Nodo 3	-2498.4	447.1	-1891.7	Baricentrica	-47.225	71.544
0028 Nodo 5	-2378.2	474.5	-2168.6	Baricentrica	-54.500	81.188
0028 Nodo 6	-2479.1	473.1	-2303.8	Baricentrica	-58.845	85.247
0028 Nodo 68	-1378.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.286	
0028 Nodo 7	-1320.1	334.8	-3272.2	Baricentrica	-92.264	111.764
0028 Nodo 71	-2673.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.496	
0028 Nodo 74	-2392.3	0.0	0.0	Baricentrica	-2.233	
0028 Nodo 80	-2272.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.121	


0028 Nodo 83	-2373.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.215	
0028 Nodo 86	-1214.0	0.0	0.0	Baricentrica	-1.133	
0029 Nodo 1	-1485.4	-295.5	-120.8	Baricentrica	-15.108	8.959
0029 Nodo 2	-2777.0	-667.0	-1325.0	Baricentrica	-66.275	37.864
0029 Nodo 3	-2492.2	-460.2	-1906.3	Baricentrica	-77.098	43.150
0029 Nodo 5	-2381.7	-499.9	-2185.7	Baricentrica	-87.019	49.782
0029 Nodo 6	-2482.1	-461.3	-2314.6	Baricentrica	-89.816	54.924
0029 Nodo 68	-1379.3	0.0	0.0	Baricentrica	-1.288	
0029 Nodo 7	-1317.6	-325.9	-3282.0	Baricentrica	-114.230	90.394
0029 Nodo 71	-2670.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.493	
0029 Nodo 74	-2386.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.227	
0029 Nodo 80	-2275.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.124	
0029 Nodo 83	-2376.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.218	
0029 Nodo 86	-1211.5	0.0	0.0	Baricentrica	-1.131	
0030 Nodo 1	-1371.5	998.4	2210.1	Baricentrica	-65.767	101.087
0030 Nodo 2	-2736.1	2201.4	1184.2	Baricentrica	-83.877	108.508
0030 Nodo 3	-2575.7	1514.3	670.7	Baricentrica	-56.190	69.523
0030 Nodo 5	-2353.8	1628.5	337.2	Baricentrica	-54.396	63.216
0030 Nodo 6	-2579.4	1556.6	152.1	Baricentrica	-49.850	54.823
0030 Nodo 68	-1265.4	0.0	0.0	Baricentrica	-1.181	
0030 Nodo 7	-1429.3	1099.9	-1038.8	Baricentrica	-48.942	68.051
0030 Nodo 71	-2630.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.455	
0030 Nodo 74	-2469.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.305	
0030 Nodo 80	-2247.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.098	
0030 Nodo 83	-2473.3	0.0	0.0	Baricentrica	-2.309	
0030 Nodo 86	-1323.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.235	
0031 Nodo 1	-1422.9	1001.1	1145.3	Baricentrica	-47.888	68.035

0031 Nodo 2	-2757.6	2196.0	15.4	Baricentrica	-66.736	71.978
0031 Nodo 3	-2543.4	1510.3	-504.1	Baricentrica	-53.561	64.238
0031 Nodo 5	-2363.1	1620.6	-810.1	Baricentrica	-61.141	77.636
0031 Nodo 6	-2531.4	1559.6	-975.6	Baricentrica	-62.079	80.566
0031 Nodo 68	-1316.8	0.0	0.0	Baricentrica	-1.229	
0031 Nodo 7	-1380.2	1102.5	-2064.3	Baricentrica	-66.011	100.061
0031 Nodo 71	-2651.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.475	
0031 Nodo 74	-2437.3	0.0	0.0	Baricentrica	-2.275	
0031 Nodo 80	-2257.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.107	
0031 Nodo 83	-2425.3	0.0	0.0	Baricentrica	-2.264	
0031 Nodo 86	-1274.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.189	
0032 Nodo 1	-1375.5	-1001.1	2173.4	Baricentrica	-102.600	62.633
0032 Nodo 2	-2727.6	-2193.6	1220.0	Baricentrica	-114.455	79.103
0032 Nodo 3	-2555.0	-1510.1	622.2	Baricentrica	-72.661	50.556
0032 Nodo 5	-2365.6	-1619.6	280.1	Baricentrica	-65.545	48.908
0032 Nodo 6	-2589.6	-1557.9	116.1	Baricentrica	-58.575	44.564
0032 Nodo 68	-1269.4	0.0	0.0	Baricentrica	-1.185	
0032 Nodo 7	-1421.1	-1102.5	-1071.6	Baricentrica	-71.822	46.877
0032 Nodo 71	-2621.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.447	
0032 Nodo 74	-2448.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.286	
0032 Nodo 80	-2259.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.109	
0032 Nodo 83	-2483.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.318	
0032 Nodo 86	-1315.0	0.0	0.0	Baricentrica	-1.227	
0033 Nodo 1	-1426.9	-998.4	1108.6	Baricentrica	-69.466	44.557
0033 Nodo 2	-2749.0	-2199.0	51.1	Baricentrica	-78.329	62.180
0033 Nodo 3	-2522.7	-1514.1	-552.6	Baricentrica	-70.604	49.665
0033 Nodo 5	-2374.9	-1627.5	-867.2	Baricentrica	-84.066	57.777

0033 Nodo 6	-2541.6	-1554.9	-1011.6	Baricentrica	-86.261	57.762
0033 Nodo 68	-1320.8	0.0	0.0	Baricentrica	-1.233	
0033 Nodo 7	-1372.0	-1099.9	-2097.1	Baricentrica	-103.559	63.930
0033 Nodo 71	-2642.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.467	
0033 Nodo 74	-2416.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.256	
0033 Nodo 80	-2268.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.118	
0033 Nodo 83	-2435.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.273	
0033 Nodo 86	-1265.9	0.0	0.0	Baricentrica	-1.182	
0076 Nodo 74	-2443.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.280	
0076 Nodo 80	-2261.4	0.0	0.0	Baricentrica	-2.111	
0076 Nodo 83	-2446.8	0.0	0.0	Baricentrica	-2.284	
0076 Nodo 86	-1289.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.203	
0077 Nodo 1	-1393.2	-358.4	1797.1	Baricentrica	-69.245	43.136
0077 Nodo 2	-2737.8	-785.7	769.7	Baricentrica	-52.982	31.892
0077 Nodo 3	-2549.3	-540.9	209.5	Baricentrica	-27.138	16.385
0077 Nodo 5	-2361.2	-582.9	-119.8	Baricentrica	-25.589	16.467
0077 Nodo 6	-2568.2	-557.9	-283.3	Baricentrica	-30.023	17.959
0077 Nodo 68	-1287.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.201	
0077 Nodo 7	-1406.0	-395.2	-1434.8	Baricentrica	-59.237	34.114
0077 Nodo 71	-2631.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.457	
0077 Nodo 74	-2443.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.281	
0077 Nodo 80	-2255.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.105	
0077 Nodo 83	-2462.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.298	
0077 Nodo 86	-1299.9	0.0	0.0	Baricentrica	-1.213	
0078 Nodo 1	-1406.5	-357.8	1508.6	Baricentrica	-60.270	34.519
0078 Nodo 2	-2744.3	-787.1	453.0	Baricentrica	-43.193	26.972
0078 Nodo 3	-2541.7	-542.0	-108.8	Baricentrica	-24.035	14.949


0078 Nodo 5	-2363.3	-580.8	-430.6	Baricentrica	-35.182	21.069
0078 Nodo 6	-2555.8	-557.2	-588.8	Baricentrica	-39.481	22.737
0078 Nodo 68	-1300.4	0.0	0.0	Baricentrica	-1.214	
0078 Nodo 7	-1393.3	-394.6	-1712.5	Baricentrica	-67.837	39.354
0078 Nodo 71	-2638.3	0.0	0.0	Baricentrica	-2.463	
0078 Nodo 74	-2435.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.273	
0078 Nodo 80	-2257.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.107	
0078 Nodo 83	-2449.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.287	
0078 Nodo 86	-1287.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.202	

La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

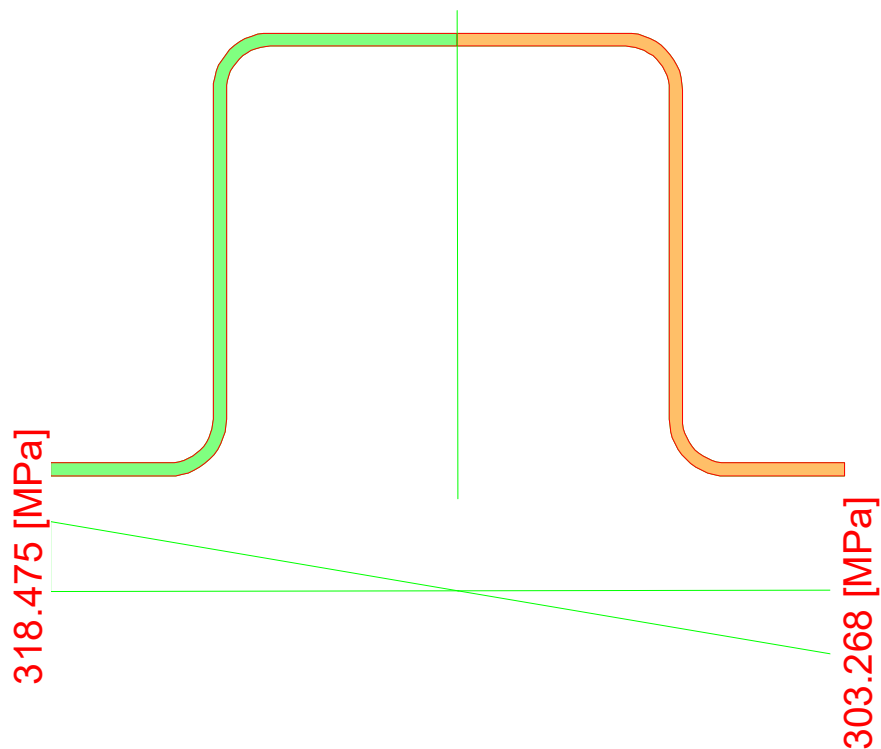

$$\sigma_{\max} = 318,4 \text{ N/mm}^2 < \left(\frac{f_{y,k}}{\gamma_{m0}} \right) = \left(\frac{355}{1,05} \right) = 338,1 \text{ N/mm}^2$$

7.1.2. Modello B – Working position ($\alpha=55^\circ$)

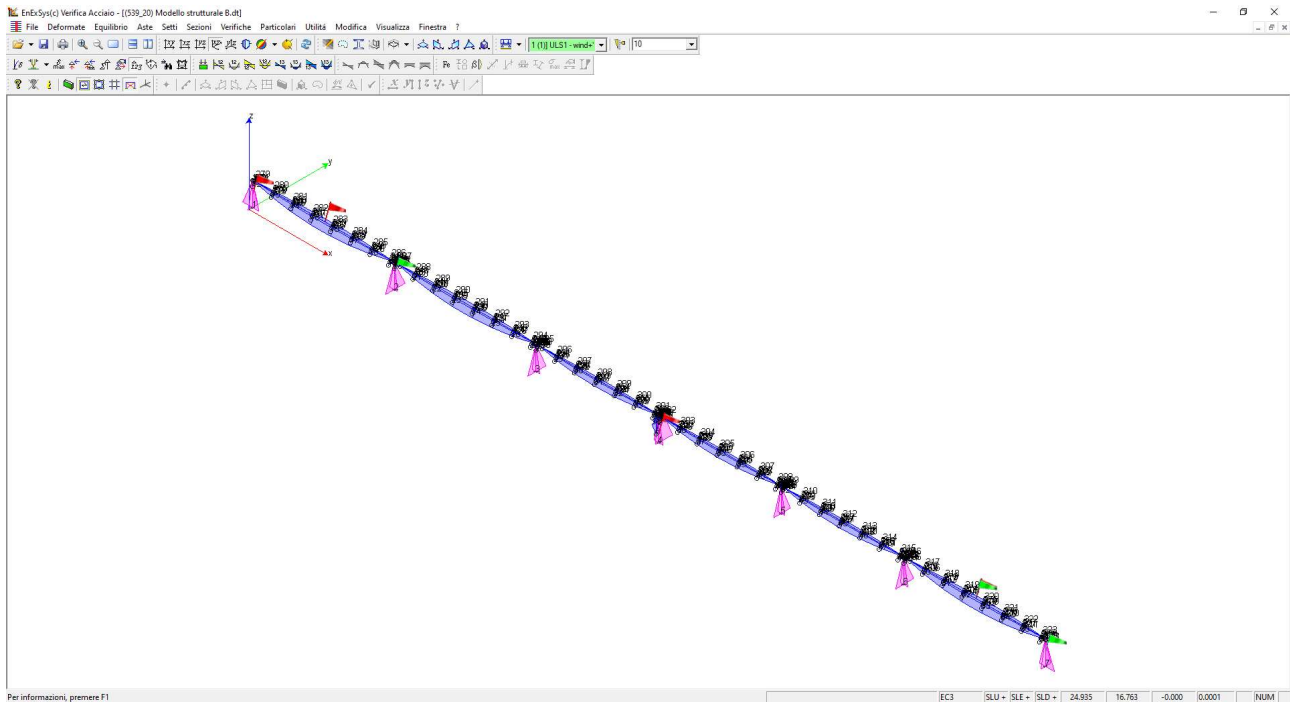

Verifica di Resistenza a Flessione

La sezione viene individuata tramite:

- poligonali, caratterizzanti aree che descrivono sezioni piene o vuoti all'interno di esse;
- barre, caratterizzanti aree di materiali considerate concentrate in un punto.

Le leggi costitutive dei materiali sono determinate dall'utente.

Nella definizione delle azioni agenti sulla sezione è possibile definire se le azioni sono assegnate rispetto al sistema di riferimento baricentrico della sezione in esame o se sono riferite al Sistema di Riferimento Globale dell'area di lavoro.

Le sezioni di C.A. analizzate allo S.L.U. sono calcolate determinando il moltiplicatore critico dello stato di sollecitazione definito. La determinazione del moltiplicatore può avvenire per incremento di tutte le componenti di sollecitazione (N-M_x-M_y) o di solo due di esse (N-M_x, N-M_y oppure M_x-M_y).

S355 gm=1,05					
Condizione di carico	N [N]	M _x [Nm]	M _y [Nm]	Azione Baricentrica	
					σ _{MIN} [MPa]
					σ _{MAX} [MPa]

0001 Nodo 1	-3100.0	2339.6	3808.4	Baricentrica	-130.473	194.391
0001 Nodo 159	-2962.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.765	
0001 Nodo 162	-6044.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.642	
0001 Nodo 165	-5578.7	0.0	0.0	Baricentrica	-5.207	
0001 Nodo 171	-5152.2	0.0	0.0	Baricentrica	-4.809	
0001 Nodo 174	-5617.5	0.0	0.0	Baricentrica	-5.244	
0001 Nodo 177	-2966.4	0.0	0.0	Baricentrica	-2.769	
0001 Nodo 2	-6181.9	4677.1	1516.4	Baricentrica	-163.617	199.123
0001 Nodo 3	-5716.6	4343.4	110.0	Baricentrica	-133.345	144.588
0001 Nodo 5	-5290.2	4014.3	-585.3	Baricentrica	-130.064	148.659
0001 Nodo 6	-5755.4	4350.8	-1047.9	Baricentrica	-146.947	173.955
0001 Nodo 7	-3104.3	2357.6	-3556.1	Baricentrica	-126.750	187.152
0002 Nodo 1	209.0	-2904.1	-2364.0	Baricentrica	-171.237	119.896
0002 Nodo 159	315.1	0.0	0.0	Baricentrica		0.294
0002 Nodo 162	602.3	0.0	0.0	Baricentrica		0.562
0002 Nodo 165	563.0	0.0	0.0	Baricentrica		0.526
0002 Nodo 171	515.1	0.0	0.0	Baricentrica		0.481
0002 Nodo 174	553.7	0.0	0.0	Baricentrica		0.517
0002 Nodo 177	314.7	0.0	0.0	Baricentrica		0.294
0002 Nodo 2	496.2	-5823.4	-1138.2	Baricentrica	-231.342	186.145
0002 Nodo 3	456.9	-5404.6	-260.1	Baricentrica	-189.961	161.427
0002 Nodo 5	409.0	-4990.9	491.5	Baricentrica	-183.242	152.553
0002 Nodo 6	447.6	-5413.5	805.6	Baricentrica	-207.222	169.391
0002 Nodo 7	208.6	-2915.7	2162.6	Baricentrica	-165.368	117.044
0003 Nodo 1	-2538.1	4.7	1817.5	Baricentrica	-58.708	54.278
0003 Nodo 159	-2400.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.240	
0003 Nodo 162	-4914.2	0.0	0.0	Baricentrica	-4.587	
0003 Nodo 165	-4541.4	0.0	0.0	Baricentrica	-4.239	
0003 Nodo 171	-4195.7	0.0	0.0	Baricentrica	-3.916	

0003 Nodo 174	-4568.5	0.0	0.0	Baricentrica	-4.264	
0003 Nodo 177	-2404.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.244	
0003 Nodo 2	-5052.2	-3.2	650.1	Baricentrica	-25.029	15.389
0003 Nodo 3	-4679.4	-0.4	41.0	Baricentrica	-5.656	
0003 Nodo 5	-4333.6	1.4	-271.2	Baricentrica	-12.430	4.432
0003 Nodo 6	-4706.4	1.1	-447.5	Baricentrica	-18.267	9.552
0003 Nodo 7	-2542.1	12.9	-1717.4	Baricentrica	-55.339	51.440
0004 Nodo 1	-1806.7	2.0	-579.2	Baricentrica	-19.626	16.382
0004 Nodo 159	-1668.8	0.0	0.0	Baricentrica	-1.558	
0004 Nodo 162	-3437.7	0.0	0.0	Baricentrica	-3.209	
0004 Nodo 165	-3177.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.966	
0004 Nodo 171	-2938.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.742	
0004 Nodo 174	-3197.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.985	
0004 Nodo 177	-1671.8	0.0	0.0	Baricentrica	-1.560	
0004 Nodo 2	-3575.6	-5.1	-609.2	Baricentrica	-22.444	15.433
0004 Nodo 3	-3315.4	-1.4	-377.8	Baricentrica	-14.882	8.605
0004 Nodo 5	-3075.9	-0.4	285.0	Baricentrica	-11.740	5.973
0004 Nodo 6	-3335.8	-12.2	694.6	Baricentrica	-25.114	18.087
0004 Nodo 7	-1809.7	-1.5	602.4	Baricentrica	-20.463	16.984
0005 Nodo 1	-1816.3	4.7	3119.6	Baricentrica	-98.503	95.422
0005 Nodo 159	-1678.4	0.0	0.0	Baricentrica	-1.567	
0005 Nodo 162	-3430.9	0.0	0.0	Baricentrica	-3.203	
0005 Nodo 165	-3175.3	0.0	0.0	Baricentrica	-2.964	
0005 Nodo 171	-2935.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.740	
0005 Nodo 174	-3192.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.980	
0005 Nodo 177	-1681.0	0.0	0.0	Baricentrica	-1.569	
0005 Nodo 2	-3568.8	1.0	1524.6	Baricentrica	-50.686	44.087
0005 Nodo 3	-3313.2	1.0	447.5	Baricentrica	-16.967	10.849
0005 Nodo 5	-3073.6	2.5	-671.7	Baricentrica	-23.667	18.092

0005 Nodo 6	-3329.9	14.1	-1326.8	Baricentrica	-43.897	38.606
0005 Nodo 7	-1818.9	19.7	-3002.1	Baricentrica	-94.377	92.274
0006 Nodo 1	-3460.4	2339.4	2972.4	Baricentrica	-116.858	168.066
0006 Nodo 159	-3322.5	0.0	0.0	Baricentrica	-3.101	
0006 Nodo 162	-6786.0	0.0	0.0	Baricentrica	-6.334	
0006 Nodo 165	-6261.9	0.0	0.0	Baricentrica	-5.845	
0006 Nodo 171	-5782.3	0.0	0.0	Baricentrica	-5.397	
0006 Nodo 174	-6306.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.886	
0006 Nodo 177	-3327.5	0.0	0.0	Baricentrica	-3.106	
0006 Nodo 2	-6923.9	4674.8	972.4	Baricentrica	-156.366	181.444
0006 Nodo 3	-6399.8	4342.5	-134.5	Baricentrica	-134.299	144.685
0006 Nodo 5	-5920.3	4013.6	-337.2	Baricentrica	-127.093	140.337
0006 Nodo 6	-6443.9	4343.0	-507.2	Baricentrica	-139.571	156.242
0006 Nodo 7	-3465.5	2353.1	-2733.5	Baricentrica	-113.354	161.099
0007 Nodo 1	-3466.2	2341.1	5191.7	Baricentrica	-154.611	237.093
0007 Nodo 159	-3328.3	0.0	0.0	Baricentrica	-3.107	
0007 Nodo 162	-6782.0	0.0	0.0	Baricentrica	-6.331	
0007 Nodo 165	-6260.6	0.0	0.0	Baricentrica	-5.844	
0007 Nodo 171	-5781.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.396	
0007 Nodo 174	-6302.5	0.0	0.0	Baricentrica	-5.883	
0007 Nodo 177	-3333.1	0.0	0.0	Baricentrica	-3.111	
0007 Nodo 2	-6919.9	4678.4	2252.7	Baricentrica	-175.316	221.362
0007 Nodo 3	-6398.5	4343.9	360.6	Baricentrica	-137.485	151.762
0007 Nodo 5	-5918.9	4015.3	-911.2	Baricentrica	-135.377	158.237
0007 Nodo 6	-6440.4	4358.8	-1720.0	Baricentrica	-157.688	194.474
0007 Nodo 7	-3471.0	2365.9	-4896.2	Baricentrica	-150.120	228.741
0008 Nodo 1	-3097.1	2338.8	2698.8	Baricentrica	-112.043	159.877
0008 Nodo 159	-2959.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.762	
0008 Nodo 162	-6046.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.644	

0008 Nodo 165	-5579.3	0.0	0.0	Baricentrica	-5.208	
0008 Nodo 171	-5152.9	0.0	0.0	Baricentrica	-4.810	
0008 Nodo 174	-5619.3	0.0	0.0	Baricentrica	-5.245	
0008 Nodo 177	-2963.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.766	
0008 Nodo 2	-6184.0	4675.3	876.2	Baricentrica	-154.305	179.164
0008 Nodo 3	-5717.3	4342.7	-137.6	Baricentrica	-133.709	145.421
0008 Nodo 5	-5290.9	4013.4	-298.3	Baricentrica	-125.959	139.709
0008 Nodo 6	-5757.2	4343.0	-441.5	Baricentrica	-137.981	154.839
0008 Nodo 7	-3101.5	2351.2	-2474.8	Baricentrica	-108.747	153.331
0009 Nodo 1	-3102.9	2340.4	4918.0	Baricentrica	-149.493	228.904
0009 Nodo 159	-2965.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.768	
0009 Nodo 162	-6042.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.640	
0009 Nodo 165	-5578.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.207	
0009 Nodo 171	-5151.6	0.0	0.0	Baricentrica	-4.809	
0009 Nodo 174	-5615.7	0.0	0.0	Baricentrica	-5.242	
0009 Nodo 177	-2969.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.771	
0009 Nodo 2	-6179.9	4678.9	2156.5	Baricentrica	-173.208	219.082
0009 Nodo 3	-5715.9	4344.1	357.6	Baricentrica	-136.809	152.308
0009 Nodo 5	-5289.5	4015.2	-872.3	Baricentrica	-134.223	157.609
0009 Nodo 6	-5753.6	4358.7	-1654.3	Baricentrica	-156.067	193.071
0009 Nodo 7	-3107.1	2364.0	-4637.4	Baricentrica	-145.280	220.973
0010 Nodo 1	-3463.3	2340.3	4082.1	Baricentrica	-135.501	202.580
0010 Nodo 159	-3325.4	0.0	0.0	Baricentrica	-3.104	
0010 Nodo 162	-6784.0	0.0	0.0	Baricentrica	-6.332	
0010 Nodo 165	-6261.2	0.0	0.0	Baricentrica	-5.844	
0010 Nodo 171	-5781.7	0.0	0.0	Baricentrica	-5.397	
0010 Nodo 174	-6304.2	0.0	0.0	Baricentrica	-5.885	
0010 Nodo 177	-3330.3	0.0	0.0	Baricentrica	-3.109	
0010 Nodo 2	-6921.9	4676.6	1612.6	Baricentrica	-165.726	201.403

0010 Nodo 3	-6399.1	4343.2	113.1	Baricentrica	-134.021	144.042
0010 Nodo 5	-5919.6	4014.5	-624.2	Baricentrica	-131.217	149.287
0010 Nodo 6	-6442.2	4350.9	-1113.6	Baricentrica	-148.536	175.358
0010 Nodo 7	-3468.2	2359.5	-3814.9	Baricentrica	-131.462	194.920
0011 Nodo 1	211.9	-2904.9	-3473.7	Baricentrica	-205.751	137.753
0011 Nodo 159	317.9	0.0	0.0	Baricentrica		0.297
0011 Nodo 162	600.3	0.0	0.0	Baricentrica		0.560
0011 Nodo 165	562.4	0.0	0.0	Baricentrica		0.525
0011 Nodo 171	514.4	0.0	0.0	Baricentrica		0.480
0011 Nodo 174	551.9	0.0	0.0	Baricentrica		0.515
0011 Nodo 177	317.5	0.0	0.0	Baricentrica		0.296
0011 Nodo 2	494.2	-5825.3	-1778.3	Baricentrica	-251.301	195.420
0011 Nodo 3	456.3	-5405.3	-507.7	Baricentrica	-197.681	164.891
0011 Nodo 5	408.3	-4991.7	778.5	Baricentrica	-192.192	156.705
0011 Nodo 6	445.8	-5421.4	1412.0	Baricentrica	-226.338	178.356
0011 Nodo 7	211.4	-2922.1	3243.9	Baricentrica	-199.189	134.490
0012 Nodo 1	206.1	-2903.3	-1254.4	Baricentrica	-136.724	102.840
0012 Nodo 159	312.2	0.0	0.0	Baricentrica		0.291
0012 Nodo 162	604.3	0.0	0.0	Baricentrica		0.564
0012 Nodo 165	563.7	0.0	0.0	Baricentrica		0.526
0012 Nodo 171	515.7	0.0	0.0	Baricentrica		0.481
0012 Nodo 174	555.4	0.0	0.0	Baricentrica		0.518
0012 Nodo 177	311.9	0.0	0.0	Baricentrica		0.291
0012 Nodo 2	498.2	-5821.6	-498.0	Baricentrica	-211.383	176.918
0012 Nodo 3	457.6	-5403.9	-12.6	Baricentrica	-182.242	157.964
0012 Nodo 5	409.7	-4990.0	204.5	Baricentrica	-174.292	148.537
0012 Nodo 6	449.4	-5405.6	199.2	Baricentrica	-188.106	160.601
0012 Nodo 7	205.9	-2909.3	1081.2	Baricentrica	-131.548	100.435
0013 Nodo 1	-3308.3	1405.6	2230.8	Baricentrica	-78.777	113.659

0013 Nodo 159	-3170.4	0.0	0.0	Baricentrica	-2.959	
0013 Nodo 162	-6482.1	0.0	0.0	Baricentrica	-6.051	
0013 Nodo 165	-5983.5	0.0	0.0	Baricentrica	-5.585	
0013 Nodo 171	-5525.6	0.0	0.0	Baricentrica	-5.158	
0013 Nodo 174	-6023.8	0.0	0.0	Baricentrica	-5.623	
0013 Nodo 177	-3175.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.964	
0013 Nodo 2	-6620.0	2802.5	645.2	Baricentrica	-96.942	108.404
0013 Nodo 3	-6121.4	2605.0	-161.5	Baricentrica	-83.817	87.174
0013 Nodo 5	-5663.5	2408.5	-219.4	Baricentrica	-78.473	82.772
0013 Nodo 6	-6161.7	2603.1	-280.1	Baricentrica	-85.459	90.762
0013 Nodo 7	-3313.4	1415.7	-2049.8	Baricentrica	-76.035	108.367
0014 Nodo 1	-3314.1	1407.3	4450.1	Baricentrica	-117.465	182.686
0014 Nodo 159	-3176.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.965	
0014 Nodo 162	-6478.1	0.0	0.0	Baricentrica	-6.047	
0014 Nodo 165	-5982.2	0.0	0.0	Baricentrica	-5.584	
0014 Nodo 171	-5524.2	0.0	0.0	Baricentrica	-5.157	
0014 Nodo 174	-6020.2	0.0	0.0	Baricentrica	-5.619	
0014 Nodo 177	-3181.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.969	
0014 Nodo 2	-6616.0	2806.2	1925.4	Baricentrica	-116.237	148.323
0014 Nodo 3	-6120.1	2606.4	333.6	Baricentrica	-86.286	92.573
0014 Nodo 5	-5662.2	2410.2	-793.4	Baricentrica	-86.805	100.671
0014 Nodo 6	-6158.1	2618.9	-1493.0	Baricentrica	-103.790	128.993
0014 Nodo 7	-3318.9	1428.4	-4212.5	Baricentrica	-113.801	176.009
0015 Nodo 1	-3311.2	1406.5	3340.4	Baricentrica	-97.885	148.173
0015 Nodo 159	-3173.3	0.0	0.0	Baricentrica	-2.962	
0015 Nodo 162	-6480.1	0.0	0.0	Baricentrica	-6.049	
0015 Nodo 165	-5982.8	0.0	0.0	Baricentrica	-5.585	
0015 Nodo 171	-5524.9	0.0	0.0	Baricentrica	-5.157	
0015 Nodo 174	-6022.0	0.0	0.0	Baricentrica	-5.621	

0015 Nodo 177	-3178.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.967	
0015 Nodo 2	-6618.0	2804.3	1285.3	Baricentrica	-106.425	128.363
0015 Nodo 3	-6120.8	2605.7	86.1	Baricentrica	-82.788	84.853
0015 Nodo 5	-5662.9	2409.3	-506.4	Baricentrica	-82.620	91.722
0015 Nodo 6	-6159.9	2611.0	-886.6	Baricentrica	-94.465	109.877
0015 Nodo 7	-3316.1	1422.0	-3131.1	Baricentrica	-94.654	142.188
0016 Nodo 1	-2535.2	3.9	707.8	Baricentrica	-24.243	19.765
0016 Nodo 159	-2397.3	0.0	0.0	Baricentrica	-2.238	
0016 Nodo 162	-4916.3	0.0	0.0	Baricentrica	-4.589	
0016 Nodo 165	-4542.1	0.0	0.0	Baricentrica	-4.240	
0016 Nodo 171	-4196.4	0.0	0.0	Baricentrica	-3.917	
0016 Nodo 174	-4570.2	0.0	0.0	Baricentrica	-4.266	
0016 Nodo 177	-2401.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.242	
0016 Nodo 2	-5054.2	-5.0	10.0	Baricentrica	-5.197	
0016 Nodo 3	-4680.0	-1.2	-206.6	Baricentrica	-10.829	2.017
0016 Nodo 5	-4334.3	0.5	15.8	Baricentrica	-4.519	
0016 Nodo 6	-4708.2	-6.8	158.9	Baricentrica	-9.564	0.328
0016 Nodo 7	-2539.4	6.5	-636.1	Baricentrica	-21.931	17.619
0017 Nodo 1	-2541.0	5.5	2927.1	Baricentrica	-93.172	88.792
0017 Nodo 159	-2403.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.243	
0017 Nodo 162	-4912.2	0.0	0.0	Baricentrica	-4.585	
0017 Nodo 165	-4540.8	0.0	0.0	Baricentrica	-4.239	
0017 Nodo 171	-4195.0	0.0	0.0	Baricentrica	-3.916	
0017 Nodo 174	-4566.7	0.0	0.0	Baricentrica	-4.263	
0017 Nodo 177	-2407.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.247	
0017 Nodo 2	-5050.1	-1.4	1290.2	Baricentrica	-44.862	35.344
0017 Nodo 3	-4678.7	0.3	288.5	Baricentrica	-13.326	4.610
0017 Nodo 5	-4332.9	2.3	-558.2	Baricentrica	-21.322	13.381
0017 Nodo 6	-4704.6	9.0	-1053.9	Baricentrica	-36.862	28.668

0017 Nodo 7	-2544.9	19.3	-2798.7	Baricentrica	-88.748	85.261
0018 Nodo 1	-2943.1	1404.4	1217.4	Baricentrica	-61.809	82.461
0018 Nodo 159	-2805.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.618	
0018 Nodo 162	-5743.5	0.0	0.0	Baricentrica	-5.361	
0018 Nodo 165	-5301.4	0.0	0.0	Baricentrica	-4.948	
0018 Nodo 171	-4896.7	0.0	0.0	Baricentrica	-4.571	
0018 Nodo 174	-5338.2	0.0	0.0	Baricentrica	-4.983	
0018 Nodo 177	-2809.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.623	
0018 Nodo 2	-5881.4	2801.8	122.2	Baricentrica	-88.780	92.818
0018 Nodo 3	-5439.3	2604.6	-329.6	Baricentrica	-85.541	93.025
0018 Nodo 5	-5034.6	2407.7	10.9	Baricentrica	-74.964	76.854
0018 Nodo 6	-5476.1	2597.8	189.8	Baricentrica	-83.400	88.415
0018 Nodo 7	-2947.6	1409.5	-1070.1	Baricentrica	-59.624	78.053
0019 Nodo 1	-2579.8	1403.7	943.7	Baricentrica	-57.165	74.272
0019 Nodo 159	-2441.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.279	
0019 Nodo 162	-5003.5	0.0	0.0	Baricentrica	-4.670	
0019 Nodo 165	-4618.9	0.0	0.0	Baricentrica	-4.311	
0019 Nodo 171	-4267.2	0.0	0.0	Baricentrica	-3.983	
0019 Nodo 174	-4651.4	0.0	0.0	Baricentrica	-4.342	
0019 Nodo 177	-2445.8	0.0	0.0	Baricentrica	-2.283	
0019 Nodo 2	-5141.4	2802.4	26.0	Baricentrica	-86.767	90.537
0019 Nodo 3	-4756.8	2604.8	-332.7	Baricentrica	-84.953	93.762
0019 Nodo 5	-4405.2	2407.6	49.8	Baricentrica	-74.913	78.646
0019 Nodo 6	-4789.3	2597.7	255.5	Baricentrica	-83.671	91.096
0019 Nodo 7	-2583.7	1407.6	-811.4	Baricentrica	-55.243	70.285
0020 Nodo 1	-845.3	-1742.0	-2583.9	Baricentrica	-139.857	89.996
0020 Nodo 159	-707.3	0.0	0.0	Baricentrica	-0.660	
0020 Nodo 162	-1491.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.392	
0020 Nodo 165	-1373.6	0.0	0.0	Baricentrica	-1.282	

0020 Nodo 171	-1273.5	0.0	0.0	Baricentrica	-1.189	
0020 Nodo 174	-1391.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.299	
0020 Nodo 177	-709.2	0.0	0.0	Baricentrica	-0.662	
0020 Nodo 2	-1629.1	-3498.2	-1503.3	Baricentrica	-166.243	122.041
0020 Nodo 3	-1511.5	-3244.0	-550.0	Baricentrica	-127.929	100.815
0020 Nodo 5	-1411.4	-2995.4	669.1	Baricentrica	-123.151	95.397
0020 Nodo 6	-1529.0	-3260.7	1323.9	Baricentrica	-152.561	112.592
0020 Nodo 7	-847.1	-1755.1	2453.7	Baricentrica	-136.256	88.180
0021 Nodo 1	-2170.0	2.6	-305.6	Baricentrica	-11.438	7.561
0021 Nodo 159	-2032.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.897	
0021 Nodo 162	-4177.6	0.0	0.0	Baricentrica	-3.900	
0021 Nodo 165	-3860.0	0.0	0.0	Baricentrica	-3.603	
0021 Nodo 171	-3567.4	0.0	0.0	Baricentrica	-3.330	
0021 Nodo 174	-3884.7	0.0	0.0	Baricentrica	-3.626	
0021 Nodo 177	-2035.7	0.0	0.0	Baricentrica	-1.900	
0021 Nodo 2	-4315.5	-5.7	-513.0	Baricentrica	-20.163	11.734
0021 Nodo 3	-3997.9	-1.5	-374.7	Baricentrica	-15.429	7.868
0021 Nodo 5	-3705.3	-0.2	246.0	Baricentrica	-11.112	4.182
0021 Nodo 6	-4022.6	-12.1	628.9	Baricentrica	-23.711	15.406
0021 Nodo 7	-2173.6	0.4	343.6	Baricentrica	-12.696	8.663
0022 Nodo 1	-2952.7	1407.2	4916.2	Baricentrica	-125.442	197.506
0022 Nodo 159	-2814.8	0.0	0.0	Baricentrica	-2.627	
0022 Nodo 162	-5736.7	0.0	0.0	Baricentrica	-5.355	
0022 Nodo 165	-5299.2	0.0	0.0	Baricentrica	-4.946	
0022 Nodo 171	-4894.4	0.0	0.0	Baricentrica	-4.569	
0022 Nodo 174	-5332.3	0.0	0.0	Baricentrica	-4.977	
0022 Nodo 177	-2818.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.631	
0022 Nodo 2	-5874.7	2807.9	2256.0	Baricentrica	-120.750	159.348
0022 Nodo 3	-5437.1	2607.0	495.6	Baricentrica	-88.000	98.266

0022 Nodo 5	-5032.3	2410.6	-945.8	Baricentrica	-88.500	106.010
0022 Nodo 6	-5470.2	2624.1	-1831.6	Baricentrica	-108.505	140.334
0022 Nodo 7	-2956.8	1430.7	-4674.6	Baricentrica	-121.697	190.789
0023 Nodo 1	-2589.4	1406.5	4642.5	Baricentrica	-120.179	189.316
0023 Nodo 159	-2451.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.288	
0023 Nodo 162	-4996.8	0.0	0.0	Baricentrica	-4.664	
0023 Nodo 165	-4616.7	0.0	0.0	Baricentrica	-4.309	
0023 Nodo 171	-4264.9	0.0	0.0	Baricentrica	-3.981	
0023 Nodo 174	-4645.5	0.0	0.0	Baricentrica	-4.336	
0023 Nodo 177	-2455.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.292	
0023 Nodo 2	-5134.7	2808.5	2159.8	Baricentrica	-118.550	157.068
0023 Nodo 3	-4754.6	2607.1	492.6	Baricentrica	-87.323	98.812
0023 Nodo 5	-4402.9	2410.4	-906.8	Baricentrica	-87.327	105.382
0023 Nodo 6	-4783.4	2624.0	-1765.9	Baricentrica	-106.851	138.931
0023 Nodo 7	-2592.9	1428.8	-4415.8	Baricentrica	-116.731	183.021
0024 Nodo 1	-854.8	-1739.3	1114.9	Baricentrica	-94.117	66.211
0024 Nodo 159	-716.9	0.0	0.0	Baricentrica	-0.669	
0024 Nodo 162	-1484.5	0.0	0.0	Baricentrica	-1.386	
0024 Nodo 165	-1371.4	0.0	0.0	Baricentrica	-1.280	
0024 Nodo 171	-1271.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.187	
0024 Nodo 174	-1385.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.293	
0024 Nodo 177	-718.4	0.0	0.0	Baricentrica	-0.671	
0024 Nodo 2	-1622.4	-3492.1	630.4	Baricentrica	-138.902	109.083
0024 Nodo 3	-1509.4	-3241.7	275.3	Baricentrica	-119.310	96.818
0024 Nodo 5	-1409.1	-2992.5	-287.5	Baricentrica	-111.193	89.827
0024 Nodo 6	-1523.1	-3234.4	-697.6	Baricentrica	-132.202	102.651
0024 Nodo 7	-856.4	-1733.9	-1150.8	Baricentrica	-95.053	66.608
0025 Nodo 1	-2179.6	5.4	3393.2	Baricentrica	-107.326	103.611
0025 Nodo 159	-2041.7	0.0	0.0	Baricentrica	-1.906	


0025 Nodo 162	-4170.9	0.0	0.0	Baricentrica	-3.893	
0025 Nodo 165	-3857.8	0.0	0.0	Baricentrica	-3.601	
0025 Nodo 171	-3565.1	0.0	0.0	Baricentrica	-3.328	
0025 Nodo 174	-3878.8	0.0	0.0	Baricentrica	-3.621	
0025 Nodo 177	-2044.9	0.0	0.0	Baricentrica	-1.909	
0025 Nodo 2	-4308.8	0.4	1620.8	Baricentrica	-54.384	46.367
0025 Nodo 3	-3995.7	0.9	450.5	Baricentrica	-17.704	10.303
0025 Nodo 5	-3703.1	2.7	-710.6	Baricentrica	-25.458	18.720
0025 Nodo 6	-4016.7	14.2	-1392.5	Baricentrica	-46.578	40.009
0025 Nodo 7	-2182.8	21.6	-3260.9	Baricentrica	-102.699	100.041
0026 Nodo 1	-1365.1	243.3	3009.2	Baricentrica	-87.049	100.458
0026 Nodo 159	-1259.0	0.0	0.0	Baricentrica	-1.175	
0026 Nodo 162	-2656.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.480	
0026 Nodo 165	-2436.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.274	
0026 Nodo 171	-2225.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.077	
0026 Nodo 174	-2476.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.312	
0026 Nodo 177	-1354.6	0.0	0.0	Baricentrica	-1.264	
0026 Nodo 2	-2762.7	728.9	2399.0	Baricentrica	-63.484	96.570
0026 Nodo 3	-2542.1	492.2	2089.3	Baricentrica	-51.917	79.167
0026 Nodo 5	-2331.7	478.2	1715.5	Baricentrica	-44.675	67.275
0026 Nodo 6	-2583.0	340.3	1522.5	Baricentrica	-38.887	56.389
0026 Nodo 7	-1460.7	412.9	629.7	Baricentrica	-23.170	32.135
0027 Nodo 1	-1326.7	-364.2	2569.3	Baricentrica	-93.377	67.013
0027 Nodo 159	-1220.6	0.0	0.0	Baricentrica	-1.139	
0027 Nodo 162	-2583.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.412	
0027 Nodo 165	-2391.8	0.0	0.0	Baricentrica	-2.233	
0027 Nodo 171	-2285.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.133	
0027 Nodo 174	-2528.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.361	
0027 Nodo 177	-1313.3	0.0	0.0	Baricentrica	-1.226	

0027 Nodo 2	-2689.8	-587.5	2200.6	Baricentrica	-90.724	51.367
0027 Nodo 3	-2497.9	-396.3	1884.2	Baricentrica	-74.260	43.602
0027 Nodo 5	-2391.7	-595.2	1811.8	Baricentrica	-78.623	44.897
0027 Nodo 6	-2635.0	-600.4	1737.0	Baricentrica	-76.699	43.478
0027 Nodo 7	-1419.4	-257.6	1009.5	Baricentrica	-41.391	23.099
0028 Nodo 1	-1460.2	369.3	-615.2	Baricentrica	-21.740	30.213
0028 Nodo 159	-1354.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.264	
0028 Nodo 162	-2699.8	0.0	0.0	Baricentrica	-2.520	
0028 Nodo 165	-2495.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.329	
0028 Nodo 171	-2232.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.084	
0028 Nodo 174	-2386.4	0.0	0.0	Baricentrica	-2.228	
0028 Nodo 177	-1265.7	0.0	0.0	Baricentrica	-1.181	
0028 Nodo 2	-2806.0	584.3	-1496.4	Baricentrica	-43.893	63.600
0028 Nodo 3	-2601.1	396.1	-1830.6	Baricentrica	-46.704	67.827
0028 Nodo 5	-2338.7	596.8	-2109.3	Baricentrica	-54.653	83.509
0028 Nodo 6	-2492.5	601.9	-2223.3	Baricentrica	-56.964	87.077
0028 Nodo 7	-1371.8	271.6	-2855.5	Baricentrica	-81.377	96.630
0029 Nodo 1	-1421.9	-238.1	-1055.0	Baricentrica	-42.150	23.876
0029 Nodo 159	-1315.8	0.0	0.0	Baricentrica	-1.228	
0029 Nodo 162	-2626.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.452	
0029 Nodo 165	-2450.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.288	
0029 Nodo 171	-2292.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.140	
0029 Nodo 174	-2438.4	0.0	0.0	Baricentrica	-2.276	
0029 Nodo 177	-1224.4	0.0	0.0	Baricentrica	-1.143	
0029 Nodo 2	-2733.0	-732.1	-1694.9	Baricentrica	-79.922	46.027
0029 Nodo 3	-2556.8	-492.5	-2035.7	Baricentrica	-82.270	46.202
0029 Nodo 5	-2398.7	-476.6	-2013.0	Baricentrica	-80.882	45.554
0029 Nodo 6	-2544.5	-338.8	-2008.8	Baricentrica	-76.240	49.263
0029 Nodo 7	-1330.5	-398.9	-2475.6	Baricentrica	-91.643	62.990

0030 Nodo 1	-1443.1	996.0	2253.8	Baricentrica	-66.533	102.300
0030 Nodo 159	-1337.0	0.0	0.0	Baricentrica	-1.248	
0030 Nodo 162	-2756.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.573	
0030 Nodo 165	-2508.4	0.0	0.0	Baricentrica	-2.341	
0030 Nodo 171	-2158.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.014	
0030 Nodo 174	-2384.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.226	
0030 Nodo 177	-1371.8	0.0	0.0	Baricentrica	-1.280	
0030 Nodo 2	-2863.0	2214.1	1267.2	Baricentrica	-85.636	111.396
0030 Nodo 3	-2614.5	1495.2	956.7	Baricentrica	-60.018	77.728
0030 Nodo 5	-2264.2	1772.1	264.4	Baricentrica	-57.438	65.881
0030 Nodo 6	-2490.7	1529.5	-38.7	Baricentrica	-47.401	50.468
0030 Nodo 7	-1477.9	1145.7	-1033.3	Baricentrica	-50.199	69.382
0031 Nodo 1	-1471.6	1033.9	1166.5	Baricentrica	-49.193	69.755
0031 Nodo 159	-1365.5	0.0	0.0	Baricentrica	-1.275	
0031 Nodo 162	-2769.8	0.0	0.0	Baricentrica	-2.585	
0031 Nodo 165	-2526.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.358	
0031 Nodo 171	-2160.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.016	
0031 Nodo 174	-2357.4	0.0	0.0	Baricentrica	-2.201	
0031 Nodo 177	-1345.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.256	
0031 Nodo 2	-2875.9	2170.7	98.5	Baricentrica	-67.267	73.599
0031 Nodo 3	-2632.1	1466.3	-219.3	Baricentrica	-48.241	53.818
0031 Nodo 5	-2266.3	1807.7	-883.0	Baricentrica	-67.548	86.305
0031 Nodo 6	-2463.5	1607.9	-1162.5	Baricentrica	-66.275	88.067
0031 Nodo 7	-1451.2	1103.3	-2078.8	Baricentrica	-66.346	100.473
0032 Nodo 1	-1315.3	-1028.7	787.6	Baricentrica	-60.407	40.385
0032 Nodo 159	-1209.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.129	
0032 Nodo 162	-2513.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.346	
0032 Nodo 165	-2360.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.204	
0032 Nodo 171	-2358.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.201	

0032 Nodo 174	-2557.9	0.0	0.0	Baricentrica	-2.388	
0032 Nodo 177	-1233.9	0.0	0.0	Baricentrica	-1.152	
0032 Nodo 2	-2619.8	-2173.9	605.6	Baricentrica	-94.598	69.476
0032 Nodo 3	-2466.8	-1466.5	272.8	Baricentrica	-60.251	44.260
0032 Nodo 5	-2464.1	-1806.1	585.5	Baricentrica	-81.419	58.653
0032 Nodo 6	-2664.0	-1606.5	676.1	Baricentrica	-77.689	54.044
0032 Nodo 7	-1340.0	-1089.3	232.9	Baricentrica	-45.234	33.771
0033 Nodo 1	-1343.9	-990.9	-299.7	Baricentrica	-43.992	31.868
0033 Nodo 159	-1237.8	0.0	0.0	Baricentrica	-1.155	
0033 Nodo 162	-2526.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.358	
0033 Nodo 165	-2378.4	0.0	0.0	Baricentrica	-2.220	
0033 Nodo 171	-2360.2	0.0	0.0	Baricentrica	-2.203	
0033 Nodo 174	-2530.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.362	
0033 Nodo 177	-1207.2	0.0	0.0	Baricentrica	-1.127	
0033 Nodo 2	-2632.7	-2217.3	-563.0	Baricentrica	-94.747	70.110
0033 Nodo 3	-2484.5	-1495.4	-903.1	Baricentrica	-80.830	54.442
0033 Nodo 5	-2466.3	-1770.5	-561.9	Baricentrica	-79.489	57.270
0033 Nodo 6	-2636.8	-1528.0	-447.6	Baricentrica	-67.912	48.405
0033 Nodo 7	-1313.3	-1131.8	-812.7	Baricentrica	-64.659	43.719
0076 Nodo 3	-2573.6	524.1	-8.8	Baricentrica	-17.787	15.551
0076 Nodo 5	-2329.9	644.3	-359.0	Baricentrica	-26.165	30.713
0076 Nodo 6	-2529.7	569.8	-520.5	Baricentrica	-26.743	33.033
0076 Nodo 7	-1416.5	398.9	-1289.2	Baricentrica	-34.232	52.201
0077 Nodo 1	-1367.2	-361.3	861.0	Baricentrica	-40.222	23.125
0077 Nodo 159	-1261.1	0.0	0.0	Baricentrica	-1.177	
0077 Nodo 162	-2596.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.424	
0077 Nodo 165	-2419.3	0.0	0.0	Baricentrica	-2.258	
0077 Nodo 171	-2294.5	0.0	0.0	Baricentrica	-2.142	
0077 Nodo 174	-2491.7	0.0	0.0	Baricentrica	-2.326	

0077 Nodo 177	-1268.6	0.0	0.0	Baricentrica	-1.184	
0077 Nodo 2	-2702.7	-779.1	391.9	Baricentrica	-40.982	25.847
0077 Nodo 3	-2525.4	-524.4	62.4	Baricentrica	-21.984	13.785
0077 Nodo 5	-2400.6	-642.6	61.5	Baricentrica	-25.827	17.328
0077 Nodo 6	-2597.7	-568.3	34.1	Baricentrica	-22.654	14.598
0077 Nodo 7	-1374.7	-384.9	-556.7	Baricentrica	-31.570	18.539
0078 Nodo 1	-1374.6	-351.3	569.1	Baricentrica	-30.820	17.827
0078 Nodo 159	-1268.5	0.0	0.0	Baricentrica	-1.184	
0078 Nodo 162	-2600.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.427	
0078 Nodo 165	-2415.1	0.0	0.0	Baricentrica	-2.254	
0078 Nodo 171	-2295.0	0.0	0.0	Baricentrica	-2.142	
0078 Nodo 174	-2484.6	0.0	0.0	Baricentrica	-2.319	
0078 Nodo 177	-1261.7	0.0	0.0	Baricentrica	-1.178	
0078 Nodo 2	-2706.7	-790.8	78.1	Baricentrica	-31.629	21.588
0078 Nodo 3	-2521.2	-531.7	-253.3	Baricentrica	-28.159	16.795
0078 Nodo 5	-2401.1	-633.7	-246.6	Baricentrica	-31.280	19.758
0078 Nodo 6	-2590.7	-547.4	-267.5	Baricentrica	-29.195	17.396
0078 Nodo 7	-1367.8	-396.1	-837.4	Baricentrica	-40.662	23.620

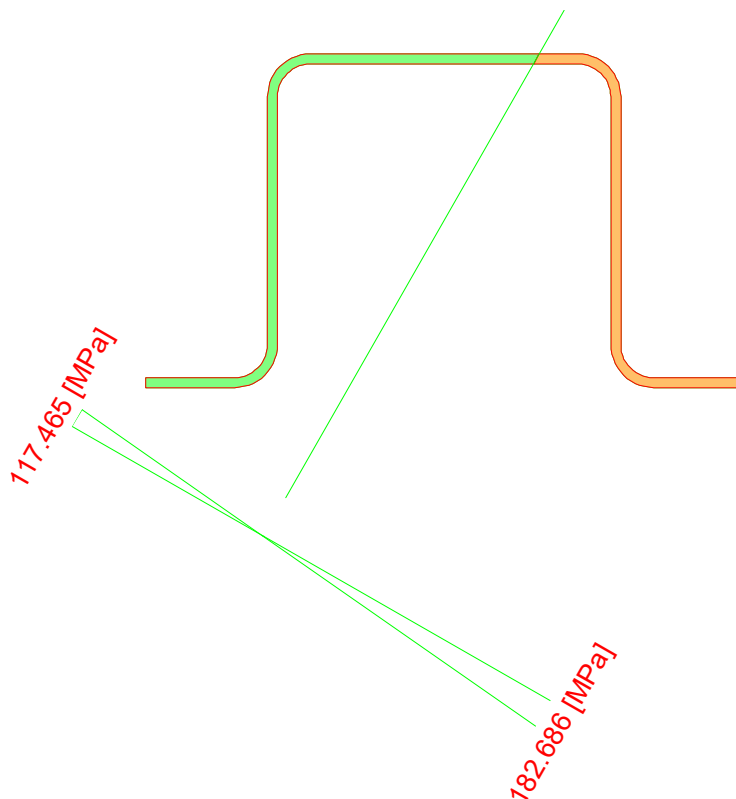


La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

$$\sigma_{\max} = 182,686 \text{ N/mm}^2 < \left(\frac{f_{y,k}}{\gamma_{m0}} \right) = \left(\frac{355}{1,05} \right) = 338,1 \text{ N/mm}^2$$

7.1.3. Verifica di Resistenza a Taglio- Modello B – Working position ($\alpha=55^\circ$)

Si verifica soltanto la working position nella sua massima inclinazione di $\alpha=55^\circ$ in quanto è la configurazione di gran lunga più sfavorevole per le azioni di taglio sul pilastro

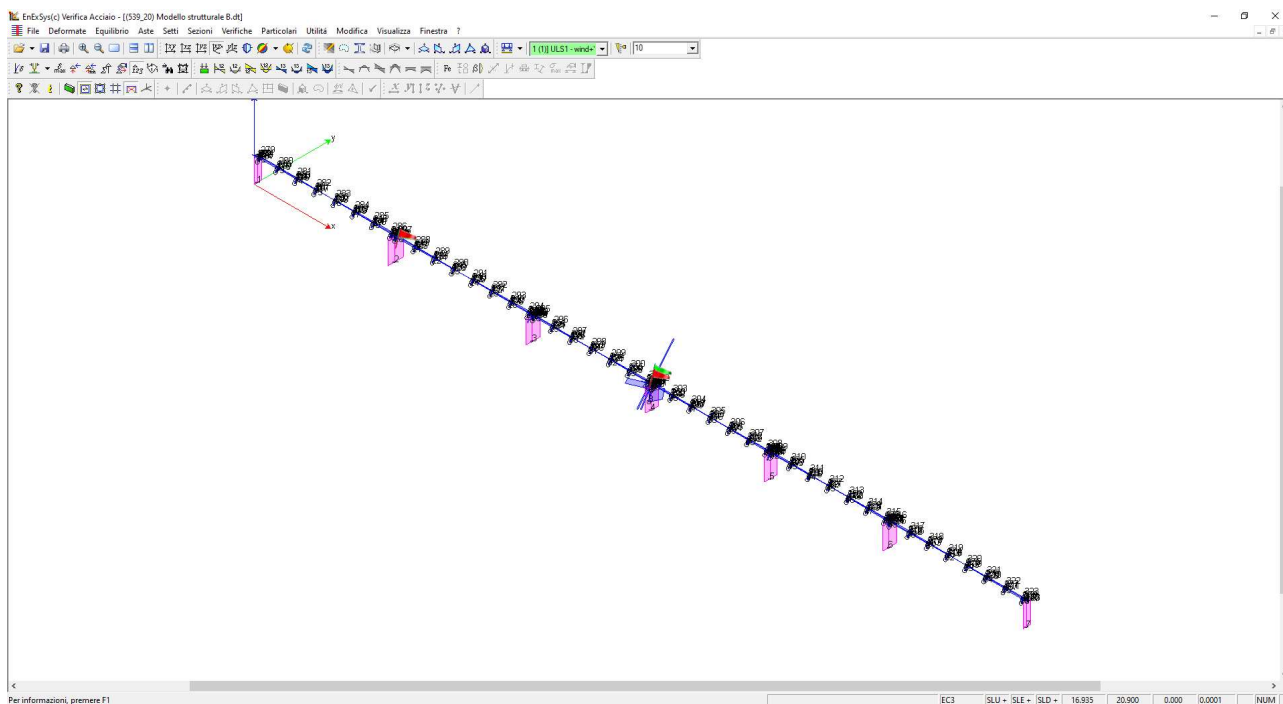

Condizione di Carico 0002 Nodo 2

- V_x 3529.0 [N]
- V_y -1116.0 [N]

Momento d'inerzia rispetto all'asse neutro della flessione correlata $J=5865630367803$ [mm⁴]

N.B. Le caratteristiche inerziali riportate sono moltiplicate per i moduli elastici delle aree cui afferiscono.

Es. $J=\sum_{i=1,n} A_{ree} J_i E_i$

x [mm]	y [mm]	B [mm]	S [mm ³]	τ [MPa]
114.13	77.72	3.15	304911844	0.061

90.45	85.21	3.15	14962420306	3.001
89.58	85.48	3.09	15415298178	3.146
89.10	85.63	3.09	15664996424	3.197
88.55	85.81	3.02	15944358439	3.327
87.72	86.07	3.02	16353572524	3.412
87.49	86.14	3.00	16468222647	3.468
86.42	86.48	3.00	16984743104	3.577
86.33	86.51	3.01	17026358829	3.574
85.35	86.82	3.01	17493299208	3.672
84.95	86.94	3.06	17686759761	3.653
84.31	87.15	3.06	17992548340	3.716
83.58	87.37	3.15	18337424514	3.678
83.29	87.47	3.15	18480661202	3.707
82.31	87.78	3.28	18955657685	3.649
82.26	87.79	3.29	18980939500	3.638
81.39	88.07	3.42	19416716049	3.580
80.99	88.19	3.55	19622512467	3.487
80.54	88.34	3.63	19862019378	3.454
79.80	88.57	3.91	20268790266	3.275
79.76	88.58	3.91	20287821432	3.272
79.08	88.80	4.23	20690570879	3.090
78.69	88.92	4.53	20932246017	2.916
78.48	88.99	4.65	21065725004	2.860
78.00	89.14	5.16	21403888162	2.618
77.68	89.24	5.72	21643558154	2.390
77.62	89.26	5.81	21695684141	2.355
76.79	89.52	7.53	22463549814	1.882
76.02	89.77	8.87	23327339569	1.660
75.38	89.97	9.68	24124158527	1.573
74.89	90.12	9.95	24772079302	1.571
56.06	96.08	9.95	45696488853	2.898
55.56	96.24	9.68	46128529232	3.007

54.93	96.44	8.87	46647145007	3.319
54.16	96.68	7.53	47192585914	3.955
53.33	96.94	5.81	47660927861	5.173
53.26	96.96	5.72	47692076274	5.265
52.95	97.06	5.16	47834114018	5.851
52.46	97.22	4.65	48030997447	6.520
52.26	97.28	4.53	48107506084	6.703
51.87	97.40	4.23	48244218823	7.205
51.18	97.62	3.91	48466629668	7.817
51.15	97.63	3.91	48476969409	7.832
50.41	97.87	3.63	48694104915	8.469
49.95	98.01	3.55	48818482244	8.676
49.55	98.14	3.42	48923273809	9.020
48.68	98.41	3.29	49138744763	9.418
48.63	98.43	3.28	49150976592	9.462
47.66	98.74	3.15	49375326055	9.903
47.36	98.83	3.15	49440946884	9.917
46.64	99.06	3.06	49595123473	10.243
46.00	99.26	3.06	49727347526	10.270
45.59	99.39	3.01	49808867642	10.454
44.61	99.70	3.01	49998933375	10.494
44.53	99.73	3.00	50015421907	10.533
43.46	100.06	3.00	50214109090	10.575
43.22	100.14	3.02	50256743220	10.487
42.40	100.40	3.02	50404729037	10.518
41.85	100.57	3.09	50502097633	10.308
41.36	100.73	3.09	50586717597	10.325
40.50	101.00	3.15	50734578604	10.175
4.54	112.37	3.15	52142413500	10.457
-16.39	118.99	5.04	48630764981	6.091
-16.48	119.02	6.69	48592495400	4.582
-16.58	119.05	8.06	48531095798	3.800

-16.75	119.10	9.62	48415728089	3.177
-16.93	119.16	10.92	48273123317	2.790
-17.18	119.24	12.55	48043124498	2.415
-17.75	119.42	15.77	47397053096	1.896
-18.46	119.64	19.38	46382458614	1.510
-19.29	119.91	20.87	44902990913	1.357
-20.25	120.21	18.03	43361856850	1.517
-21.31	120.55	17.25	41723293223	1.526
-22.21	120.83	16.84	40351718314	1.512
-22.47	120.91	16.80	39951199213	1.501
-23.03	121.09	16.60	39093605395	1.486
-23.71	121.31	16.50	38042114766	1.455
-23.92	121.37	16.43	37712932337	1.448
-24.87	121.67	16.30	36219679092	1.402
-25.01	121.72	16.30	36002161870	1.394
-25.87	121.99	16.24	34622039439	1.345
-32.27	124.01	16.24	23521896692	0.914
-33.27	124.33	16.30	21646005390	0.838
-34.22	124.63	16.43	19816401392	0.761
-35.11	124.91	16.60	18055083063	0.686
-35.93	125.17	16.84	16388549421	0.614
-36.67	125.40	17.14	14844000696	0.546
-37.31	125.61	17.50	13446467775	0.485
-37.86	125.78	17.98	12223514388	0.429
-38.30	125.92	18.53	11201311364	0.381
-38.49	125.98	18.94	10742631821	0.358
-38.63	126.02	19.34	10407411491	0.340
-38.75	126.06	19.97	10081446990	0.319
-38.84	126.09	20.66	9865246218	0.301
-38.90	126.11	21.63	9688238299	0.283
-38.93	126.12	22.96	9608659307	0.264
-49.55	129.48	3.15	209927791	0.042


	10.575
τ_{Max}	

La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

$$\tau_{max} = 10.575 \, N/mm^2 < \left(\frac{f_{y,k}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{m0}} \right) = \left(\frac{355}{\sqrt{3} \cdot 1,05} \right) = 195 \, N/mm^2$$

7.2. Palo Centrale 101x108x42x3.5 mm

7.2.1. Modello A – Stow position ($\alpha=0^\circ$)

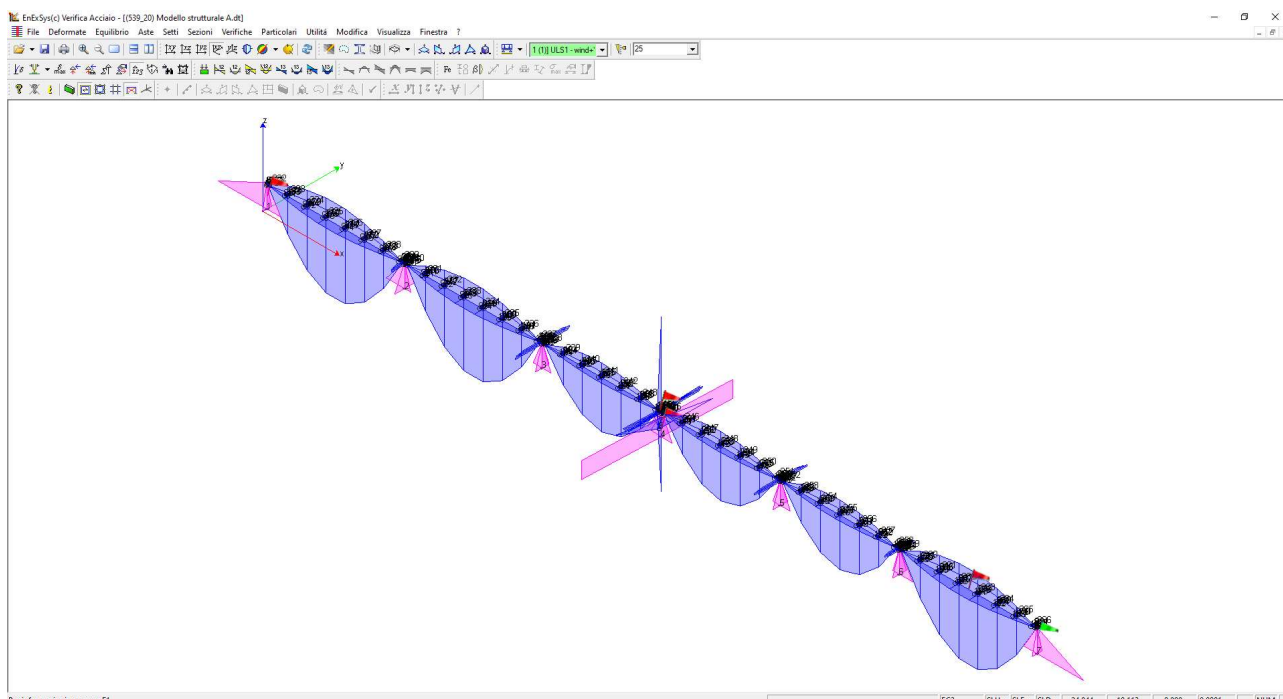

Verifica di Resistenza a Flessione

La sezione viene individuata tramite:

- poligonali, caratterizzanti aree che descrivono sezioni piene o vuoti all'interno di esse;
- barre, caratterizzanti aree di materiali considerate concentrate in un punto.

Le leggi costitutive dei materiali sono determinate dall'utente.

Nella definizione delle azioni agenti sulla sezione è possibile definire se le azioni sono assegnate rispetto al sistema di riferimento baricentrico della sezione in esame o se sono riferite al Sistema di Riferimento Globale dell'area di lavoro.

Le sezioni di C.A. analizzate allo S.L.U. sono calcolate determinando il moltiplicatore critico dello stato di sollecitazione definito. La determinazione del moltiplicatore può avvenire per incremento di tutte le componenti di sollecitazione ($N-M_x-M_y$) o di solo due di esse ($N-M_x$, $N-M_y$ oppure M_x-M_y).

Verifiche condotte agli Stati Limite Ultimi


Condizione di carico	N [N]	Mx [Nm]	My [Nm]	Azione Baricentrica	Tipo	Sd/Sr	ϵ_{MIN} x 1000	d ϵ_{MIN} [mm]	ϵ_{MAX} x 1000	d ϵ_{MAX} [mm]	$\epsilon_{MIN}/\epsilon_{MAX}$
0001 Nodo 4	-8216.3	-15278.9	539.8	Baricentrica		0.86	-30.74	70.82	21.87	50.39	1.405
0001 Nodo 9	-8091.7	-15339.2	558.7	Baricentrica		0.86	-30.74	70.91	21.88	50.48	1.405
0002 Nodo 4	3095.9	17021.0	-780.0	Baricentrica		0.96	-22.71	52.27	30.74	70.74	0.739
0002 Nodo 9	3191.8	17093.1	-672.5	Baricentrica		0.96	-22.80	51.91	30.74	69.99	0.742
0003 Nodo 4	-10775.9	-25.5	-347.8	Baricentrica		0.04	-30.74	156.46	3.71	18.86	8.295
0003 Nodo 9	-10651.2	-16.2	-96.8	Baricentrica		0.03	-30.74	166.12	1.31	7.07	23.489
0004 Nodo 4	-3243.0	-14.8	-58.7	Baricentrica		0.01	-30.74	161.97	1.88	9.92	16.322
0004 Nodo 9	-3118.4	-13.3	-16.1	Baricentrica		0.01	-30.74	173.35	0.80	4.53	38.260
0005 Nodo 4	-3240.1	-17.5	-131.1	Baricentrica		0.01	-30.74	155.15	3.67	18.54	8.369
0005 Nodo 9	-3115.5	-14.0	-36.3	Baricentrica		0.01	-30.74	165.24	1.29	6.91	23.917
0006 Nodo 4	-11984.3	-15282.7	435.0	Baricentrica		0.86	-30.74	70.91	21.29	49.11	1.444
0006 Nodo 9	-11859.7	-15340.3	529.5	Baricentrica		0.87	-30.74	71.59	21.24	49.47	1.447
0007 Nodo 4	-11982.5	-15284.3	391.6	Baricentrica		0.86	-30.74	70.57	21.32	48.96	1.441
0007 Nodo 9	-11857.9	-15340.7	517.4	Baricentrica		0.87	-30.74	71.50	21.25	49.43	1.447
0008 Nodo 4	-8217.2	-15278.1	561.5	Baricentrica		0.86	-30.74	70.99	21.85	50.46	1.407
0008 Nodo 9	-8092.5	-15339.0	564.8	Baricentrica		0.86	-30.74	70.96	21.88	50.50	1.405
0009 Nodo 4	-8215.4	-15279.7	518.1	Baricentrica		0.86	-30.74	70.65	21.89	50.32	1.404
0009 Nodo 9	-8090.8	-15339.4	552.7	Baricentrica		0.86	-30.74	70.86	21.89	50.46	1.404
0010 Nodo 4	-11983.4	-15283.5	413.3	Baricentrica		0.86	-30.74	70.74	21.30	49.03	1.443
0010 Nodo 9	-11858.8	-15340.5	523.4	Baricentrica		0.87	-30.74	71.55	21.24	49.45	1.447
0011 Nodo 4	3095.0	17021.8	-758.3	Baricentrica		0.96	-22.73	52.21	30.74	70.59	0.740
0011 Nodo 9	3190.9	17093.3	-666.4	Baricentrica		0.96	-22.80	51.89	30.74	69.95	0.742
0012 Nodo 4	3096.8	17020.2	-801.7	Baricentrica		0.96	-22.69	52.34	30.74	70.89	0.738
0012 Nodo 9	3192.7	17092.8	-678.5	Baricentrica		0.96	-22.79	51.93	30.74	70.03	0.742
0013 Nodo 4	-13761.6	-9182.3	54.7	Baricentrica		0.52	-30.74	70.82	19.64	45.24	1.565
0013 Nodo 9	-13637.0	-9211.3	260.2	Baricentrica		0.52	-30.74	73.44	19.46	46.51	1.579
0014 Nodo 4	-13759.8	-9183.9	11.3	Baricentrica		0.52	-30.74	70.23	19.69	44.99	1.561
0014 Nodo 9	-13635.2	-9211.8	248.1	Baricentrica		0.52	-30.74	73.29	19.48	46.44	1.578
0015 Nodo 4	-13760.7	-9183.1	33.0	Baricentrica		0.52	-30.74	70.53	19.66	45.12	1.563
0015 Nodo 9	-13636.1	-9211.6	254.2	Baricentrica		0.52	-30.74	73.37	19.47	46.48	1.579

0016 Nodo 4	-10776.7	-24.7	-326.1	Baricentrica		0.04	-30.74	157.00	3.57	18.23	8.611
0016 Nodo 9	-10652.1	-16.0	-90.7	Baricentrica		0.03	-30.74	166.53	1.21	6.55	25.428
0017 Nodo 4	-10775.0	-26.3	-369.5	Baricentrica		0.04	-30.74	155.96	3.83	19.44	8.022
0017 Nodo 9	-10650.3	-16.4	-102.8	Baricentrica		0.03	-30.74	165.72	1.40	7.57	21.903
0018 Nodo 4	-9995.0	-9177.1	195.6	Baricentrica		0.52	-30.74	71.18	20.55	47.59	1.496
0018 Nodo 9	-9870.4	-9209.9	299.6	Baricentrica		0.52	-30.74	72.46	20.47	48.25	1.502
0019 Nodo 4	-6227.9	-9172.4	322.1	Baricentrica		0.52	-30.74	71.32	21.48	49.85	1.431
0019 Nodo 9	-6103.2	-9208.6	334.9	Baricentrica		0.52	-30.74	71.40	21.51	49.98	1.429
0020 Nodo 4	110.6	10205.3	-482.9	Baricentrica		0.57	-23.18	52.99	30.74	70.28	0.754
0020 Nodo 9	235.2	10248.9	-407.5	Baricentrica		0.58	-23.26	52.55	30.74	69.43	0.757
0021 Nodo 4	-7010.2	-19.5	-185.2	Baricentrica		0.02	-30.74	158.36	3.15	16.20	9.773
0021 Nodo 9	-6885.6	-14.6	-51.4	Baricentrica		0.02	-30.74	167.59	0.80	4.34	38.583
0022 Nodo 4	-9992.1	-9179.8	123.3	Baricentrica		0.52	-30.74	70.22	20.65	47.17	1.489
0022 Nodo 9	-9867.4	-9210.6	279.4	Baricentrica		0.52	-30.74	72.19	20.49	48.14	1.500
0023 Nodo 4	-6224.9	-9175.1	249.8	Baricentrica		0.52	-30.74	70.37	21.59	49.44	1.423
0023 Nodo 9	-6100.3	-9209.3	314.7	Baricentrica		0.52	-30.74	71.14	21.54	49.86	1.427
0024 Nodo 4	113.6	10202.6	-555.3	Baricentrica		0.57	-23.07	53.36	30.74	71.11	0.750
0024 Nodo 9	238.2	10248.1	-427.7	Baricentrica		0.58	-23.23	52.65	30.74	69.66	0.756
0025 Nodo 4	-7007.2	-22.1	-257.5	Baricentrica		0.03	-30.74	155.55	3.85	19.51	7.974
0025 Nodo 9	-6882.6	-15.3	-71.6	Baricentrica		0.02	-30.74	165.43	1.34	7.24	22.855
0026 Nodo 4	-2500.9	503.3	2299.7	Baricentrica		0.12	-14.30	56.89	30.74	122.28	0.465
0026 Nodo 9	-2405.0	179.5	630.0	Baricentrica		0.03	-17.82	65.69	30.74	113.31	0.580
0027 Nodo 4	-2510.8	-334.3	2339.4	Baricentrica		0.12	-30.74	130.05	11.37	48.10	2.704
0027 Nodo 9	-2414.9	-150.0	644.1	Baricentrica		0.04	-30.74	134.04	10.17	44.36	3.021
0028 Nodo 4	-2476.2	309.5	-2485.4	Baricentrica		0.12	-13.37	54.12	30.74	124.37	0.435
0028 Nodo 9	-2380.4	129.0	-684.4	Baricentrica		0.03	-19.41	68.98	30.74	109.23	0.632
0029 Nodo 4	-2486.1	-528.1	-2445.7	Baricentrica		0.13	-30.74	128.04	12.21	50.86	2.518
0029 Nodo 9	-2390.3	-200.4	-670.2	Baricentrica		0.04	-30.74	131.86	10.98	47.10	2.799
0030 Nodo 4	-2480.7	1412.6	578.6	Baricentrica		0.09	-23.13	70.17	30.74	93.25	0.753
0030 Nodo 9	-2384.9	546.2	153.5	Baricentrica		0.03	-30.52	76.45	30.74	76.98	0.993
0031 Nodo 4	-2473.3	1354.4	-856.9	Baricentrica		0.09	-21.44	69.99	30.74	100.33	0.698
0031 Nodo 9	-2377.5	531.1	-240.8	Baricentrica		0.03	-27.46	77.43	30.74	86.67	0.893

0032 Nodo 4	-2513.7	-1379.3	710.9	Baricentrica		0.09	-30.74	107.23	17.51	61.08	1.756
0032 Nodo 9	-2417.8	-552.0	200.6	Baricentrica		0.03	-30.74	109.12	14.19	50.36	2.167
0033 Nodo 4	-2506.3	-1437.4	-724.6	Baricentrica		0.09	-30.74	106.71	17.61	61.15	1.745
0033 Nodo 9	-2410.4	-567.2	-193.7	Baricentrica		0.04	-30.74	107.81	14.28	50.10	2.152

Condizione di carico critica

Combinazione di Carico: 0012 Nodo 9

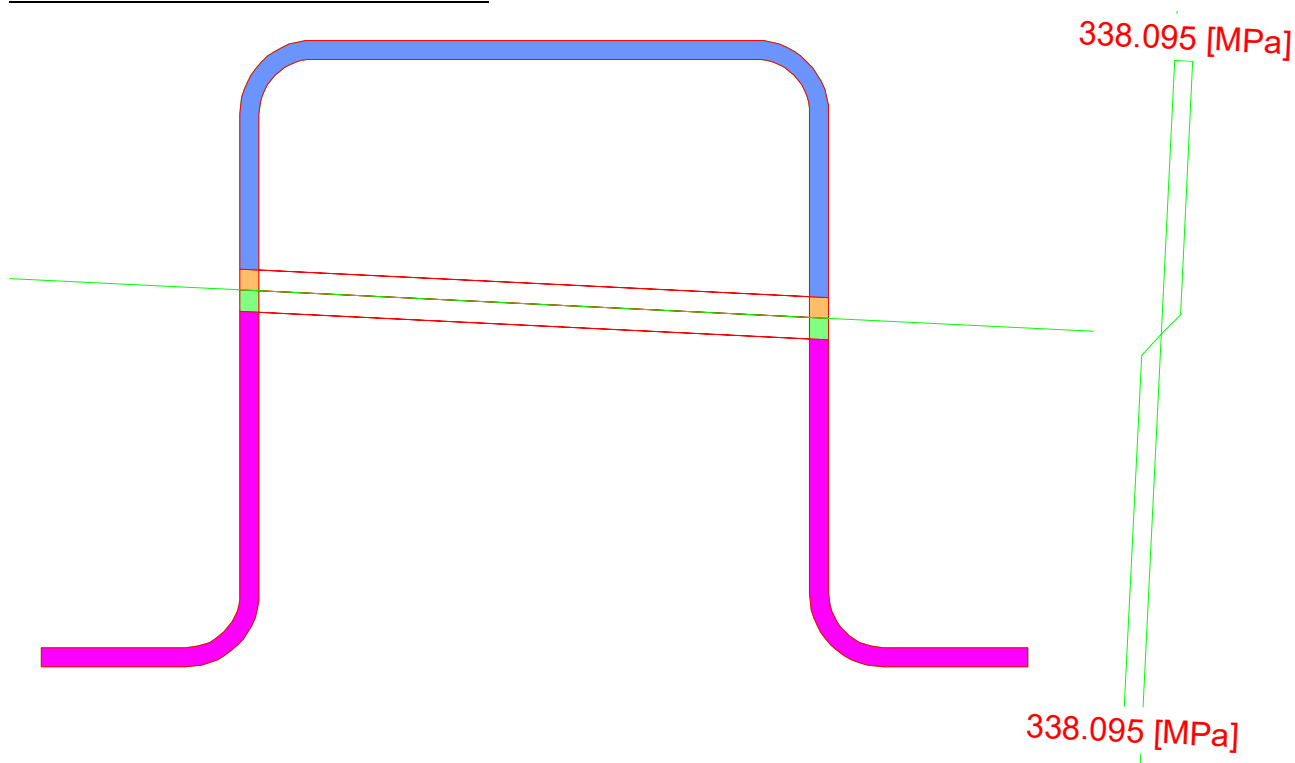

Azione Sd Sr

N	3192.7	3316.6	[N]
Mx	17092.8	17756.3	[Nm]
My	-678.5	-704.9	[Nm]
Sd/Sr=0.96			

Tensioni massime riscontrate

Tensioni massime riscontrate S355 gm=1,05

Sezioni Tensione minima vertice 31 Condizione 0019 Nodo 9 x = -90.50 y = 0.00 -338.095 [MPa]

Tensione massima vertice 95 Condizione 0026 Nodo 9 x = 90.50 y = 0.00 338.095 [MPa]

Distribuzione rapporti SD/SR su 66 condizioni


Numero di
condizioni S_D/S_{RMAX}

26 (39.4 %)	$\leq 10 \%$
4 (6.1 %)	$\leq 20 \%$
18 (27.3 %)	$\leq 60 \%$
12 (18.2 %)	$\leq 90 \%$
6 (9.1 %)	$\leq 100 \%$

La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

$$\left(\frac{S_d}{S_r}\right)_{max} = 0,96 < 1$$

7.2.2. Modello B – Working position ($\alpha=55^\circ$)

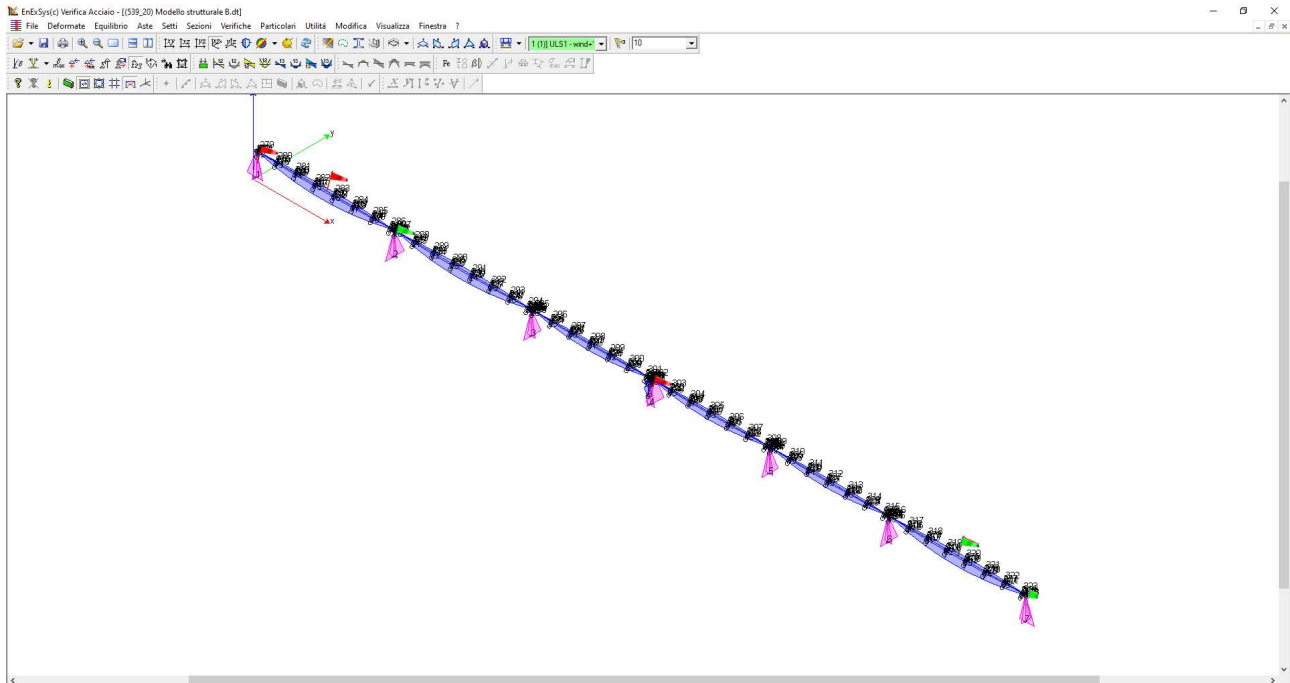

Verifica di Resistenza a Flessione

La sezione viene individuata tramite:

- poligonali, caratterizzanti aree che descrivono sezioni piene o vuoti all'interno di esse;
- barre, caratterizzanti aree di materiali considerate concentrate in un punto.

Le leggi costitutive dei materiali sono determinate dall'utente.

Nella definizione delle azioni agenti sulla sezione è possibile definire se le azioni sono assegnate rispetto al sistema di riferimento baricentrico della sezione in esame o se sono riferite al Sistema di Riferimento Globale dell'area di lavoro.

Le sezioni di C.A. analizzate allo S.L.U. sono calcolate determinando il moltiplicatore critico dello stato di sollecitazione definito. La determinazione del moltiplicatore può avvenire per incremento di tutte le componenti di sollecitazione ($N-M_x-M_y$) o di solo due di esse ($N-M_x$, $N-M_y$ oppure M_x-M_y).

Verifiche condotte agli Stati Limite Ultimi


Condizione di carico	N [N]	Mx [Nm]	My [Nm]	Azione Baricentrica	Tipo	Sd/Sr	ϵ_{MIN} x 1000	d ϵ_{MIN} [mm]	ϵ_{MAX} x 1000	d ϵ_{MAX} [mm]	$\epsilon_{MIN}/\epsilon_{MAX}$
0001 Nodo 4	-5481.6	720.7	-218.7	Baricentrica		0.05	-30.74	85.83	24.37	68.04	1.261
0001 Nodo 9	-5357.0	-2164.8	26.1	Baricentrica		0.12	-30.74	75.09	17.20	42.03	1.787
0002 Nodo 4	247.7	-7311.3	505.7	Baricentrica		0.41	-30.74	72.63	22.97	54.28	1.338
0002 Nodo 9	343.6	-3739.3	203.7	Baricentrica		0.21	-30.74	70.73	23.36	53.75	1.316
0003 Nodo 4	-4501.2	-554.4	-52.0	Baricentrica		0.04	-30.74	100.91	8.59	28.21	3.577
0003 Nodo 9	-4376.6	-554.1	0.2	Baricentrica		0.04	-30.74	90.86	8.19	24.20	3.755
0004 Nodo 4	-3243.9	-205.0	-8.3	Baricentrica		0.02	-30.74	108.99	2.83	10.03	10.871
0004 Nodo 9	-3119.3	-205.3	3.1	Baricentrica		0.02	-30.74	107.03	2.78	9.68	11.059
0005 Nodo 4	-3242.2	-207.7	-83.3	Baricentrica		0.02	-30.74	125.80	6.66	27.26	4.615
0005 Nodo 9	-3117.6	-206.0	-17.8	Baricentrica		0.02	-30.74	111.45	3.57	12.95	8.609
0006 Nodo 4	-6111.2	547.5	-199.3	Baricentrica		0.04	-30.74	91.84	20.09	60.03	1.530
0006 Nodo 9	-5986.6	-2338.8	36.2	Baricentrica		0.13	-30.74	75.80	16.99	41.90	1.809
0007 Nodo 4	-6110.2	545.8	-244.3	Baricentrica		0.04	-30.74	90.57	21.95	64.68	1.400
0007 Nodo 9	-5985.6	-2339.3	23.6	Baricentrica		0.13	-30.74	75.15	17.02	41.62	1.806
0008 Nodo 4	-5482.1	721.5	-196.2	Baricentrica		0.05	-30.74	85.59	23.58	65.67	1.303
0008 Nodo 9	-5357.5	-2164.6	32.4	Baricentrica		0.12	-30.74	75.44	17.18	42.18	1.789
0009 Nodo 4	-5481.1	719.9	-241.2	Baricentrica		0.05	-30.74	85.66	25.13	70.05	1.223
0009 Nodo 9	-5356.5	-2165.1	19.9	Baricentrica		0.12	-30.74	74.74	17.22	41.87	1.785
0010 Nodo 4	-6110.7	546.7	-221.8	Baricentrica		0.04	-30.74	91.23	21.02	62.40	1.462
0010 Nodo 9	-5986.1	-2339.1	29.9	Baricentrica		0.13	-30.74	75.48	17.01	41.76	1.807
0011 Nodo 4	247.2	-7310.5	528.2	Baricentrica		0.41	-30.74	72.98	22.93	54.44	1.341
0011 Nodo 9	343.1	-3739.1	210.0	Baricentrica		0.21	-30.74	70.93	23.33	53.84	1.317
0012 Nodo 4	248.2	-7312.1	483.2	Baricentrica		0.41	-30.74	72.28	23.02	54.13	1.335
0012 Nodo 9	344.1	-3739.5	197.5	Baricentrica		0.21	-30.74	70.53	23.39	53.67	1.314
0013 Nodo 4	-5844.9	2.6	-133.3	Baricentrica		0.02	-30.74	158.35	3.53	18.19	8.704
0013 Nodo 9	-5720.2	-1729.4	26.5	Baricentrica		0.10	-30.74	78.41	15.39	39.25	1.997
0014 Nodo 4	-5843.8	1.0	-178.3	Baricentrica		0.02	-30.74	156.01	4.09	20.76	7.517
0014 Nodo 9	-5719.2	-1729.9	14.0	Baricentrica		0.10	-30.74	77.54	15.41	38.87	1.995

0015 Nodo 4	-5844.4	1.8	-155.8	Baricentrica		0.02	-30.74	157.08	3.83	19.59	8.021
0015 Nodo 9	-5719.7	-1729.6	20.3	Baricentrica		0.10	-30.74	77.97	15.40	39.06	1.996
0016 Nodo 4	-4501.7	-553.6	-29.5	Baricentrica		0.04	-30.74	97.05	8.29	26.17	3.709
0016 Nodo 9	-4377.1	-553.9	6.5	Baricentrica		0.04	-30.74	92.11	8.26	24.75	3.722
0017 Nodo 4	-4500.7	-555.2	-74.5	Baricentrica		0.04	-30.74	104.41	8.88	30.17	3.460
0017 Nodo 9	-4376.1	-554.4	-6.1	Baricentrica		0.04	-30.74	92.01	8.26	24.73	3.720
0018 Nodo 4	-5216.1	177.2	-115.2	Baricentrica		0.02	-30.74	106.03	9.36	32.29	3.284
0018 Nodo 9	-5091.5	-1555.0	27.0	Baricentrica		0.09	-30.74	78.53	15.45	39.48	1.989
0019 Nodo 4	-4587.1	351.2	-112.0	Baricentrica		0.03	-30.74	95.32	16.59	51.46	1.852
0019 Nodo 9	-4462.4	-1380.8	23.2	Baricentrica		0.08	-30.74	78.32	15.54	39.60	1.978
0020 Nodo 4	-1598.5	-4496.5	316.3	Baricentrica		0.25	-30.74	74.20	21.91	52.89	1.403
0020 Nodo 9	-1473.9	-2354.0	128.8	Baricentrica		0.13	-30.74	73.42	21.38	51.08	1.437
0021 Nodo 4	-3873.0	-379.0	-11.4	Baricentrica		0.03	-30.74	99.70	6.10	19.77	5.042
0021 Nodo 9	-3748.4	-379.5	6.9	Baricentrica		0.03	-30.74	97.72	6.30	20.02	4.881
0022 Nodo 4	-5214.4	174.5	-190.1	Baricentrica		0.02	-30.74	102.02	15.36	50.99	2.001
0022 Nodo 9	-5089.8	-1555.8	6.0	Baricentrica		0.09	-30.74	76.91	15.49	38.77	1.984
0023 Nodo 4	-4585.4	348.5	-187.0	Baricentrica		0.03	-30.74	92.07	21.21	63.53	1.449
0023 Nodo 9	-4460.7	-1381.5	2.3	Baricentrica		0.08	-30.74	76.49	15.59	38.79	1.972
0024 Nodo 4	-1596.8	-4499.3	241.3	Baricentrica		0.25	-30.74	72.29	22.12	52.03	1.389
0024 Nodo 9	-1472.2	-2354.7	107.8	Baricentrica		0.13	-30.74	72.38	21.49	50.61	1.430
0025 Nodo 4	-3871.3	-381.8	-86.4	Baricentrica		0.03	-30.74	115.04	7.80	29.20	3.940
0025 Nodo 9	-3746.7	-380.3	-14.0	Baricentrica		0.03	-30.74	99.55	6.47	20.96	4.749
0026 Nodo 4	-2517.9	486.8	2317.3	Baricentrica		0.12	-14.22	56.67	30.74	122.47	0.463
0026 Nodo 9	-2422.0	70.3	639.5	Baricentrica		0.03	-30.74	139.33	8.24	37.33	3.732
0027 Nodo 4	-2461.2	-630.3	2424.5	Baricentrica		0.13	-30.74	126.90	12.65	52.21	2.431
0027 Nodo 9	-2365.3	-342.0	670.2	Baricentrica		0.04	-30.74	126.57	12.73	52.42	2.415
0028 Nodo 4	-2528.2	312.8	-2494.9	Baricentrica		0.12	-13.40	54.21	30.74	124.30	0.436
0028 Nodo 9	-2432.3	25.6	-681.5	Baricentrica		0.03	-30.74	139.18	7.34	33.26	4.185
0029 Nodo 4	-2471.4	-804.3	-2387.7	Baricentrica		0.13	-30.74	125.02	13.32	54.19	2.307
0029 Nodo 9	-2375.6	-386.7	-650.7	Baricentrica		0.04	-30.74	125.02	13.19	53.63	2.331
0030 Nodo 4	-2587.7	1729.2	507.9	Baricentrica		0.10	-23.68	67.50	30.74	87.61	0.770
0030 Nodo 9	-2491.8	535.7	141.2	Baricentrica		0.03	-30.74	77.03	29.80	74.67	1.032

0031 Nodo 4	-2590.8	1677.0	-935.7	Baricentrica		0.11	-21.68	69.93	30.74	99.15	0.705
0031 Nodo 9	-2494.9	522.3	-255.1	Baricentrica		0.03	-27.40	77.69	30.74	87.16	0.891
0032 Nodo 4	-2398.6	-1994.5	865.3	Baricentrica		0.13	-30.74	102.99	18.39	61.62	1.672
0032 Nodo 9	-2302.7	-838.7	243.8	Baricentrica		0.05	-30.74	100.97	16.23	53.30	1.894
0033 Nodo 4	-2401.7	-2046.7	-578.4	Baricentrica		0.12	-30.74	95.66	18.73	58.28	1.641
0033 Nodo 9	-2305.8	-852.1	-152.5	Baricentrica		0.05	-30.74	93.06	16.29	49.33	1.887

Condizione di carico critica

Combinazione di Carico: 0011 Nodo 4

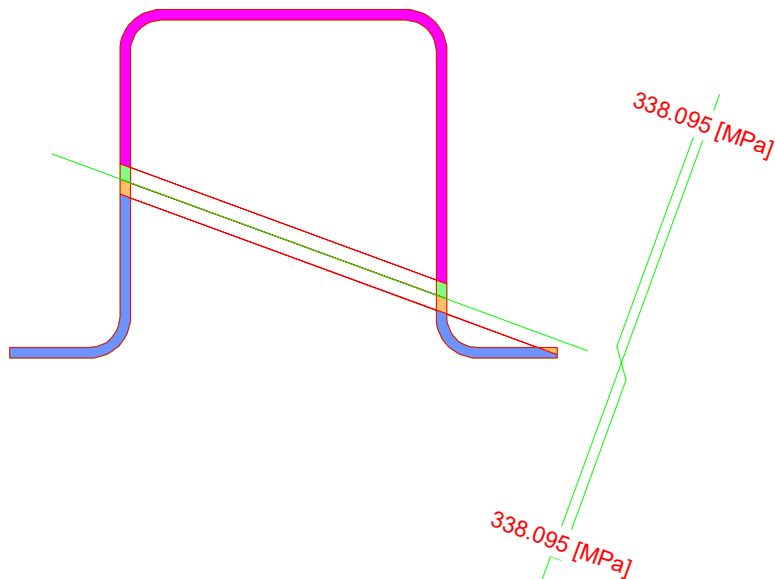

Azione Sd Sr

N	247.2	599.4	[N]
Mx	-7310.5	-17723.6	[Nm]
My	528.2	1280.6	[Nm]
Sd/Sr=0.41			

Tensioni massime riscontrate

Tensioni massime riscontrate S355 gm=1,05

Sezioni Tensione minima vertice 67 Condizione 0008 Nodo 4 x = 44.96 y = 114.24 -338.095 [MPa]

Tensione massima vertice 31 Condizione 0031 Nodo 4 x = -90.50 y = 0.00 338.095 [MPa]

Distribuzione rapporti SD/SR su 66 condizioni

Numero di
condizioni S_D/S_{RMAX}


39 (59.1 %)	$\leq 10 \%$
19 (28.8 %)	$\leq 20 \%$
5 (7.6 %)	$\leq 30 \%$
3 (4.5 %)	$\leq 50 \%$

La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

$$\left(\frac{S_d}{S_r}\right)_{max} = 0,41 < 1$$

7.2.3. Verifica di Resistenza a Taglio- Modello B – Working position ($\alpha=55^\circ$)

Si verifica soltanto la working position nella sua massima inclinazione di $\alpha = 55^\circ$ in quanto è la configurazione di gran lunga più sfavorevole per le azioni di taglio sul pilastro

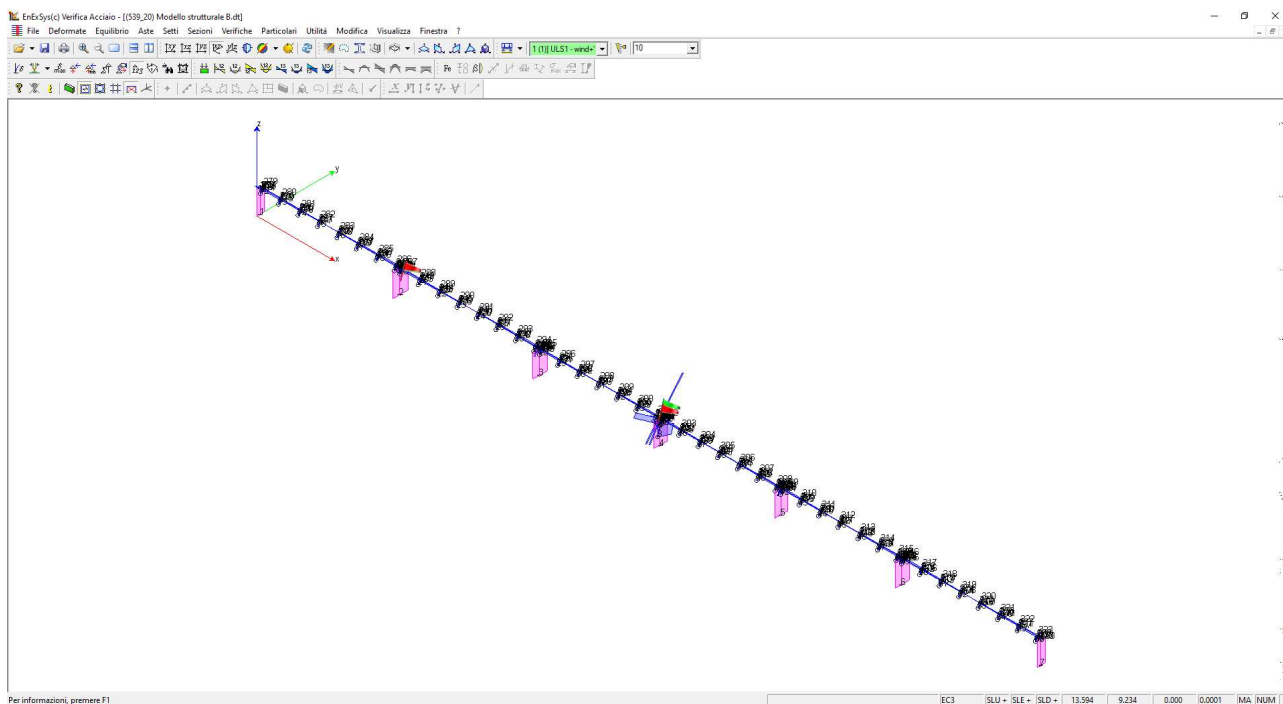


Condizione di Carico 013

- V_x 314.3 [N]
- V_y 3930.2 [N]

Momento d'inerzia rispetto all'asse neutro della flessione correlata $J=5310715810603$ [mm⁴]

N.B. Le caratteristiche inerziali riportate sono moltiplicate per i moduli elastici delle aree cui afferiscono.

Es. $J=\sum_{i=1,n} A_{ree} J_i E_i$

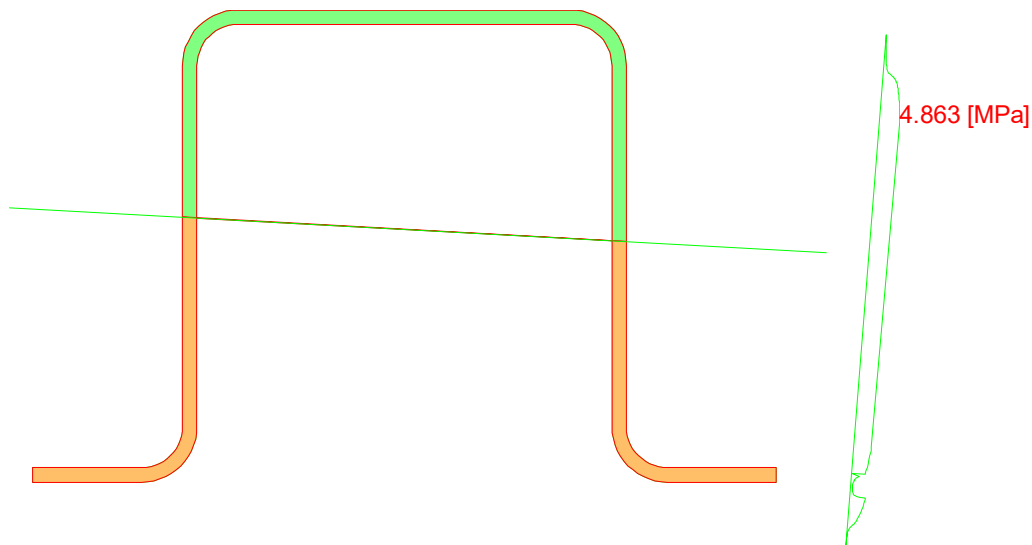

x [mm]	y [mm]	B [mm]	S [mm ³]	τ [MPa]
-----------	-----------	-----------	-------------------------	------------

-39.70	121.45	Errore		
-39.71	121.42	1.92	4084378	0.002
-39.71	121.32	4.25	39835280	0.007
-39.74	121.02	9.50	284749588	0.022
-39.78	120.55	Errore		
-39.83	119.93	25.95	2550938483	0.073
-39.89	119.16	36.94	5344313495	0.107
-39.96	118.24	49.59	9815517875	0.147
-39.96	118.20	50.25	10086822837	0.149
-40.04	117.20	49.93	15722609368	0.234
-40.14	116.05	48.84	21933236595	0.333
-40.22	114.98	48.30	27457727993	0.422
-40.24	114.79	47.25	28412510756	0.446
-40.24	114.77	47.17	28484353993	0.448
-40.27	114.40	43.86	30248408197	0.512
-40.31	113.87	38.45	32517471929	0.628
-40.34	113.44	33.87	34100508273	0.747
-40.37	113.18	31.04	34961124440	0.836

-40.43	112.35	21.72	37175144084	1.271
-40.46	112.03	18.06	37806698935	1.554
-40.50	111.50	11.96	38594362196	2.395
-40.51	111.38	11.22	38728037384	2.562
-40.51	111.35	11.01	38764688139	2.615
-40.53	111.07	10.15	39047598525	2.857
-40.57	110.68	9.46	39421292939	3.093
-40.57	110.57	9.35	39521688707	3.137
-40.60	110.29	9.04	39767290782	3.266
-40.61	110.17	8.88	39869004101	3.332
-40.66	109.55	8.39	40372443342	3.574
-40.69	109.09	8.18	40733051185	3.696
-40.69	109.07	8.17	40744092211	3.701
-40.71	108.84	8.02	40922027467	3.789
-40.78	108.03	7.72	41505050867	3.989
-40.80	107.79	7.69	41669446368	4.025
-40.85	107.14	7.48	42113873205	4.177
-40.91	106.42	7.38	42585470697	4.283
-40.93	106.18	7.32	42738997410	4.337
-41.01	105.16	7.18	43371954639	4.482
-41.02	104.98	7.18	43479650066	4.493
-41.09	104.10	7.08	44006240105	4.616
-41.14	103.50	7.08	44349274105	4.652
-41.18	103.00	7.02	44634924801	4.721
-41.26	102.00	7.02	45189953945	4.780
-41.27	101.89	7.01	45251638121	4.795
-41.36	100.77	7.01	45851070061	4.858
-41.38	100.49	7.02	45997561383	4.863
-47.69	21.63	7.02	41266210506	4.363
-47.78	20.53	7.04	40541131687	4.276
-47.86	19.44	7.12	39808264227	4.153
-47.95	18.40	7.25	39075033429	4.004

-48.03	17.40	7.38	38348844751	3.858
-48.10	16.47	7.58	37637699993	3.688
-48.17	15.61	7.85	36951751311	3.494
-48.23	14.84	8.15	36300951323	3.306
-48.25	14.60	Errore		
-48.29	14.16	14.03	35568470555	1.882
-48.33	13.59	21.74	34460231399	1.177
-48.35	13.33	25.43	33782004512	0.986
-48.37	13.13	28.16	33201698020	0.875
-48.37	13.05	29.34	32946825431	0.834
-48.40	12.79	33.20	32038215558	0.716
-48.41	12.56	36.88	31172947860	0.628
-48.42	12.49	38.53	30870085382	0.595
-48.42	12.46	39.93	30754437199	0.572
-48.46	11.93	39.34	28393511213	0.536
-48.47	11.82	39.22	27894284114	0.528
-48.53	11.12	38.29	24818607464	0.481
-48.55	10.82	34.02	23574658921	0.515
-48.59	10.32	26.82	21810665119	0.604
-48.63	9.88	20.33	20605531405	0.752
-48.64	9.72	17.94	20263283103	0.839
-48.67	9.41	13.11	19695805389	1.116
-48.69	9.11	7.89	19323264792	1.819
-48.70	9.01	5.57	19245516207	2.565
-48.70	8.98	3.66	19225945057	3.904
-48.71	8.84	3.67	19164843628	3.874
-48.73	8.66	3.67	19087202273	3.858
-48.81	7.64	3.80	18628887551	3.635
-48.83	7.40	3.87	18516814109	3.552
-48.88	6.68	3.97	18170109574	3.395
-48.94	6.03	4.18	17839027689	3.172
-48.95	5.79	4.21	17715279284	3.121


-49.02	4.98	4.50	17270201960	2.847
-49.04	4.73	4.66	17123432512	2.731
-49.08	4.26	4.86	16839588732	2.573
-49.13	3.65	5.32	16433583441	2.292
-49.14	3.53	5.47	16350097482	2.220
-49.17	3.14	5.86	16061959605	2.035
-49.20	2.74	6.53	15741175021	1.789
-49.22	2.47	7.36	15489402379	1.563
-49.22	2.44	7.57	15456079095	1.516
-49.23	2.32	8.29	15332267690	1.373
-49.30	1.47	17.95	13839731562	0.573
-49.37	0.64	27.13	11297218488	0.309
-49.40	0.21	31.60	9602200971	0.226
-49.42	-0.05	31.06	8463104505	0.202
-49.46	-0.58	29.60	6232115693	0.156
-49.49	-0.95	28.10	4743695293	0.125
-49.51	-1.16	26.58	3961954988	0.111
-49.68	-3.26	Errore		
τ_{Max}				4.863

La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

$$\tau_{max} = 4.863 \text{ N/mm}^2 < \left(\frac{f_{y,k}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{m0}} \right) = \left(\frac{355}{\sqrt{3} \cdot 1,05} \right) = 195 \text{ N/mm}^2$$

7.3. Main Beam 120 x 120 x 3 mm

7.3.1. Modello A – Stow position ($\alpha=0^\circ$)

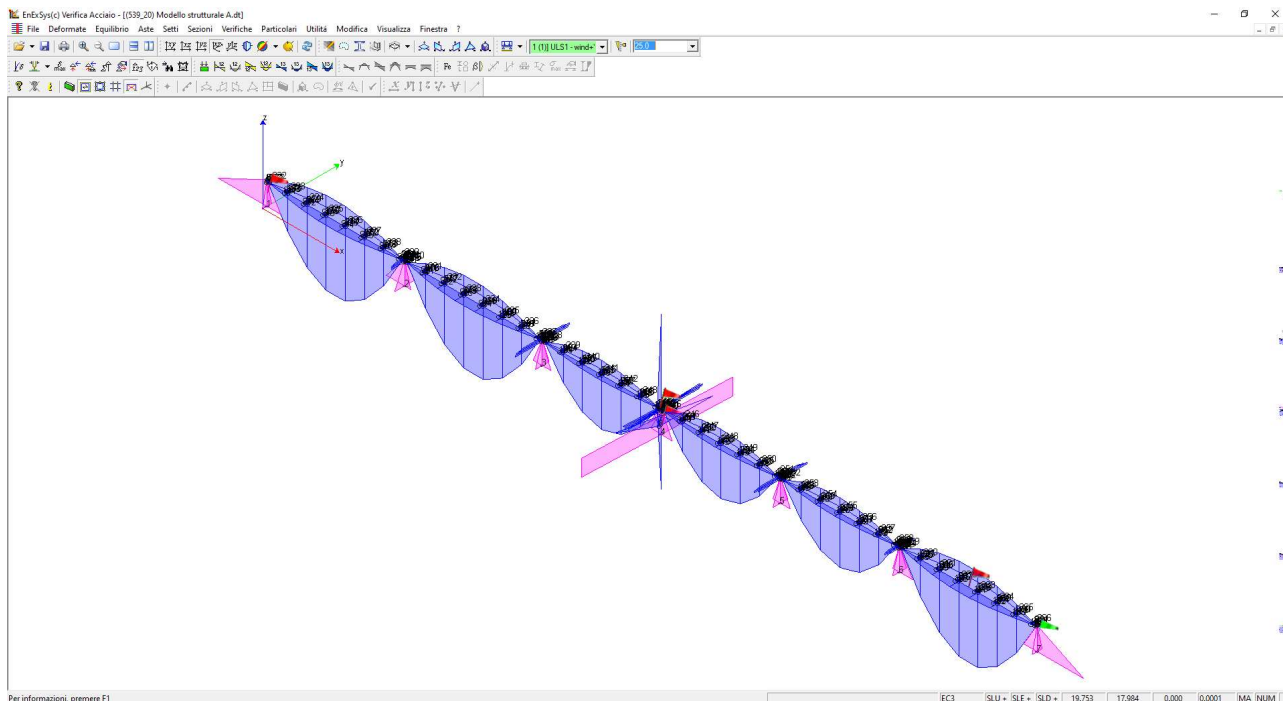

Verifica di Resistenza a Flessione

La sezione viene individuata tramite:

- poligonali, caratterizzanti aree che descrivono sezioni piene o vuoti all'interno di esse;
- barre, caratterizzanti aree di materiali considerate concentrate in un punto.

Le leggi costitutive dei materiali sono determinate dall'utente.

Nella definizione delle azioni agenti sulla sezione è possibile definire se le azioni sono assegnate rispetto al sistema di riferimento baricentrico della sezione in esame o se sono riferite al Sistema di Riferimento Globale dell'area di lavoro.

Le sezioni di C.A. analizzate allo S.L.U. sono calcolate determinando il moltiplicatore critico dello stato di sollecitazione definito. La determinazione del moltiplicatore può avvenire per incremento di tutte le componenti di sollecitazione ($N-M_x-M_y$) o di solo due di esse ($N-M_x$, $N-M_y$ oppure M_x-M_y).

Verifiche condotte agli Stati Limite Ultimi


Condizione di carico	N [N]	Mx [Nm]	My [Nm]	Azione Baricentrica	Tipo	Sd/Sr	ϵ_{MIN} x 1000	d ϵ_{MIN} [mm]	ϵ_{MAX} x 1000	d ϵ_{MAX} [mm]	$\epsilon_{MIN}/\epsilon_{MAX}$
0001 Nodo 13	4293.8	8302.9	26.5	Baricentrica		0.58	-20.79	57.69	22.62	62.75	0.919
0001 Nodo 14	4293.8	8266.8	35.8	Baricentrica		0.58	-20.79	57.76	22.62	62.84	0.919
0002 Nodo 13	-1590.8	-3569.0	-29.6	Baricentrica		0.25	-22.62	62.76	21.05	58.39	1.075
0002 Nodo 14	-1590.8	-3552.0	-39.9	Baricentrica		0.25	-22.62	62.97	21.04	58.58	1.075
0003 Nodo 13	6198.1	11092.8	0.0	Baricentrica		0.77	-20.65	57.27	22.62	62.73	0.913
0003 Nodo 14	6198.1	11047.9	-0.0	Baricentrica		0.77	-20.64	57.25	22.62	62.75	0.912
0004 Nodo 13	307.3	3122.4	-0.0	Baricentrica		0.22	-22.26	59.52	22.62	60.48	0.984
0004 Nodo 14	307.3	3101.4	0.0	Baricentrica		0.22	-22.26	59.51	22.62	60.49	0.984
0005 Nodo 13	3114.0	2967.5	0.0	Baricentrica		0.21	-19.06	54.87	22.62	65.13	0.843
0005 Nodo 14	3114.0	2963.6	-0.0	Baricentrica		0.21	-19.05	54.87	22.62	65.13	0.842
0006 Nodo 13	5695.5	12373.3	26.5	Baricentrica		0.86	-20.99	57.90	22.62	62.40	0.928
0006 Nodo 14	5695.5	12315.8	35.8	Baricentrica		0.86	-20.98	57.94	22.62	62.47	0.928
0007 Nodo 13	7379.5	12280.4	26.5	Baricentrica		0.86	-20.51	57.21	22.62	63.09	0.907
0007 Nodo 14	7379.5	12233.1	35.8	Baricentrica		0.85	-20.50	57.25	22.62	63.16	0.907
0008 Nodo 13	3451.8	8349.4	26.5	Baricentrica		0.58	-21.15	58.20	22.62	62.25	0.935
0008 Nodo 14	3451.8	8308.2	35.8	Baricentrica		0.58	-21.14	58.27	22.62	62.33	0.935
0009 Nodo 13	5135.8	8256.5	26.5	Baricentrica		0.58	-20.44	57.18	22.62	63.27	0.904
0009 Nodo 14	5135.8	8225.5	35.8	Baricentrica		0.57	-20.44	57.25	22.62	63.36	0.904
0010 Nodo 13	6537.5	12326.8	26.5	Baricentrica		0.86	-20.75	57.55	22.62	62.75	0.917
0010 Nodo 14	6537.5	12274.5	35.8	Baricentrica		0.85	-20.74	57.60	22.62	62.81	0.917
0011 Nodo 13	-2432.9	-3522.6	-29.6	Baricentrica		0.25	-22.62	63.96	20.23	57.20	1.118
0011 Nodo 14	-2432.9	-3510.7	-39.9	Baricentrica		0.24	-22.62	64.18	20.23	57.40	1.118
0012 Nodo 13	-748.8	-3615.5	-29.6	Baricentrica		0.25	-22.62	61.58	21.87	59.55	1.034
0012 Nodo 14	-748.8	-3593.4	-39.9	Baricentrica		0.25	-22.62	61.79	21.87	59.75	1.034
0013 Nodo 13	6905.9	14094.0	15.9	Baricentrica		0.98	-20.88	57.68	22.62	62.48	0.923
0013 Nodo 14	6905.9	14029.8	21.5	Baricentrica		0.98	-20.88	57.70	22.62	62.52	0.923
0014 Nodo 13	8590.0	14201.1	15.9	Baricentrica		0.99	-20.49	57.12	22.62	63.04	0.906
0014 Nodo 14	8590.0	14147.1	21.5	Baricentrica		0.99	-20.49	57.13	22.62	63.08	0.906
0015 Nodo 13	7747.9	14247.6	15.9	Baricentrica		0.99	-20.70	57.42	22.62	62.74	0.915
0015 Nodo 14	7747.9	14188.5	21.5	Baricentrica		0.99	-20.69	57.43	22.62	62.78	0.915

0016 Nodo 13	5356.0	11139.2	0.0	Baricentrica		0.78	-20.91	57.65	22.62	62.35	0.924
0016 Nodo 14	5356.0	11089.2	-0.0	Baricentrica		0.77	-20.90	57.64	22.62	62.36	0.924
0017 Nodo 13	7040.1	11046.3	0.0	Baricentrica		0.77	-20.38	56.88	22.62	63.12	0.901
0017 Nodo 14	7040.1	11006.5	-0.0	Baricentrica		0.77	-20.38	56.87	22.62	63.13	0.901
0018 Nodo 13	4100.9	10301.1	15.9	Baricentrica		0.72	-21.20	58.16	22.62	62.06	0.937
0018 Nodo 14	4100.9	10249.7	21.5	Baricentrica		0.71	-21.19	58.19	22.62	62.11	0.937
0019 Nodo 13	1857.2	6277.2	15.9	Baricentrica		0.44	-21.56	58.73	22.62	61.63	0.953
0019 Nodo 14	1857.2	6242.0	21.5	Baricentrica		0.43	-21.55	58.78	22.62	61.70	0.953
0020 Nodo 13	-1436.8	-424.4	-17.7	Baricentrica		0.03	-22.62	78.83	13.38	46.64	1.690
0020 Nodo 14	-1436.8	-429.4	-24.0	Baricentrica		0.03	-22.62	79.49	13.58	47.73	1.665
0021 Nodo 13	2551.0	7146.3	0.0	Baricentrica		0.50	-21.34	58.25	22.62	61.75	0.943
0021 Nodo 14	2551.0	7109.1	-0.0	Baricentrica		0.49	-21.33	58.24	22.62	61.76	0.943
0022 Nodo 13	6907.6	10146.2	15.9	Baricentrica		0.71	-20.24	56.78	22.62	63.44	0.895
0022 Nodo 14	6907.6	10111.9	21.5	Baricentrica		0.70	-20.24	56.81	22.62	63.49	0.895
0023 Nodo 13	4663.9	6122.3	15.9	Baricentrica		0.43	-19.98	56.45	22.62	63.91	0.883
0023 Nodo 14	4663.9	6104.2	21.5	Baricentrica		0.43	-19.98	56.51	22.62	63.98	0.883
0024 Nodo 13	1370.0	-579.3	-17.7	Baricentrica		0.04	-15.59	50.64	22.62	73.46	0.689
0024 Nodo 14	1370.0	-567.3	-24.0	Baricentrica		0.04	-15.55	51.17	22.62	74.43	0.687
0025 Nodo 13	5357.7	6991.4	0.0	Baricentrica		0.49	-19.96	56.25	22.62	63.75	0.882
0025 Nodo 14	5357.7	6971.3	-0.0	Baricentrica		0.49	-19.95	56.24	22.62	63.76	0.882
0026 Nodo 13	1753.6	2282.6	-543.6	Baricentrica		0.17	-20.58	69.34	22.62	76.22	0.910
0026 Nodo 14	1753.6	2256.3	-546.8	Baricentrica		0.16	-20.57	69.46	22.62	76.40	0.909
0027 Nodo 13	1746.0	2284.8	540.4	Baricentrica		0.17	-20.59	69.30	22.62	76.15	0.910
0027 Nodo 14	1746.0	2254.1	542.6	Baricentrica		0.16	-20.57	69.41	22.62	76.33	0.909
0028 Nodo 13	885.8	2399.7	-540.4	Baricentrica		0.17	-21.60	70.65	22.62	73.98	0.955
0028 Nodo 14	885.8	2411.2	-542.6	Baricentrica		0.17	-21.60	70.65	22.62	73.97	0.955
0029 Nodo 13	878.2	2401.9	543.6	Baricentrica		0.17	-21.61	70.71	22.62	74.01	0.955
0029 Nodo 14	878.2	2409.0	546.8	Baricentrica		0.17	-21.61	70.74	22.62	74.03	0.956
0030 Nodo 13	1458.8	2321.0	-1807.1	Baricentrica		0.21	-21.55	78.11	22.62	81.97	0.953
0030 Nodo 14	1458.8	2313.1	-1816.3	Baricentrica		0.21	-21.55	78.12	22.62	82.00	0.953
0031 Nodo 13	1198.5	2356.1	-1806.1	Baricentrica		0.22	-21.75	78.44	22.62	81.57	0.962
0031 Nodo 14	1198.5	2359.6	-1815.0	Baricentrica		0.22	-21.75	78.45	22.62	81.57	0.962

0032 Nodo 13	1433.3	2328.4	1806.1	Baricentrica		0.21	-21.57	78.14	22.62	81.92	0.954
0032 Nodo 14	1433.3	2305.8	1815.0	Baricentrica		0.21	-21.56	78.15	22.62	81.97	0.953
0033 Nodo 13	1173.0	2363.5	1807.1	Baricentrica		0.22	-21.77	78.48	22.62	81.52	0.963
0033 Nodo 14	1173.0	2352.2	1816.3	Baricentrica		0.22	-21.77	78.49	22.62	81.55	0.962

Condizione di carico critica

Combinazione di Carico: 0015 Nodo 13

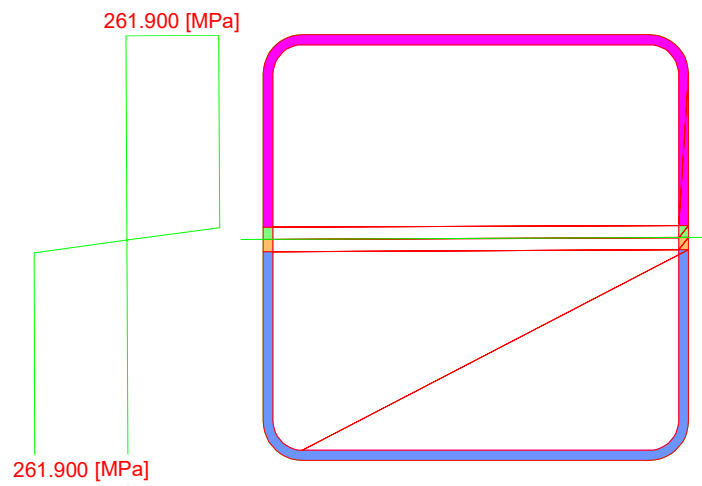

Azione Sd Sr

N	7747.9	7808.1	[N]
Mx	14247.6	14358.3	[Nm]
My	15.9	16.0	[Nm]
Sd/Sr=0.99			

Tensioni massime riscontrate

Tensioni massime riscontrate S275 gm=1,05

Sezioni Tensione minima vertice 13 Condizione 0002 Nodo 13 x = 48.75 y = -59.75 -261.900 [MPa]

Tensione massima vertice 13 Condizione 0013 Nodo 14 x = 48.75 y = -59.75 261.900 [MPa]

Distribuzione rapporti S_D/S_R su 66 condizioni


Numero di
condizioni S_D/S_{RMAX}

4 (6.1 %)	≤ 10 %
8 (12.1 %)	≤ 20 %
18 (27.3 %)	≤ 30 %
8 (12.1 %)	≤ 50 %
6 (9.1 %)	≤ 60 %
10 (15.2 %)	≤ 80 %
6 (9.1 %)	≤ 90 %
6 (9.1 %)	≤ 100 %

La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

$$\left(\frac{S_d}{S_r}\right)_{max} = 0,99 < 1$$

7.3.2. Modello B – Working position ($\alpha=55^\circ$)

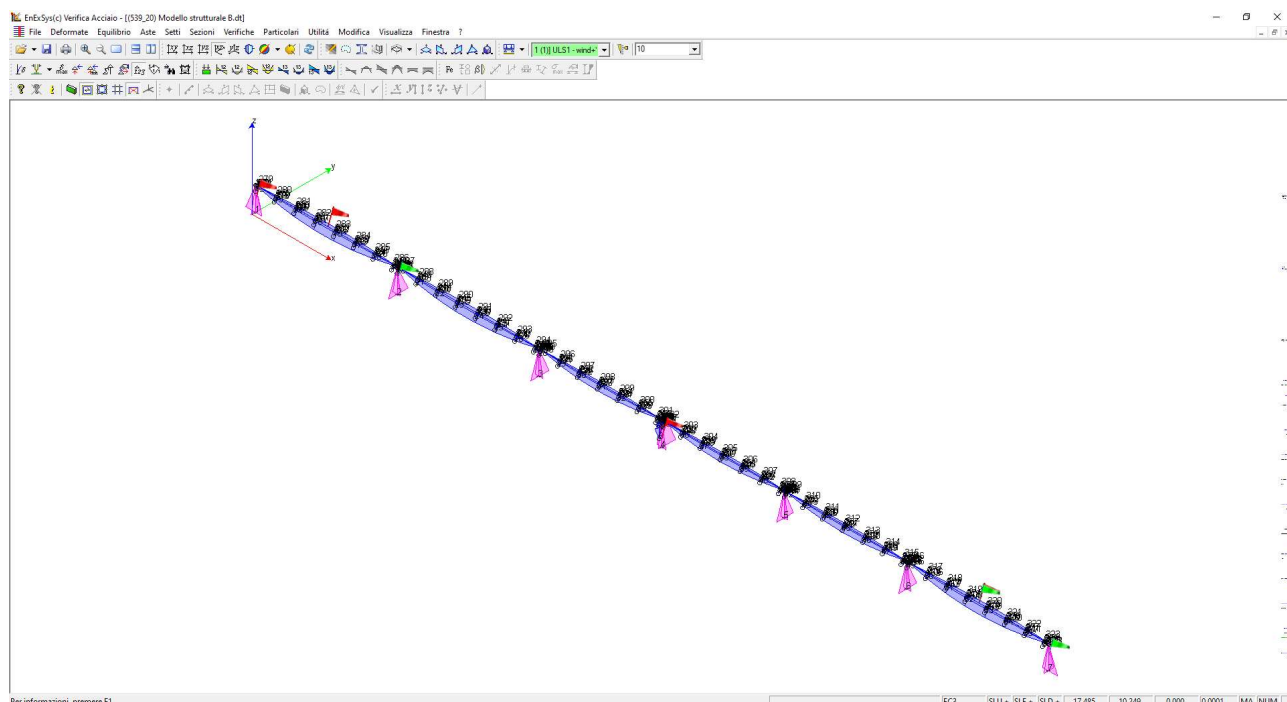

Verifica di Resistenza a Flessione

La sezione viene individuata tramite:

- poligonali, caratterizzanti aree che descrivono sezioni piene o vuoti all'interno di esse;
- barre, caratterizzanti aree di materiali considerate concentrate in un punto.

Le leggi costitutive dei materiali sono determinate dall'utente.

Nella definizione delle azioni agenti sulla sezione è possibile definire se le azioni sono assegnate rispetto al sistema di riferimento baricentrico della sezione in esame o se sono riferite al Sistema di Riferimento Globale dell'area di lavoro.

Le sezioni di C.A. analizzate allo S.L.U. sono calcolate determinando il moltiplicatore critico dello stato di sollecitazione definito. La determinazione del moltiplicatore può avvenire per incremento di tutte le componenti di sollecitazione ($N-M_x-M_y$) o di solo due di esse ($N-M_x$, $N-M_y$ oppure M_x-M_y).

Verifiche condotte agli Stati Limite Ultimi


Condizione di carico	N [N]	Mx [Nm]	My [Nm]	Azione Baricentrica	Tipo	Sd/Sr	ϵ_{MIN} x 1000	d ϵ_{MIN} [mm]	ϵ_{MAX} x 1000	d ϵ_{MAX} [mm]	$\epsilon_{MIN}/\epsilon_{MAX}$
0001 Nodo 61	3020.2	5843.9	2601.0	Baricentrica		0.46	-21.51	75.77	22.62	79.68	0.951
0001 Nodo 62	3020.2	5827.2	2575.0	Baricentrica		0.46	-21.50	75.71	22.62	79.65	0.951
0002 Nodo 61	-1874.7	-3741.0	1929.4	Baricentrica		0.30	-22.62	80.38	21.62	76.81	1.046
0002 Nodo 62	-1874.7	-3741.1	1925.4	Baricentrica		0.30	-22.62	80.37	21.61	76.80	1.046
0003 Nodo 61	1441.3	2521.9	3693.1	Baricentrica		0.32	-21.94	78.49	22.62	80.92	0.970
0003 Nodo 62	1441.3	2508.4	3666.8	Baricentrica		0.32	-21.94	78.49	22.62	80.93	0.970
0004 Nodo 61	-459.3	1819.9	2572.2	Baricentrica		0.23	-22.62	80.36	22.31	79.26	1.014
0004 Nodo 62	-459.3	1806.7	2550.4	Baricentrica		0.23	-22.62	80.37	22.31	79.26	1.014
0005 Nodo 61	2473.9	1681.4	2555.5	Baricentrica		0.22	-20.94	76.52	22.62	82.65	0.926
0005 Nodo 62	2473.9	1675.9	2540.7	Baricentrica		0.22	-20.93	76.51	22.62	82.67	0.925
0006 Nodo 61	2357.2	6271.0	3170.6	Baricentrica		0.51	-21.85	77.14	22.62	79.84	0.966
0006 Nodo 62	2357.2	6250.0	3138.6	Baricentrica		0.50	-21.85	77.10	22.62	79.81	0.966
0007 Nodo 61	4117.1	6187.9	3160.6	Baricentrica		0.50	-21.29	76.17	22.62	80.92	0.941
0007 Nodo 62	4117.1	6171.6	3132.8	Baricentrica		0.50	-21.28	76.12	22.62	80.90	0.941
0008 Nodo 61	2140.2	5885.4	2606.0	Baricentrica		0.46	-21.83	76.31	22.62	79.07	0.965
0008 Nodo 62	2140.2	5866.5	2577.9	Baricentrica		0.46	-21.82	76.25	22.62	79.03	0.965
0009 Nodo 61	3900.1	5802.3	2596.0	Baricentrica		0.46	-21.19	75.22	22.62	80.30	0.937
0009 Nodo 62	3900.1	5788.0	2572.1	Baricentrica		0.45	-21.18	75.16	22.62	80.27	0.936
0010 Nodo 61	3237.2	6229.5	3165.6	Baricentrica		0.50	-21.57	76.66	22.62	80.38	0.954
0010 Nodo 62	3237.2	6210.8	3135.7	Baricentrica		0.50	-21.57	76.61	22.62	80.36	0.953
0011 Nodo 61	-2754.7	-3699.5	1934.4	Baricentrica		0.30	-22.62	81.30	21.15	76.03	1.069
0011 Nodo 62	-2754.7	-3701.9	1928.3	Baricentrica		0.30	-22.62	81.28	21.15	76.01	1.069
0012 Nodo 61	-994.8	-3782.6	1924.4	Baricentrica		0.31	-22.62	79.47	22.08	77.59	1.024
0012 Nodo 62	-994.8	-3780.4	1922.5	Baricentrica		0.31	-22.62	79.47	22.08	77.58	1.024
0013 Nodo 61	1769.1	5019.4	3720.4	Baricentrica		0.45	-22.02	78.85	22.62	81.01	0.973
0013 Nodo 62	1769.1	4999.2	3687.5	Baricentrica		0.45	-22.01	78.83	22.62	81.00	0.973
0014 Nodo 61	3529.0	4936.3	3710.4	Baricentrica		0.45	-21.41	77.77	22.62	82.16	0.947
0014 Nodo 62	3529.0	4920.7	3681.6	Baricentrica		0.45	-21.41	77.75	22.62	82.16	0.946

0015 Nodo 61	2649.0	4977.8	3715.4	Baricentrica		0.45	-21.71	78.31	22.62	81.58	0.960
0015 Nodo 62	2649.0	4960.0	3684.5	Baricentrica		0.45	-21.71	78.30	22.62	81.57	0.960
0016 Nodo 61	561.3	2563.5	3698.1	Baricentrica		0.33	-22.35	79.28	22.62	80.22	0.988
0016 Nodo 62	561.3	2547.6	3669.7	Baricentrica		0.32	-22.35	79.28	22.62	80.23	0.988
0017 Nodo 61	2321.3	2480.4	3688.1	Baricentrica		0.32	-21.53	77.69	22.62	81.63	0.952
0017 Nodo 62	2321.3	2469.1	3663.9	Baricentrica		0.32	-21.52	77.68	22.62	81.65	0.951
0018 Nodo 61	965.4	4661.5	3159.1	Baricentrica		0.41	-22.26	79.04	22.62	80.33	0.984
0018 Nodo 62	965.4	4641.8	3128.7	Baricentrica		0.41	-22.25	79.02	22.62	80.31	0.984
0019 Nodo 61	748.4	4275.8	2594.4	Baricentrica		0.36	-22.29	78.74	22.62	79.89	0.986
0019 Nodo 62	748.4	4258.2	2568.1	Baricentrica		0.36	-22.29	78.72	22.62	79.88	0.986
0020 Nodo 61	-2049.1	-1232.7	2546.5	Baricentrica		0.20	-22.62	81.19	20.98	75.30	1.078
0020 Nodo 62	-2049.1	-1241.7	2530.7	Baricentrica		0.20	-22.62	81.26	20.98	75.38	1.078
0021 Nodo 61	-242.3	2205.5	3136.8	Baricentrica		0.28	-22.62	80.03	22.48	79.55	1.006
0021 Nodo 62	-242.3	2190.2	3111.0	Baricentrica		0.28	-22.62	80.03	22.48	79.55	1.006
0022 Nodo 61	3898.6	4522.9	3142.4	Baricentrica		0.40	-21.15	77.08	22.62	82.44	0.935
0022 Nodo 62	3898.6	4511.0	3119.0	Baricentrica		0.40	-21.14	77.05	22.62	82.43	0.935
0023 Nodo 61	3681.6	4137.3	2577.8	Baricentrica		0.35	-21.03	76.52	22.62	82.29	0.930
0023 Nodo 62	3681.6	4127.5	2558.4	Baricentrica		0.35	-21.03	76.49	22.62	82.29	0.930
0024 Nodo 61	884.2	-1371.2	2529.8	Baricentrica		0.21	-21.93	77.63	22.62	80.06	0.970
0024 Nodo 62	884.2	-1372.5	2521.0	Baricentrica		0.21	-21.93	77.65	22.62	80.08	0.970
0025 Nodo 61	2690.9	2067.0	3120.1	Baricentrica		0.27	-21.12	76.89	22.62	82.33	0.934
0025 Nodo 62	2690.9	2059.4	3101.3	Baricentrica		0.27	-21.12	76.88	22.62	82.35	0.934
0026 Nodo 61	1393.9	1733.9	1621.0	Baricentrica		0.17	-21.23	77.72	22.62	82.81	0.939
0026 Nodo 62	1393.9	1715.5	1606.4	Baricentrica		0.17	-21.22	77.70	22.62	82.83	0.938
0027 Nodo 61	1077.5	882.5	2281.6	Baricentrica		0.17	-21.54	74.89	22.62	78.66	0.952
0027 Nodo 62	1077.5	857.4	2268.9	Baricentrica		0.17	-21.52	74.70	22.62	78.51	0.951
0028 Nodo 61	472.1	1810.8	1662.8	Baricentrica		0.18	-22.15	79.42	22.62	81.09	0.979
0028 Nodo 62	472.1	1821.5	1647.3	Baricentrica		0.18	-22.16	79.42	22.62	81.07	0.980
0029 Nodo 61	155.8	959.4	2323.3	Baricentrica		0.18	-22.47	76.97	22.62	77.49	0.993
0029 Nodo 62	155.8	963.3	2309.8	Baricentrica		0.18	-22.47	77.04	22.62	77.56	0.993
0030 Nodo 61	1440.3	2754.2	864.9	Baricentrica		0.20	-21.32	72.93	22.62	77.36	0.943
0030 Nodo 62	1440.3	2753.8	847.9	Baricentrica		0.20	-21.32	72.75	22.62	77.20	0.942

0031 Nodo 61	1163.8	2777.3	877.5	Baricentrica		0.21	-21.58	73.42	22.62	76.97	0.954
0031 Nodo 62	1163.8	2785.5	860.1	Baricentrica		0.21	-21.57	73.23	22.62	76.78	0.954
0032 Nodo 61	385.9	-84.0	3066.9	Baricentrica		0.21	-22.17	61.25	22.62	62.48	0.980
0032 Nodo 62	385.9	-106.7	3056.1	Baricentrica		0.21	-22.18	61.74	22.62	62.98	0.980
0033 Nodo 61	109.3	-60.9	3079.4	Baricentrica		0.21	-22.49	61.18	22.62	61.53	0.994
0033 Nodo 62	109.3	-74.9	3068.3	Baricentrica		0.21	-22.49	61.49	22.62	61.84	0.994

Condizione di carico critica

Combinazione di Carico: 0006 Nodo 61

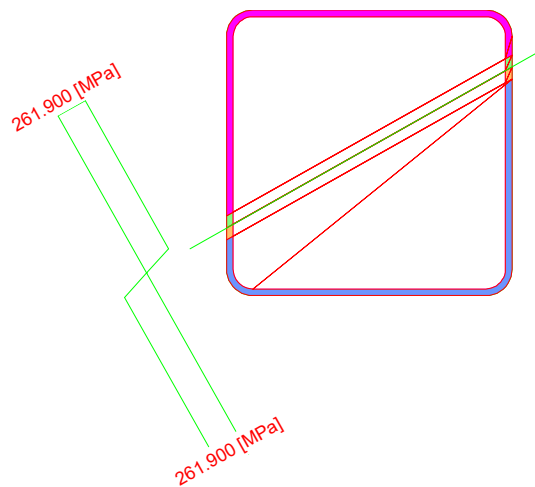

Azione Sd Sr

N	2357.2	4663.0	[N]
Mx	6271.0	12405.3	[Nm]
My	3170.6	6272.1	[Nm]
Sd/Sr=0.51			

Tensioni massime riscontrate

Tensioni massime riscontrate S275 gm=1,05

Sezioni Tensione minima vertice 31 Condizione 0004 Nodo 61 x = -57.56 y = 56.45 -261.900 [MPa]

Tensione massima vertice 8 Condizione 0022 Nodo 62 x = 55.95 y = -57.06 261.900 [MPa]

Distribuzione rapporti SD/SR su 66 condizioni


**Numero di
condizioni** **S_D/S_RMAX**

8 (12.1 %)	≤ 20 %
20 (30.3 %)	≤ 30 %
17 (25.8 %)	≤ 40 %
16 (24.2 %)	≤ 50 %
5 (7.6 %)	≤ 60 %

La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

$$\left(\frac{S_d}{S_r}\right)_{max} = 0,51 < 1$$

7.3.3. Verifica di Resistenza a Taglio- Modello A – Stow position ($\alpha=0^\circ$)

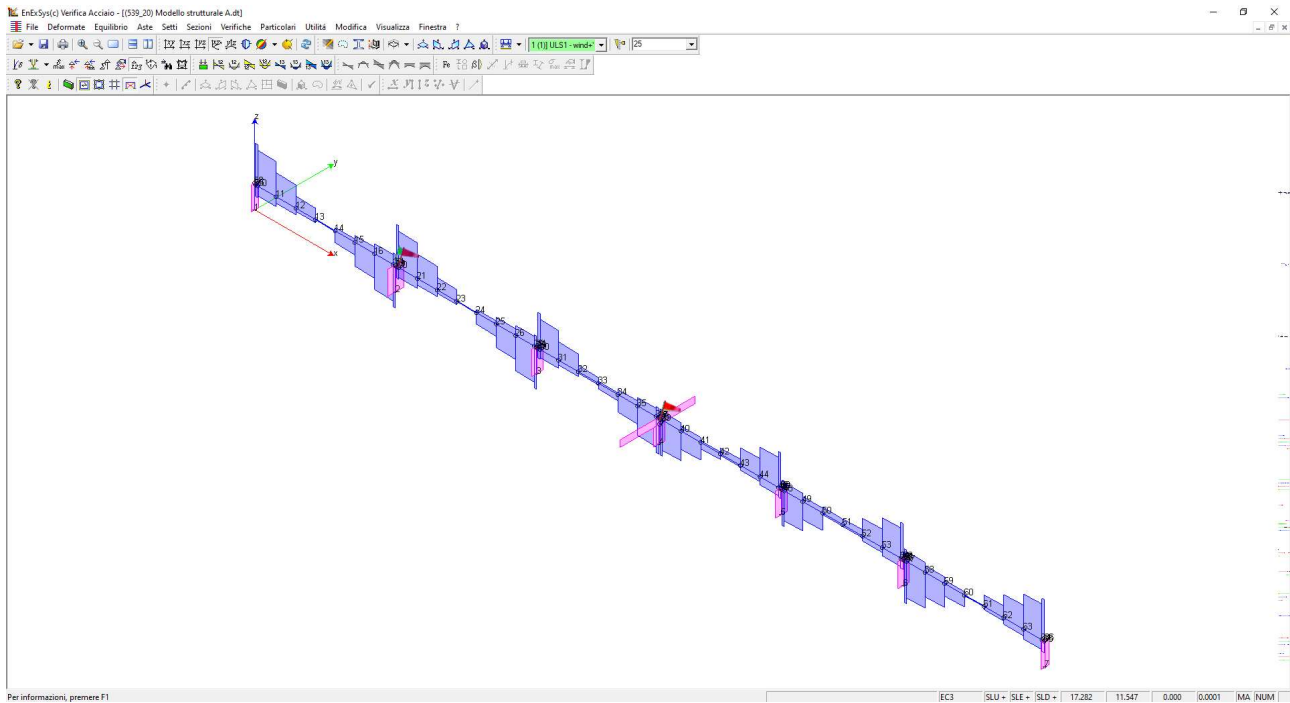

Condizione di Carico 013

- V_x -4.9 [N]
- V_y 7871.0 [N]
- V_x 0.0 [N]
- V_y 7890.0 [N]

Momento d'inerzia rispetto all'asse neutro della flessione correlata $J=5958623810966$ [mm⁴]

N.B. Le caratteristiche inerziali riportate sono moltiplicate per i moduli elastici delle aree cui afferiscono.

Es. $J=\sum_{i=1,nAree} J_i E_i$

x [mm]	y [mm]	B [mm]	S [mm ³]	τ [MPa]
59.75	60.25	98.00	0	0.000
59.75	60.14	101.13	1403325546	0.018
59.75	59.80	104.20	5698698739	0.072
59.75	59.26	107.14	12913433699	0.160

59.75	58.50	109.89	22962706065	0.277
59.75	57.56	112.41	35648041186	0.420
59.75	57.45	14.62	37180089411	3.368
59.75	57.37	12.47	37314944312	3.964
59.75	57.12	10.68	37659382470	4.671
59.75	56.71	9.30	38145424648	5.430
59.75	56.45	8.88	38420637375	5.732
59.75	56.15	8.22	38727204274	6.242
59.75	55.45	7.39	39365580785	7.051
59.75	55.20	7.27	39577903741	7.212
59.75	54.62	6.74	40041713516	7.864
59.75	53.82	6.42	40638852229	8.384
59.75	53.68	6.32	40736164268	8.540
59.75	52.66	5.96	41436747678	9.205
59.75	52.35	5.96	41637908519	9.250
59.75	51.56	5.72	42137879122	9.763
59.75	50.82	5.72	42593280394	9.868
59.75	50.42	5.60	42831671103	10.129
59.75	49.26	5.60	43507945646	10.289
59.75	49.25	5.60	43512058861	10.289
59.75	47.72	5.60	44380637522	10.494
59.75	46.19	5.60	45221644870	10.693
59.75	44.66	5.60	46035075667	10.885
59.75	43.13	5.60	46820934978	11.071
59.75	41.59	5.60	47579217910	11.250
59.75	40.06	5.60	48309926953	11.423
59.75	38.53	5.60	49013064253	11.589
59.75	37.00	5.60	49688625431	11.749
59.75	35.47	5.60	50336613707	11.902
59.75	33.94	5.60	50957028008	12.049
59.75	32.41	5.60	51549868333	12.189
59.75	30.88	5.60	52115134683	12.323

59.75	29.34	5.60	52652827058	12.450
59.75	27.81	5.60	53162944685	12.570
59.75	26.28	5.60	53645489153	12.685
59.75	24.75	5.60	54100459645	12.792
59.75	23.22	5.60	54527856162	12.893
59.75	21.69	5.60	54927678704	12.988
59.75	20.16	5.60	55299926712	13.076
59.75	18.63	5.60	55644601346	13.157
59.75	17.09	5.60	55961702005	13.232
59.75	15.56	5.60	56251228689	13.301
59.75	14.03	5.60	56513181204	13.363
59.75	12.50	5.60	56747559958	13.418
59.75	10.97	5.60	56954364738	13.467
59.75	9.44	5.60	57133595413	13.509
59.75	7.91	5.60	57285252263	13.545
59.75	6.38	5.60	57409335096	13.575
59.75	4.84	5.60	57505843974	13.597
59.75	3.31	5.60	57574778909	13.614
59.75	1.78	5.60	57616139877	13.623
59.75	0.25	5.60	57629926886	13.627
59.75	-1.28	5.60	57616139936	13.623
59.75	-2.81	5.60	57574779027	13.614
59.75	-4.34	5.60	57505844150	13.597
59.75	-5.87	5.60	57409335330	13.575
59.75	-7.41	5.60	57285252557	13.545
59.75	-8.94	5.60	57133595765	13.509
59.75	-10.47	5.60	56954365149	13.467
59.75	-12.00	5.60	56747560428	13.418
59.75	-13.53	5.60	56513181732	13.363
59.75	-15.06	5.60	56251229276	13.301
59.75	-18.12	5.60	55644602051	13.157
59.75	-21.19	5.60	54927679526	12.988

59.75	-24.25	5.60	54100460584	12.792
59.75	-27.31	5.60	53162945742	12.570
59.75	-30.37	5.60	52115135857	12.323
59.75	-33.44	5.60	50957029299	12.049
59.75	-36.50	5.60	49688626840	11.749
59.75	-39.56	5.60	48309929595	11.423
59.75	-42.62	5.60	46820936622	11.071
59.75	-45.69	5.60	45221646631	10.693
59.75	-48.75	5.60	43512060740	10.289
59.75	-48.76	5.60	43507944724	10.289
59.75	-49.92	5.60	42831672866	10.129
59.75	-50.32	5.72	42593279226	9.868
59.75	-51.06	5.72	42137881079	9.763
59.75	-51.85	5.96	41637910088	9.250
59.75	-52.16	5.96	41436749269	9.205
59.75	-53.18	6.32	40736166460	8.540
59.75	-53.32	6.42	40638853988	8.384
59.75	-54.12	6.74	40041715296	7.864
59.75	-54.70	7.27	39577901271	7.212
59.75	-54.95	7.39	39365582058	7.051
59.75	-55.65	8.22	38727205248	6.242
59.75	-55.95	8.88	38420638568	5.732
59.75	-56.21	9.30	38145425666	5.430
59.75	-56.62	10.68	37659383338	4.671
59.75	-56.87	12.47	37314944987	3.964
59.75	-56.95	14.62	37180090022	3.368
59.75	-57.06	112.41	35647977275	0.420
59.75	-58.00	109.89	22962706656	0.277
59.75	-58.76	107.14	12913434849	0.160
59.75	-59.30	104.20	5698700286	0.072
59.75	-59.64	101.13	1403265761	0.018
59.75	-59.75	98.00	0	0.000

	13.627
τ_{Max}	


La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

$$\tau_{max} = 13,627 \text{ N/mm}^2 < \left(\frac{f_{y,k}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{m0}} \right) = \left(\frac{275}{\sqrt{3} \cdot 1,05} \right) = 151 \text{ N/mm}^2$$

7.4. Module Support Type A 38 x 28 x 26 x 1.8 mm

Per questo elemento si procederà alla verifica considerando la sola posizione di stow position che per carichi è di gran lunga la condizione più sfavorevole rispetto a quella di working position.

7.4.1. Modello A – Stow position ($\alpha=0^\circ$)

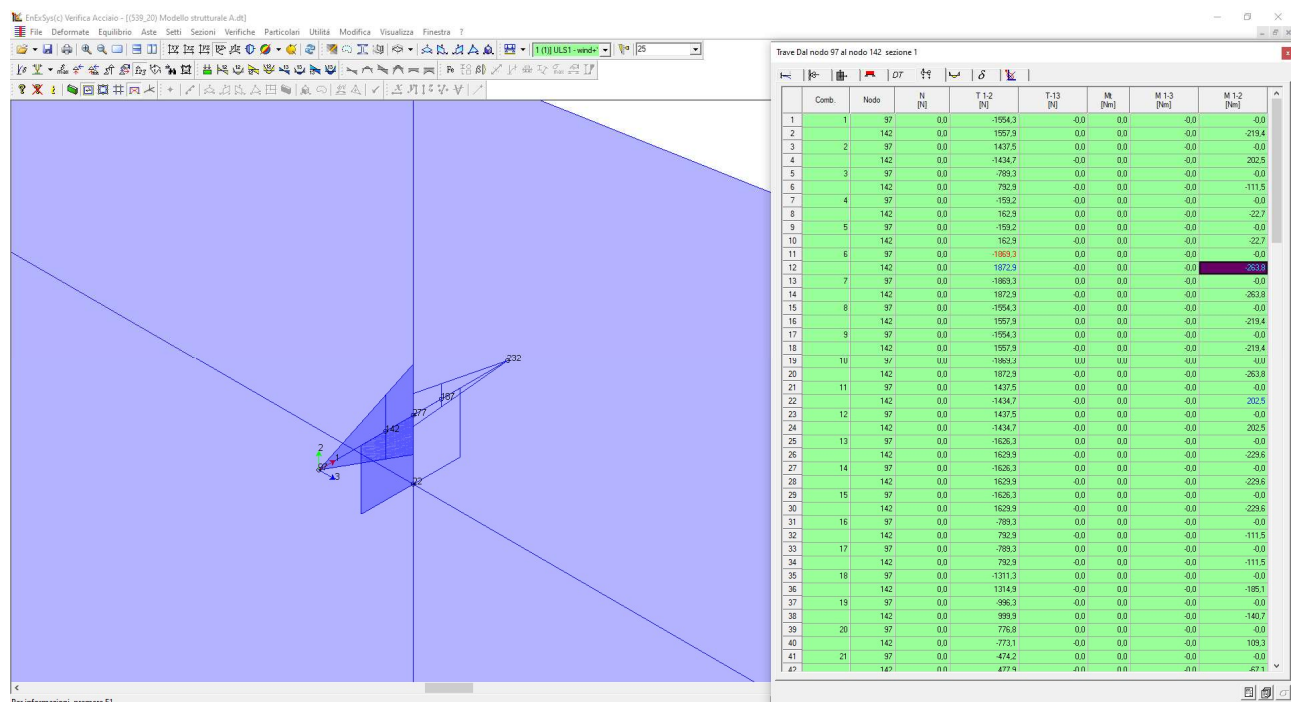

Verifica di Resistenza a Flessione


La sezione viene individuata tramite:

- poligonali, caratterizzanti aree che descrivono sezioni piene o vuoti all'interno di esse;
- barre, caratterizzanti aree di materiali considerate concentrate in un punto.

Le leggi costitutive dei materiali sono determinate dall'utente.

Nella definizione delle azioni agenti sulla sezione è possibile definire se le azioni sono assegnate rispetto al sistema di riferimento baricentrico della sezione in esame o se sono riferite al Sistema di Riferimento Globale dell'area di lavoro.

Le sezioni di C.A. analizzate allo S.L.U. sono calcolate determinando il moltiplicatore critico dello stato di sollecitazione definito. La determinazione del moltiplicatore può avvenire per incremento di tutte le componenti di sollecitazione ($N-M_x-M_y$) o di solo due di esse ($N-M_x$, $N-M_y$ oppure M_x-M_y).

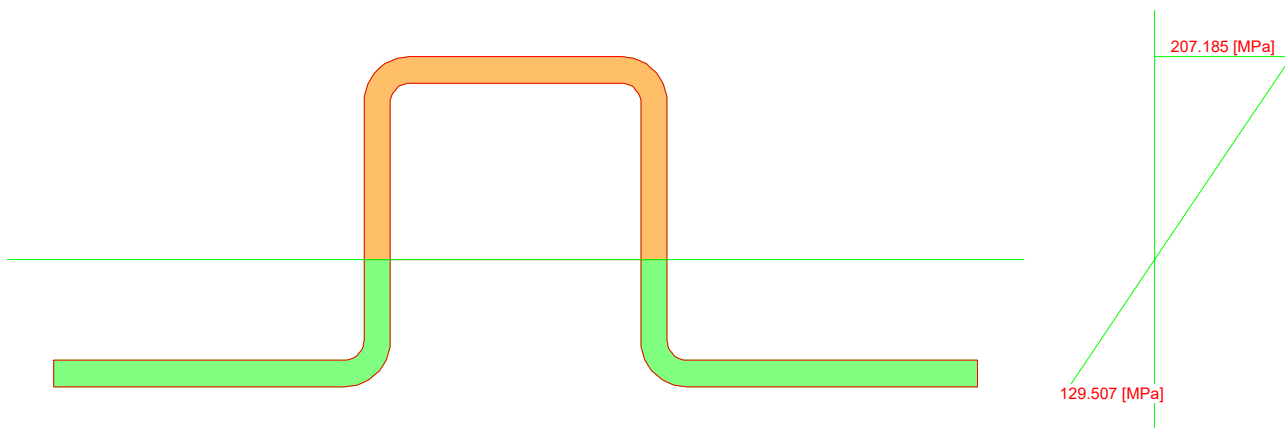

Verifiche condotte in campo elastico

S275 gm=1,05

Condizione di carico	N [N]	Mx [Nm]	My [Nm]	Azione Baricentrica	σ_{MIN}	σ_{MAX}
					[MPa]	[MPa]
0001 Nodo 142	0.0	-219.4	-0.0	Baricentrica	-107.704	172.305
0001 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0002 Nodo 142	0.0	202.5	-0.0	Baricentrica	-159.022	99.401
0002 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0003 Nodo 142	0.0	-111.5	-0.0	Baricentrica	-54.754	87.596
0003 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0004 Nodo 142	0.0	-22.7	-0.0	Baricentrica	-11.148	17.835
0004 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0005 Nodo 142	0.0	-22.7	-0.0	Baricentrica	-11.148	17.835
0005 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0006 Nodo 142	0.0	-263.8	-0.0	Baricentrica	-129.507	207.185
0006 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0007 Nodo 142	0.0	-263.8	-0.0	Baricentrica	-129.507	207.185
0007 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0008 Nodo 142	0.0	-219.4	-0.0	Baricentrica	-107.704	172.305
0008 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000


0009 Nodo 142	0.0	-219.4	-0.0	Baricentrica	-107.704	172.305
0009 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0010 Nodo 142	0.0	-263.8	-0.0	Baricentrica	-129.507	207.185
0010 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0011 Nodo 142	0.0	202.5	-0.0	Baricentrica	-159.022	99.401
0011 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0012 Nodo 142	0.0	202.5	-0.0	Baricentrica	-159.022	99.401
0012 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0013 Nodo 142	0.0	-229.6	-0.0	Baricentrica	-112.687	180.278
0013 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0014 Nodo 142	0.0	-229.6	-0.0	Baricentrica	-112.687	180.278
0014 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0015 Nodo 142	0.0	-229.6	-0.0	Baricentrica	-112.687	180.278
0015 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0016 Nodo 142	0.0	-111.5	-0.0	Baricentrica	-54.754	87.596
0016 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0017 Nodo 142	0.0	-111.5	-0.0	Baricentrica	-54.754	87.596
0017 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0018 Nodo 142	0.0	-185.1	-0.0	Baricentrica	-90.884	145.397
0018 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0019 Nodo 142	0.0	-140.7	-0.0	Baricentrica	-69.082	110.517
0019 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0020 Nodo 142	0.0	109.3	-0.0	Baricentrica	-85.810	53.638
0020 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0021 Nodo 142	0.0	-67.1	-0.0	Baricentrica	-32.951	52.715
0021 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0022 Nodo 142	0.0	-185.1	-0.0	Baricentrica	-90.884	145.397
0022 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0023 Nodo 142	0.0	-140.7	-0.0	Baricentrica	-69.082	110.517

0023 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0024 Nodo 142	0.0	109.3	-0.0	Baricentrica	-85.810	53.638
0024 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0025 Nodo 142	0.0	-67.1	-0.0	Baricentrica	-32.951	52.715
0025 Nodo 97	0.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.000	0.000
0026 Nodo 142	-31.0	-18.9	-13.0	Baricentrica	-16.270	16.331
0026 Nodo 97	-31.0	0.0	0.0	Baricentrica	-0.139	
0027 Nodo 142	32.5	-21.4	-13.6	Baricentrica	-17.540	18.649
0027 Nodo 97	32.5	0.0	0.0	Baricentrica		0.146
0028 Nodo 142	-32.5	-13.5	13.6	Baricentrica	-13.984	12.242
0028 Nodo 97	-32.5	0.0	-0.0	Baricentrica	-0.146	
0029 Nodo 142	31.0	-16.0	13.0	Baricentrica	-14.590	14.380
0029 Nodo 97	31.0	0.0	-0.0	Baricentrica		0.139
0030 Nodo 142	-105.7	-14.1	-2.9	Baricentrica	-8.957	10.969
0030 Nodo 97	-105.7	0.0	0.0	Baricentrica	-0.473	
0031 Nodo 142	-106.2	-12.5	5.0	Baricentrica	-9.278	9.975
0031 Nodo 97	-106.2	0.0	0.0	Baricentrica	-0.475	
0032 Nodo 142	106.2	-22.4	-5.0	Baricentrica	-13.192	18.693
0032 Nodo 97	106.2	0.0	-0.0	Baricentrica		0.475
0033 Nodo 142	105.7	-20.8	2.9	Baricentrica	-11.300	17.179
0033 Nodo 97	105.7	0.0	-0.0	Baricentrica		0.473

La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:


$$\tau_{max} = 207,185 \text{ N/mm}^2 < \left(\frac{f_{y,k}}{\gamma_{m0}} \right) = \left(\frac{275}{1,05} \right) = 261,9 \text{ N/mm}^2$$

7.4.2. Verifica di Resistenza a Taglio- Modello A – Stow position ($\alpha=0^\circ$)

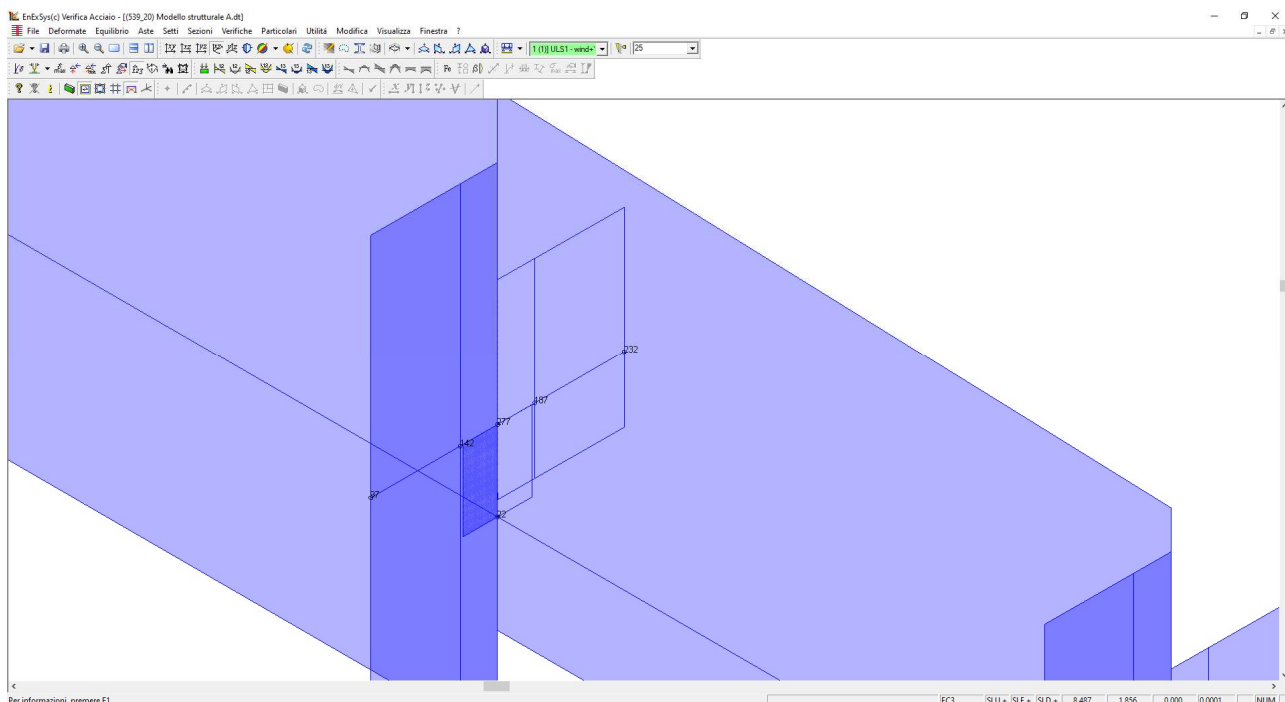

Condizione di Carico 007

- V_x 0.0 [N]
 - V_x -0.0 [N]
 - V_y 1872.9 [N]

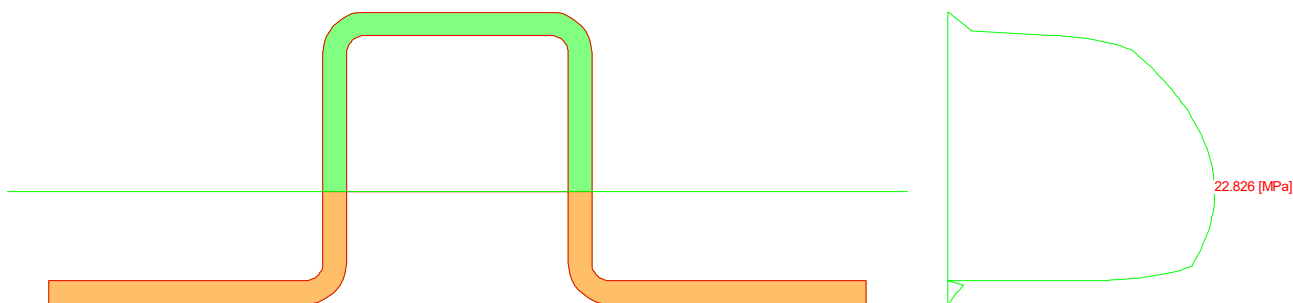

Momento d'inerzia rispetto all'asse neutro della flessione correlata $J=41137134084 \text{ [mm}^4\text{]}$

N.B. Le caratteristiche inerziali riportate sono moltiplicate per i moduli elastici delle aree cui afferiscono.

Es. $J=\sum_{i=1,n} A_{ree} J_i E_i$

x [mm]	y [mm]	B [mm]	S [mm ³]	τ [MPa]
-----------	-----------	-----------	-------------------------	------------

-9.50	25.00	Errore		
-9.50	24.96	17.00	18965319	0.051
-9.50	24.86	17.97	78576767	0.199
-9.50	24.68	18.91	180985937	0.436
-9.50	24.44	19.78	326316613	0.751
-9.50	24.15	20.58	512500406	1.134
-9.50	23.79	21.29	735314546	1.572
-9.50	23.39	21.89	988610331	2.056
-9.50	23.00	6.32	1235842969	8.907
-9.50	22.98	5.91	1238464350	9.546
-9.50	22.95	5.66	1243454740	10.006
-9.50	22.94	5.53	1245759307	10.250
-9.50	22.86	5.19	1256945544	11.030
-9.50	22.76	4.89	1271267863	11.839
-9.50	22.63	4.64	1288058346	12.633
-9.50	22.49	4.46	1306306227	13.344
-9.50	22.48	4.45	1306760465	13.367
-9.50	22.31	4.27	1326809522	14.150
-9.50	22.12	4.15	1347722026	14.801
-9.50	22.00	4.11	1361202921	15.091
-9.50	21.92	4.06	1369196268	15.350
-9.50	21.71	4.00	1390794790	15.830
-9.50	21.50	4.00	1412296042	16.075
-9.50	21.22	4.00	1440039558	16.390
-9.50	20.94	4.00	1467118619	16.699
-9.50	20.66	4.00	1493533004	16.999
-9.50	20.38	4.00	1519283160	17.292
-9.50	20.09	4.00	1544368860	17.578
-9.50	19.81	4.00	1568790106	17.856
-9.50	19.53	4.00	1592546796	18.126

-9.50	19.25	4.00	1615639134	18.389
-9.50	18.97	4.00	1638067016	18.644
-9.50	18.69	4.00	1659830352	18.892
-9.50	18.41	4.00	1680929326	19.132
-9.50	18.13	4.00	1701363760	19.365
-9.50	17.84	4.00	1721133826	19.590
-9.50	17.56	4.00	1740239437	19.807
-9.50	17.28	4.00	1758680516	20.017
-9.50	17.00	4.00	1776457219	20.219
-9.50	16.72	4.00	1793569396	20.414
-9.50	16.44	4.00	1810017192	20.601
-9.50	16.16	4.00	1825800532	20.781
-9.50	15.88	4.00	1840919354	20.953
-9.50	15.59	4.00	1855373786	21.118
-9.50	15.31	4.00	1869163705	21.275
-9.50	15.03	4.00	1882289230	21.424
-9.50	14.75	4.00	1894750299	21.566
-9.50	14.47	4.00	1906546864	21.700
-9.50	14.19	4.00	1917679025	21.827
-9.50	13.91	4.00	1928146730	21.946
-9.50	13.63	4.00	1937949941	22.057
-9.50	13.34	4.00	1947088739	22.162
-9.50	13.06	4.00	1955563047	22.258
-9.50	12.78	4.00	1963372937	22.347
-9.50	12.50	4.00	1970518371	22.428
-9.50	12.22	4.00	1976999325	22.502
-9.50	11.94	4.00	1982815851	22.568
-9.50	11.66	4.00	1987967902	22.627
-9.50	11.38	4.00	1992455521	22.678
-9.50	11.09	4.00	1996278685	22.721
-9.50	10.81	4.00	1999437381	22.757
-9.50	10.53	4.00	2001931637	22.786

-9.50	10.25	4.00	2003761438	22.807
-9.50	9.97	4.00	2004926779	22.820
-9.50	9.69	4.00	2005427672	22.826
-9.50	9.41	4.00	2005264110	22.824
-9.50	9.13	4.00	2004436096	22.814
-9.50	8.84	4.00	2002943629	22.797
-9.50	8.56	4.00	2000786710	22.773
-9.50	8.00	4.00	1994479505	22.701
-9.50	7.44	4.00	1985514496	22.599
-9.50	6.88	4.00	1973891663	22.467
-9.50	6.31	4.00	1959611031	22.304
-9.50	5.75	4.00	1942672570	22.111
-9.50	5.19	4.00	1923076315	21.888
-9.50	4.63	4.00	1900822237	21.635
-9.50	4.06	4.00	1875910347	21.351
-9.50	3.50	4.00	1848340643	21.038
-9.50	3.29	4.00	1837182045	20.911
-9.50	3.08	4.06	1825792673	20.468
-9.50	3.00	4.11	1821534257	20.194
-9.50	2.88	4.15	1814301510	19.926
-9.50	2.69	4.27	1802960692	19.229
-9.50	2.52	4.45	1791959274	18.330
-9.50	2.51	4.46	1791708715	18.303
-9.50	2.37	4.64	1781591970	17.474
-9.50	2.24	4.89	1772204126	16.504
-9.50	2.14	5.19	1764141154	15.481
-9.50	2.06	5.53	1757811129	14.463
-9.50	2.05	5.66	1756503666	14.135
-9.50	2.02	5.91	1753668615	13.516
-9.50	2.00	Errore		
-9.50	1.61	49.89	1429775957	1.305
-9.50	1.21	49.29	1088074027	1.005

-9.50	0.85	48.58	776564492	0.728
-9.50	0.56	47.78	506741838	0.483
-9.50	0.32	46.91	288305759	0.280
-9.50	0.14	45.97	128549713	0.127
-9.50	0.04	45.00	31952600	0.032
-9.50	0.00	Errore		
τ_{Max}				22.826

Tensione tangenziale max nella condizione 007 = 9.146 [MPa]

La verifica è pienamente soddisfatta in quanto risulta:

$$\tau_{max} = 9,15 \text{ N/mm}^2 < \left(\frac{f_{y,k}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{m0}} \right) = \left(\frac{275}{\sqrt{3} \cdot 1,05} \right) = 151 \text{ N/mm}^2$$

© COPYRIGHT Convert Italia S.p.A.

All rights reserved

In accordance with the law, this document is the property of CONVERT ITALIA S.p.A. The reproduction or transfer of this document to third parties without our written authorisation is prohibited.