




Simbolo	Descrizione	Conteggio
	Inverter	12
	Terminazione stringa	242
	Interruttore di Media Tensione	1

Legenda campo est
1 : 50

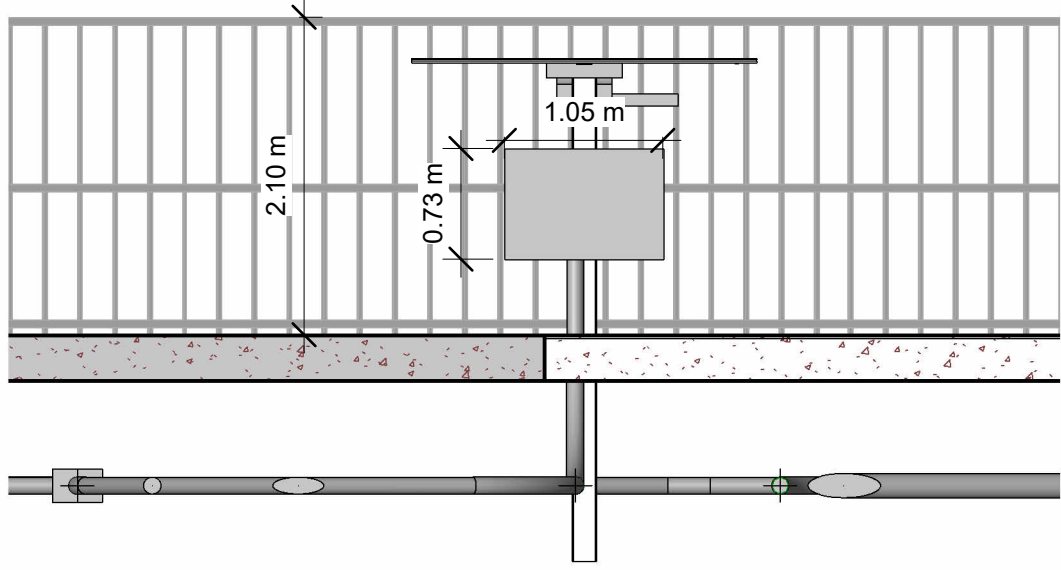

2 Part. installazione inverter campo est
1 : 50

Abaco circuiti elettrici campo est			
Quadro	Circuito	Quantità	Tipo di cavo
INV10	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV11	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV12	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV13	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV14	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV15	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV16	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV17	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV18	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV19	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
INV20	Stringa	22	H1Z222-K 2x(1X6)
J3000BT2	INV10	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV11	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV12	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV13	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV14	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV15	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV16	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV17	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV18	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV19	1	ARG7R16(4G500)
J3000BT2	INV20	1	ARG7R16(4G500)
UT_MT	J3000MT2	1	ARG7H1R(3x120)



COMUNE DI UGENTO
Provincia di Lecce

Progettazione di un impianto agrivoltaiico denominato "Oleo 1"
Potenza nominale dei moduli fotovoltaici Pdc = 6624,18 kW
Potenza nominale degli inverter Pac = 6000 kW

Catasto Terreni: foglio 64 particelle 6, 16, 20, 36, 49, 68, 75


Società proponente: SUNCO SUN GREEN S.R.L., sede a Milano (MI) via Melchiorre Gioia n. 8 (p.iva: 1250100965)
legale rappresentante: SAEZ Bea Julia nata a Tudela (Spagna) il 31/08/1975 (c.f.: S2B JLJL 75MT71 Z131P)

Planimetria raggruppamento inverter e
posizionamento cabine campo est

Spazio per visti e approvazioni/Approver

I TECNICI
ing. Gaspare QUARTA COLOSSO
(n. 4001 iscrizione ordine Ingegneri provincia di Lecce)

ing. Enrico CACCIATORE
(n. 2506 iscrizione ordine Ingegneri provincia di Lecce)



DATA	SCALA	CODICE FILE
luglio 2023	1:_____	ITA-169-23-A-1-4

M&G s.r.l.
via Francesco Antonio Astore n. 2 - 73100 Lecce
cell.: 340 1444502 mail: ufficiotecnico.megri@gmail.com

1 Collegamenti elettrici campo est
1 : 500